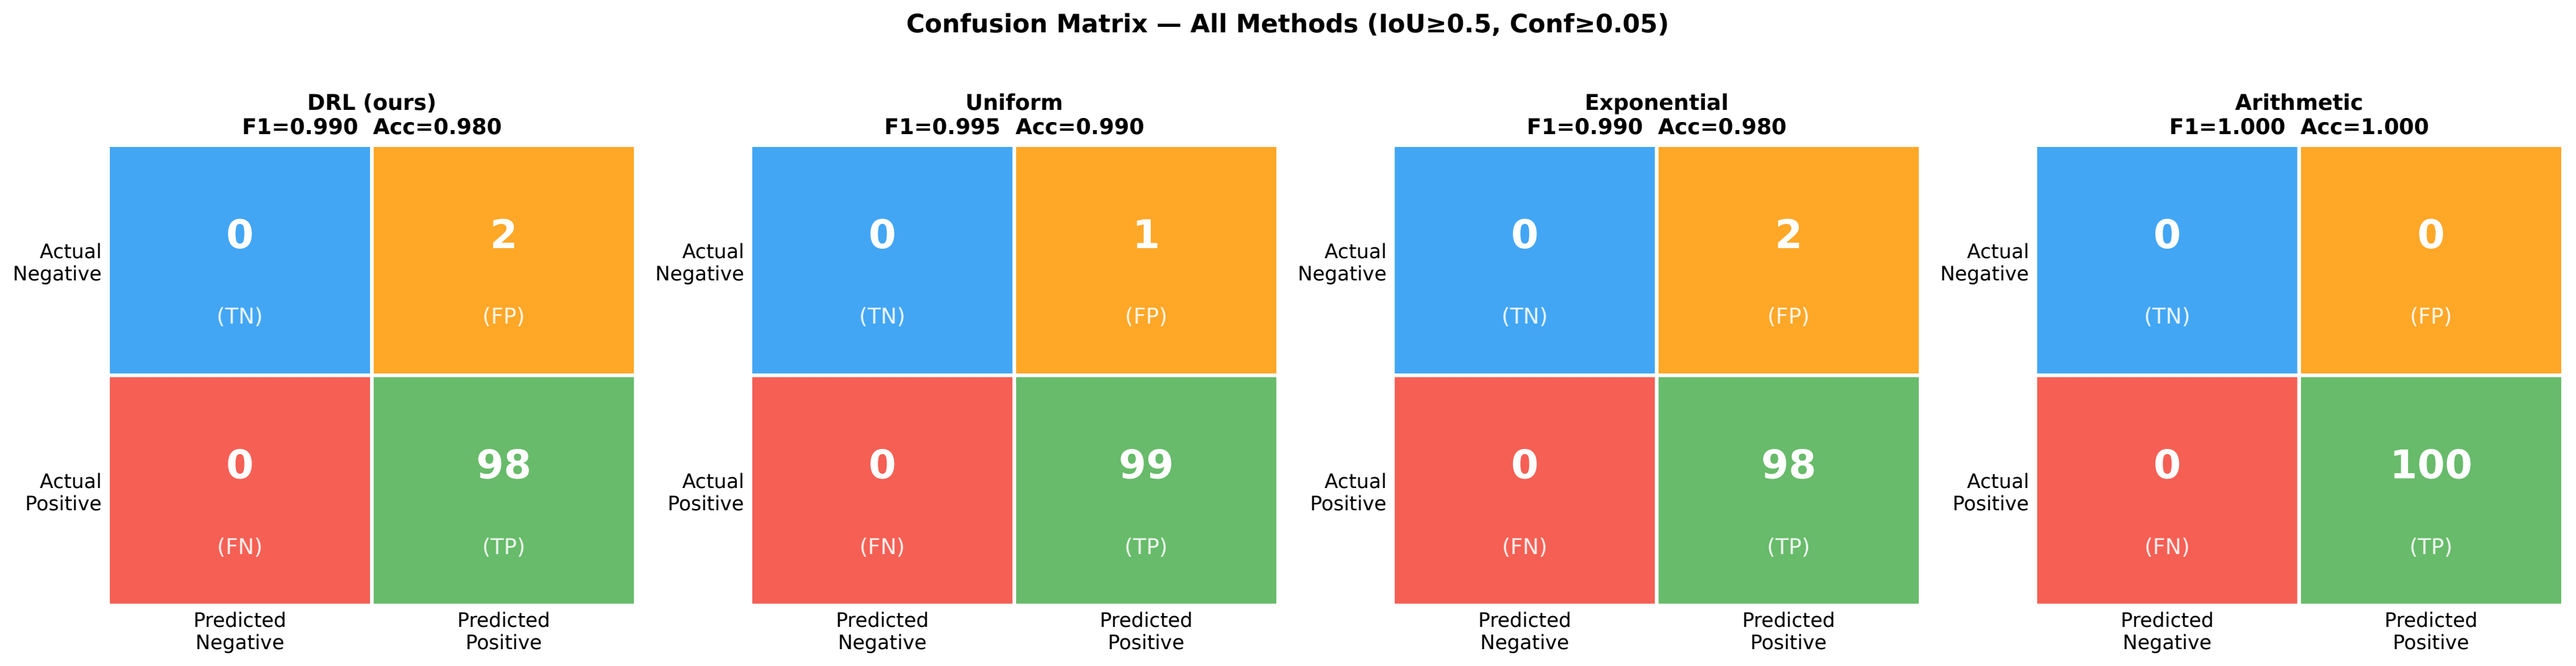
Confusion Matrix — All Methods (IoU≥0.5, Conf≥0.05)
DRL (ours)
F1=0.990 Acc=0.980
Uniform
F1=0.995 Acc=0.990
Exponential
F1=0.990 Acc=0.980
Arithmetic
F1=1.000 Acc=1.000
Actual Negative
Actual Positive
0
(TN)
2
(FP)
0
(FN)
98
(TP)
0
(TN)
1
(FP)
0
(FN)
99
(TP)
0
(TN)
2
(FP)
0
(FN)
98
(TP)
0
(TN)
0
(FP)
0
(FN)
100
(TP)
Predicted Negative
Predicted Positive