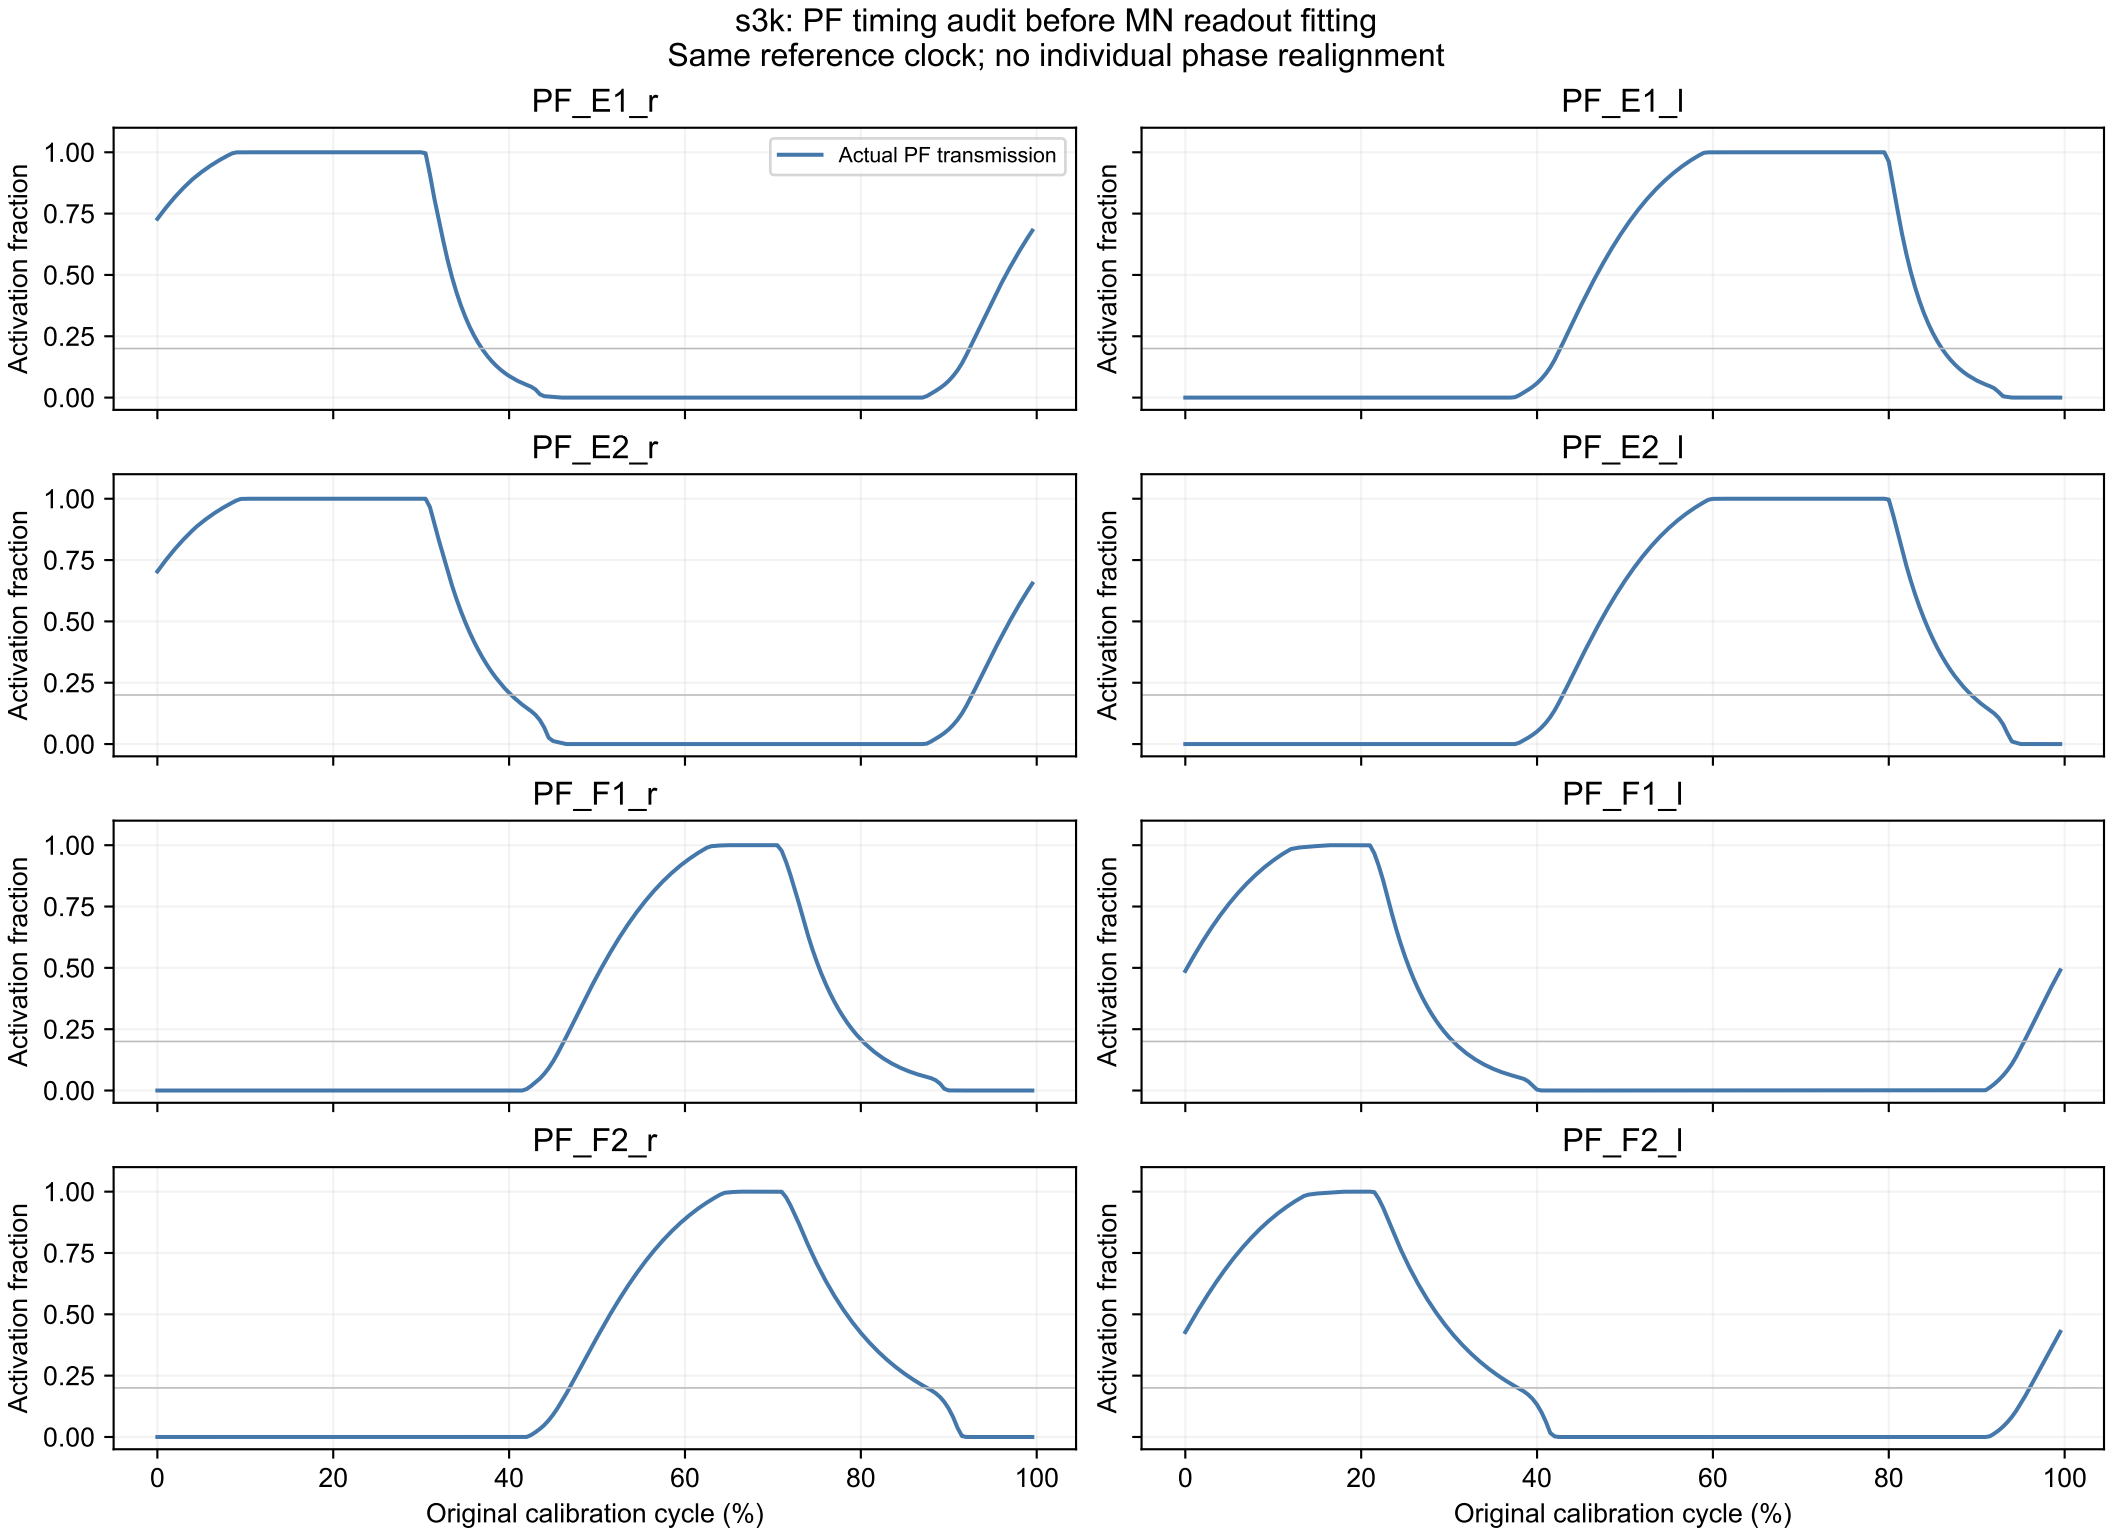
s3k: PF timing audit before MN readout fitting
Same reference clock; no individual phase realignment
PF_E1_r
PF_E1_l
PF_E2_r
PF_E2_l
PF_F1_r
PF_F1_l
PF_F2_r
PF_F2_l
Actual PF transmission
Activation fraction
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
40
60
80
100
Original calibration cycle (%)