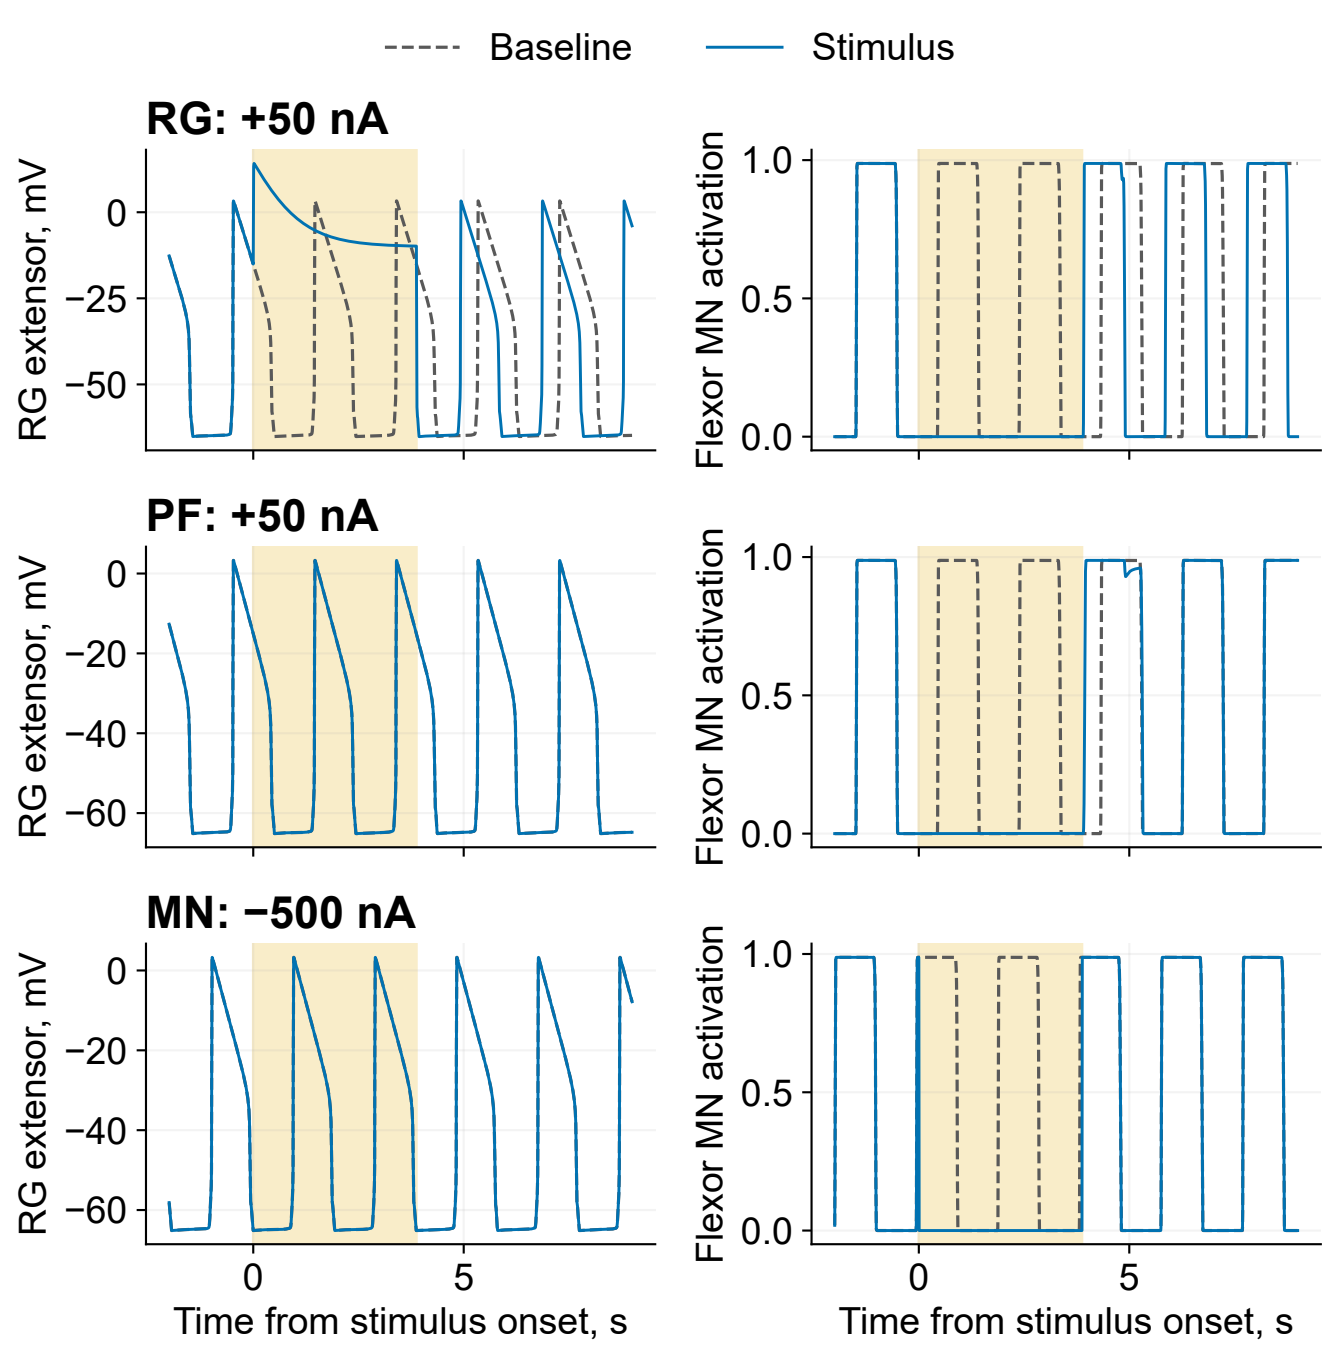
Baseline
Stimulus
RG: +50 nA
PF: +50 nA
MN: −500 nA
RG extensor, mV
Flexor MN activation
0
−25
−50
−20
−40
−60
1.0
0.5
0.0
5
Time from stimulus onset, s