




# Échantillonnage

Fréquence du signal :10 Hz

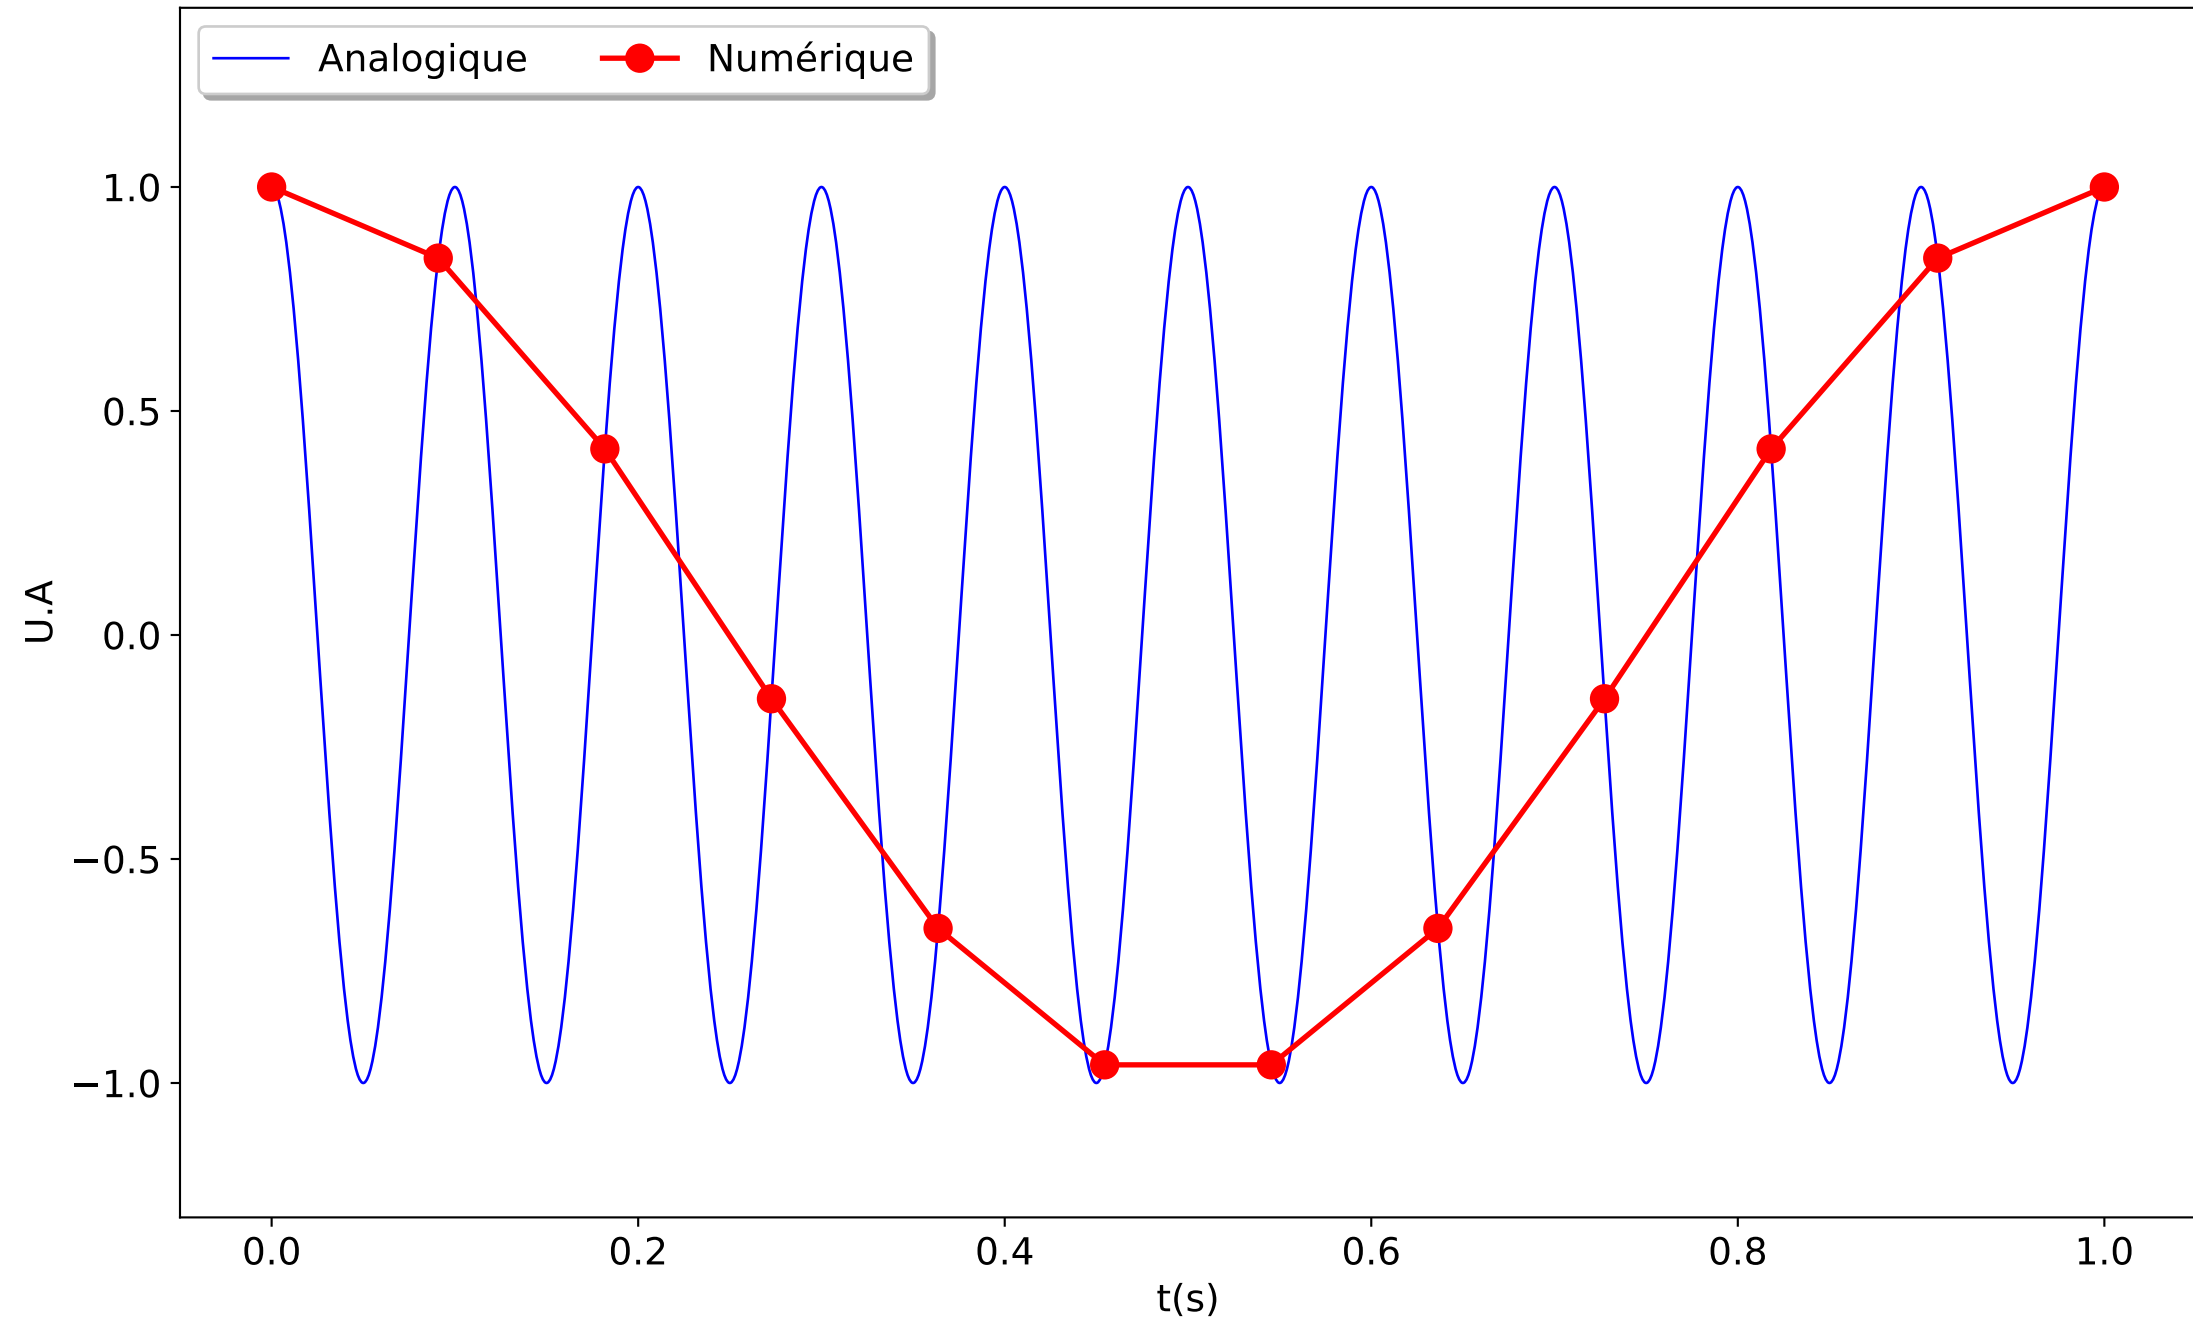

 Analogique

Échantillonnage --  $f_{ech}$  (Ech/s)

 11.00

Reset