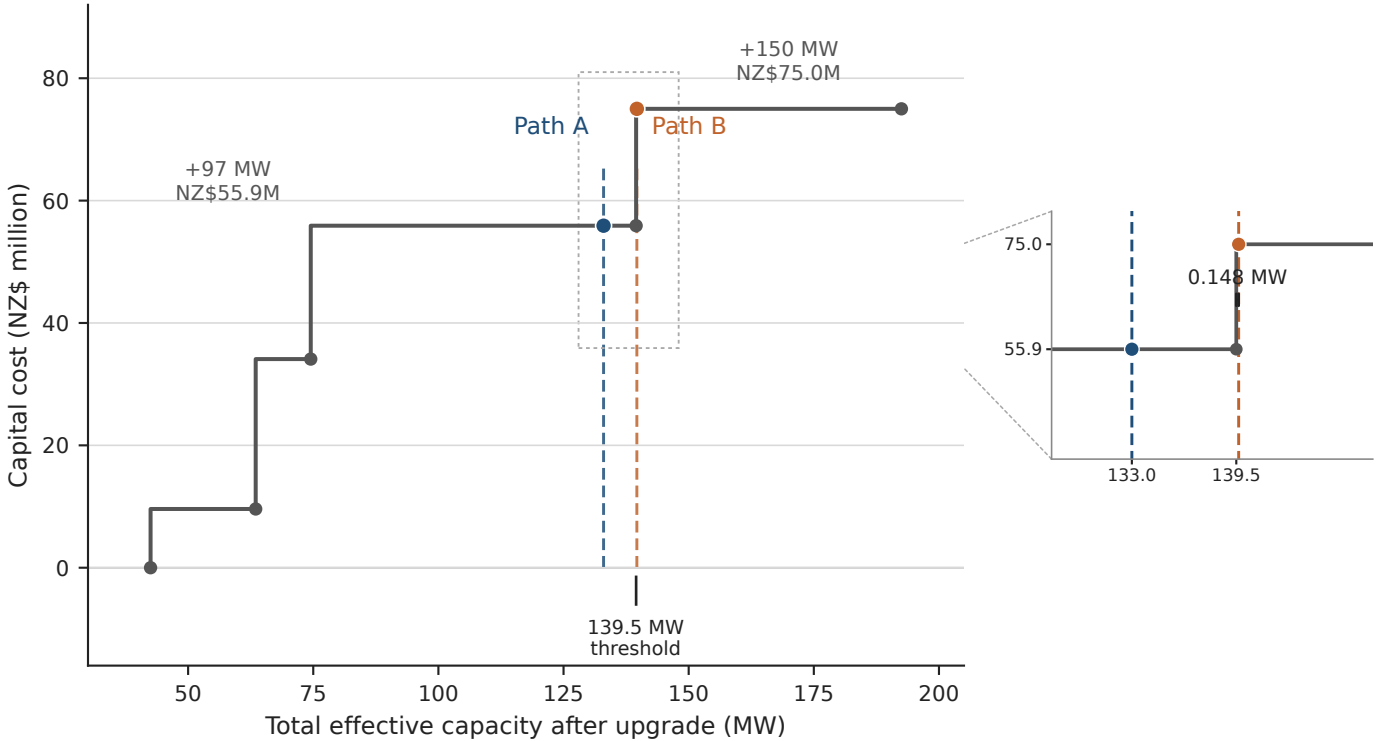
+150 MW
NZ$75.0M
Path A
Path B
+97 MW
NZ$55.9M
Capital cost (NZ$ million)
80
60
40
20
0
50
75
100
125
150
175
200
139.5 MW
threshold
Total effective capacity after upgrade (MW)
75.0
55.9
0.148 MW
133.0
139.5