

IndustriA

Rapport d'Analyse Industrielle

Date : 18/05/2026 21:43:53

PRIORITÉ P2

Question : Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?

Profil : technicien


1. Résumé exécutif

L'inducteur_1 présente 13 anomalies détectées, dont la plus significative a un max_zscore de 4.7. Une intervention urgente est requise dans les 30 minutes pour vérifier le capteur concerné et évaluer l'état du système.

Verdict OAPC

OBSERVER
13 anomalies détectées sur inducteur_1.
ANALYSER
max_zscore de 4.7 indique une anomalie significative.
PRESCRIRE
Intervention dans les 30 minutes. Vérifier le capteur concerné.
CERTIFIER
IndustriA v2.1 inducteur_1 P2

2. Graphique principal

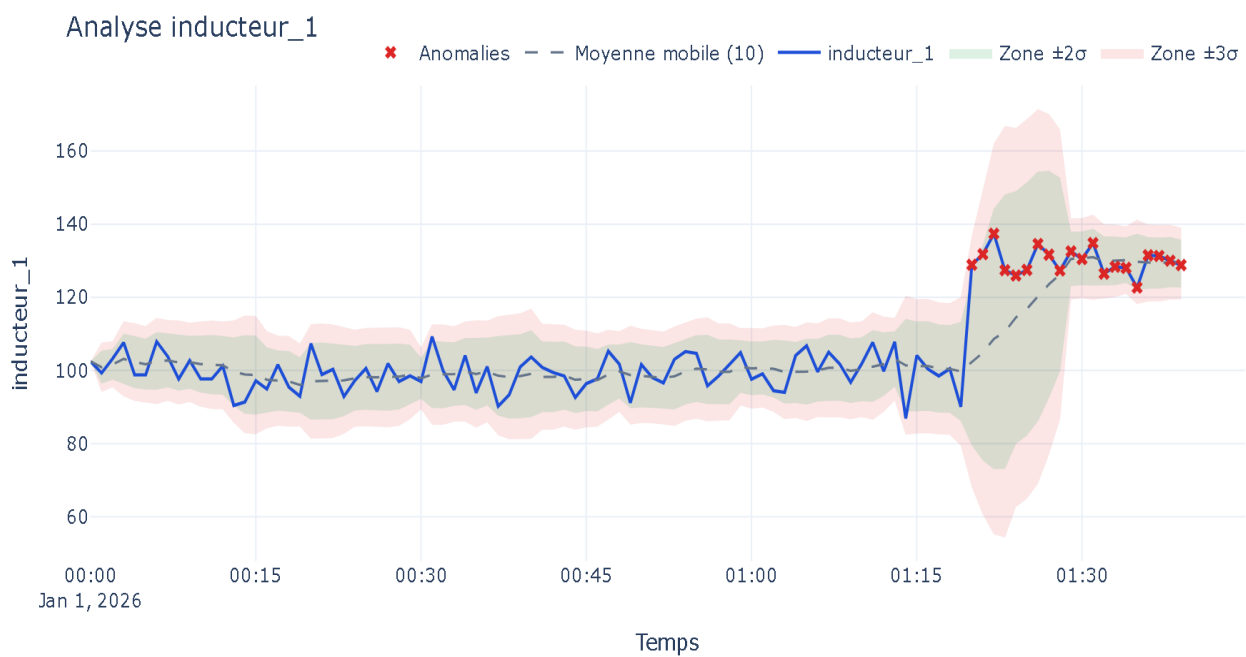

Légende : zone verte $\pm 2\sigma$, zone rouge $\pm 3\sigma$, trait bleu = série capteur, croix rouges = anomalies.

3. Causes probables

Cause	Probabilité (%)	Agent source
Processus hors contrôle statistique	75.0	spc
Anomalie process détectée	11.0	zscore
Bruit capteur	2.0	zscore

4. Recommandation

Intervention dans les 30 minutes. Vérifier le capteur concerné.

Délai d'intervention : < 30 minutes

Responsable : Technicien maintenance

5. Annexe technique

ZScoreSpecialist (valide)

Métrique	Valeur
anomalies_count	13
bruit_capteur_count	2
anomalie_process_count	11
max_zscore	4.7
pourcentage_anomalies	13.0
total_points	100

SpcSpecialist (valide)

Métrique	Valeur
sous_controle	False
hors_limites_x	[8, 12, 15]
UCL_x	115.2
LCL_x	84.8

Warnings Judge globaux

- Résultats contradictoires entre agents

6. Traçabilité EN9100

Champ	Valeur
Version	IndustriA v2.1
Horodatage	2026-05-18T21:43:53.596130
Question	Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?
Cible	inducteur_1
Priorité	P2
Profil	technicien
Spécialistes	2
Warnings	1
Agents	agent_1, agent_2, agent_3, ZScoreSpecialist, SpcSpecialist, statistician_judge, agent
SHA-256	5b7bf4ac33a72cd4e2887e7832123a2d9218c67a5bbcb99be97da2e3f4fd51038

[illegible]