



NET

Neue Energie Technik GmbH

NET & SHINEYOUNG

Seehöhe:

- ☐ ≤2000m ☐ 2000~4000m ☐ ≥4000m
- Entfernung zur Küste:
☐ ≤1 km ☐ > 1 km

Temperaturbereich:

Max. _____ °C Min. _____ °C

Montage - Adresse:

Ort: _____

Anforderung an den Speicher

- ☐ Erneuerbare Energie
- ☐ Für die Eigenenergieversorgung
- ☐ Spitzenlast Glättung
- ☐ Frequenzregulierung
- ☐ Micro Netze stabilisieren
- ☐ Energiegemeinschaften
- ☐ Notstromversorgung
- ☐ Inselbetrieb
- ☐ Marktteilnahme Energieverkauf
- ☐ Dynamische Strompreise nutzen
- ☐ Regelenergie

C - Rate von ESS

- ☐ 0,25C ☐ 0,5 °C
- ☐ 1C ☐ 2C
- ☐ oder andere: _____

Bemerkungen:
Die C-Rate definiert den Anteil der Batterie Nennkapazität, die in oder geladen werden kann innerhalb einer bestimmten Zeit aus der Batterie entladen Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde).

Geplante Umsetzungszeit:

Datum: _____

☐ Energiespeicher System

- Wechselrichter -Leistung: _____ kW
- Batterie -Energie: _____ kWh
- Kühlung bzw Heizungsart:
☐ Keine Anforderung
- ☐ Flüssigkeitskühlung bzw. Heizung für Außenaufstellung
- ☐ Luftkühlung


Der Speicher kann bis zu 20 x 232 kWh aufgerüstet werden

Energy Storage System Checkliste

Energiegemeinschaft mit Stromspeicher und Energiemanagement mit dem Ziel eine 100% Eigenenergieversorgung anzustreben.


Projekt Name: _____

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem




EMS-Anforderungen

- ☐ Vorhandenes EMS
- ☐ Greifen Sie auf das EMS des Kunden zu
- ☐ Neues EMS

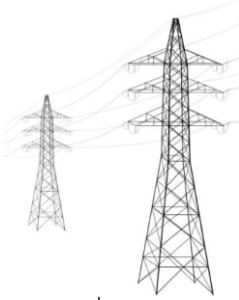


Netz

Transformator

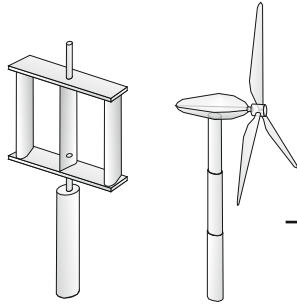


☐ Alternatives Kraftwerk

Leistung: _____ kVA

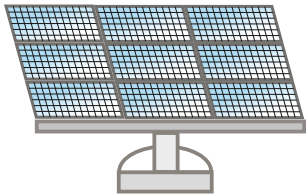


☐ PV Station

Leistung: _____ kWp




☐ PV Station

Leistung: _____ kW



☐ Generator

Leistung: _____ kVA

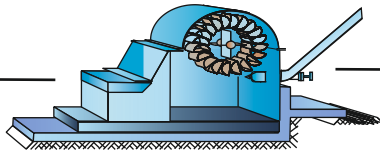

☐ Generator



Leistung: _____ kVA



☐ Wasserstoff Brennstoffzelle

Stromlieferung: _____

Leistung: _____ kW

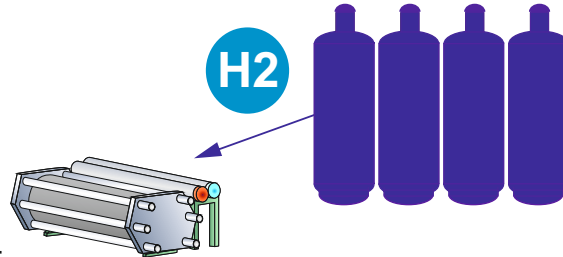

☐ Wasserstoff Elektolyse

Erzeugungsanlage

Leistung: _____ kW



☐ Energiegemeinschaft

Leistung Erzeugung: _____ kWh

Leistung Verbrauch: _____ kWh

mit einer Kurzübersicht - Blatt extern


Überwachung und Steuerung über
Smartphone, Tablet, PC



☐ Info Terminal ECDS

☐ Ja ☐ Nein

Komplette Übersicht über die EEG



☐ Stromtankstelle:


wieviele: _____

Leistung je Charger: _____

Leistung je Charger: _____

Zugriff auf ECDS

☐ Ja ☐ Nein

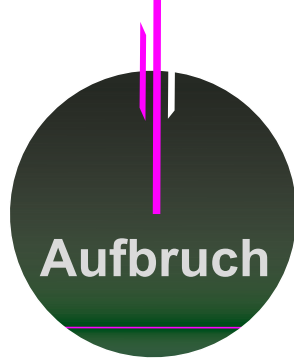




NET

Neue Energie Technik GmbH

Energy Storage System Checkliste

Stromspeicher und Energiemanagement
mit dem Ziel eine 100% Eigenenergieversorgung anzustreben
Hotel und Pensionen

Projekt Name: _____

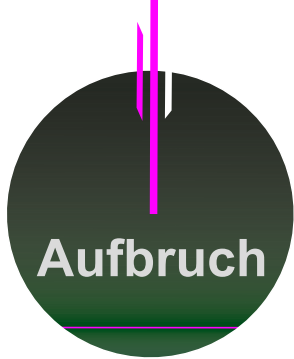

Seehöhe:

- ☐ ≤2000m ☐ 2000~4000m
☐ ≥4000m
Entfernung zur Küste:
☐ ≤1 km ☐ > 1 km

Temperaturbereich:

Max. _____ °C Min. _____ °C

Montage - Adresse:

Ort: _____

Anforderung an den Speicher

- ☐ Erneuerbare Energie
☐ Für die Eigenenergieversorgung
☐ Spitzenlast Glättung
☐ Frequenzregulierung
☐ Micro Netze stabilisieren
☐ Energiegemeinschaften
☐ Notstromversorgung
☐ Inselbetrieb
☐ Marktteilnahme Energieverkauf
☐ Dynamische Strompreise nutzen
☐ Regelenergie

C- Rate von ESS

- ☐ 0,25C ☐ 0,5 °C
☐ 1C ☐ 2C
☐ oder andere: _____

Bemerkungen:
Die C-Rate definiert den Anteil der Batterie Nennkapazität, die in oder geladen werden kann innerhalb einer bestimmten Zeit aus der Batterie entladen Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde).

Energieverbrauch:

Tag: _____ kWh
Nacht: _____ kWh
Eigenstrom: _____ kWh

Geplante Umsetzungszeit:

Datum: _____



NETZ Information

Transformator Leistung
Leistung: _____ kVA
Netzfrequenz: ☐ 50Hz ☐ 60Hz

öffentliches Netz



Transformator

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem



EMS-Anforderungen


- ☐ Vorhandenes EMS
☐ Greifen Sie auf das EMS des Kunden zu
☐ Neues EMS




- ☐ Info Terminal ECDS
☐ Ja ☐ Nein

Komplette Übersicht über Ihr Unternehmen


- ☐ Inselbetrieb
☐ Notstrombetrieb

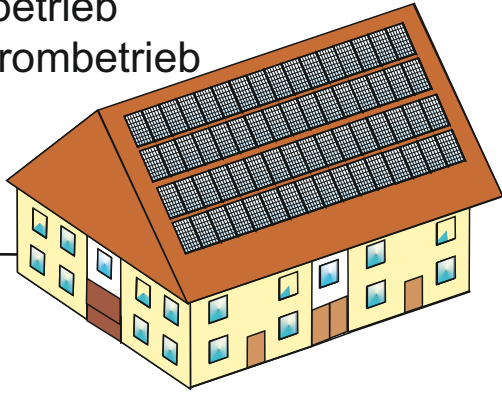


Internes Stromnetz

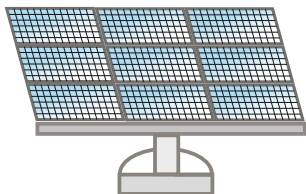


- ☐ PV Station
Leistung: _____ kWp



- ☐ PV Station
Leistung: _____ kW




- ☐ Generator
Leistung: _____ kWA

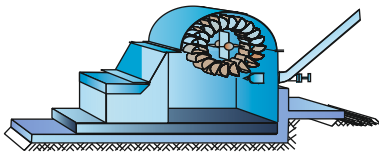

- ☐ Generator
Leistung: _____ kWA


Energiespeicher System

Wechselrichter -Leistung: _____ kW
Batterie -Energie: _____ kWh
Kühlung bzw Heizungsart:
☐ Keine Anforderung
☐ Flüssigkeitskühlung bzw. Heizung für Außenaufstellung
☐ Luftkühlung




Stromtankstelle:

wieviele: _____
Leistung je Charger: _____
Leistung je Charger: _____
Zugriff auf ECDS
☐ Ja ☐ Nein

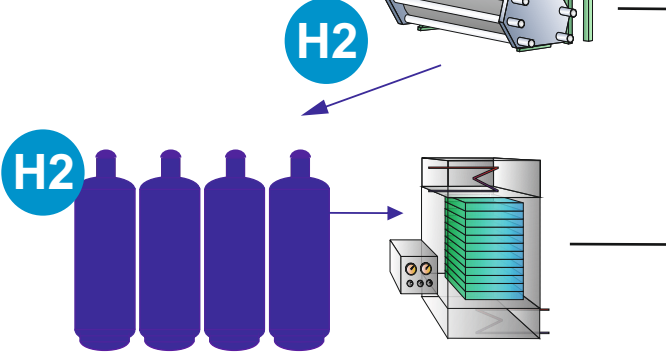

- ☐ Wasserstoff
Elektolyse - Brennstoffzelle
Stromlieferung: _____ kWh
Leistung: _____ kW
Strombezug: _____ kWh
Leistung: _____ kW

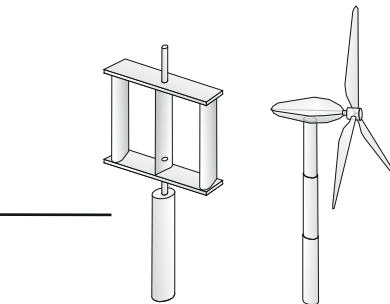

- ☐ Alternative Kraftwerk
Leistung: _____ kVA



NET

Neue Energie Technik GmbH

NET & SHINEYOUNG

Seehöhe:

- ☐ ≤2000m ☐ 2000~4000m ☐ ≥4000m
- Entfernung zur Küste:
☐ ≤1 km ☐ > 1 km

Temperaturbereich:

Max. _____ °C Min. _____ °C

Montage - Adresse:

Ort: _____

Anforderung an den Speicher

- ☐ Erneuerbare Energie
- ☐ Für die Eigenenergieversorgung
- ☐ Spitzenlast Glättung
- ☐ Frequenzregulierung
- ☐ Micro Netze stabilisieren
- ☐ Energiegemeinschaften
- ☐ Notstromversorgung
- ☐ Inselbetrieb
- ☐ Marktteilnahme Energieverkauf
- ☐ Dynamische Strompreise nutzen
- ☐ Regelenergie

C- Rate von ESS

- ☐ 0,25C ☐ 0,5 °C
- ☐ 1C ☐ 2C
- ☐ oder andere: _____

Bemerkungen:
Die C-Rate definiert den Anteil der Batterie Nennkapazität, die in oder geladen werden kann innerhalb einer bestimmten Zeit aus der Batterie entladen Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde).

Geplante Umsetzungszeit:

Datum: _____

Energy Storage System Checkliste

Stromspeicher und Energiemanagement
mit dem Ziel eine 100% Eigenenergieversorgung anzustreben
Industrie und Gewerbe

Projekt Name: _____



NETZ Information

Transformator Leistung
Leistung: _____ kVA
Netzfrequenz: ☐ 50Hz ☐ 60Hz

öffentliches Netz



Transformator

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem



EMS-Anforderungen

- ☐ Vorhandenes EMS
- ☐ Greifen Sie auf das EMS des Kunden zu
- ☐ Neues EMS




☐ Info Terminal ECDS


- ☐ Ja ☐ Nein

Komplette Übersicht über Ihr Unternehmen


- ☐ Inselbetrieb
- ☐ Notstrombetrieb

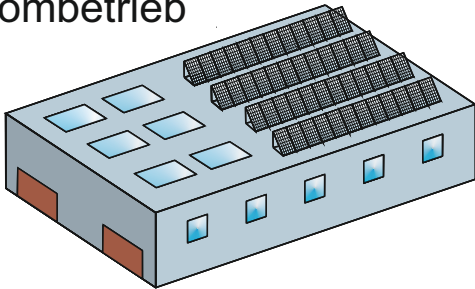

Internes Stromnetz

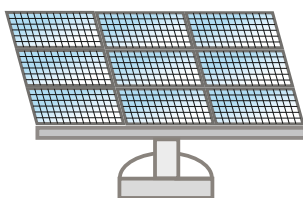


☐ PV Station
Leistung: _____ kWp



☐ PV Station
Leistung: _____ kW




☐ Generator
Leistung: _____ kWA

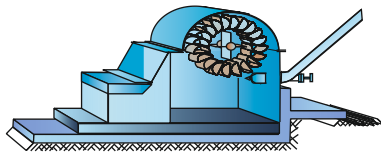

☐ Generator
Leistung: _____ kWA


☐ Energiespeicher System

Wechselrichter -Leistung: _____ kW
Batterie -Energie: _____ kWh
Kühlung bzw Heizungsart:
☐ Keine Anforderung
☐ Flüssigkeitskühlung bzw.
Heizung für Außenaufstellung
☐ Luftkühlung




☐ Stromtankstelle:


wieviele: _____
Leistung je Charger: _____
Leistung je Charger: _____
Zugriff auf ECDS
☐ Ja ☐ Nein

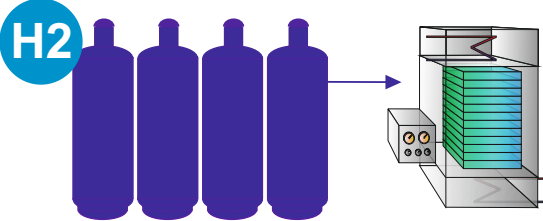

☐ Wasserstoff #
Elektrolyser Brennstoffzelle
Stromlieferung: _____ kWh
Leistung: _____ kW
Strombezug: _____ kWh
Leistung: _____ kW

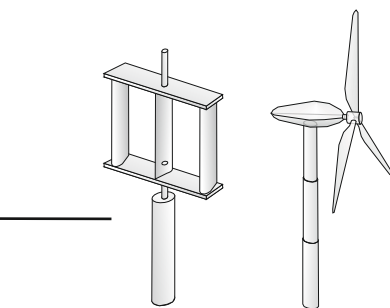

☐ Alternatives Kraftwerk
Leistung: _____ kVA

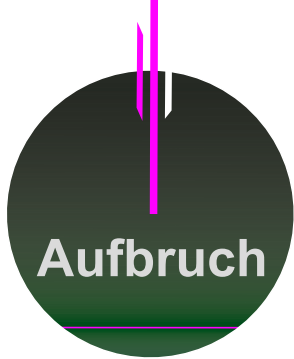



Energy Storage System Checkliste

Stromspeicher und Energiemanagement

mit dem Ziel eine 100% Eigenenergieversorgung anzustreben
dynamischer Stromtarif - On - Offgrid

NET


Neue Energie Technik
GmbH

Projekt Name: _____

NET bietet für jeden die richtige Speichertechnologie und die dafür erforderliche Software

Off- oder On- Grid mit dem ECDS 1.1 Energiemanagement


Das ECDS 1.1 sorgt dafür, dass der Stromtarif
für den Anwender, die nächsten
24h so minimalst wie möglich ist.

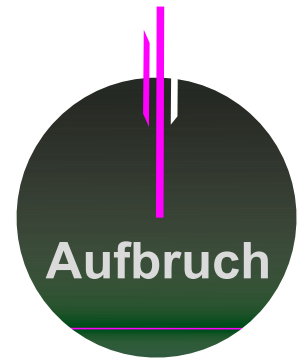

Das ECDS1.1 Energiemanagementsystem dient zur Steuerung des Lade- und Entladeverhalten von
Energiespeichern unter Einbezug von:
Dynamischen Stromtarifen und der zu erwartenden Erträge aus lokalen Eigenstrom-Erzeugungsanlagen.

Batteriespeicher 232kWh/115KW bis -25°C + 60°C Freiaufstellung

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem




Überwachung und Steuerung über
Smartphone, Tablet, PC





NET

Neue Energie Technik GmbH
New Energy Technologies


Schritt für Schritt erweiterbar
Kaskadierbar bis 20 Stk

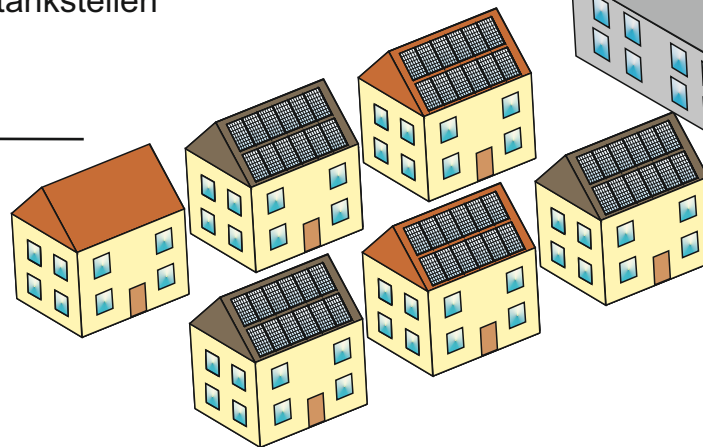


Anwendungen:
Energiegemeinschaft
Landwirtschaft
Hotellerie
Gewerbe

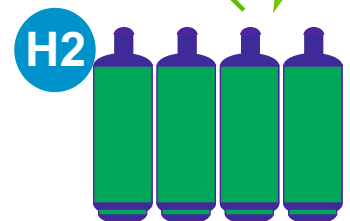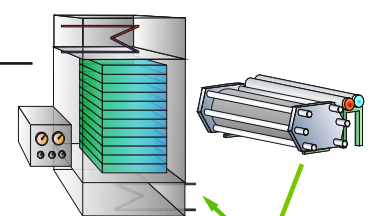


Off- oder On Grid
dynamischer
Stromtarif

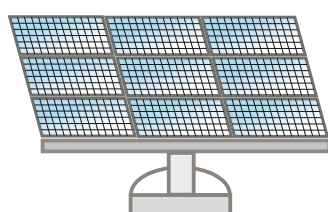


Photovoltaik

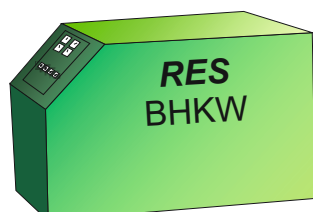

Biotreibstoffe Wasserstoff
Blockheizkraftwerk

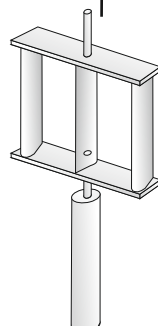

Windkraft

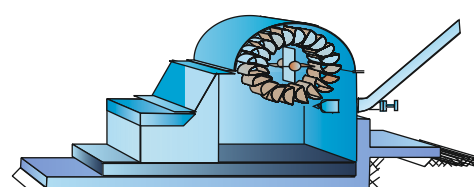

Wasserkraft

Elektrolyse Brennstoffzelle
Wasserstoff

NET Ihr gesamtheitlicher Anbieter für Gesamtprojekte

Planung - Elektrotechnik - Mechatronik - Heizungsbau - Maschinenbau - Wasserstofftechnik - Großhandel



NET

Neue Energie Technik
GmbH

Energy Storage System Checkliste

Stromspeicher und Energiemanagement
mit dem Ziel eine 100% Eigenenergieversorgung anzustreben
Energiegemeinschaften - autarke Dörfer - Schutzhütten - Landwirtschaft

Projekt Name: _____



NET Ihr gesamtheitlicher Anbieter für Gesamtprojekte

Seehöhe:

- ☐ ≤2000m ☐ 2000~4000m
☐ ≥4000m
Entfernung zur Küste:
☐ ≤1 km ☐ > 1 km

Temperaturbereich:

Max. _____ °C Min. _____ °C

Montage - Adresse:

Ort: _____

Off- & On Grid mit dem ECDS 1.1 Energiemanagment

Das ECDS 1.1 sorgt dafür, dass der Stromtarif
für den Anwender, die nächsten
24h so minimalst wie möglich ist.

Das ECDS1.1 Energiemanagementsystem dient zur Steuerung des
Lade- und Entladeverhalten von Energiespeichern unter Einbezug von:
Dynamischen Stromtarifen und der zu erwartenden Erträge aus
lokalen Eigenstrom-Erzeugungsanlagen.

Anforderung an den Speicher

- ☐ Erneuerbare Energie
☐ Für die Eigenenergieversorgung
☐ Spitzenlast Glättung
☐ Frequenzregulierung
☐ Micro Netze stabilisieren
☐ Energiegemeinschaften
☐ Notstromversorgung
☐ Inselbetrieb
☐ Marktteilnahme Energieverkauf
☐ Dynamische Strompreise nutzen
☐ Regelenergie

C- Rate von ESS

- ☐ 0,25C ☐ 0,5 °C
☐ 1C ☐ 2C
☐ oder andere: _____

Bemerkungen:
Die C-Rate definiert den Anteil der Batterie
Nennkapazität, die in oder geladen werden kann
innerhalb einer bestimmten Zeit aus der Batterie
entladen Zeitrahmen (z. B. 1 Stunde).

Geplante Umsetzungszeit:

Datum: _____

NET bietet für jeden die richtige Technologie und die dafür erforderliche Software
Batteriespeicher sind die Schlüsseltechnologie für eine 100% ige Eigenenergieversorgung

Planung - Elektrotechnik - Mechatronik - Heizungsbau - Maschinenbau - Wasserstofftechnik - Großhandel

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System
Energie Spar- und Verteilungssystem




Überwachung und Steuerung über
Smartphone, Tablet, PC




NET
Neue Energie Technik GmbH
New Energy Technologies


Schritt für Schritt erweiterbar
Kaskadierbar bis 20 Stk

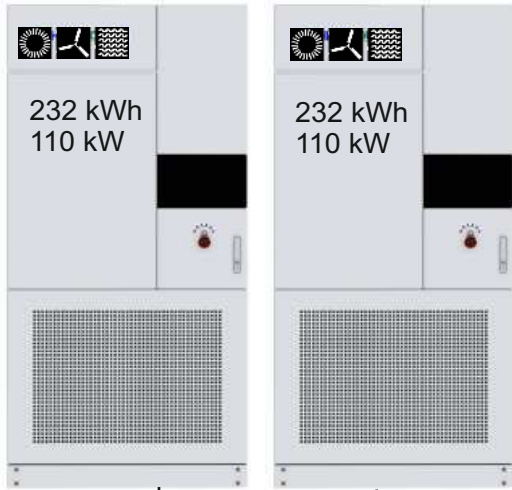

Stromtankstellen
Ladepark PKW/LKW

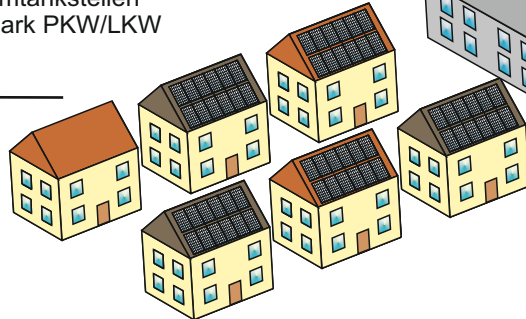

Anwendungen:
Energiegemeinschaft
Landwirtschaft
Hotellerie
Gewerbe

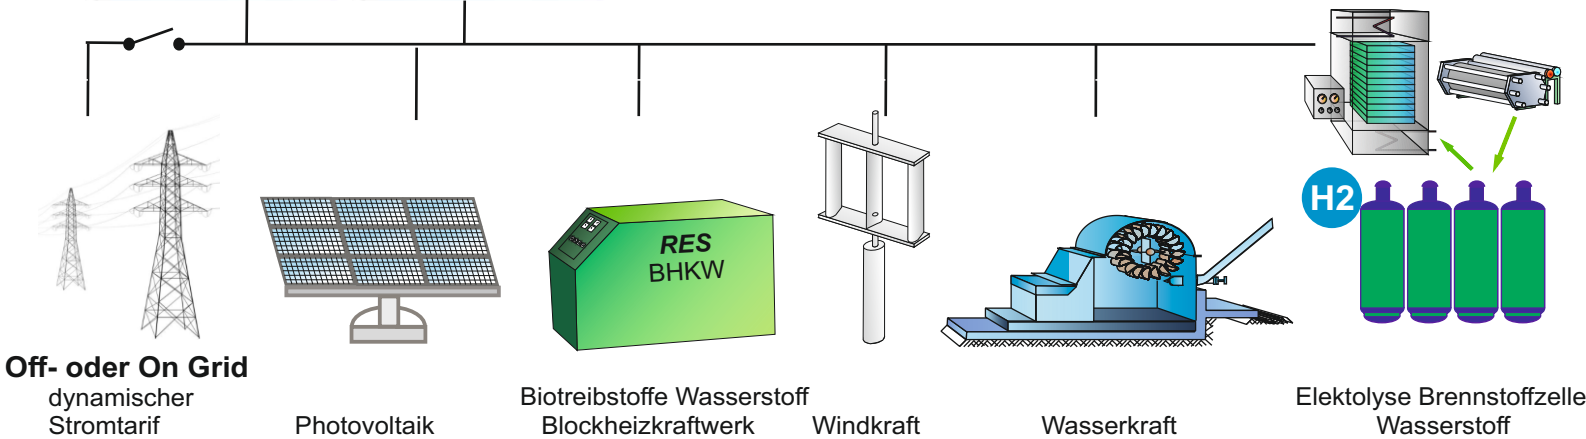

© NET