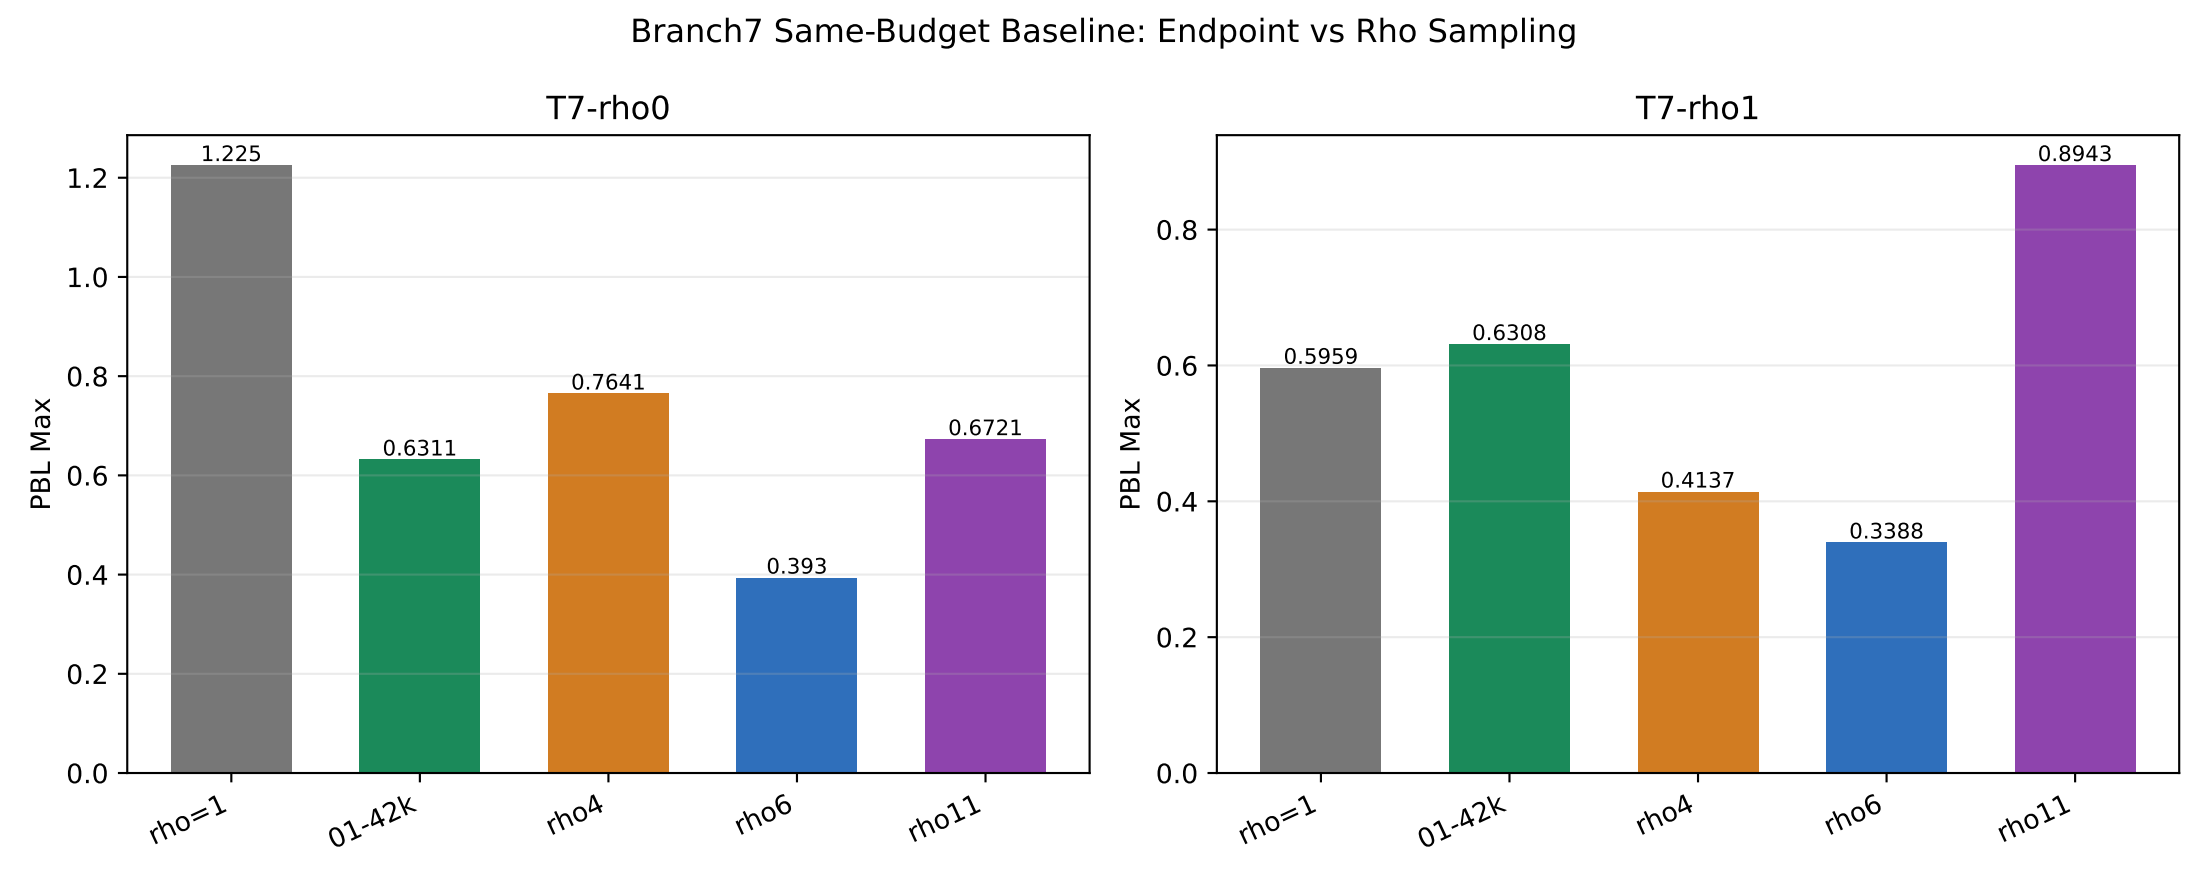
Branch7 Same-Budget Baseline: Endpoint vs Rho Sampling
T7-rho0
PBL Max
1.225
0.6311
0.7641
0.393
0.6721
rho=1
01-42k
rho4
rho6
rho11
T7-rho1
PBL Max
0.5959
0.6308
0.4137
0.3388
0.8943
rho=1
01-42k
rho4
rho6
rho11