

Спецификация основного оборудования

Позиция	Наименование	Кол-во	Тип, марка	Производитель
1QF, 2QF	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C40-УХЛ3 (BM63)	2	103744	КЭАЗ
MX1, MX2	Независимый расцепитель OptiDin BM63-HP 24	2	249177	КЭАЗ
11QF, 21QF	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2	2	249158	КЭАЗ
1-1QF, 2-1QF	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 (Новый)	2	260791	КЭАЗ
FV1, FV2	Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-I-3+N-280/12,5/R	2	114277	КЭАЗ
Wh1, Wh2	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный	2	МАЯК 301АРТД.153 Т.2 ИПО 2 Б	Нижегородское НПО имени М. В. Фрунзе.
A 1	Блок автоматического ввода резерва OptiSave N-232	1	250697	КЭАЗ
KM 1, KM 3	Контактор ПМЛ-3160 М-40 А-220АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ	3	110604	КЭАЗ
	Приставка контактная ПКЛ-В-УХЛ4-КЭАЗ	3	110673	КЭАЗ

Система АСУЗ Заказчика

1	Отключение ВРУ
2	
3	Ввод 1 в работу
4	
5	Ввод 2 в работу
6	
7	Секц. конт-р в работе
8	
9	Авария
10	
11	
12	Счетчик на вводе 1
13	
14	Счетчик на вводе 2
15	

Примечание :


- Силовые цепи от клемм до автоматических выключателей и от автоматических выключателей до распред. щитов выполнять проводом ПУГВ 1 х 6,0 мм² (цвета использовать согласно ПУЭ);
- Вторичные цепи выполнить проводом ПУГВ 1 х 1,0 мм² (цвета использовать согласно ПУЭ);

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Утвердил					

Силовое электрооборудование и освещение	Стация	Лист	Листов
	Р	1	5

Щаф ВРУ. Схема соединений

Место установки	На подводящем трубопроводе подачи воды №1 в здание УХ и ДП	На подводящем трубопроводе для передвижной пожарной техники	На подводящем трубопроводе подачи воды в здание УХ и ДП	На подводящем трубопроводе подачи пенораствора	На выходе пенообразователя после бака-дозатора №1 (осн.)	На подводящем трубопроводе подачи воды №1 в здание УХ и ДП	На выходе пенообразователя после бака-дозатора №1 (осн.)
Наименование параметра	Дисковый затвор с контролем положения	Дисковый затвор с контролем положения	Дисковый затвор с контролем положения	Дисковый затвор с контролем положения	Дисковый затвор с контролем положения	Клапан дренажный соленоидный с контролем положения	Клапан дренажный соленоидный с контролем положения
Позиция	SQ -1	SQ -4	SQ -5	SQ -6	SQ- 17	M1-1	M2-1

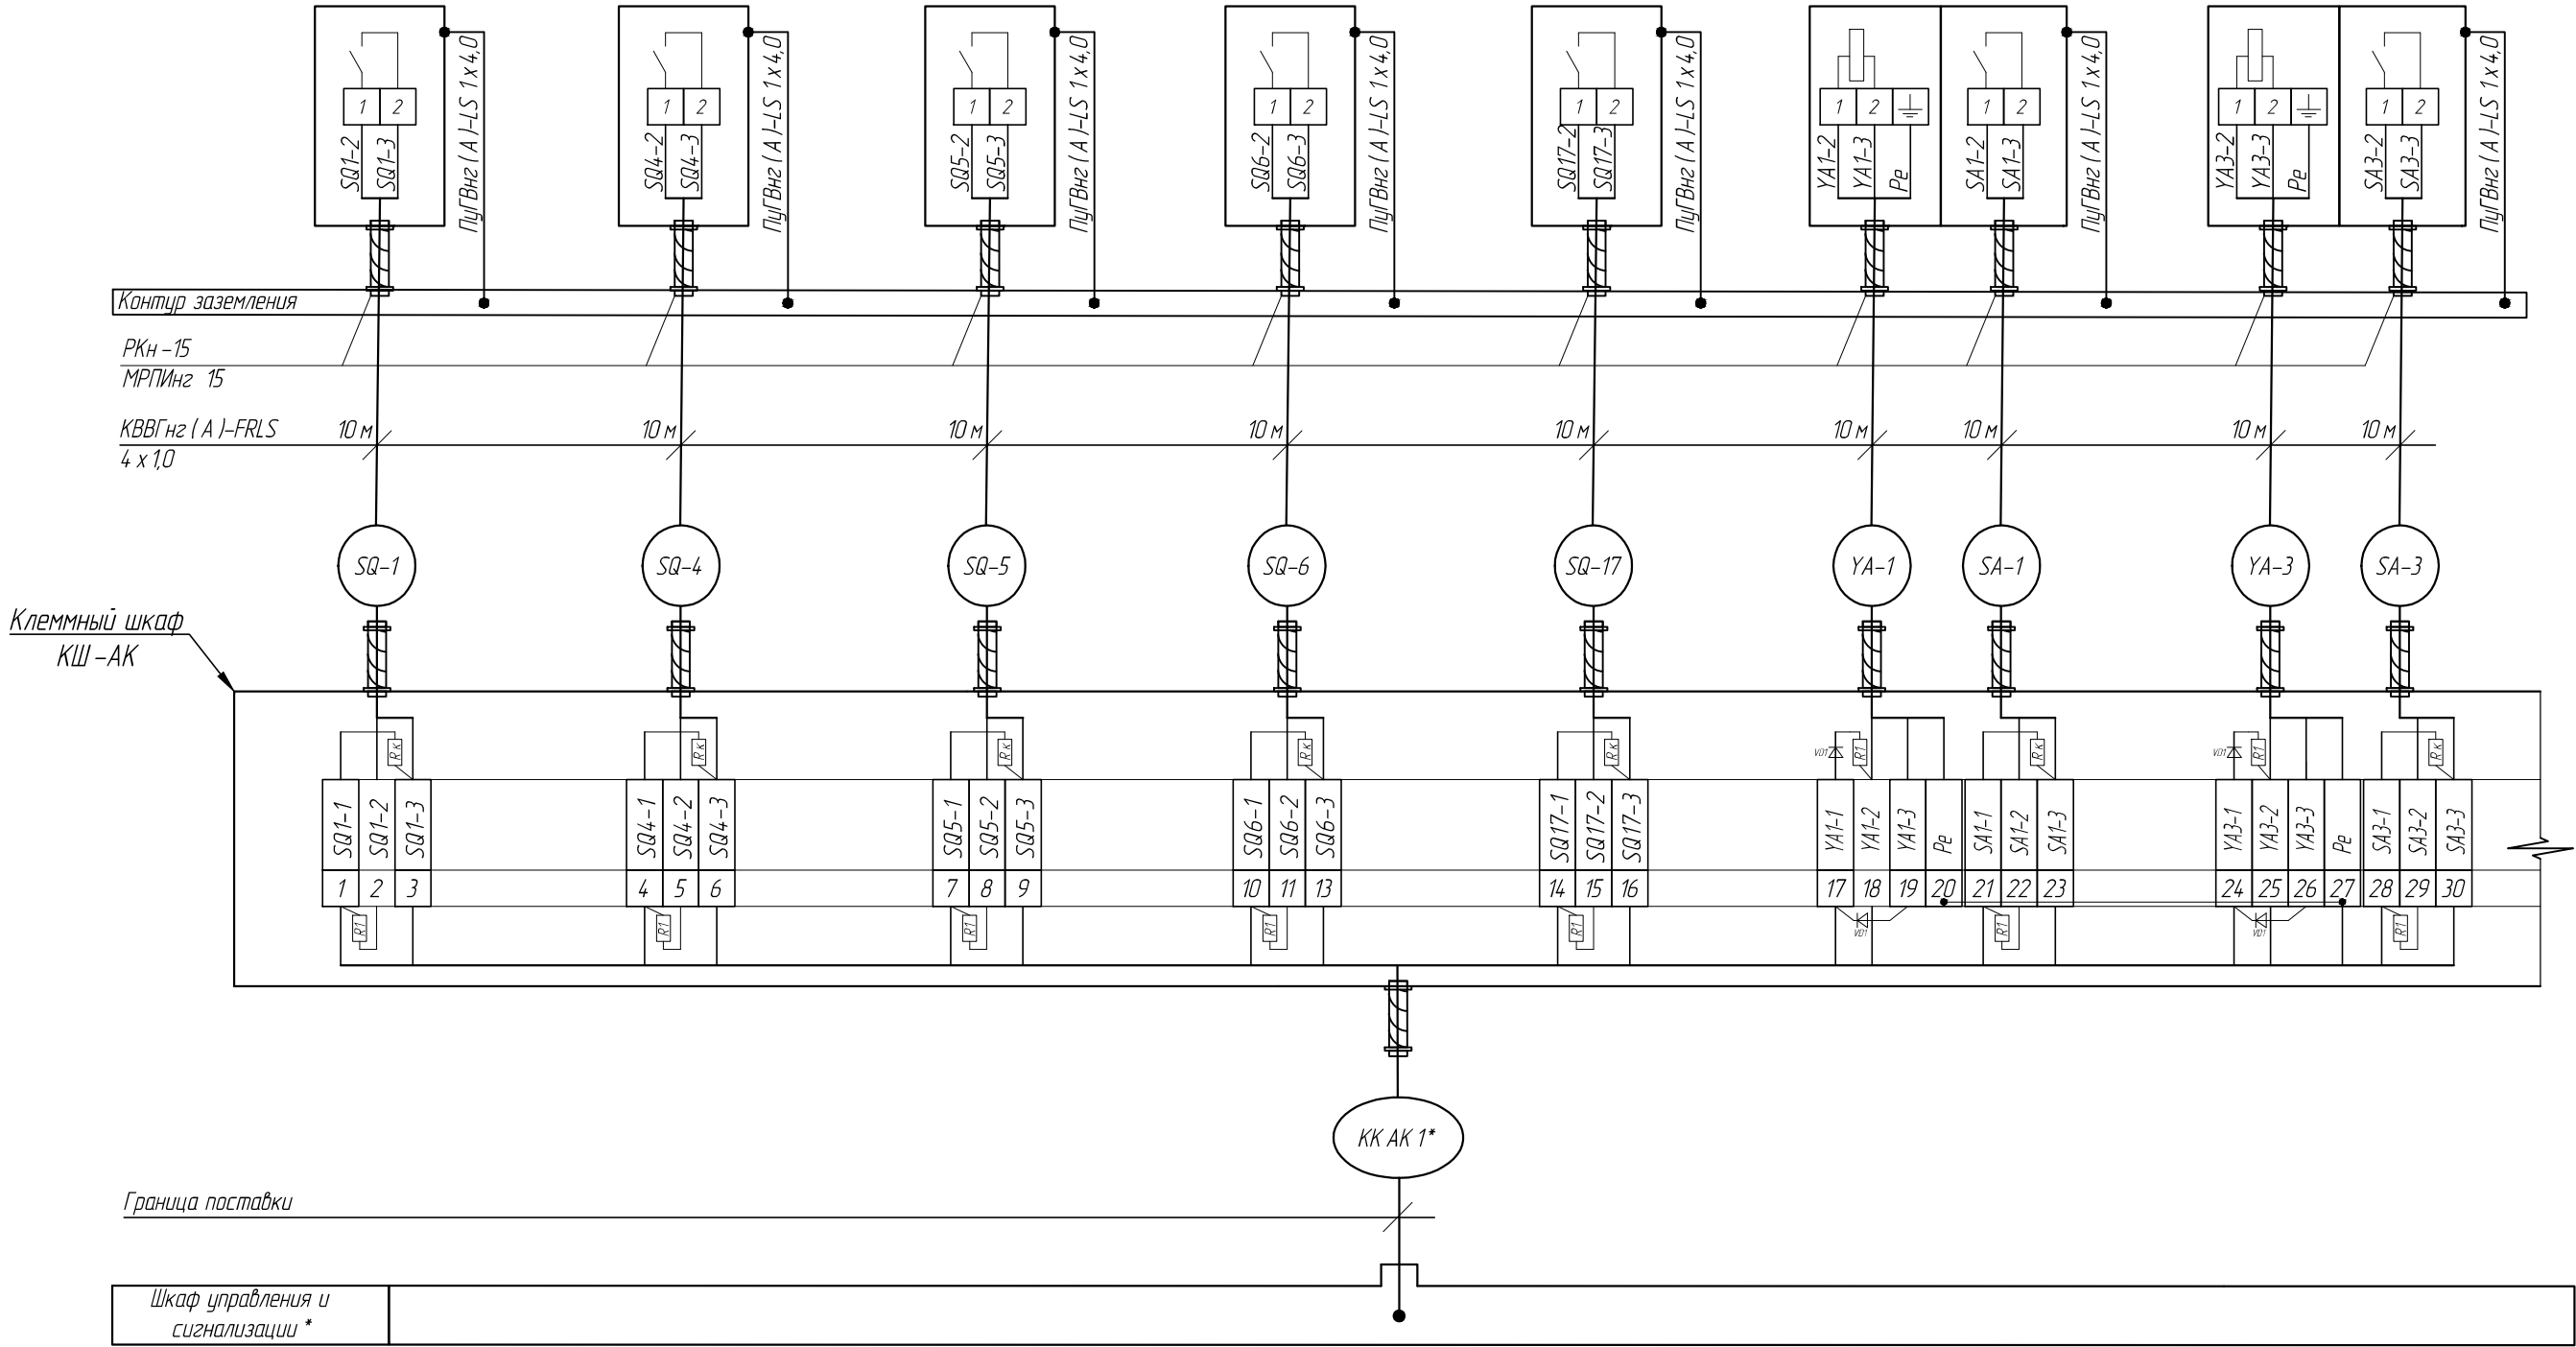

Примечание :
* - в комплект поставки не входит .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал									
Проверил									
Утвердил									
