
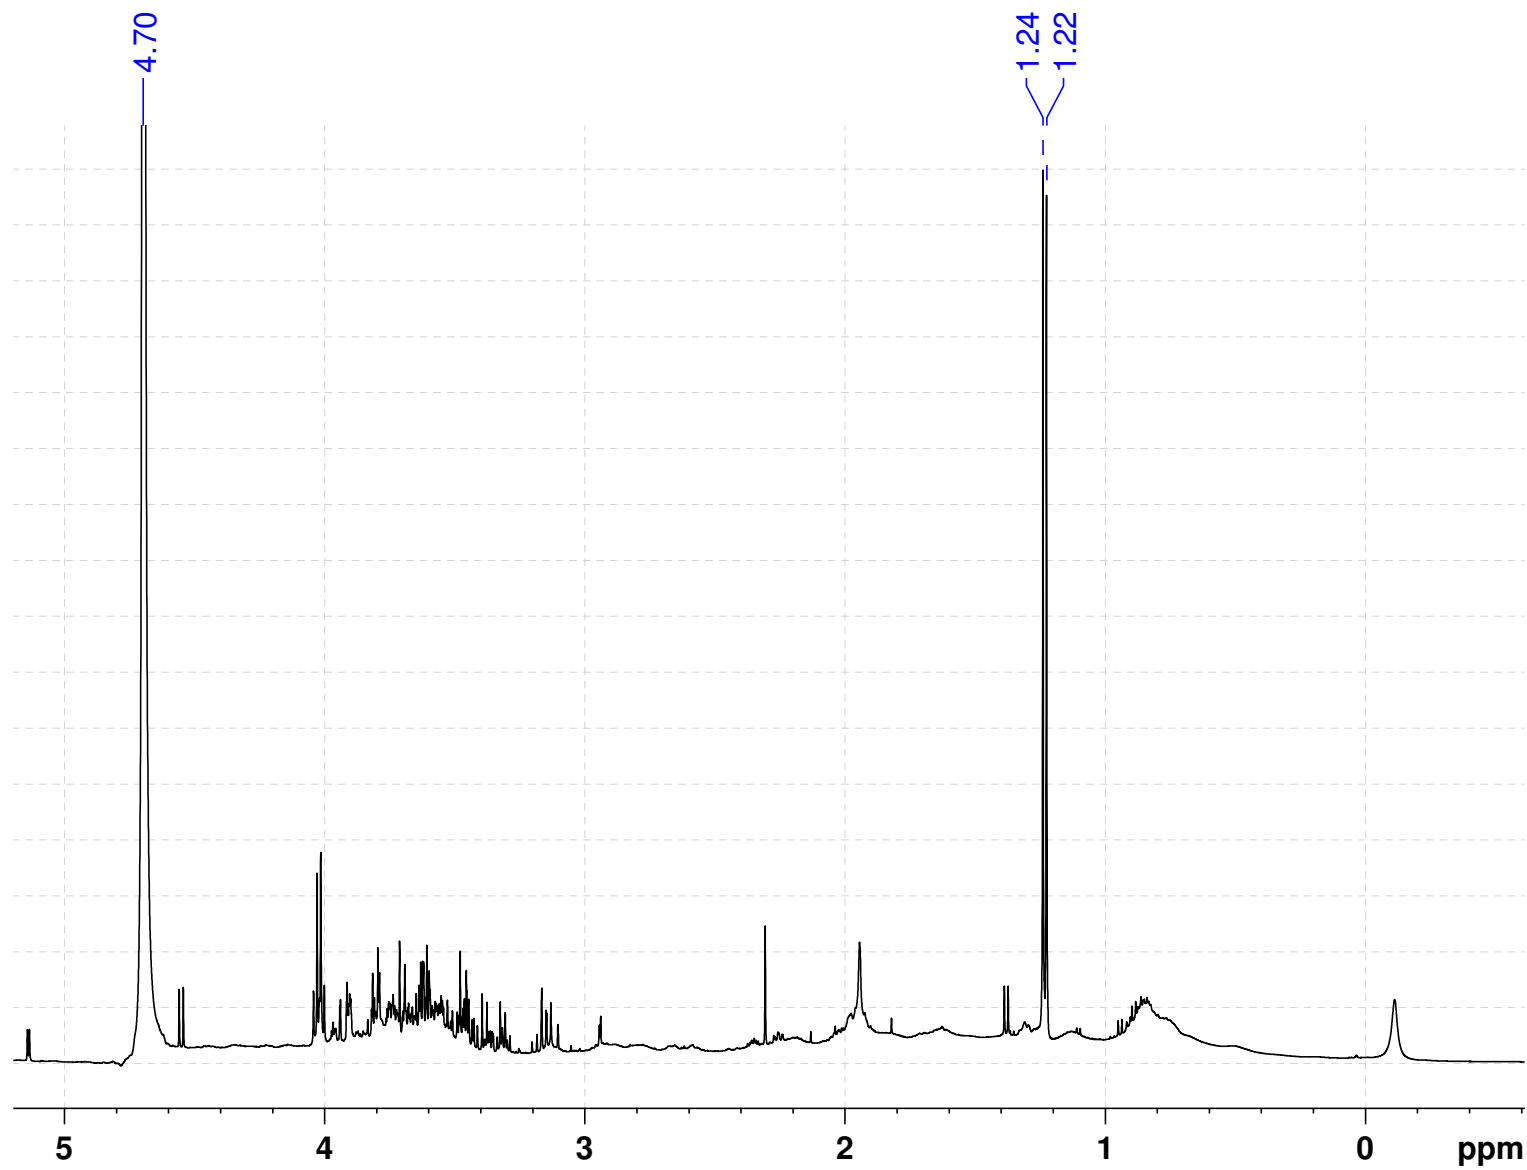


1d_water D2O M:\\ Sokolenko 20



Current NMR Dataset
NAME PP3
EXPNO 1
PROCNO 1
DATPATH M:/data/Sokolenko/nmr

Acquisition Parameters
Date_ 20250108
Time 19.22 h
INSTRUM Avance NEO 500
PROBHD Z168792_0005 (
SOLVENT D2O
TE 298.0 K
PULPROG zgpgpr
RG 45.2
DS 24
NS 256
TD0 1
O1P 4.7137 ppm
SW 20.8266 ppm
TD 32768
AQ 1.5728641 sec
D1 3.00000000 sec
D12 0.00002000 sec
SFO1 500.1623576 MHz
NUC1 1H
P1 7.65 usec
PLW1 10.50000000 W
PLW9 0.00000885 W

Processing Parameters
SI 65536
WDW EM
PH_mod pk
ME_mod no
SSB 0
SR 0 Hz
LB 0.30 Hz
PHC0 98.42 deg
PHC1 0 deg