
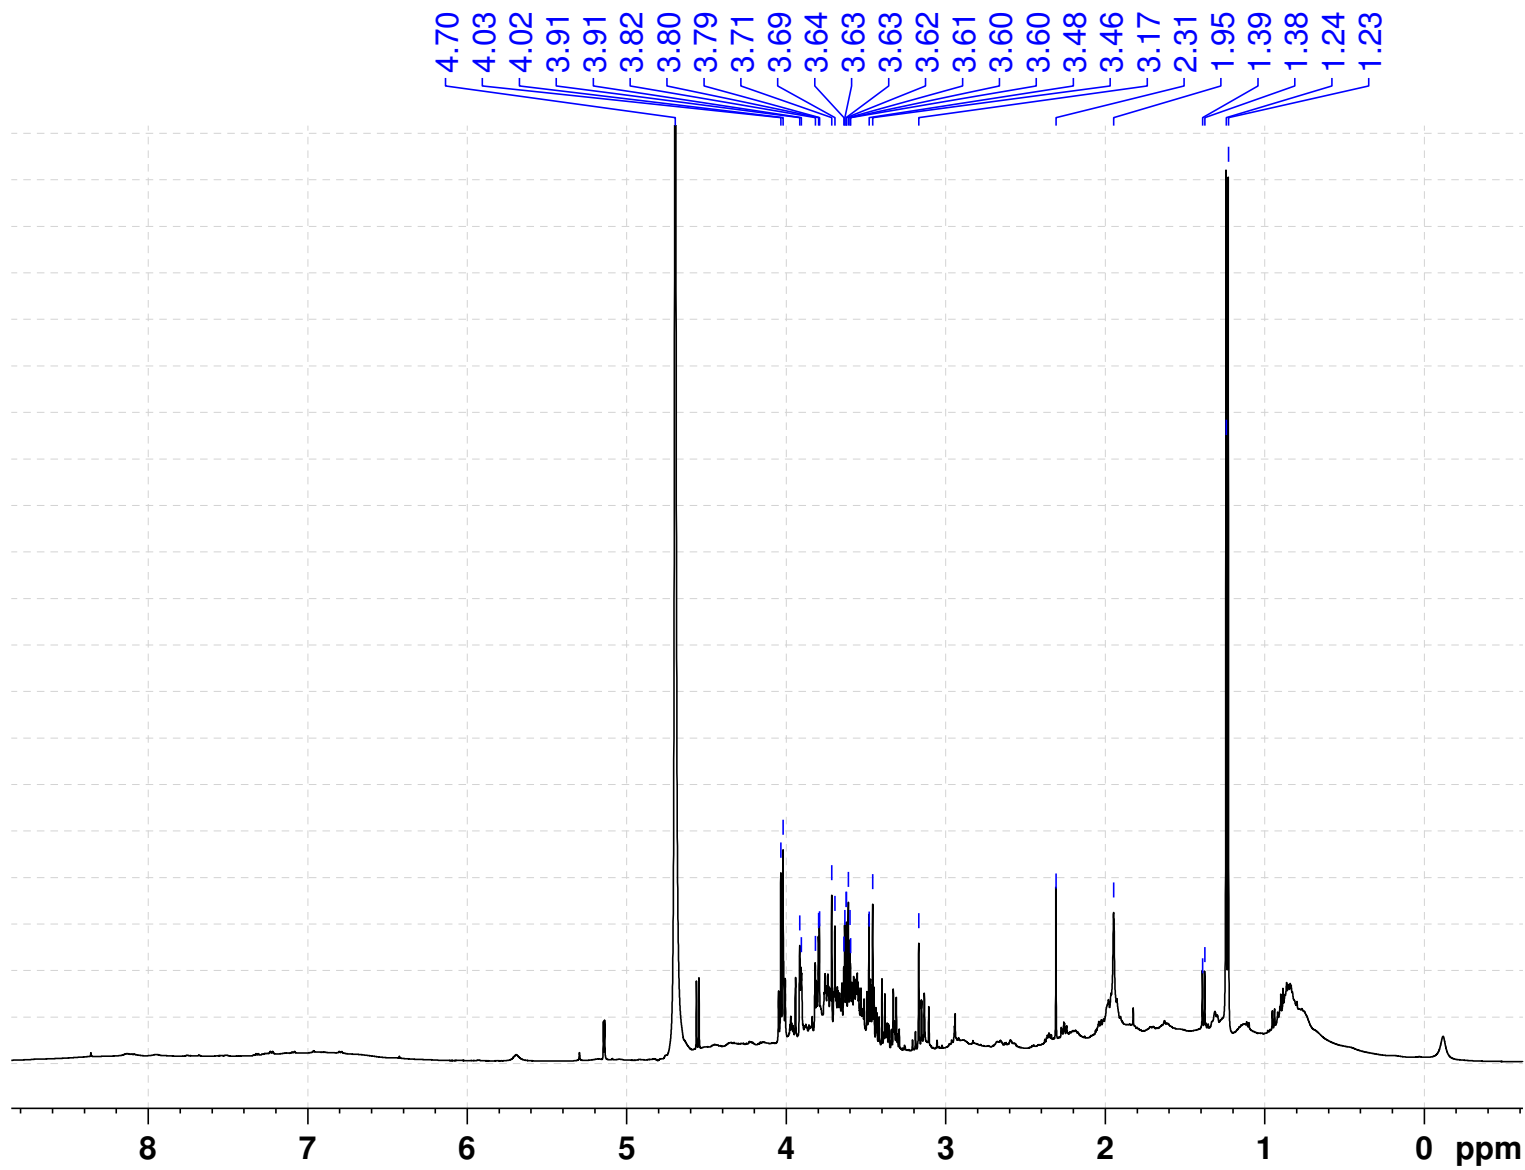


1d\_water D2O M:\\ Sokolenko 8



Current NMR Dataset  
NAME V3  
EXPNO 1  
PROCNO 1  
DATPATH M:/data/Sokolenko/nmr

Acquisition Parameters  
Date\_ 20250108  
Time 14.59 h  
INSTRUM Avance NEO 500  
PROBHD Z168792\_0005 (  
SOLVENT D2O  
TE 298.0 K  
PULPROG zgpgpr  
RG 45.2  
DS 24  
NS 256  
TD0 1  
O1P 4.7094 ppm  
SW 20.8266 ppm  
TD 32768  
AQ 1.5728641 sec  
D1 3.00000000 sec  
D12 0.00002000 sec  
SFO1 500.1623554 MHz  
NUC1 1H  
P1 7.65 usec  
PLW1 10.50000000 W  
PLW9 0.00000885 W

Processing Parameters  
SI 65536  
WDW EM  
PH\_mod pk  
ME\_mod no  
SSB 0  
SR 0 Hz  
LB 0.30 Hz  
PHC0 99.90 deg  
PHC1 0 deg