

EAVA

impianti per pastifici

Schema elettrico

GEIN
S r l

IMPIANTI INDUSTRIALI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Via Correggio 5 43030 Ponte Taro di Fontevivo (PR)

Cliente:	Gietfe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GI0C0126		
Progetto:	N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo		
Disegno:	3937B		
Data:	29-05-2017		

REV.	DATA	DESCRIZIONE	AUTORE	FIRMA
REV. 0	29-05-2017	EMISSIONE	G.S.	
REV. 1	17-07-2017	MODIFICHE DOPO CABLAGGIO QUADRO ELETTRICO	G.S.	



Guelte Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Perma - ITALIA

Descrizione:
Impianto:
Cliente:

REVISIONI - MODIFICHE - LUCIDATURE SCHEMA
N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stello/triangolo
Guelte Systems div Gardner Denver S.r.l. Ord GUD0126

Progetto:

39378

Data:

17/07/2017

Pagine tot:

46

Rev:

0

Pagina:

1A

Pag. prec.:

Pag. succ.:

1B

DITTA COSTRUTTRICE:

GEI

DESCRIZIONE QUADRO:

CEI EN 61439-1 (CEI 17-13/3)

Via Correggio 5
Ponte Taro di Fontevivo - PR - ITALY

TENSIONE NOMINALE

400 V

ICC

10 KA

TENS. NOM. ISOLAMENTO

V

FREQUENZA

50 HZ

CORRENTE NOMINALE

315 A

FASI

3

KVA

150

CE

IP54

RIF. COMMESSA

3937B

N° MATRICOLA

DATA COSTRUZIONE

2017



Giette Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione:
Impianto:
Cliente:

TARGA IDENTIFICAZIONE ARMADIO
N° 4 Gruppi pompe vuoto 30kw 400V 50Hz stella/triangolo
Giette Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. 6100726

Progetto:

3937B

Rev:

0

Pagina:

1B

Data:

29/05/2017

Pagine tot:

46

Pag. prec.:

1A

Pag. succ.:

1C

DATI TECNICI IMPIANTO
 INSTALLATIONS TECHNICAL SPECIFICATION
 DONNÉES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION
 TECHNISCHE DATEN

CARATTERISTICHE
 FEATURES
 CARACTERISTIQUES
 EIGENSCHAFTEN

Tensione alimentazione Feeding tension Tension d'alimentation Spannungszufuhr	400 V + PE +/-10%	P.L.C. P.L.C. Automate P.L.C.	SIEMENS
Frequenza Frequency Frequence Frequenz	50 HZ +/-2%	Inverter Frequency variator Convertisseur de fréquence Umrichter	-
Tensione ausiliaria Auxiliary tension Auxiliaire entree Steuerspannung	24 Vdc	Grado protez. quadro elet. Panel protection degree Degree protection armoire Schaltschrankstufe	IP 54
Potenza impianto installato Total power Puissance totale Installierte Leistung	125 kW	Protezione contro contatti diretti interno quadro Protection against direct contact outside panel Protection contre les contacts direct a l'int. de l'armoire Schutz gegen direktkontaktante im schaltschrank	IP 20
Assorbimento impianto Total consumption Consommation totale Leistungsbedarf	315 A	Temperatura Temperature Temperature Temperatur	>5°C – <35°C
Potenza impianto presunto Total power Puissance totale Installierte Leistung	100 kW	Umidità relativa massima Maximum relevant Humidity Humidité relative maximum Max relative feuchtigkeit	<50% – 40°C <90% – 20°C



Gierle Systems div. Gardner Denver s.r.l.
 via San Leonardo 71/A
 Parma – ITALIA

Descrizione: DATI TECNICI IMPIANTO
 impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
 Cliente: Gierle Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 6000126

Progetto: 39378
 Data: 29/05/2017
 Pagina tot: 46
 Rev: 0
 Foglio: 18
 Pag. succ.: 10

Temperatura ambiente = 45° C
Temperatura cavo = 70° C

SEZIONE NOMINALE DEI CAVI (mm ²)	AMG	PORTATA MASSIMA (A)
0,75	19	7,2
1	17	9,6
1,5	15	12,4
2,5	13	16,8
4	11	22,4
6	9	32,8
10	7	40
16	5	54,4
25	3	71,2
35	2	88,8
50 (47)	1/0	107,2
70	2/0	136,8
95		166,4
120		191,2

RICAVATO DA NORME CEI 44-5
CENELEC EN 60204-1 App. B Tab. B11

PORTATA MASSIMA (A)	SEZ. MORSETTO (mm ²)	MAX
2,25	2,5	2,5
3	2,5	2,5
4,5	2,5	2,5
7,5	2,5	2,5
12	4	4
18	6	6
30	10	10
32	16	16
50	25	25
70	35	35
100	50	50
105	70	70
142	/	/
180	/	/

PARAMETRI UTILIZZATI NELLA
COSTRUZIONE DEL D.E.

CORRENTE NOMINALE DEI CAVI (A)	SEZIONE MORSETTO (mm ²) (SERRAGGIO)	MIN	MAX
6	0,3	1,5	1,5
8	0,75	2,5	2,5
10	0,75	2,5	2,5
12	0,75	2,5	2,5
16	1	4	4
20	1	4	4
25	1,5	4	4
32	1,5	6	6
40	2,5	10	10
63	6	16	16
80	10	25	25
100	16	35	35
125	25	50	50
160	35	70	70

RICAVATO DA NORME CEI 17-13/1
CENELEC EN 61439-1



Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione:
Impianto:
Clienti:

DATI TECNICI CAVI
N° 4 gruppi poagge vuota 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l. Dno GIC0126

Progetto:

39378

Rev:

Pagina:

Data:

29/05/2017

Pagine tot:

46

Pag. prec:

11

Pag. succ:

11

COLORI DEI PULSANTI E LORO SIGNIFICATO
COLOURS OF PUSHBUTTON AND THEIR MEANING
FARBE UND BEDEUTUNG DER DRUCK KÖPFE
COULEURS DES POUSSOIR ET LEUR SIGNIFICATION

COLORE COLOR FARBE COULEUR	SIGNIFICATO SENSE Bedeutung SENS
ROSSO RED ROT ROUGE	AZIONE IN CASO DI EMERGENZA ACTION IN EMERGENCY CASE NOTSTANDWIRKUNG ACTION EN CAS D'URGENCE
BLU BLUE BLAU BLEU	SIGN. SPEC. NON COMPRESO NEL PRECED. SPEC. MEAN. NOT INCLUD. IN THE ABOVE. SPEZIFISCHE BEDEUTUNG NICHT UNTER DIE OBERGEHEBEN DANS LEILLES CI DESSUS MENTIONNES
VERDE GREEN GRÜN VERT	AVVIAMENTO D. INSERZIONE START UP ANFAHREN DEMARRAGE
GIALLO YELLOW GELB JAUNE	RIPRISTINO CAUTION ACTUNG ATTENTION
NERO - GRIGIO - BIANCO BLACK - GRAY - WHITE SCHWARZ - GRAU - WEISS NOIR - GRIS - BLANC	NON HA SIGNIFICATO SPECIFICO (NEUTRO) NO SPECIFIC MEANING (NEUTRAL) KEINE SPEZIFISCHE BEDEUTUNG (NEUTREI)

COLORAZIONE FILI WIRE COLOURS

DRAHTFARBEN COLORATION FILS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COLORAZIONE FILI									
WIRE COLOURS									
DRAHTFARBEN									
COLORATION FILS									
CIRCUITI DI POTENZA A CORRENTE ALTERNATA O CORRENTE CONTINUA AC OR DC POWER CIRCUITS WECHSEL ODER GLEICHSTROM STROMKEREISE CIRCUITS DE PUISSANCE A COURANT ALTERNATIF OU COURANT CONTINU					NERO BLACK SCHWARZ NOIR				
CONDUTTORE NEUTRO SNEUTRAL WIRE NULLEITER CONDUCTEUR NEUTRE					BLU CHIARO LIGHT BLUE HELLER BLAU BLEU CLAIR				
CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE) PROTECTION CONDUCTOR (PE) SCHITZEITER (PE) CONDUCTEUR DE PROTECTION (PE)					GIALLO VERDE YELLOW GREEN GELB GRÜN JAUNE VERT				
CIRCUITI A COMANDO A CORRENTE ALTERNATA AC CONTROL CIRCUITS WECHSELSTROM STEUERSTROMKREIS CIRCUITS DE COMMANDE A COURANT ALTERNATIF					ROSSO RED ROT ROUGE				
CIRCUITI DI COMANDO A CORRENTE CONTINUA AC CONTROL CIRCUITS GLEICHSTROM STEUERSTROMKREIS CIRCUITS DE COMAND A COURANT CONTINU					BLU BLUE BLAU BLEU				
CIRCUITI DI INTERBLOCCO A CORRENTE ALTERNATA O CORRENTE CONTINUA AC OR DC INTERBLOCK CIRCUITS WECHSEL ODER GLEICHSTROM INTERBLOKKEREISE CIRCUITS D'INTERBLOC A COURANT ALTERNATIF OU COURANT CONTINU					ARANCIO ORANGE ORANGE ORANGE				

RICAVATO DA NORME CEI 44-5
GENELEC EN 60204-1

RICAVATO DA NORME CEI 44-5
CENELEC EN 60204-1




Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione: COLORE DEI FILI
Impianto: N° 4 gruppi pompe wolta 30KW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 60020126

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pagine: 46
Pagine prec.: 16
Pagine succ.: 16

SCHEMA A BLOCCHI STANDARD SIGLATURA SCATOLE CAVI E MORSETTIERE

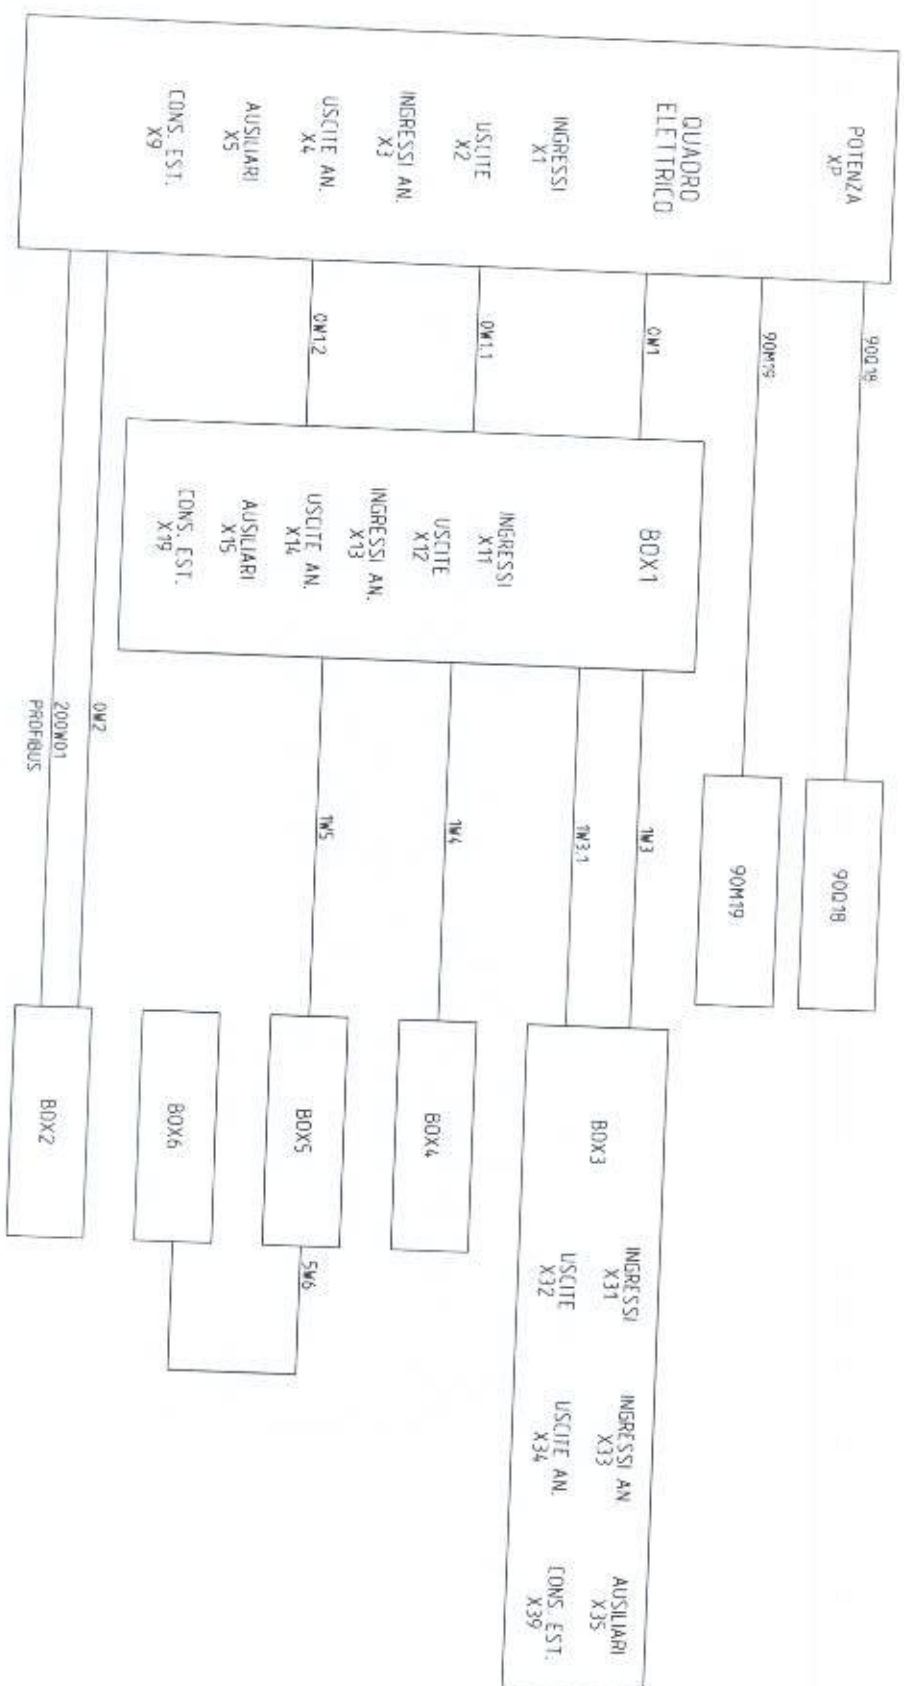

Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Poma - ITALIA

Descrizione: SCHEMA STANDARD SIGLATURA CAVI E MORSETTIERE
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30KW 400V 50Hz stello/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. GIO0726

Progetto:

39378

Rev:

0

Pagina:

2

Data:

29/05/2017

Pagina Tot:

46


Pag. prec:

15

Pag. succ:

2

Pot	(kW)	125
In	(A)	315
Tens	(V)	400
Sez	(mmq)	

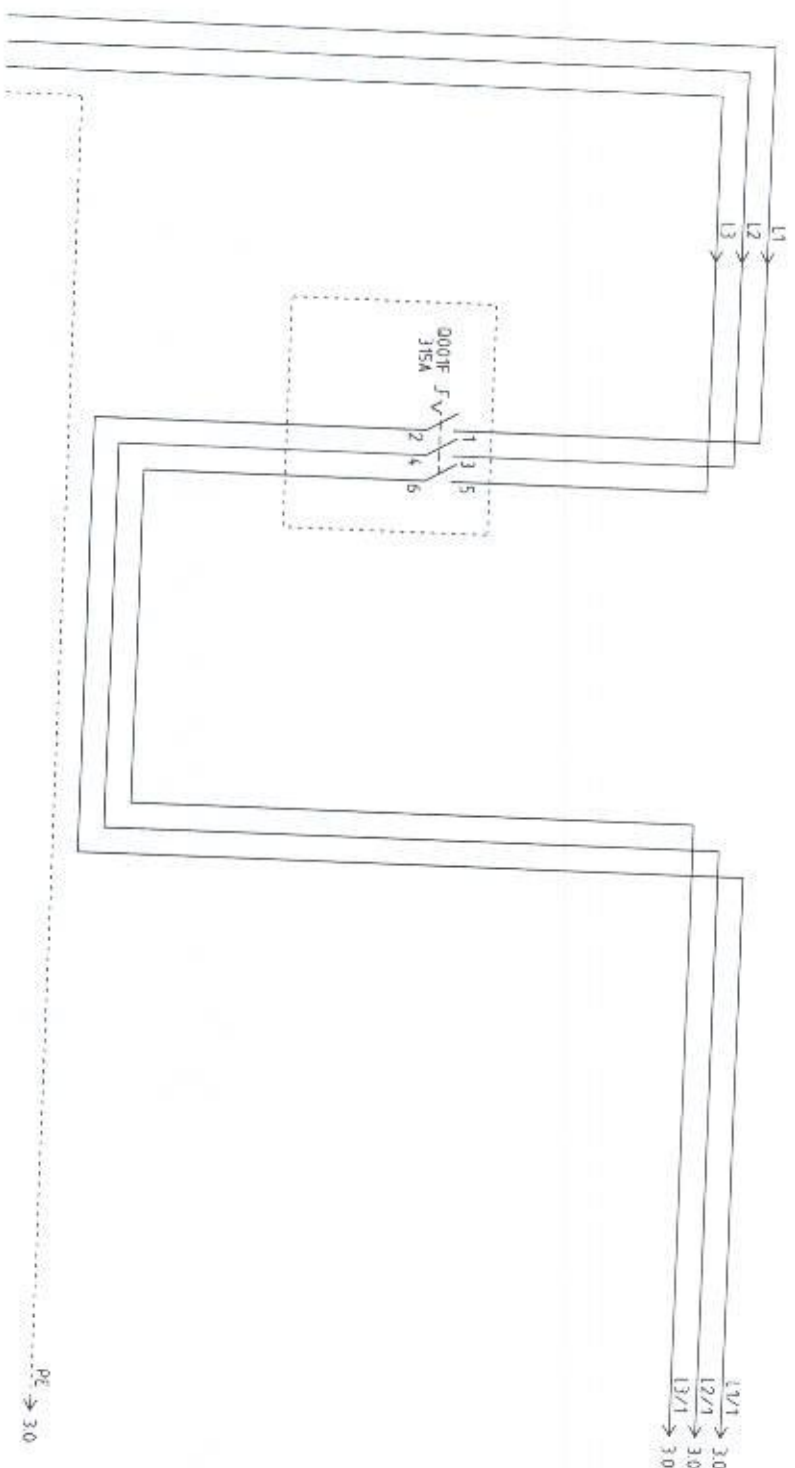

ENTREE DE LIGNE
ENTRATA LINEA
INPUT LINE

INTERRUPTEUR PRINCIPAL
INTERROTTORE GENERALE
MAIN SWITCH



Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pavina - ITALIA

Destrazione: GENERALE BLOCCAPORTA
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stello/Iningolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BLOC0726

Progetto:

39378

Rev:

0

Pagina

2

Data:

29/05/2017

Pagine tot:

46

Pag. prec:

TH

Pag. succ:


3



Gelfe Systems d.w. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pordenone - ITALIA

Descrizione: MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 1
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Ciente: Gelfe Systems d.w. Gardner Denver s.r.l. Ord. G0C0126

Pot (kW)	30
In (A)	55
Vel (car/min)	-
Sez (mm²)	10x6+PE

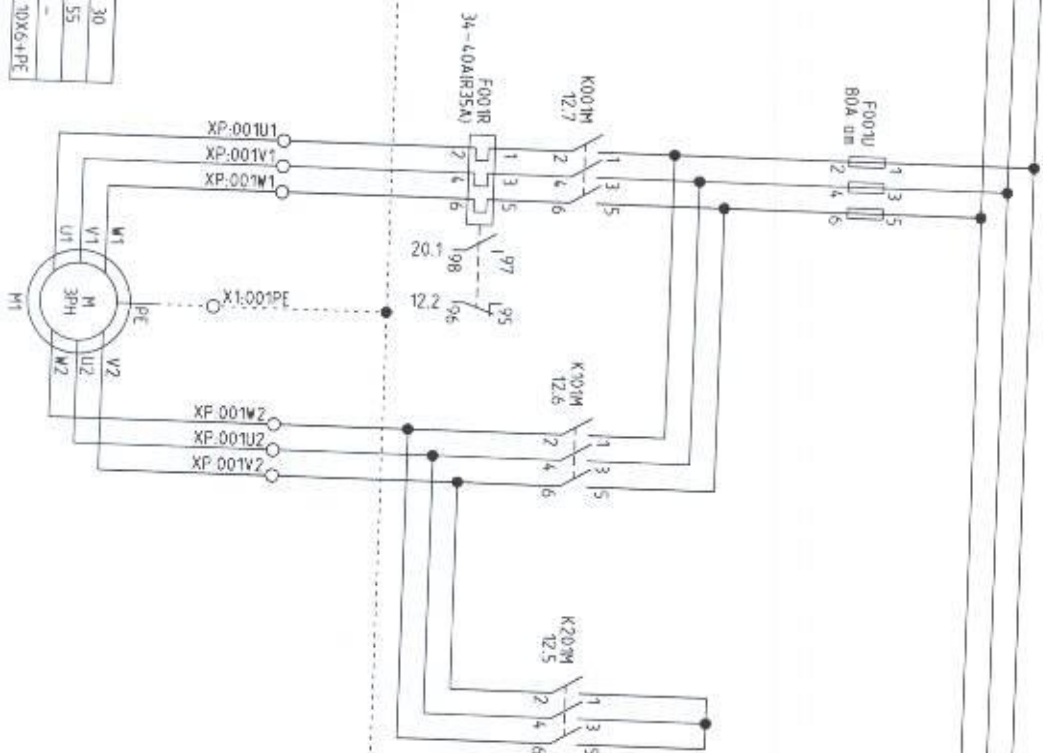


MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 1
MAIN MOTOR GROUP 1
PRINCIPAL MOTOR GROUP 1

Progetto:	39378	Rev:	1	Pagina	3
Data:	17/01/2017	Pagina Tot:	4/6	Pag. pref:	2
				Pag. succ:	4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.9 > L1/1
3.9 > L2/1
3.9 > L3/1

L1/1 > 5.0
L2/1 > 5.0
L3/1 > 5.0

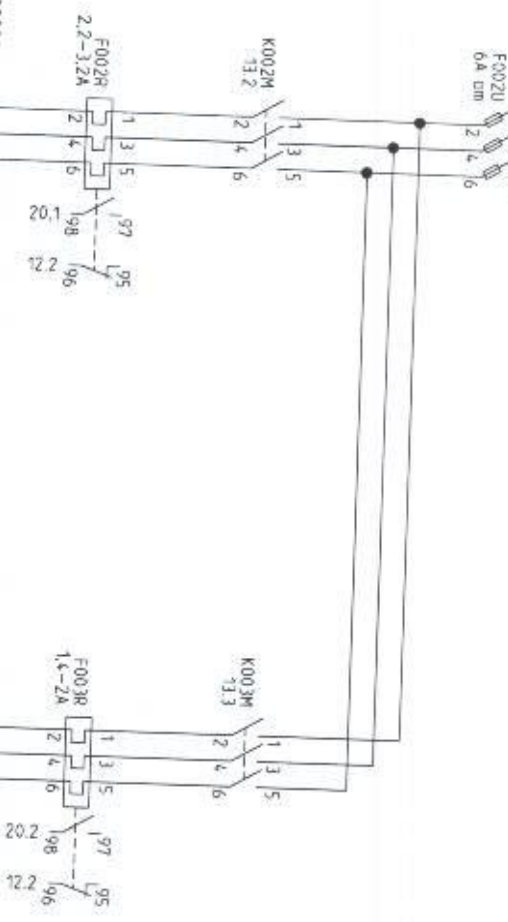

Pot	[kW]	0.75
In	[A]	2.2
Vel	[rpm/min]	-
Sez	[mm]	4G2.5

Pot	[kW]	0.75
In	[A]	1.4
Vel	[rpm/min]	-
Sez	[mm]	4G2.5

POMPA D'OLIO GRUPPO 1
OIL PUMP GROUP 1

VENTILATORE GRUPPO 1
FAN GROUP 1

VENTILADOR GRUPO 1

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Formello - ITALIA


Descrizione: MOTORI DI SERVIZIO GRUPPO 1
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GUID 0126

Progetto: 39378
Data: 17/07/2017
Foglio tot: 46
Rev: 1
Pagg. prev: 3
Pagg. succ: 5

4.9 > L1/1
4.9 > L2/1
4.9 > L3/1

L1/1 > 6.0
L2/1 > 6.0
L3/1 > 6.0

For	30
In (A)	55
Vel (rpm)	-
Ser (mm)	10X6+PE

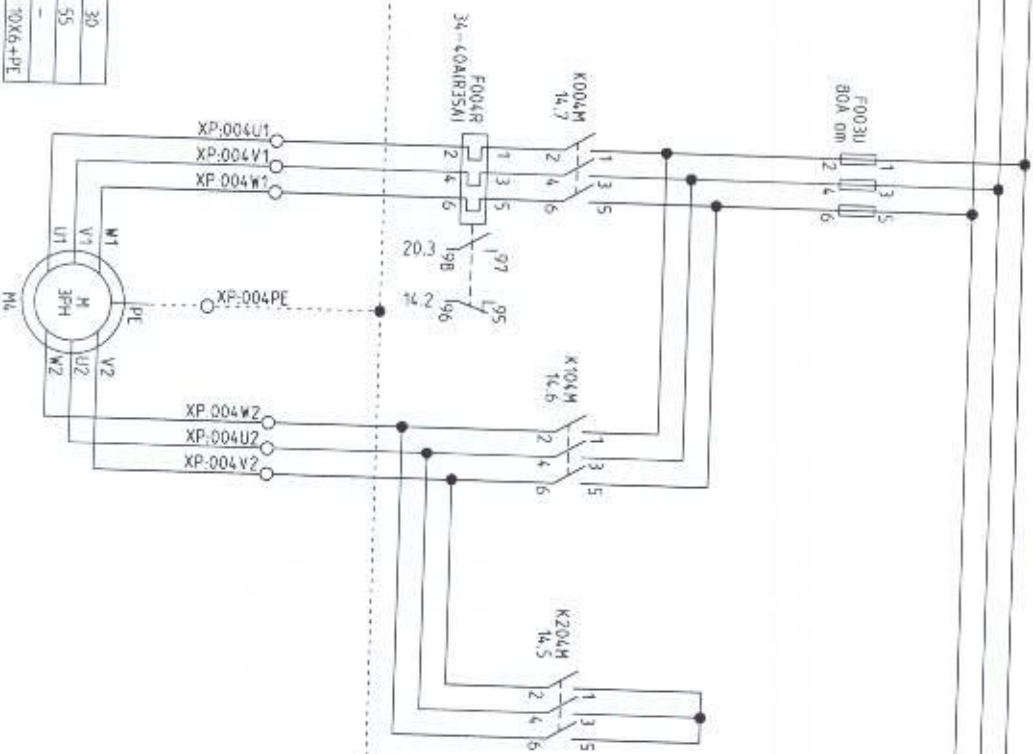

MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 2
MAIN MOTOR GROUP 2
PRINCIPAL MOTOR GROUP 2

Giette Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Ponno - ITALIA

Descrizione: MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 2
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stello/triangolo
Cliente: Giette Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GID.0126

Progetto:	39378	Rev:	1	Prog. no.:	5
Data:	17/07/2017	Pagine tot.:	46	Pag. prec.:	4
				Pag. succ.:	6

5.9 > L1/1
5.9 > L2/1
5.9 > L3/1


L1/1 > 7.0
L2/1 > 7.0
L3/1 > 7.0

5.9 > PE

PE > 7.0

Pot	[kW]	0.75
In	[A]	2.2
Vel	[rpm/min]	-
Sez	[mm]	402.5

Pot	[kW]	0.8
In	[A]	1.4
Vel	[rpm/min]	-
Sez	[mm]	402.5

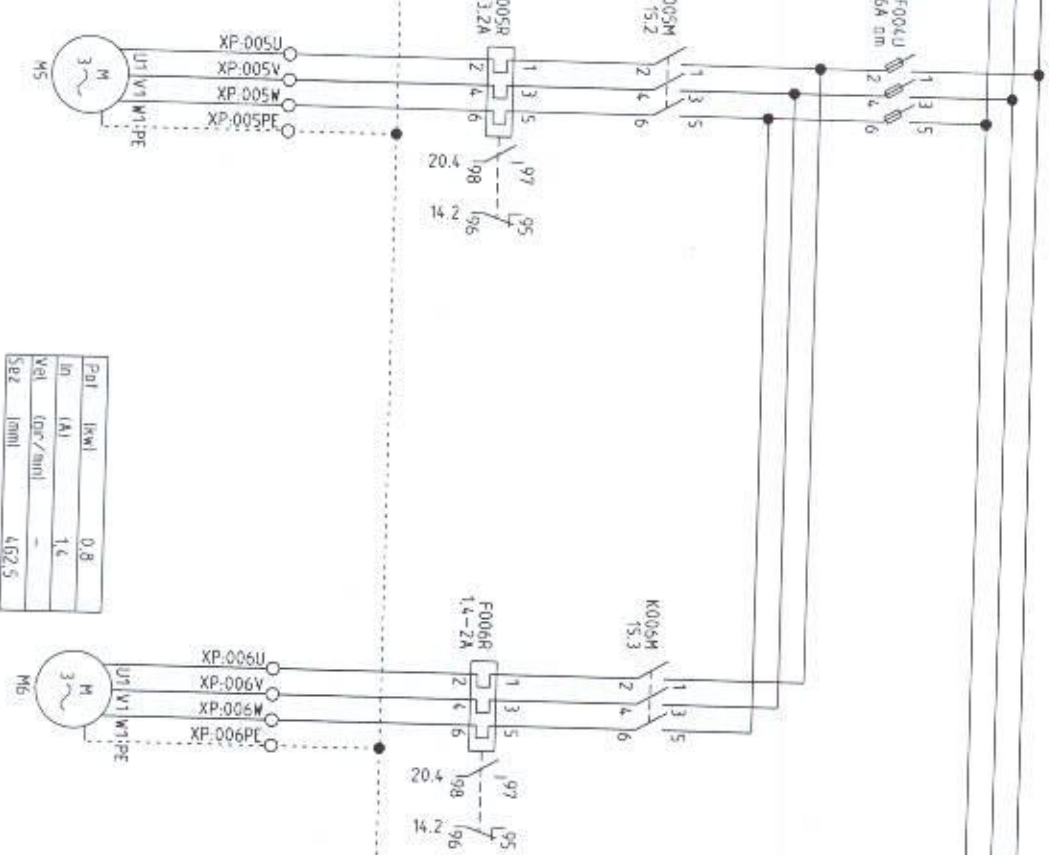

POMPA OLIO GRUPPO 2
OLIO PUMP GROUP 2
BOMBA DE ACEITE GRUPO 2

VENTILATORE GRUPPO 2
FAN GROUP 2
VENTILADOR GRUPO 2




Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Formig - ITALIA

Descrizione: MOTORI DI SERVIZIO GRUPPO 2
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GIOCOT6

Progetto:	3937B	Rev:	1	Pagina:	6
Data:	17/07/2017	Pagina tot:	46	Pag. prec.:	5
				Pag. succ.:	7

Pot (kW)	30
In (A)	55
Vel (giri/min)	—
Ser (mm)	10X6+PE

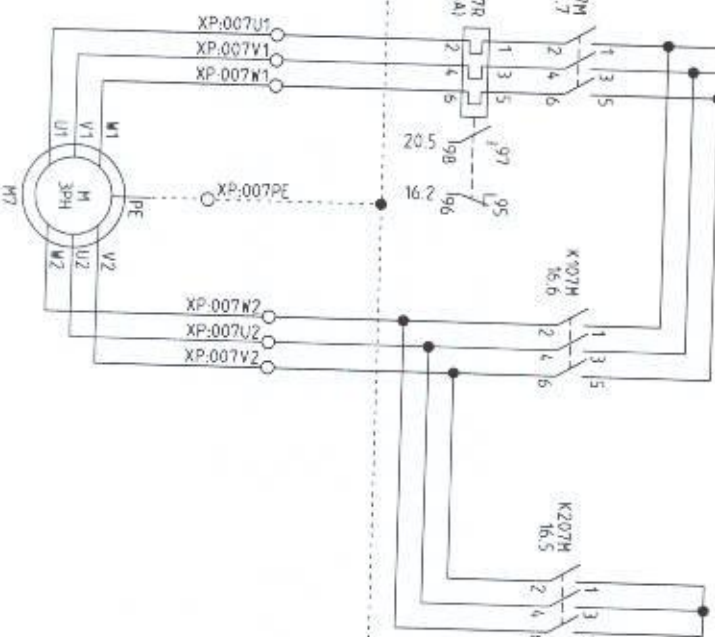

MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 3
MAIN MOTOR GROUP 3
PRINCIPAL MOTOR GROUP 3

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pavlo - ITALIA

Descrizione: MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 3
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 6100726

Progetto:	3937B	Rev:	1	Pagine:	7
Data:	17/07/2017	Pagine Tot:	46	Pag. prec:	6
				Pag. succ:	8

79 > 11/1
79 > 12/1
79 > 13/1

11/1 > 9.0
12/1 > 9.0
13/1 > 9.0

F006U
6A am

K009M
T7.2

F008R
2.2-3.2A

F009R
1.4-2A

Pot	(kW)	0.75
In	(A)	2.2
Vel	(lqr/min)	-
Sez	(mm)	402.5

Pot	(kW)	0.8
In	(A)	1.4
Vel	(lqr/min)	-
Sez	(mm)	402.5

XP.008U
XP.008V
XP.008W
XP.008PE
U1 V1 W1 PE
M8

XP.009U
XP.009V
XP.009W
XP.009PE
U1 V1 W1 PE
M9

POMPA OLIO GRUPPO 3
OIL PUMP GROUP 3
BOMBA DE ALTEO GRUPO 3

VENTILATORE GRUPPO 3
FAN GROUP 3
VENTILADOR GRUPO 3



Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
Via San Leonardo 71/A
Pavia - ITALIA


Descrizione: MOTORI DI SERVIZIO GRUPPO 3
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GDC0126

Progetto:	3937B	Rev	1	Pagine:	8
Data:	17/07/2017	Pagine Tot:	46	Pag. prec.:	7
		Pag. succ.:	9		

8.9 > 11/1
8.9 > 12/1
8.9 > 13/1

12/1 > 10.0
12/1 > 10.0
13/1 > 10.0

Pot (kW)	30
In (A)	55
Vel (giri/min)	-
Sez (mm)	10X6+PE

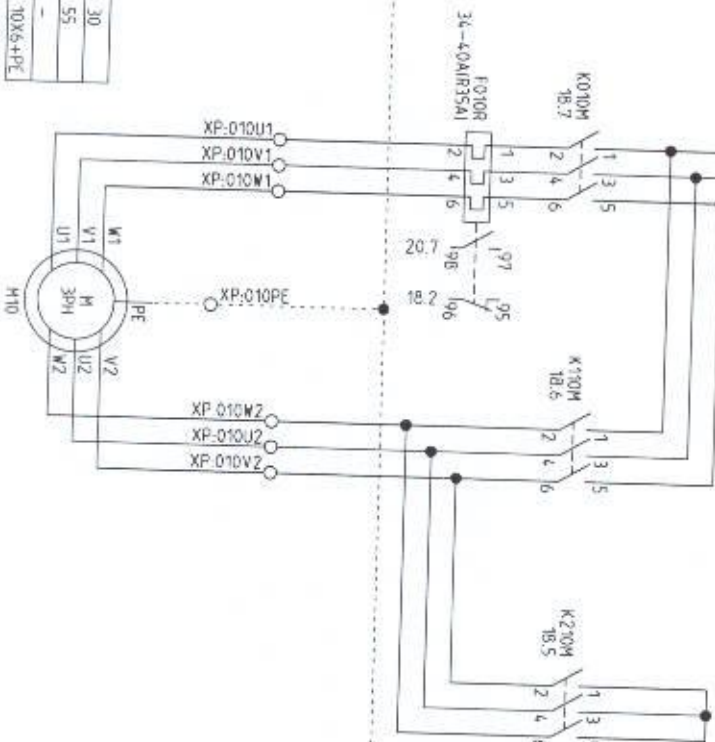

MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 4
MAIN MOTOR GROUP 4
PRINCIPAL MOTOR GROUP 4

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pavlo - ITALIA

Descrizione: MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 4
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 60.0126


Progetto:	3937B	Rev:	1	Progno:	9
Data:	17/07/2017	Pagine tot:	46	Pag. prec:	8
		Pag. succ:	10		

9.9 > L1/1
9.9 > L2/1
9.9 > L3/1

L1/1 → 11.0
L2/1 → 11.0
L3/1 → 11.0

Pot (kW)	0.75
In (A)	2.2
Vel (lpc/min)	-
Sez (mm)	462.5

Pot (kW)	0.8
In (A)	1.4
Vel (lpc/min)	-
Sez (mm)	462.5

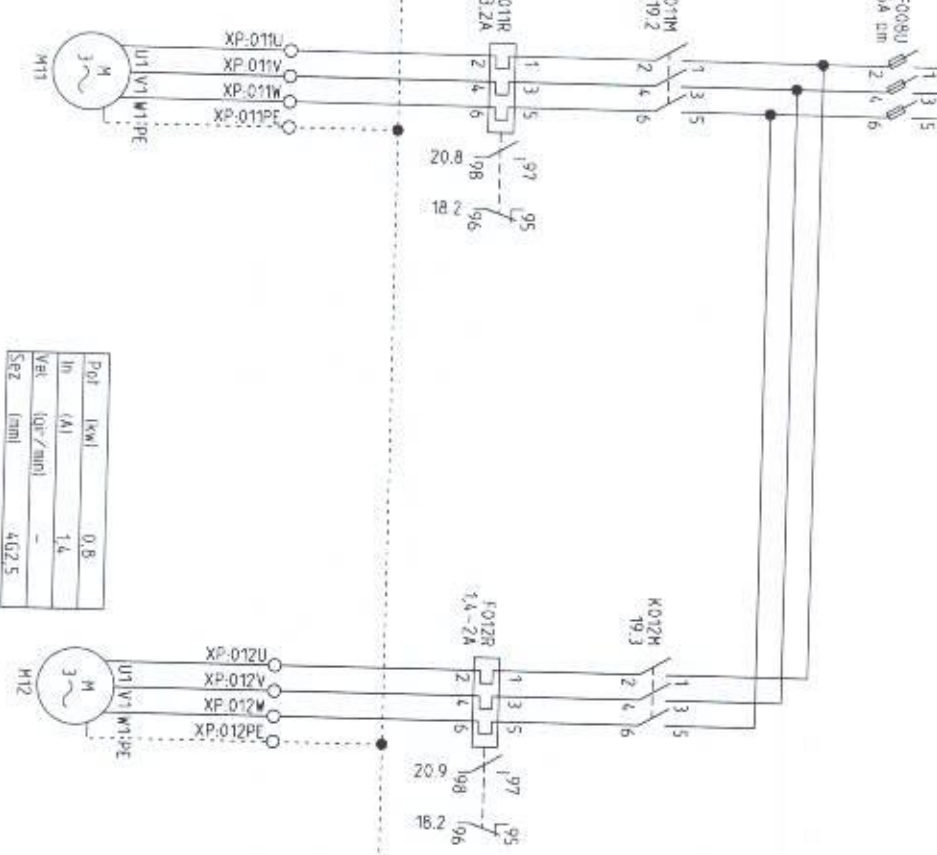

POMPA OLIO GRUPPO 4
OIL PUMP GROUP 4
BOMBA DE ACEITE GRUPO 4

VENTILATORE GRUPPO 4
FAN GROUP 4
VENTILADOR GRUPO 4



Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Formello - ITALIA

Descrizione: MOTORI DI SERVIZIO GRUPPO 4
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 6100726

Progetto:	39378	Rev:	1	Pagina:	10
Data:	17/01/2017	Progne Tot:	46	Pag. prec:	9
				Pag. succ:	11

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	A 20
TENSIONE PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE	V 400
FILO <SEZIONE> CABLE <SECTION>	mm ² 6
TENSIONE SECONDARIA SECONDARY VOLTAGE	V 24dc

10.9 > PE

PE > 29.4
→ TIA.0

100%
20A CABUR
AC
24 VDC

F009U
2A AH
1 2 3 4 5 6

F010U
16A 0L
1 2

F011U
4A 0L
1 2

L1/1
L2/1
L3/1
+1
+4
→ 29.4

ALIMENTATORE AUXILIARE
ALIMENTATORE AUXILIARI
AUXILIARY CIRCUITS POWER SUPPLY

Descrizione: ALIMENTATORE
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BID0726

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. prec.: 30
Pag. succ.: 31A

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	A 20
TENSIONE PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE	V 400
FILO <SEZIONE> CABLE <SECTION>	mm ² 6
TENSIONE SECONDARIA SECONDARY VOLTAGE	V 24dc

10.9 > PE

PE > 29.4
→ TIA.0

100%
20A CABUR
AC
24 VDC

F009U
2A AH
1 2 3 4 5 6

F010U
16A 0L
1 2

F011U
4A 0L
1 2

L1/1
L2/1
L3/1
+1
+4
→ 29.4

ALIMENTATORE AUXILIARE
ALIMENTATORE AUXILIARI
AUXILIARY CIRCUITS POWER SUPPLY

Descrizione: ALIMENTATORE
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BID0726

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. prec.: 30
Pag. succ.: 31A

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	A 20
TENSIONE PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE	V 400
FILO <SEZIONE> CABLE <SECTION>	mm ² 6
TENSIONE SECONDARIA SECONDARY VOLTAGE	V 24dc

10.9 > PE

PE > 29.4
→ TIA.0

100%
20A CABUR
AC
24 VDC

F009U
2A AH
1 2 3 4 5 6

F010U
16A 0L
1 2

F011U
4A 0L
1 2

L1/1
L2/1
L3/1
+1
+4
→ 29.4

ALIMENTATORE AUXILIARE
ALIMENTATORE AUXILIARI
AUXILIARY CIRCUITS POWER SUPPLY

Descrizione: ALIMENTATORE
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BID0726

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. prec.: 30
Pag. succ.: 31A

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	A 20
TENSIONE PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE	V 400
FILO <SEZIONE> CABLE <SECTION>	mm ² 6
TENSIONE SECONDARIA SECONDARY VOLTAGE	V 24dc

10.9 > PE

PE > 29.4
→ TIA.0

100%
20A CABUR
AC
24 VDC

F009U
2A AH
1 2 3 4 5 6

F010U
16A 0L
1 2

F011U
4A 0L
1 2

L1/1
L2/1
L3/1
+1
+4
→ 29.4

ALIMENTATORE AUXILIARE
ALIMENTATORE AUXILIARI
AUXILIARY CIRCUITS POWER SUPPLY

Descrizione: ALIMENTATORE
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BID0726

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. prec.: 30
Pag. succ.: 31A

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	A 20
TENSIONE PRIMARIA PRIMARY VOLTAGE	V 400
FILO <SEZIONE> CABLE <SECTION>	mm ² 6
TENSIONE SECONDARIA SECONDARY VOLTAGE	V 24dc

10.9 > PE

PE > 29.4
→ TIA.0

100%
20A CABUR
AC
24 VDC

F009U
2A AH
1 2 3 4 5 6

F010U
16A 0L
1 2

F011U
4A 0L
1 2


L1/1
L2/1
L3/1
+1
+4
→ 29.4

ALIMENTATORE AUXILIARE
ALIMENTATORE AUXILIARI
AUXILIARY CIRCUITS POWER SUPPLY

Descrizione: ALIMENTATORE
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. BIOD0726

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. prec.: 30
Pag. succ.: 31A


Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

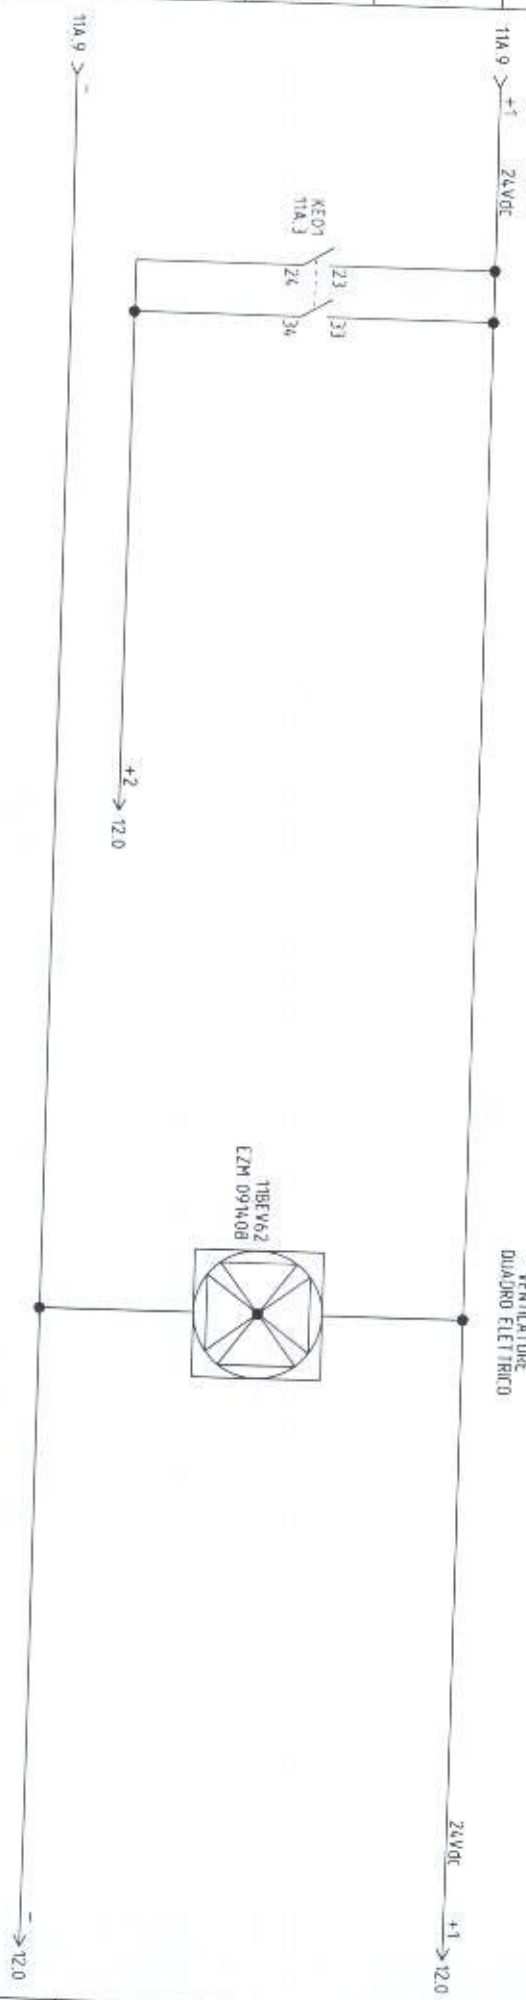

Gierle Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione: INSELEMENTO AUSILIARI
importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gierle Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GIOC0126

Progetto:		Rev	Pagina
3937B		0	118
Data:		Pagine tot:	Pagine suc:
29/05/2017		46	12
		Pagina prec:	Pagina suc:
		114	12

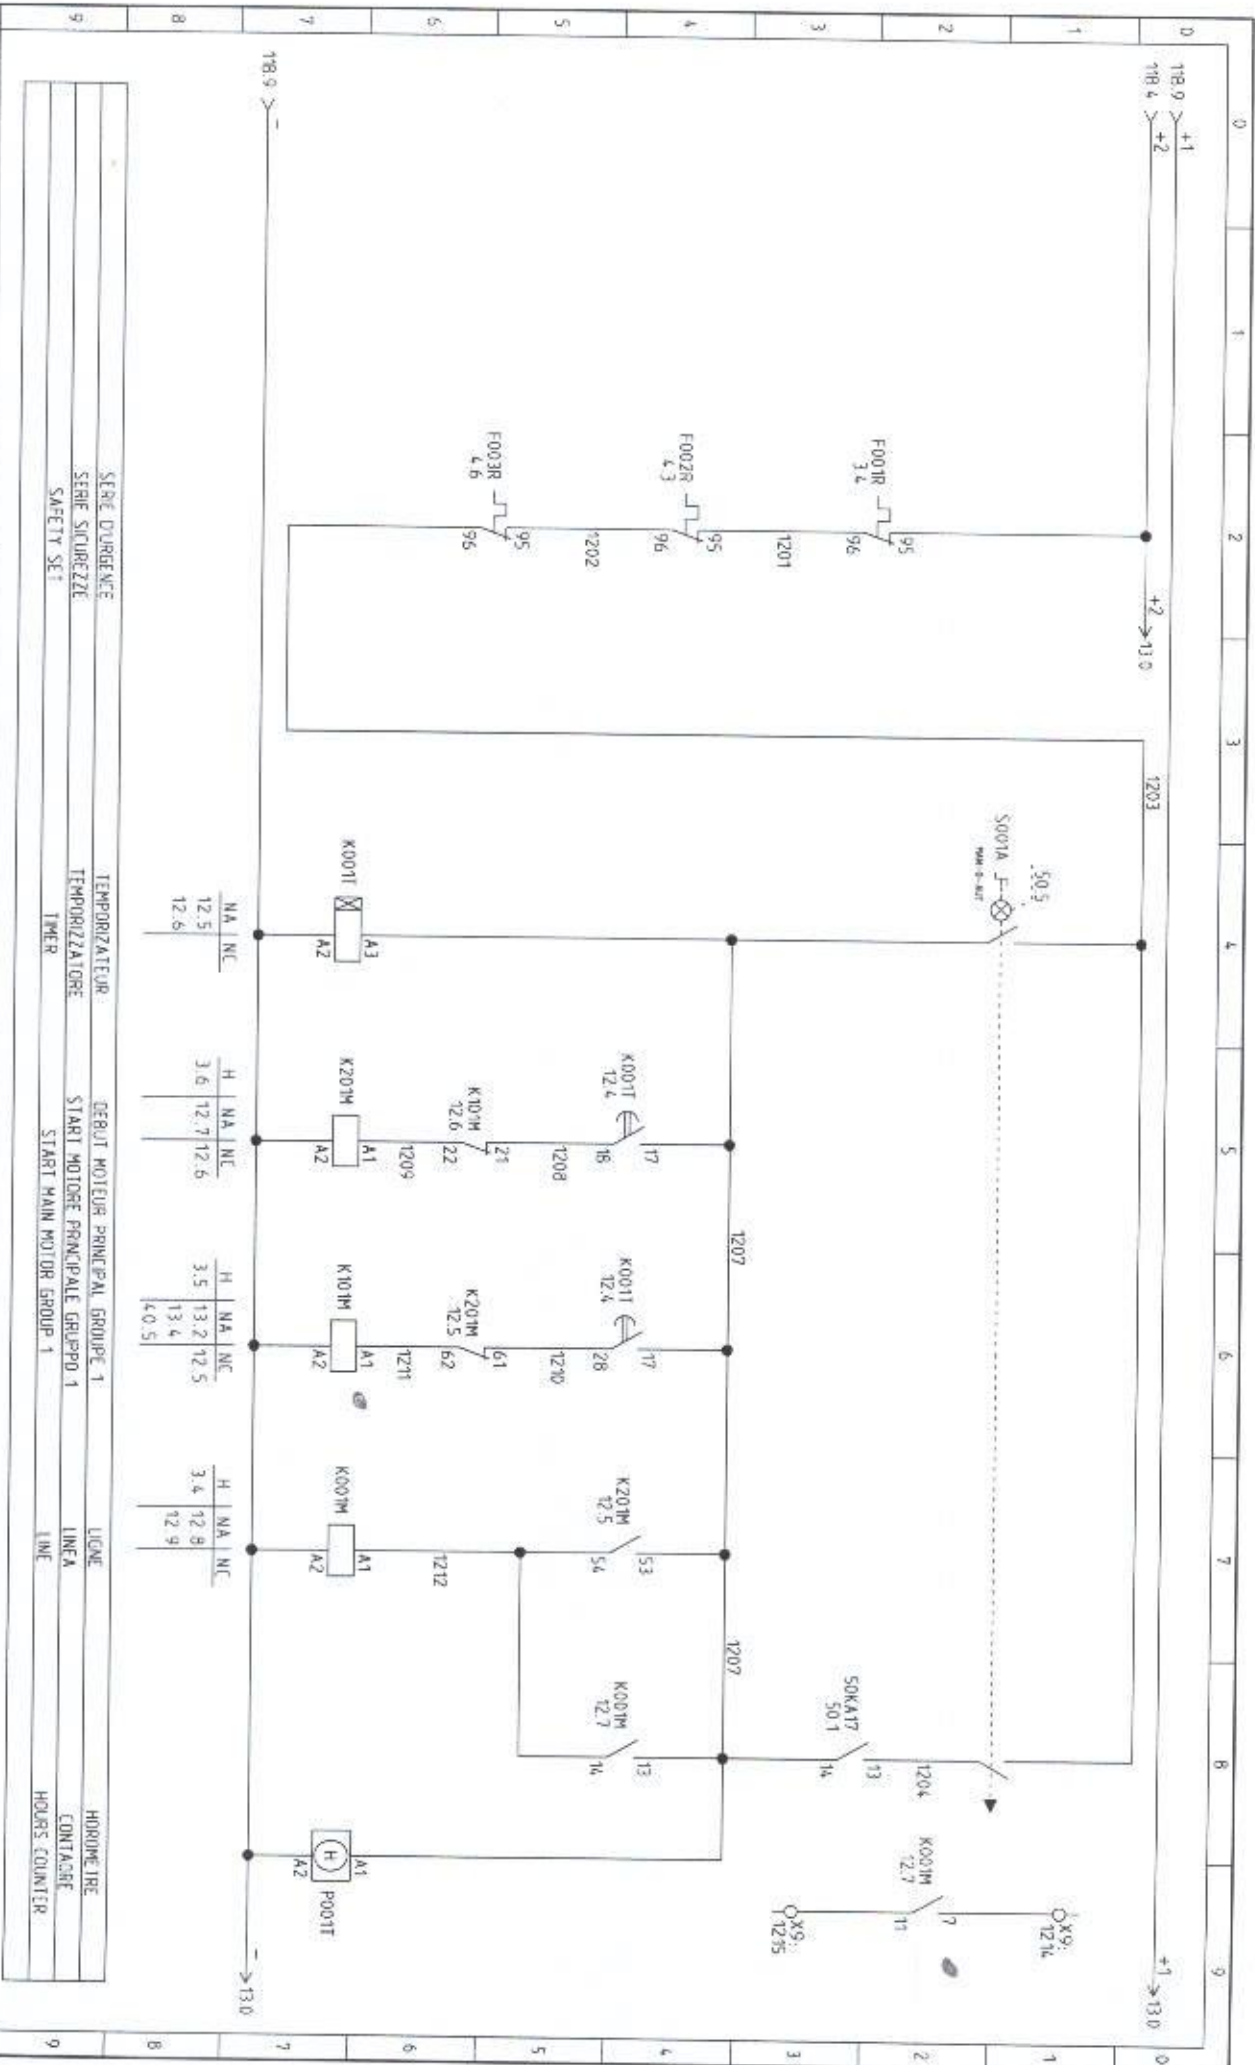


AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione: AUSILIARI GRUPPO 1
Inputto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stellato/triangolo
Cliente: Giette Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord 600.0726


Projeto: 3937B	Rev: 0	Página: 12
Data: 29/05/2017	Página tot: 46	Pág. impr: 116

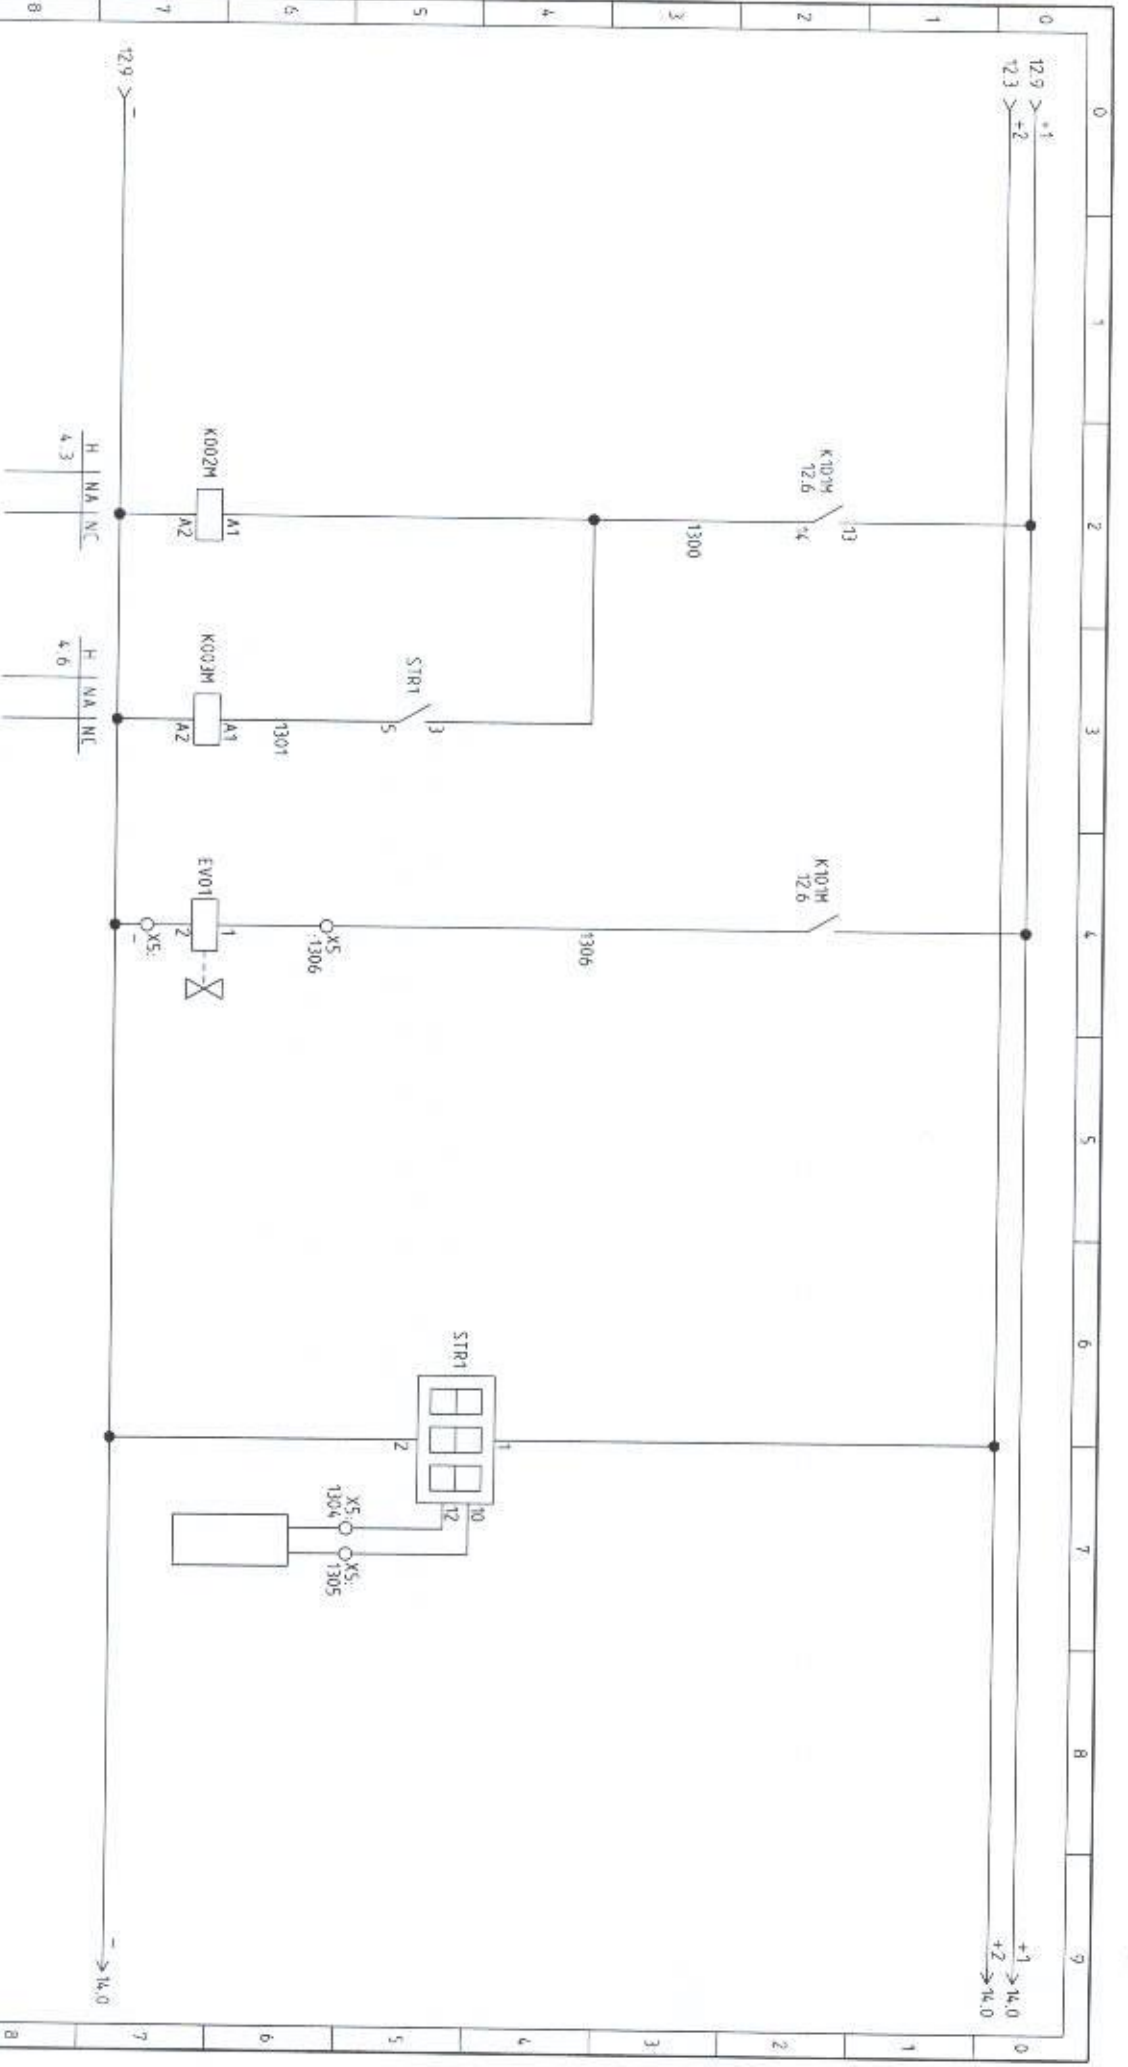


POMPE A HUILE 1	VENTILATORE	EV01	alimentazione Termostato
POMPA OLIO 1	FAN	EV01	power thermostat
OIL PUMP 1	VENTILADOR	EV01	alimentacion del termostato



Pagina:	14
Pag. succ:	15

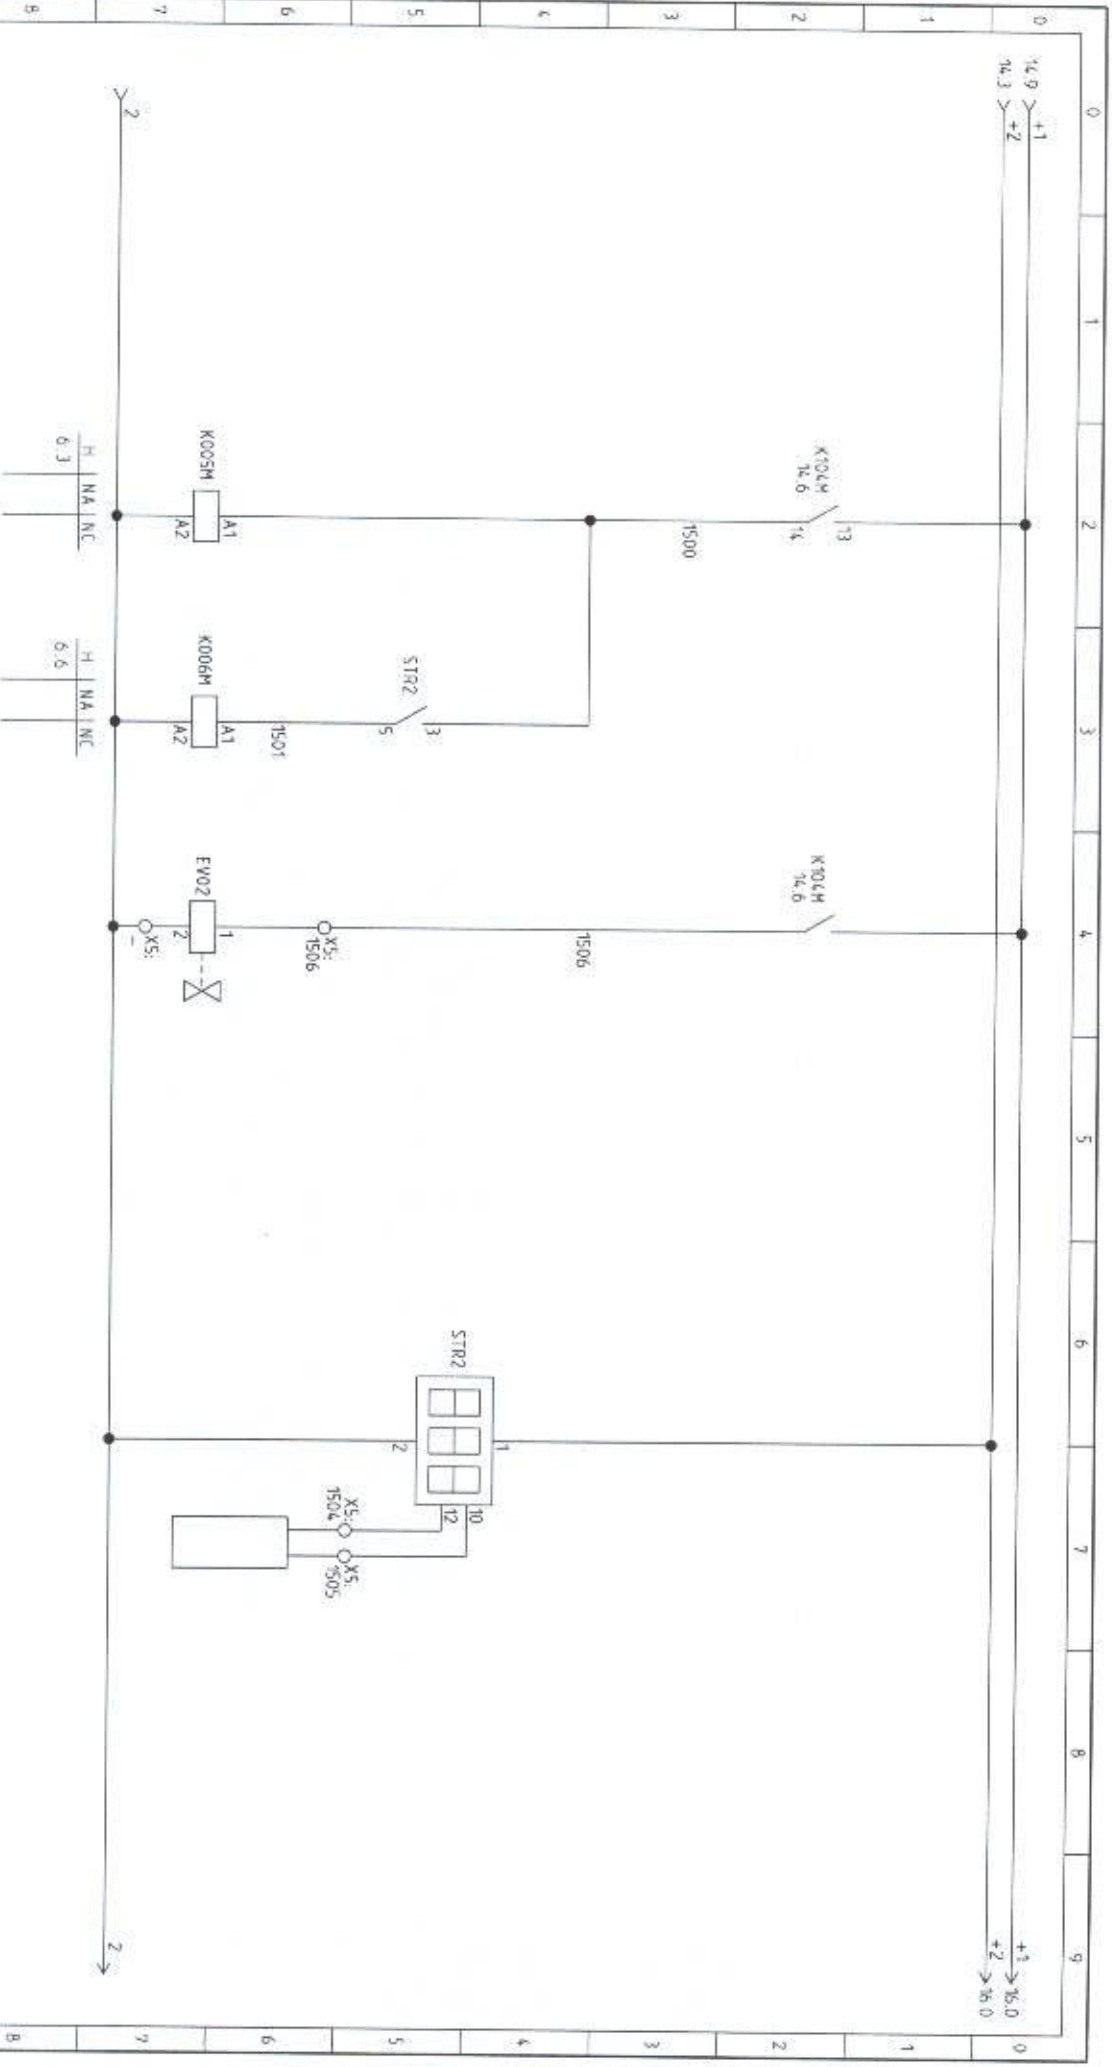

POMPE A M.A.E. 2	VENTILATORE	EVO2	alimentazione termostato
POMPA OLIO 2	FAN	EVO2	power thermostat
OL. PUMP 2	VENTILADOR	EVO2	alimentacion del termostato

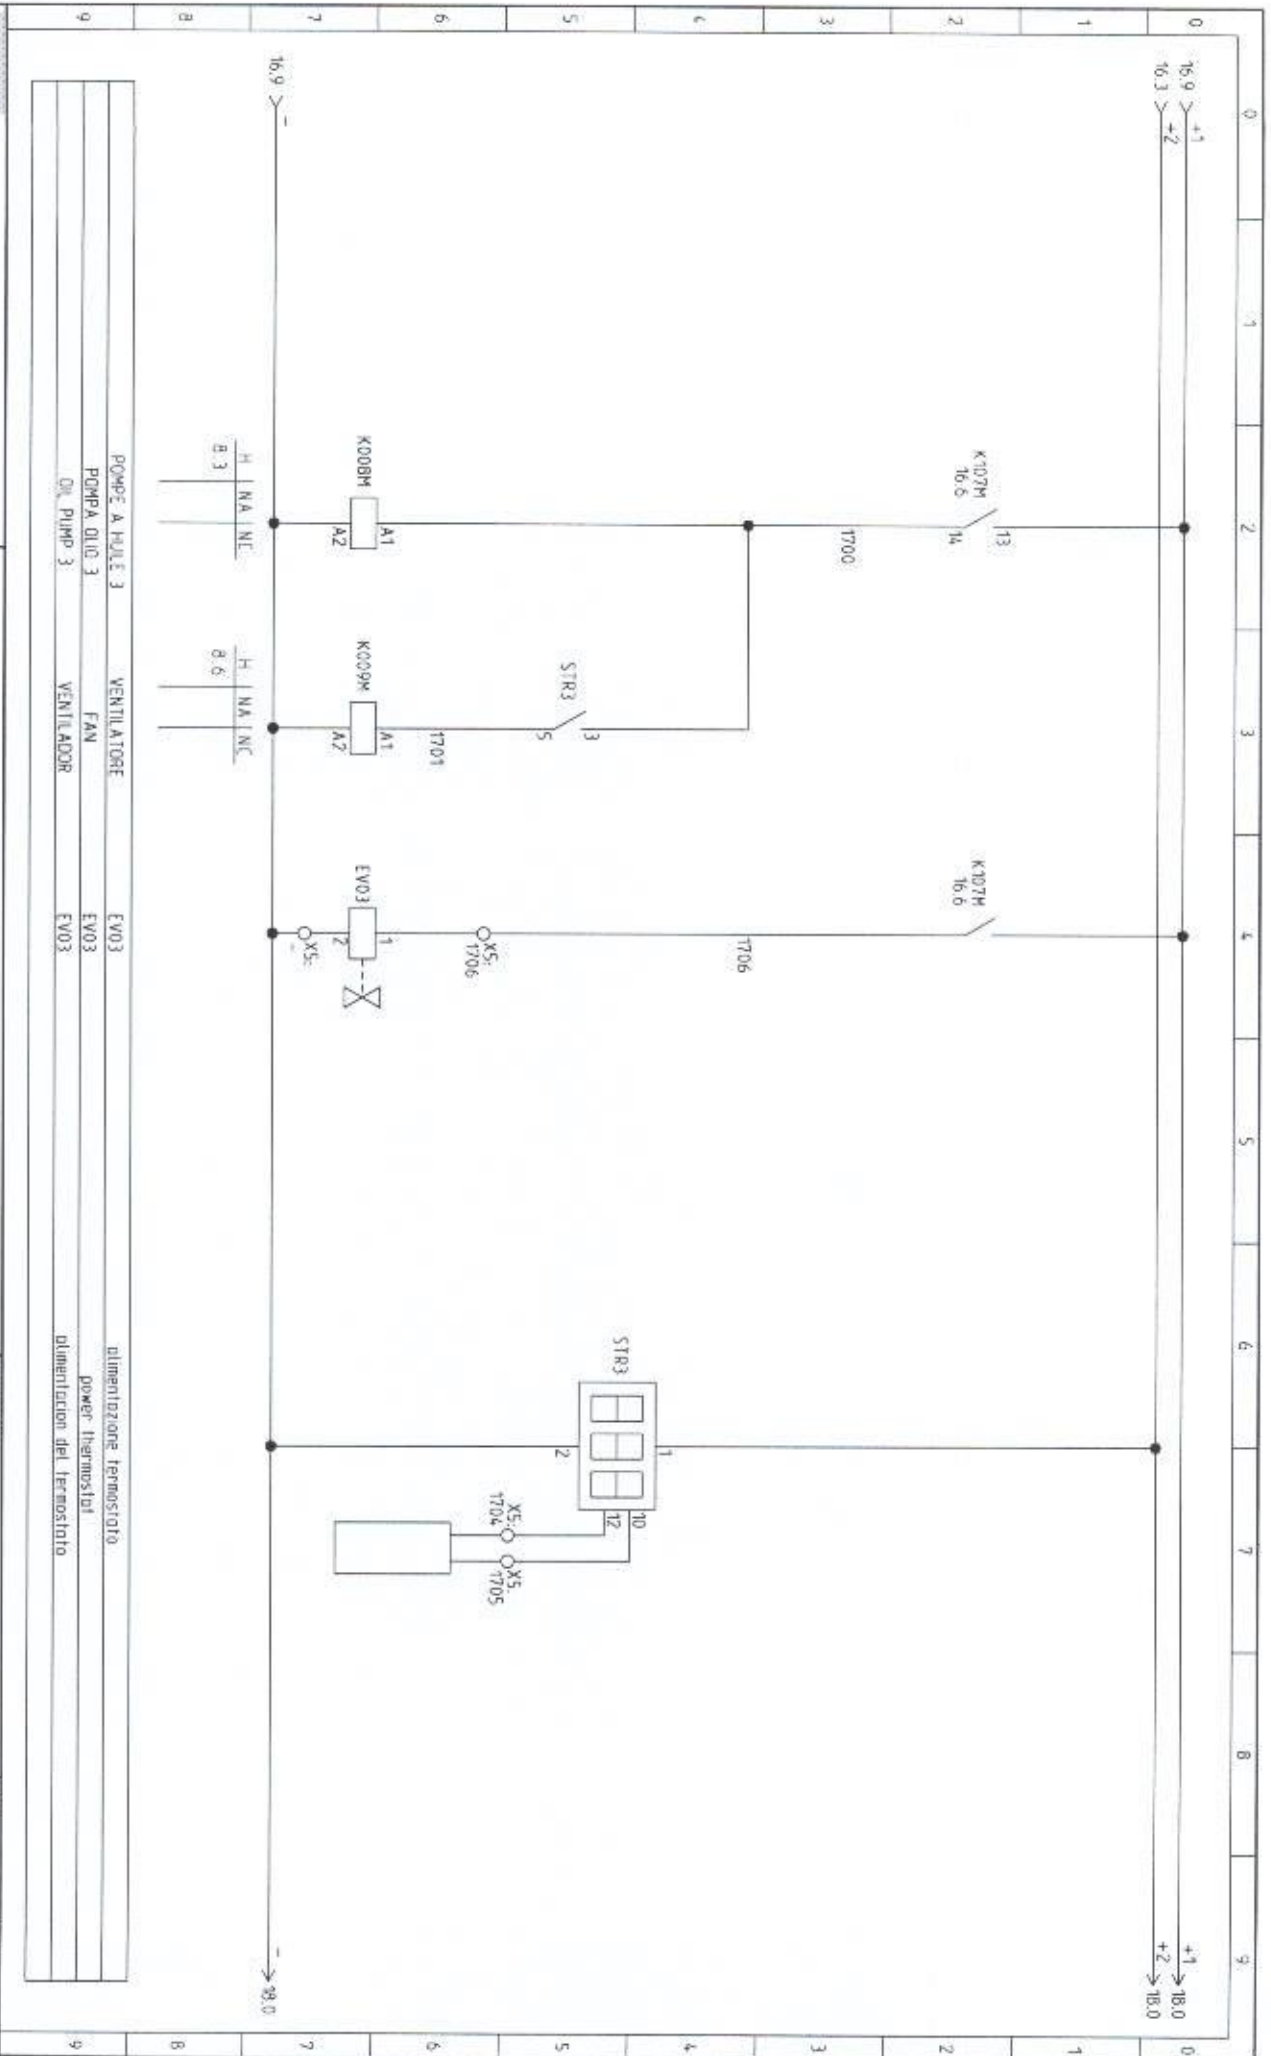


POMPE A HUILE 3	VENTILATORE	EVO3	alimentazione termostato
POMPA OLIO 3	FAN	EVO3	power thermostat
OIL PUMP 3	VENTILADOR	EVO3	alimentacion del termostato




Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
 via San Leonardo 71/A
 Pormio - ITALIA

Descrizione: AUSILIARI GRUPPO 3
 Impianto: N° 4 gruppo pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
 Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 6010726


Progetto:	3937B	Rev:	0	Pagina:	17
Data:	29/05/2017	Pagine tot:	46	Pag. prec:	36
		Pag. succ:	38		

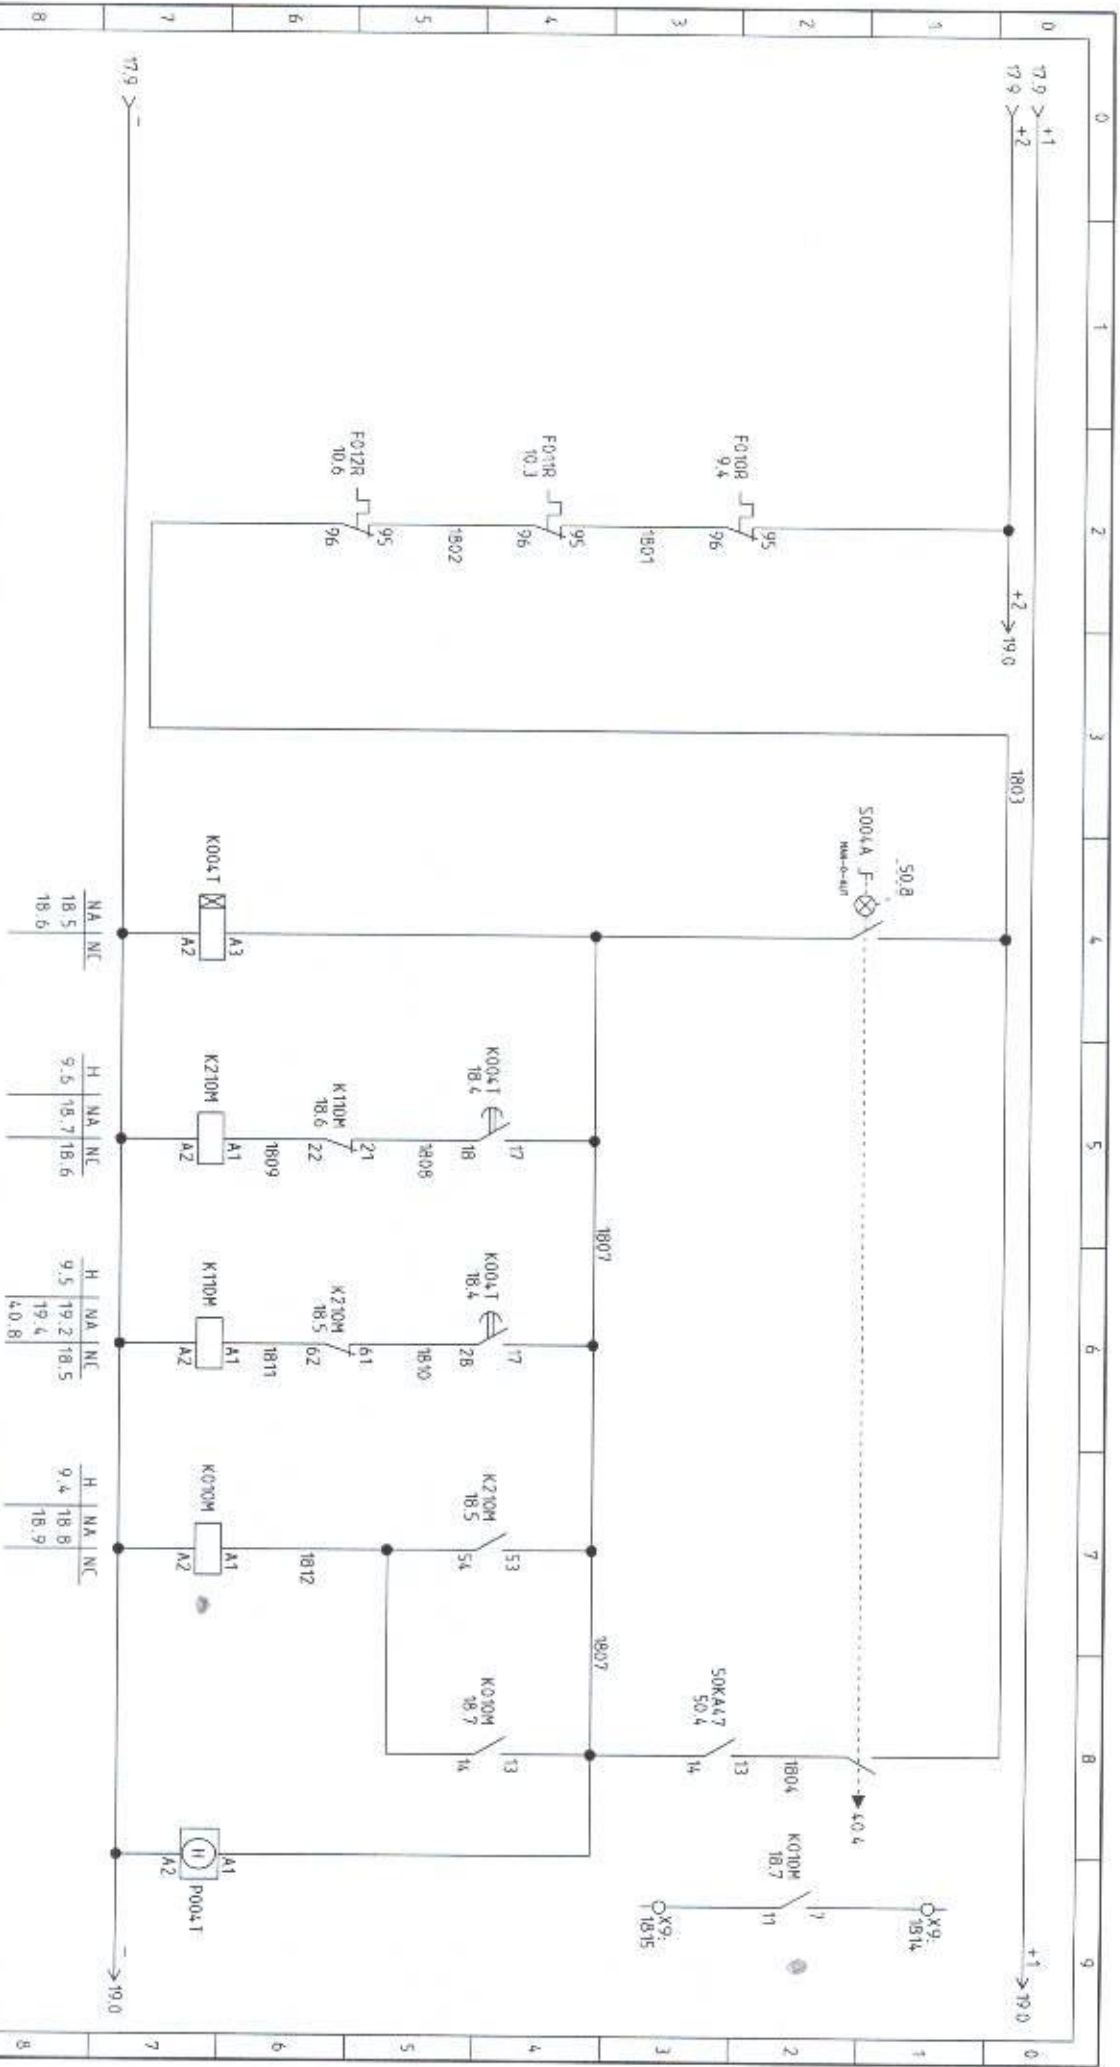

SERIE DURGENCE	TEMPORIZATEUR	DEBUT MOTEUR PRINCIPAL GROUPE 4	LIGNE	HORIMETRE
SERIE SUREZZE	TEMPORIZZATORE	START MOTEUR PRINCIPALE GROUPE 4	LINCA	CON TACQUE
SAFETY SET	TIMER	START MAIN MOTOR GROUP 4	LINE	HOURS COUNTER

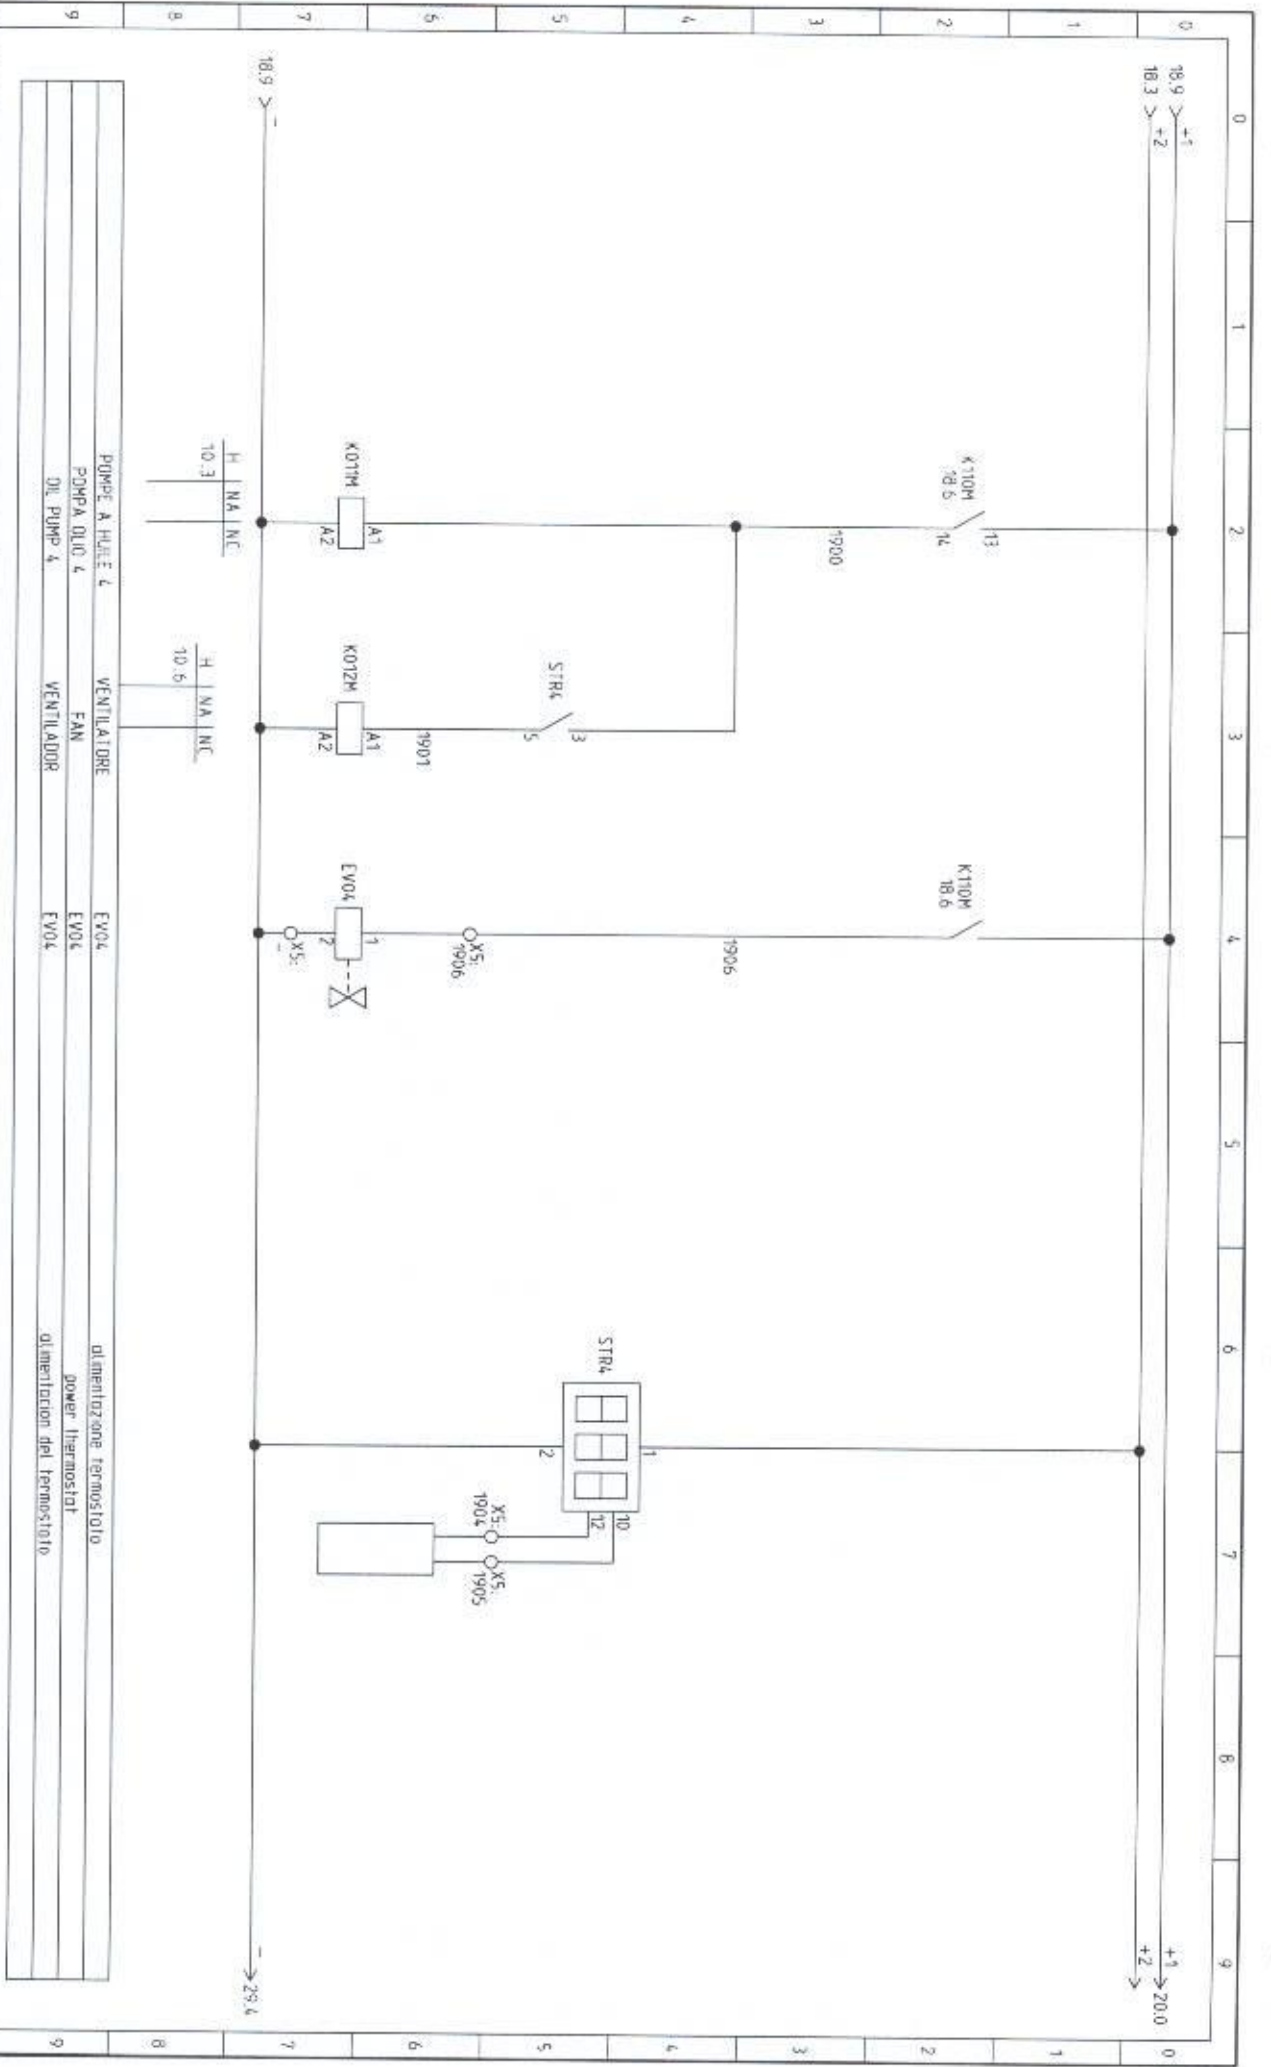

POMPE A HUILE 4	VENTILATORE	EVO4	alimentazione termostato
POMPA OLIO 4	FAN	EVO4	power thermostat
OIL PUMP 4	VENTILADOR	EVO4	alimentacion del termostato

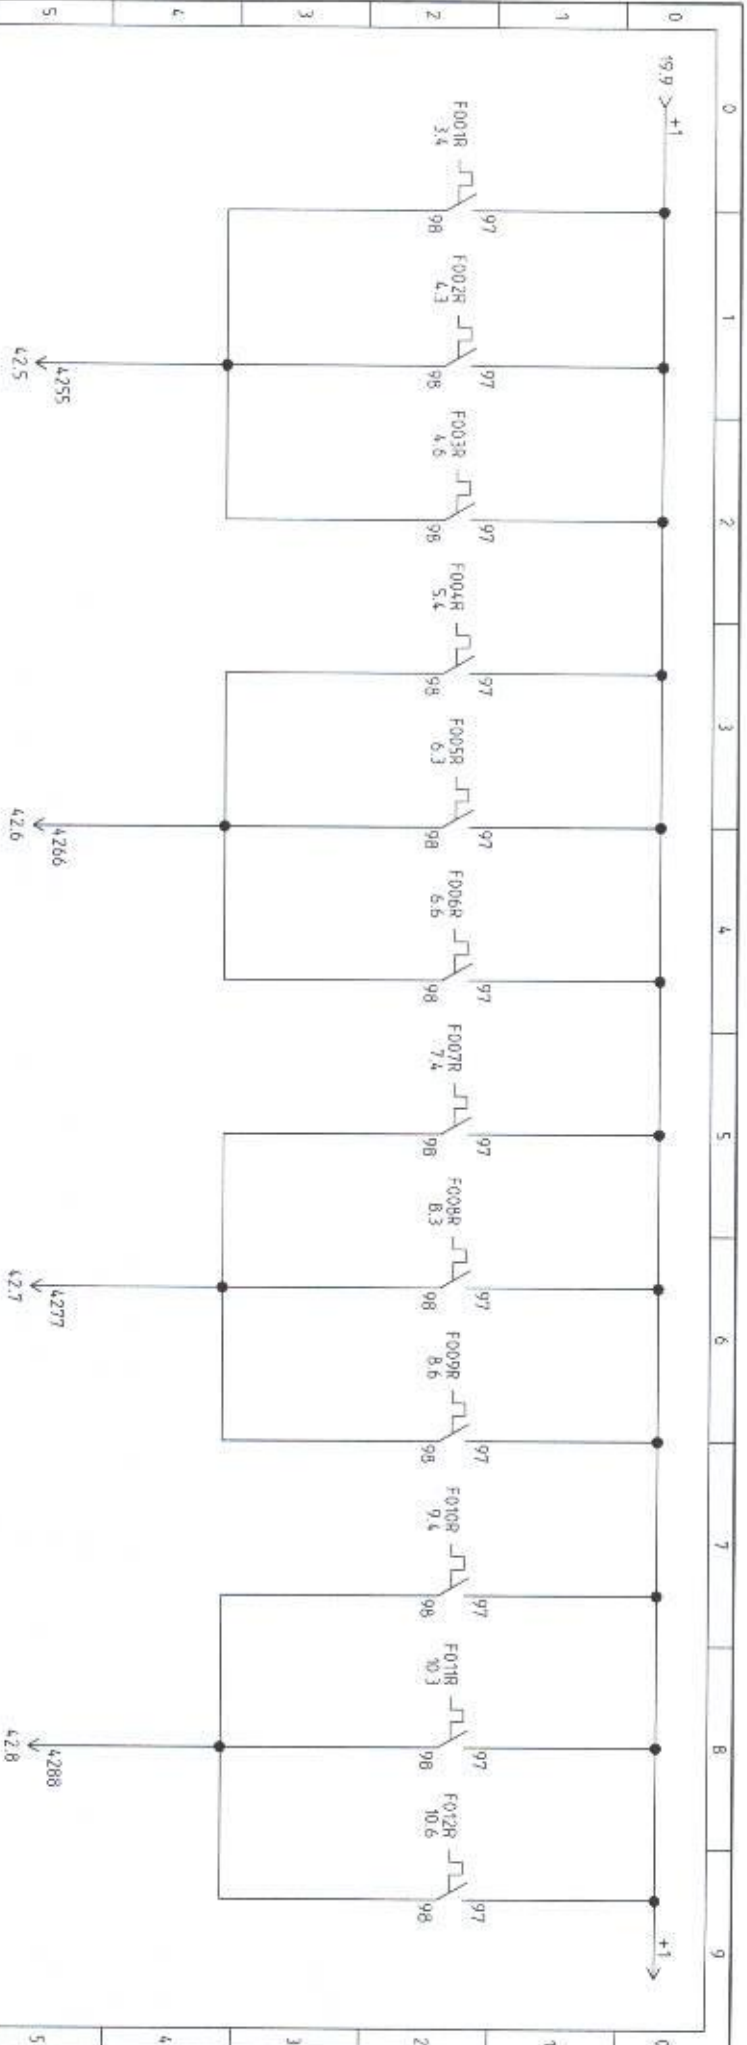

GROUPE POMPE VIDE 1
GRUPPO POMPA VUOTO 1
VACUUM 1 PUMP GROUP

GROUPE POMPE VIDE 2
GRUPPO POMPA VUOTO 2
VACUUM 2 PUMP GROUP

GROUPE POMPE VIDE 3
GRUPPO POMPA VUOTO 3
VACUUM 3 PUMP GROUP

GROUPE POMPE VIDE 4
GRUPPO POMPA VUOTO 4
VACUUM 4 PUMP GROUP

Avertissement sur courant	
Segnalazione sovral.	
Segnalino overload	

 Giette Systems div. Gardner Denver s.r.l. via San Leonardo 71/A Parma - ITALIA		Descrizione: AUSILIARI Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz trifase/monofase Cliente: Giette Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GIDLO126	
Progetto:	39378	Rev:	0
Data:	29/05/2017	Pagine tot:	46
		Pag. prec.:	19
		Pagina:	20
		Pag. succ.:	29

119 > +4 24Vdc
 119 > 0Vdc
 119 > PE
 24Vdc +4 > 30.5
 0Vdc - > 30.5
 PE ...

29022

SIEMENS

SIMATIC PANEL


TOUCH

6AV2124-0GC01-0AX0
KTP700 Comfort


INDIRIZZO IP: 10.0.0.53

SUBNET MASK: 255.255.255.0

SD CARD
 6AV2381-8XP00-0AX0
 SIMATIC HMI
 SD CARD 2 GB

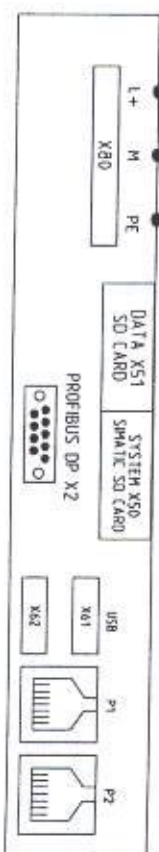

6ESK1500-DEA02

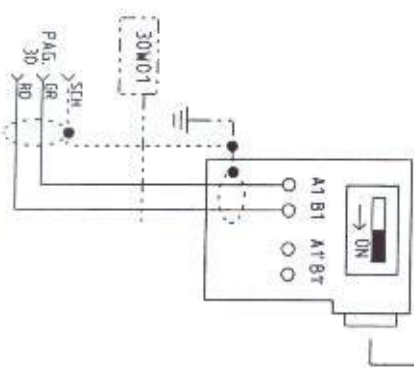


MPI ADDRESS NODO 3



Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pavia - ITALIA

Descrizione: PANNELLO KTP600
 Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
 Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GIOC0126

Progetto: 39378
 Data: 17/07/2017
 Pagine tot: 46
 Rev: 1
 Pagine prec.: 20
 Pagine succ.: 30

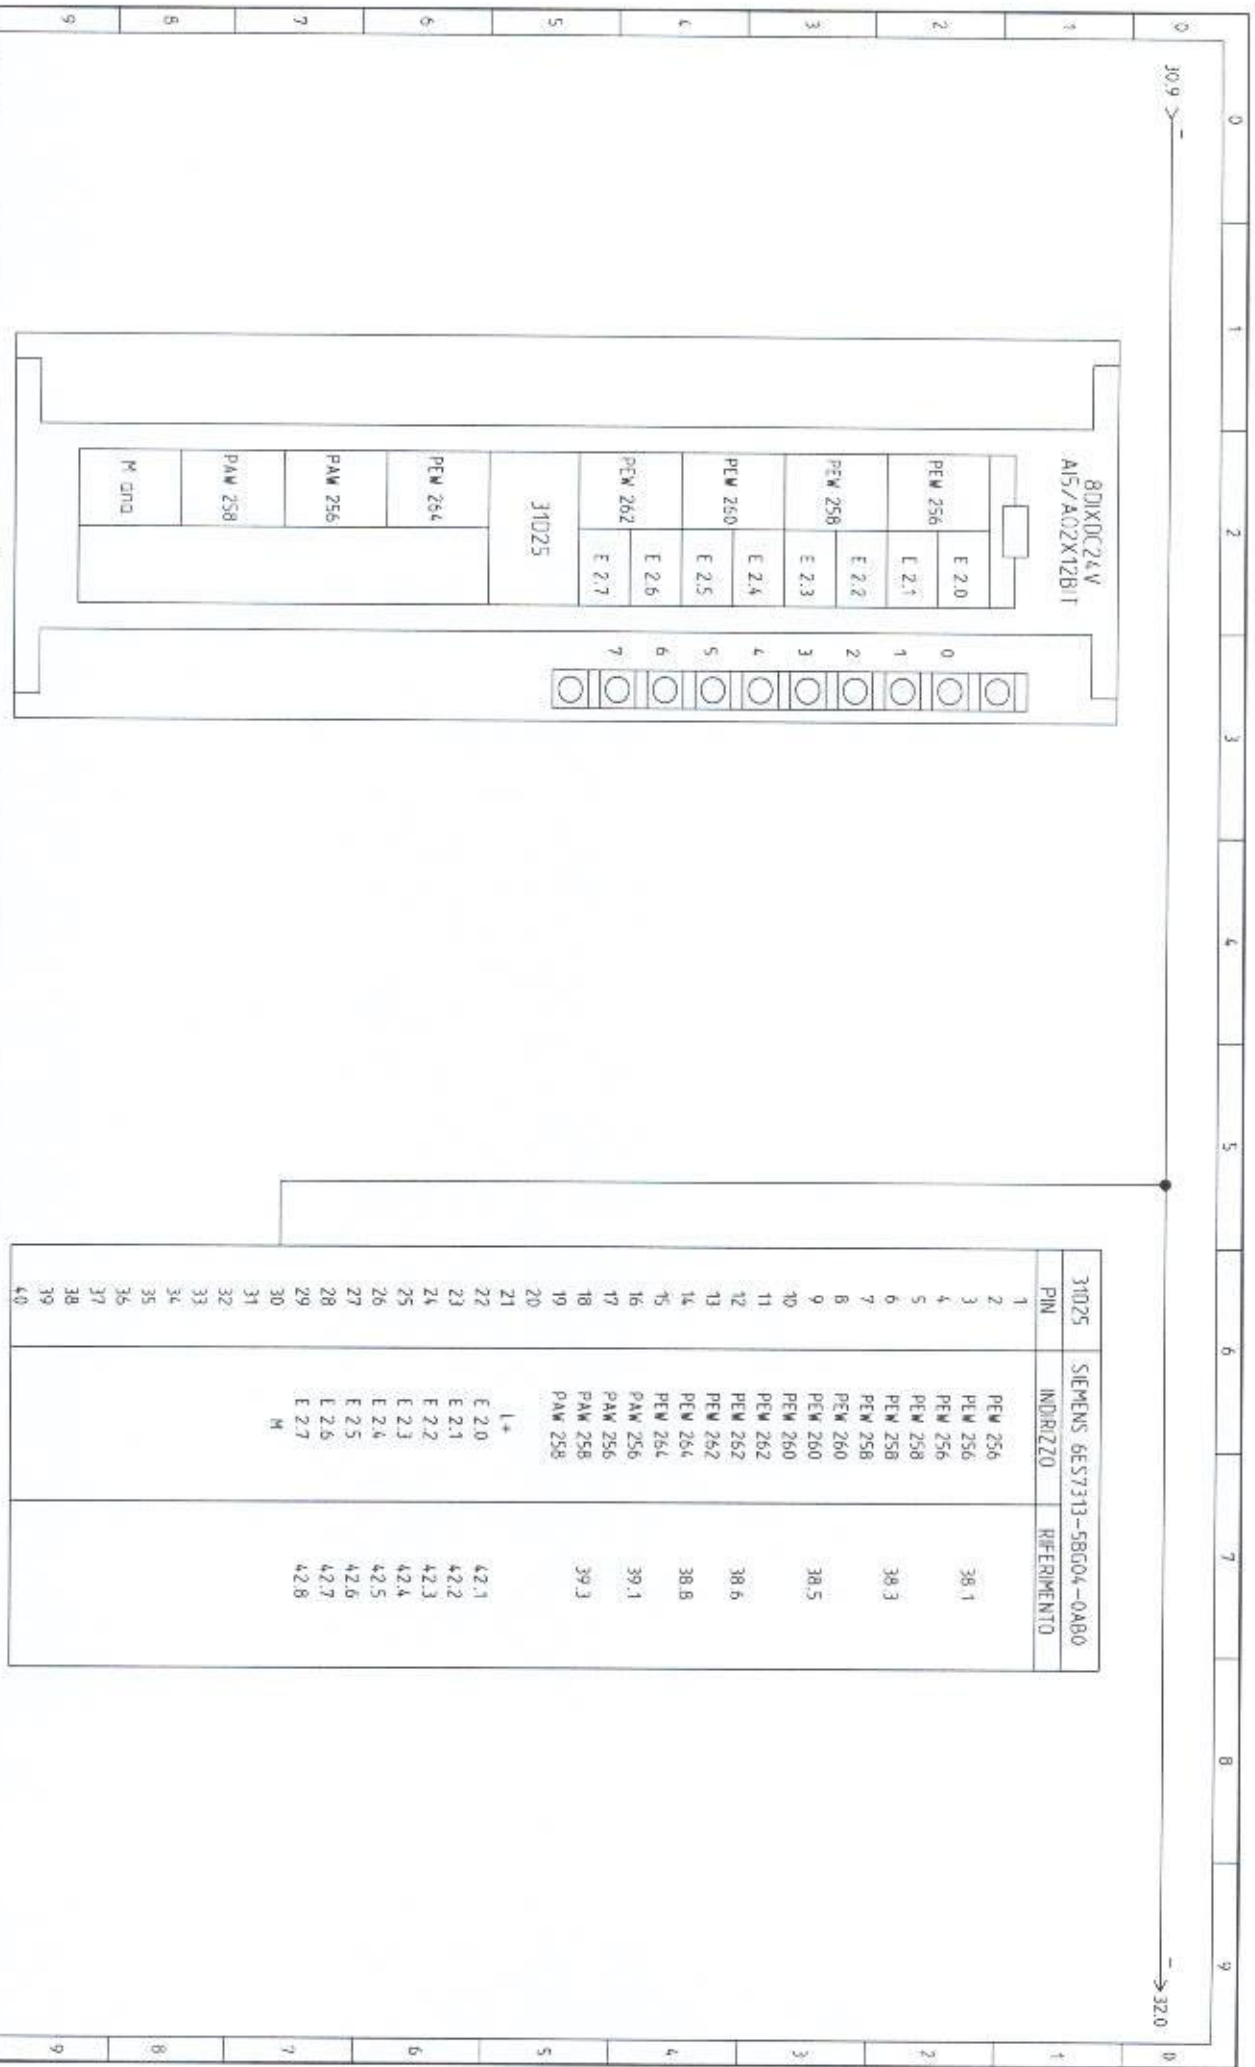


31025	SIEMENS 6ES7313-5BG04-0AB0	REFERIMENTO
PIN	INDIRIZZO	
1	PEM 256	
2	PEM 256	38.1
3	PEM 256	
4	PEM 258	
5	PEM 258	38.3
6	PEM 258	
7	PEM 258	
8	PEM 260	
9	PEM 260	38.5
10	PEM 260	
11	PEM 262	
12	PEM 262	38.6
13	PEM 262	
14	PEM 264	38.8
15	PEM 264	
16	PAM 256	39.1
17	PAM 256	
18	PAM 258	39.3
19	PAM 258	
20	PAM 258	
21		
22	1+	42.1
23	E 2.0	42.2
24	E 2.1	42.3
25	E 2.2	42.4
26	E 2.3	42.5
27	E 2.4	42.6
28	E 2.5	42.7
29	E 2.6	42.8
30	E 2.7	
31	M	
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		



Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione: RAPRES. IN/OUT ANAL./INPUT DIGITALI - Scheda 31025
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30KW 400V 50Hz stello/energia
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. 0010126

Progetto:	39378	Rev:	0	Pagina:	31
Data:	29/05/2017	Pagine tot:	46	Pag. pre:	30
				Pag. suc:	32

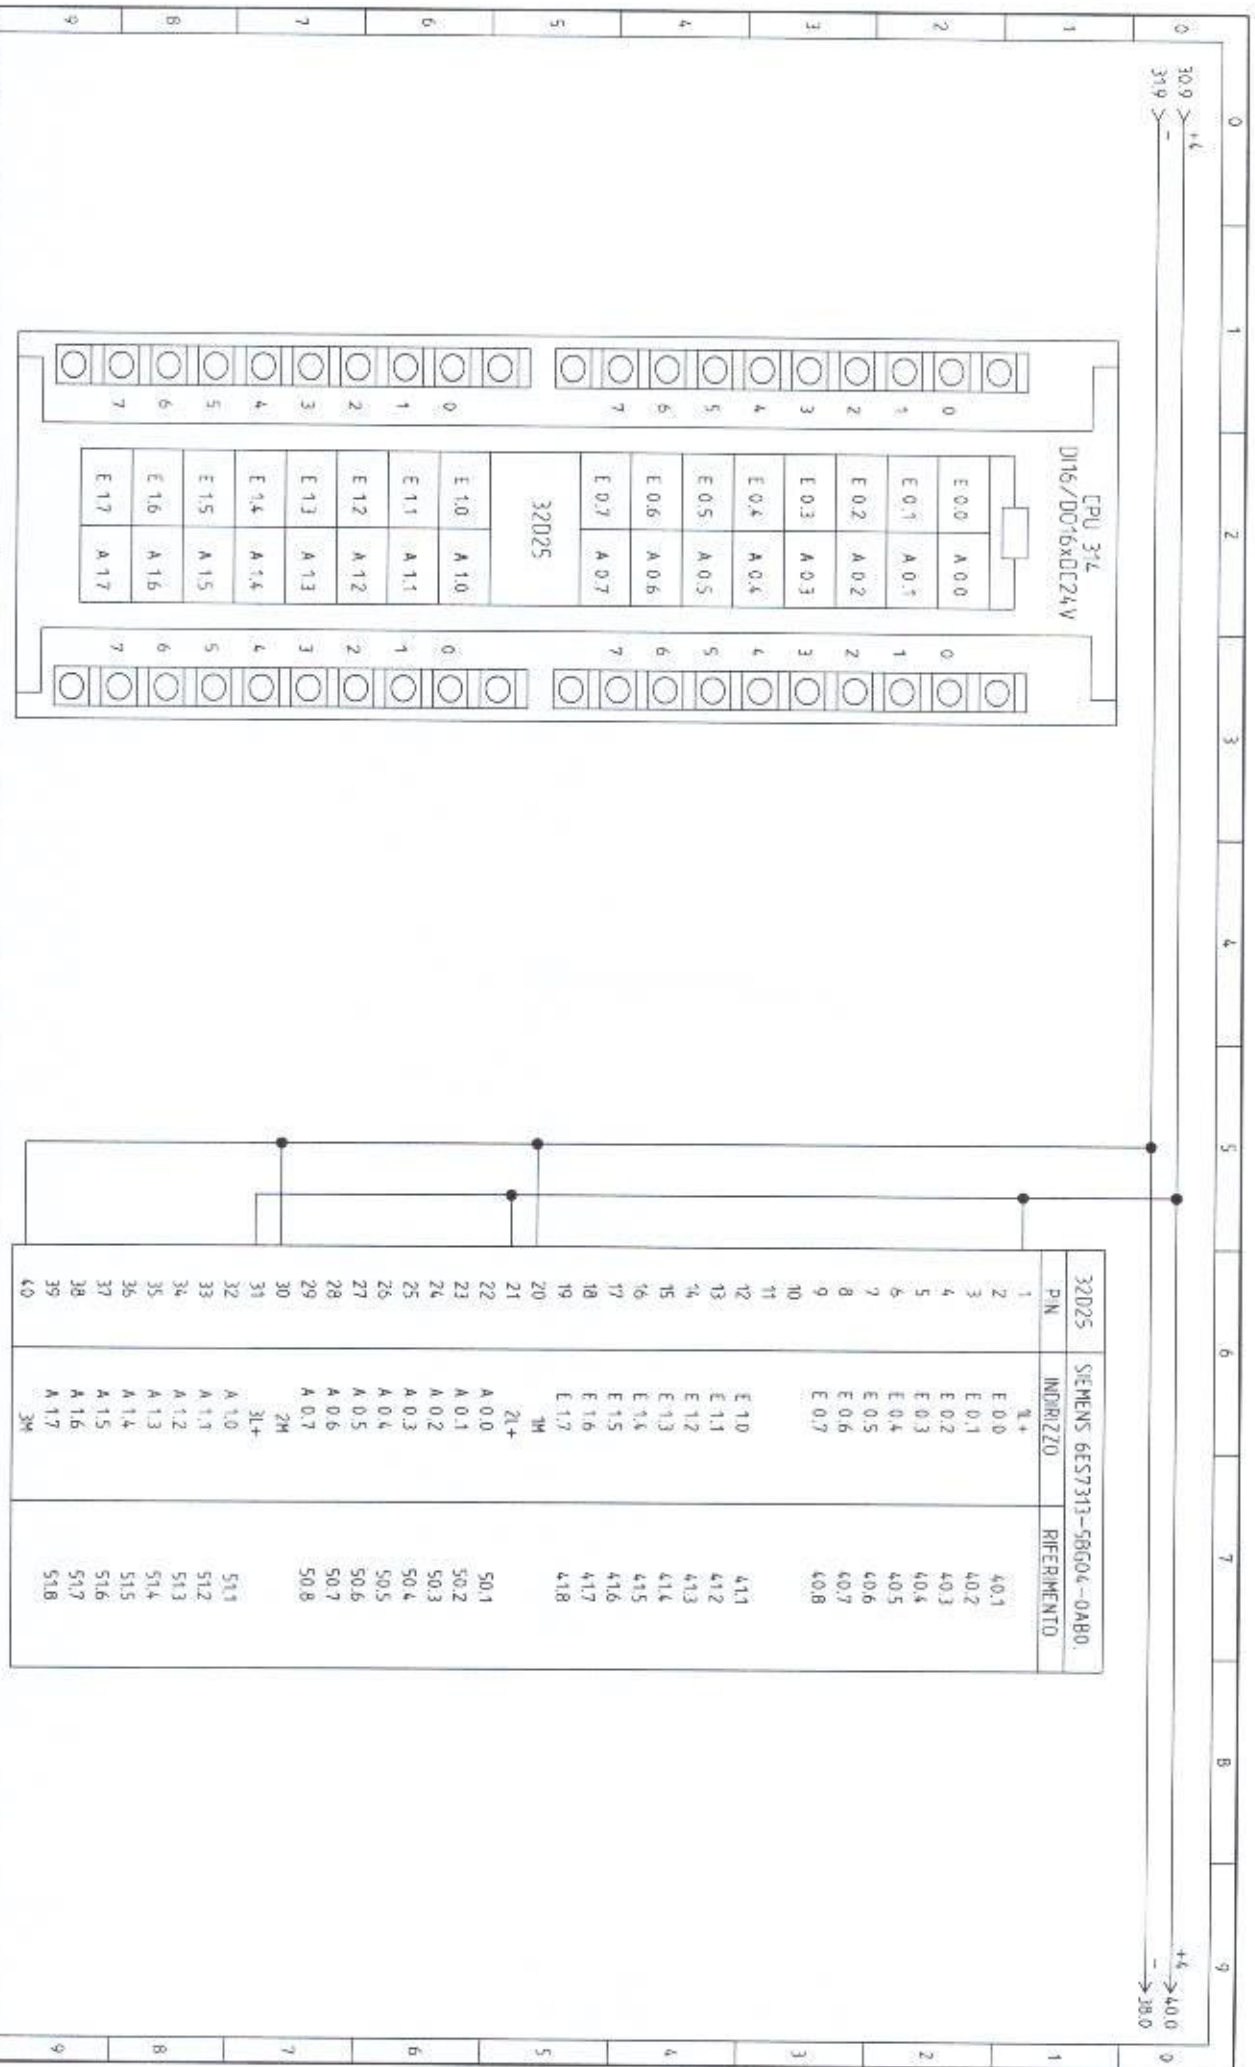

32025		
P.N.	INDIRIZZO	RIFERIMENTO
1	E 0.0	40.1
2	E 0.1	40.2
3	E 0.2	40.3
4	E 0.3	40.4
5	E 0.4	40.5
6	E 0.5	40.6
7	E 0.6	40.7
8	E 0.7	40.8
9	E 1.0	41.1
10	E 1.1	41.2
11	E 1.2	41.3
12	E 1.3	41.4
13	E 1.4	41.5
14	E 1.5	41.6
15	E 1.6	41.7
16	E 1.7	41.8
17	E 1.0	50.1
18	E 1.1	50.2
19	E 1.2	50.3
20	E 1.3	50.4
21	E 1.4	50.5
22	E 1.5	50.6
23	E 1.6	50.7
24	E 1.7	50.8
25	E 1.0	51.1
26	E 1.1	51.2
27	E 1.2	51.3
28	E 1.3	51.4
29	E 1.4	51.5
30	E 1.5	51.6
31	E 1.6	51.7
32	E 1.7	51.8

	RISERVA		RISERVA
	PAW 256		PAW 258
	31025		31025
17	20	19	20



Gieffe Systems div. Gardiner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione:
Importo:
Cliente:

USCITE ANALOGICHE 31025
N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
Gieffe Systems div. Gardiner Denver S.r.l. Ord. G010726

Progetto:

39378

Rev:

0

Pagina:

39

Data:

29/05/2017

Pagina tot:


46

Pag. prec:

38

Pag. succ:


40

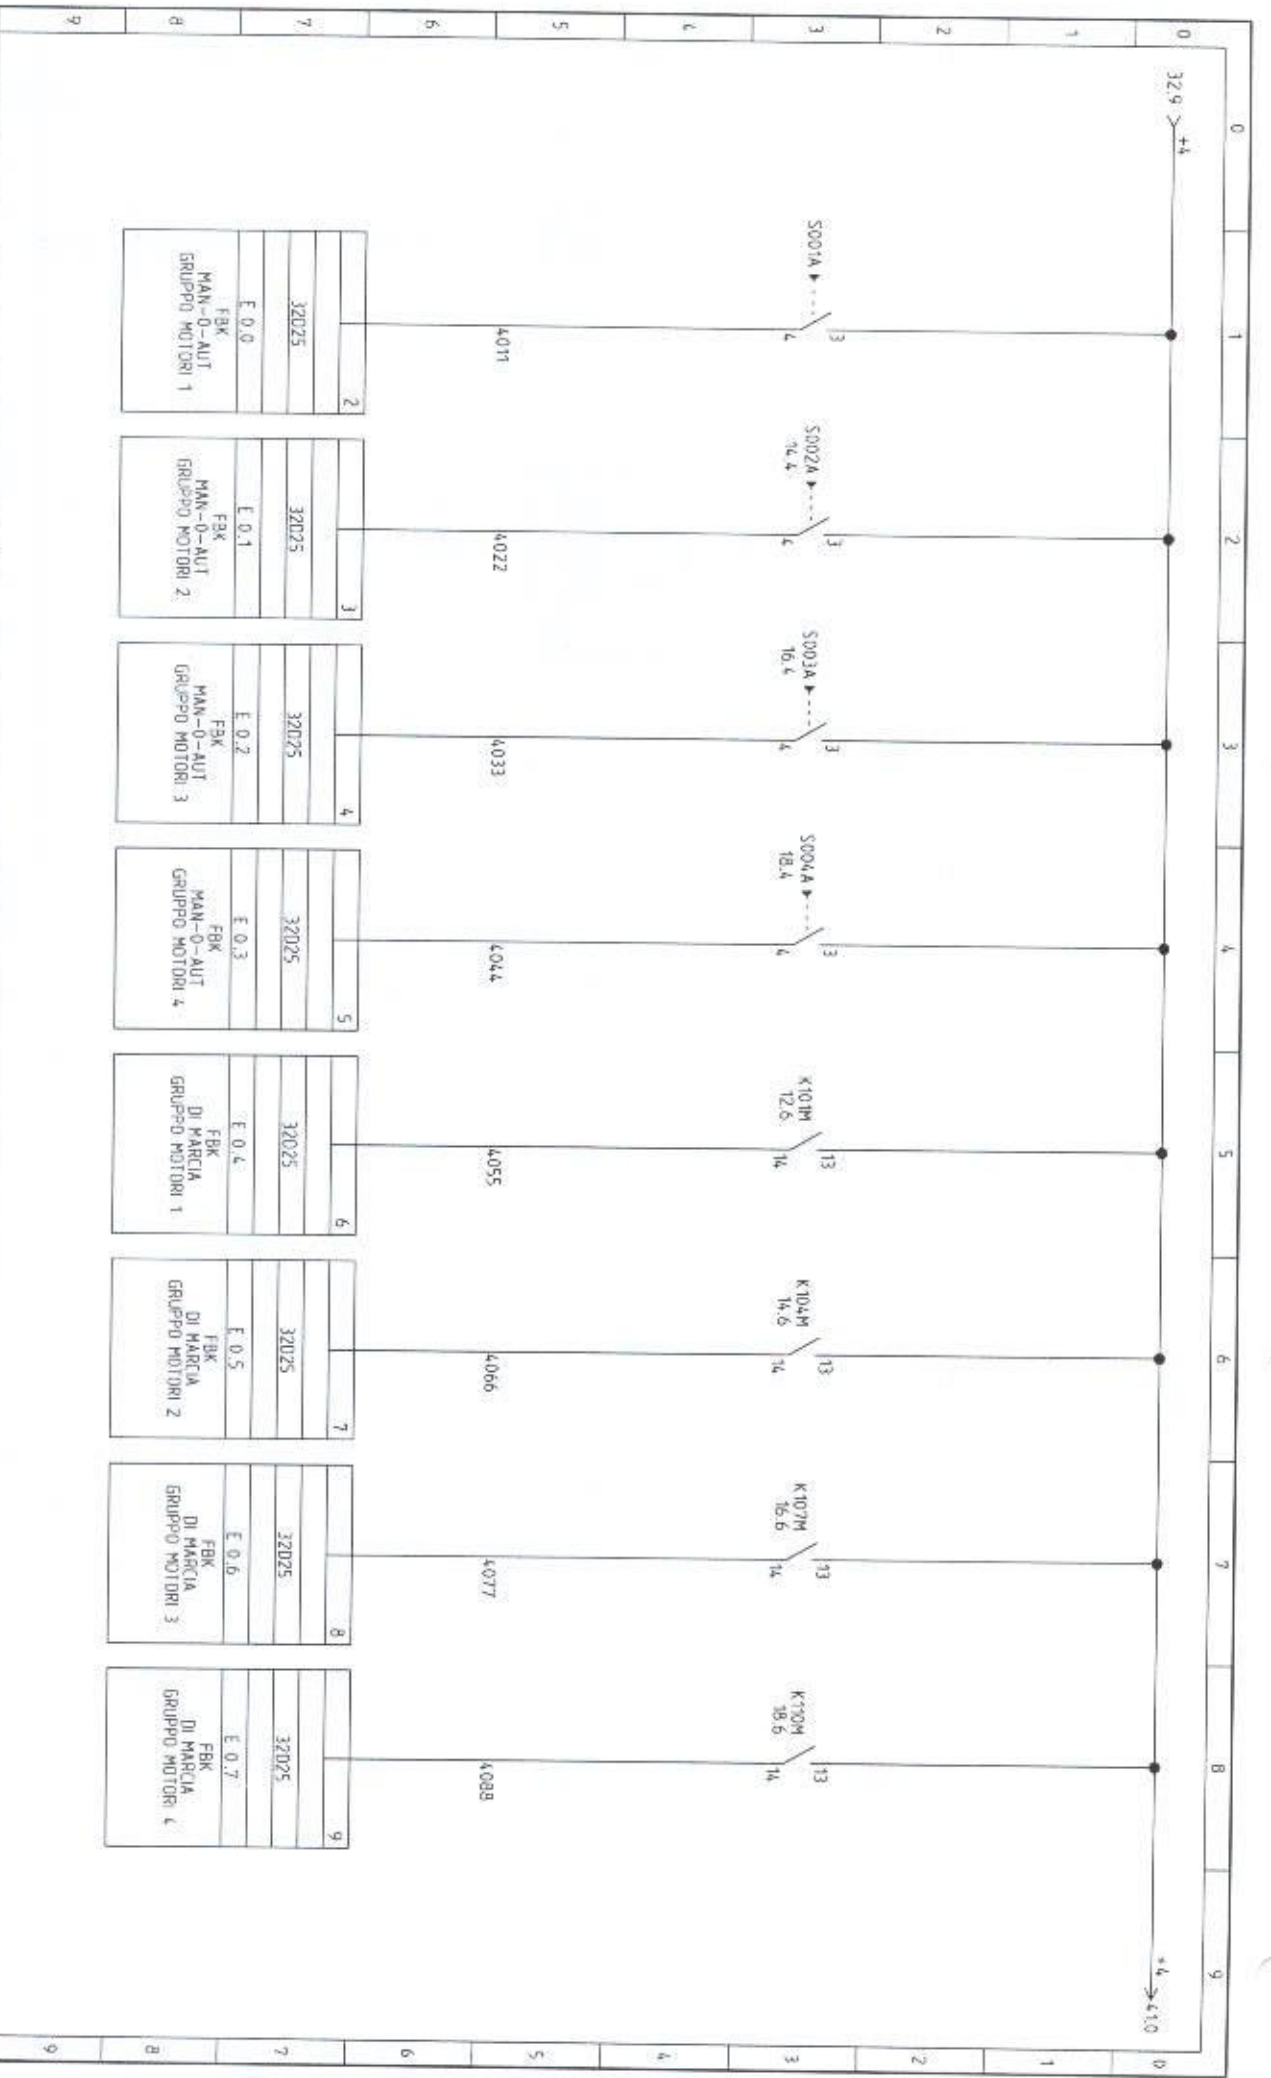



Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l.
 via San Leonardo 71/A
 PORDENONE - ITALIA

Descrizione: INGRESSI DIGITALI - SCHEMA 32025 - EB 0
 Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kV 400V 50Hz stello/triangolo
 Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. 6000126

Progetto: **3937B**
 Data: 29/05/2017
 Pagine tot: 46
 Rev: 0
 Pagine invec.: 39
 Pagine succ.: 41

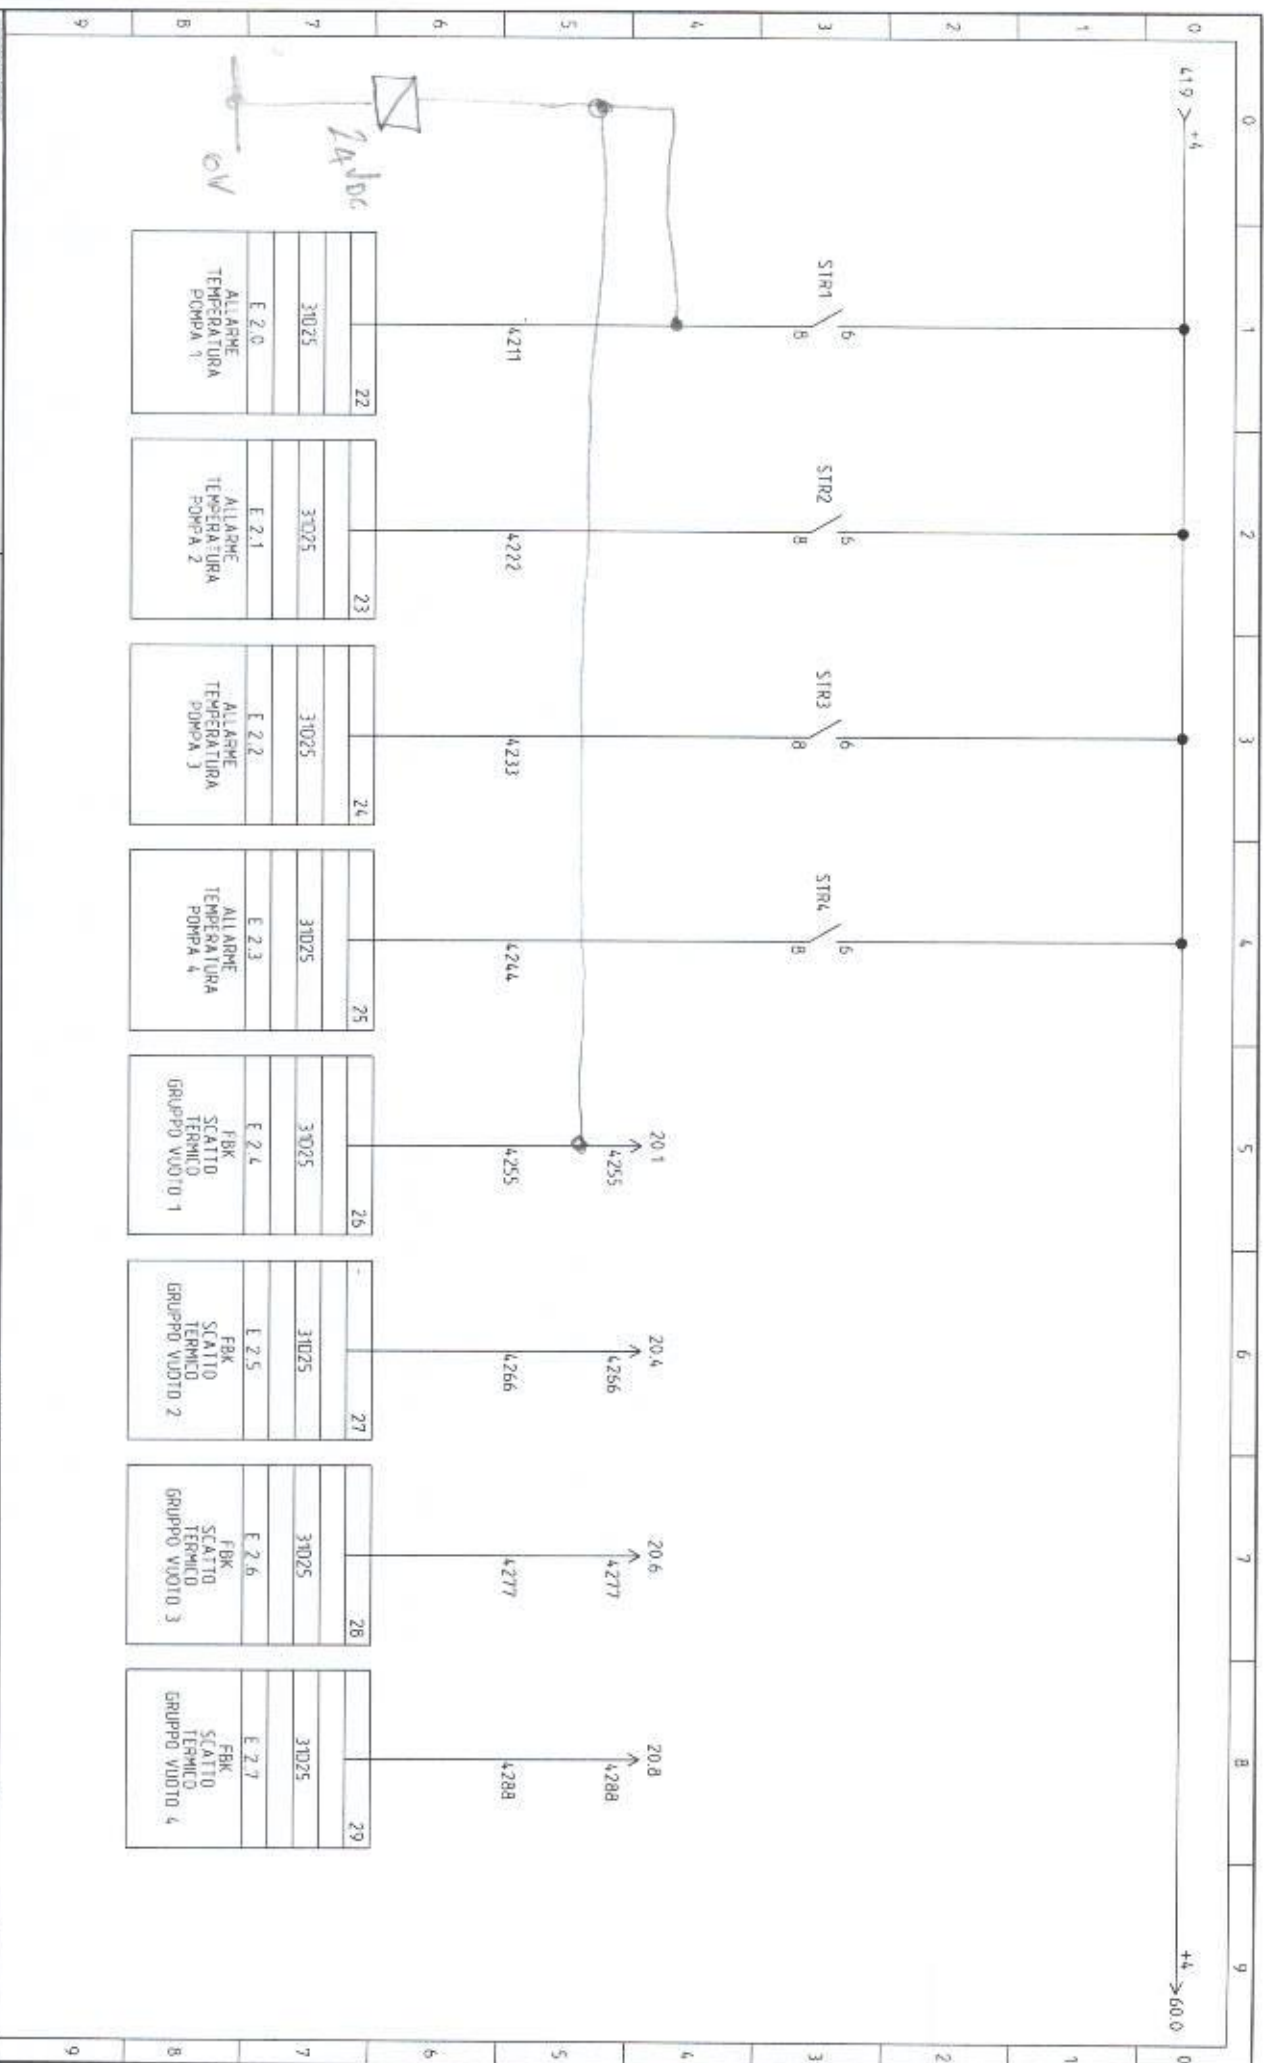

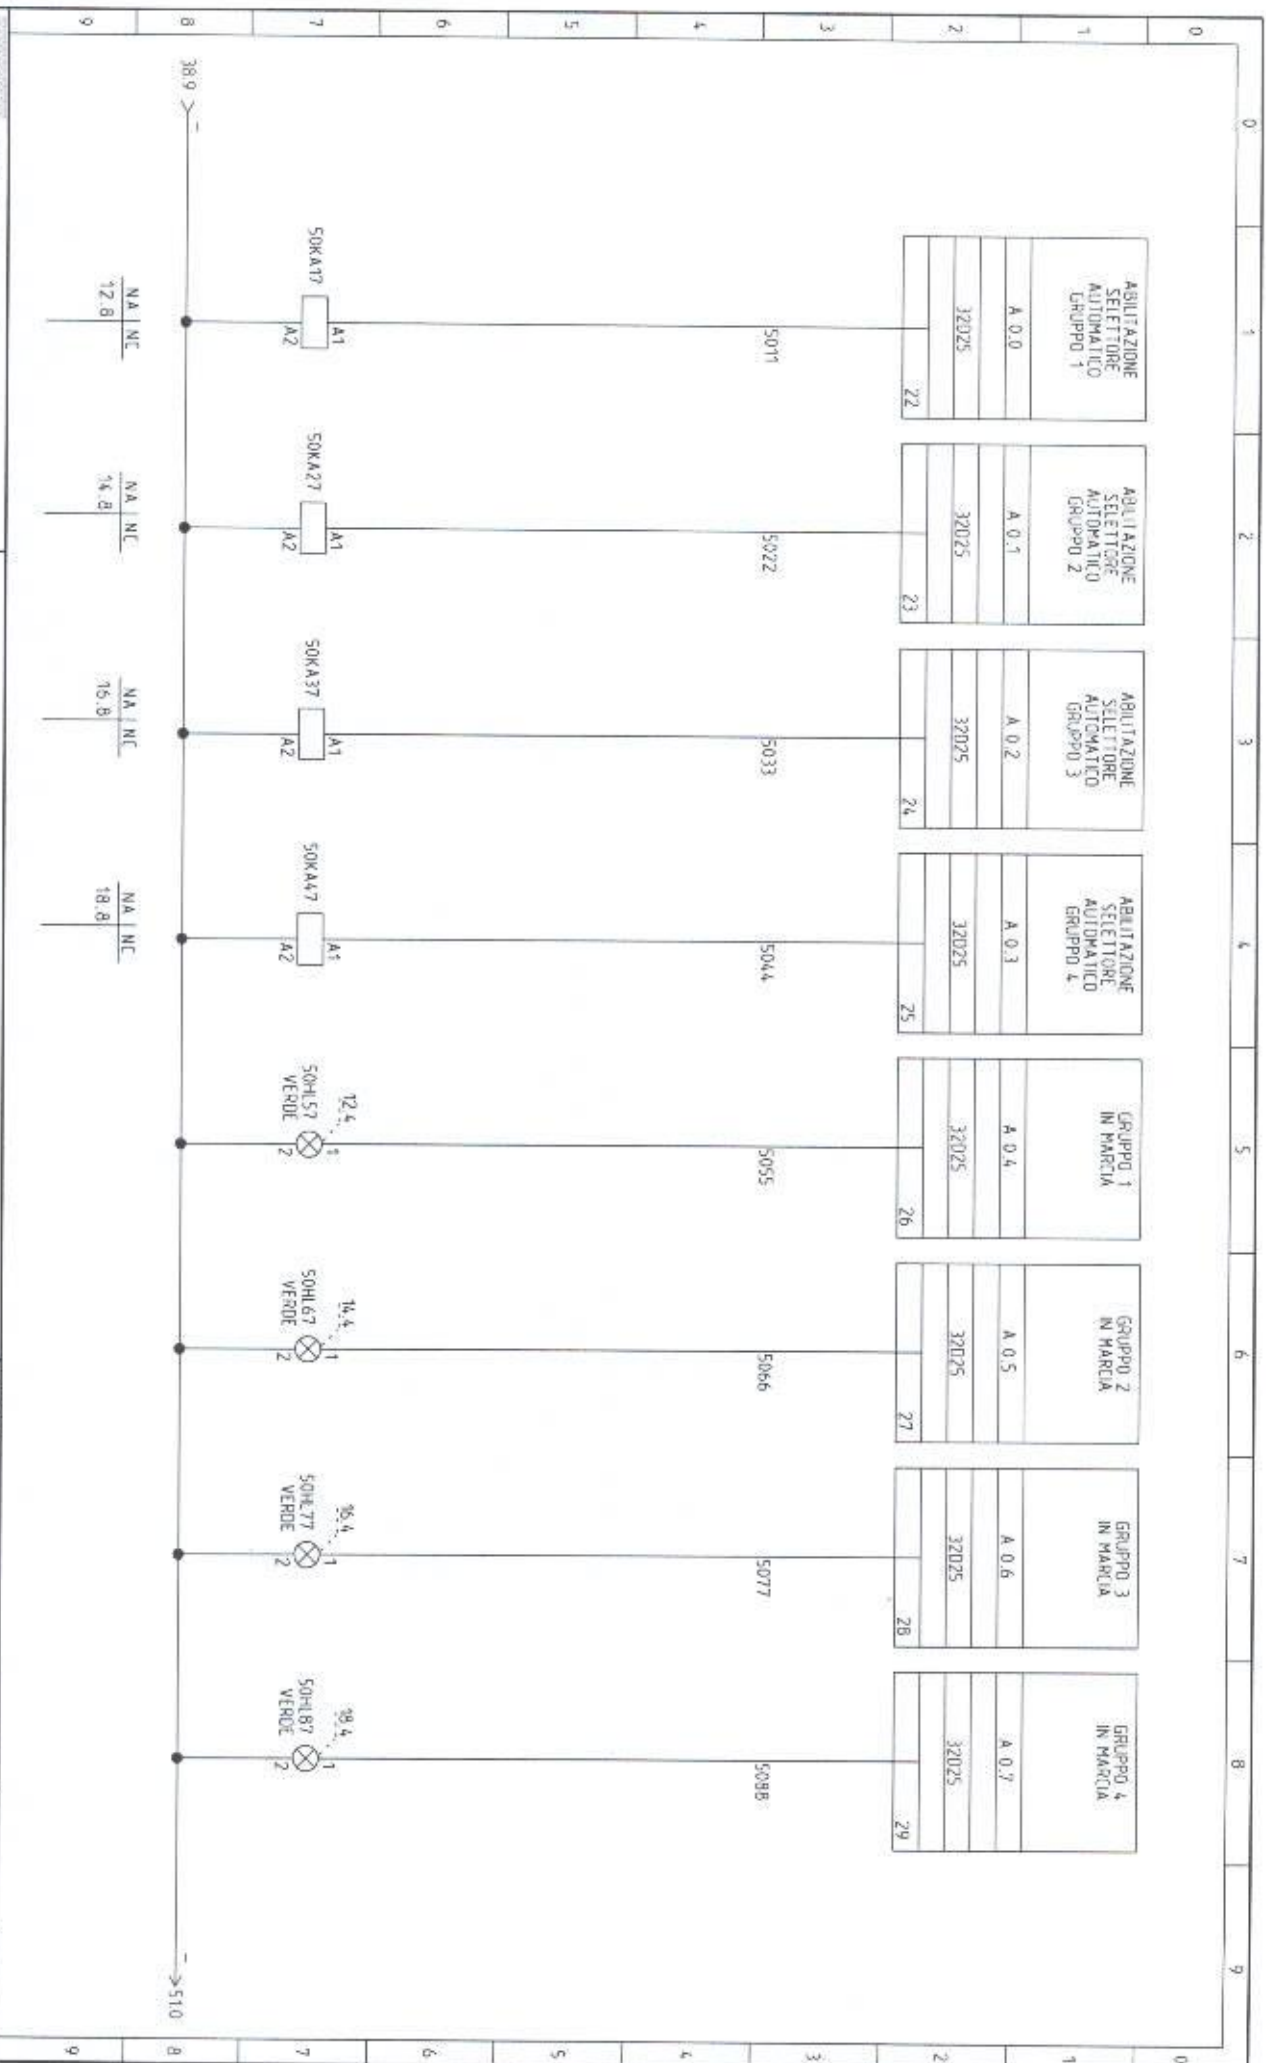

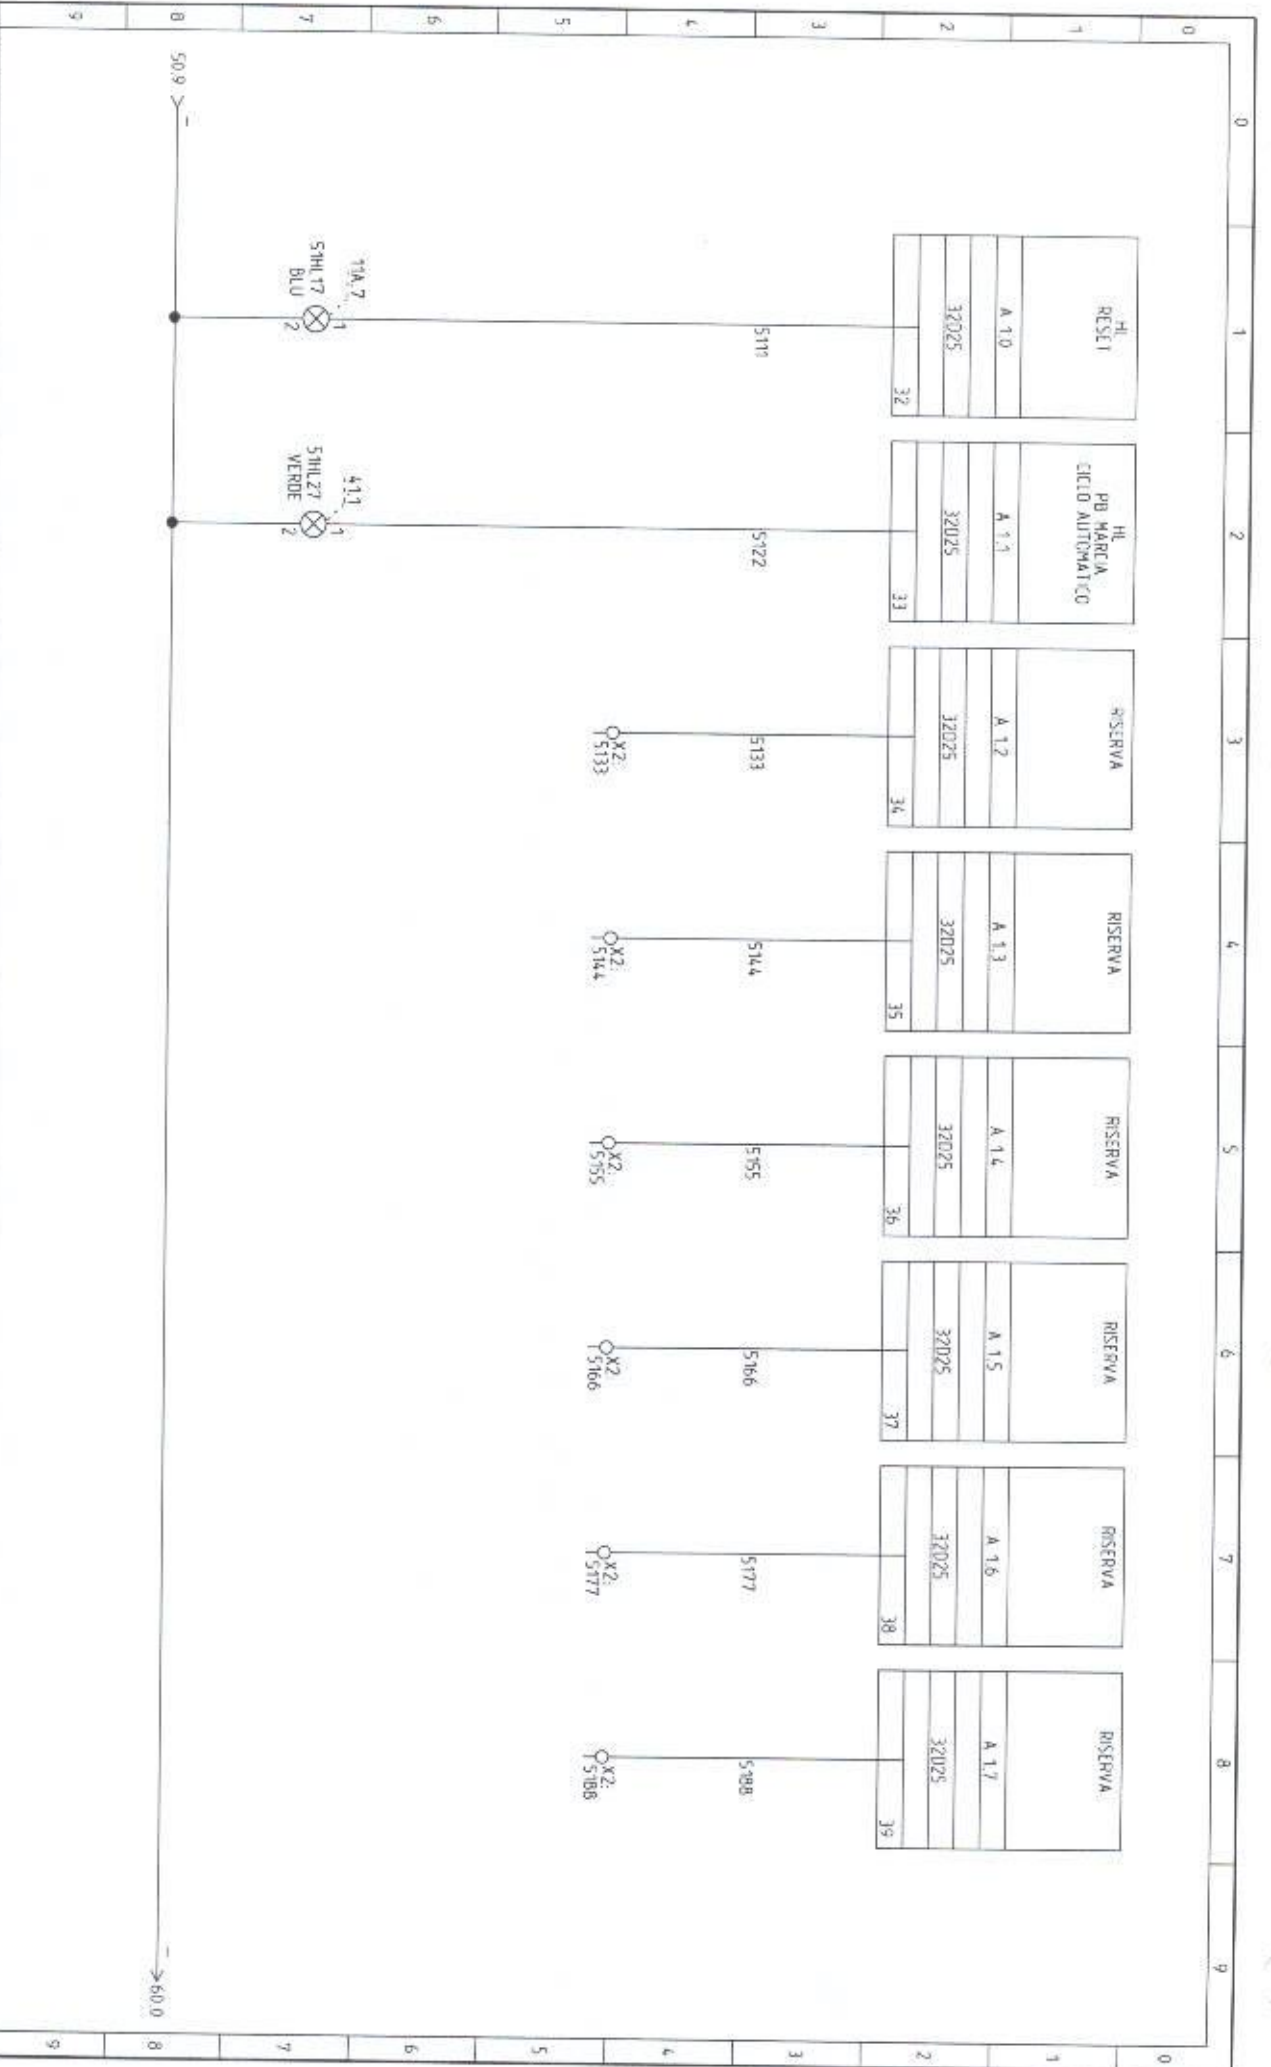





Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Pavullo - ITALIA

Descrizione: MORSETTIERA XP
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GDC0126

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot.: 46
Rev.: 0
Png. prec.: 60
Png. succ.: 62

XP
MORSETTIERA POTENZA
POWER TERMINAL

	PE	
	001U1	
	001V1	
MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 1	001W1	
MAIN MOTOR GROUP 1	001W2	
	001U2	
	001V2	
	PE	
	002U	
POMPA OLIO GRUPPO 1	002V	
OIL PUMP GROUP 1	002W	
	PE	
	003U	
VENTILATORE GRUPPO 1	003V	
FAN GROUP 1	003W	
	PE	
	004U1	
	004V1	
MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 2	004W1	
MAIN MOTOR GROUP 2	004W2	
	004U2	
	004V2	
	PE	
	005U	
POMPA OLIO GRUPPO 2	005V	
OIL PUMP GROUP 2	005W	
	PE	
	006U	
VENTILATORE GRUPPO 2	006V	
FAN GROUP 2	006W	
	PE	
	007U1	
	007V1	
MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 3	007W1	
MAIN MOTOR GROUP 3	007W2	
	007U2	
	007V2	
	PE	
	008U	
POMPA OLIO GRUPPO 3	008V	
OIL PUMP GROUP 3	008W	
	PE	
	009U	
VENTILATORE GRUPPO 3	009V	
FAN GROUP 3	009W	
	PE	
	010U1	
	010V1	
MOTORE PRINCIPALE GRUPPO 4	010W1	
MAIN MOTOR GROUP 4	010W2	
	010U2	
	010V2	
	PE	
	011U	
POMPA OLIO GRUPPO 4	011V	
OIL PUMP GROUP 4	011W	
	PE	
	012U	
VENTILATORE GRUPPO 4	012V	
FAN GROUP 4	012W	
	PE	

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

X5

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

X9

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

X3

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

X1

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

X2

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									



Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Portofino - ITALIA

Descrizione: MORSETTIERE X1 X2 X3 X5 X9
Importo: N° 4 gruppi pompe vuoto 30Kw 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. GIOL0126

Progetto

39378

Rev.

1

Pagina:

62

Data:

17/07/2017

Pagine tot:

46


Pag. prec:

61

Pag. succ:

70

DISPOSIZIONE FRONTALE QUADRO ELETTRICO

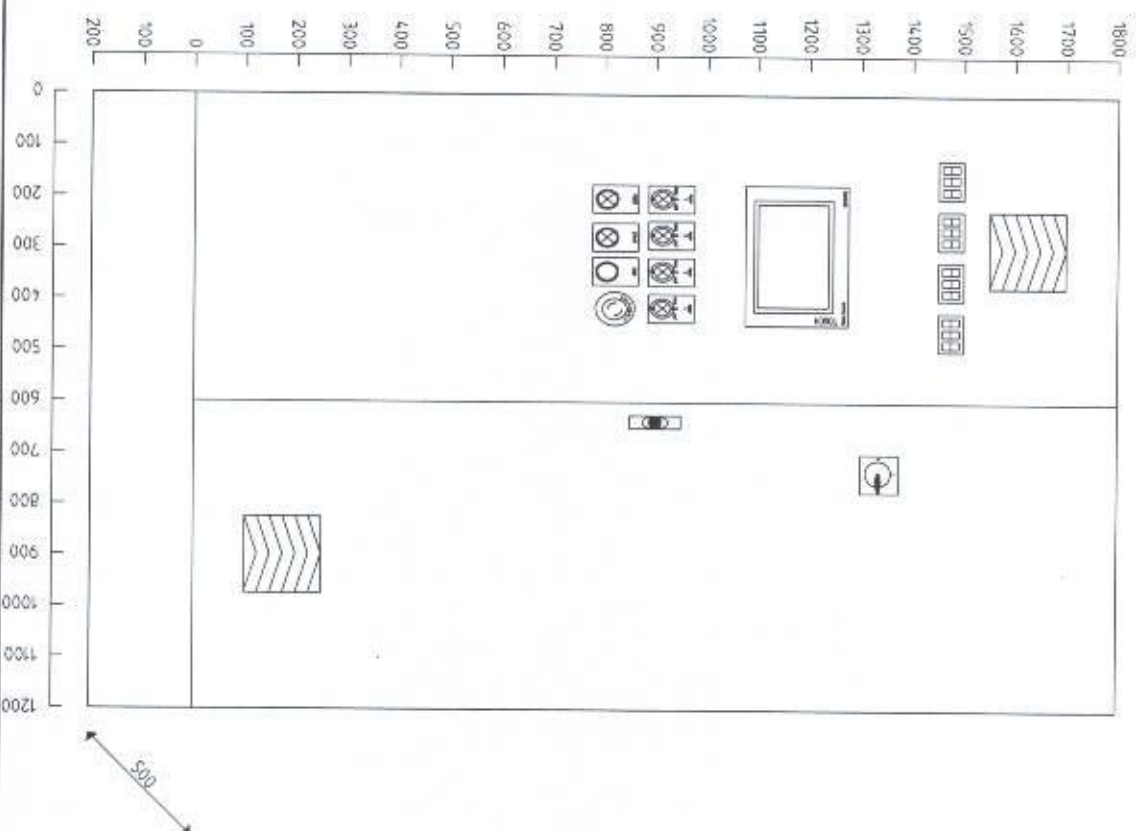

Giette Systems div. Gardner Denver S.r.l.
Via San Leonardo 71/A
Purmo - ITALIA

Descrizione: DISPOSIZIONE FRONTALE QUADRO ELETTRICO
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Giette Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. 6107126

Progetto:

39378

Rev.

0

Pagina:

70

Data:

17/07/2017

Pagine tot:

46


Pag. prec:

62

Pag. succ:

71

DISPOSIZIONE PULSANTIERA QUADRO ELETTRICO

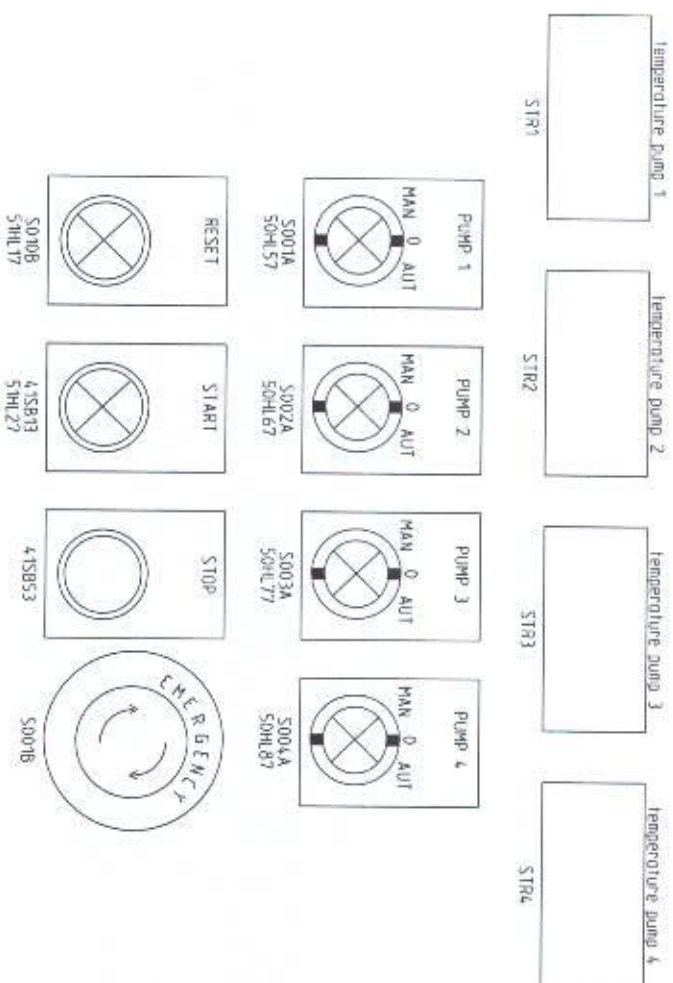

Giffie Systems div. Gardner Denver s.r.l.
via San Leonardo 71/A
Parma - ITALIA

Descrizione: DISPOSIZIONE PULSANTIERA QUADRO ELETTRICO
Impianto: N° 4, gruppi pompe vuoto 30kW 400V 50Hz sferico/triangolo
Cliente: Giffie Systems div. Gardner Denver s.r.l. Ord. 00C0126

Progetto:

39378

Data:

29/05/2017

Pagine tot:

46

Rev.

0

Pag. prec.:


70

Pag. succ.:

72

Prog.no:

71

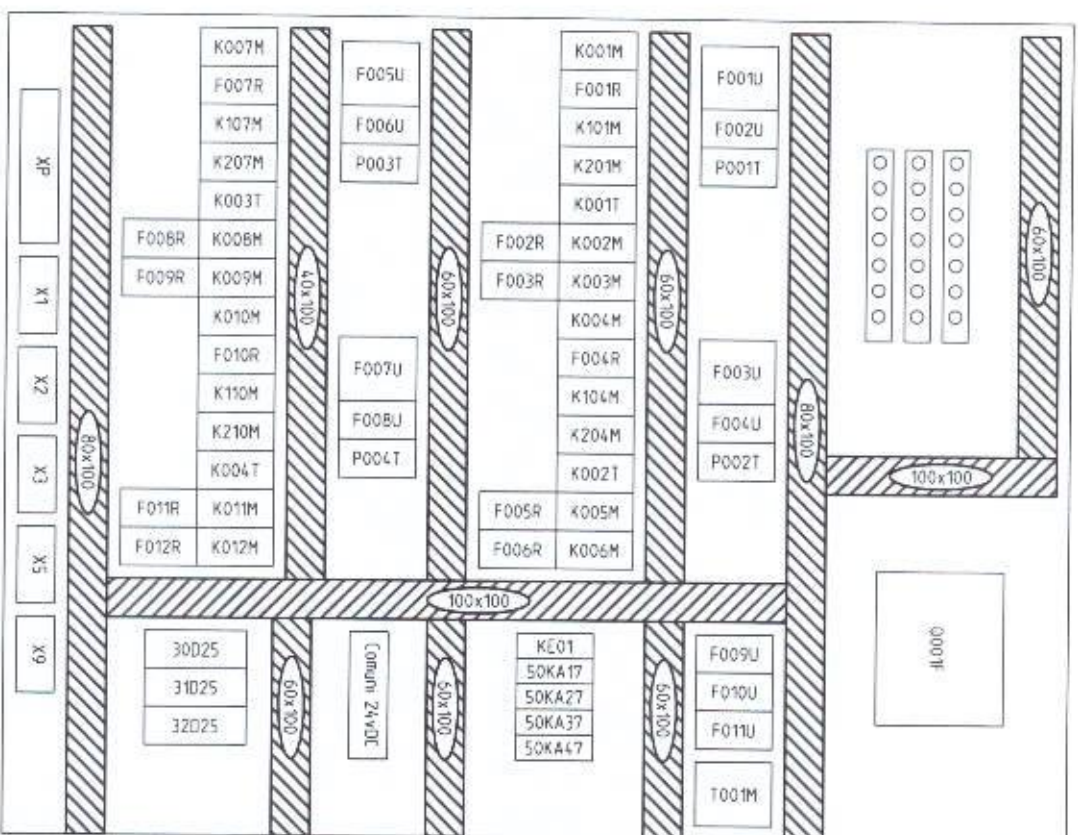

Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l.
via San Leonardo 71/A
Portofino - ITALIA

Descrizione: DISPOSIZIONE DI FONDO
Impianto: N° 4 gruppi pompe vuoto 30KW 400V 50Hz stella/triangolo
Cliente: Gieffe Systems div. Gardner Denver S.r.l. Ord. 6001026

Progetto: 39378
Data: 29/05/2017
Pagine tot: 46
Rev: 0
Pag. pres: 71
Pagina: 72
Pag. succ:

RIF. SCH.	MARCA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
	AUGER	AUG121805PR	ARMADIO LAMIERA 1200x1800x500	1
	AUGER	AGZ120205	ZOCCOLO 1200x200x500	1
	AUGER	AGR1805L	COPIA DI PARETI LATERALI	1
	AUGER	AG-KF040	KIT 4 GOLFARI	1
Q001F	SIEMENS	3KA7131-3AA00	SEZIONATORE 3X315A	1
Q001F	SIEMENS	3KX7112-4AB00	COMANDO BLOCCA PORTA	1
Q001F	SIEMENS	3KX7116-5AD00	PROLUNGA 400mm	1
Q001F	SIEMENS	3KX7131-3AA00	CALOTTA SUPERIORE	1
Q001F	SIEMENS	3KX7131-3AB00	CALOTTA INFERIORE	1
Q001F	SIEMENS	3KX7133-3AA00	SCHERMO PROTEZIONE	1
F001U	SIEMENS	3NW7231	PORTAFUSIBILE 3 POLI	1
F001U	WIMEX	5400880	FUSIBILI 80A am	3
K001M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K001M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	2
K101M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K101M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	3
K201M	SIEMENS	3RT2027-1BB40	TELERUTTORE	1
F001R	SIEMENS	3RU2126-4FB1	TERMICO 34-40A	1
F002U	SIEMENS	3NW7033	PORTAFUSIBILI 3 POLI	1
F002U	WIMEX	5400606	FUSIBILI 6A am	3
K002M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F002R	SIEMENS	3RU2116-1DB0	TERMICO 2,2-3,2A	1
K003M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F003R	SIEMENS	3RU2116-1BB0	TERMICO 1,4-2A	1
F003U	SIEMENS	3NW7231	PORTAFUSIBILE 3 POLI	1
F003U	WIMEX	5400880	FUSIBILI 80A am	3
K004M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K004M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	2
K104M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K104M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	3
K104M	SIEMENS	3RH1921-1CA01	CONTATTI AUSILIARIO NC	1
K204M	SIEMENS	3RT2027-1BB40	TELERUTTORE	1
F004R	SIEMENS	3RU2126-4FB1	TERMICO 34-40A	1
F004U	SIEMENS	3NW7033	PORTAFUSIBILI 3 POLI	1
F004U	WIMEX	5400606	FUSIBILI 6A am	3
K005M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F005R	SIEMENS	3RU2116-1DB0	TERMICO 2,2-3,2A	1
K006M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F006R	SIEMENS	3RU2116-1BB0	TERMICO 1,4-2A	1
F006U	SIEMENS	3NW7231	PORTAFUSIBILE 3 POLI	1
F006U	WIMEX	5400606	FUSIBILI 6A am	3
K008M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F008R	SIEMENS	3RU2116-1DB0	TERMICO 2,2-3,2A	1
K009M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F009R	SIEMENS	3RU2116-1BB0	TERMICO 1,4-2A	1
F007U	SIEMENS	3NW7231	PORTAFUSIBILE 3 POLI	1
F007U	WIMEX	5400880	FUSIBILI 80A am	3

STELLA/TRIANGOLO
- Elenco materiale QUADRO -

RIF. SCH.	MARCA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
K010M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K010M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	2
K110M	SIEMENS	3RT1035-1BB40	TELERUTTORE	1
K110M	SIEMENS	3RH1921-1CA10	CONTATTI AUSILIARIO NO	3
K110M	SIEMENS	3RH1921-1CA01	CONTATTI AUSILIARIO NC	1
K210M	SIEMENS	3RT2027-1BB40	TELERUTTORE	1
F010R	SIEMENS	3RU2126-4FB1	TERMICO 34-40A	1
F008U	SIEMENS	3NW7033	PORTAFUSIBILI 3 POLI	1
F008U	WIMEX	5400606	FUSIBILI 6A am	3
K011M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F011R	SIEMENS	3RU2116-1DB0	TERMICO 2,2-3,2A	1
K012M	SIEMENS	3RT2016-1BB41	TELERUTTORE	1
F012R	SIEMENS	3RU2116-1BB0	TERMICO 1,4-2A	1
F009U	SIEMENS	3NW7033	PORTAFUSIBILI 3 POLI	1
F009U	WIMEX	5400602	FUSIBILI 2A am	3
T001M	CABUR	CSW481C	ALIMENTATORE 20A	1
F010U	SIEMENS	3NW7013	PORTAFUSIBILE 1 POLO	1
F010U	WIMEX	5400116	FUSIBILE 16A gi	1
F011U	SIEMENS	3NW7013	PORTAFUSIBILE 1 POLO	1
F011U	WIMEX	5400104	FUSIBILE 4A gi	1
S001B	SIEMENS	3SB3400-0E	PULSANTE EMERGENZA	1
S001B	SIEMENS	3SB3400-0E	BLOCCO CONTATTI 2 NC	2
S001B	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTO AUSILIARIO 1 N.O.	1
S001B	EZM	101398	DISCO GIALLO INGLESE D22/60	1
KE01	SIEMENS	3TK2821-1CB30	CENTRALINA DI SICUREZZA	1
S010B+H010L	SIEMENS	3SB3001-0AA51	PULSANTE LUMINOSO BLU	1
S010B+H010L	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTO AUSILIARIO N.O.	2
S010B+H010L	SIEMENS	3SB3400-1PE	LAMPADA AL LED	1
11BEV62	EZM	091408	VENTOLA 24Vdc	1
11BEV62	EZM	091019	GRIGLIA VENTILATORE	1
11BEV62	EZM	091022	FILTRO	2
S001A	SIEMENS	3SB3000-2DA11	SELETTORE LUMINOSO VERDE 3 POSIZIONI	1
S001A	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTI NO	1
S001A	SIEMENS	3SB3400-0D	CONTATTO AUSILIARIO 2 N.O.	1
S001A	SIEMENS	3SB3400-1A	LAMPADA LED	1
K001T	SIEMENS	3RP1574-1NQ30	TEMPORIZZATORE	1
P001T	SIEMENS	7KT5801	CONTAORE 24Vdc	1
STR1	ASCION TECNOLOGIC	TLK 38	STRUMENTO	1
S002A	SIEMENS	3SB3000-2DA11	SELETTORE LUMINOSO VERDE 3 POSIZIONI	1
S002A	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTI NO	1
S002A	SIEMENS	3SB3400-0D	CONTATTO AUSILIARIO 2 N.O.	1
S002A	SIEMENS	3SB3400-1A	LAMPADA LED	1
K002T	SIEMENS	3RP1574-1NQ30	TEMPORIZZATORE	1
P002T	SIEMENS	7KT5801	CONTAORE 24Vdc	1
STR2	ASCION TECNOLOGIC	TLK 38	STRUMENTO	1
S003A	SIEMENS	3SB3000-2DA11	SELETTORE LUMINOSO VERDE 3 POSIZIONI	1
S003A	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTI NO	1
S003A	SIEMENS	3SB3400-0D	CONTATTO AUSILIARIO 2 N.O.	1
S003A	SIEMENS	3SB3400-1A	LAMPADA LED	1
K003T	SIEMENS	3RP1574-1NQ30	TEMPORIZZATORE	1
P003T	SIEMENS	7KT5801	CONTAORE 24Vdc	1
STR3	ASCION TECNOLOGIC	TLK 38	STRUMENTO	1
S004A	SIEMENS	3SB3000-2DA11	SELETTORE LUMINOSO VERDE 3 POSIZIONI	1
S004A	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTI NO	1
S004A	SIEMENS	3SB3400-0D	CONTATTO AUSILIARIO 2 N.O.	1
S004A	SIEMENS	3SB3400-1A	LAMPADA LED	1
K004T	SIEMENS	3RP1574-1NQ30	TEMPORIZZATORE	1
P004T	SIEMENS	7KT5801	CONTAORE 24Vdc	1

RIF. SCH.	MARCA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA
STR4	ASCON TECNOLOGIC	TLK 38	STRUMENTO	1
29D22	SIEMENS	6AV2124-0GC01-0XA0	PANNELLO TP700 CONFORT	1
29D22	SIEMENS	6GK1500-0EA02	CONNETTORE PROFIBUS	1
29D22	SIEMENS	6AV2181-8XP00-0AX0	SD CARD 2 GB	1
30D12	SIEMENS	6ES7313-5BG04-0AB0	CPU 313C 24DI/16DO/4AI/2AO	1
30D12	SIEMENS	6ES7953-8LG31-0AA0	MMC 128kb	1
30D12	SIEMENS	6ES7971-0BB12-0XA0	CONNETTORE PROFIBUS	1
31D25	SIEMENS	6ES7392-1AM00-0AA0	CONNETTORE 40 POLI	1
32D25	CATELLANI	CAT-SE 40/3	CONNETTORE 40 POLI 3mt	1
41SB13+51HL27	SIEMENS	3SB3001-0AA41	PULSANTE LUMINOSO VERDE	1
41SB13+51HL27	SIEMENS	3SB3400-0B	CONTATTO 1NO	1
41SB13+51HL27	SIEMENS	3SB3400-1PE	LED 24Vdc	1
41SB53	SIEMENS	3SB3000-0AB01	PULSANTE ROSSO	1
50KA17	OMRON	MY4-24Vdc	RELAY	1
50KA17	OMRON	PYF-14A-N	ZOCOLO	1
50KA27	OMRON	MY4-24Vdc	RELAY	1
50KA27	OMRON	PYF-14A-N	ZOCOLO	1
50KA37	OMRON	MY4-24Vdc	RELAY	1
50KA37	OMRON	PYF-14A-N	ZOCOLO	1
50KA47	OMRON	MY4-24Vdc	RELAY	1
50KA47	OMRON	PYF-14A-N	ZOCOLO	1
63P44	WIKI	PSD-30	PRESSOSTATO ELETTRONICO	1