SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC DRAWING
C17__26E

CLIENTE - CUSTOMER
SIRCEM-CM SPA

IMPIANTO - PLANT

AMPLIAMENTO SFARINATI LINEA B

COMMESSA - JOB
C17/26
C24/89

TENSIONE - VOLTAGE
400V - 50Hz

CORRENTE NOM. - NOM. CURRENT
125 A

POTENZA NOM. - NOM. POWER
60 kW

CONTEMP. - CONTEMPORANEITY
0,75

TENSIONI AUSILIARIE - AUX VOLTAGE
[x] 24 - [ ] 48 - [ ] 110 - [x] 220

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Title Page

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6001
SEGUE 6002

LISTA FOGLI \ INDEX

Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisione Revision 1	2	3	4	5	6	7	8	9
6001	Title Page									
6002	Index									
6003	Index	X								
6006	Sw/Board Plate									
6007	Legend of Conductors									
6020	Power Supply									
6021	Switchboard Internal Service									
6022	Emergency Button									
6100	Compact Load / EA-F4									
6101	Compact Load / CV4 (Left Side)									
6102	Compact Load / CV4 (Right Side)									
6103	Compact Load / LD4									
6104	Compact Load / BP-B									
6105	Compact Load / RVS-B									
6106	Compact Load / ER-B									
6107	Compact Load / RVR-FB									
6108	Inverter / EC-4A									
6109	Compact Load / RV-4A									
6110	Inverter / EC-4B									
6111	Compact Load / RV-4B									
6112	Inverter / EC-4C									
6113	Compact Load / RV-4C									
6114	Inverter / EC-4D									
6115	Compact Load / RV-4D									
6116	Inverter / EC-3B									
6117	Compact Load / RV-3B									
6118	Inverter / EC-2B									
6119	Compact Load / RV-2B									
6120	Inverter / EC-1B									
6121	Compact Load / RV-1B									
6122	Inverter / EC-MB									
6123	Compact Load / RV-MB									
6124	Compact Load / RV-CFB									
6125	Soft Starter / EA-FB	X								
6126	Soft Starter / RB-B	X								
6200	Digital Input									
6201	Digital Input									
6202	Digital Output									
6203	Digital Output	X								
6300	Plc									
6301	Eth Switch									
6402	Terminal Blocks									
6403	Terminal Blocks									
6404	Terminal Blocks									
6405	Terminal Blocks									
6406	Terminal Blocks									
6407	Terminal Blocks									
6408	Terminal Blocks	X								
6409	Terminal Blocks									
6502	Bill of Materials									
6503	Bill of Materials									
6504	Bill of Materials									

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Index

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6002
SEGUE 6003

LISTA FOGLI \ INDEX

Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisione Revision 1	2	3	4	5	6	7	8	9
6505	Bill of Materials									
6506	Bill of Materials									

Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisione Revision 1	2	3	4	5	6	7	8	9

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
01	Sostituzione SS e Aggiunta CMD Timer Filtro	28/11/24	AA


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Index

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6003
SEGUE 6006

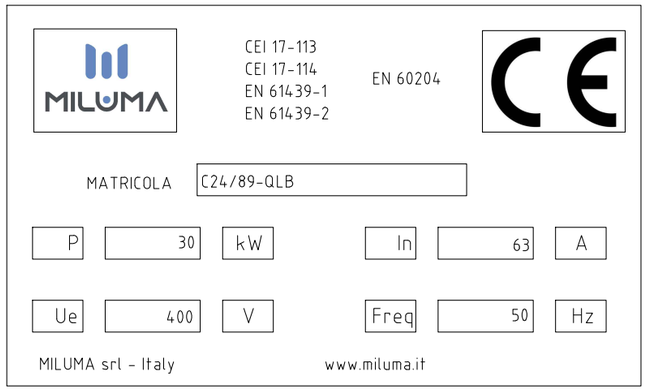

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Sw/Board Plate

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6006
SEGUE 6007

(*)VALUES TO BE CONSIDERED FOR CABLES NOT IN TRAY

WIRES COLORS

POWER CIRCUITS PHASES: BLACK - NEUTRAL: BLUE
AUX CIRCUITS 24Vdc GRAY
AUX CIRCUITS 110Vac RED
AUX CIRCUITS 230Vac PHASES: BROWN - NEUTRAL: BLUE
DRY CONTACT ORANGE

SINGLE CORE WIRE CAPACITY FS17

SECTION mm2	CAPACITY AT 30° IN PIPE IN AIR [A] (*)	FLOW ADMITTED IN SW/B. IN CHANNEL [A]
1	12	8
1,5	15,5	10
2,5	21	14
4	28	19
6	36	25
10	50	35
16	68	47
25	89	62
35	110	77
50	134	93
70	171	119
95	207	144
120	239	167
150	275	192
185	314	219
240	369	258

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Legend of Conductors

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6007
SEGUE 6020

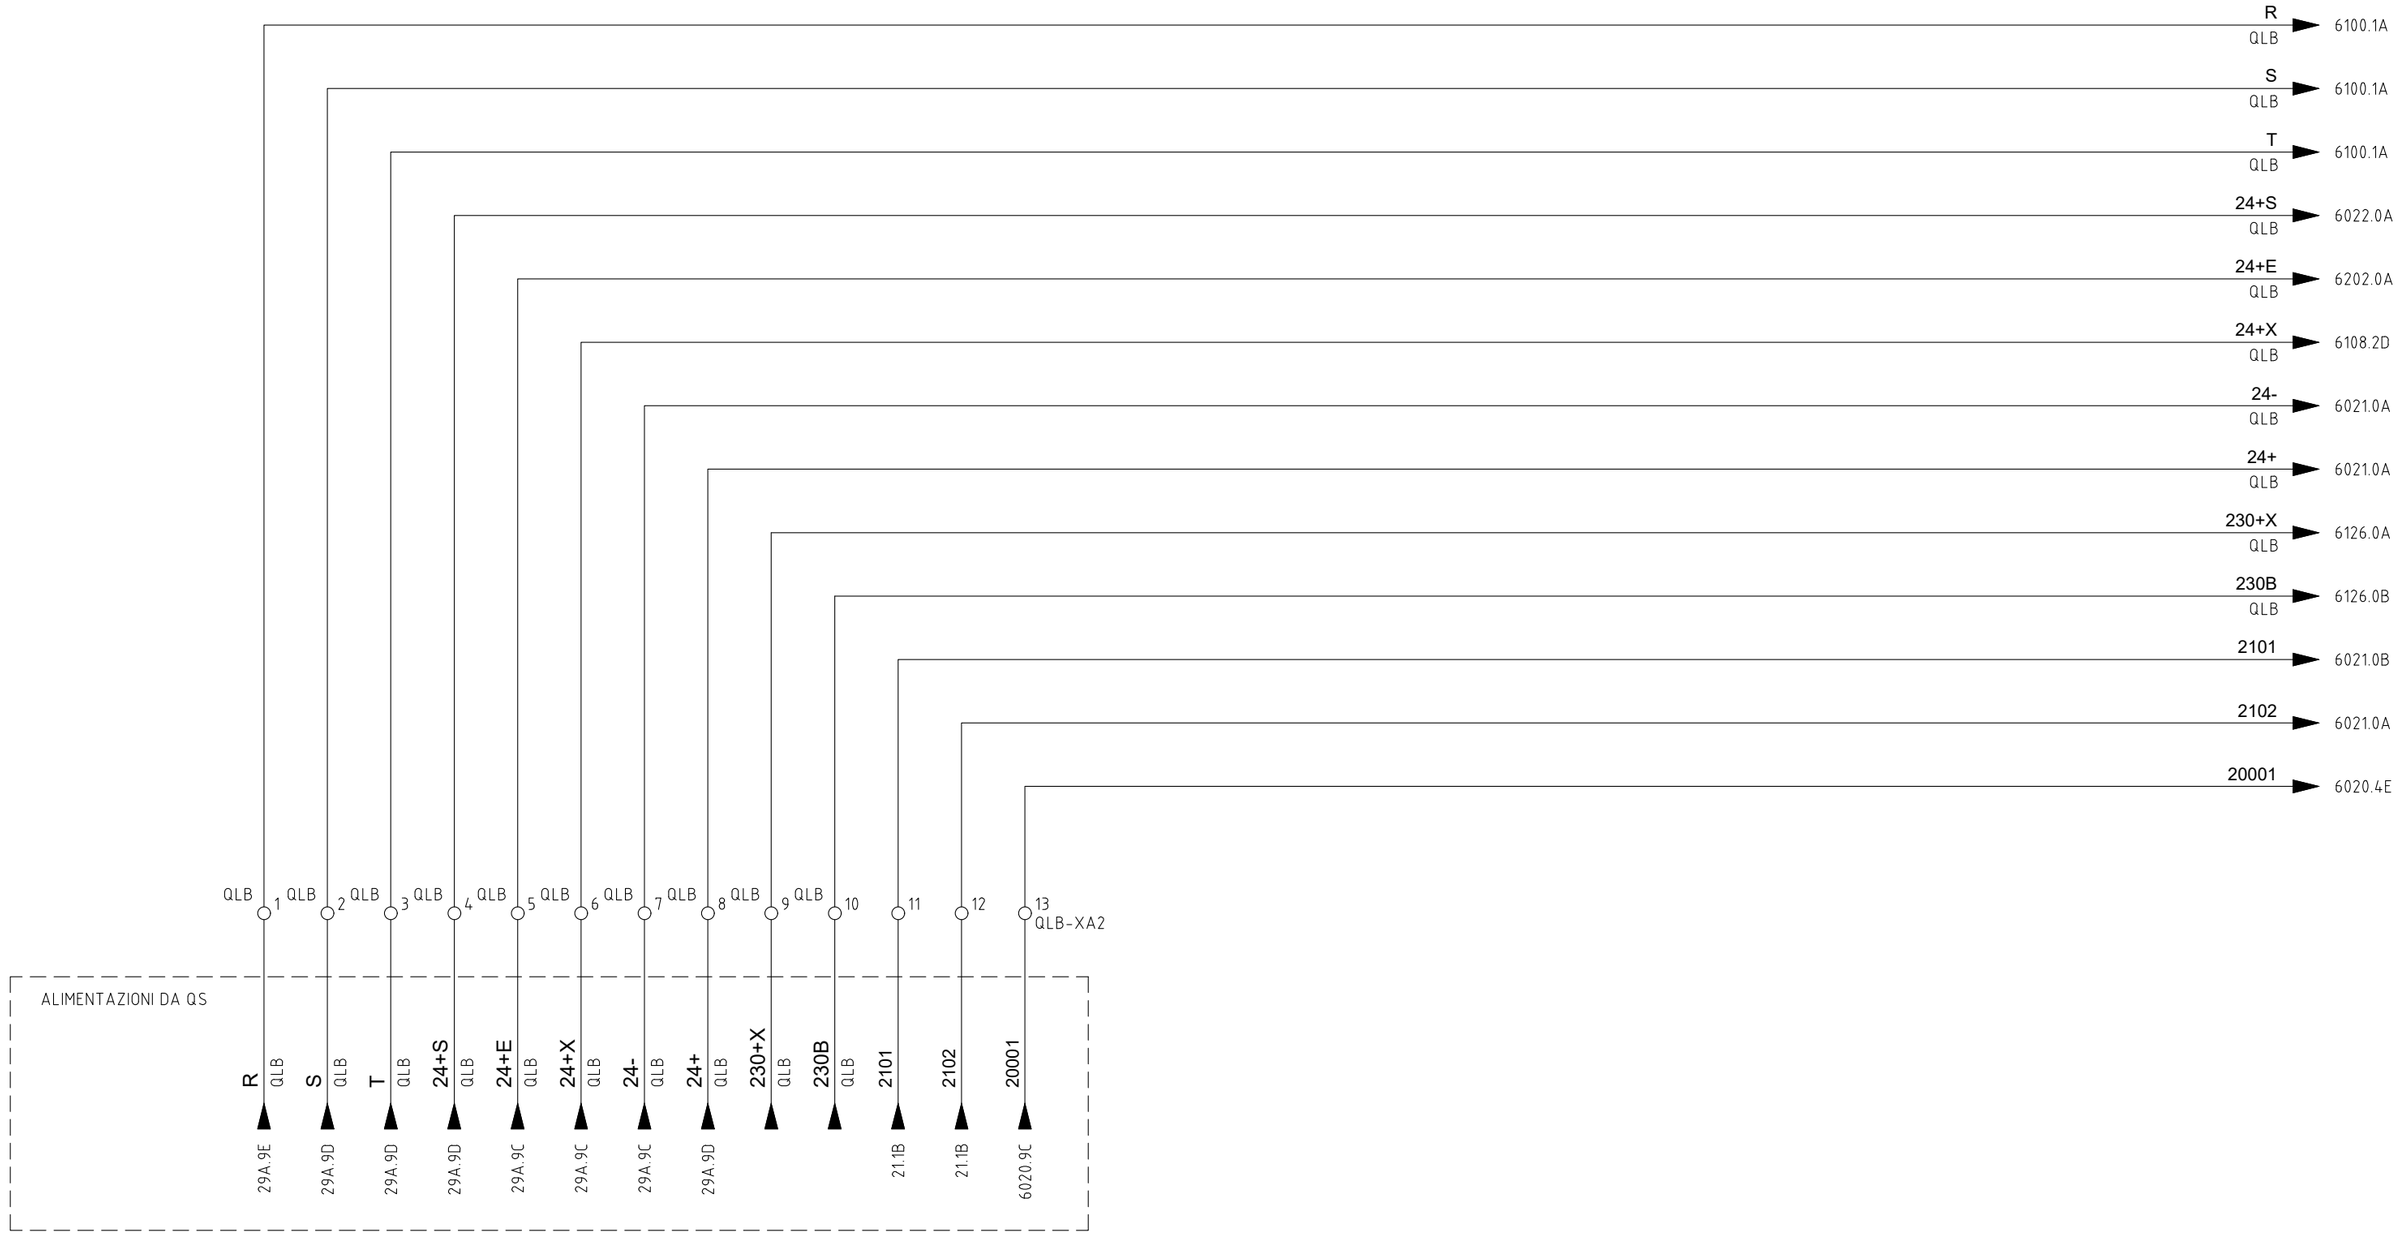

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Power Supply

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6020
SEGUE 6021

6020.9B 24+ QLB → 24+ QLB → 6100.4A

6020.9B 24- QLB → 24- QLB → 6022.0B

Services Power Supply

6020.9C 2102

6020.9C 2101

QLB
6021QF01
2P - 6A
Alim. aux interno quadro

30 mA

602103

602104

QLB
6021QU01
2A
Prot. illuminazione interna

602105

602107

QLB
6021SA01
BK

602106

QLB
6021HL01
BIANCO
Ill. interno quadro

QLB
6021HL02
ROSSO
Presenza 230Vac luci

QLB
6021XS01
Presa di servizio

QLB
6021QU02
2P - 4A
Aux interno quadro

602108

602110

35°C QLB
6021S01
t>
Termostato armadio

602109

QLB
6021EV01
Ventilatore 1 armadio

QLB
6021EV02
Ventilatore 2 armadio

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Switchboard Internal Service

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6021
SEGUE 6022

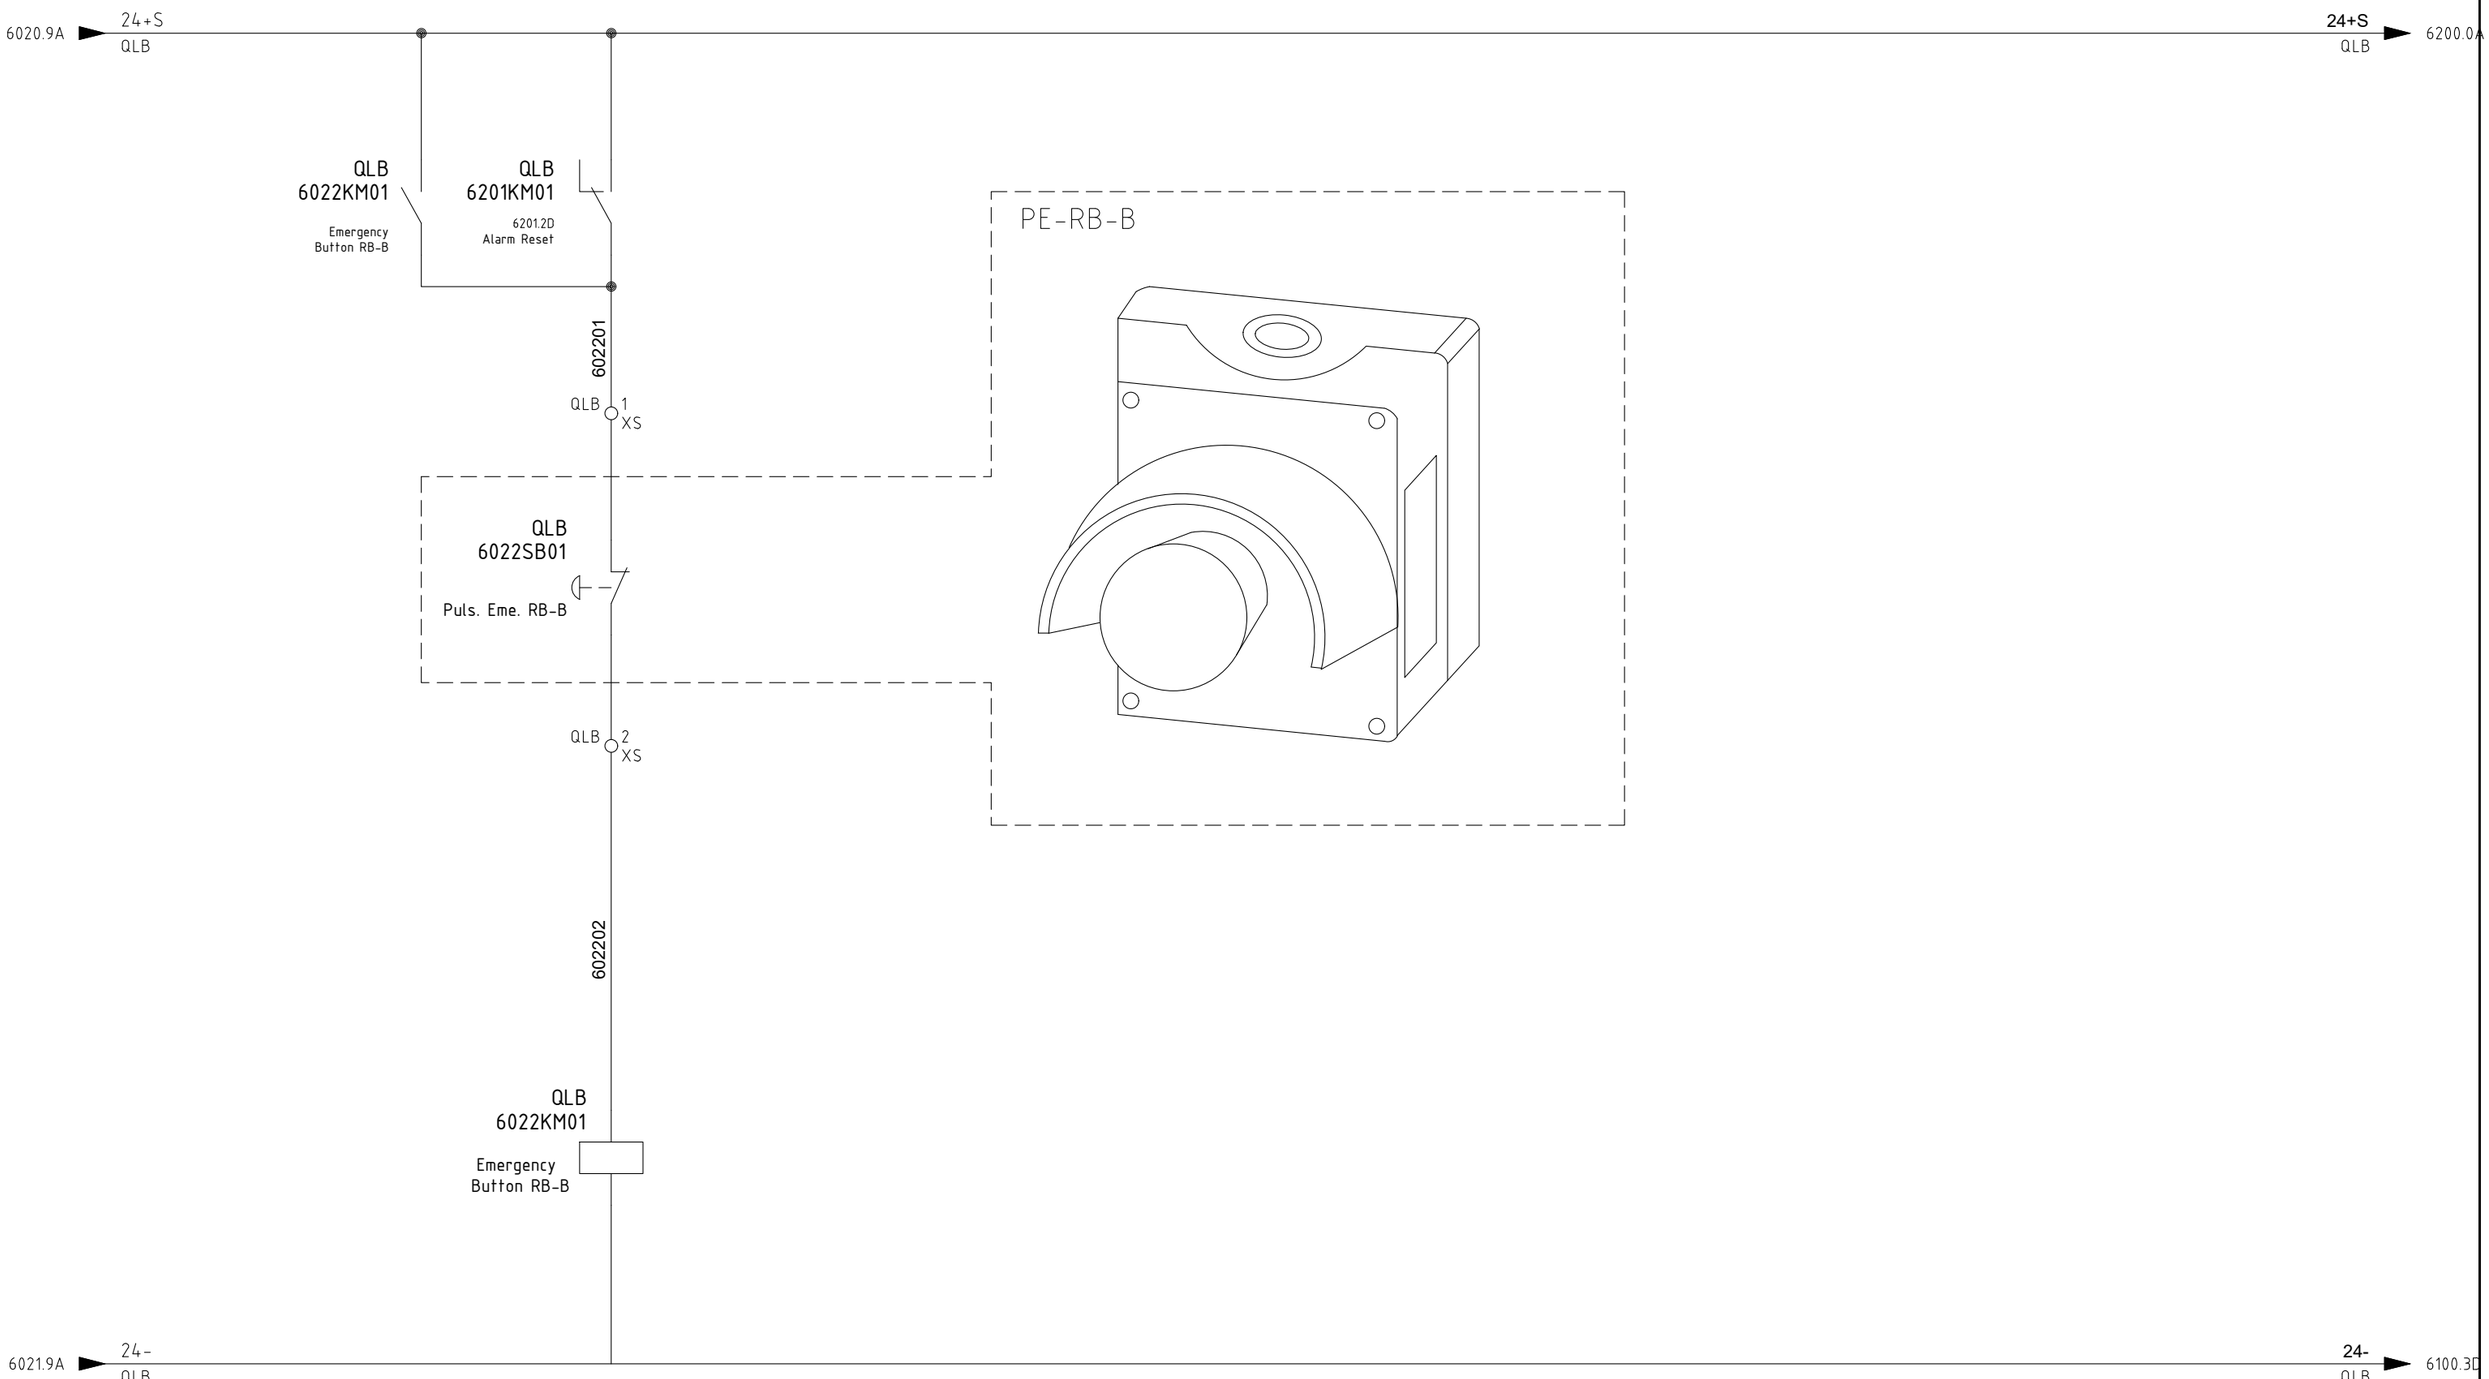

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N.	C17_26E
CAD	SPAC
Nome File	C17_26E.dwg
Data	28/11/2024
Impianto	SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati
Denominazione	Emergency Button
Ordine	SIRCEM
Progetto	C17_26
Esecutore	AA
FOGLIO	6022
SEGUE	6100

"SET TO CLASS 20"

6020.9A R QLB → R QLB 6101.1A

6020.9A S QLB → S QLB 6101.1A

6020.9A T QLB → T QLB 6101.1A

6021.9A 24+ QLB → 24+ QLB 6101.4A

6022.9E 24- QLB → 24- QLB 6101.3D

QLB
6100A01
Comp. Starter EA-F4

SIRIUS
3RA6120

1L1 3L2 5L3 95 98 96 21 13

RTL

Q1

I>> I>> I>>

77 78 2T1 4T2 6T3 A1 A2 22 14

610001 610002 610003 610004 610005

QLB 1 X1 QLB 2 X1 QLB 3 X1

BM-QLB
BMQLB
6100QS01.
16A
Disconnector Switch
EA-F4

BMQLB
6100M01

U V W PE

M
3~

Motor EA-F4
1,5 kW - 3,5 A

Name: 6300A04	Sheet: 6300.4C
CPU: AMPL. LINEA B MOD. : 3	
Q600.0	
1	

1

I600.0

CPU: AMPL. LINEA B MOD. : 1	
Name: 6300A02	Sheet: 6300.3C

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
EA-F4


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6100

SEGUE
6101

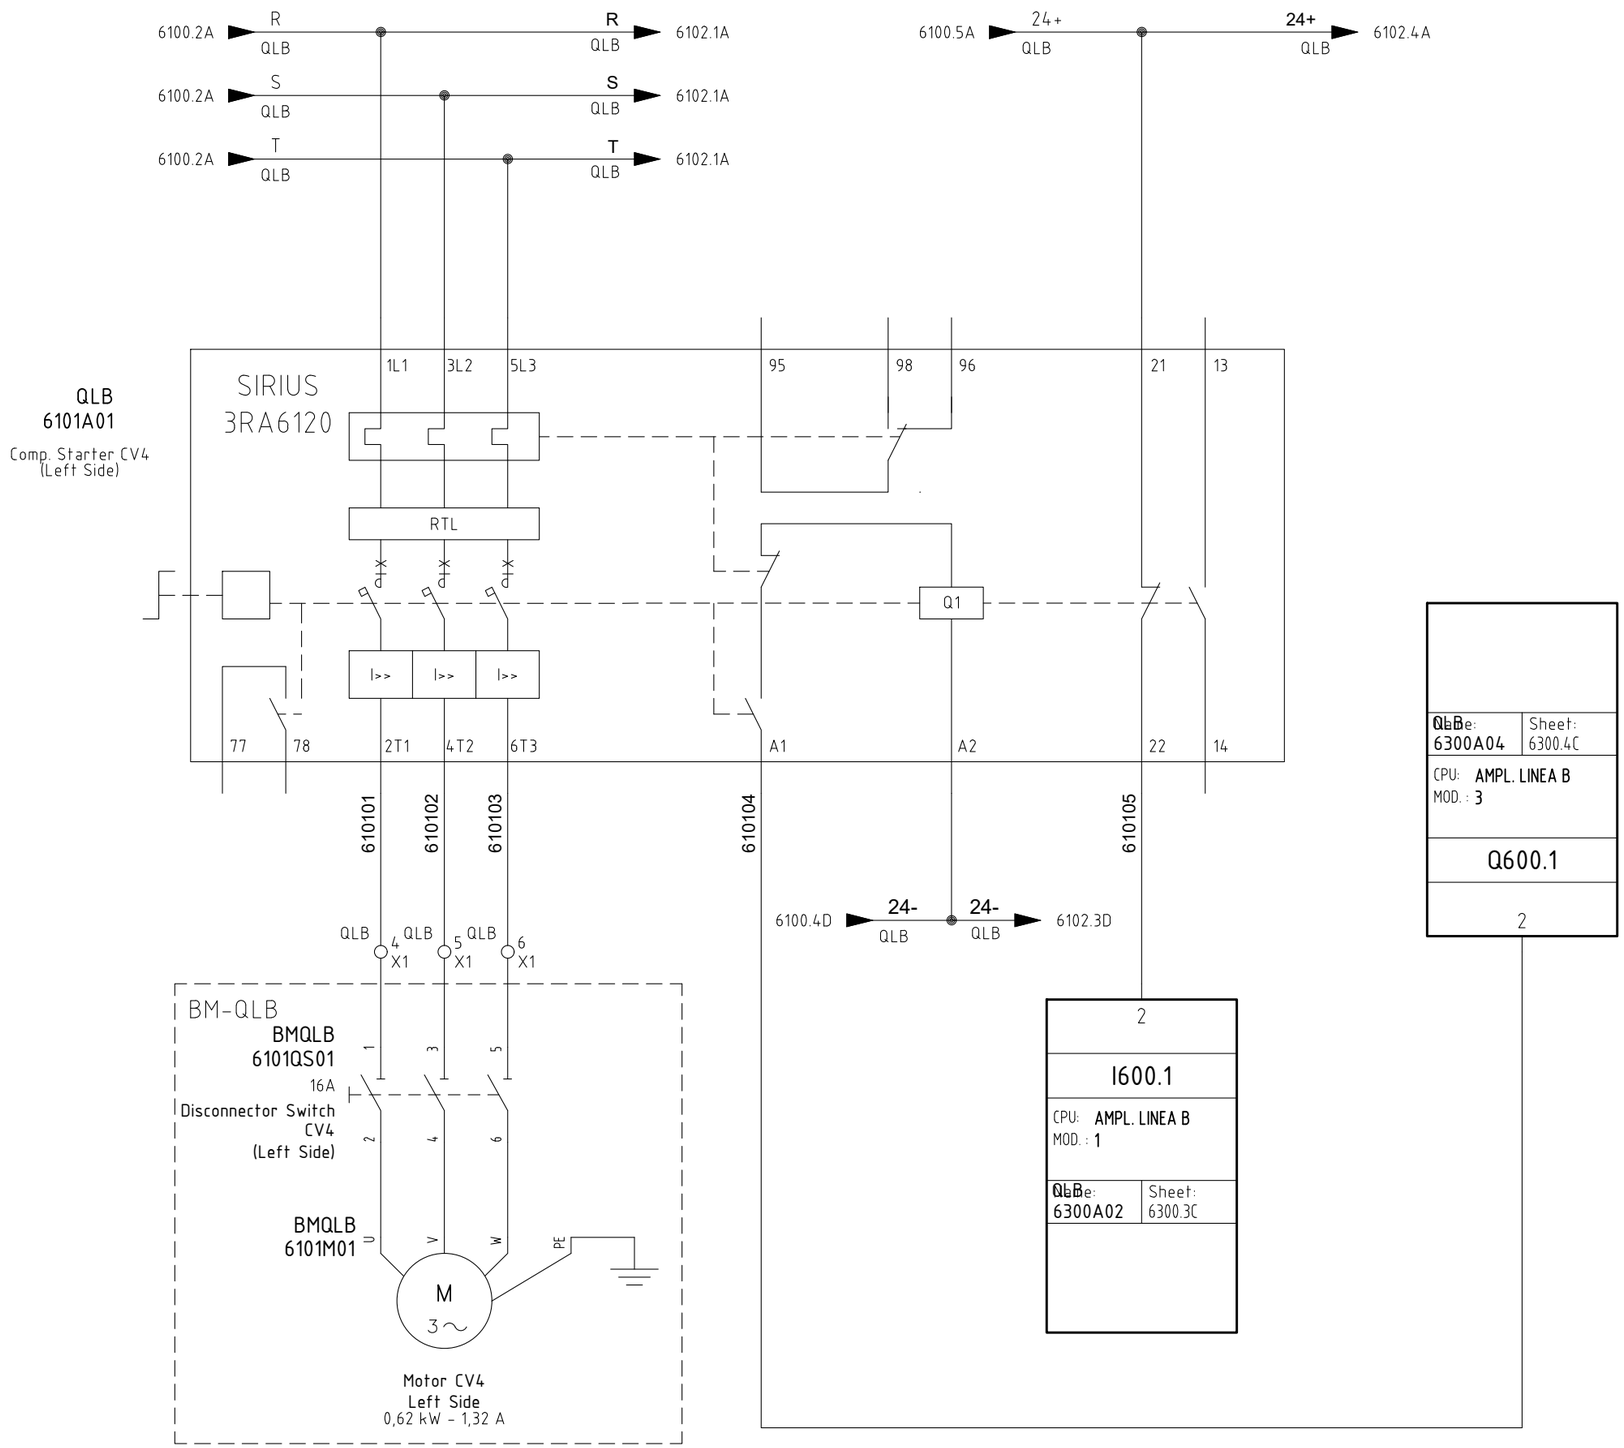

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
CV4 (Left Side)


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6101

SEGUE
6102

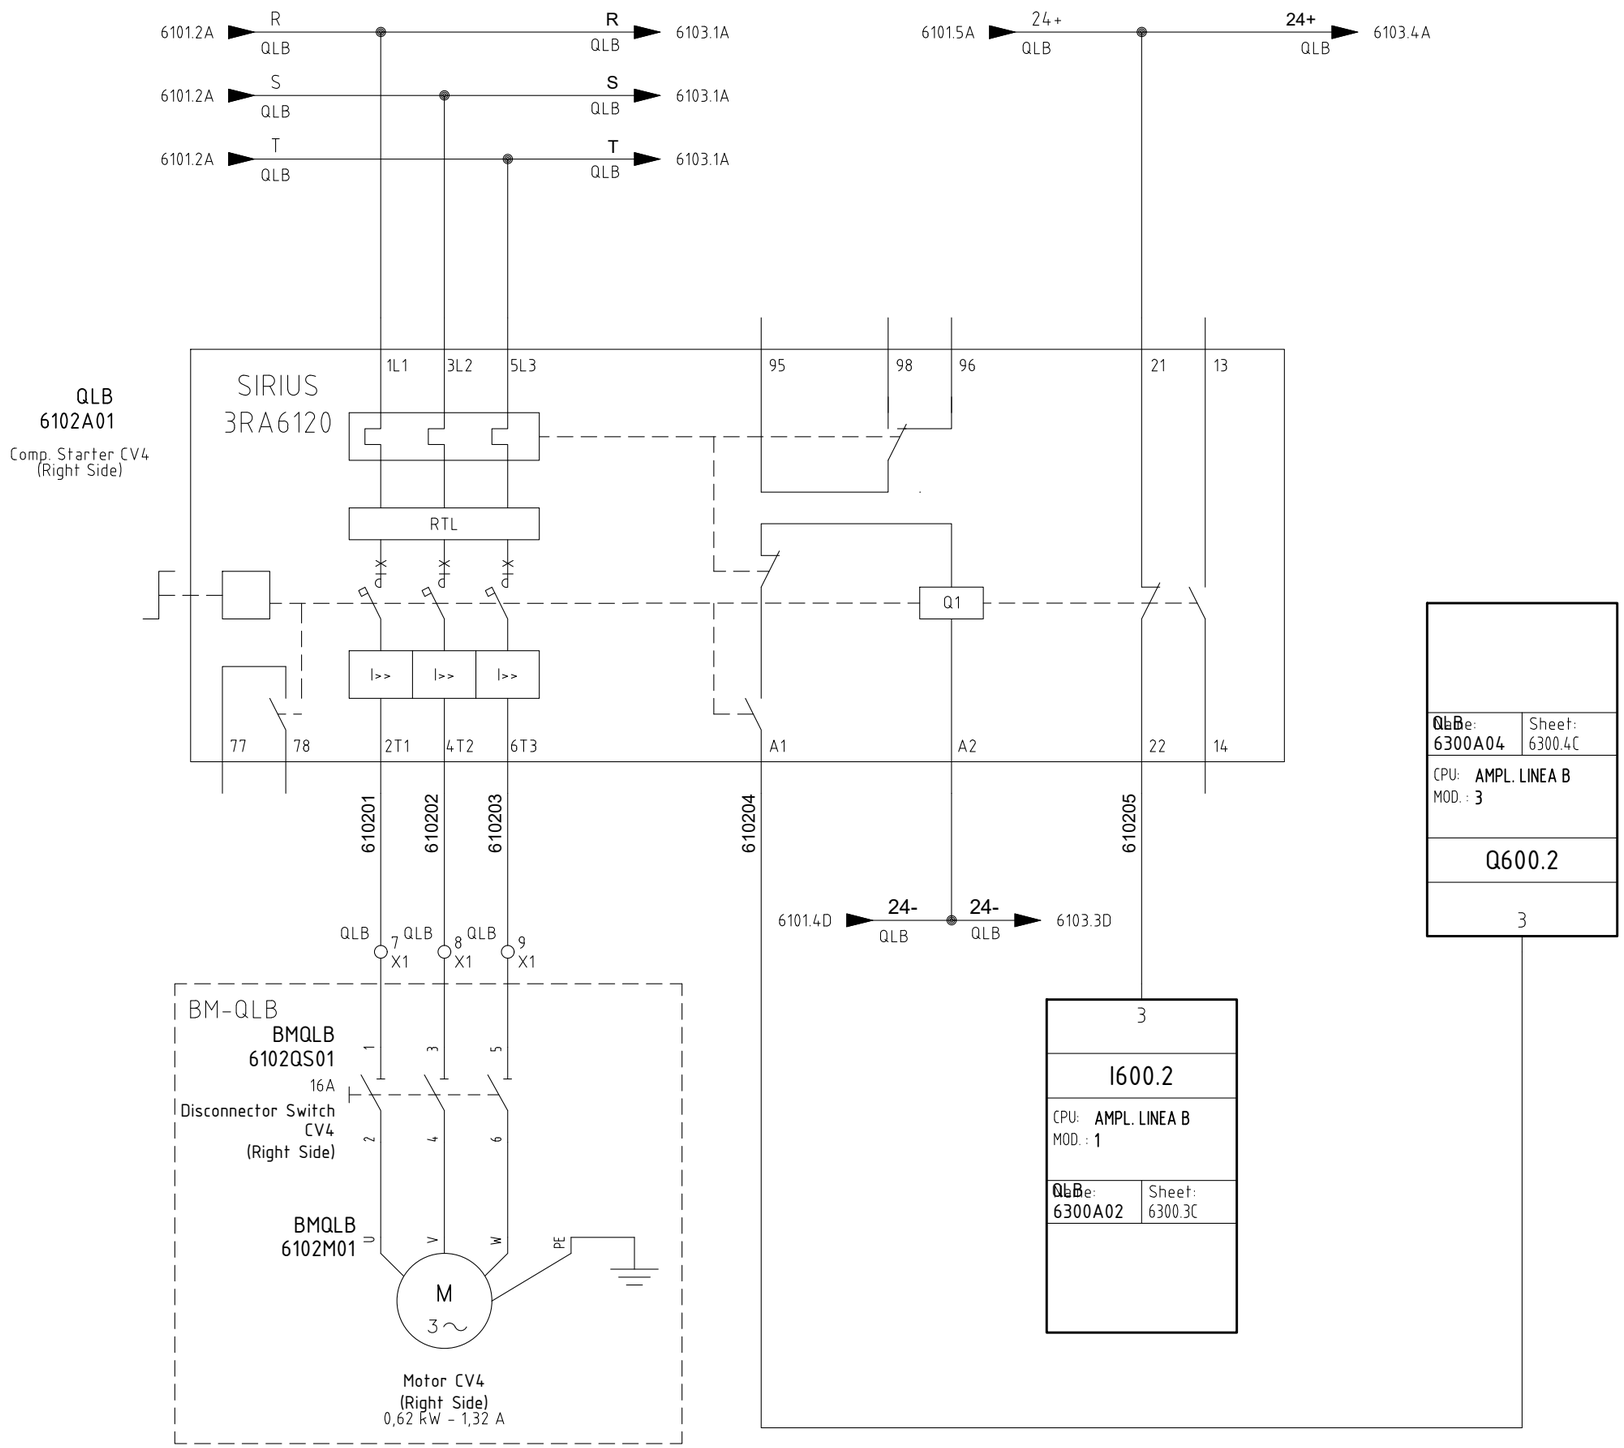

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
CV4 (Right Side)

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6102
SEGUE 6103

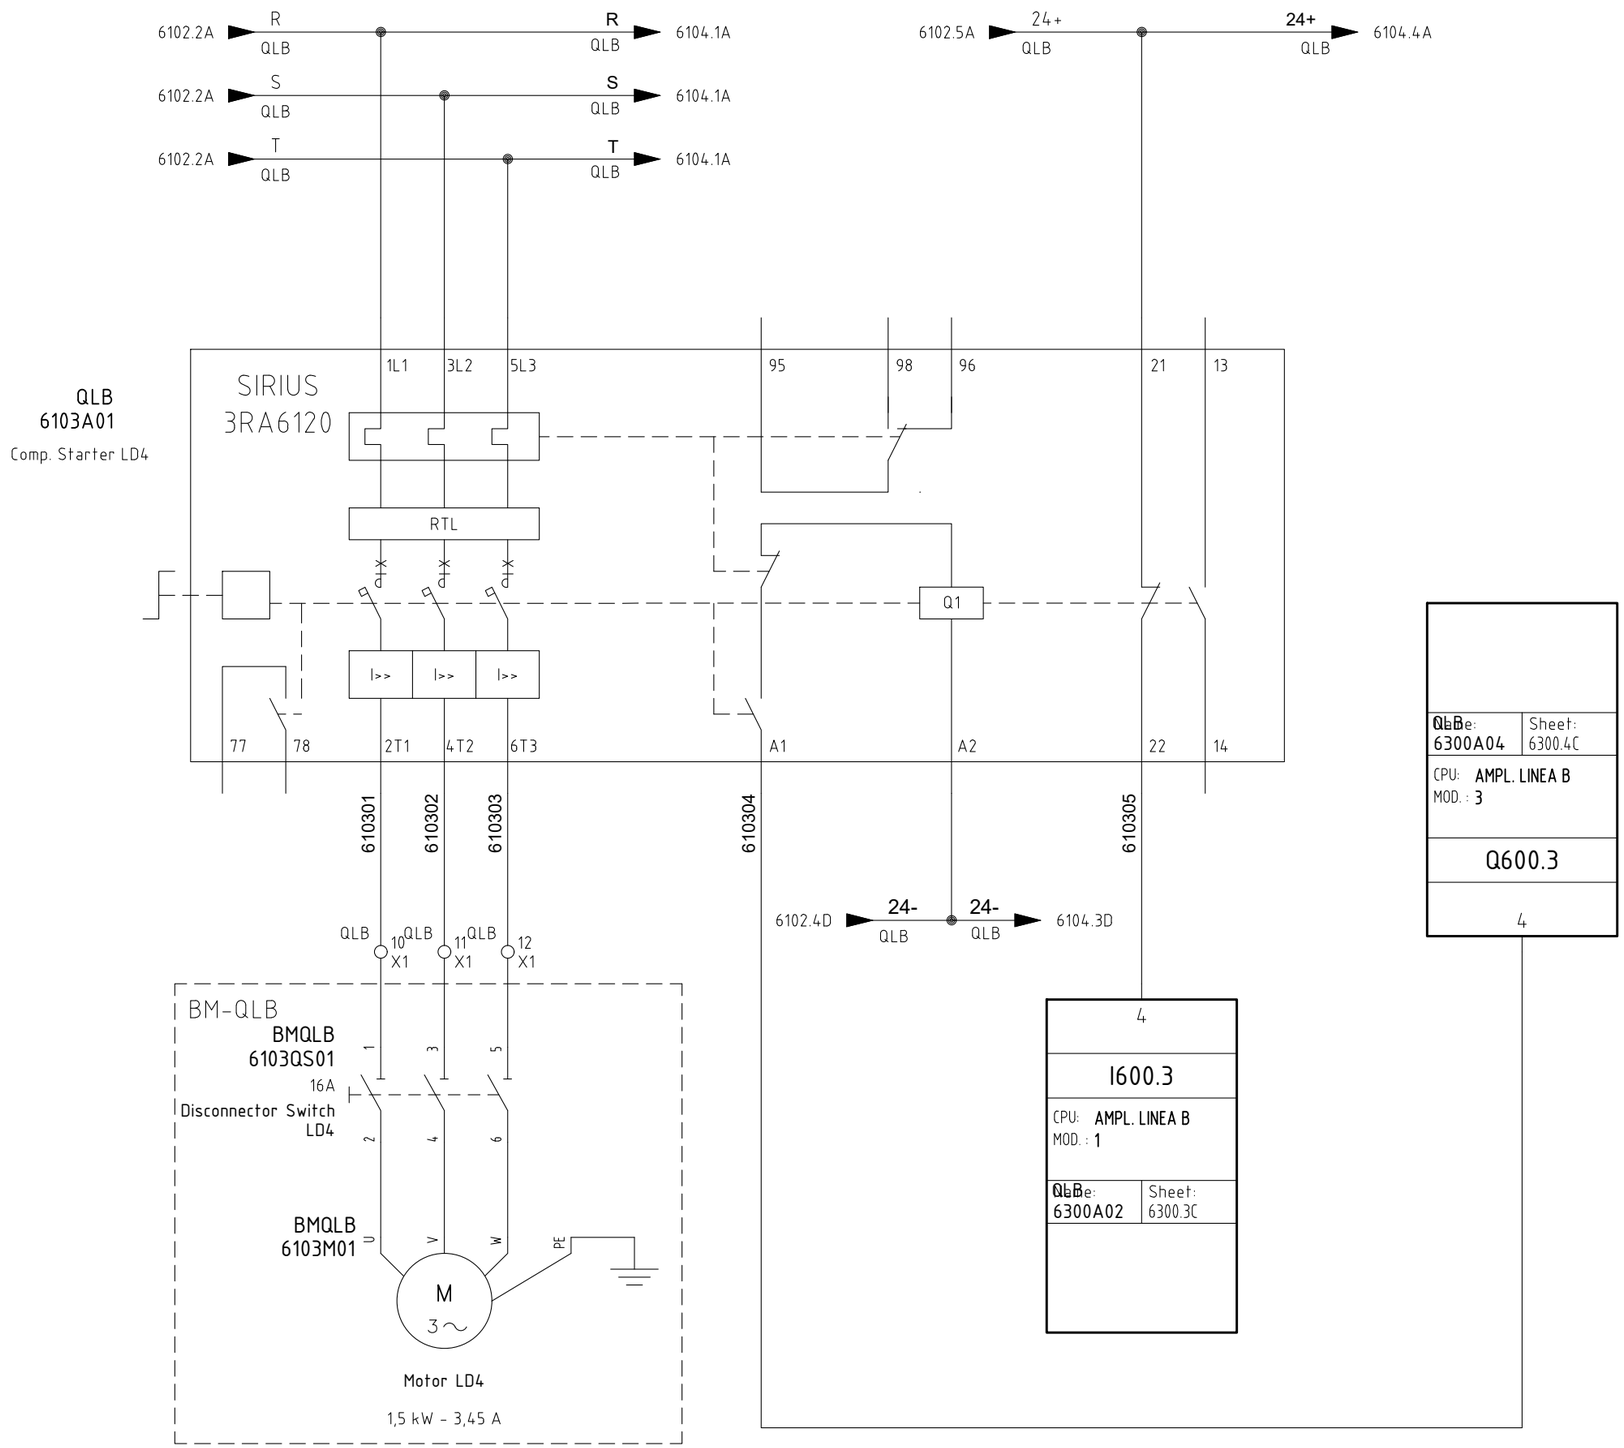

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
LD4


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA


FOGLIO
6103

SEGUE
6104

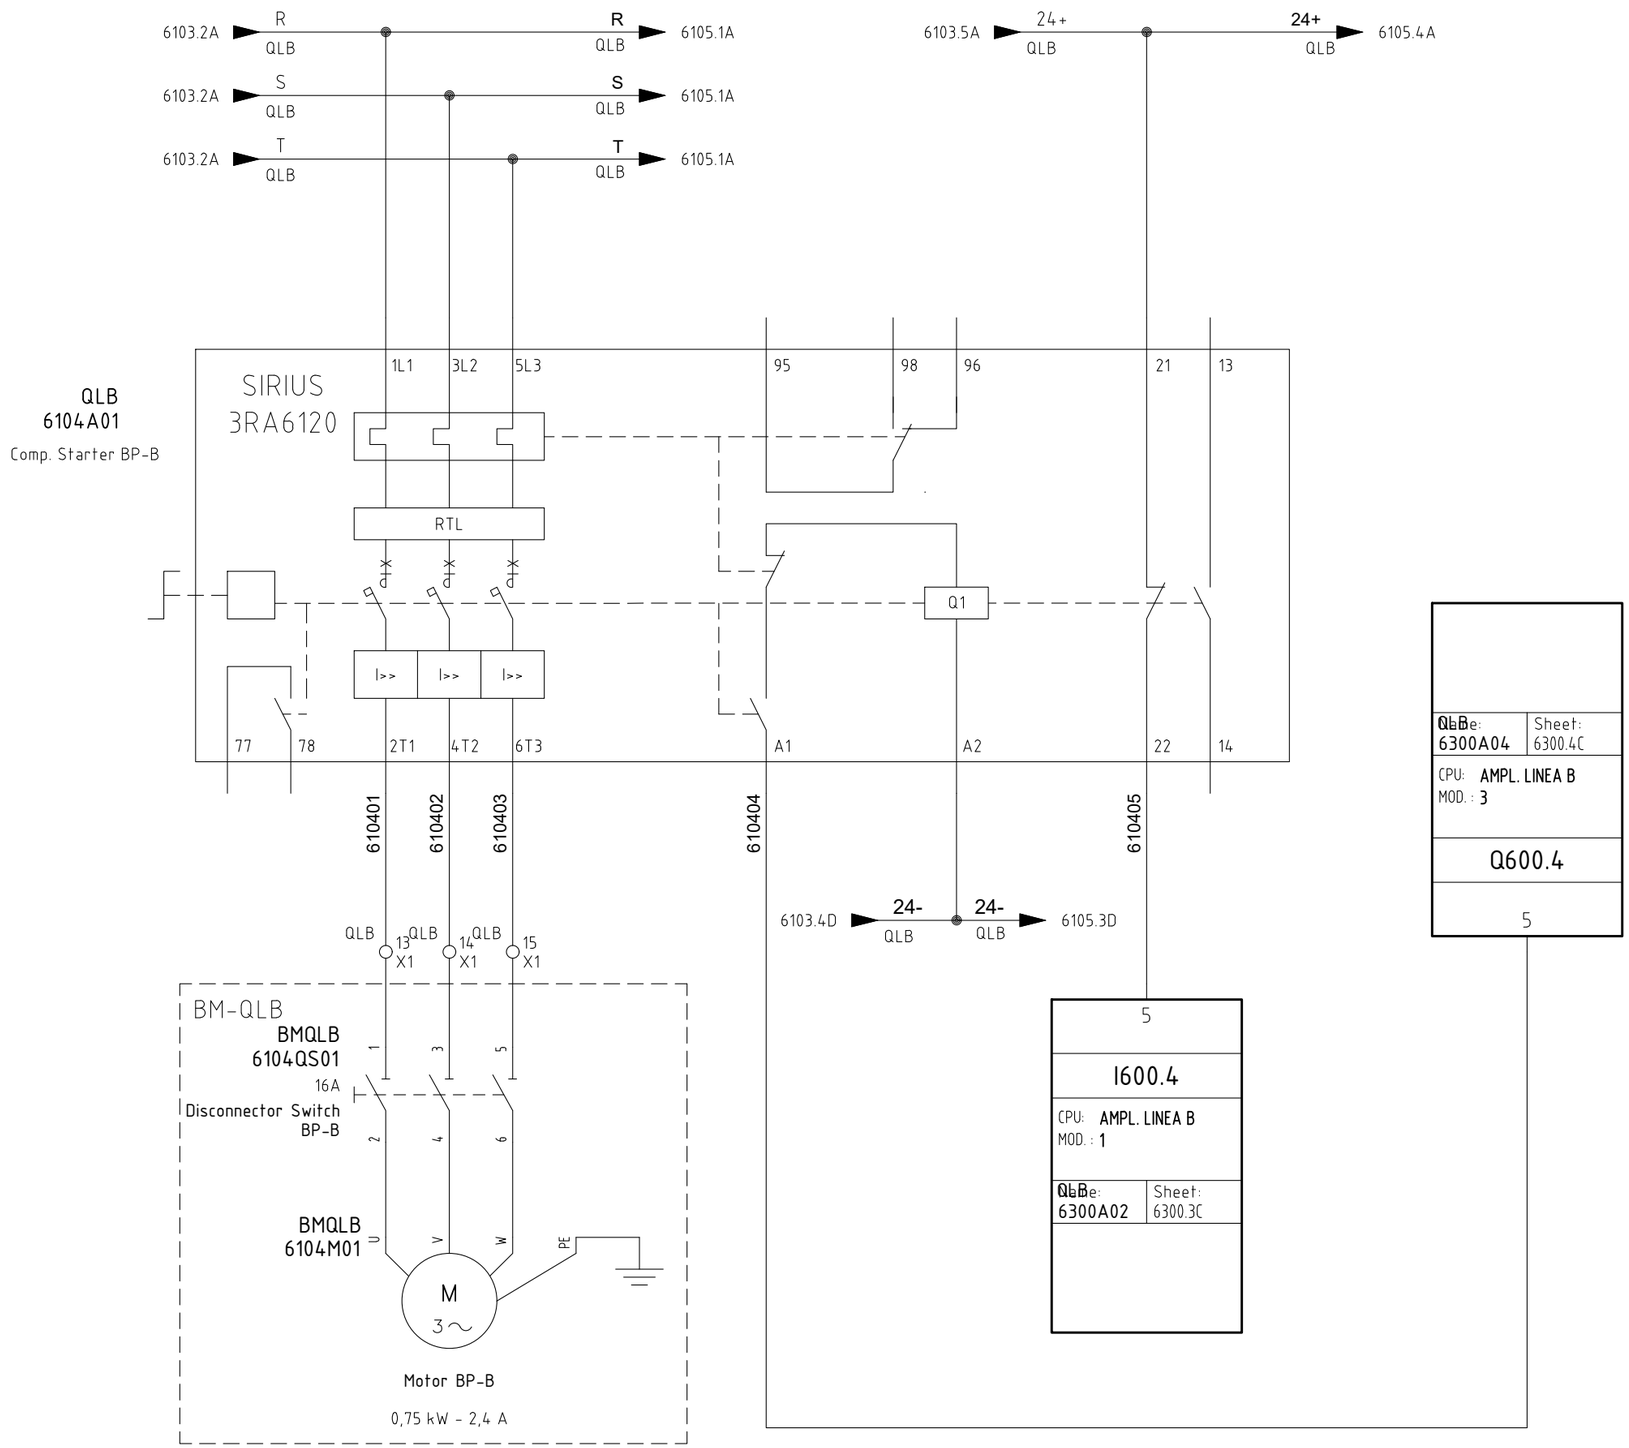

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N.	C17_26E	Impianto	SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati
CAD	SPAC	Denominazione	Compact Load *BP-B*
Nome File	C17_26E.dwg	Ordine	SIRCEM
Data	28/11/2024	Progetto	C17_26
		Esecutore	AA
		FOGLIO	6104
		SEGUE	6105

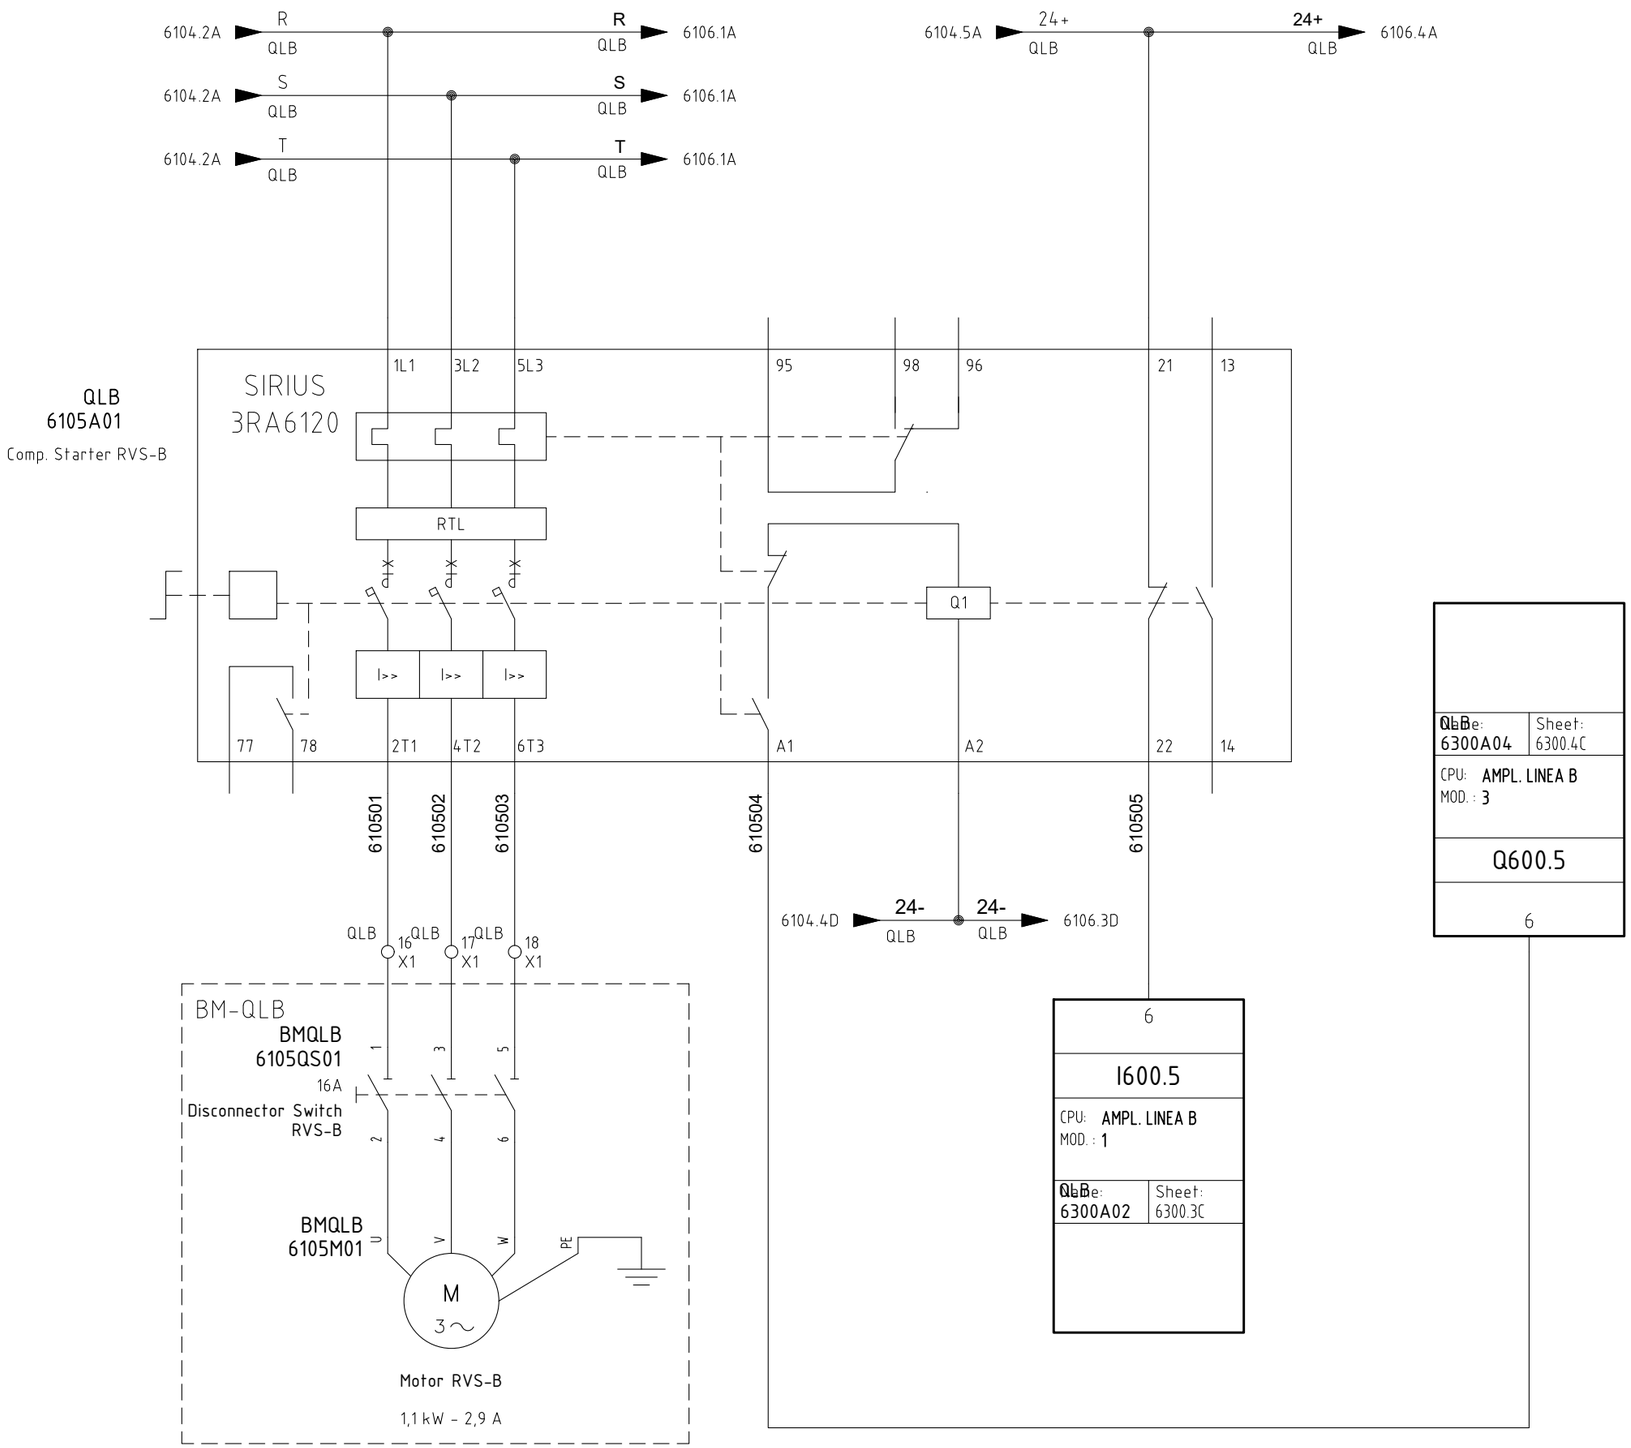

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RVS-B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA


FOGLIO
6105

SEGUE
6106

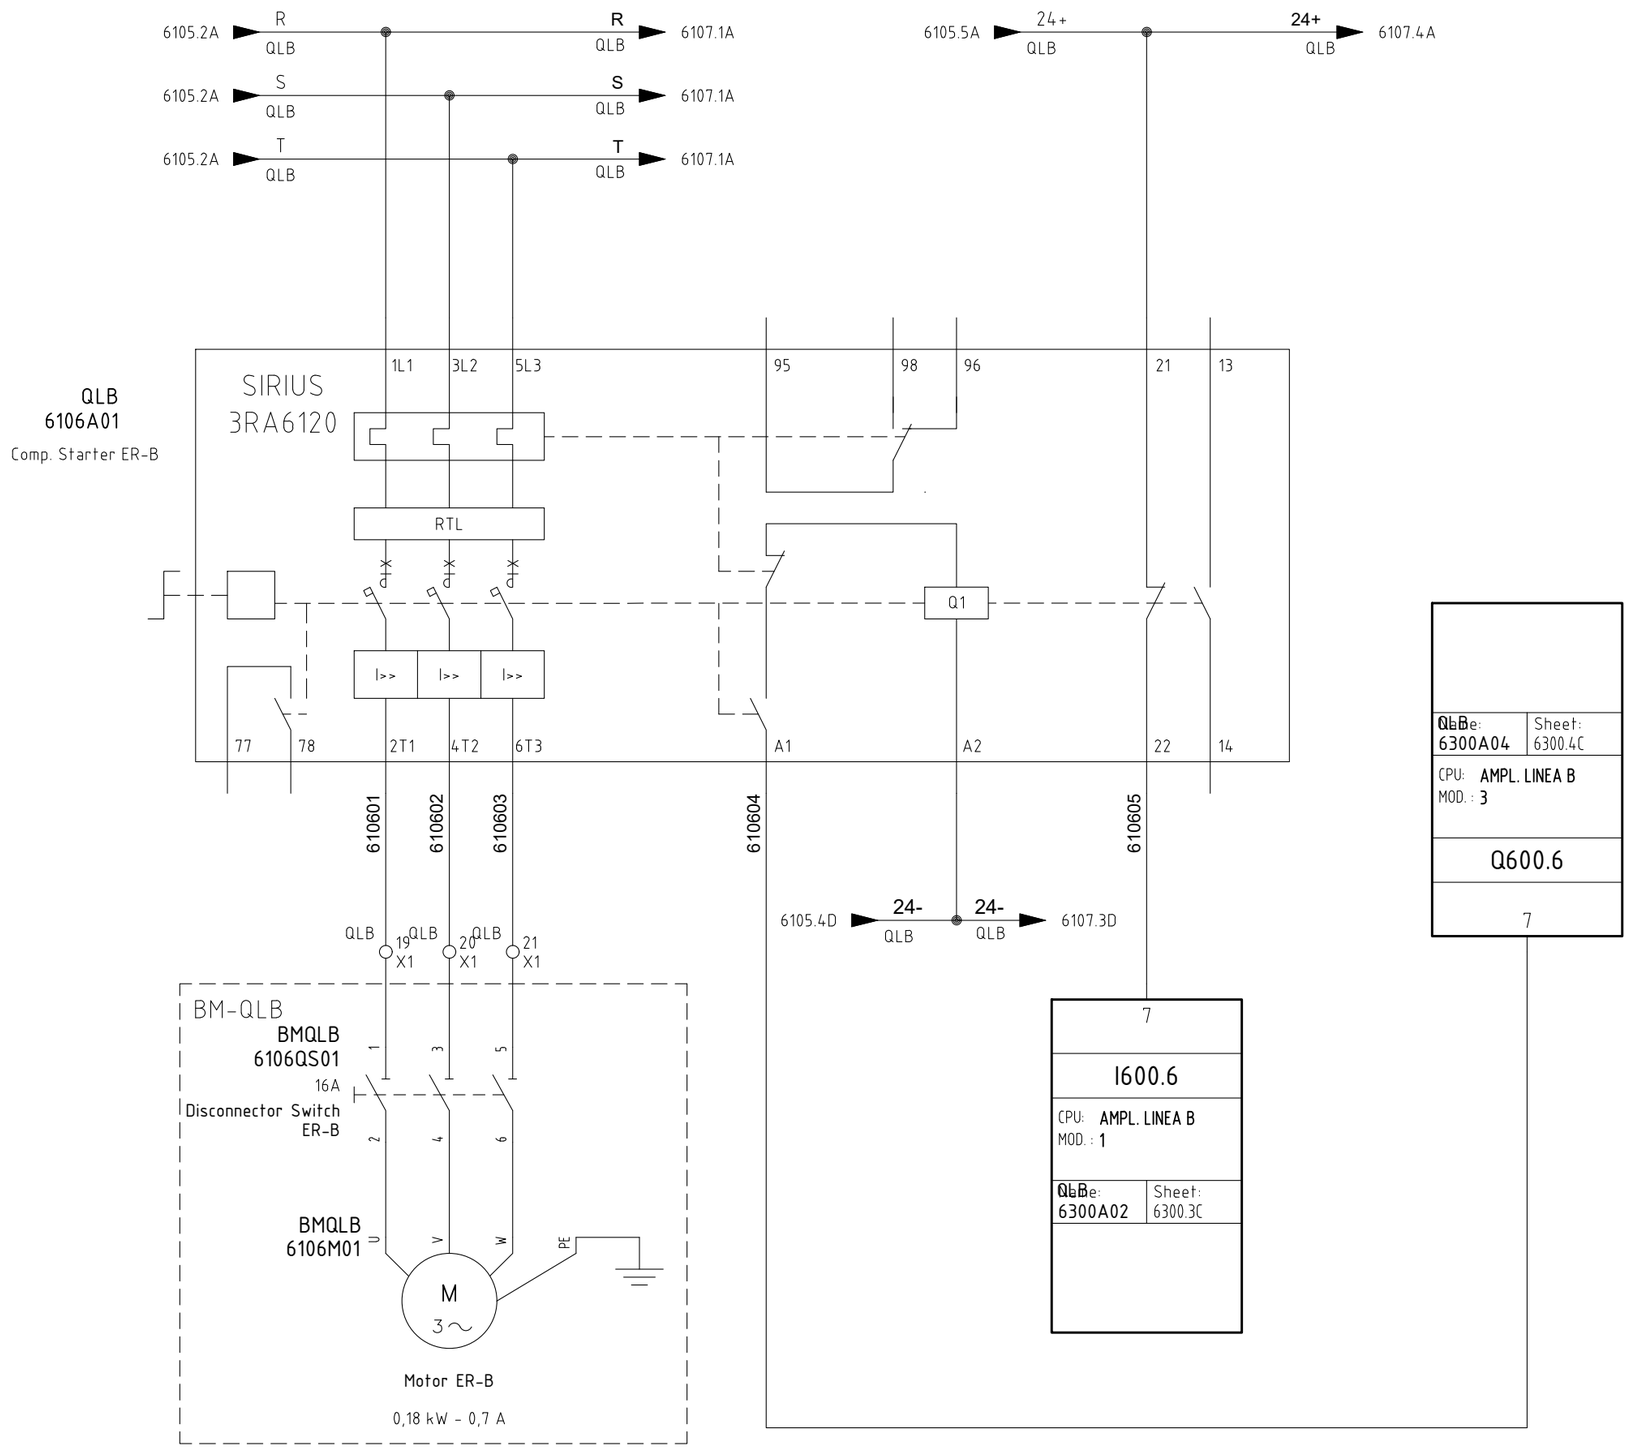

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E	Impianto SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati	Ordine SIRCEM	FOGLIO 6106
CAD SPAC		Progetto C17_26	SEGUE 6107
Nome File C17_26E.dwg	Denominazione Compact Load *ER-B*	Esecutore AA	
Data 28/11/2024			

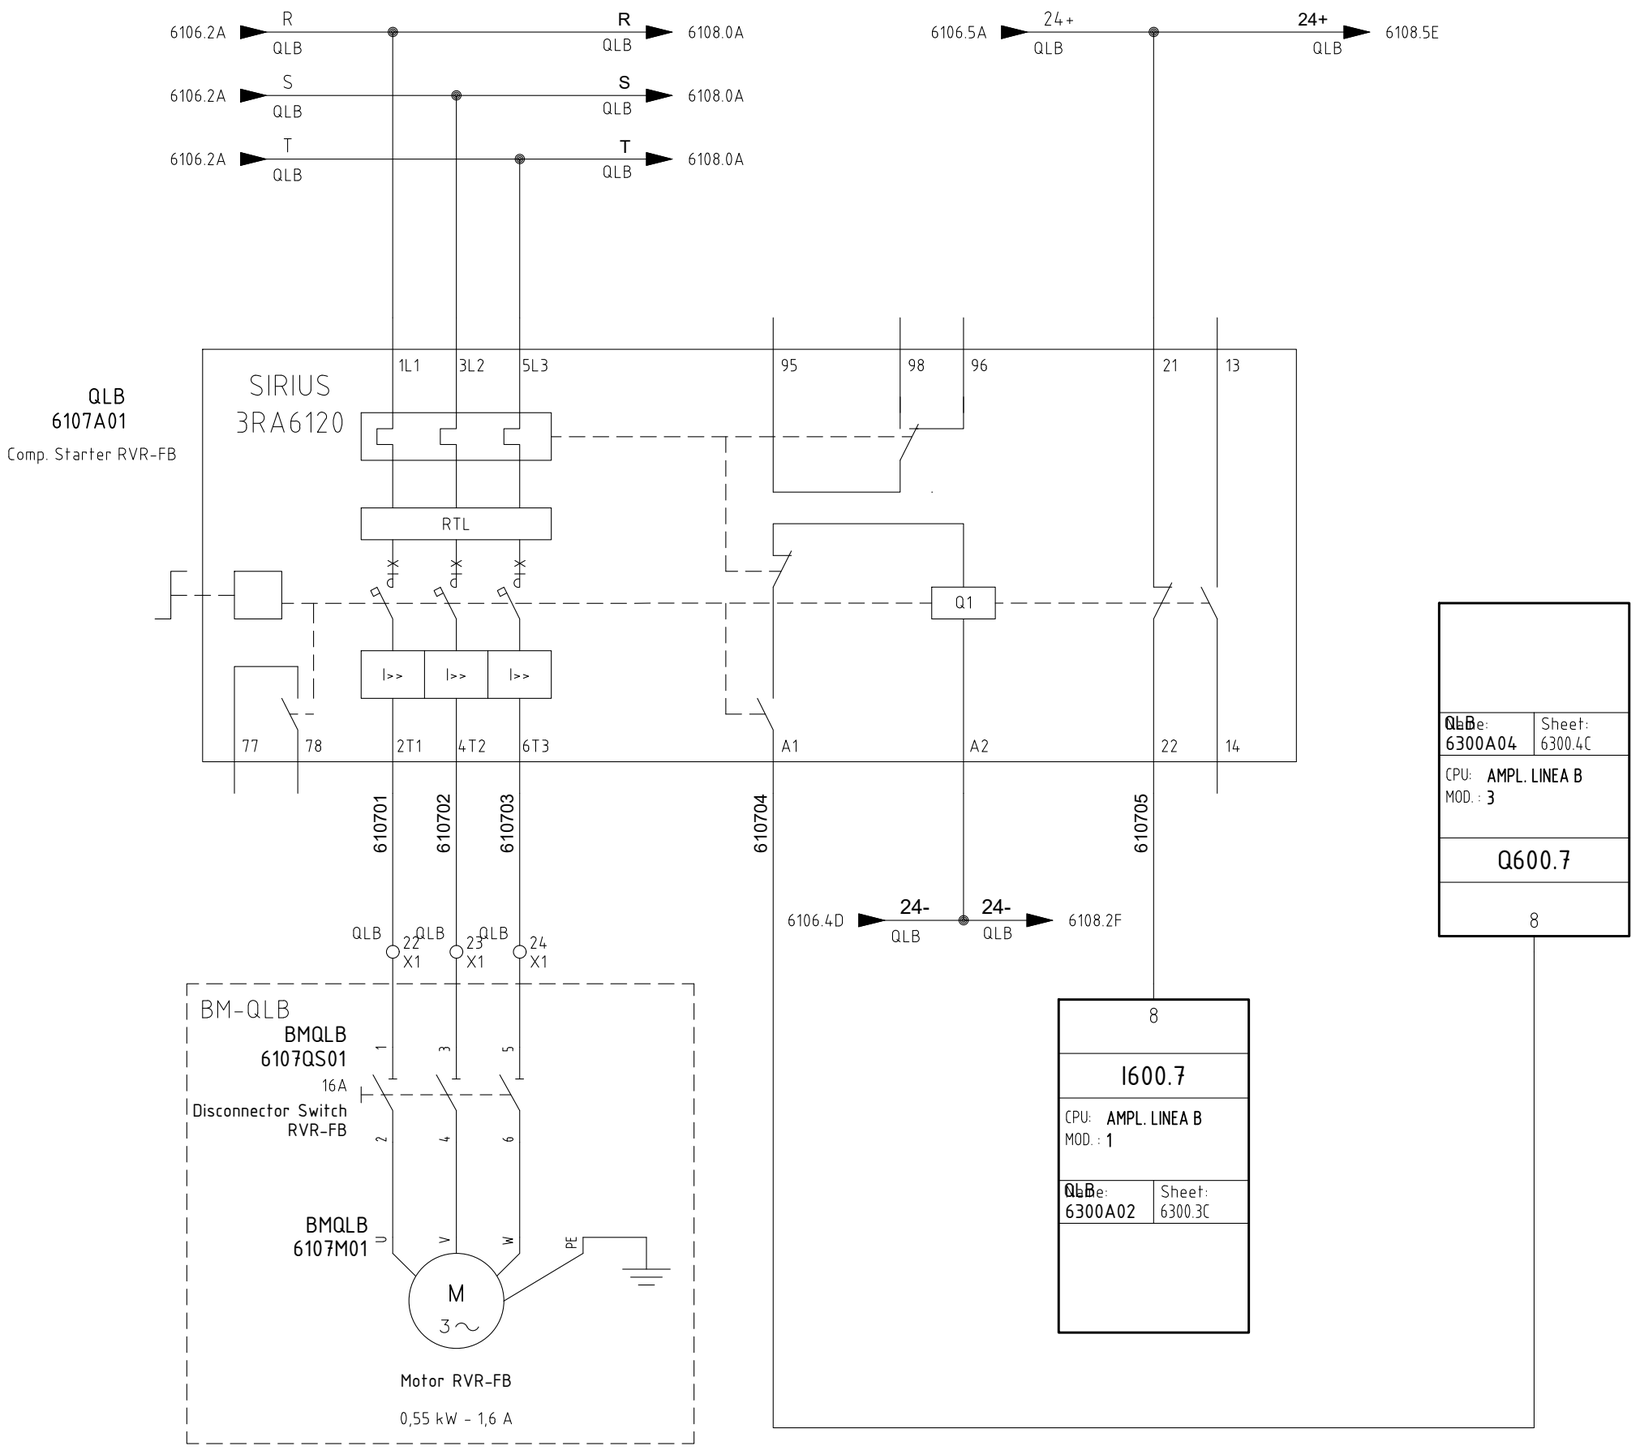

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RVR-FB


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6107

SEGUE
6108

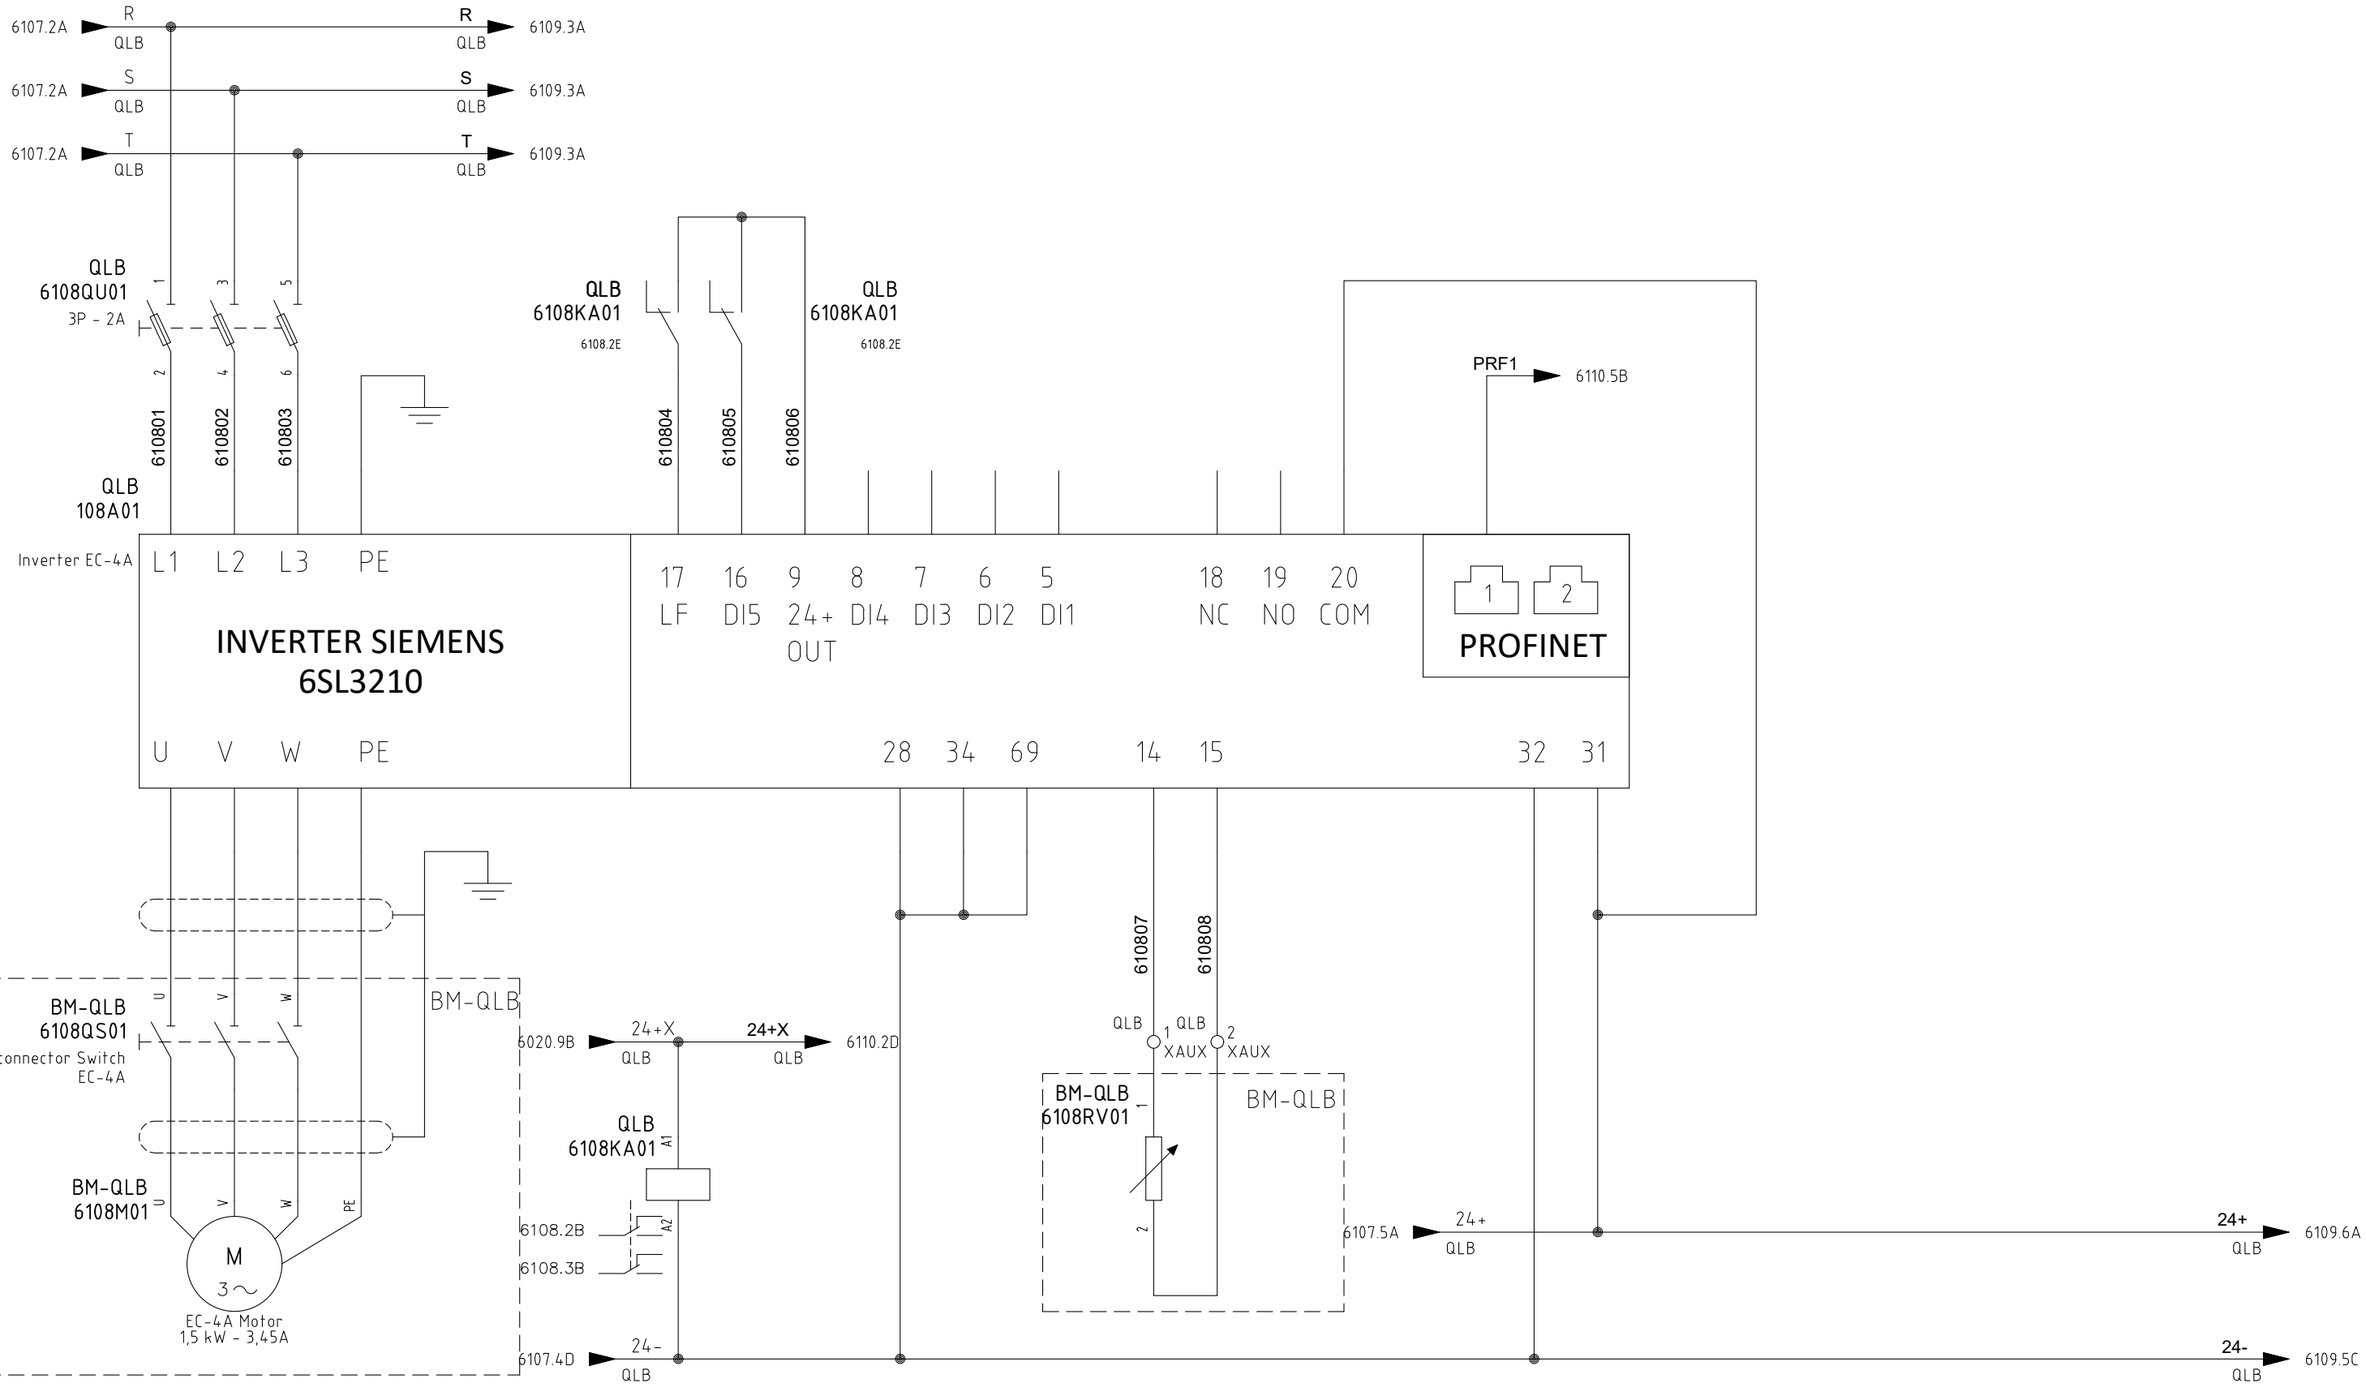

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-4A


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6108

SEGUE
6109

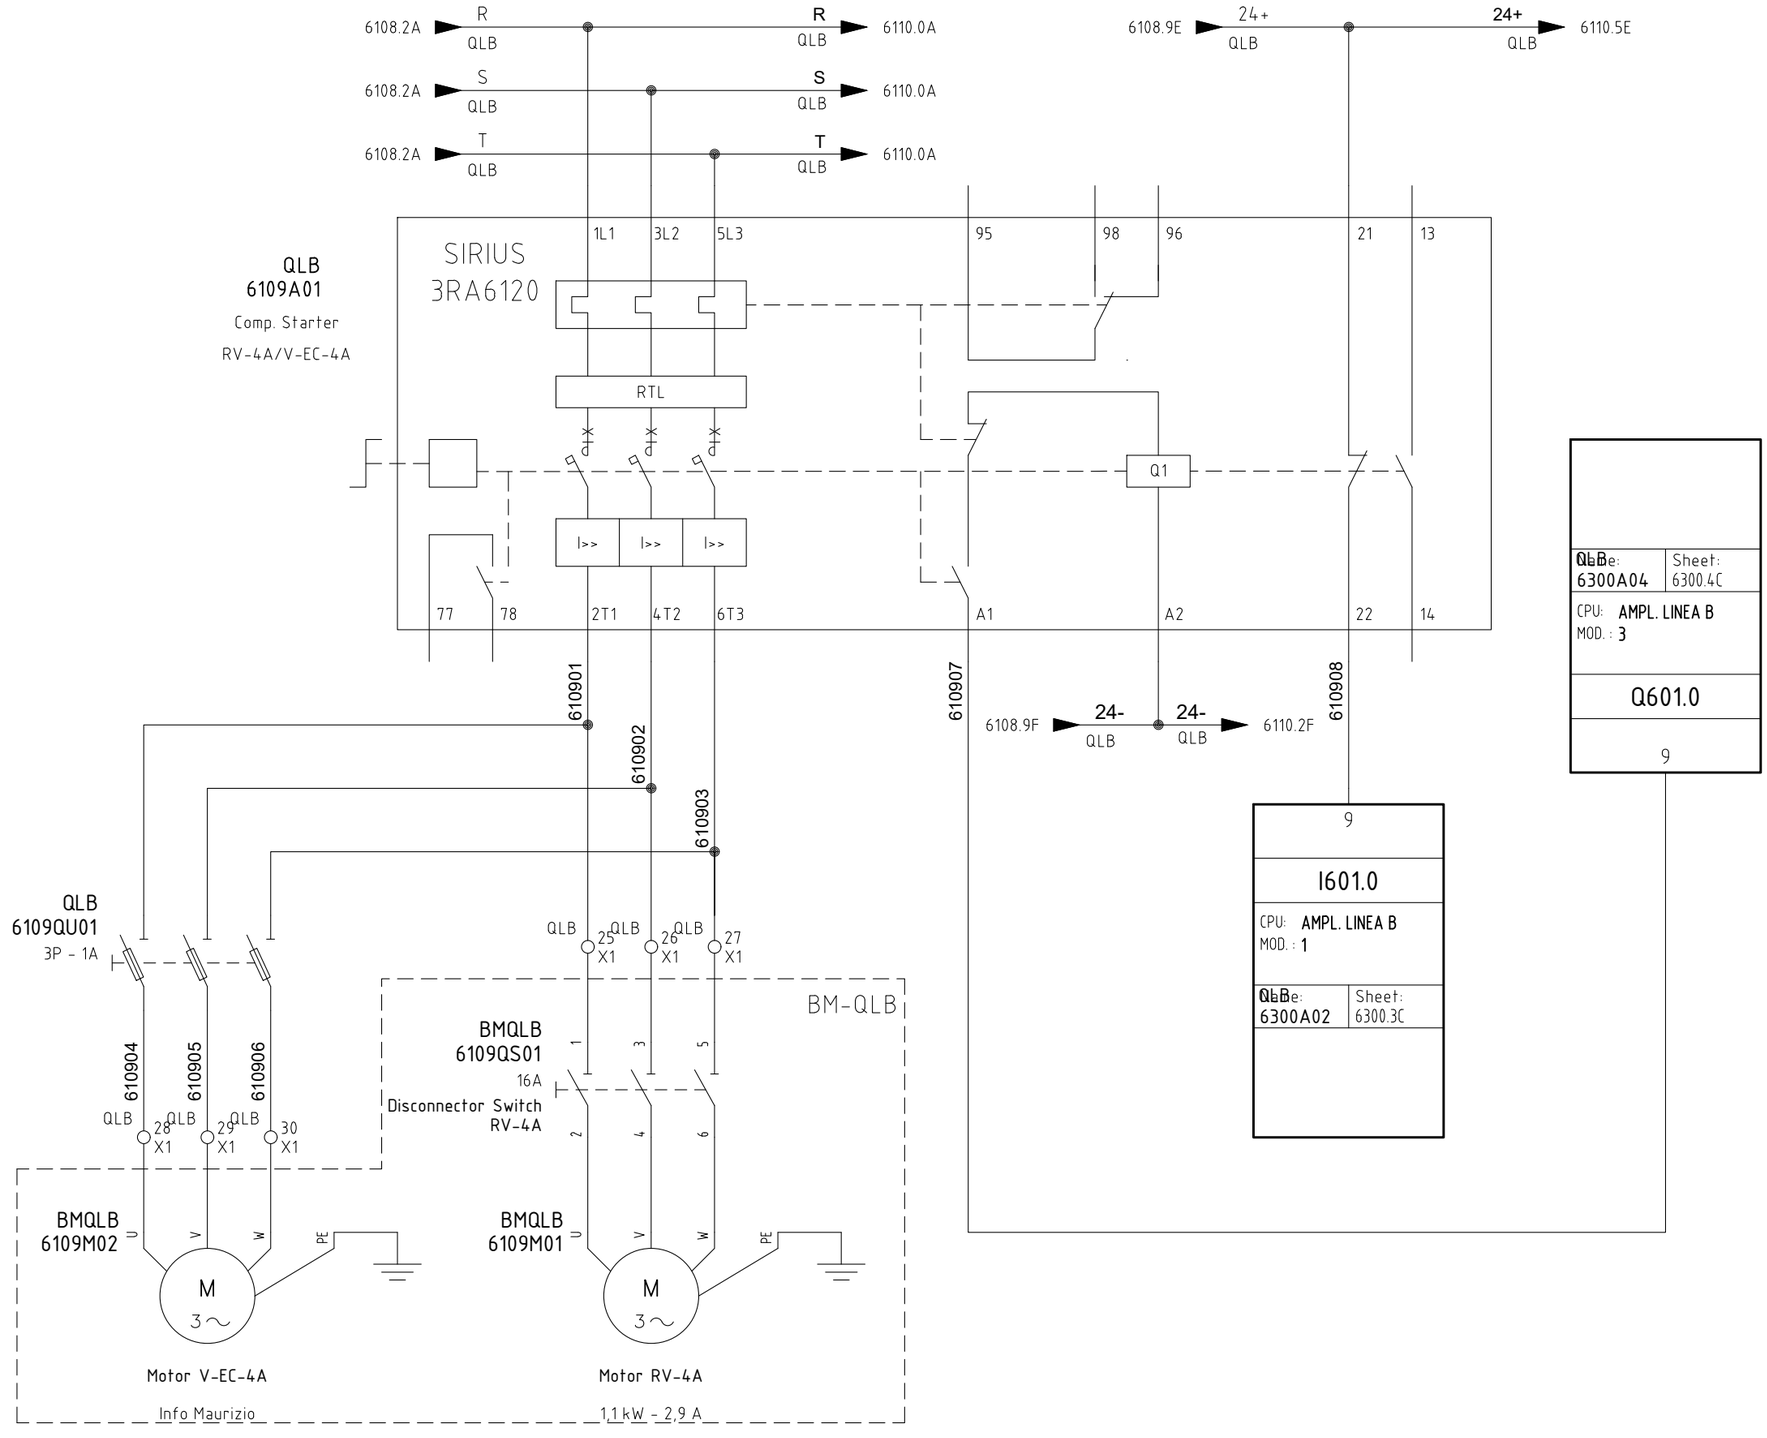

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-4A

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6109
SEGUE 6110

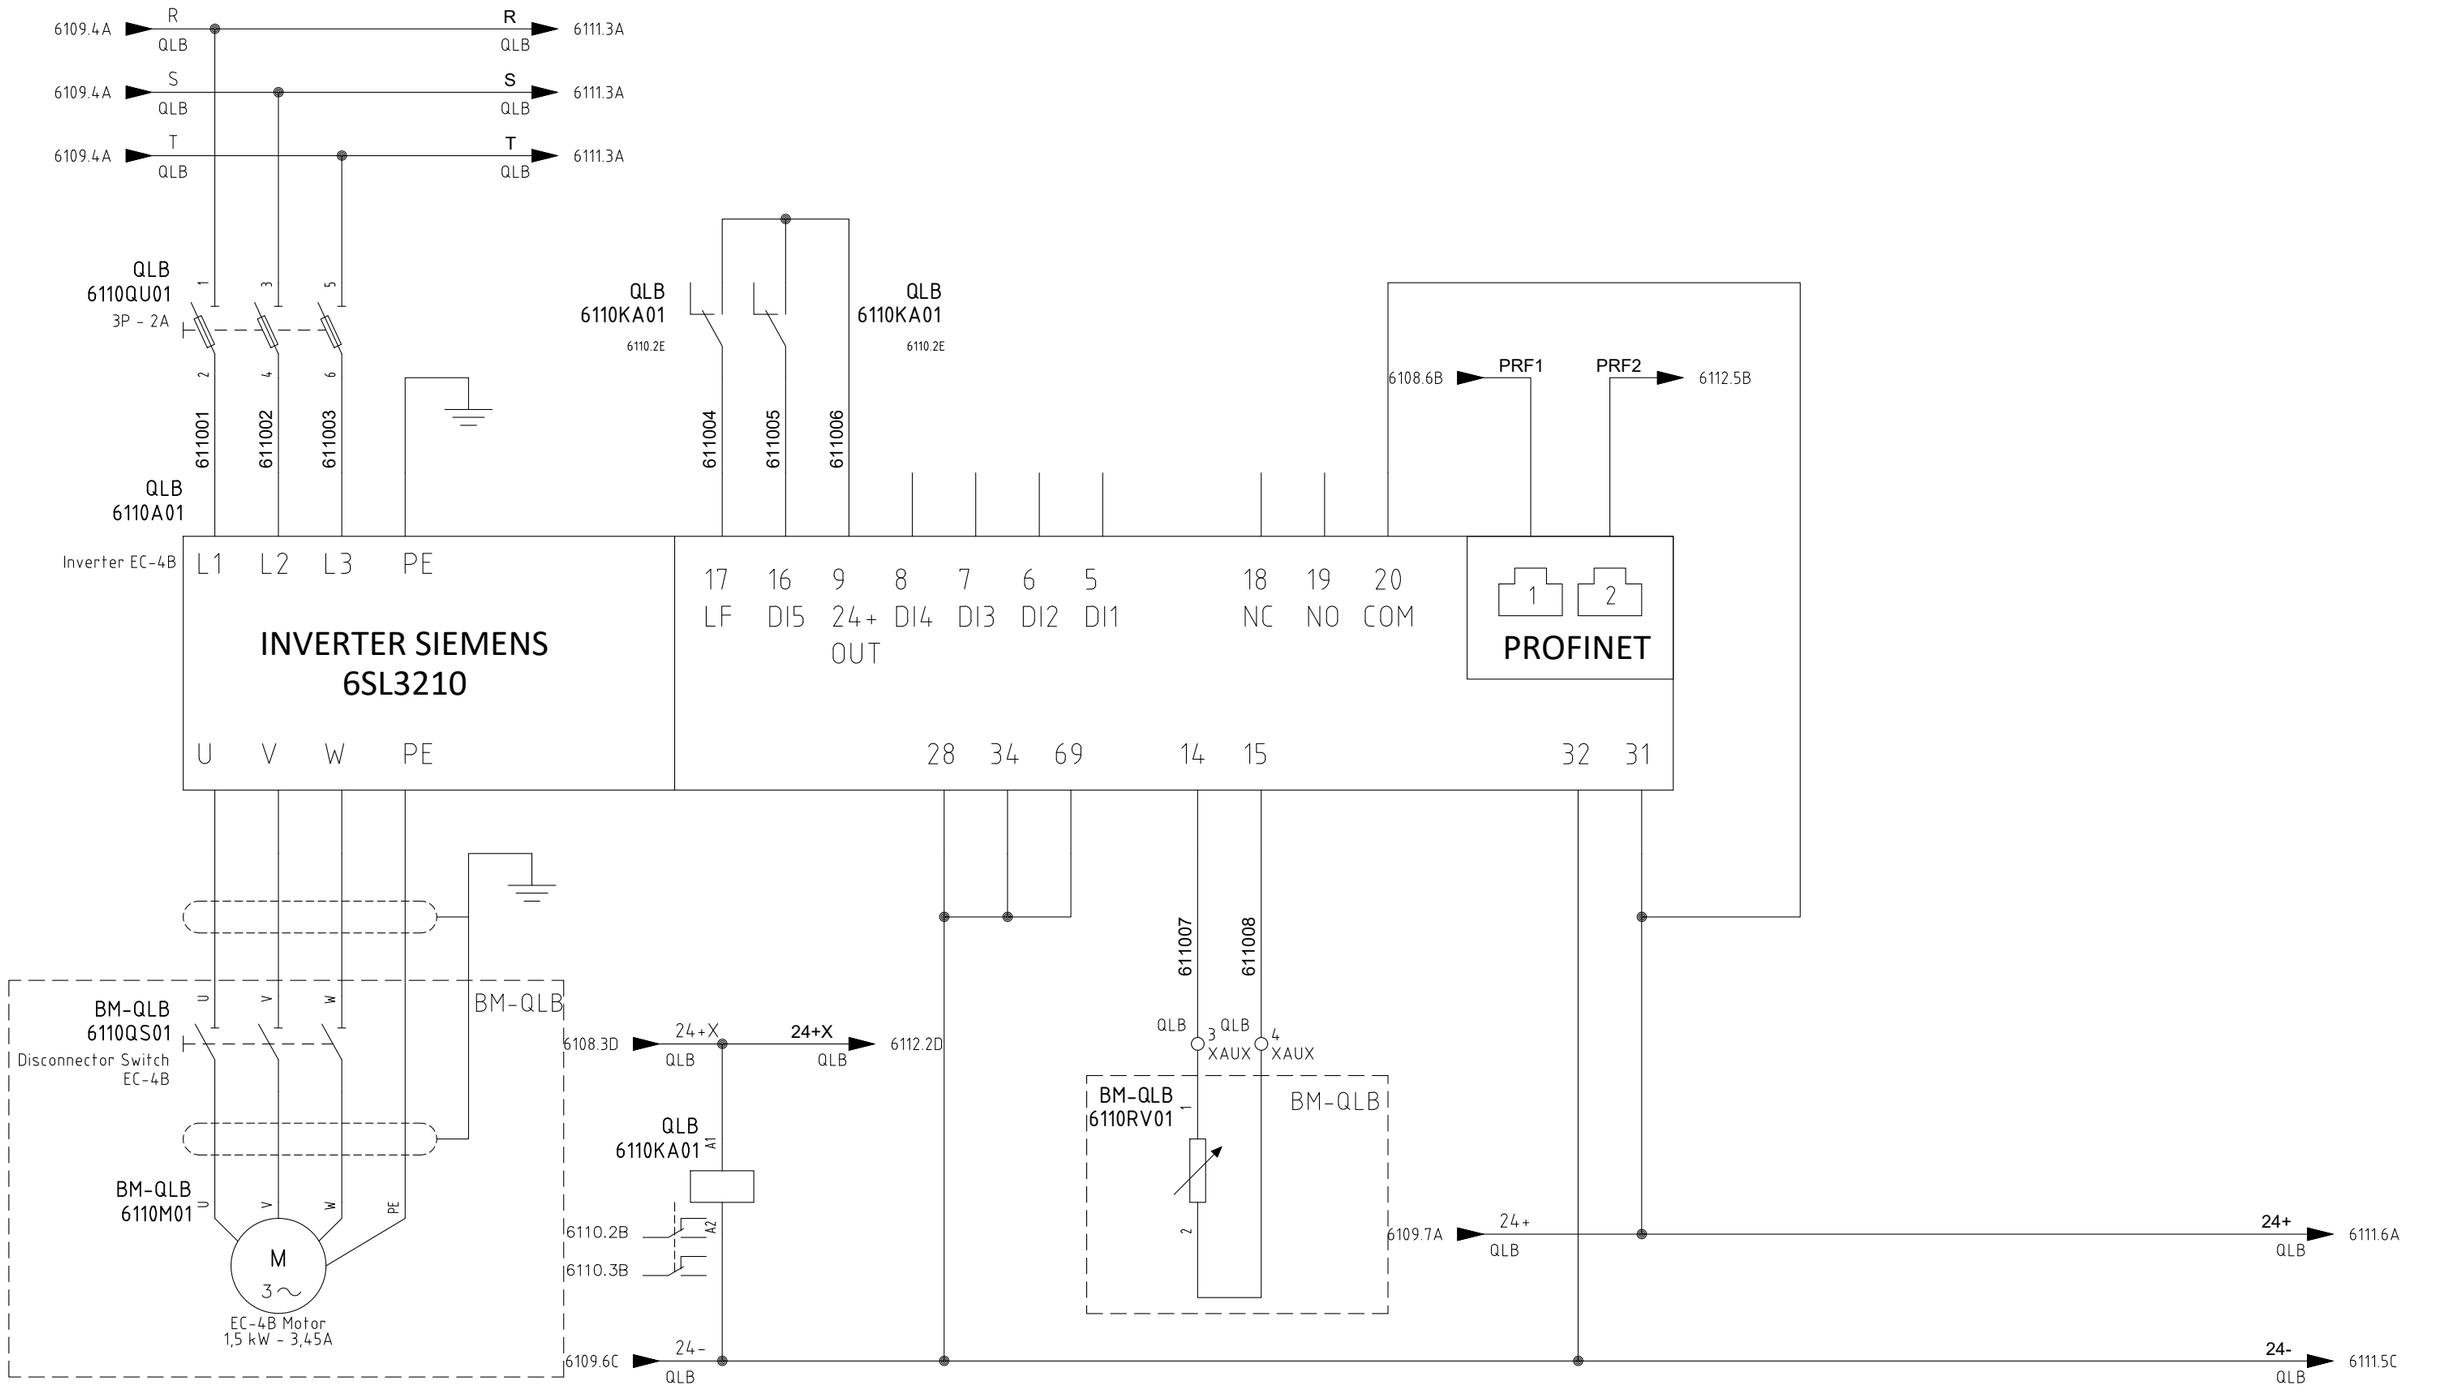

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-4B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6110

SEGUE
6111

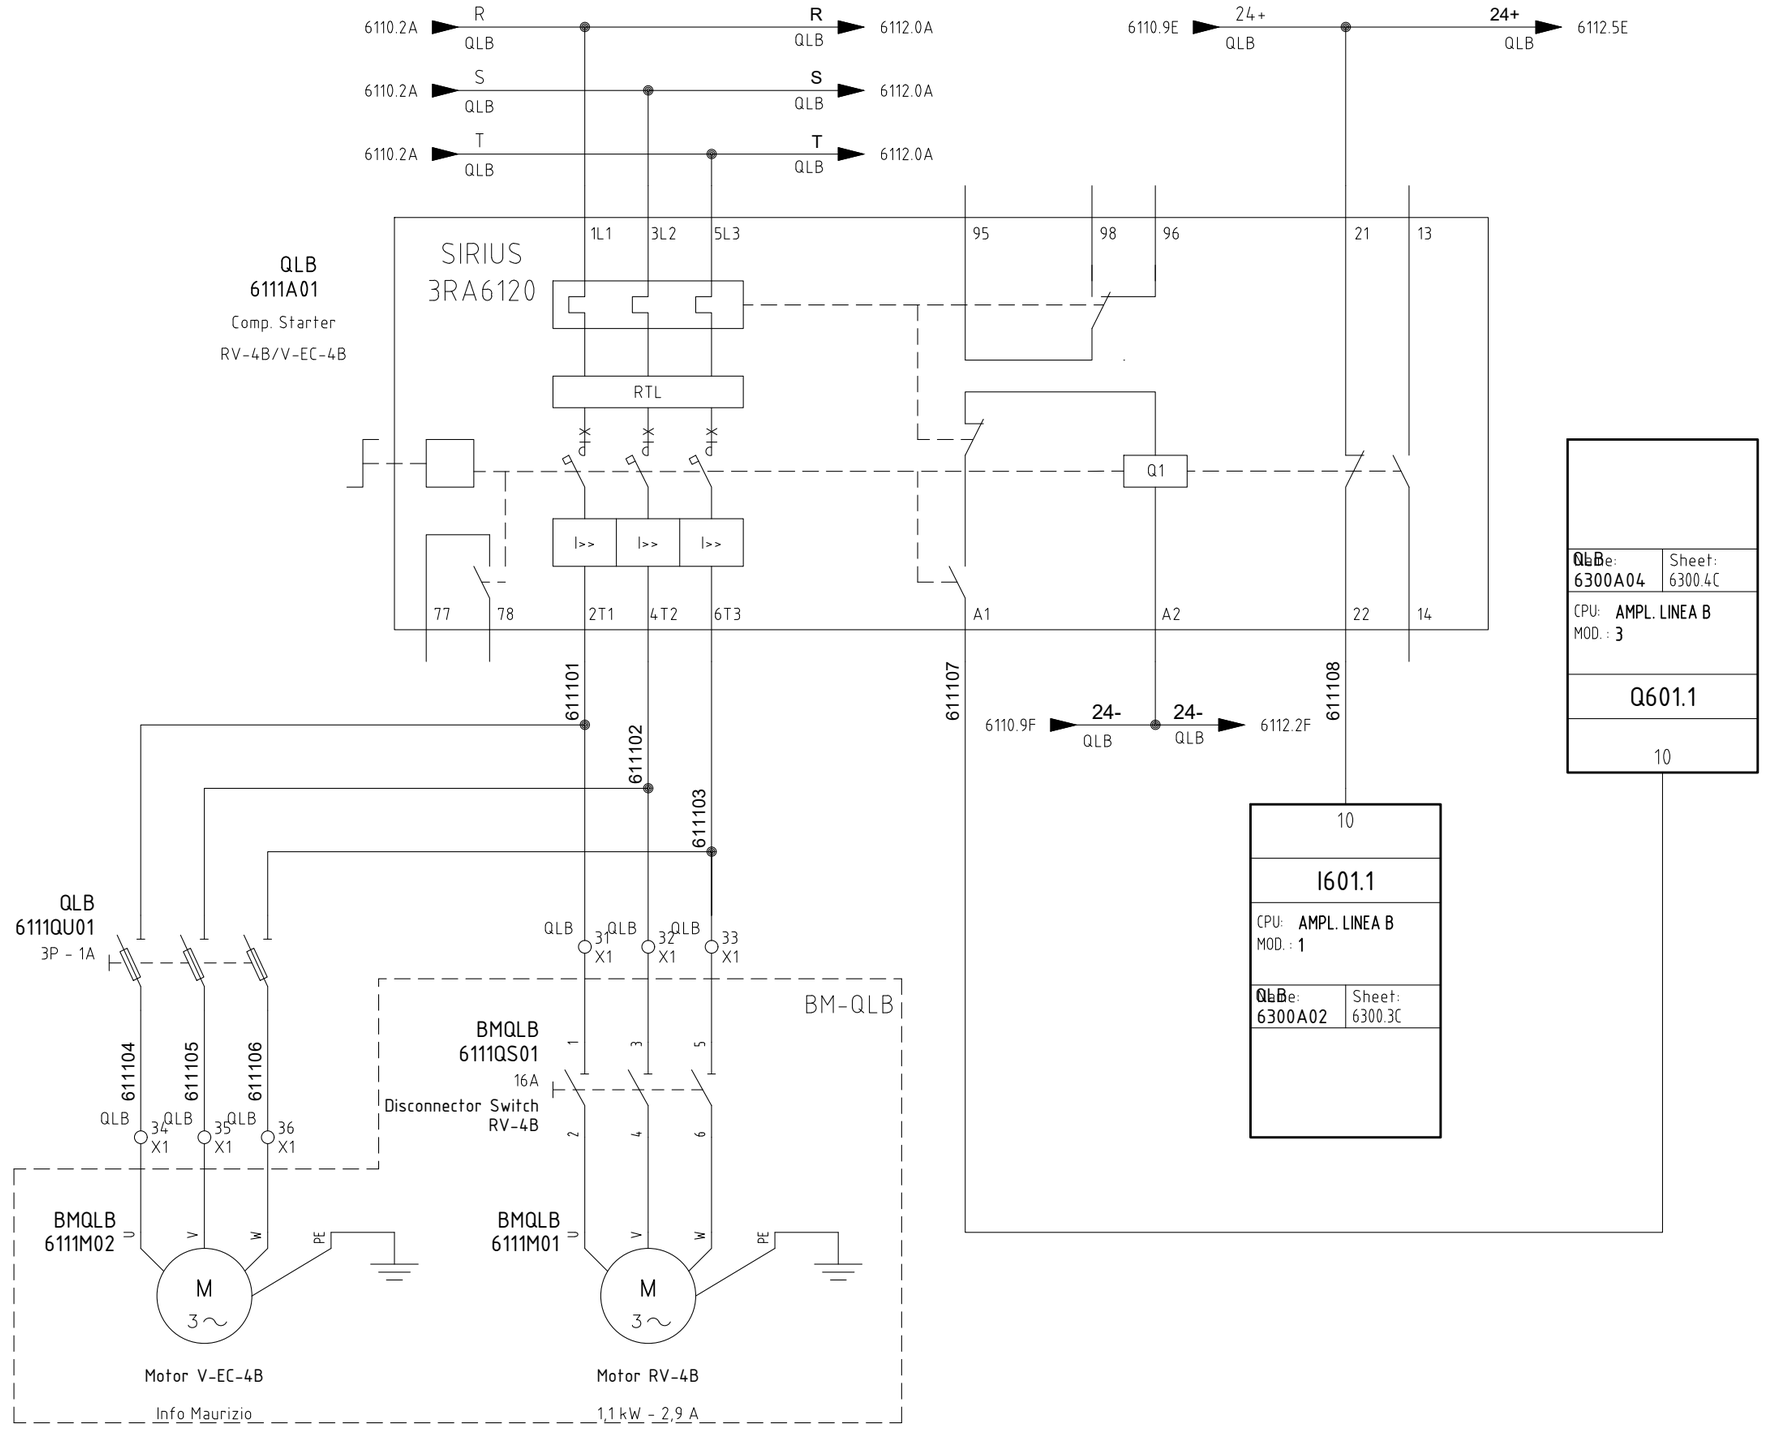

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-4B

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6111
SEGUE 6112

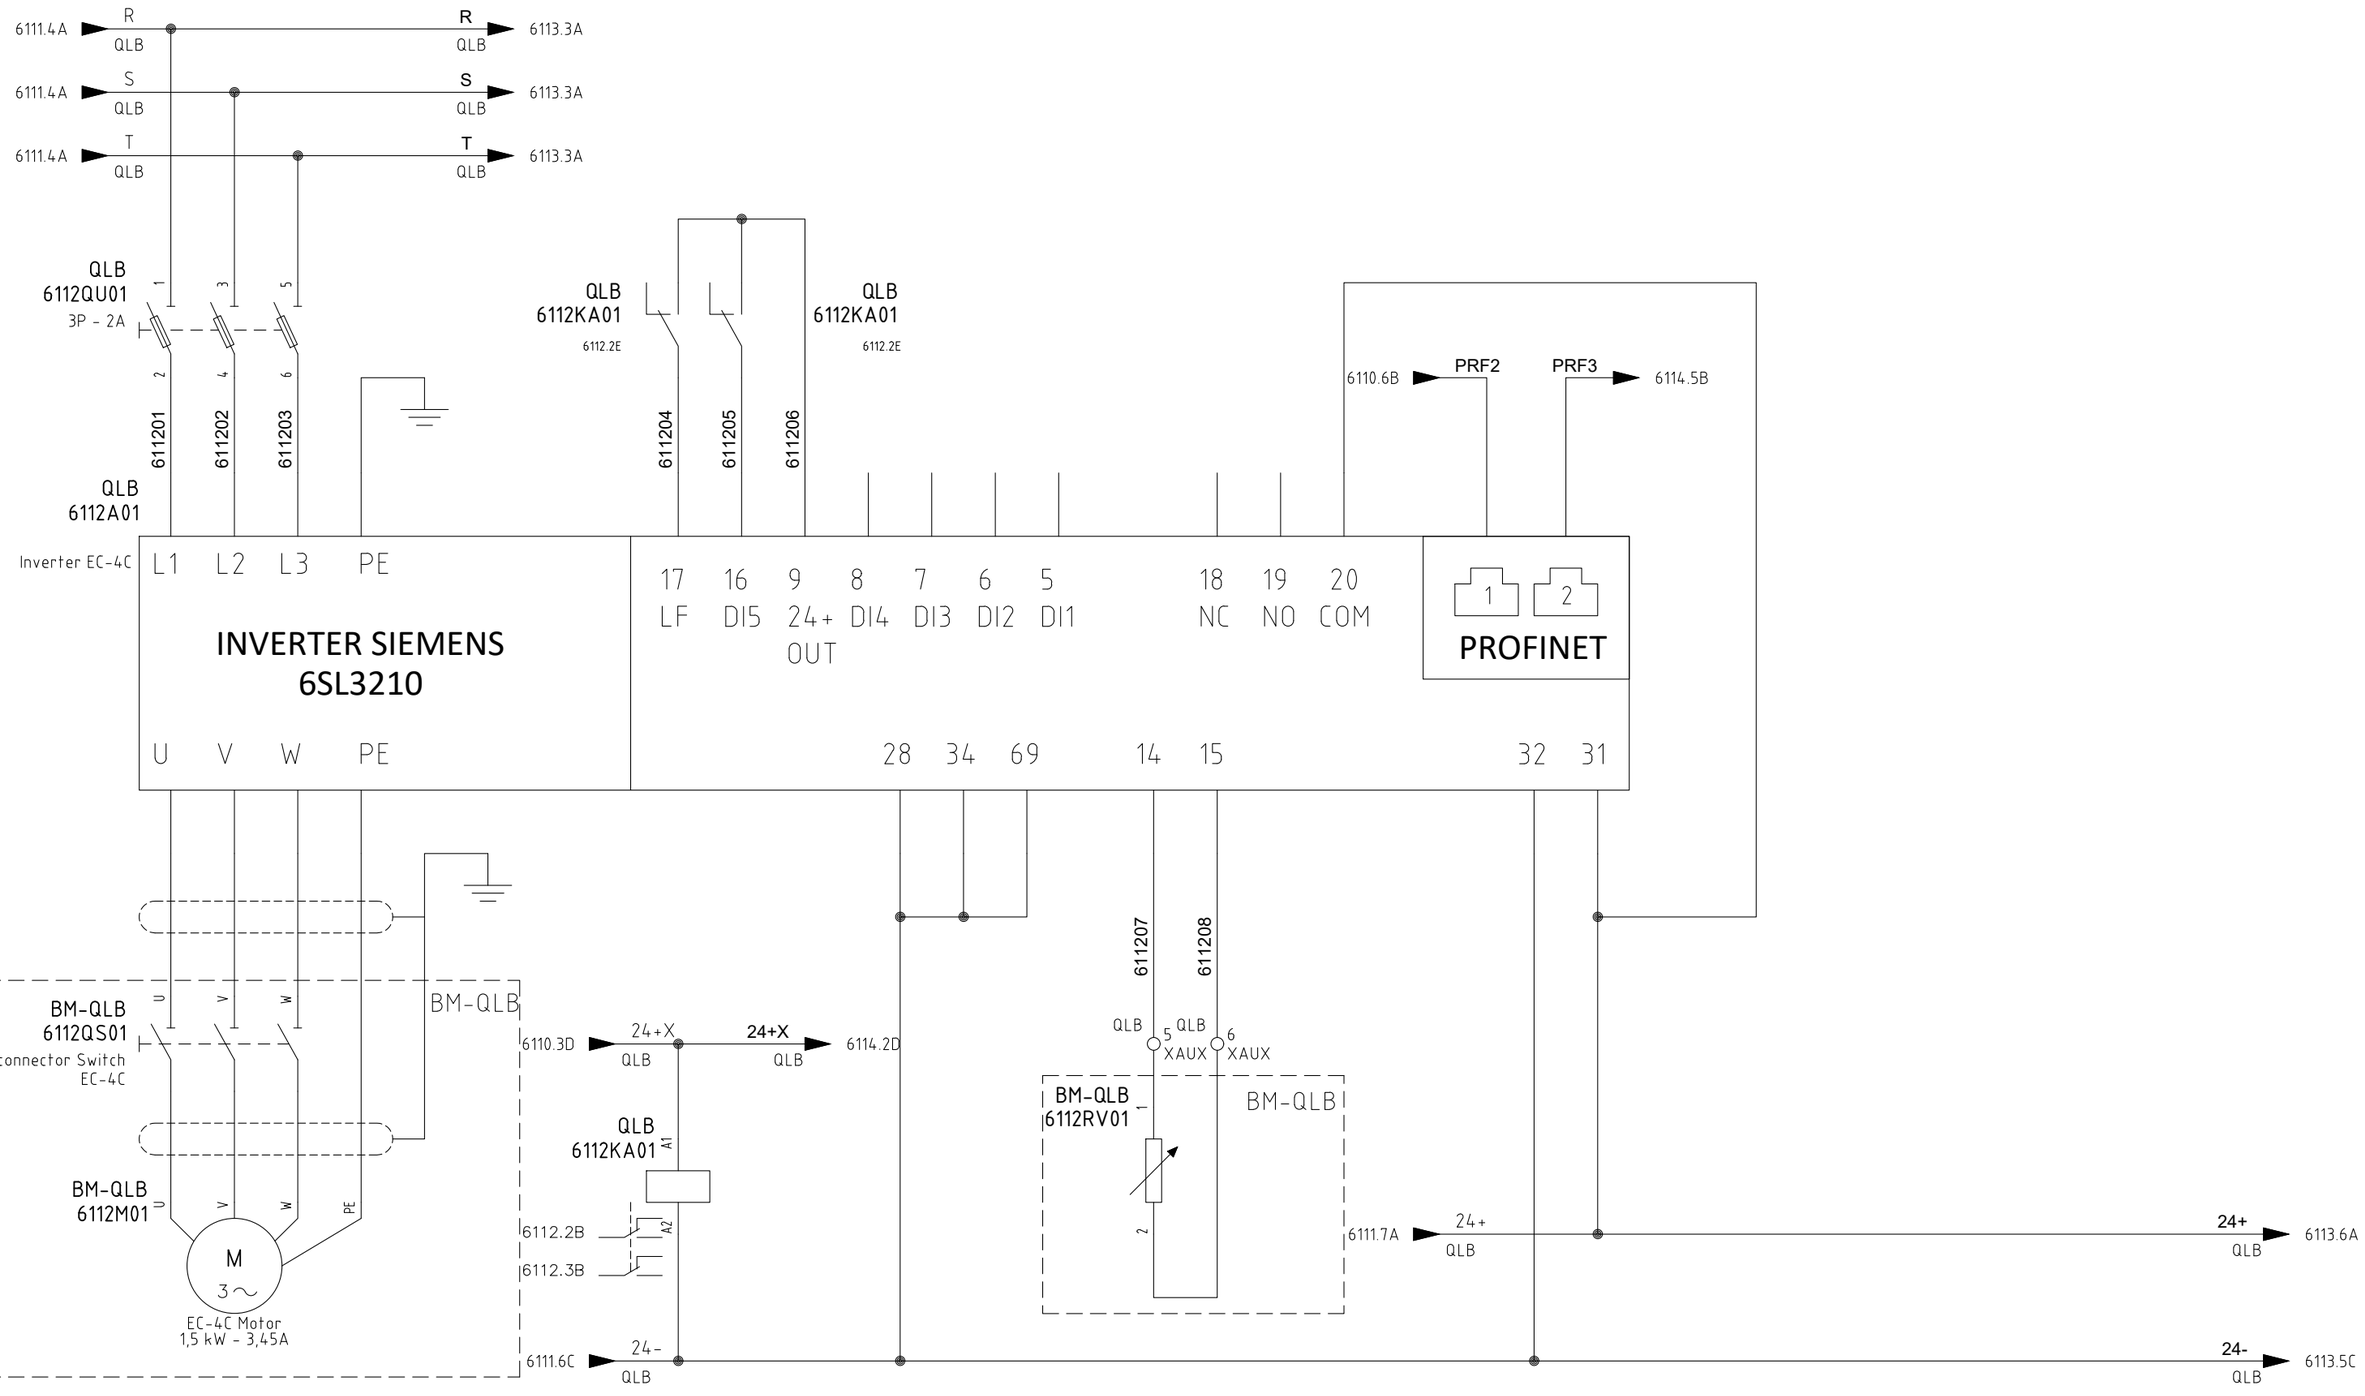

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-4C


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6112

SEGUE
6113

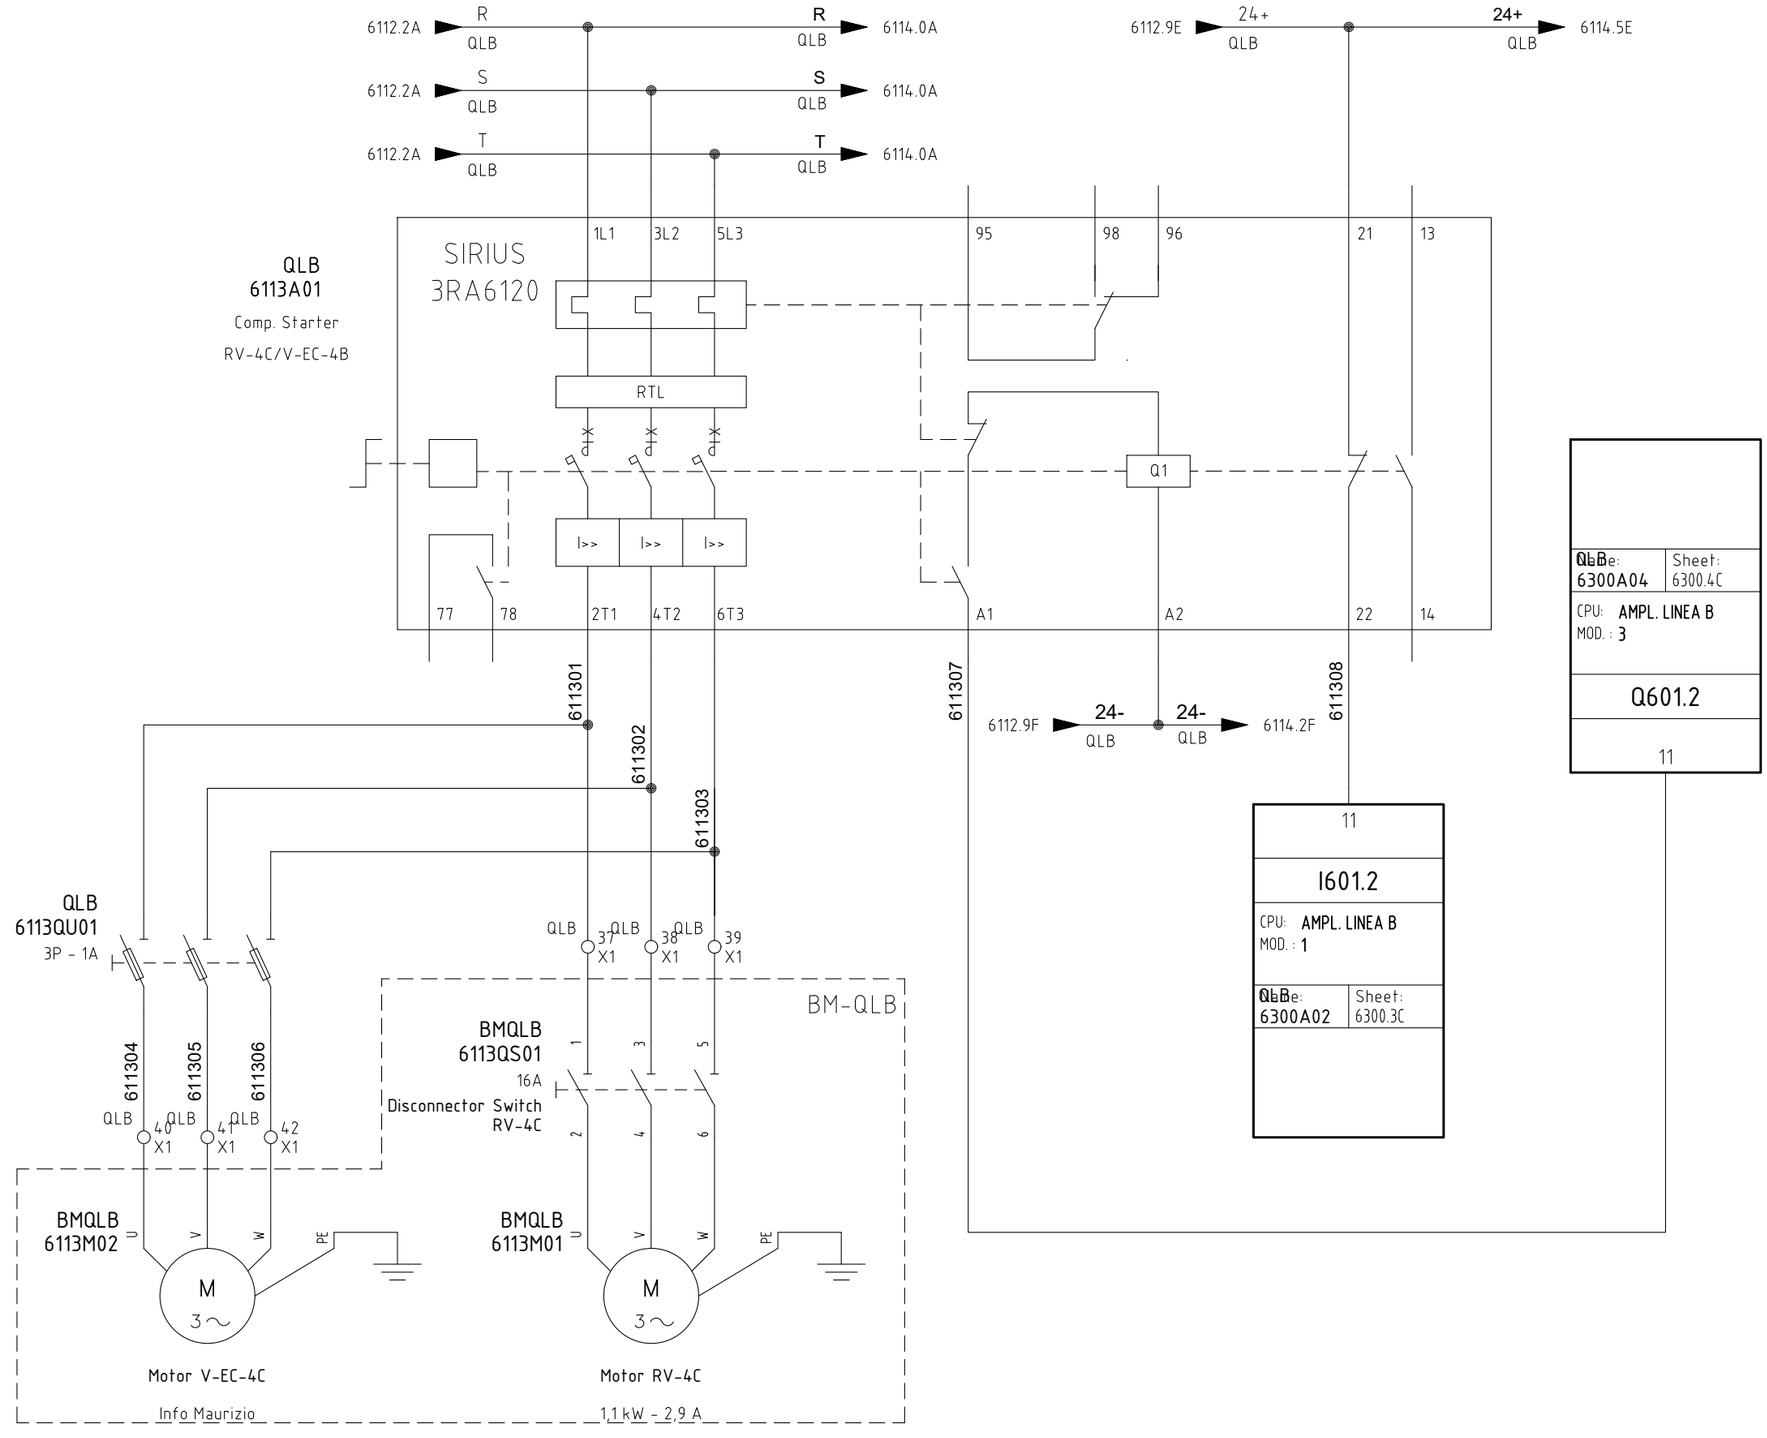

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-4C

Ordine
SIRCEM
Progetto
C17_26
Esecutore
AA

FOGLIO
6113
SEGUE
6114

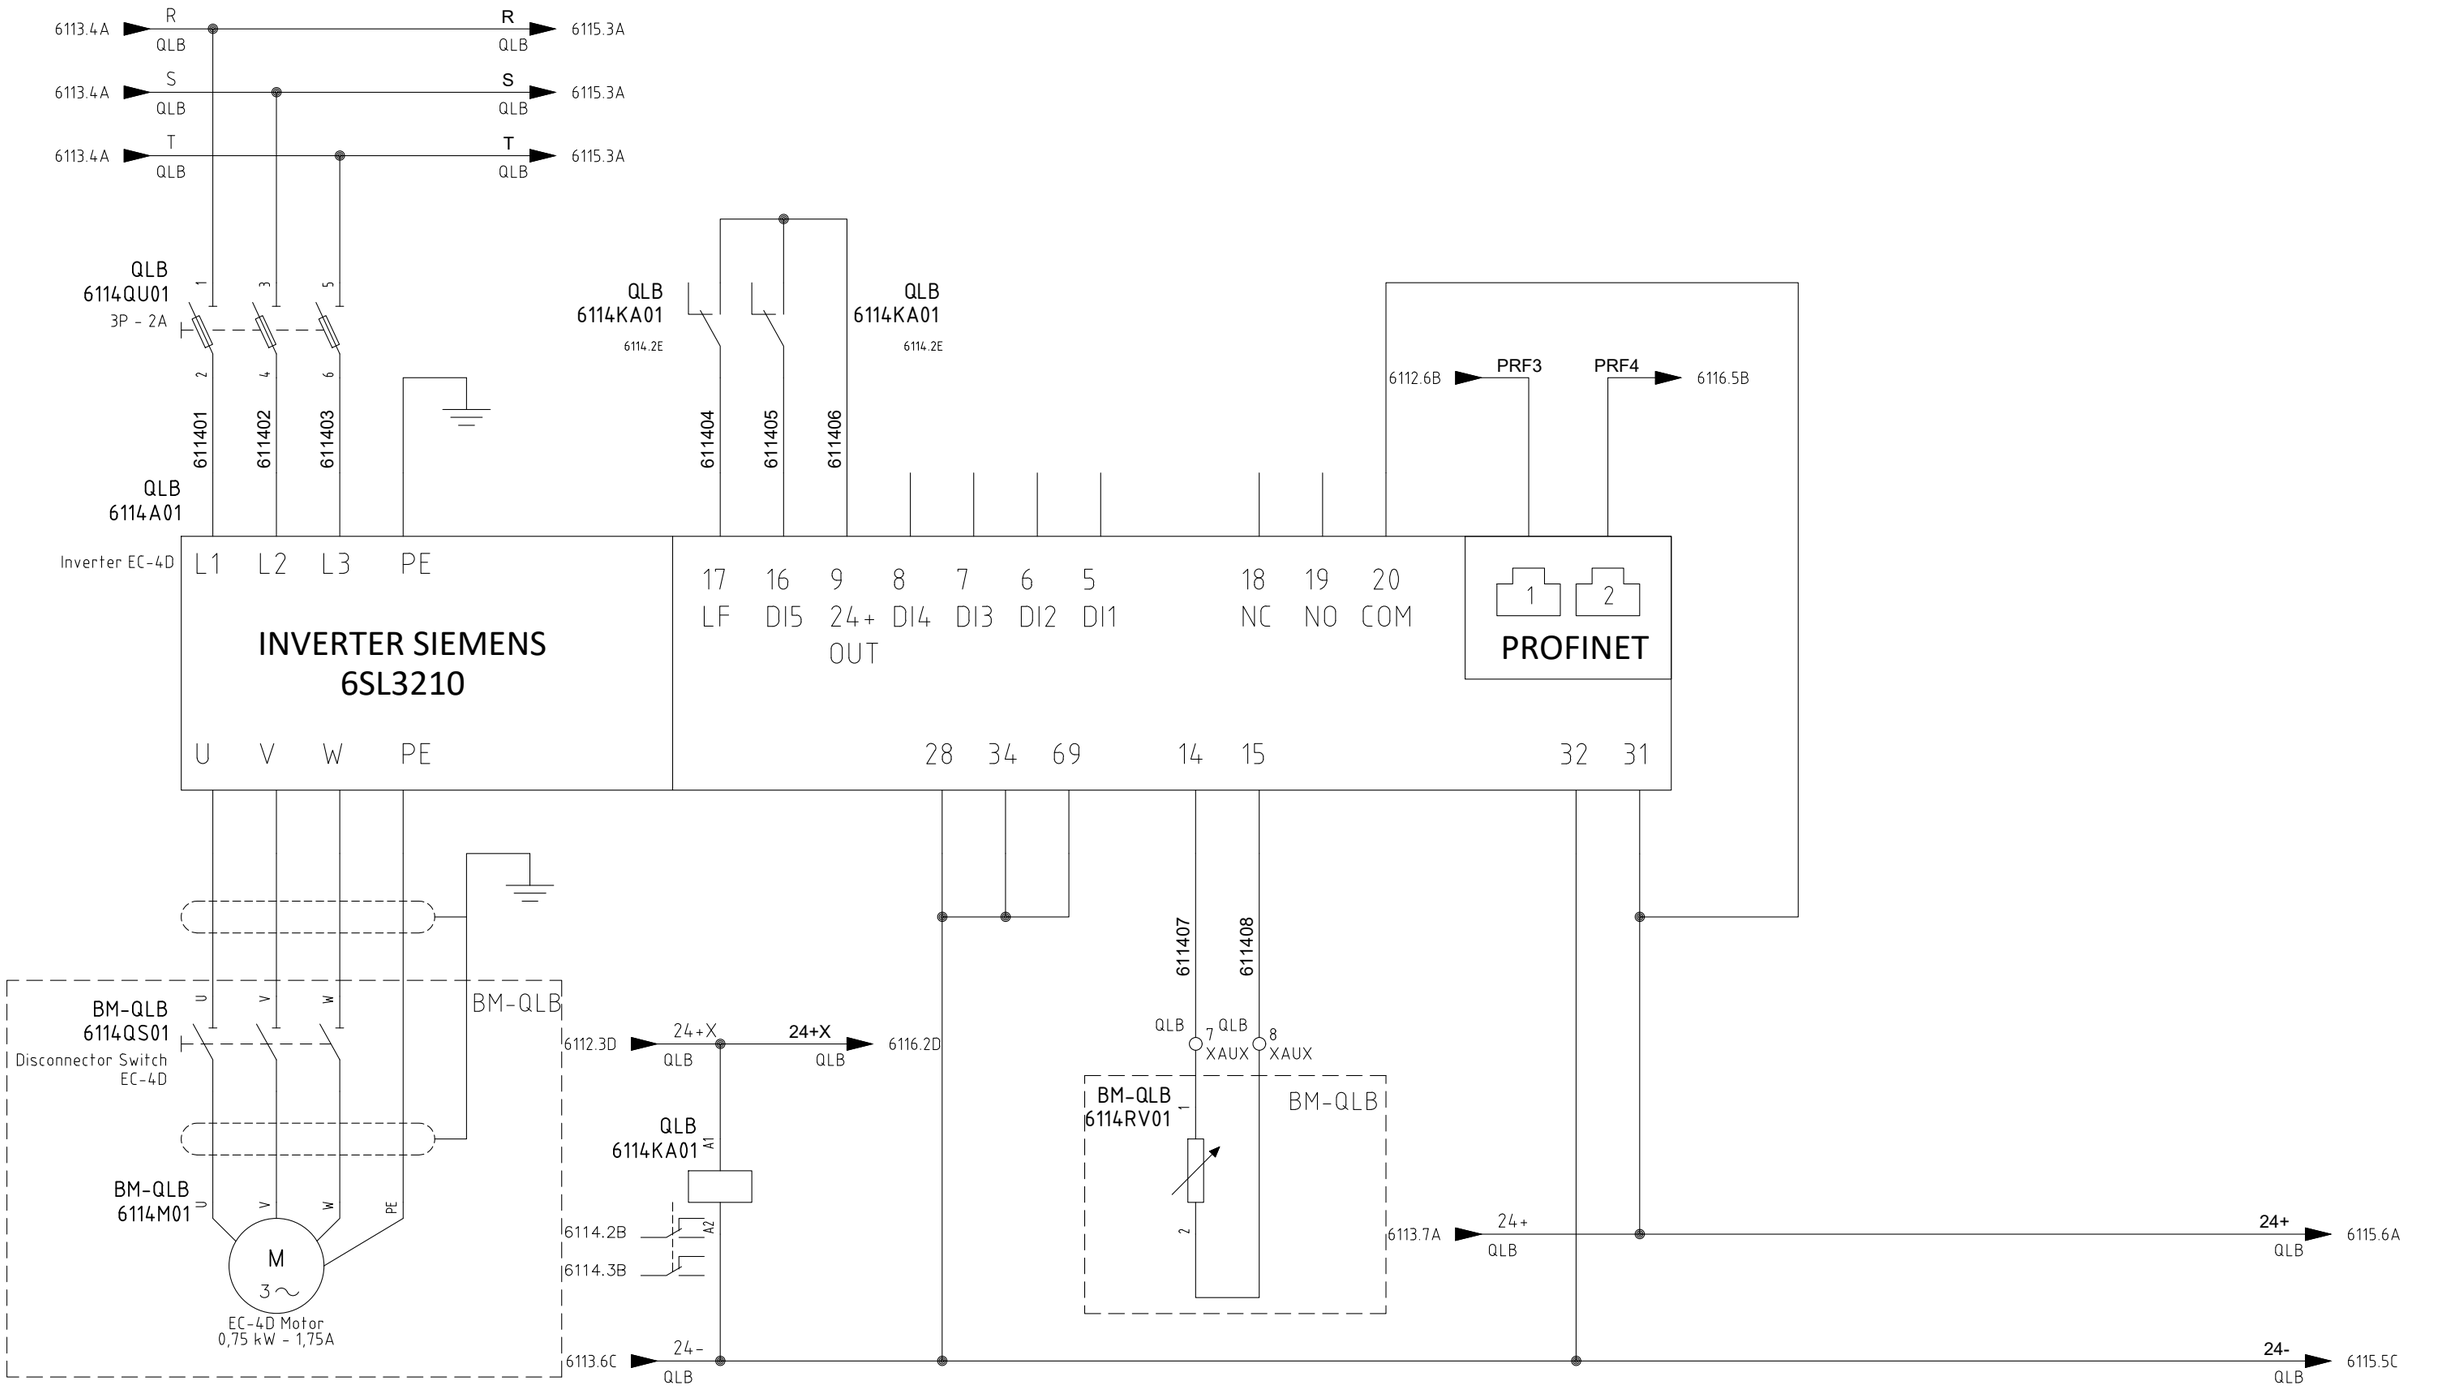

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-4D


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6114

SEGUE
6115

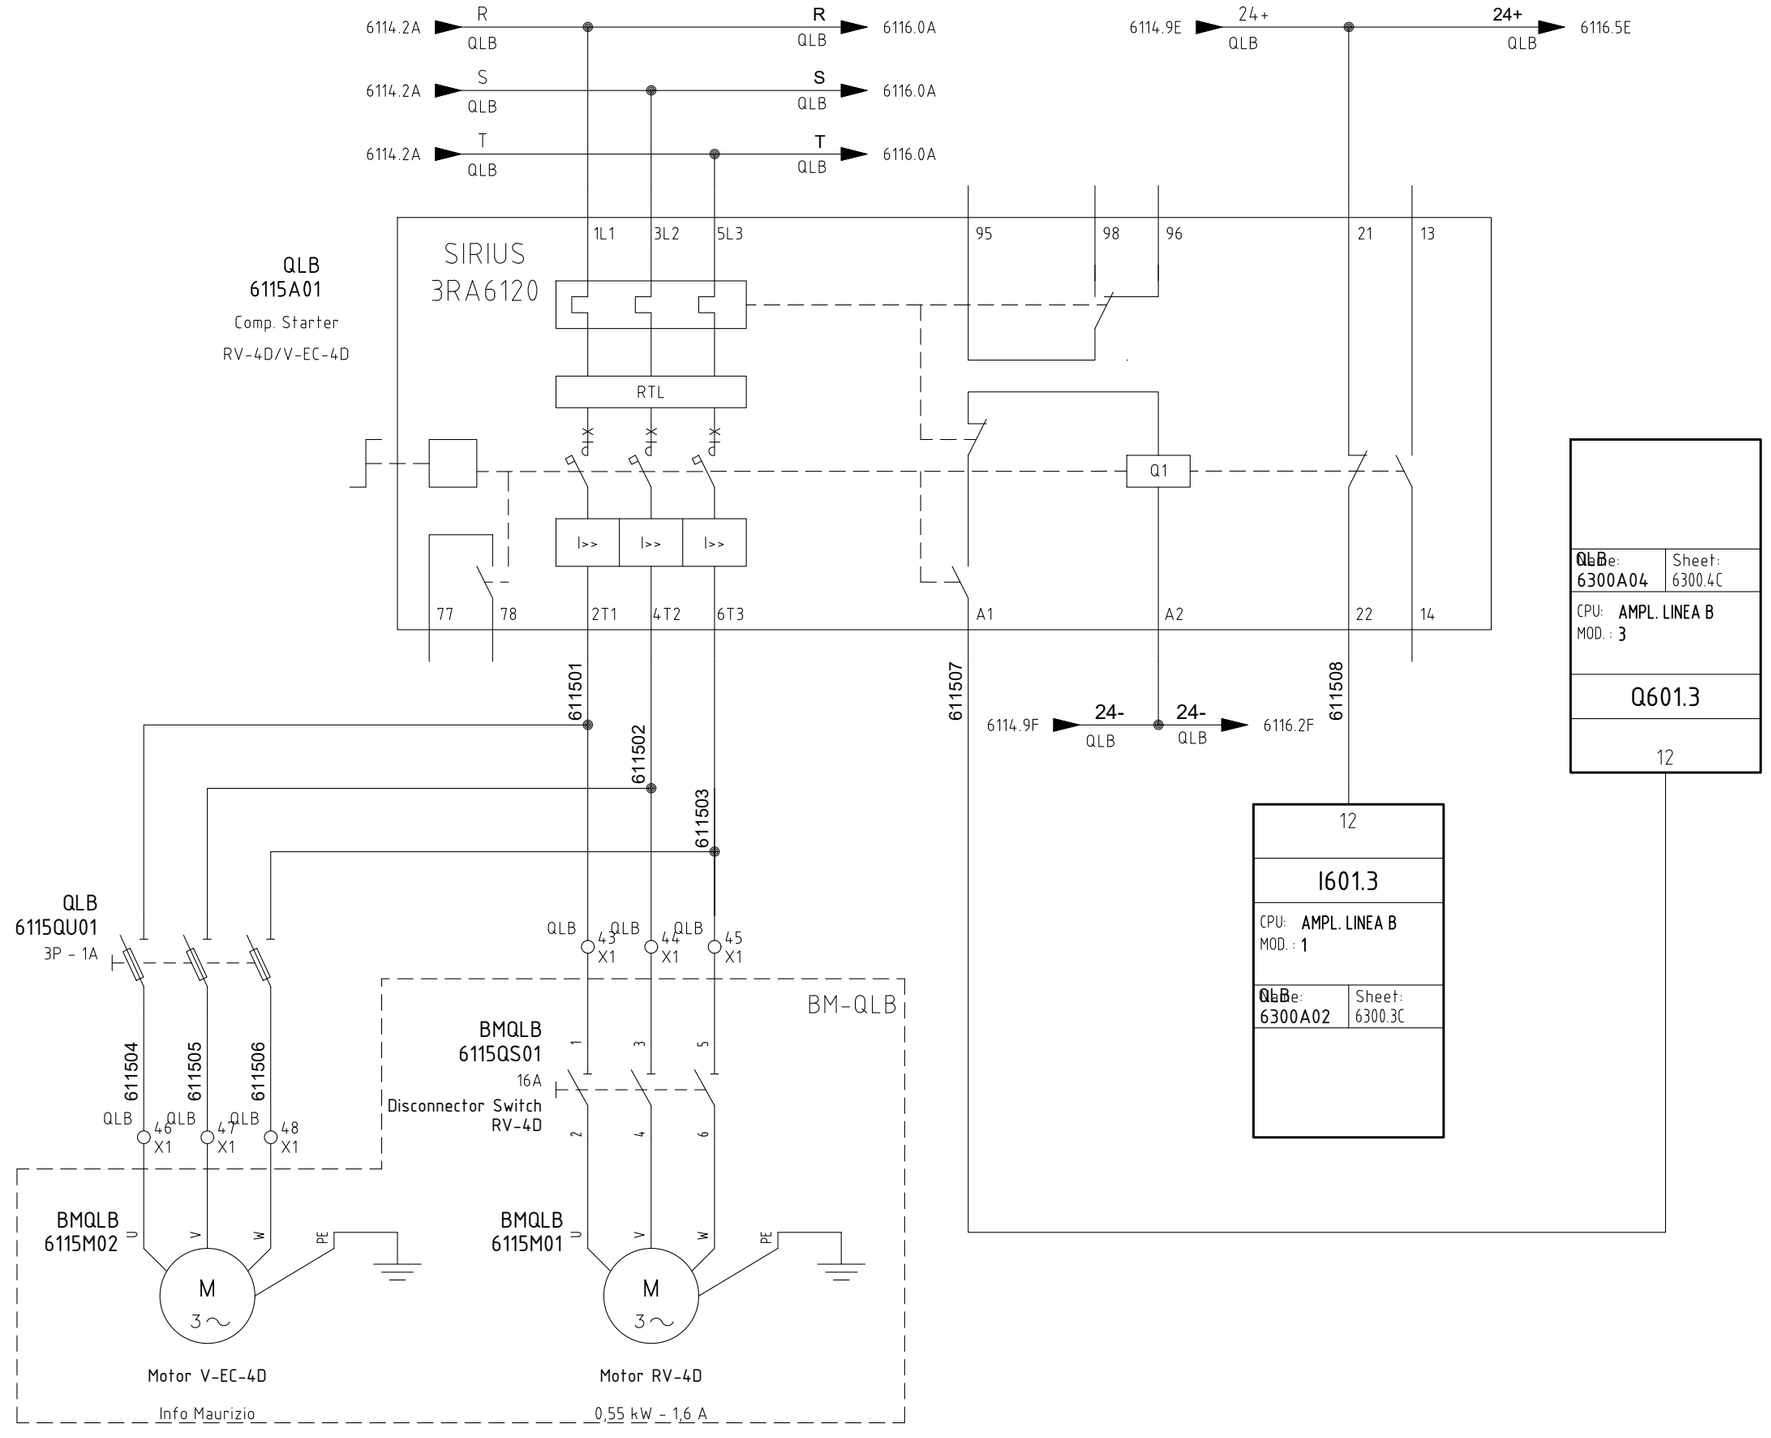

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-4D

Ordine
SIRCEM
Progetto
C17_26
Esecutore
AA

FOGLIO
6115
SEGUE
6116

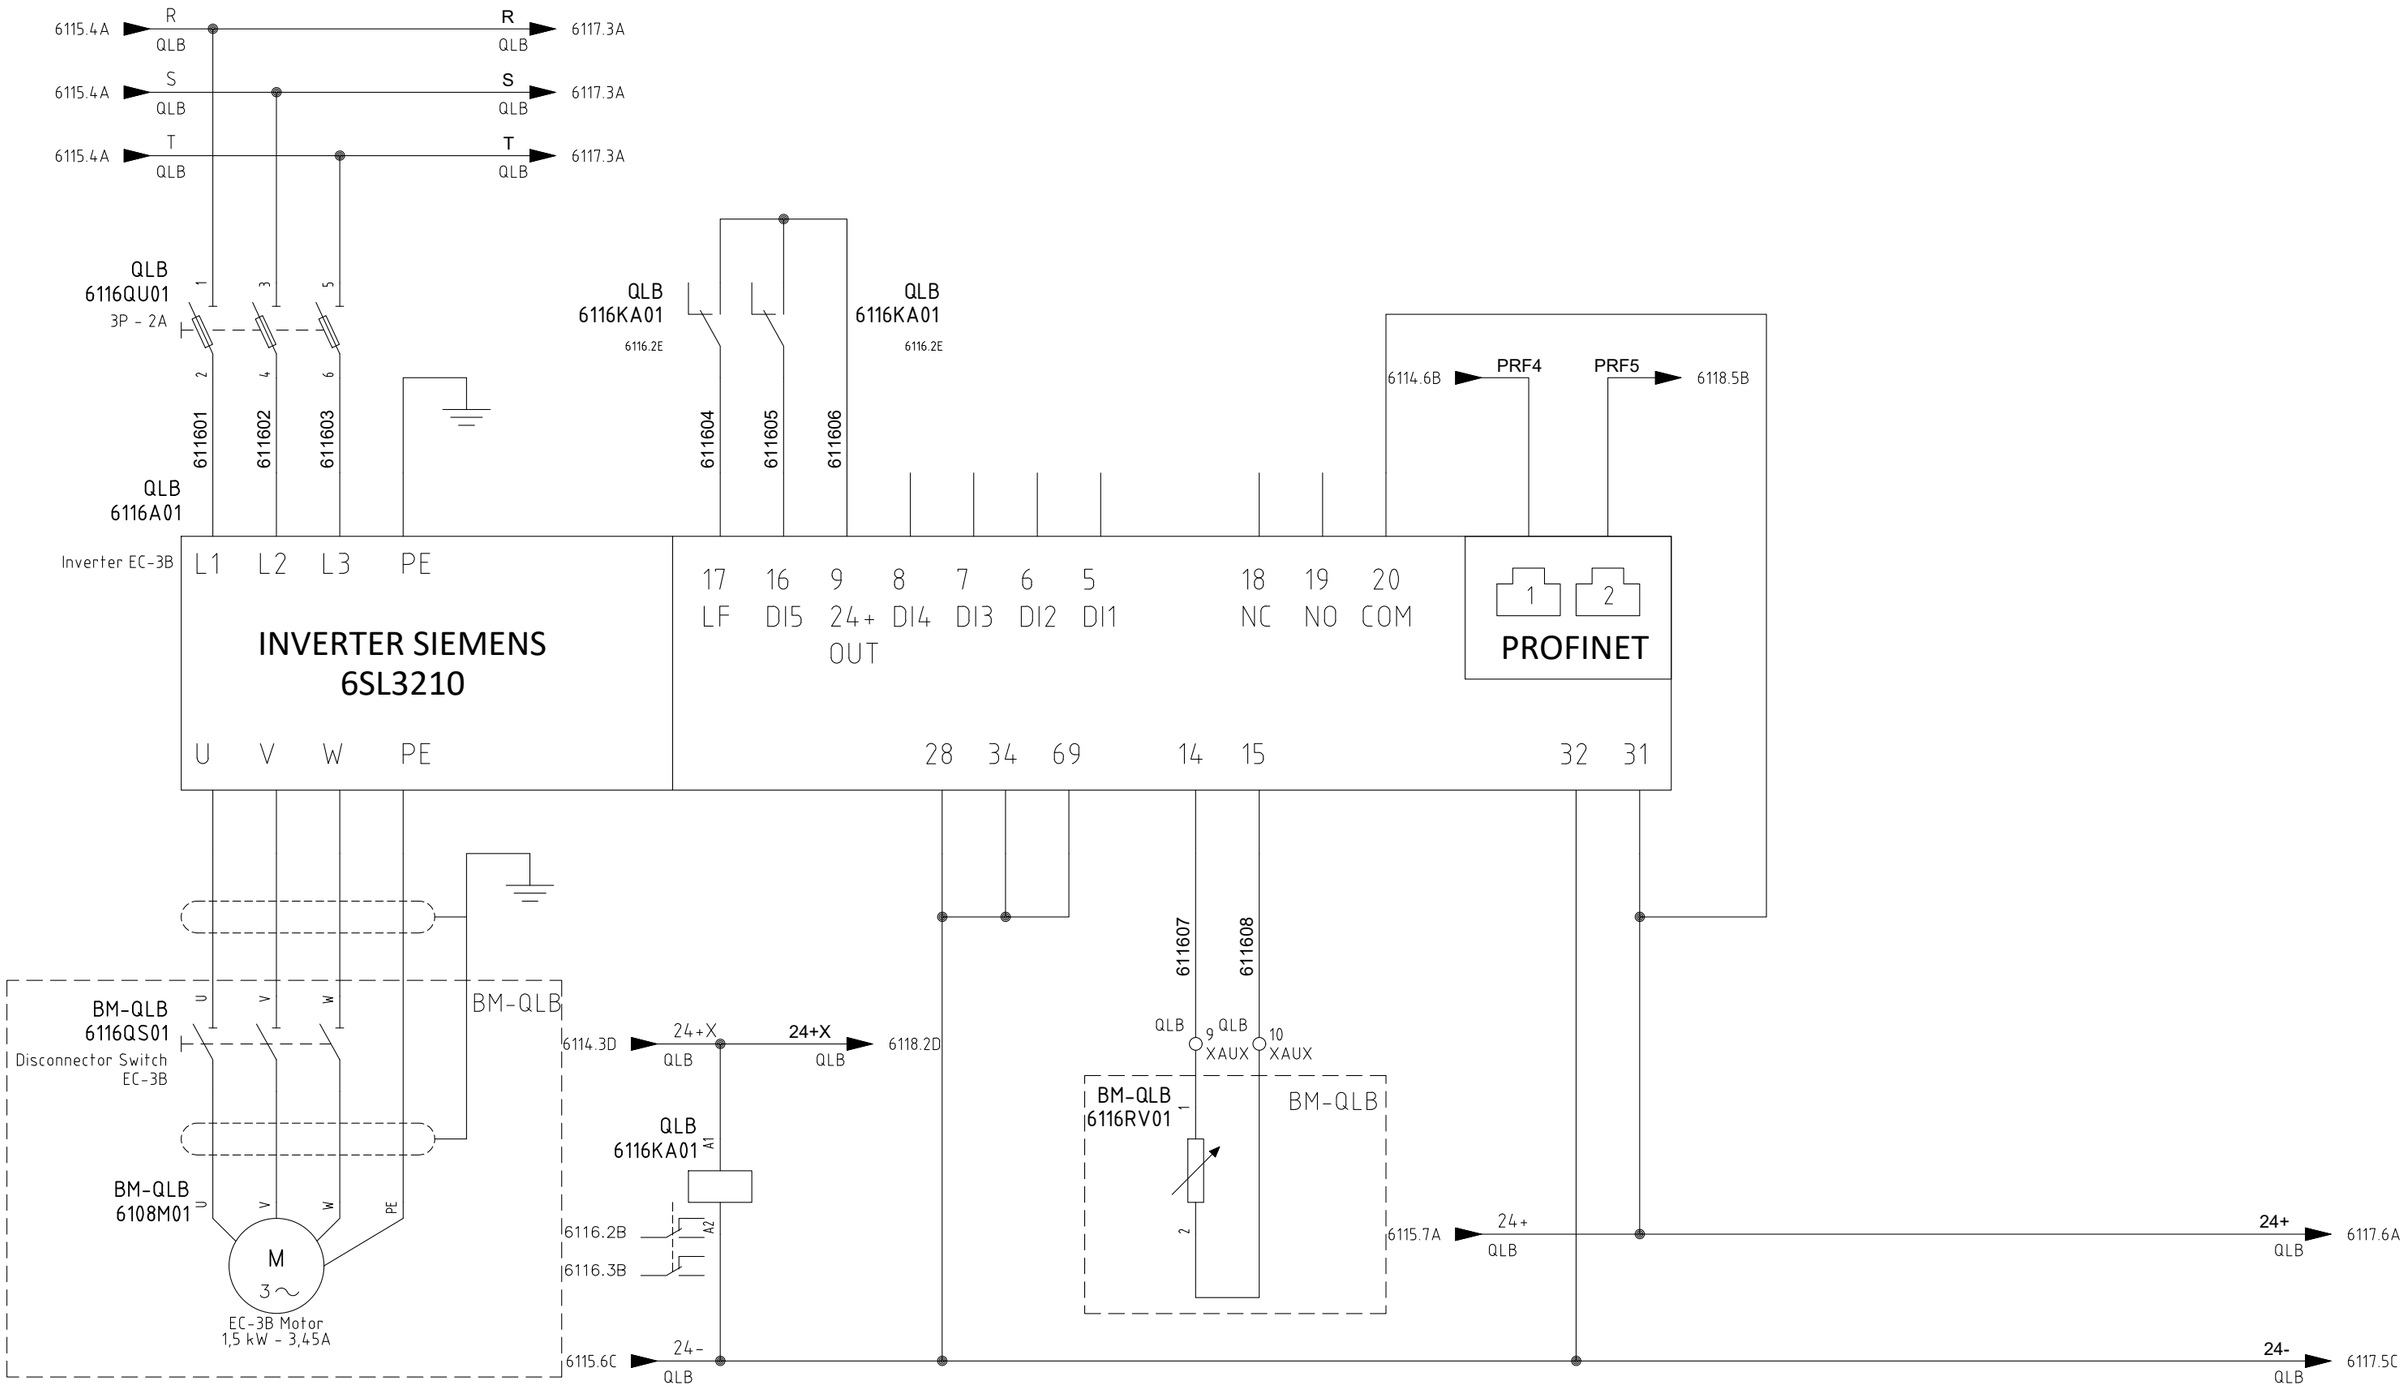

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-3B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6116

SEGUE
6117

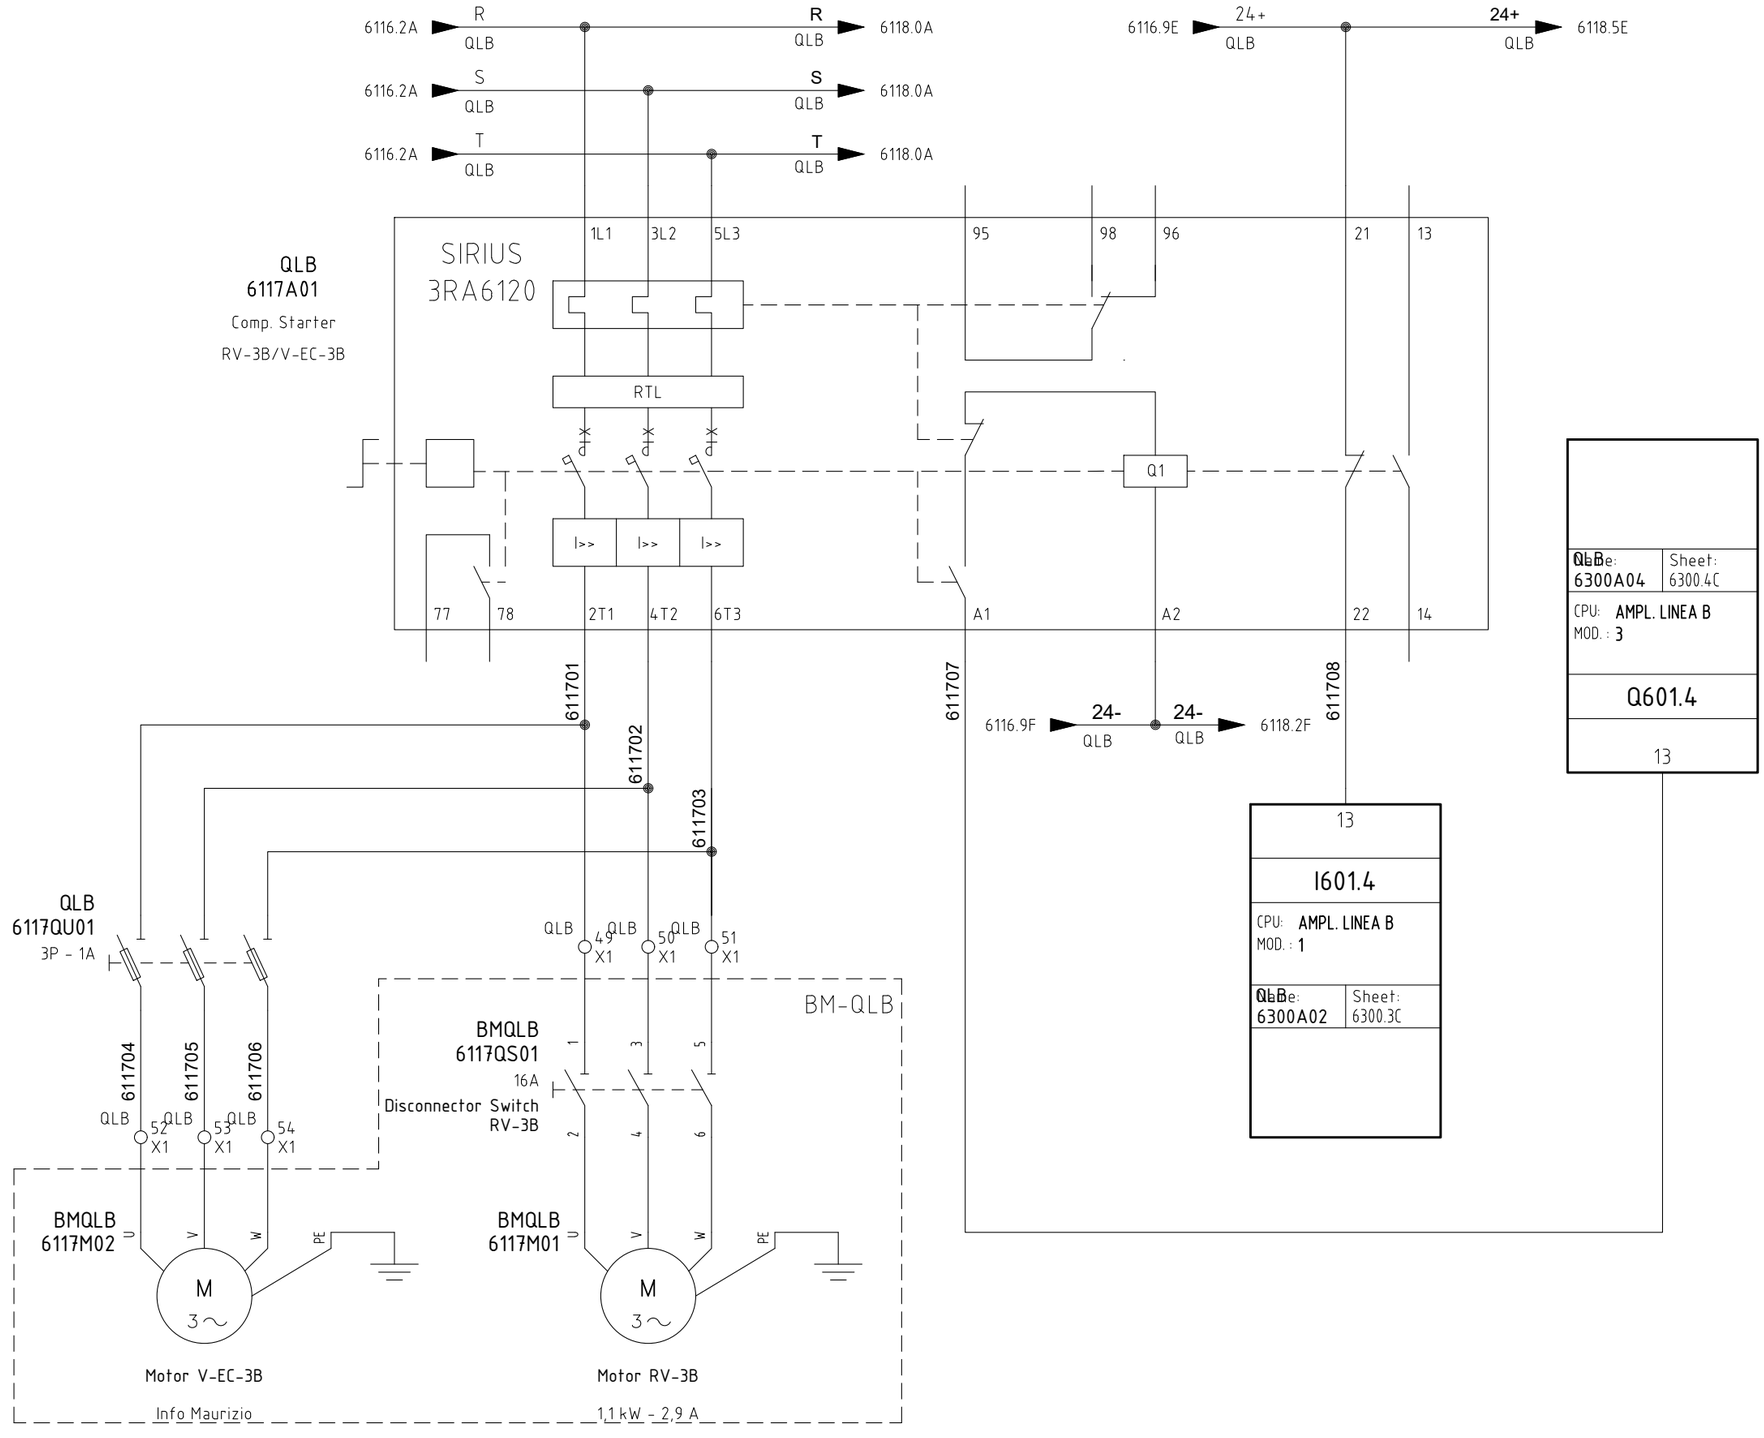

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-3B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6117

SEGUE
6118

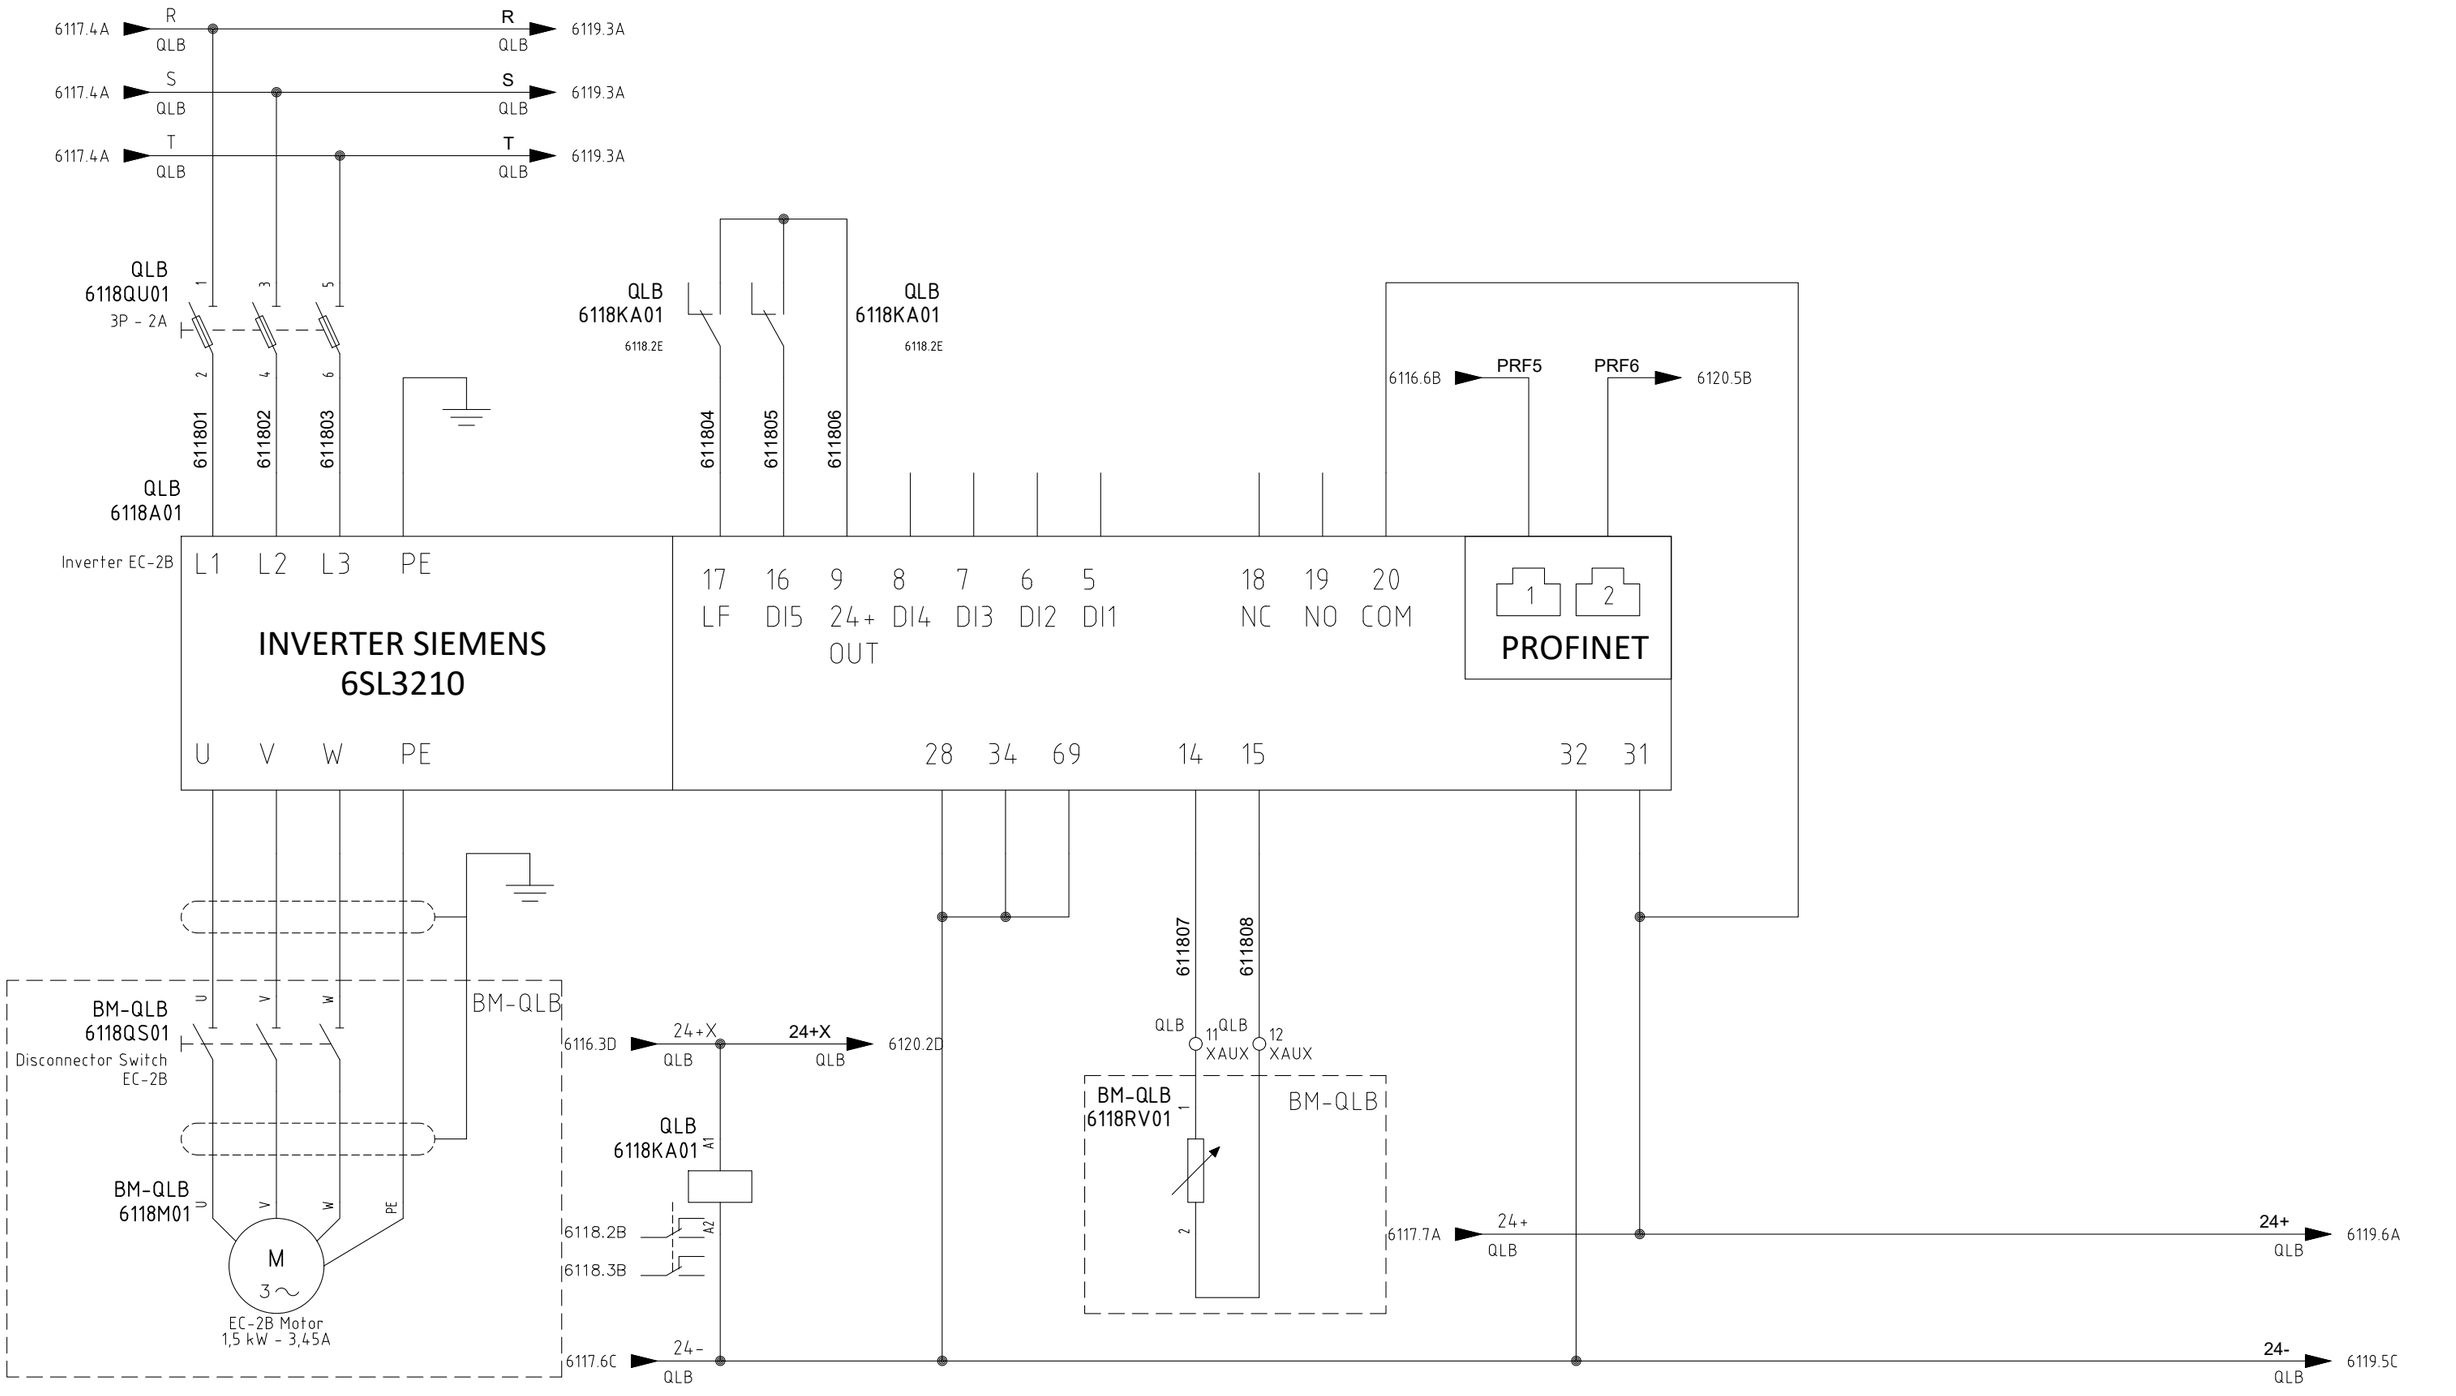

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N.	C17_26E
CAD	SPAC
Nome File	C17_26E.dwg
Data	28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-2B

Ordine	SIRCEM
Progetto	C17_26
Esecutore	AA

FOGLIO	6118
SEGUE	6119

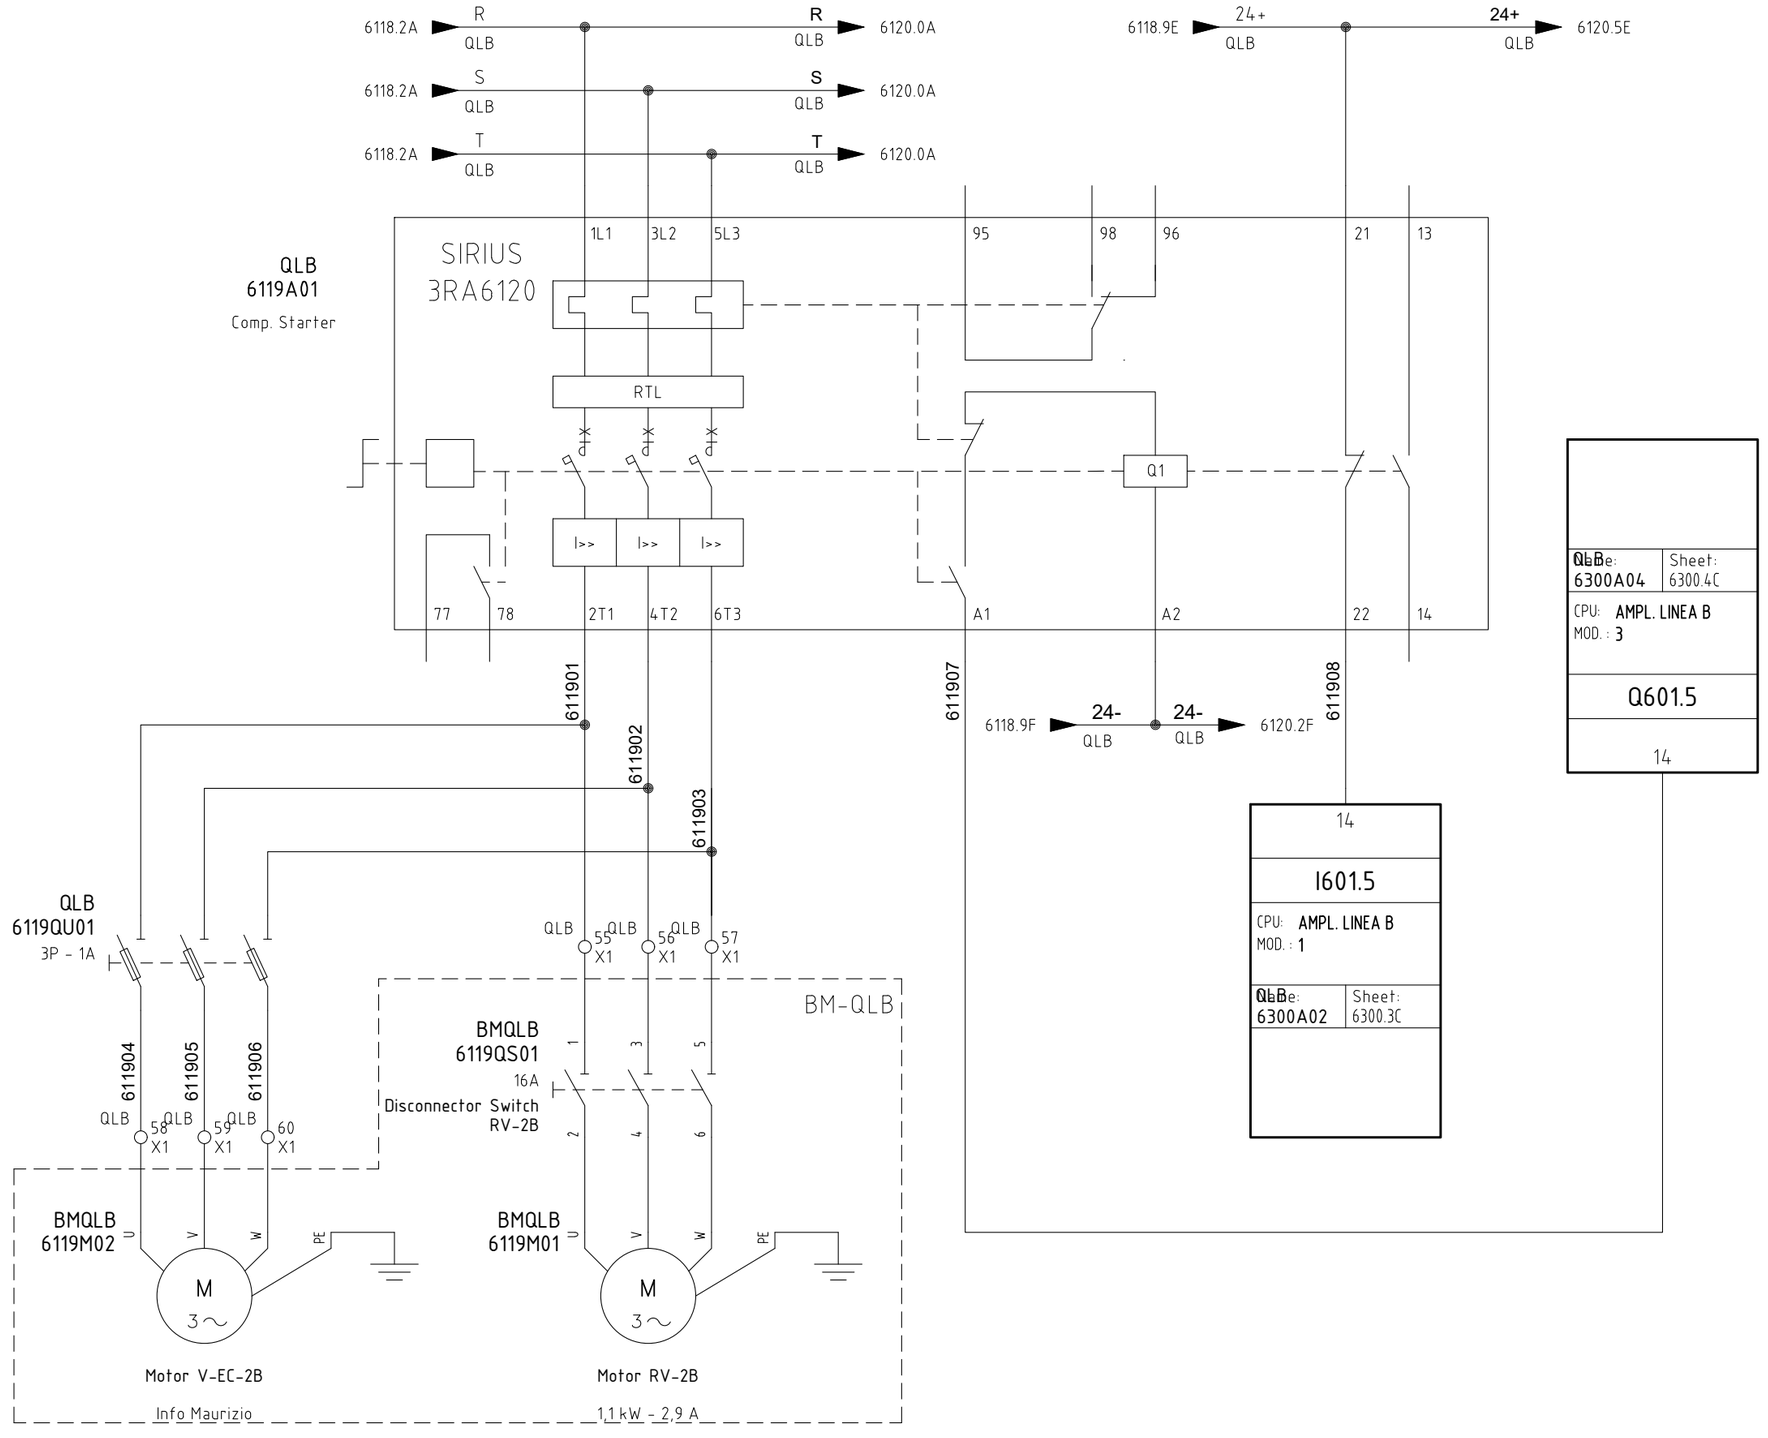

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-2B

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6119
SEGUE 6120

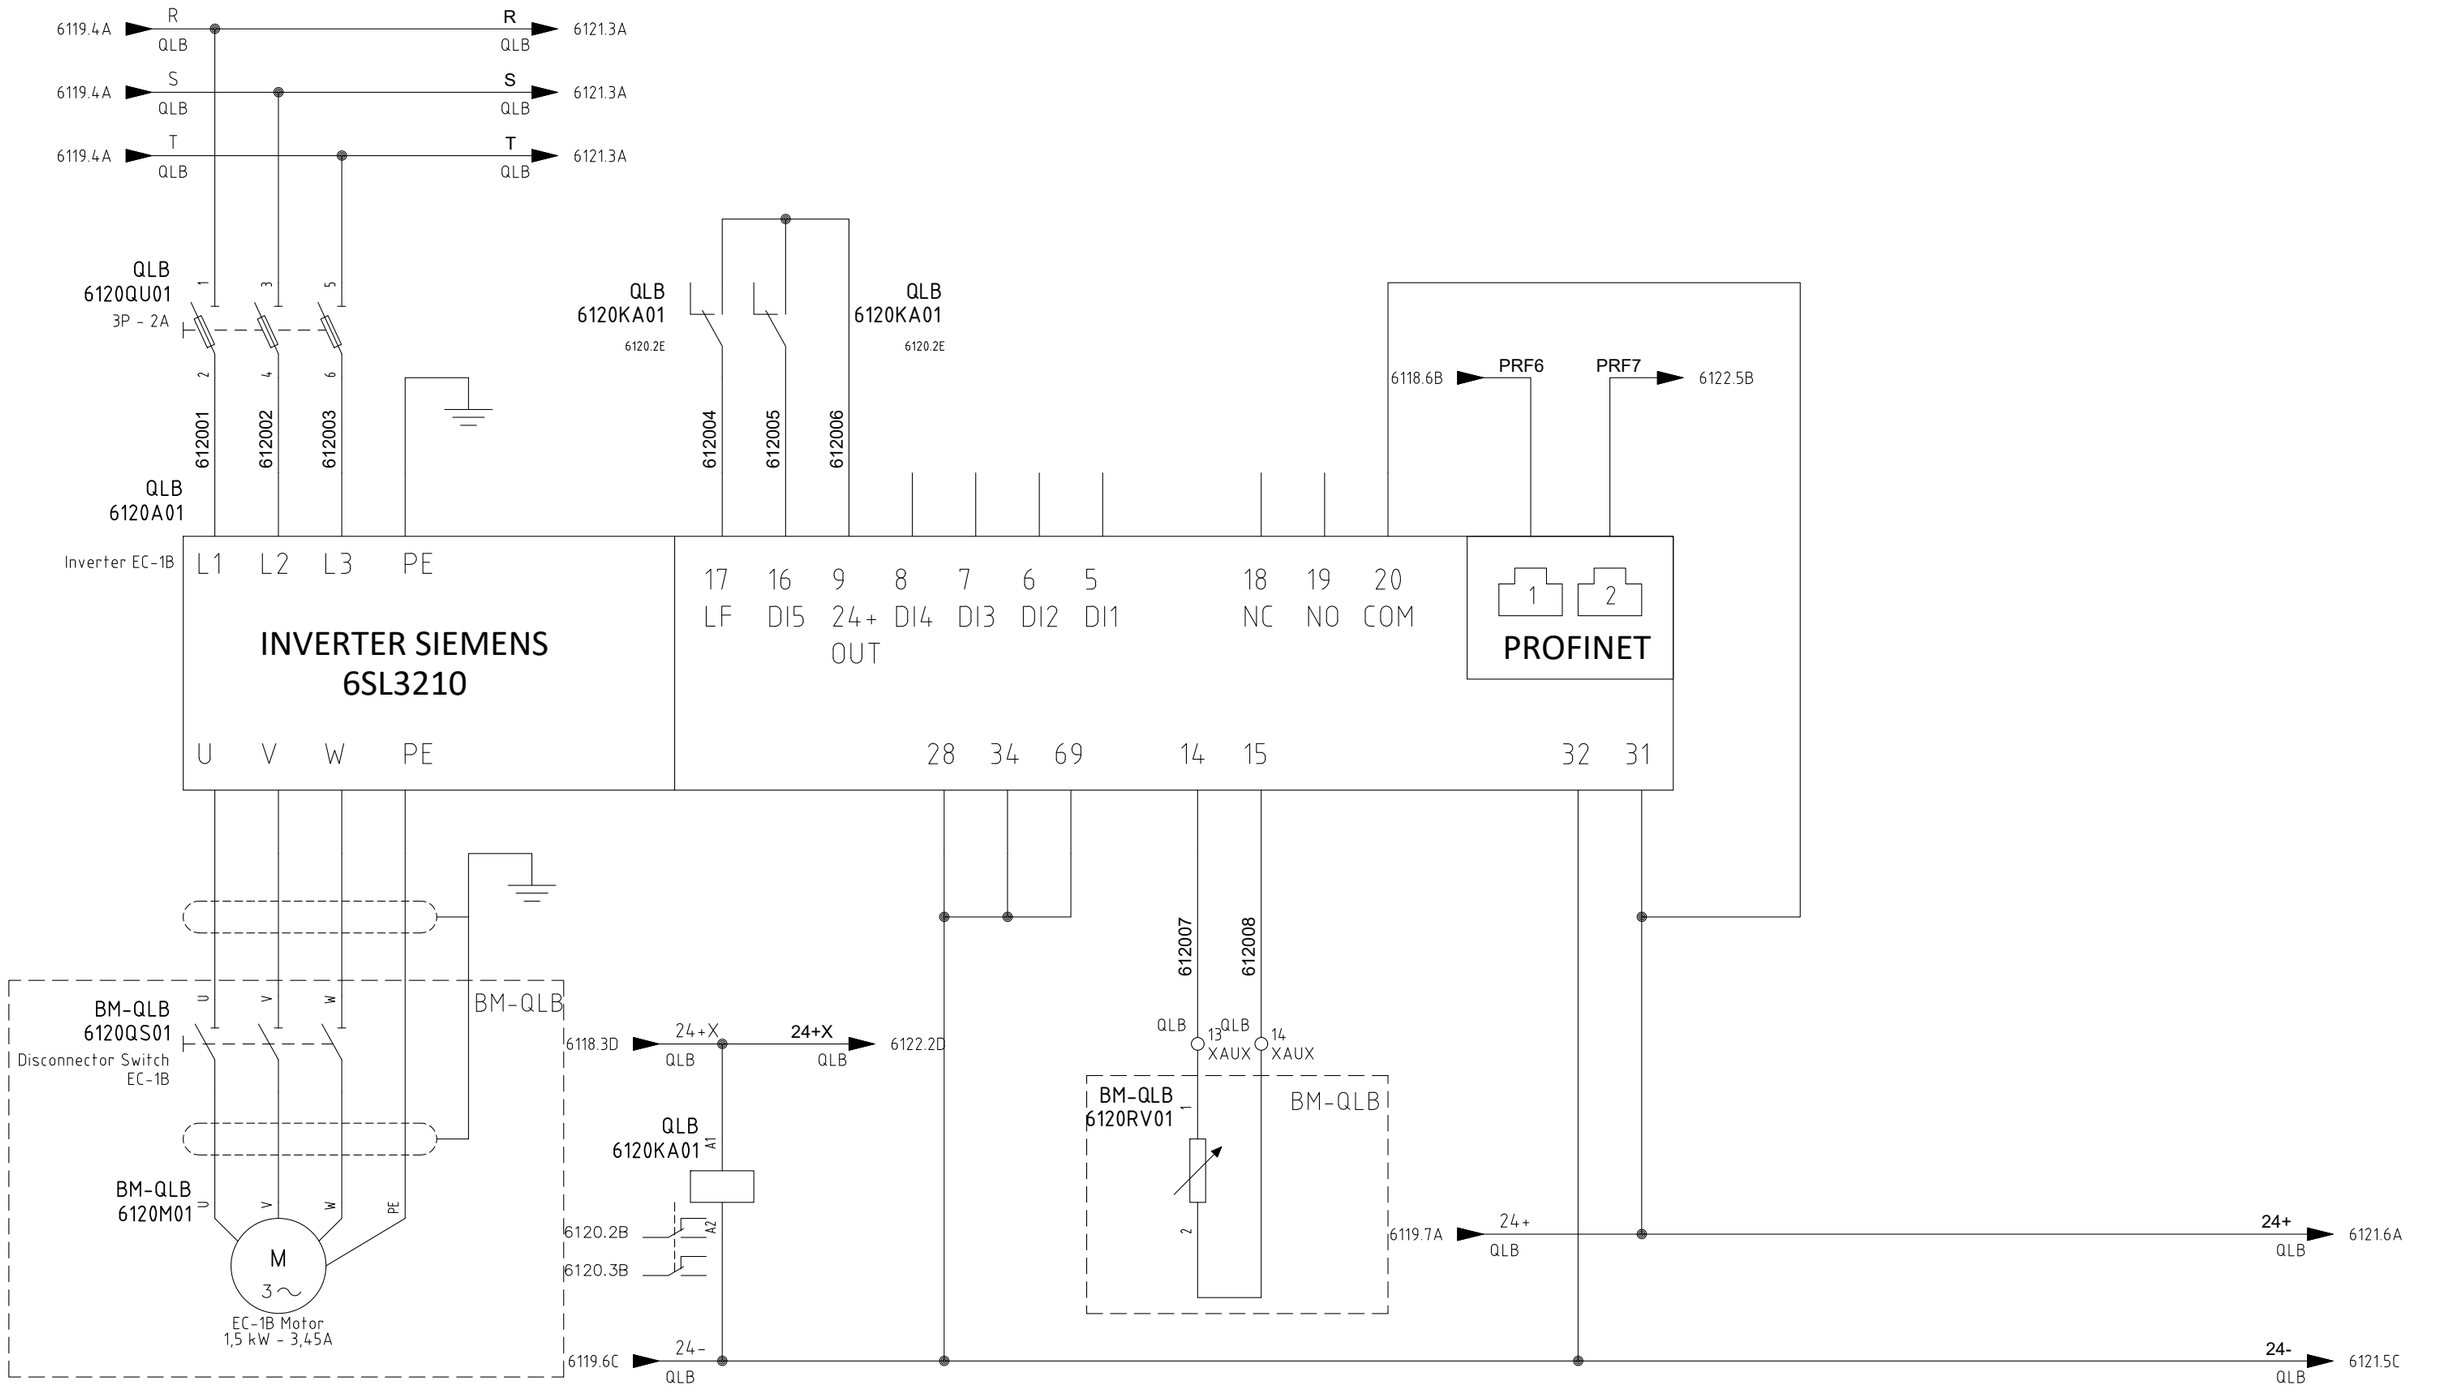

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Inverter
EC-1B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6120

SEGUE
6121

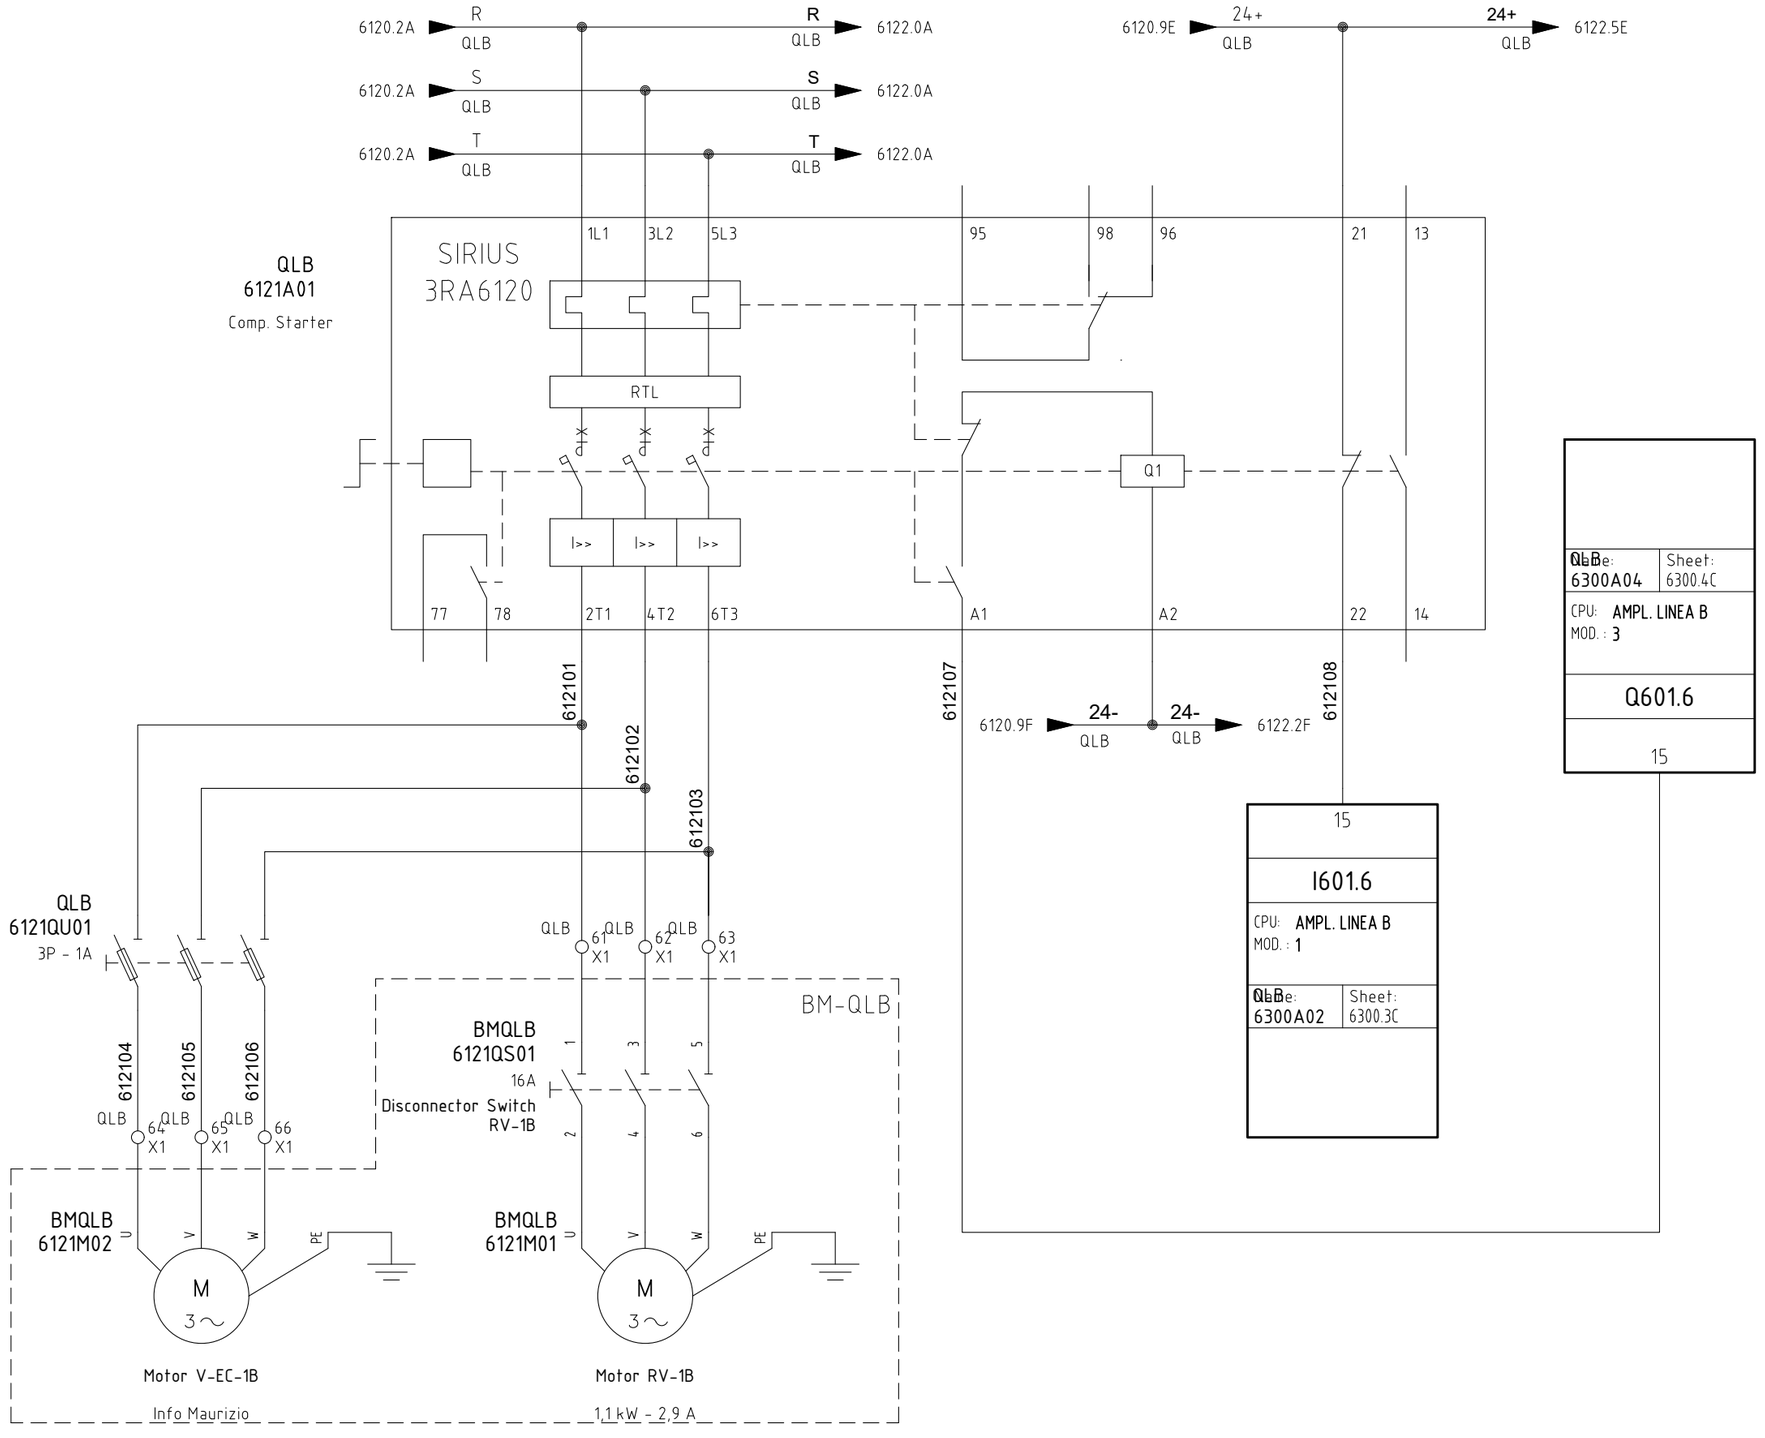

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-1B


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6121

SEGUE
6122

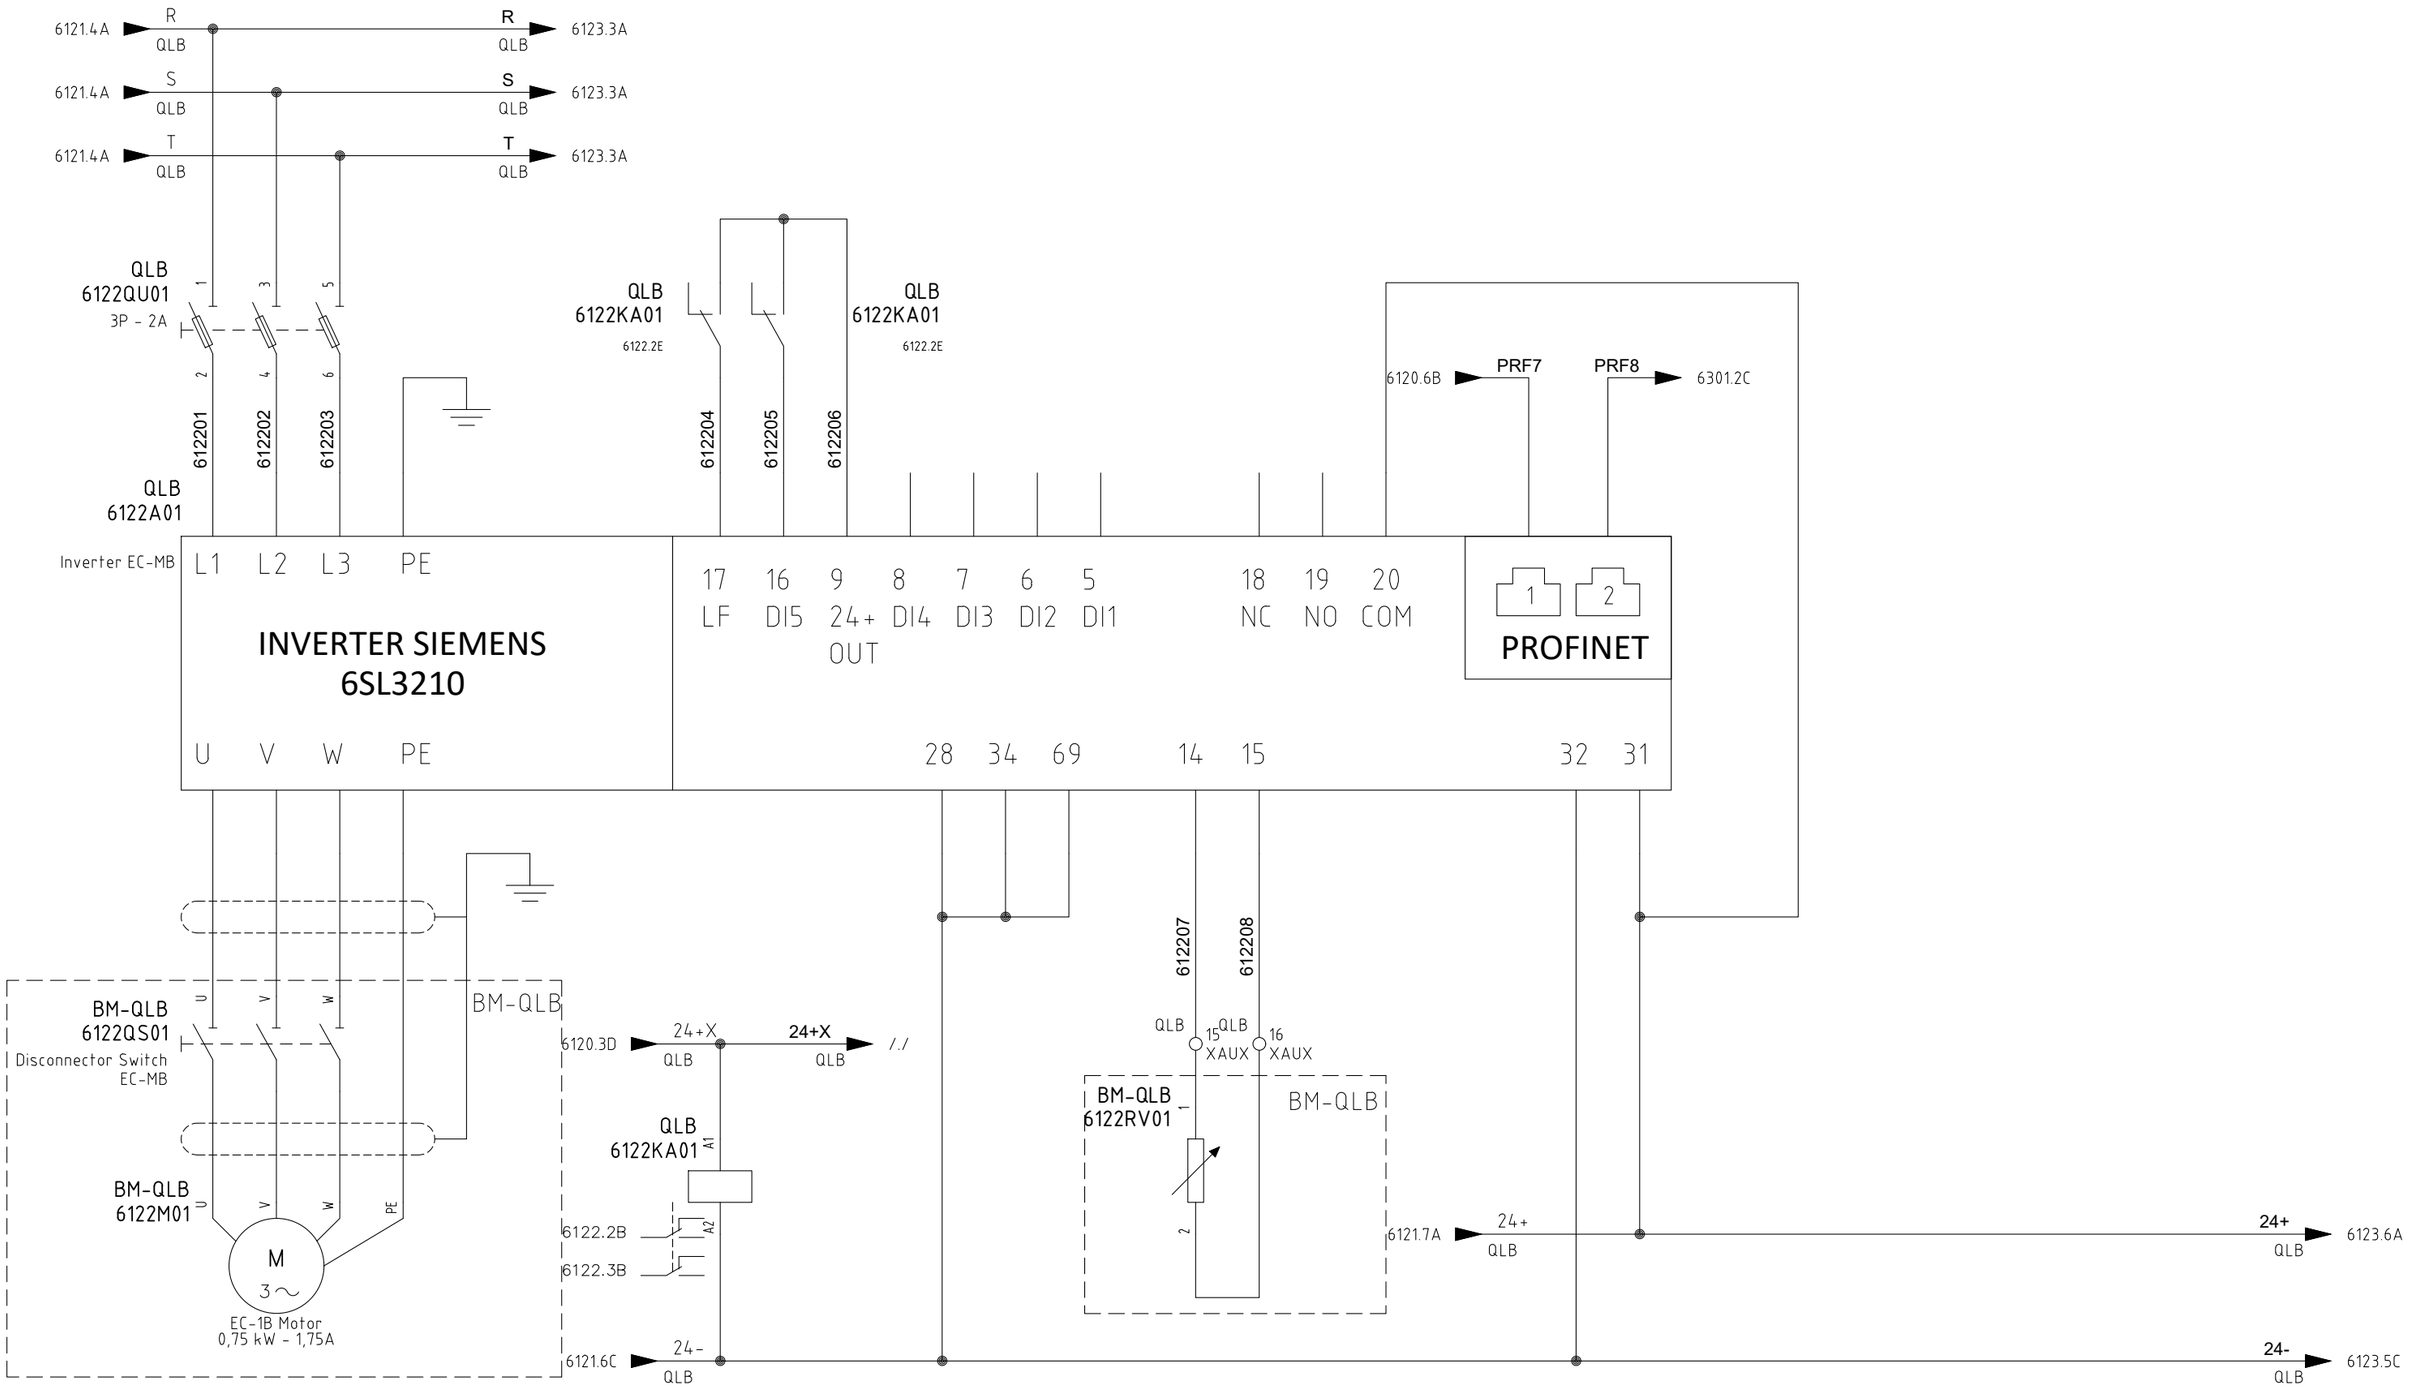

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Inverter
EC-MB

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6122
SEGUE 6123

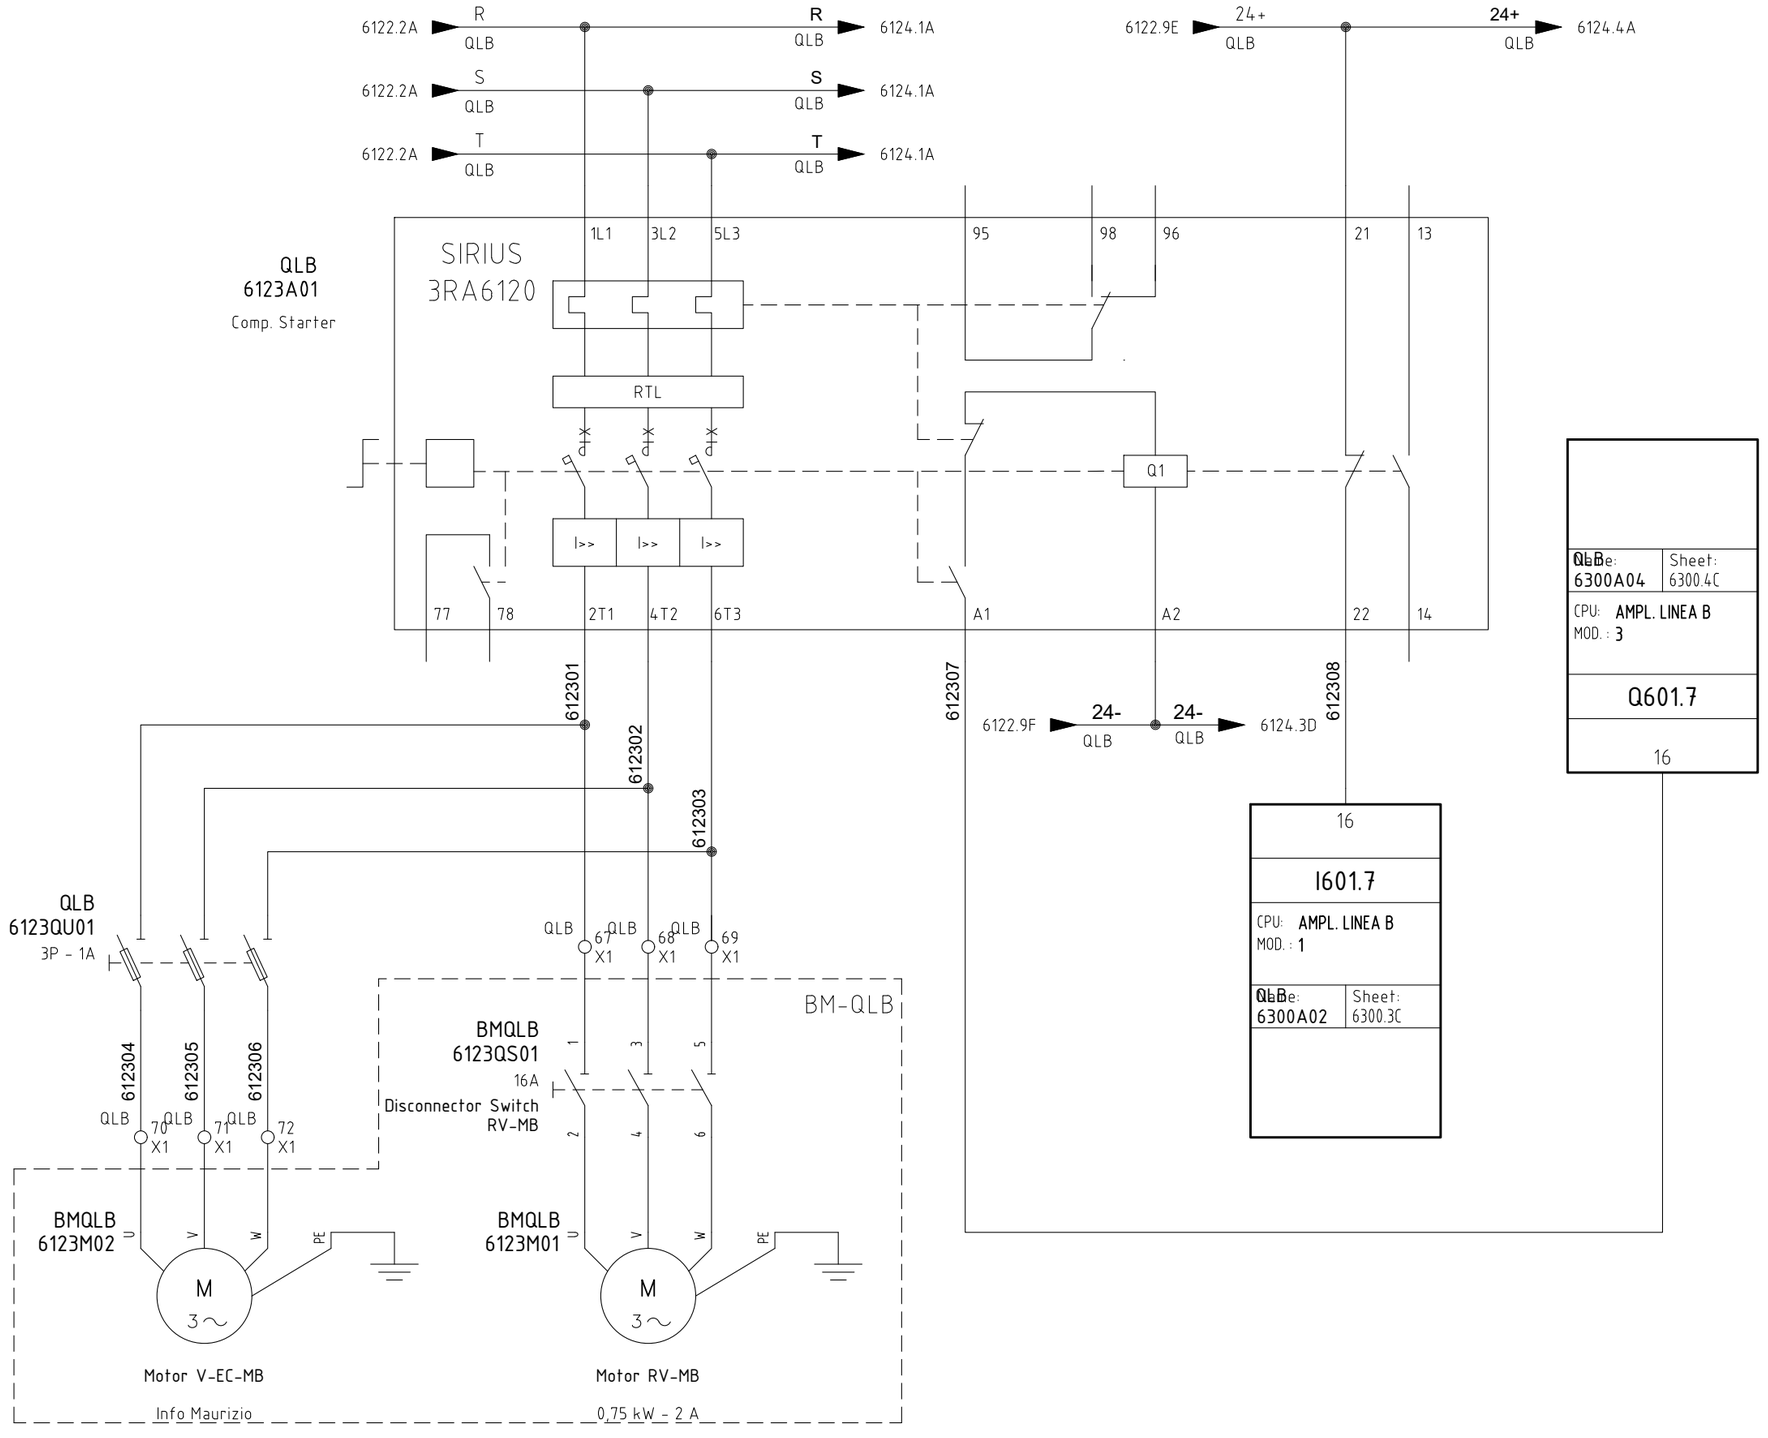


REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N.	C17_26E
CAD	SPAC
Nome File	C17_26E.dwg
Data	28/11/2024

Impianto	SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati
Denominazione	Compact Load *RV-MB*

Ordine	SIRCEM
Progetto	C17_26
Esecutore	AA

FOGLIO	6123
SEGUE	6124

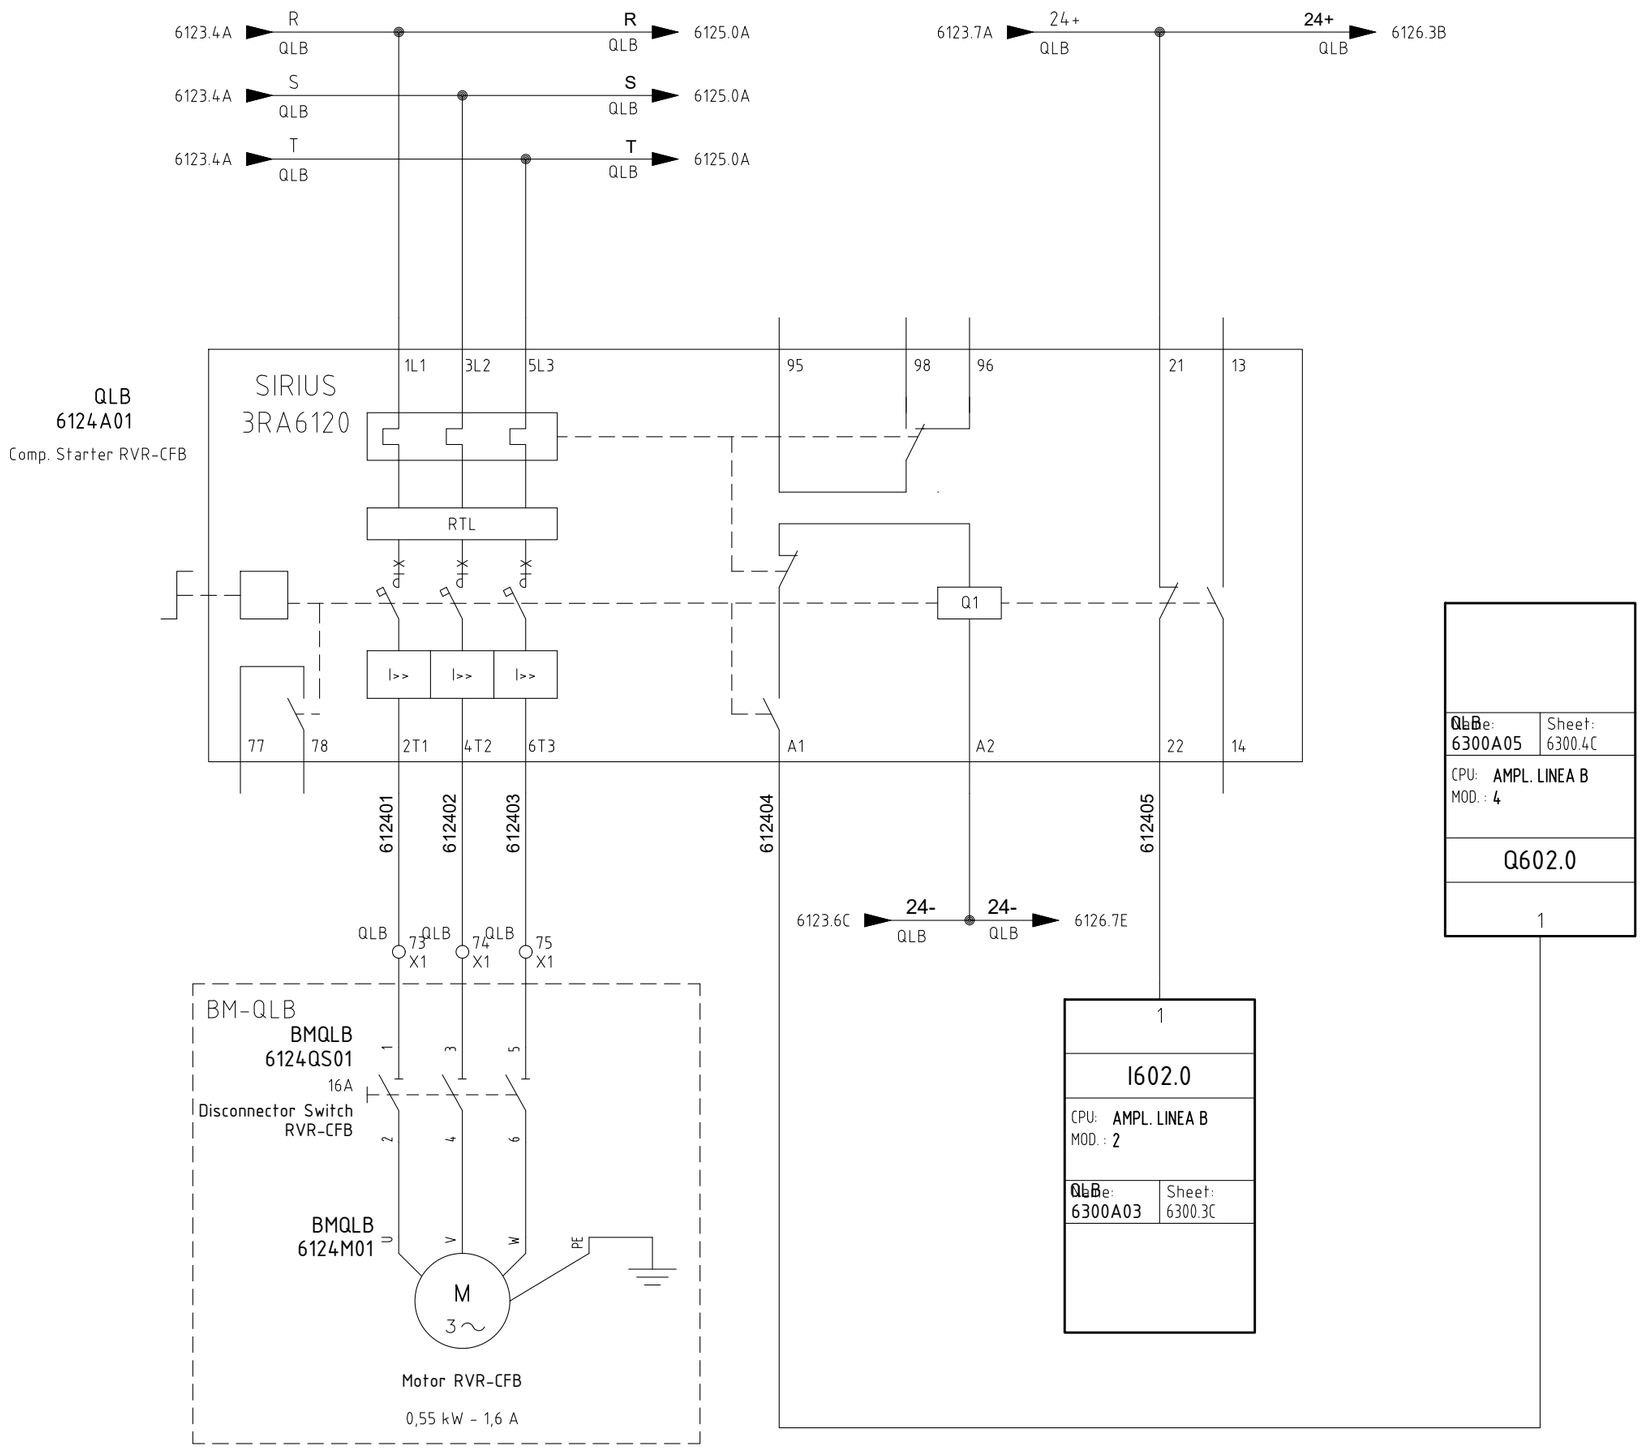

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Compact Load
RV-CFB

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6124
SEGUE 6125

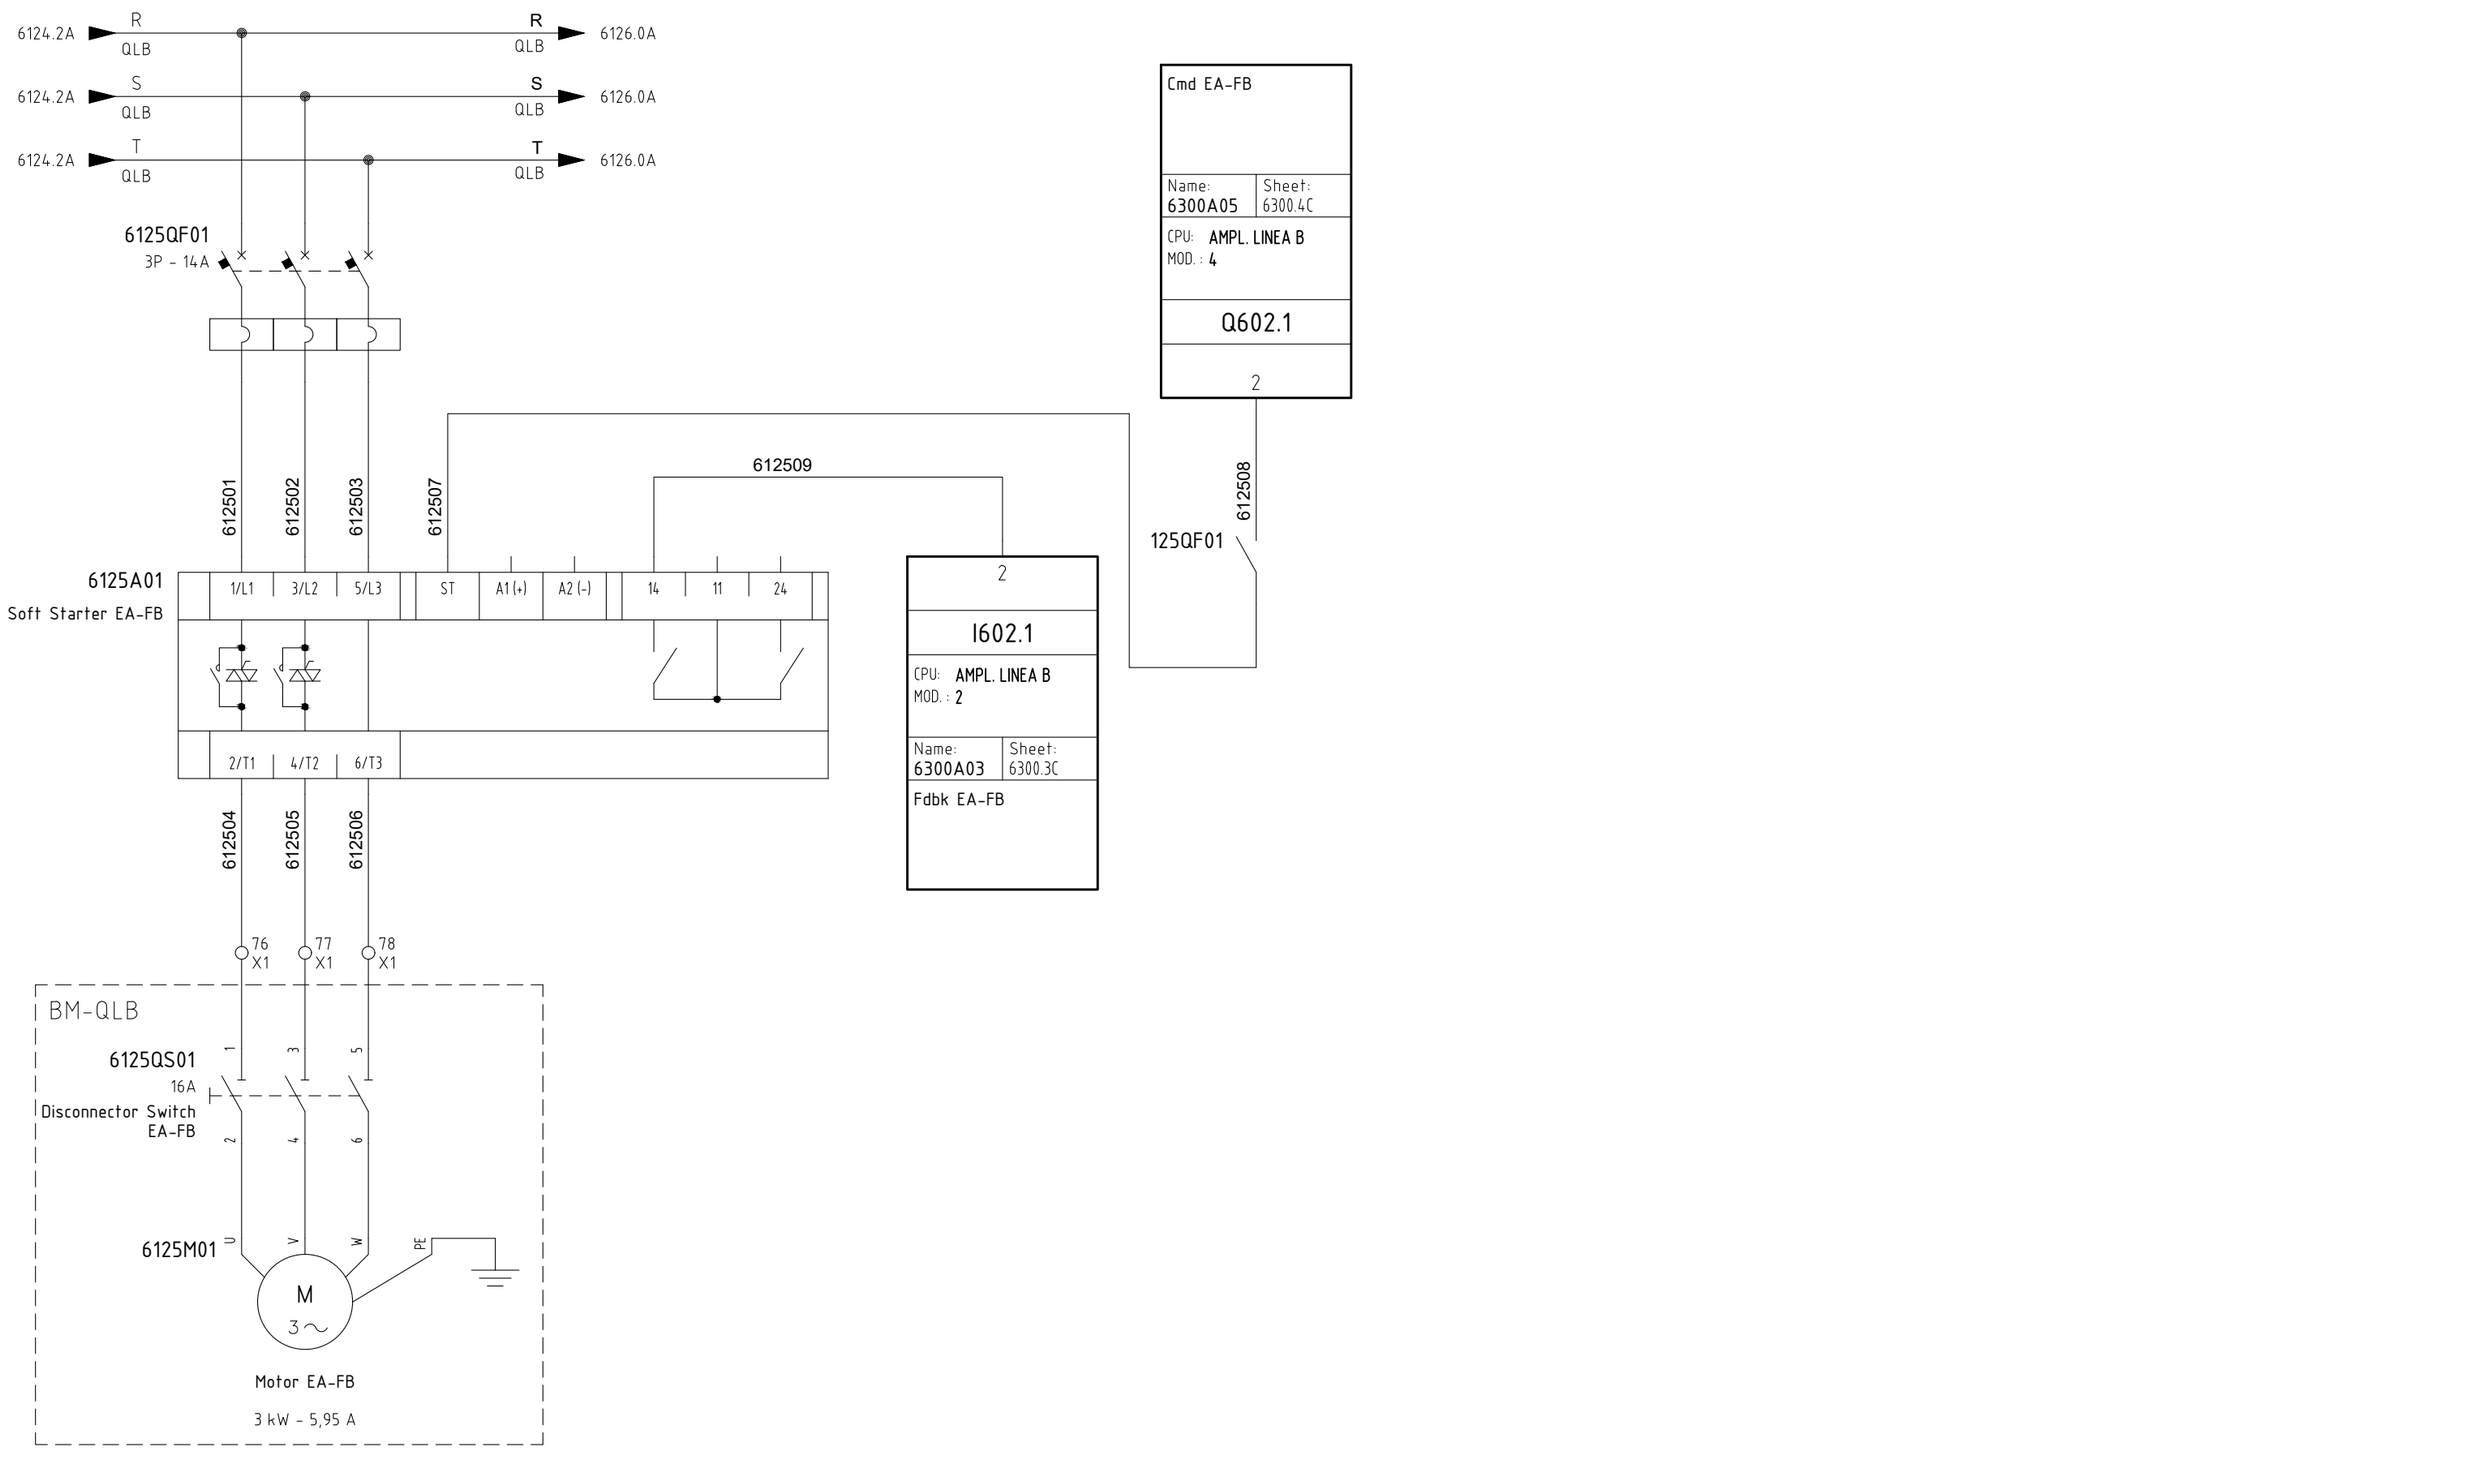

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
01	Sostituzione SS e Aggiunta CMD Timer Filtro	28/11/24	AA

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Soft Starter
EA-FB


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6125

SEGUE
6126

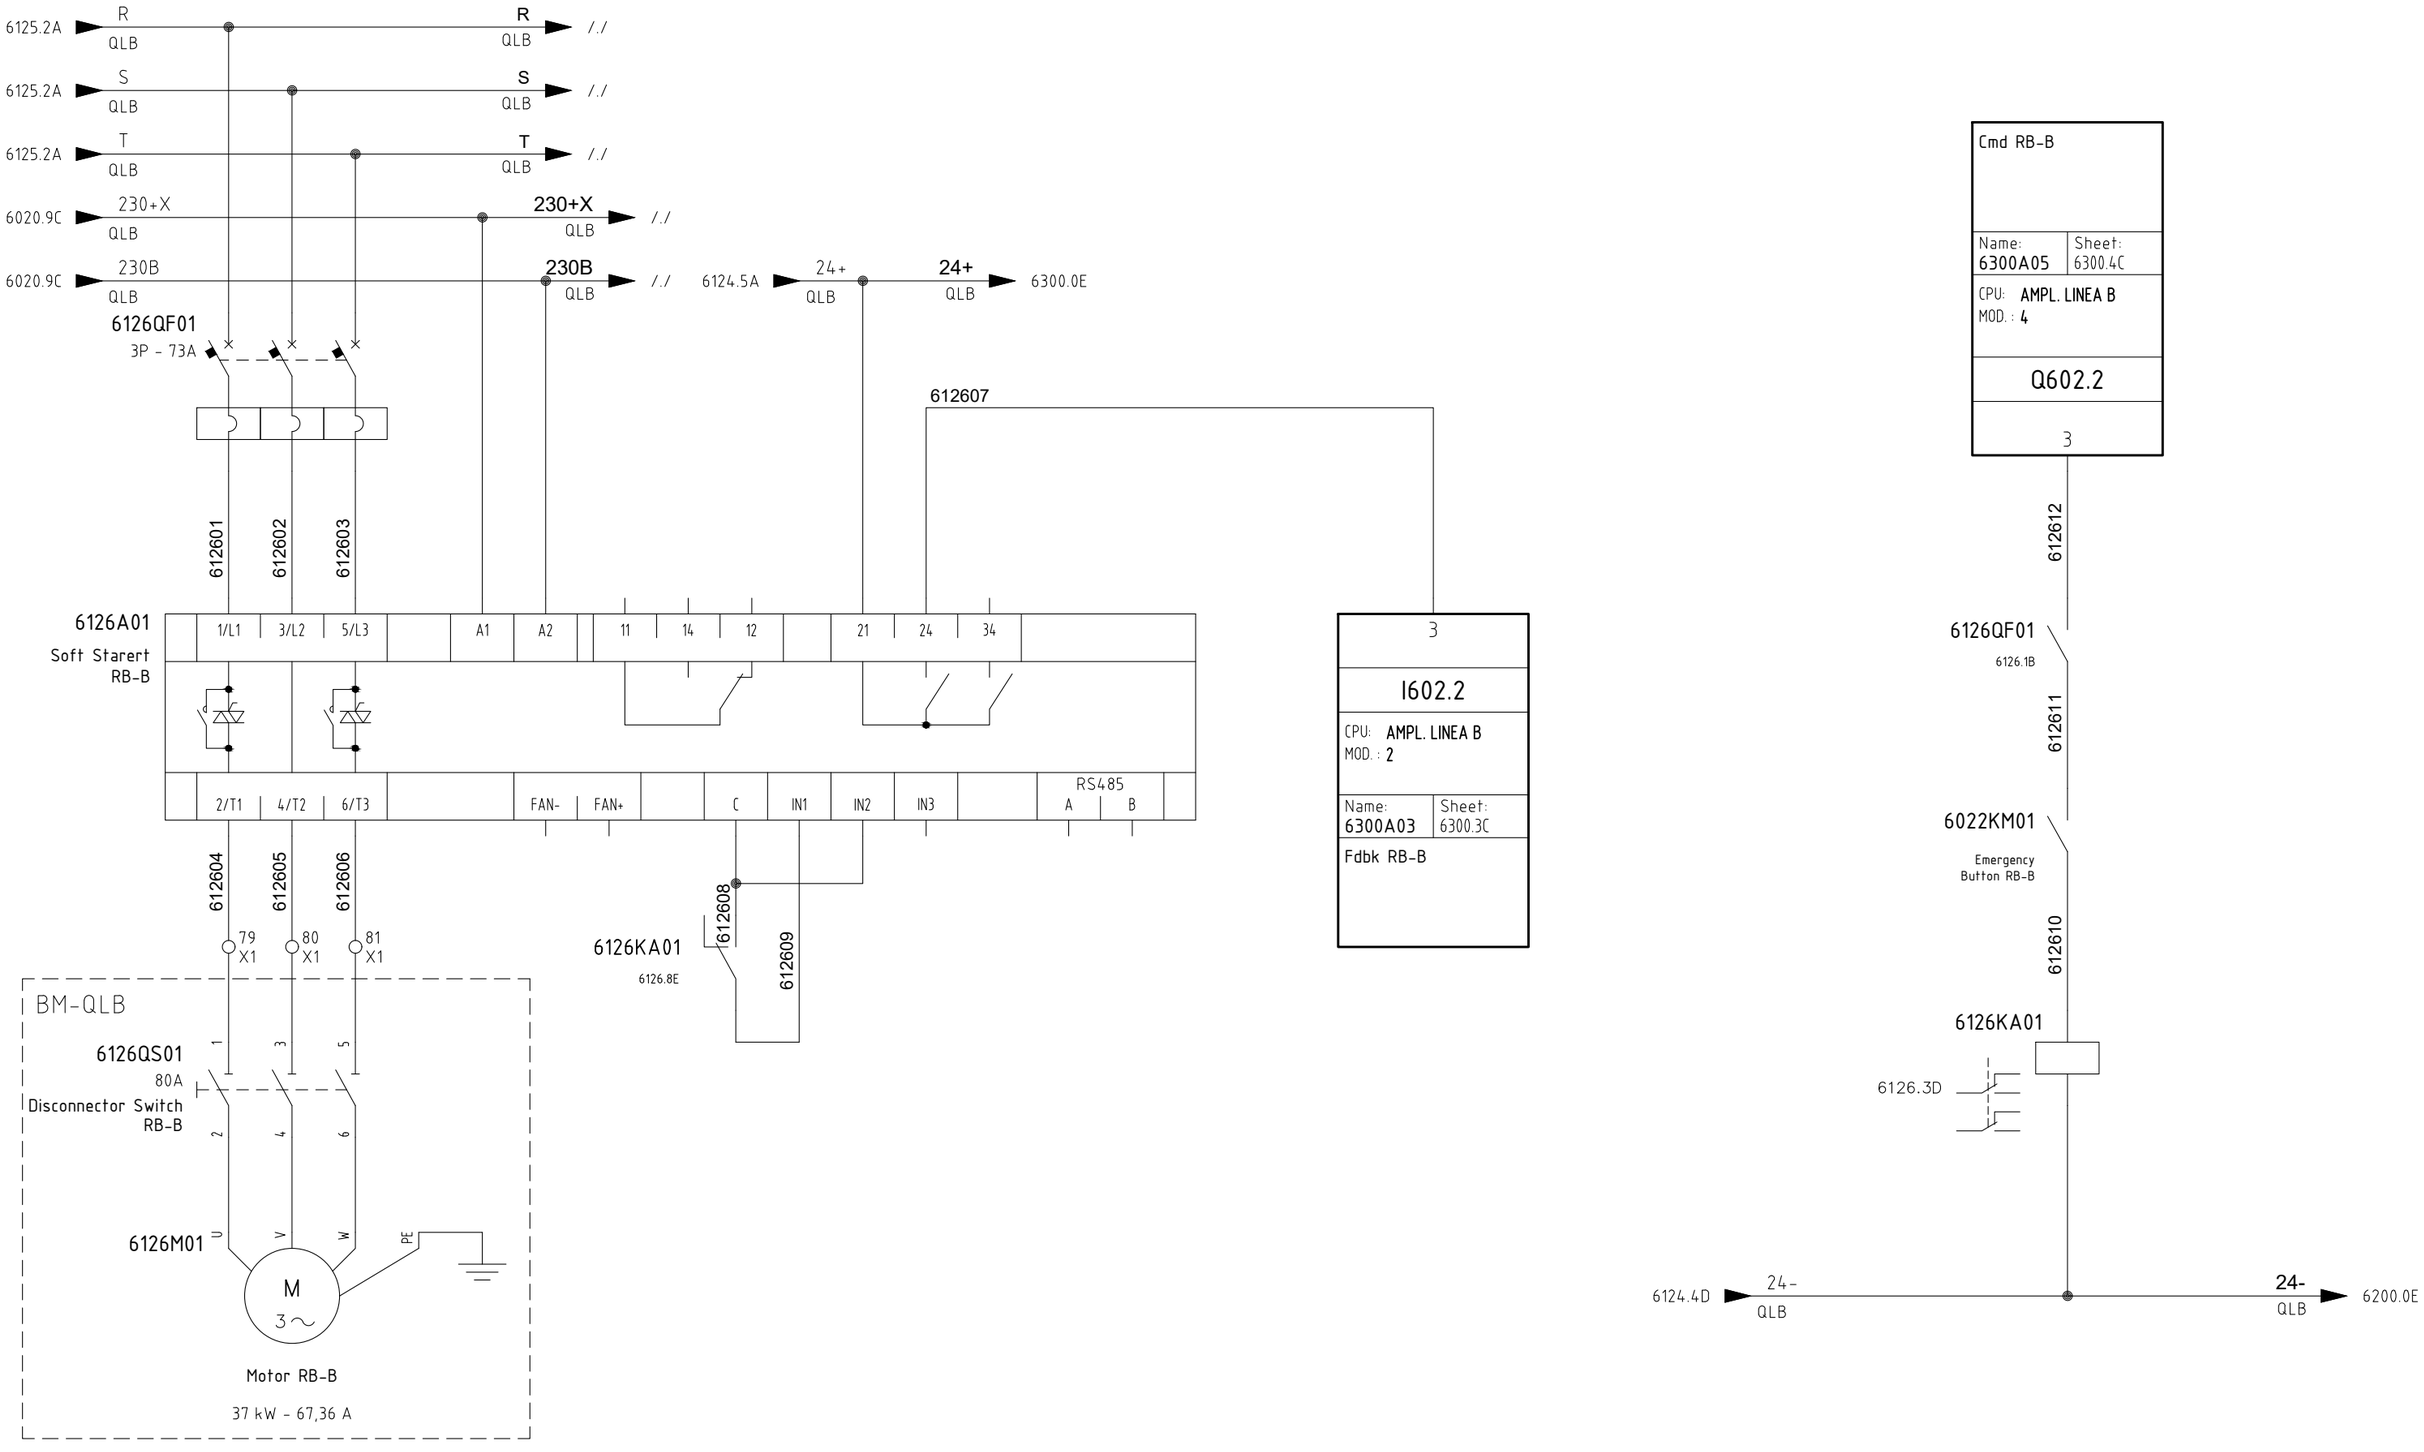

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
01	Sostituzione SS e Aggiunta CMD Timer Filtro	28/11/24	AA


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione
Soft Starter
RB-B

Ordine
SIRCEM
Progetto
C17_26
Esecutore
AA

FOGLIO
6126
SEGUE
6200

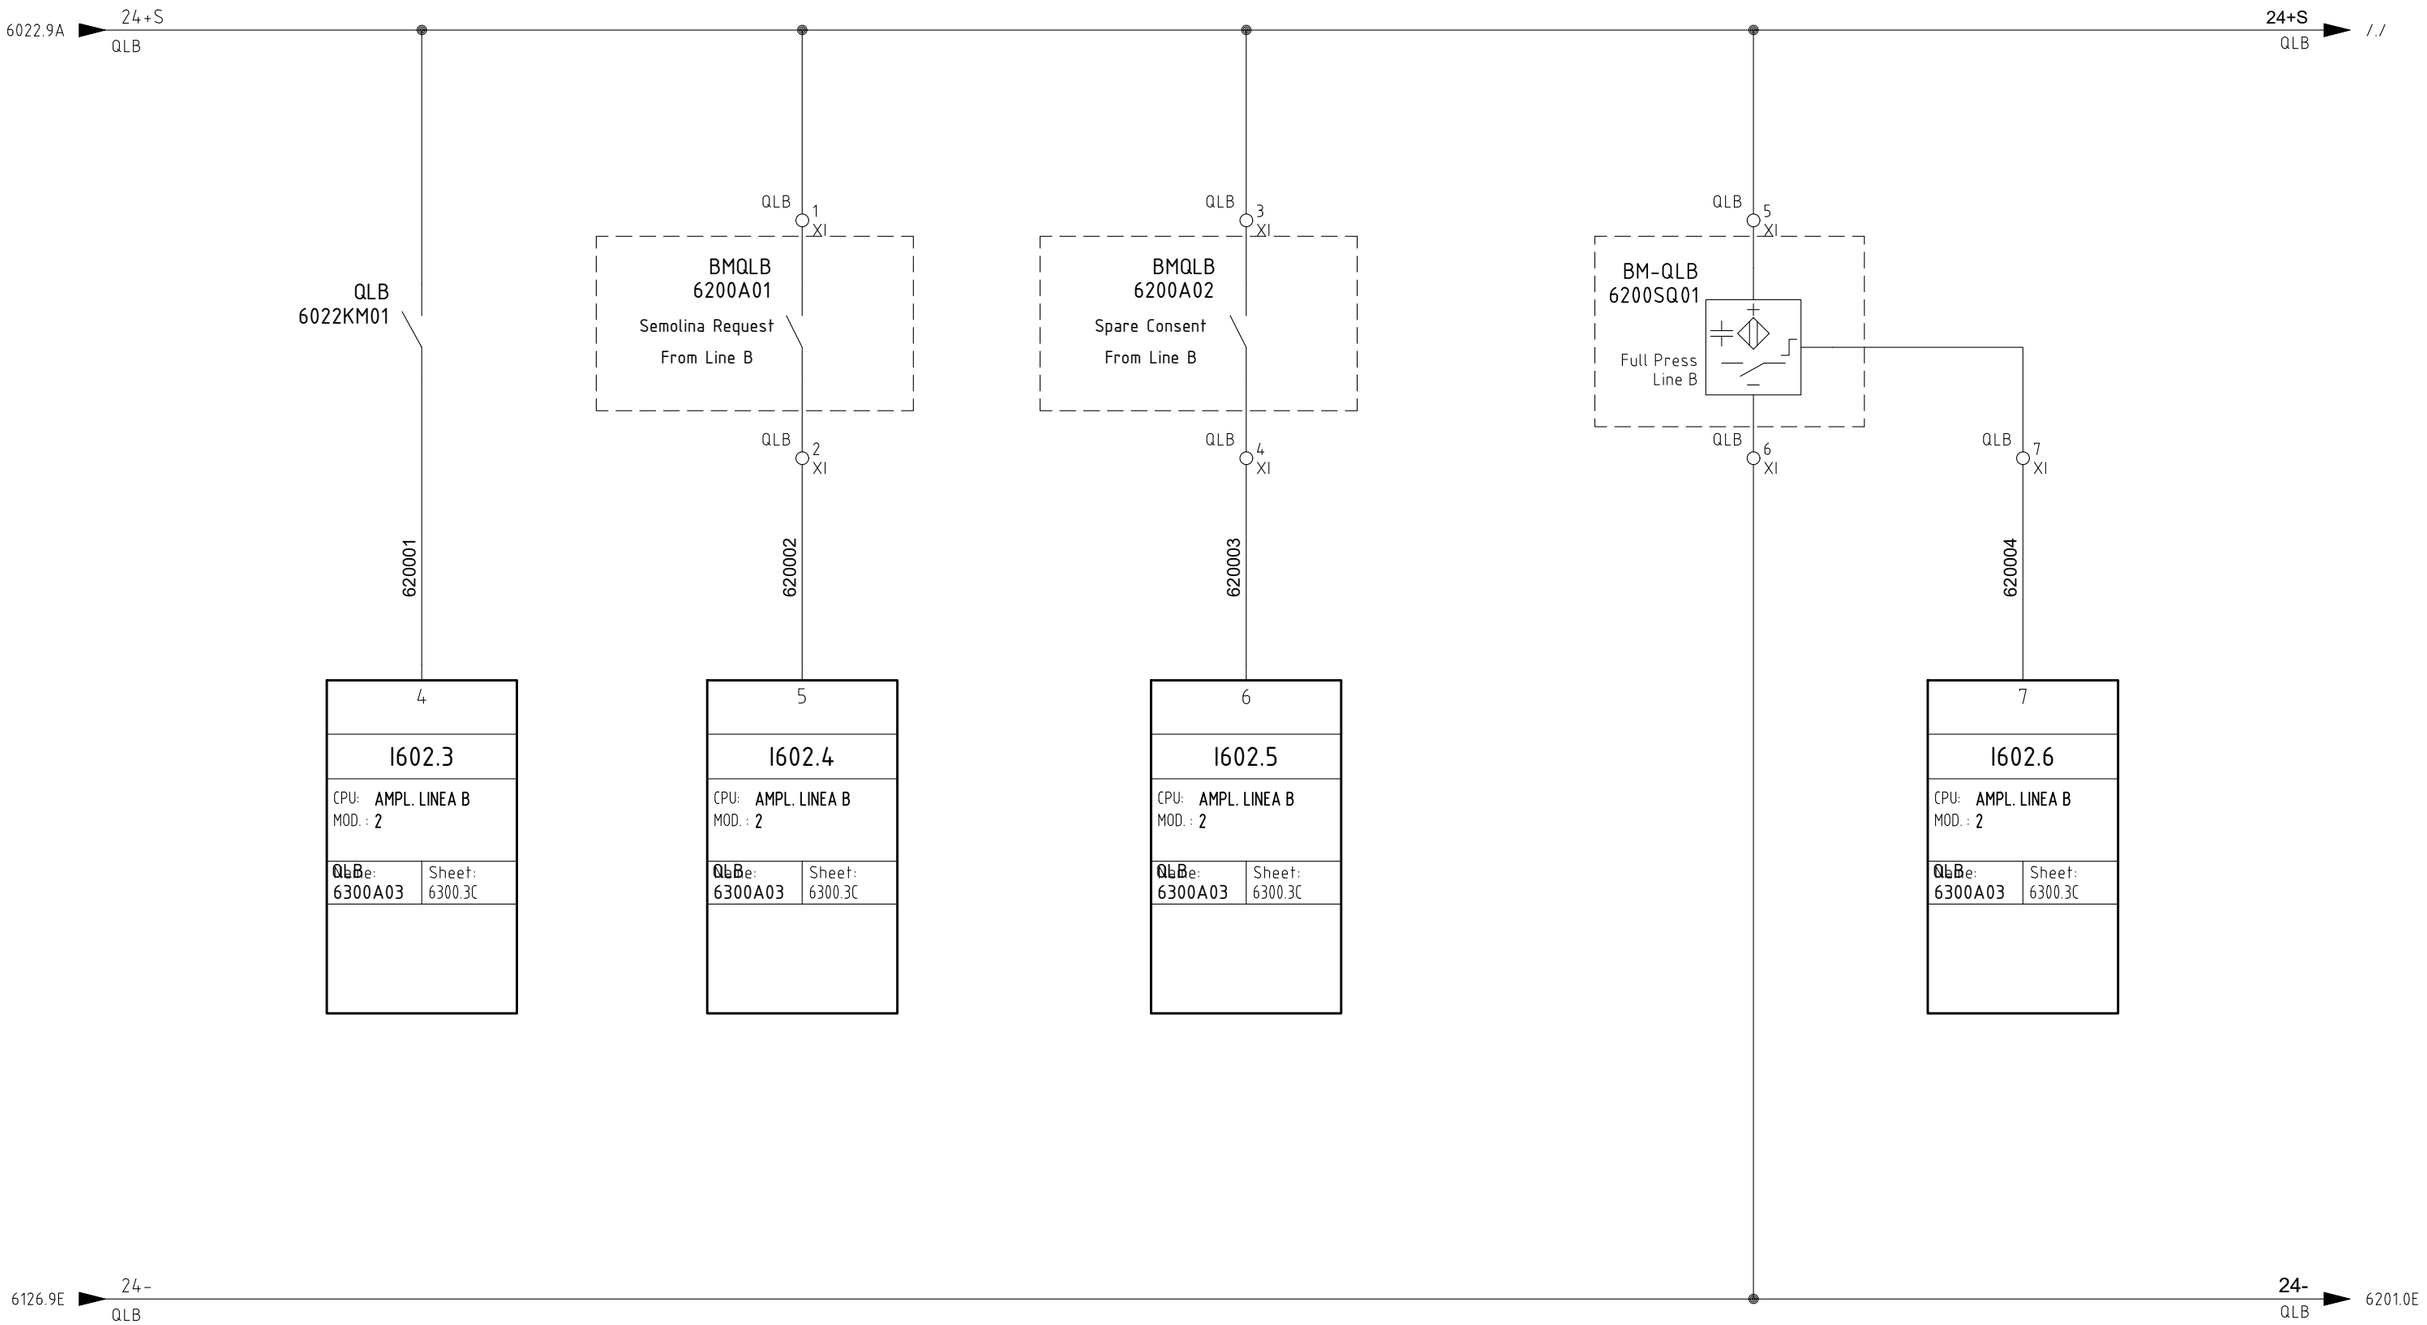

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Digital Input

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6200
SEGUE 6201

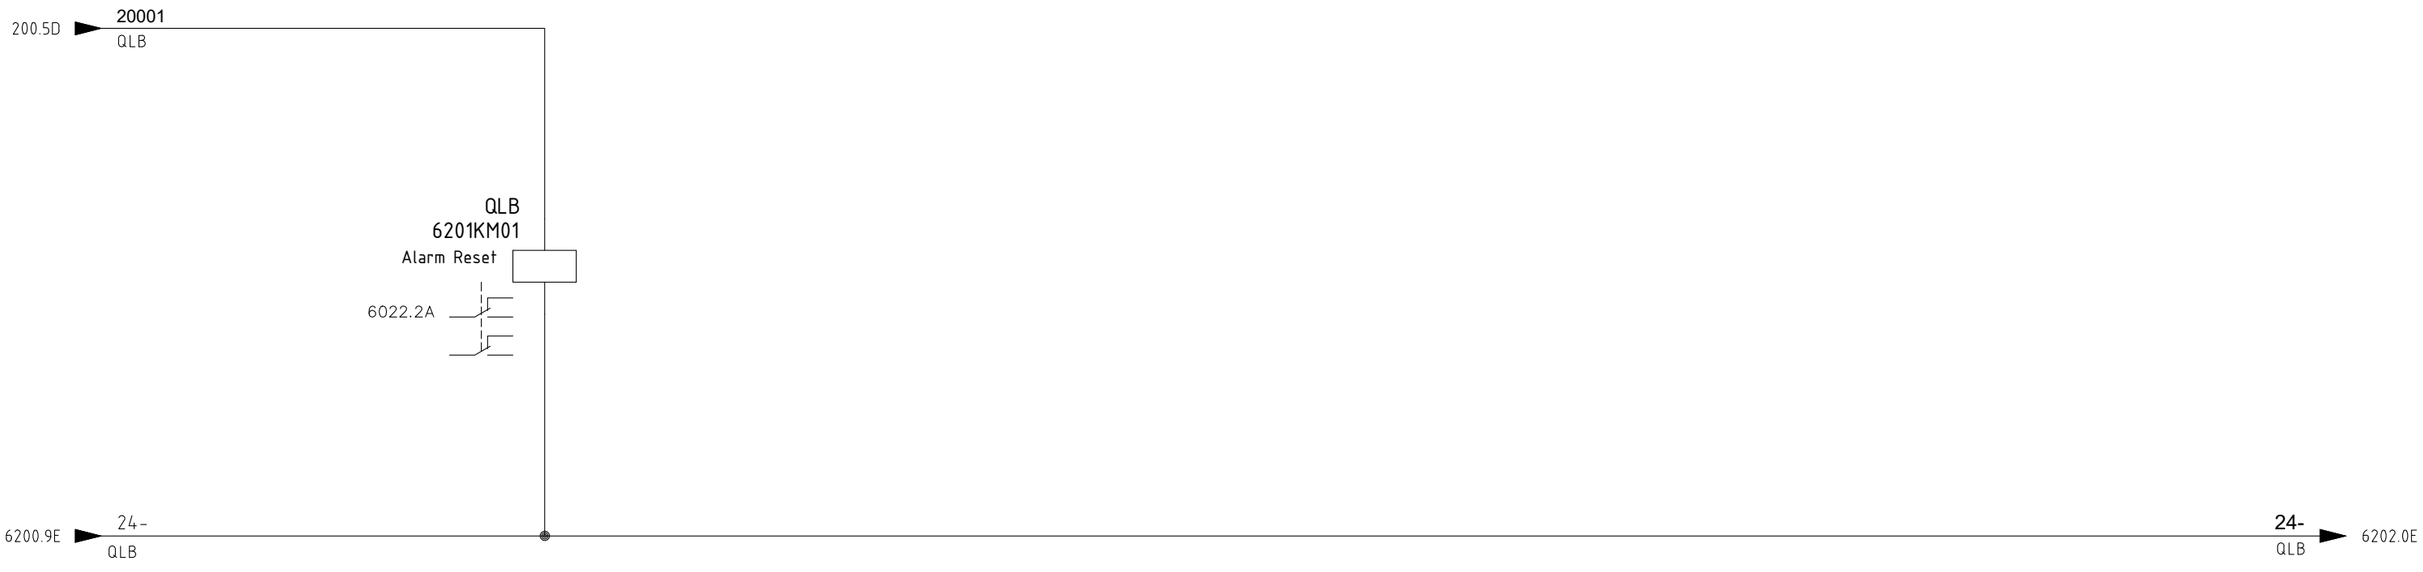

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Digital Input

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6201
SEGUE 6202

6020.9B ← 24+E QLB

24+E QLB → 6203.0A

Name:	Sheet:
6300A05	6300.4C
CPU: AMPL. LINEA B MOD. : 4	
Q602.3	
4	

620201

6202KA01
Feeding Consent
Line B (Start)

6202.2C

QLB 1 XQ
620202
6202KA01
6202.1D
620203
QLB 2 XQ

Name:	Sheet:
6300A05	6300.4C
CPU: AMPL. LINEA B MOD. : 4	
Q602.4	
5	

620204

6202KA02
Feeding Consent
Line B (Alarm)

6202.5C

QLB 3 XQ
620205
6202KA02
6202.4D
620206
QLB 4 XQ

6201.9E ← 24- QLB

24- QLB → 6203.0E

				Dis. N. C17_26E	Impianto SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati	Ordine SIRCEM		FOGLIO 6202
				CAD SPAC		Progetto C17_26		SEGUE 6203
				Nome File C17_26E.dwg	Denominazione Digital Output	Esecutore AA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	Data 28/11/2024				

6202.9A 24+E QLB

24+E QLB /./

Timer Filter CFT

Name: 6300A05 | Sheet:

CPU: AMPL. LINEA B
MOD. : 4

Q602.5

6

620301

620302

6203KA01
6203.1B
CMD
Timer Filter CFT

5
XQ

6203YV01
CFT
Filter Timer

6203KA01
CMD
Timer Filter CFT

6
XQ

6202.9E 24- QLB

24- QLB 6300.0E

6203.2B

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
01	Sostituzione SS e Aggiunta CMD Timer Filtro	28/11/24	AA


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024


Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati


Denominazione Digital Output

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA


FOGLIO 6203
SEGUE 6300

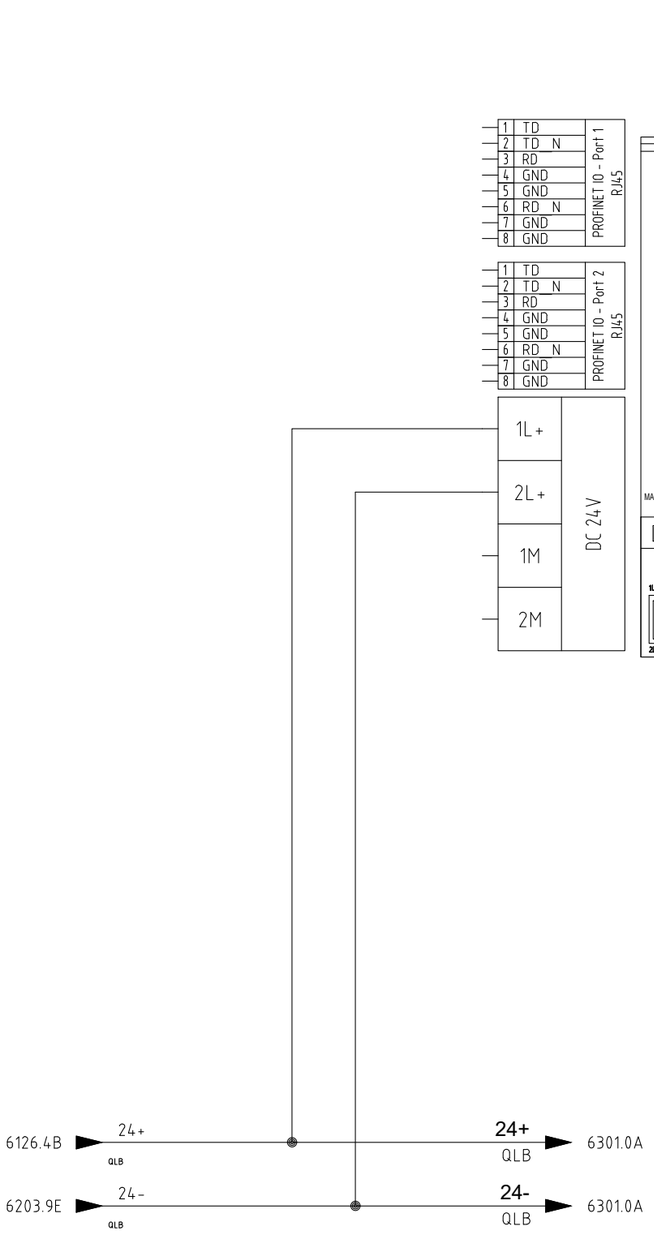

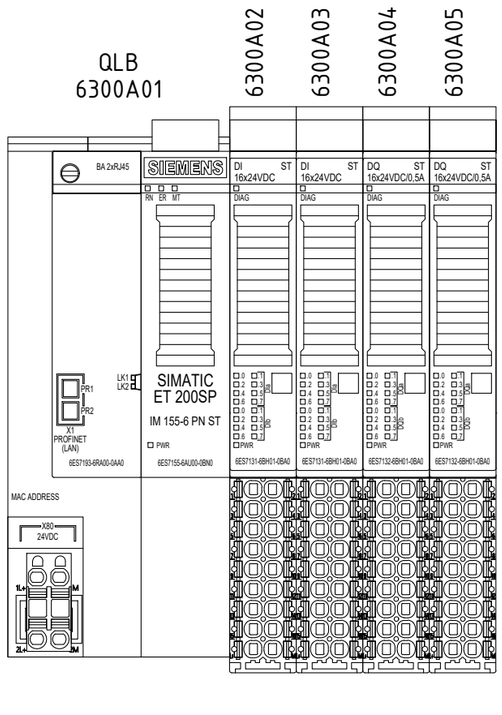

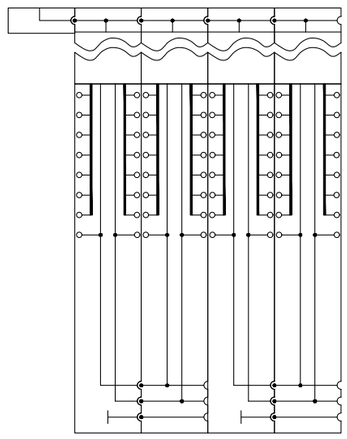

				Dis. N. C17_26E	Impianto SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE Quadro Ampliamento Sfarinati	Ordine SIRCEM		FOGLIO 6300
				CAD SPAC		Progetto C17_26		SEGUE 6301
				Nome File C17_26E.dwg	Denominazione Plc	Esecutore AA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	Data 28/11/2024				

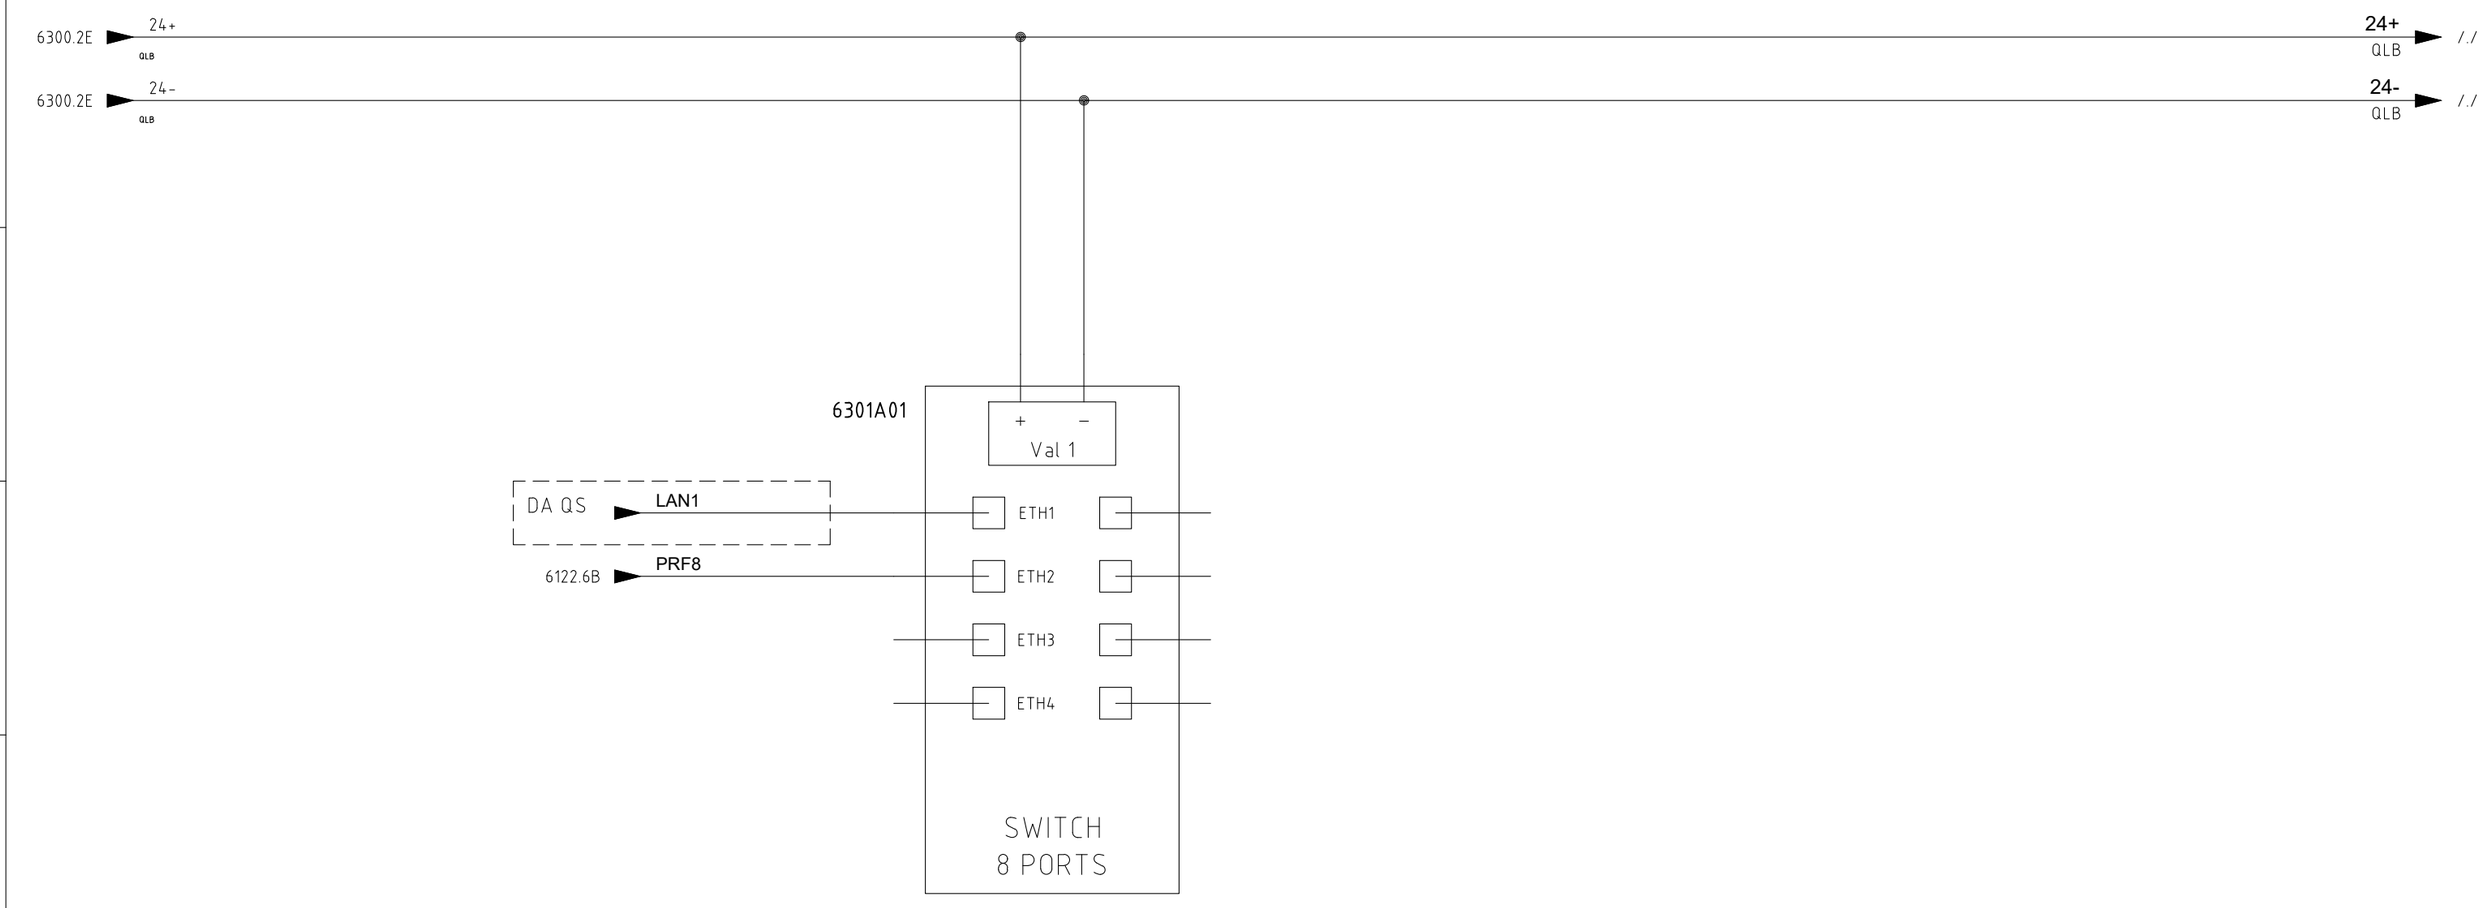

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024


Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Eth Switch

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6301
SEGUE 6402

QLB - X1

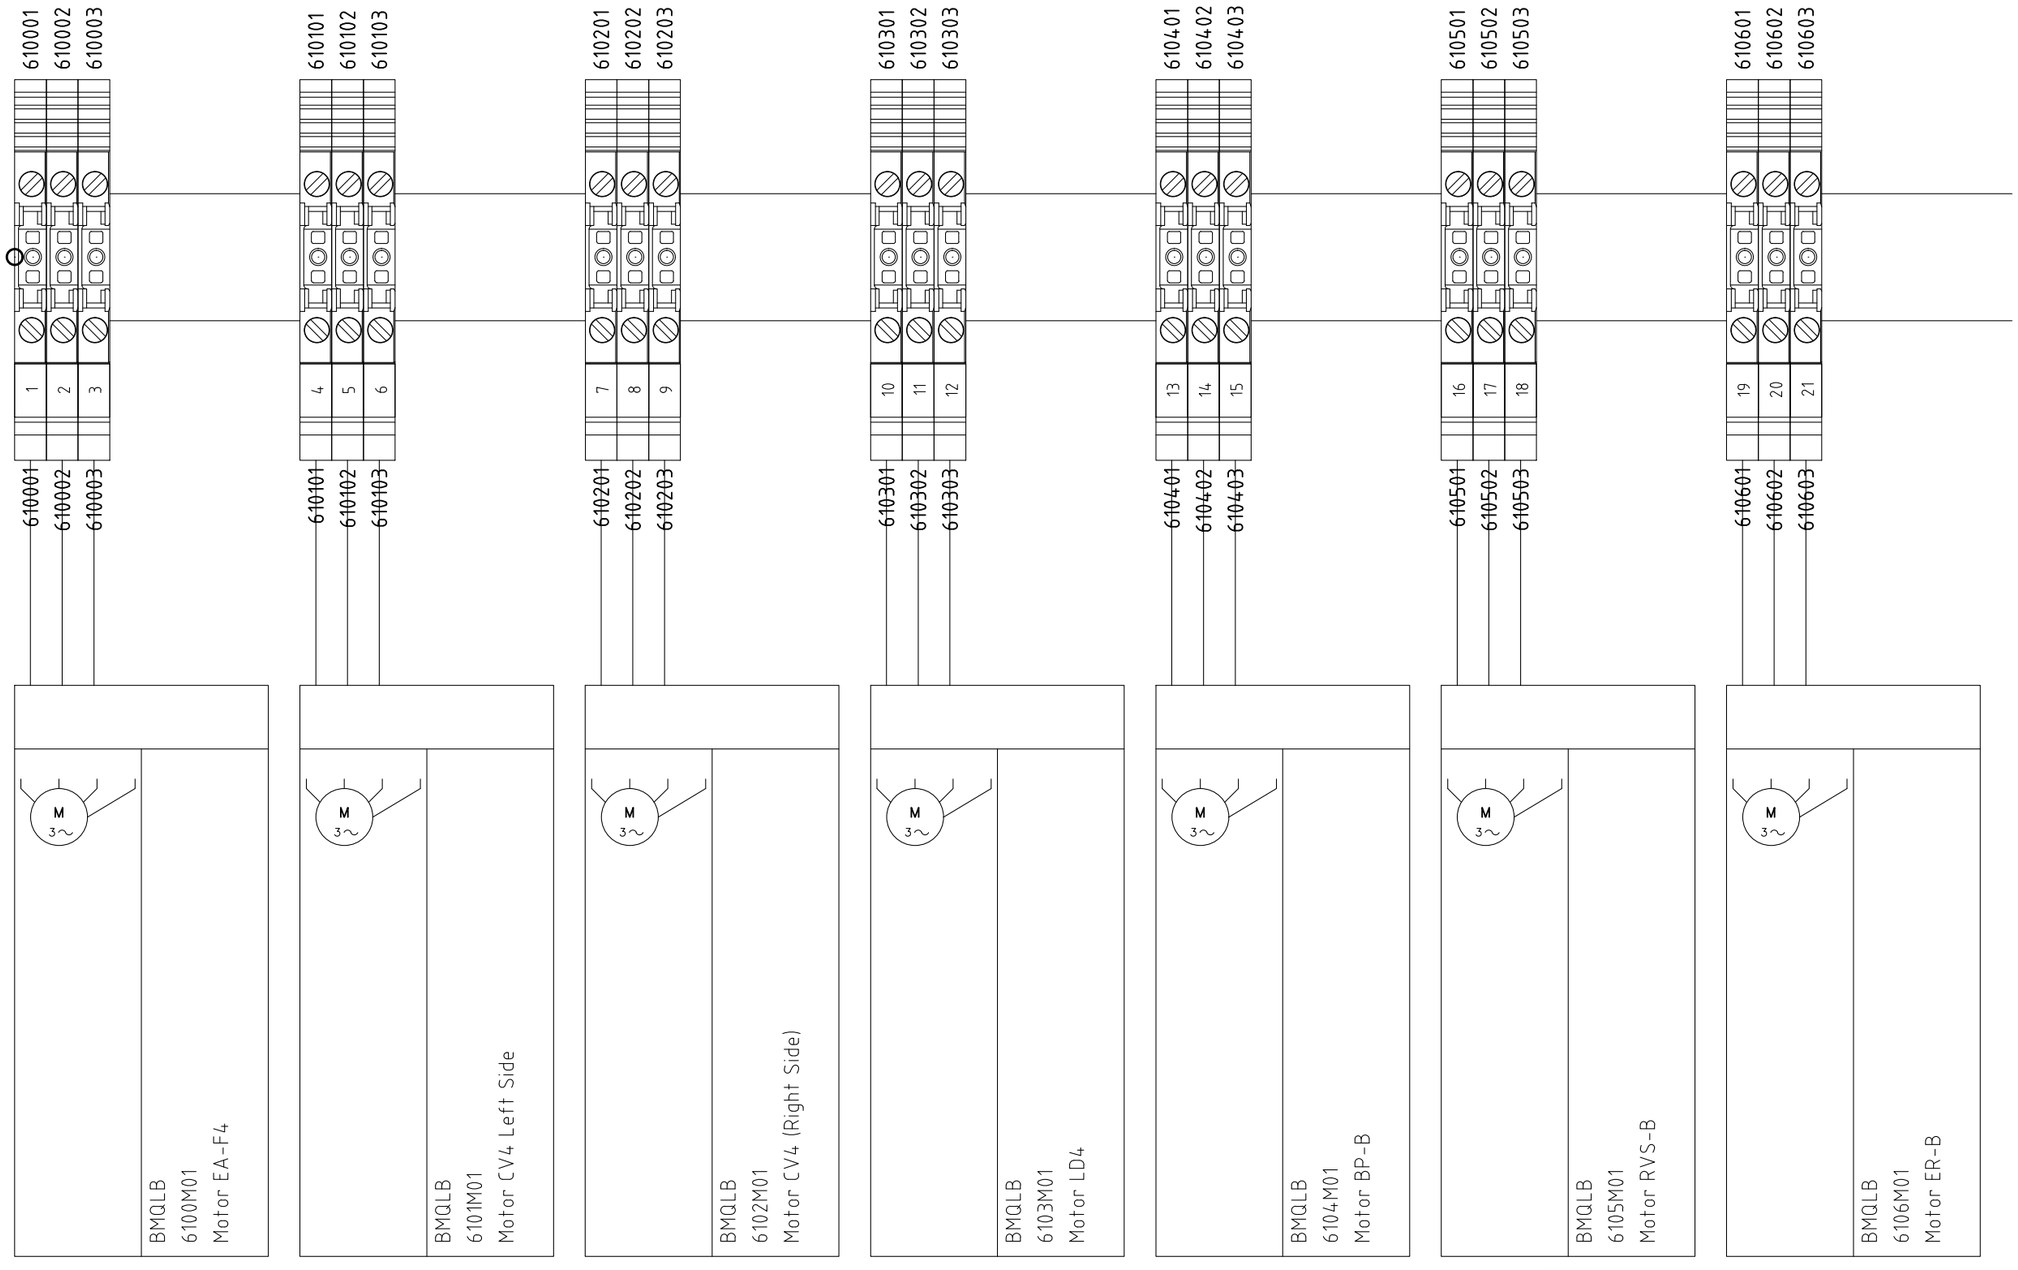

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME


Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6402
SEGUE 6403

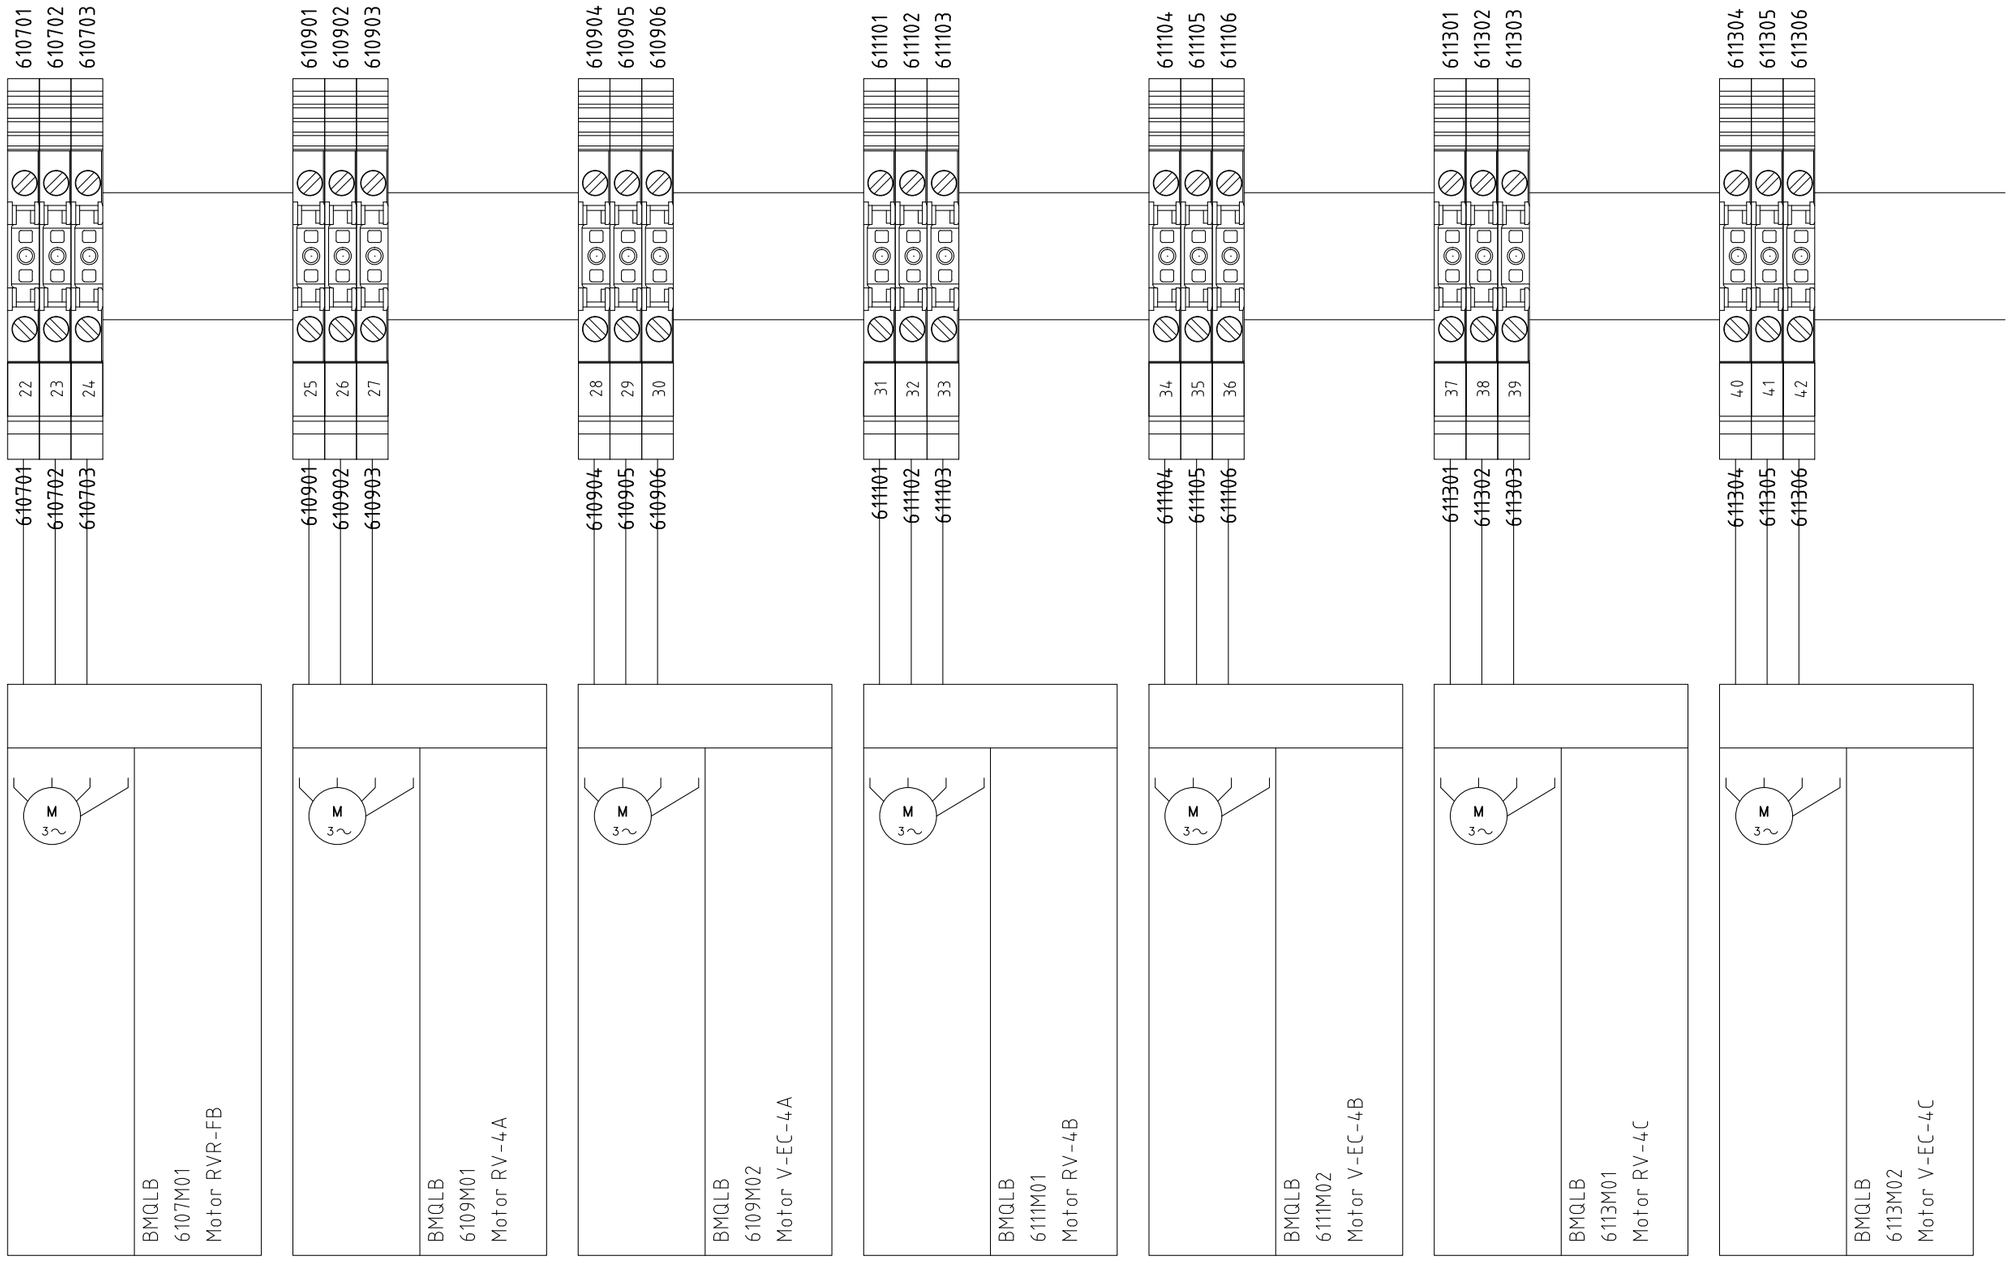

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6403

SEGUE
6404

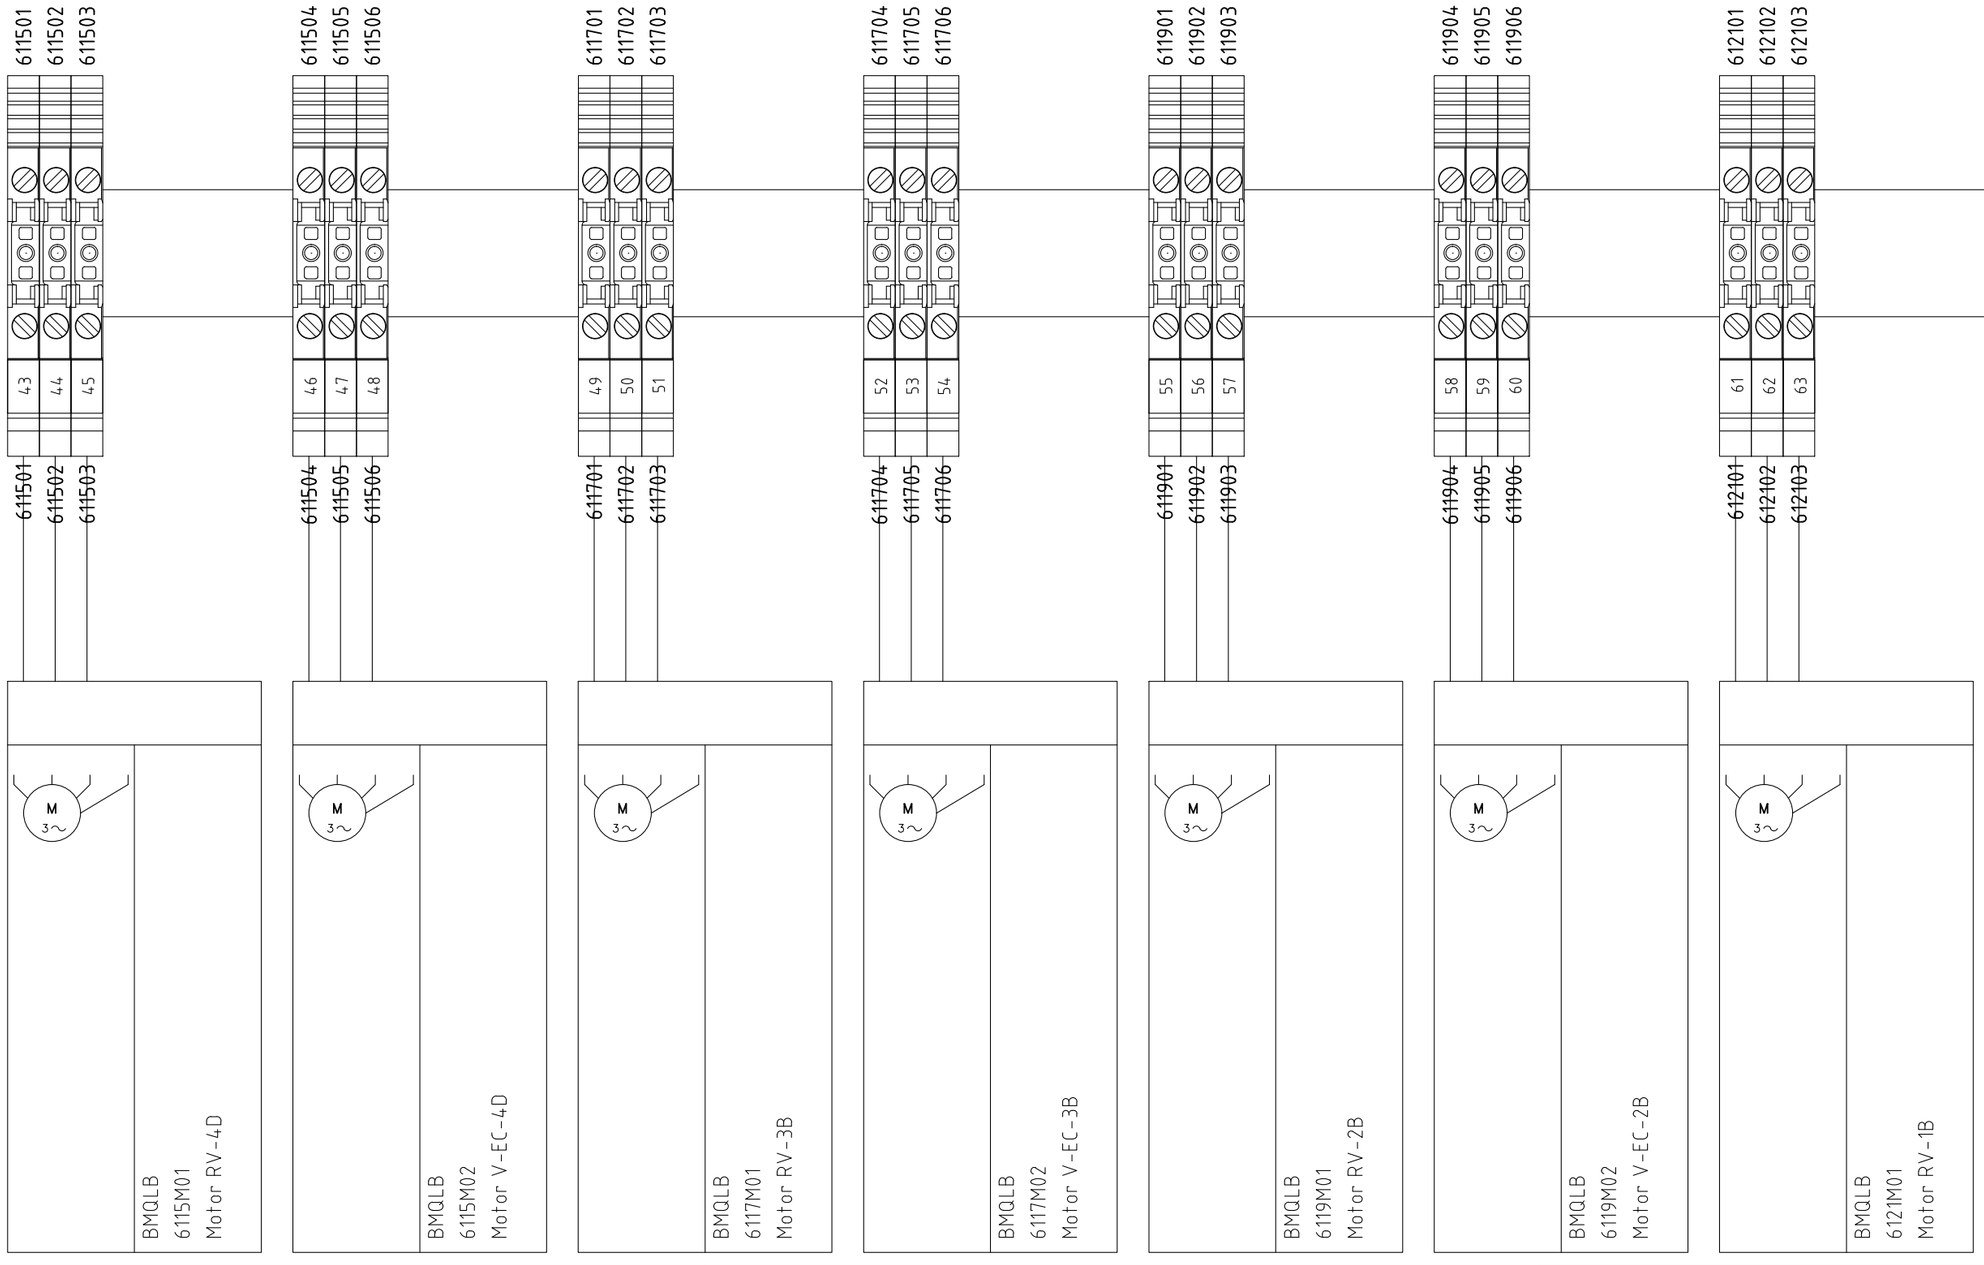

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks


Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26

Esecutore
AA

FOGLIO
6404

SEGUE
6405

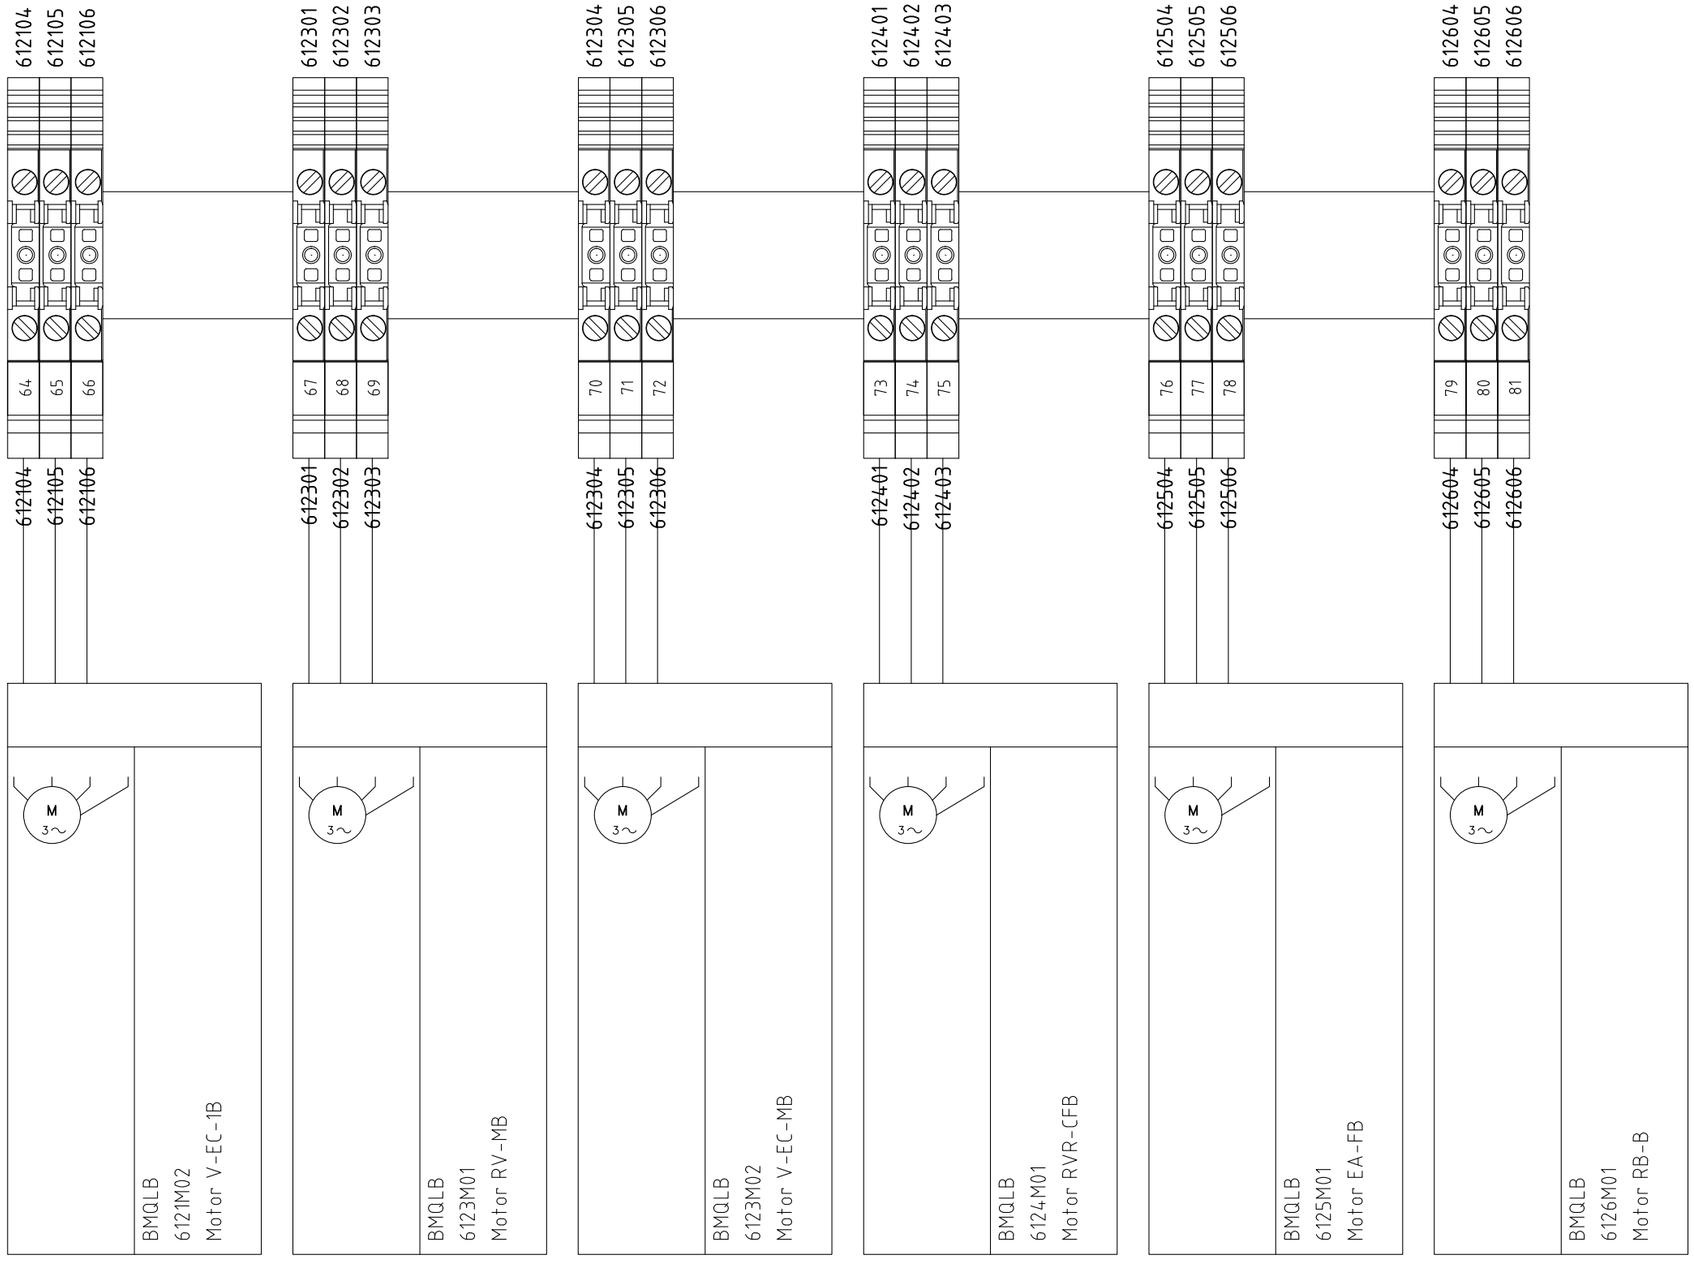

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks


Ordine SIRCEM

Progetto C17_26

Esecutore AA

FOGLIO 6405

SEGUE 6406

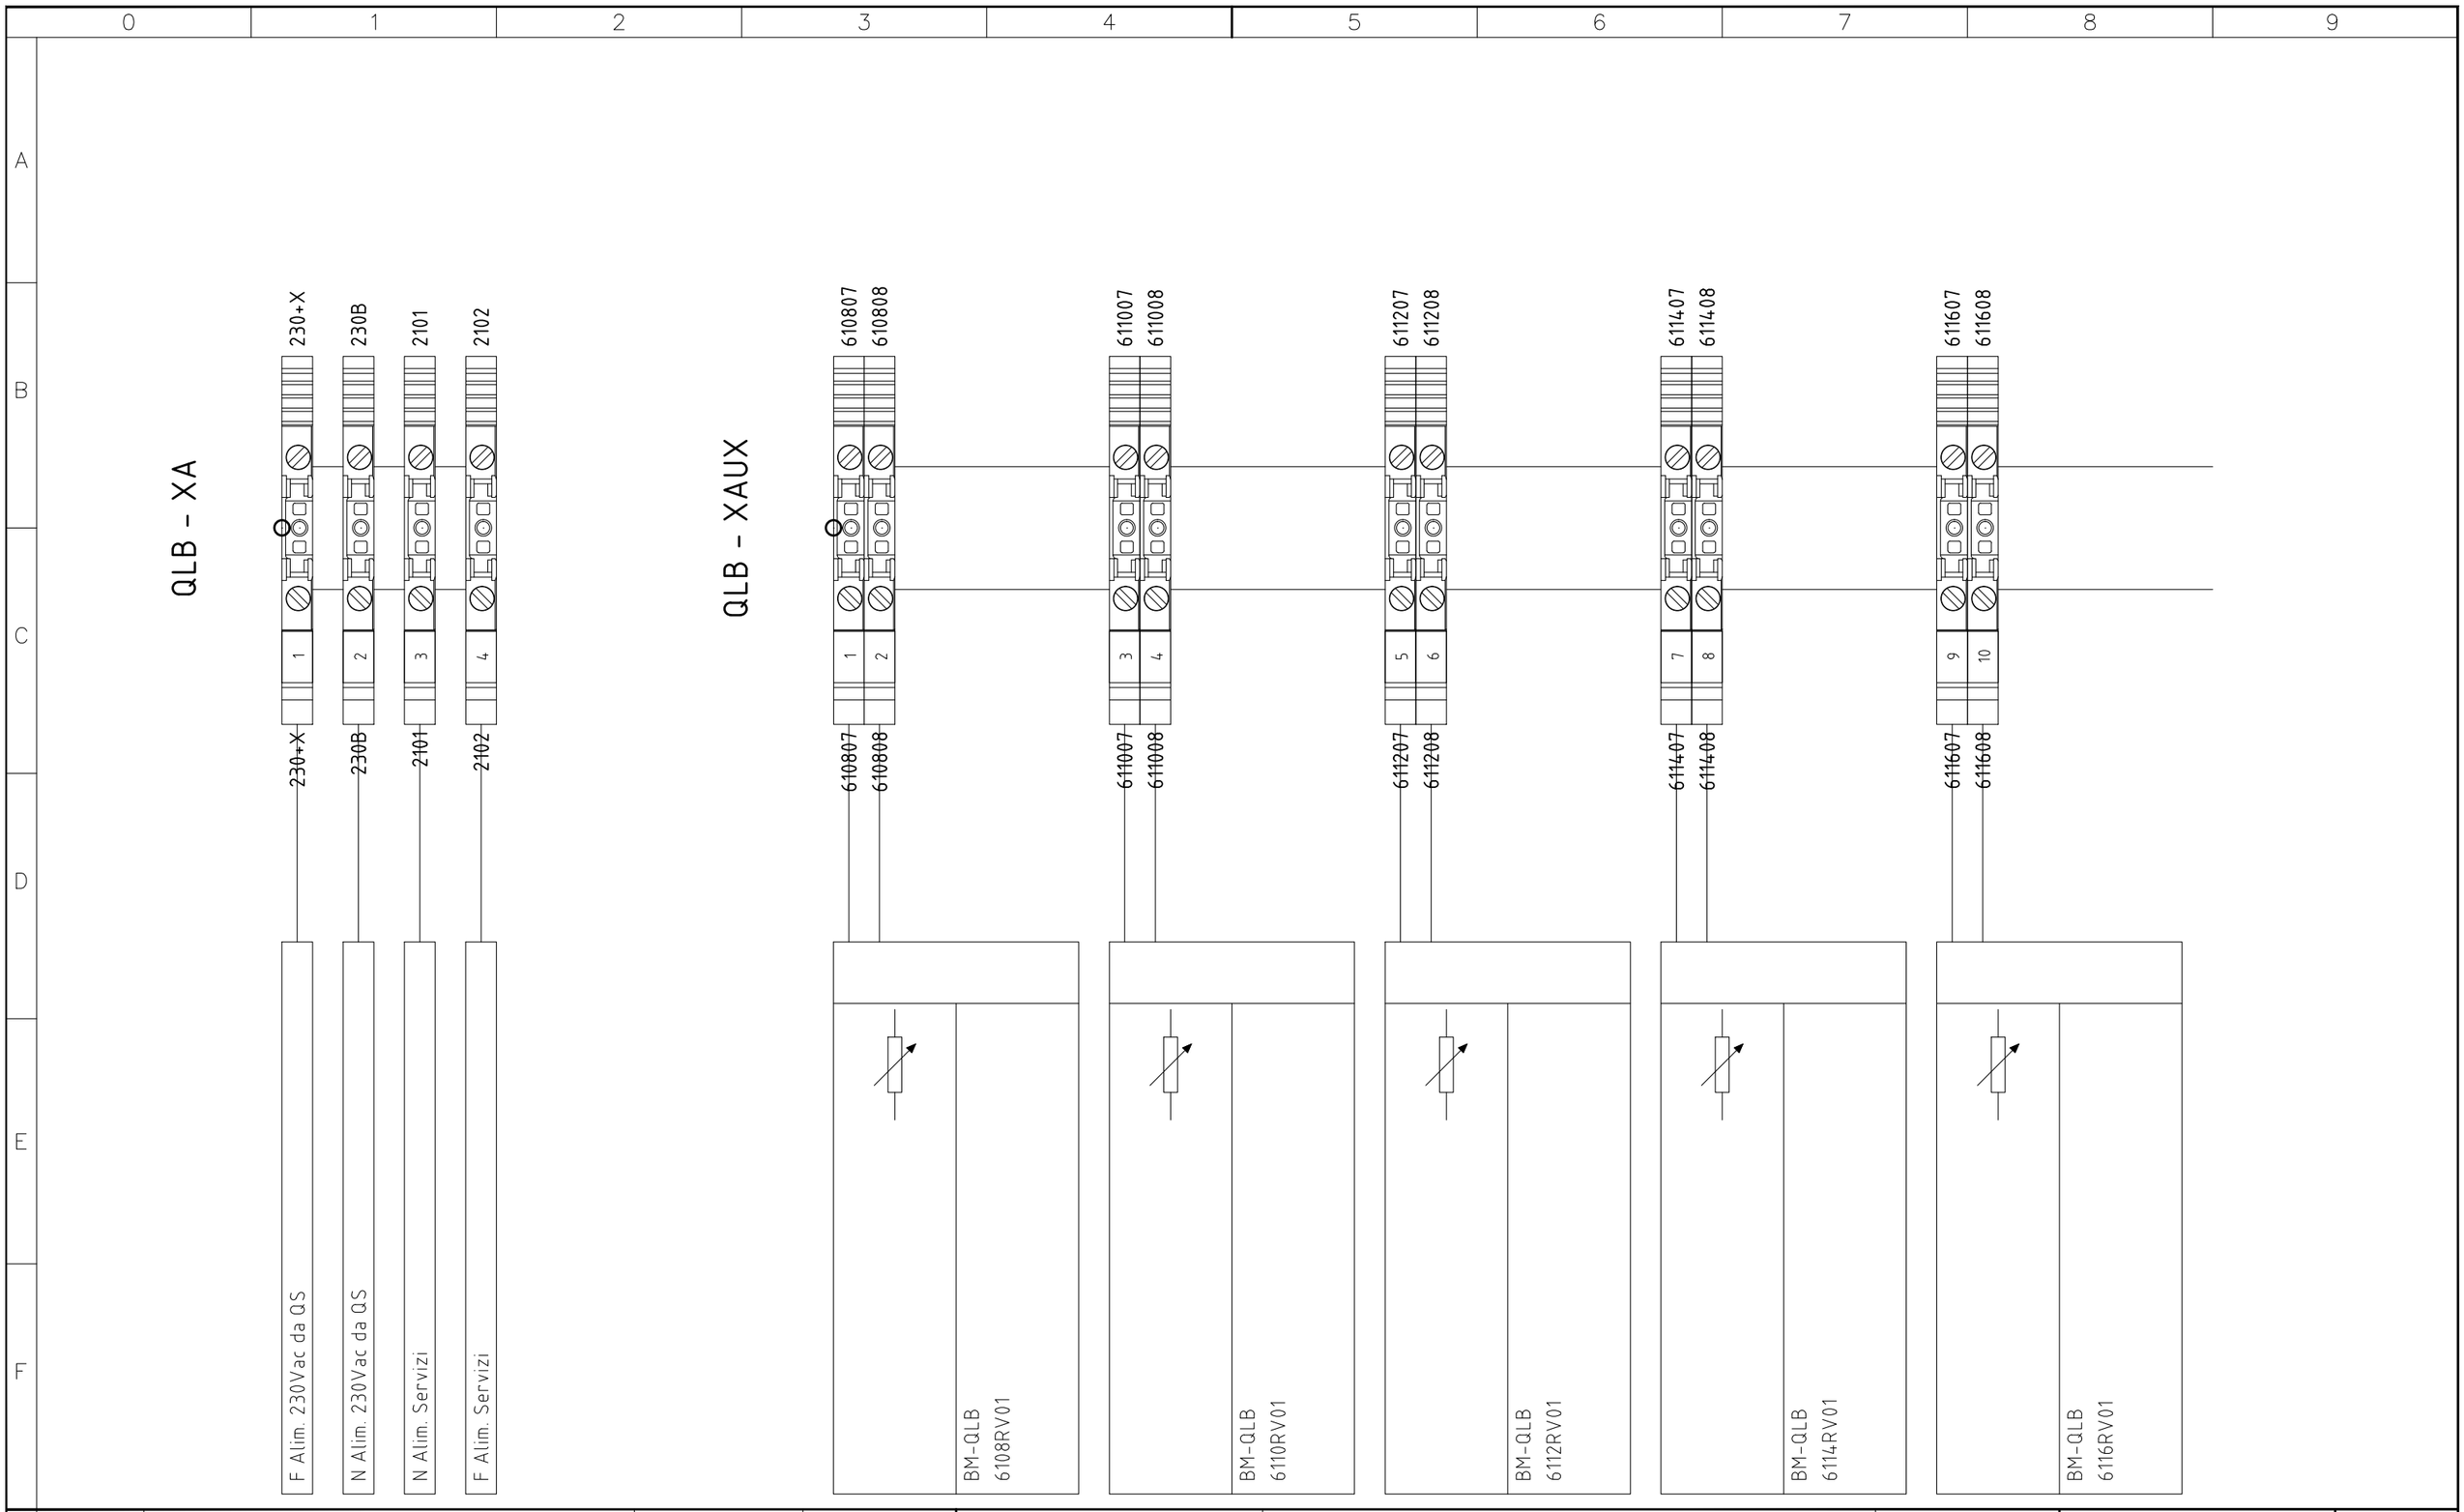

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks

Ordine
SIRCEM

Progetto
C17_26


Esecutore
AA

FOGLIO
6406

SEGUE
6407

QLB - XI

Ingressi

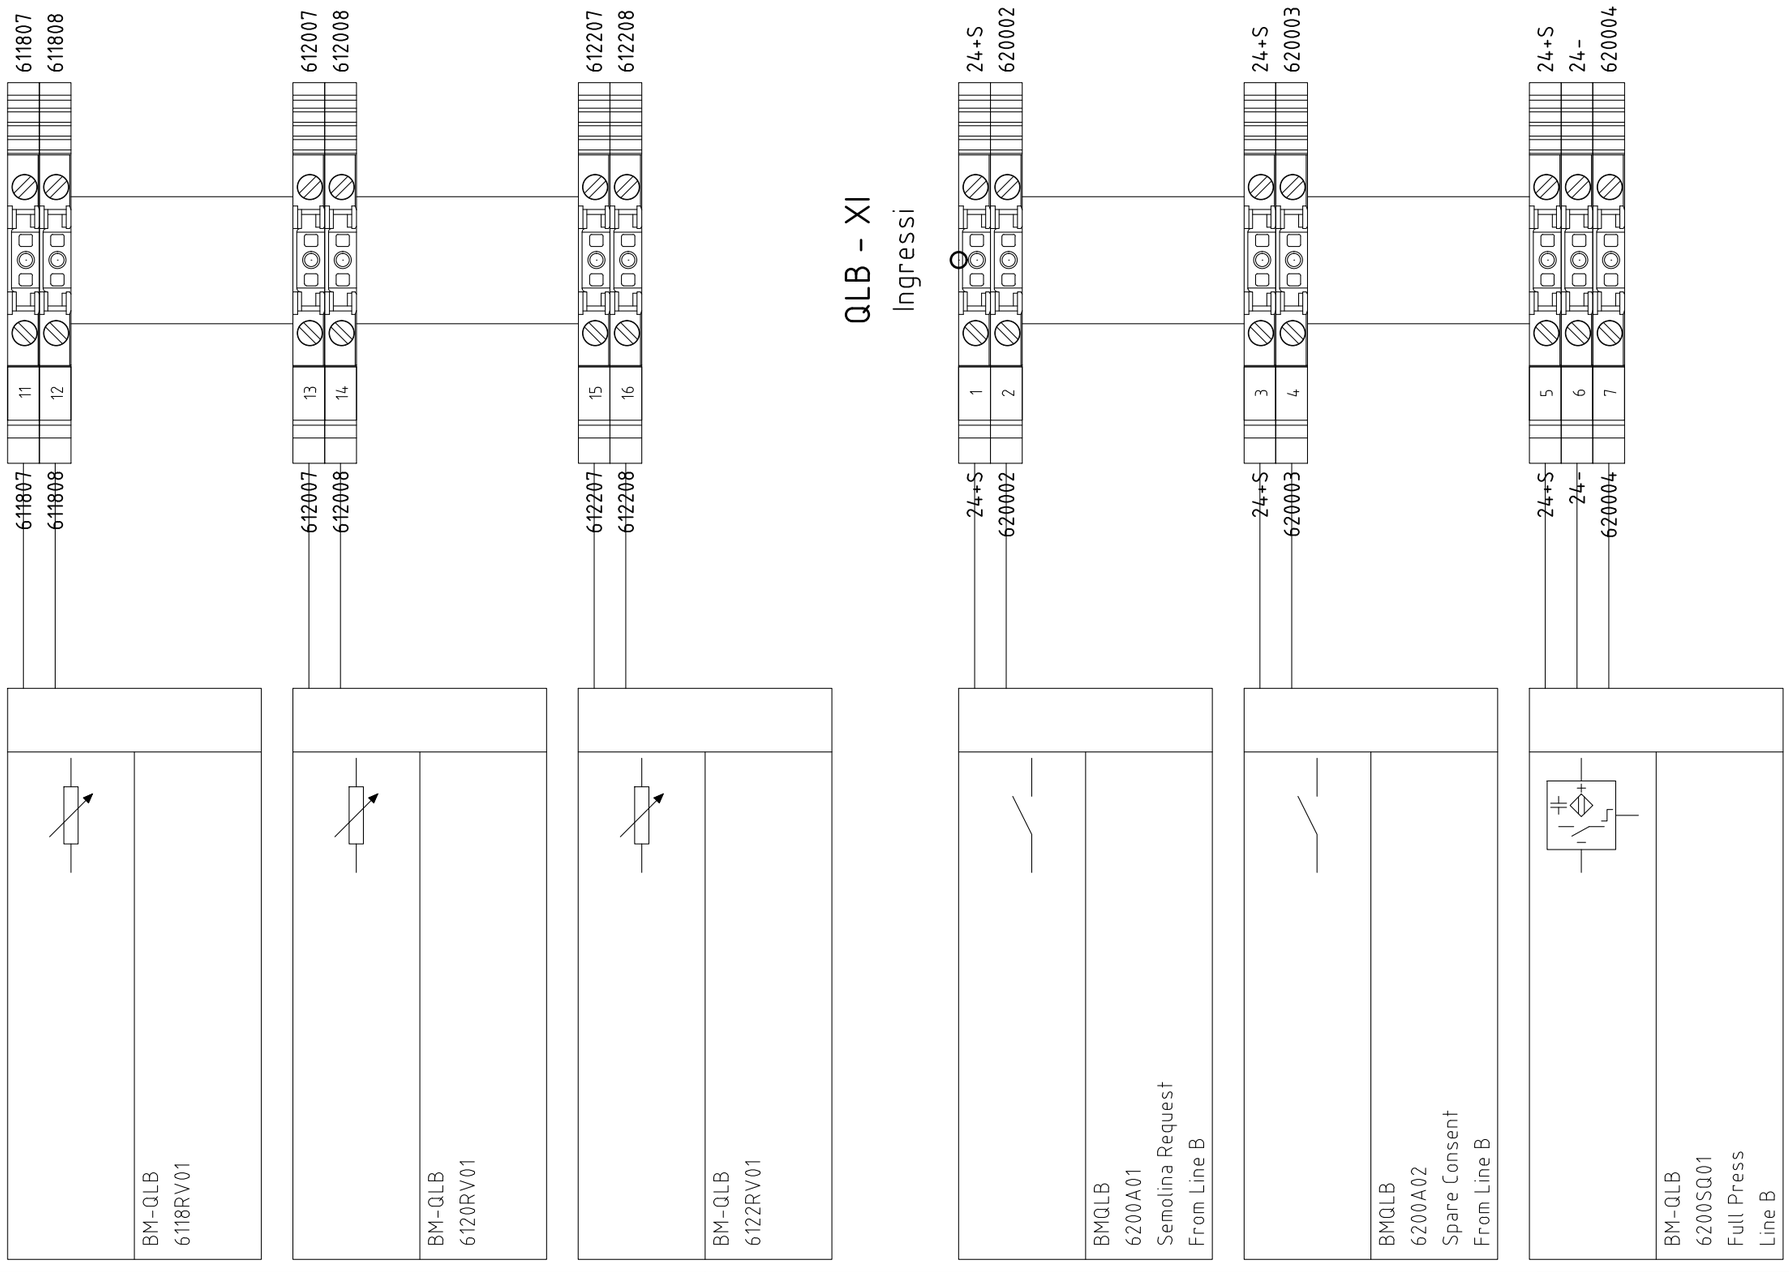

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks

Ordine SIRCEM

Progetto C17_26


Esecutore AA

FOGLIO 6407


SEGUE 6408

QLB - XQ

Uscite

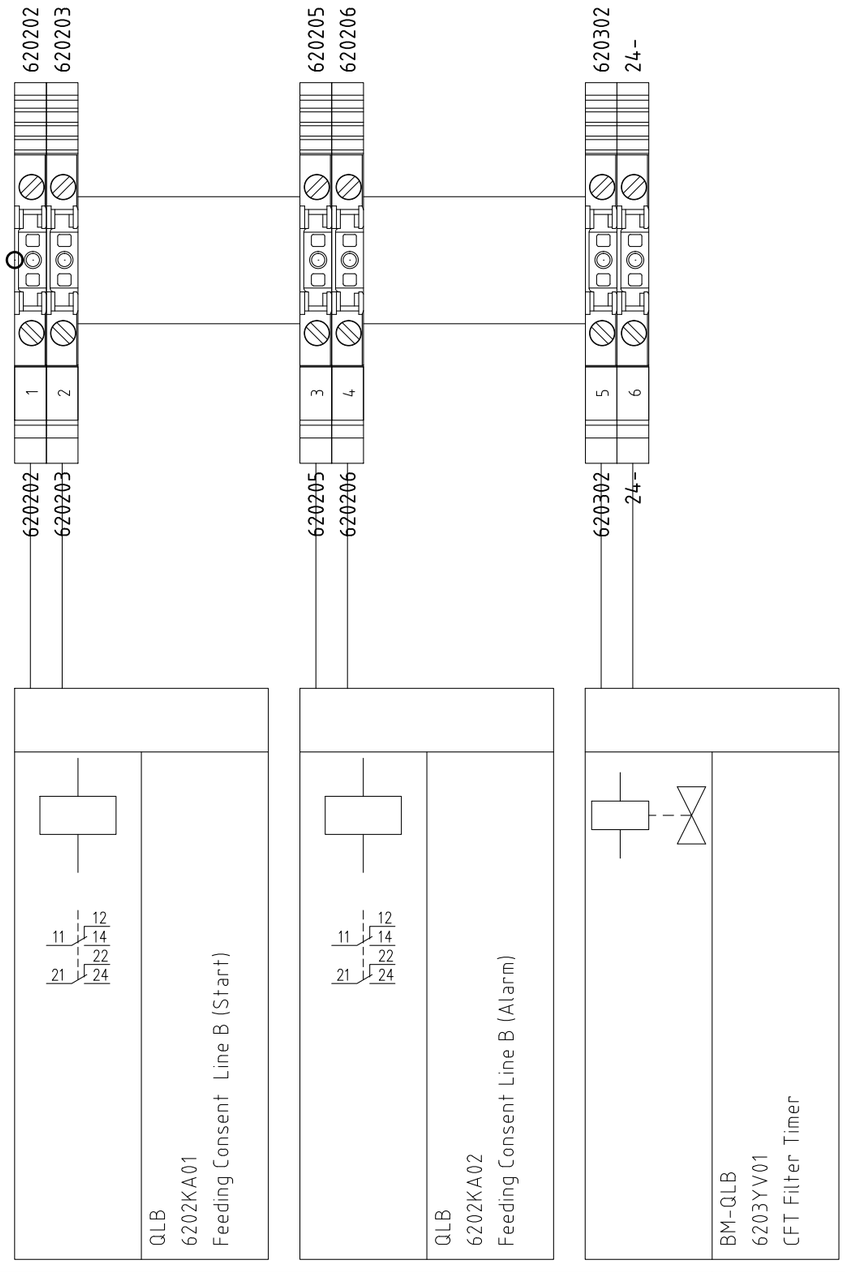

QLB - XS

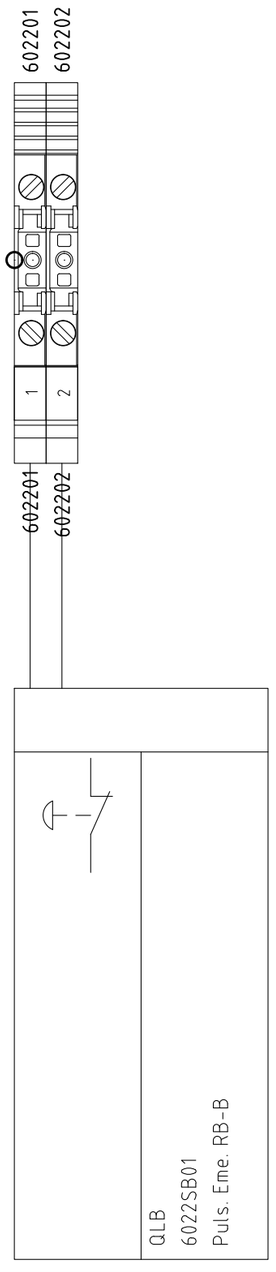

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME
01	Sostituzione SS e Aggiunta CMD Timer Filtro	28/11/24	AA

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks

Ordine SIRCEM


Progetto C17_26

Esecutore AA

FOGLIO 6408

SEGUE 6409

QLB - QLB-XA2

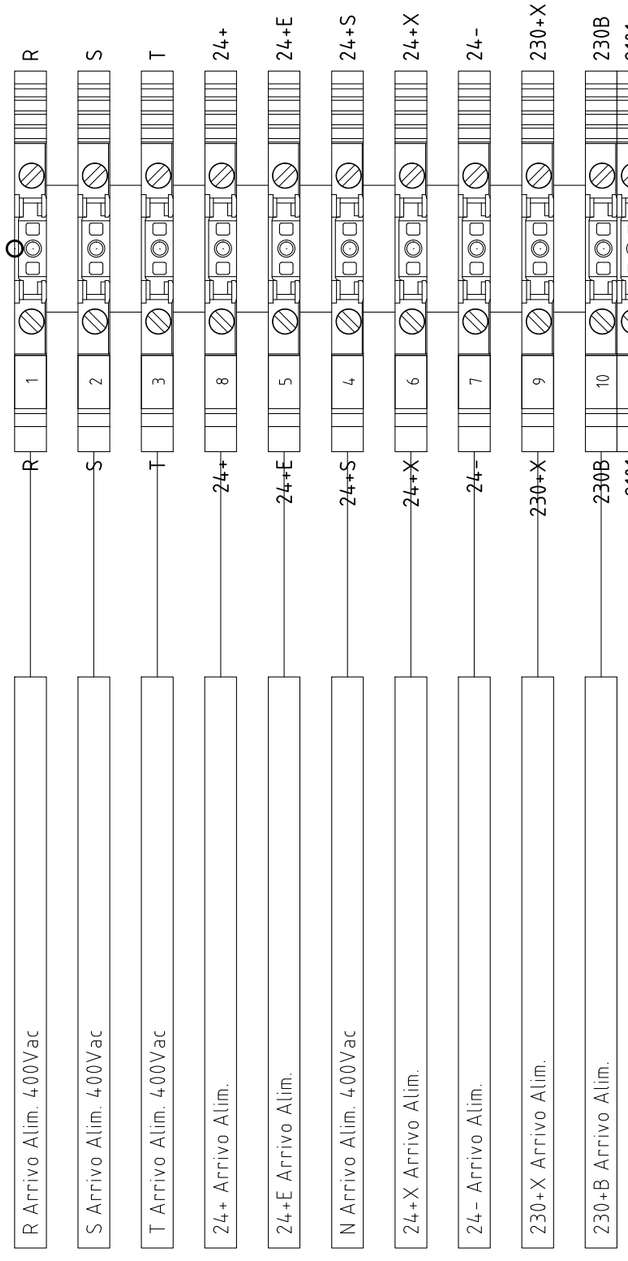

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Terminal Blocks

Ordine SIRCEM

Progetto C17_26

Esecutore AA

FOGLIO 6409

SEGUE 6502

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
108A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6108	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6021EV01	NSYCVF300M24DPF	Ventilatore 262M3/H 24V DC 7035	Schneider Electric	QLB	6021	1
	NSYCAG223LPF	Griglia d'uscita 223x223 7035	Schneider Electric			1
6021EV02	NSYCVF300M24DPF	Ventilatore 262M3/H 24V DC 7035	Schneider Electric	QLB	6021	1
	NSYCAG223LPF	Griglia d'uscita 223x223 7035	Schneider Electric			1
6021HL01	23804200	PLAF. RAPID SYSTEM 6401 FL 1X36 DISANO	DISANO	QLB	6021	1
6021HL02	A9E18320	Spia iIL rossa 110÷230Vca	Schneider Electric	QLB	6021	1
6021QF01	5SM23226	BLOCCO DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SY	Siemens	QLB	6021	1
	5SY62067	INT. MT 2P C6 Icn 6KA Icu 30KA	Siemens			1
6021QU01	3NW7023	BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 2P 32A 2UM	Siemens	QLB	6021	1
	1421002	Fusibile CH10 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			2
6021QU02	3NW7023	BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 2P 32A 2UM	Siemens	QLB	6021	1
	1421004	Fusibile CH10 gG (10,3x38) 4A	ITALWEBER			2
6021S01	NSYCCOTH0	Termostato per ventilatori	Schneider Electric	QLB	6021	1
6021SA01	XB4BD21	selettore nero Ø22 2-posizioni fisse 1NO 600V	Schneider Electric	QLB	6021	1
6021XS01	A9A15303	Presa iPC 2P+T 16A 250Vca italiana bivalente	Schneider Electric	QLB	6021	1
6022KM01	LC1D09BD	TeSys D contattore - 3P(3 NO) + 1 NO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobina - Morsetti a vite	Schneider Electric	QLB	6022	1
	LADN11	TeSys D - blocco di contatti ausiliari - 1 NO + 1 NC - Morsetti a vite	Schneider Electric			1
6022SB01	3SU1801-0NB00-2AC2	CASSETTA CON PULSANTE A FUNGO CON ANTIGOMITO 2NC	Siemens	QLB	6022	1
6100A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6100	1
6101A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6101	1
6102A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6102	1
6103A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6103	1
6104A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6104	1
6105A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6105	1
6106A01	3RA61202BB32	SIRIUS Compact, Avv. dir. 690 V, 32 A,	Siemens	QLB	6106	1
6107A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6107	1
6108KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6108	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6108QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6108	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6109A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6109	1
6109QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6109	1
6110A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6110	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Bill of Materials

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6502
SEGUE 6503

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
6110KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6110	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6110QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6110	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6111A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6111	1
6111QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6111	1
6112A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6112	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6112KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6112	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6112QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6112	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6113A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6113	1
6113QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6113	1
6114A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6114	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6114KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6114	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6114QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6114	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6115A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6115	1
6115QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6115	1
6116A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6116	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6116KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6116	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6116QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6116	1

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Bill of Materials

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6503
SEGUE 6504

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
6116QU01	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER	QLB	6116	3
6117A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6117	1
6117QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6117	1
6118A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6118	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6118KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6118	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6118QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6118	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6119A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6119	1
6119QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6119	1
6120A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6120	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6120KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6120	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6120QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6120	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6121A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6121	1
6121QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6121	1
6122A01	6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS g120c rated power 1,5K 150% overload for 3 sec 3AC380- +10/-20% 47-63HZ integrated fil a i/o-interface 6di, 2do,1ai,1a torque off integrated fieldbus PROFINET-pn protection IP20/ ul type size fsaa 173x73x178(hxwxd external 24v	Siemens	QLB	6122	1
	6SL32550AA004CA1	SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)	Siemens			1
6122KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6122	1
	95853SMA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6122QU01	A9N15656	Base portafusibile STI - 3P - 10.3x38 - 500 V AC	Schneider Electric	QLB	6122	1
	1421902	Fusibile SCH14 gG (10,3x38) 2A	ITALWEBER			3
6123A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6123	1
6123QU01		Sezionatore tripolare con fusibili		QLB	6123	1
6124A01	3RA61202CB32	Compact avv.dir. 1-4A c.cl.	Siemens	QLB	6124	1
6125A01	ADXNP01224	SOFT STARTER, TIPO ADXN, CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 24VAC/DC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600 VAC, 12	Lovato	QLB	6125	1

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Bill of Materials

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6504
SEGUE 6505

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
6125QF01	GV2L16	Int. autom. TeSys GV2 - magnetico - manovra rotativa - 14A viti serrafilo	Schneider Electric	QLB	6125	1
	GVAE11	Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - front 1NO 1NC - viti serrafilo	Schneider Electric			1
6126A01	ADXL0075600	SOFT STARTER 75A 600V 2 FASI - FULL OPT	Lovato	QLB	6126	1
6126KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6126	1
	95853SPA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6126QF01	GV3L73	TeSys GV3L magnetic motor circuit breaker 73A EverLink	Schneider Electric	QLB	6126	1
	GVAE11	Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - front 1NO 1NC - viti serrafilo	Schneider Electric			1
6201KM01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6201	1
	95853SPA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6202KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6202	1
	95853SPA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6202KA02	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6202	1
	95853SPA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6203KA01	465290240074	Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pu	Finder	QLB	6203	1
	95853SPA	Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC	Finder			1
6300A01	6ES7155-6AA01-0BN0	Modulo di interfaccia IM 155-6 PN ST con modulo server e BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	QLB	6300	1
6300A02	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	QLB	6300	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A)	Siemens			1
6300A03	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	QLB	6300	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A)	Siemens			1
6300A04	6ES7132-6BH01-0BA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST	Siemens	QLB	6300	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A)	Siemens			1
6300A05	6ES7132-6BH01-0BA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST	Siemens	QLB	6300	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A)	Siemens			1
6301A01	6GK5008-0BA10-1AB2	SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, AC/DC 24V alimentazione di tensione, con 8x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45	Siemens	QLB	6301	1

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E
CAD SPAC
Nome File C17_26E.dwg
Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Bill of Materials

Ordine SIRCEM
Progetto C17_26
Esecutore AA

FOGLIO 6505
SEGUE 6506

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

Dis. N. C17_26E

CAD SPAC

Nome File C17_26E.dwg

Data 28/11/2024

Impianto
SFARINATI LIBIA - MOLINO E TRITURAZIONE
Quadro Ampliamento Sfarinati

Denominazione Bill of Materials

Ordine SIRCEM

Progetto C17_26

Esecutore AA

FOGLIO 6506

SEGUE /