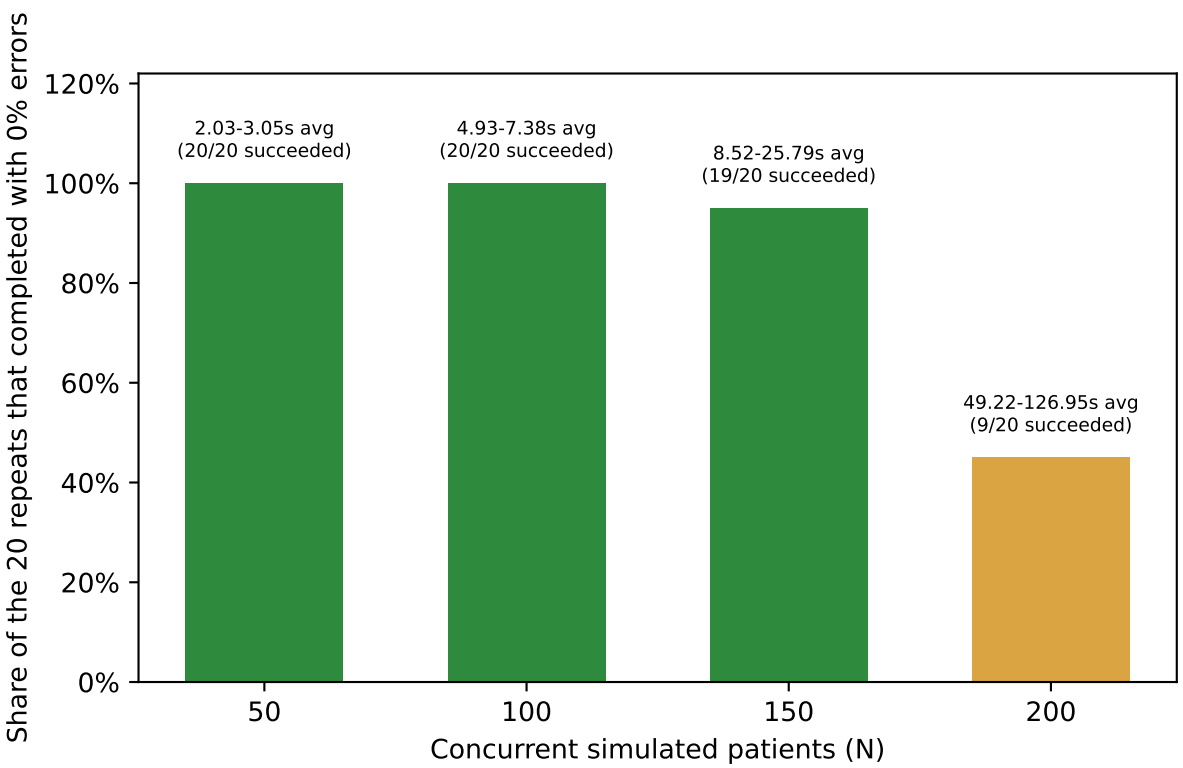
Share of the 20 repeats that completed with 0% errors
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2.03-3.05s avg
(20/20 succeeded)
4.93-7.38s avg
(20/20 succeeded)
8.52-25.79s avg
(19/20 succeeded)
49.22-126.95s avg
(9/20 succeeded)
50
100
150
200
Concurrent simulated patients (N)