

CLIENTE: CD Atacadão Igarassu
N.º PEDIDO: 114-083/21**OBRA:** Igarassu- PE**DATA**
INÍCIO: 11/06/2021
FIM: 30/08/2021**Início:** 07h30min**Fim:** 19h30min

Equipe de Trabalho (Efetivo Total): 2

Mecânica de RefrigeraçãoEmpresa: **RS Refrigeração**

| Q | Função | Nome* |
|-----|-------------------|-------------------------|
| TD. | | |
| 01 | Coordenador | REGINALDO DO NASCIMENTO |
| 01 | Encarregado | |
| 01 | Mecânico | Ewerson Galdino |
| | Auxiliar mecânico | |
| 02 | Soldador | |
| 01 | Ajudante | |

* Se credenciado, marcar um "C" após o nome

ElétricaEmpresa: **RS Refrigeração**

| QTD. | Função | Nome* |
|------|-------------|-------|
| 01 | Encarregado | |
| 0 | Tec. SEM | |
| 01 | Mont. Infra | |
| | Elétrica | |
| 0 | Ajudante | |

* Se credenciado, marcar um "C" após o nome

CâmarasEmpresa: **RS Refrigeração**

| QTD. | Função | Nome* |
|------|---------------|-------|
| 0 | Montador | |
| 0 | Ajudante Abel | |

* Se credenciado, marcar um "C" após o nome



GeminaçãoEmpresa: **RS Refrigeração**



| Qtdd. | Função | Nome* |
|-------|----------|-------|
| 0 | | |
| ** | Ajudante | |


* Se credenciado, marcar um "C" após o nome

RELATÓRIO DE OBRA

- Substituições dos elementos filtrantes da linha de sucção dos compressores e linhas líquida do sistema, congelados BTA e BTB.
- OBS: NÃO VEIO QUANTIDADE SUFICIENTE PARA SIBSTITUIR OS ELEMENTOS FILTRANTES DO SISTEMA DE RESFRIADOS.

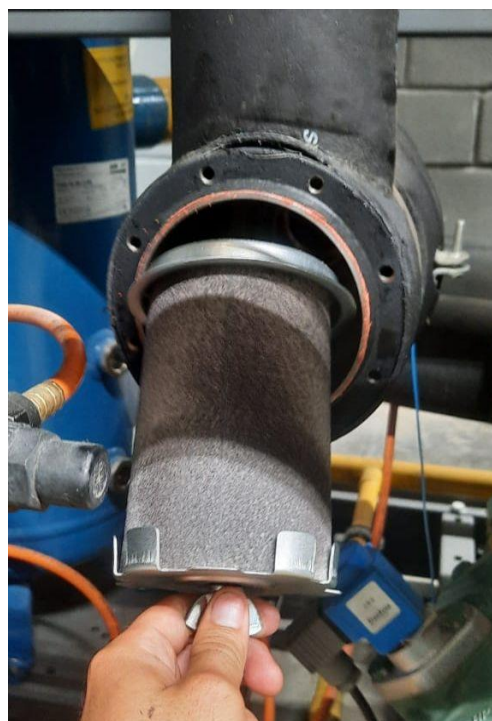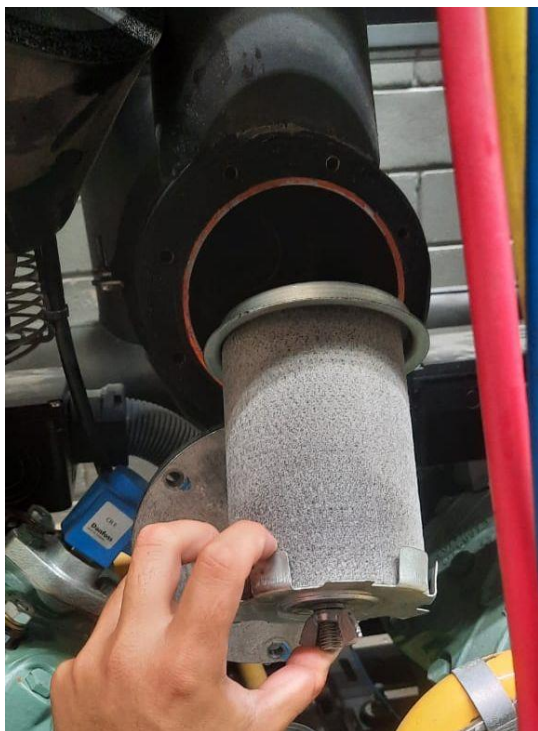

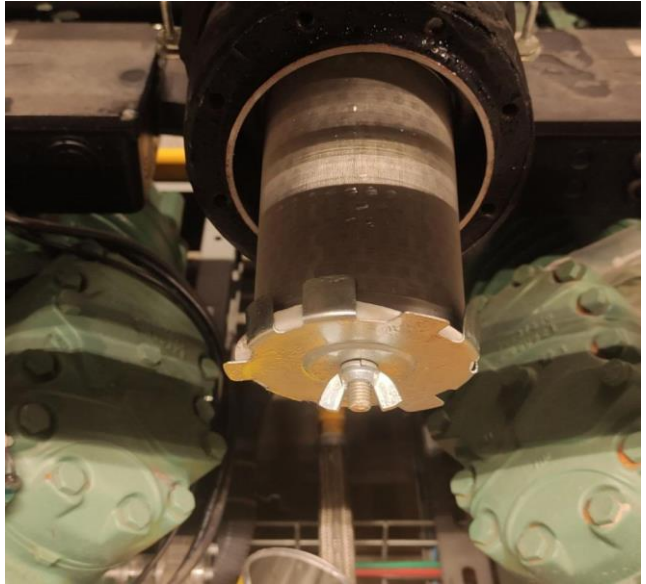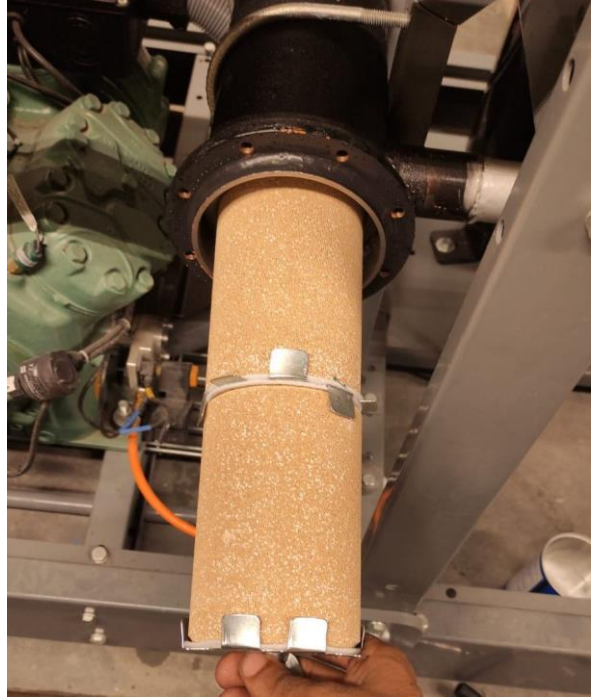

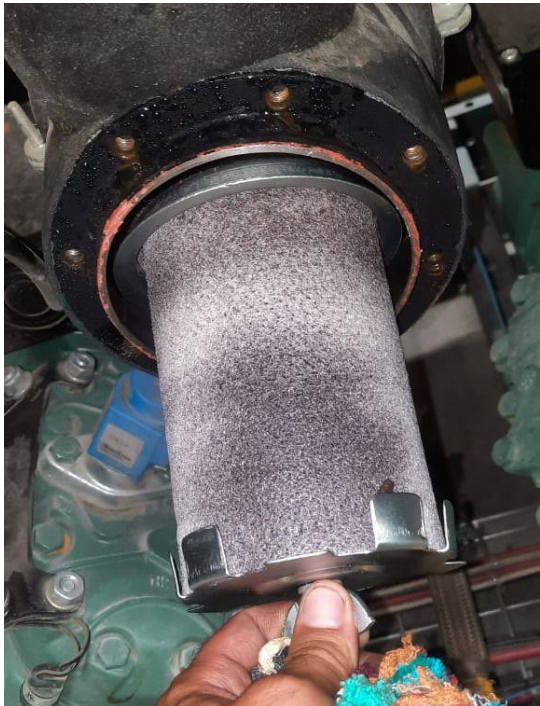



Para: Fabio Mello e José Fernandes

Emitente: Fco. Ramalho