

TAREA 3

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE GLP


Instalaciones Industriales II

- Calcular una instalación de almacenamiento con depósito y la red de distribución hasta cada consumidor utilizando como combustible GLP.
- Los datos necesarios para cada grupo se indican en el archivo Excel disponible en Moodle.
- La ubicación de los consumidores según cada grupo se indican en las diapositivas siguientes.
- Las mediciones y distancias se obtendrán según la referencia catastral, realizando los planos de planta en AutoCAD correspondientes.


• **PLAZO FIN DE ENTREGA: 24 DE MAYO DE 2026**

- La tarea se entregará mediante una memoria escrita en Word e impresa en PDF.
- Los cálculos a realizar serán:
 - Caudal individual y total de cálculo
 - Autonomía para 30 días
 - Vaporización natural del depósito/s
 - Cálculo del volumen del depósito/s y sus características
 - Cálculo de la conducción de distribución, diámetros, presiones, pérdidas de carga, etc.
 - Dibujar el esquema de distribución, la estación de almacenamiento expresando las distancias de seguridad y los planos de planta en AUTOCAD
 - Elección de la ubicación de la estación de glp y su justificación desde el punto de vista de seguridad


GRUPO G1-1

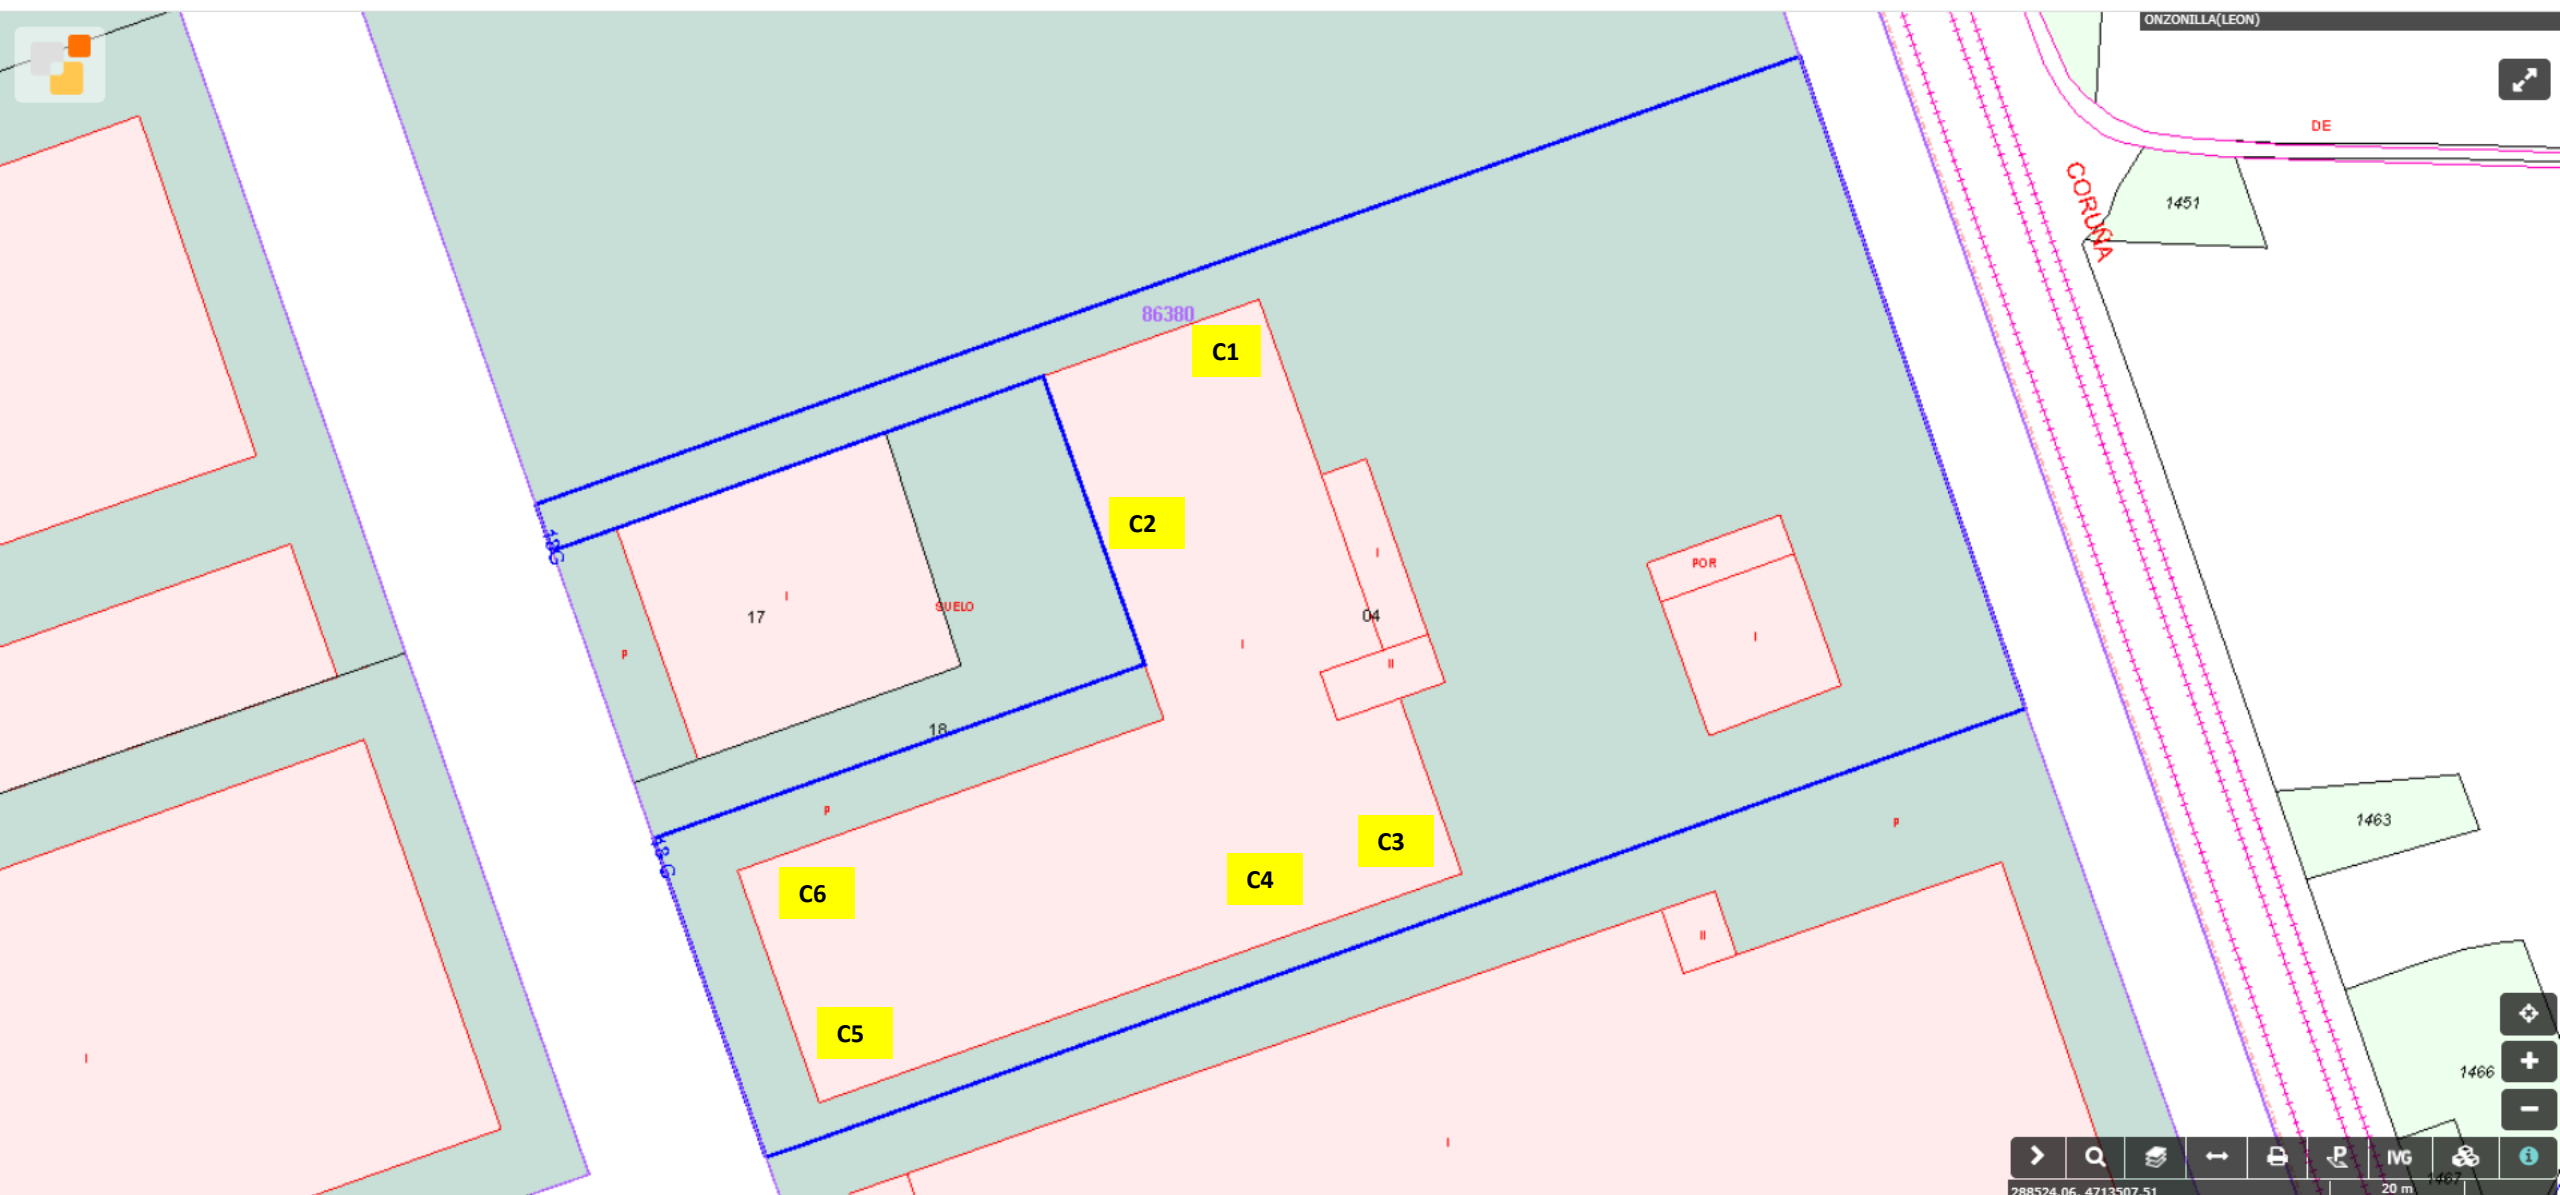


GRUPO G1-2

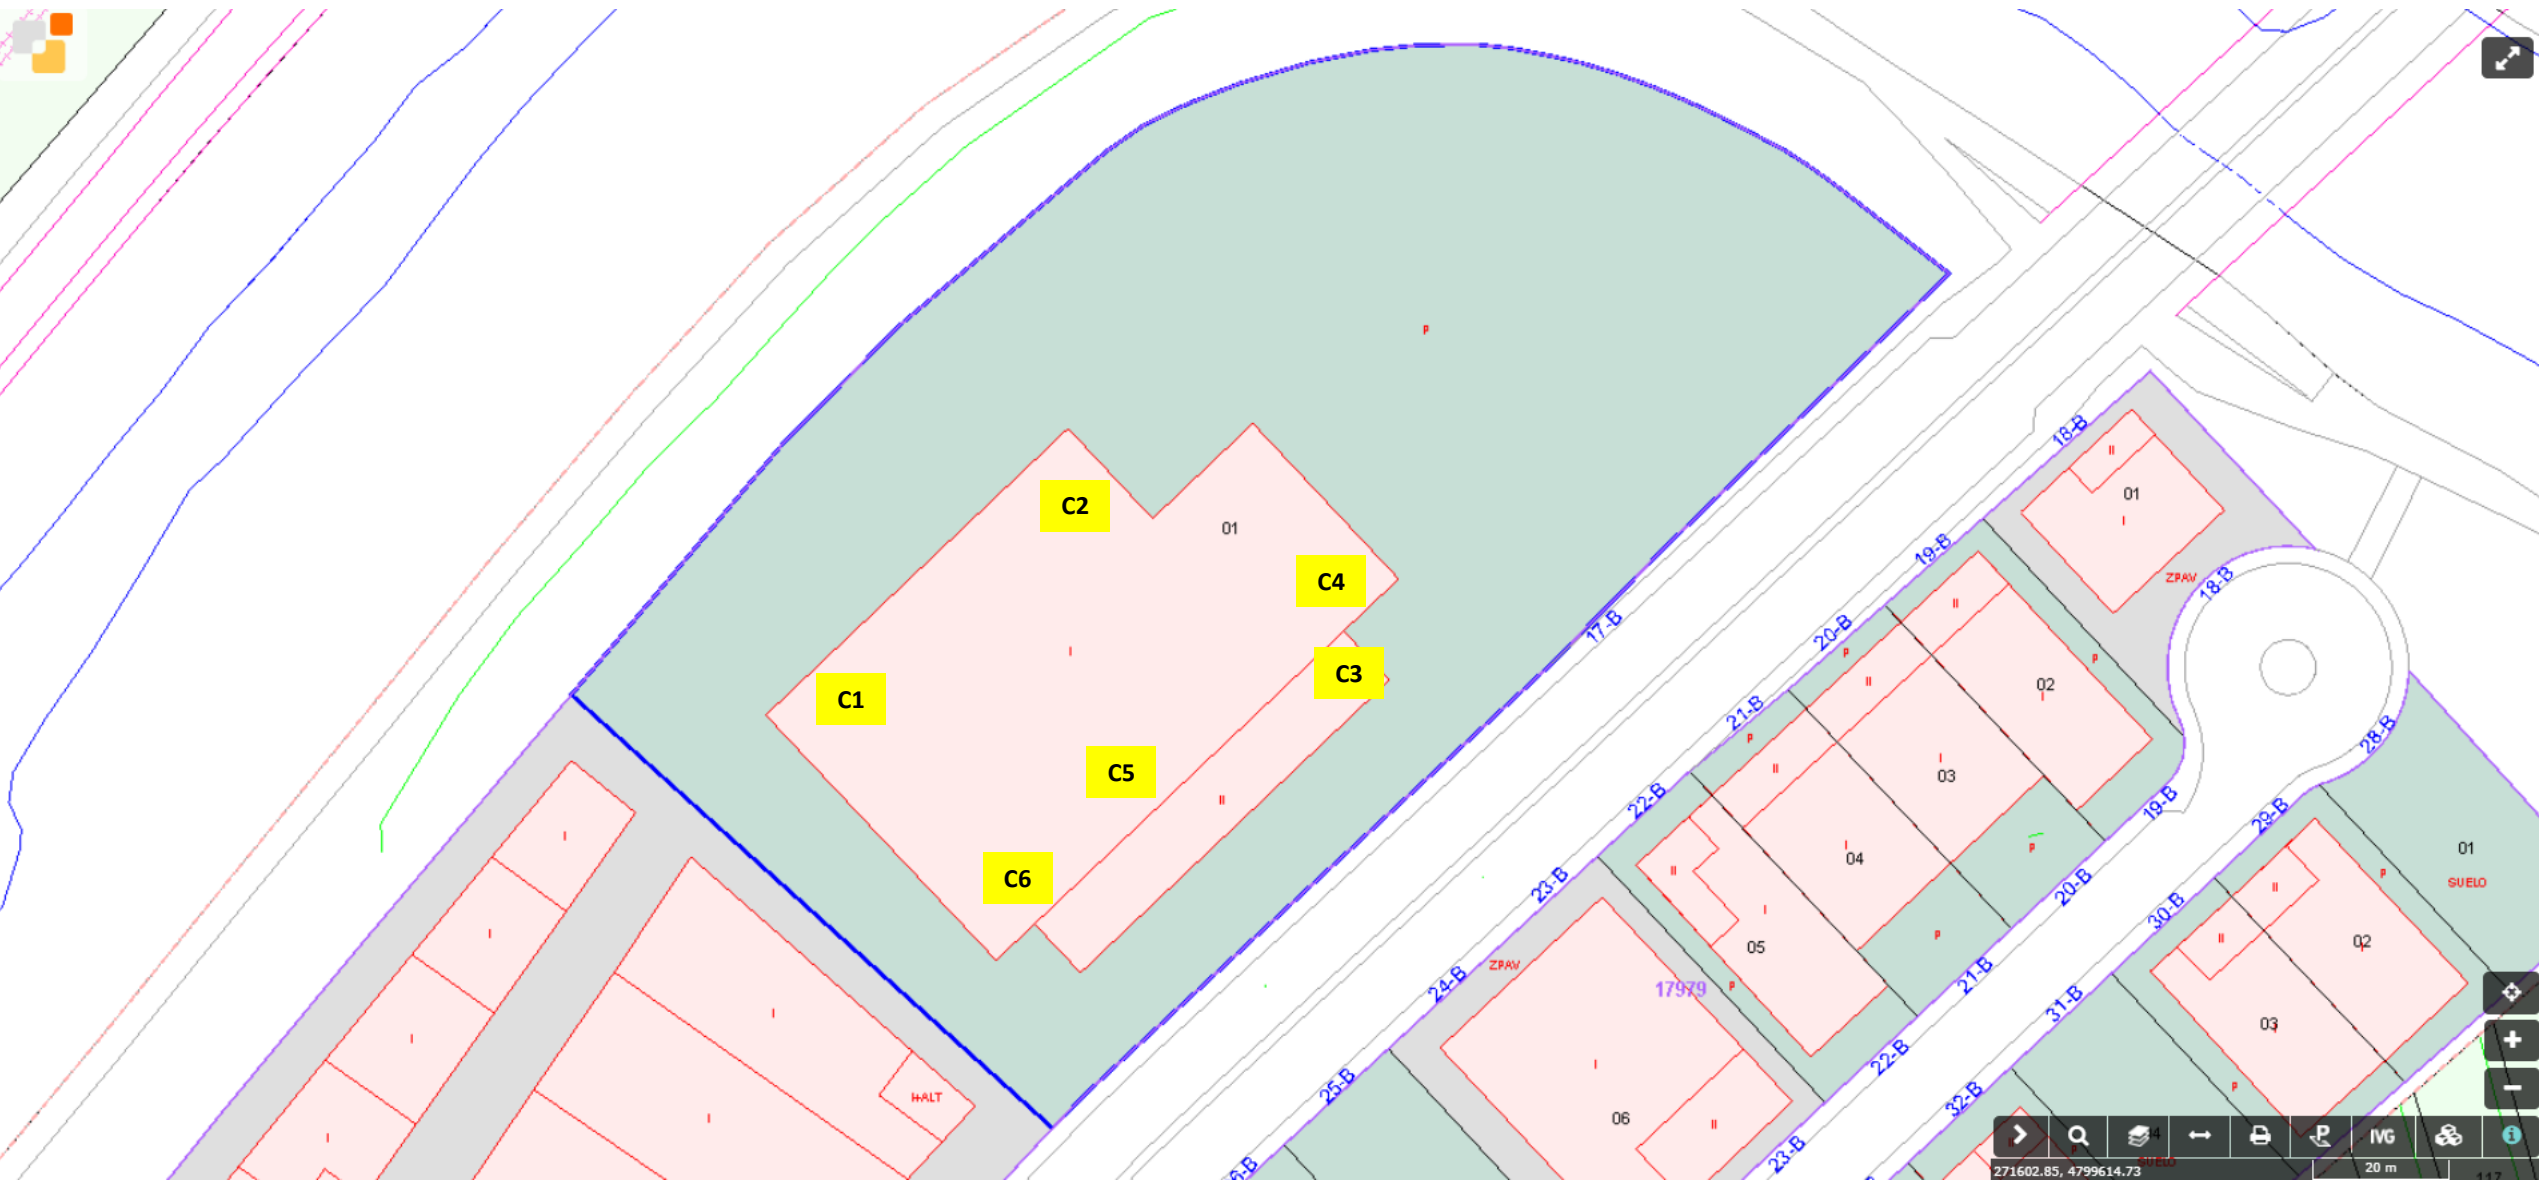


GRUPO G1-3

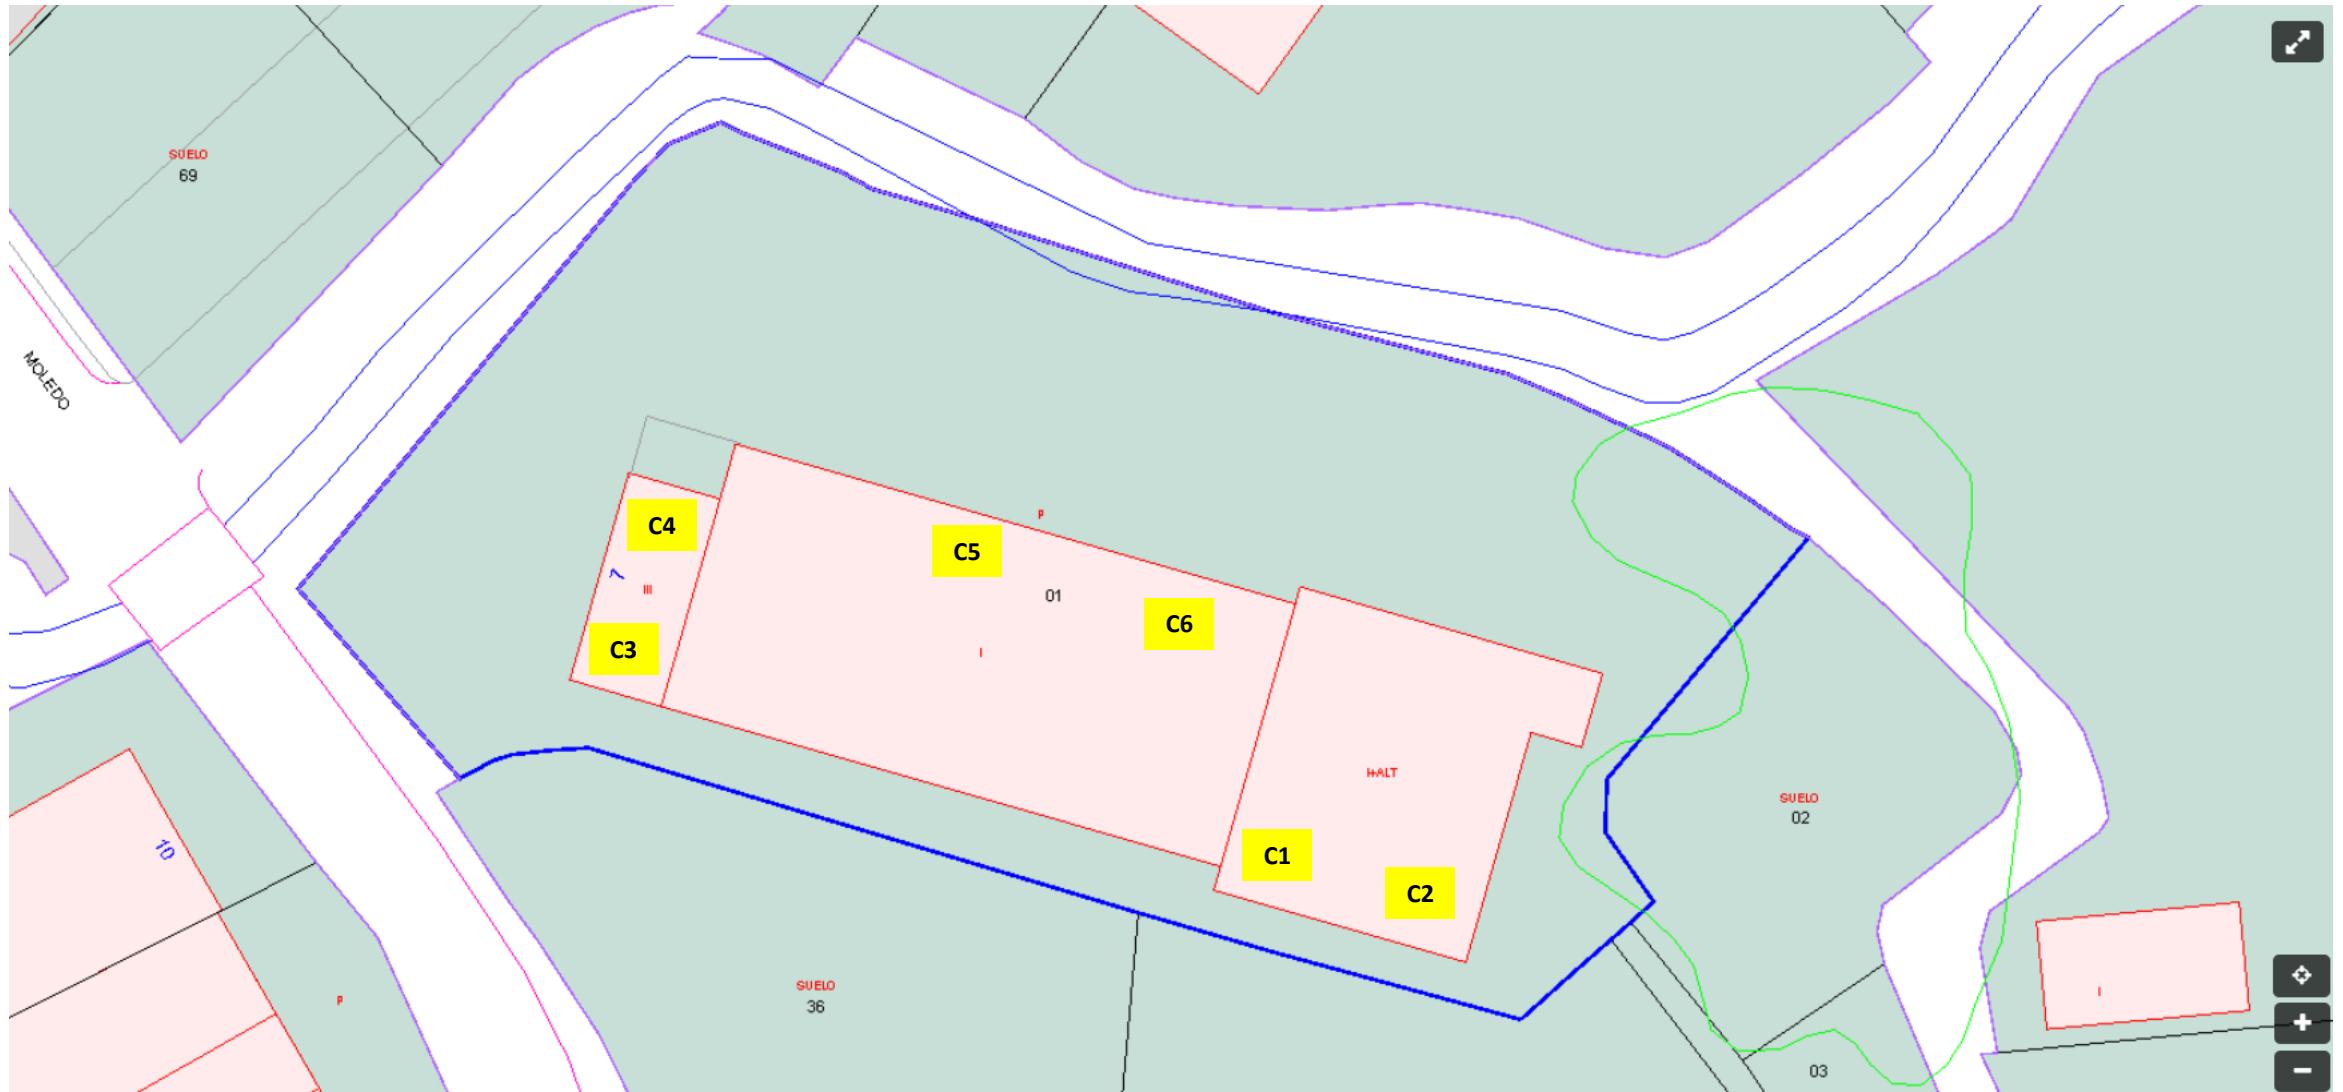


GRUPO G1-4

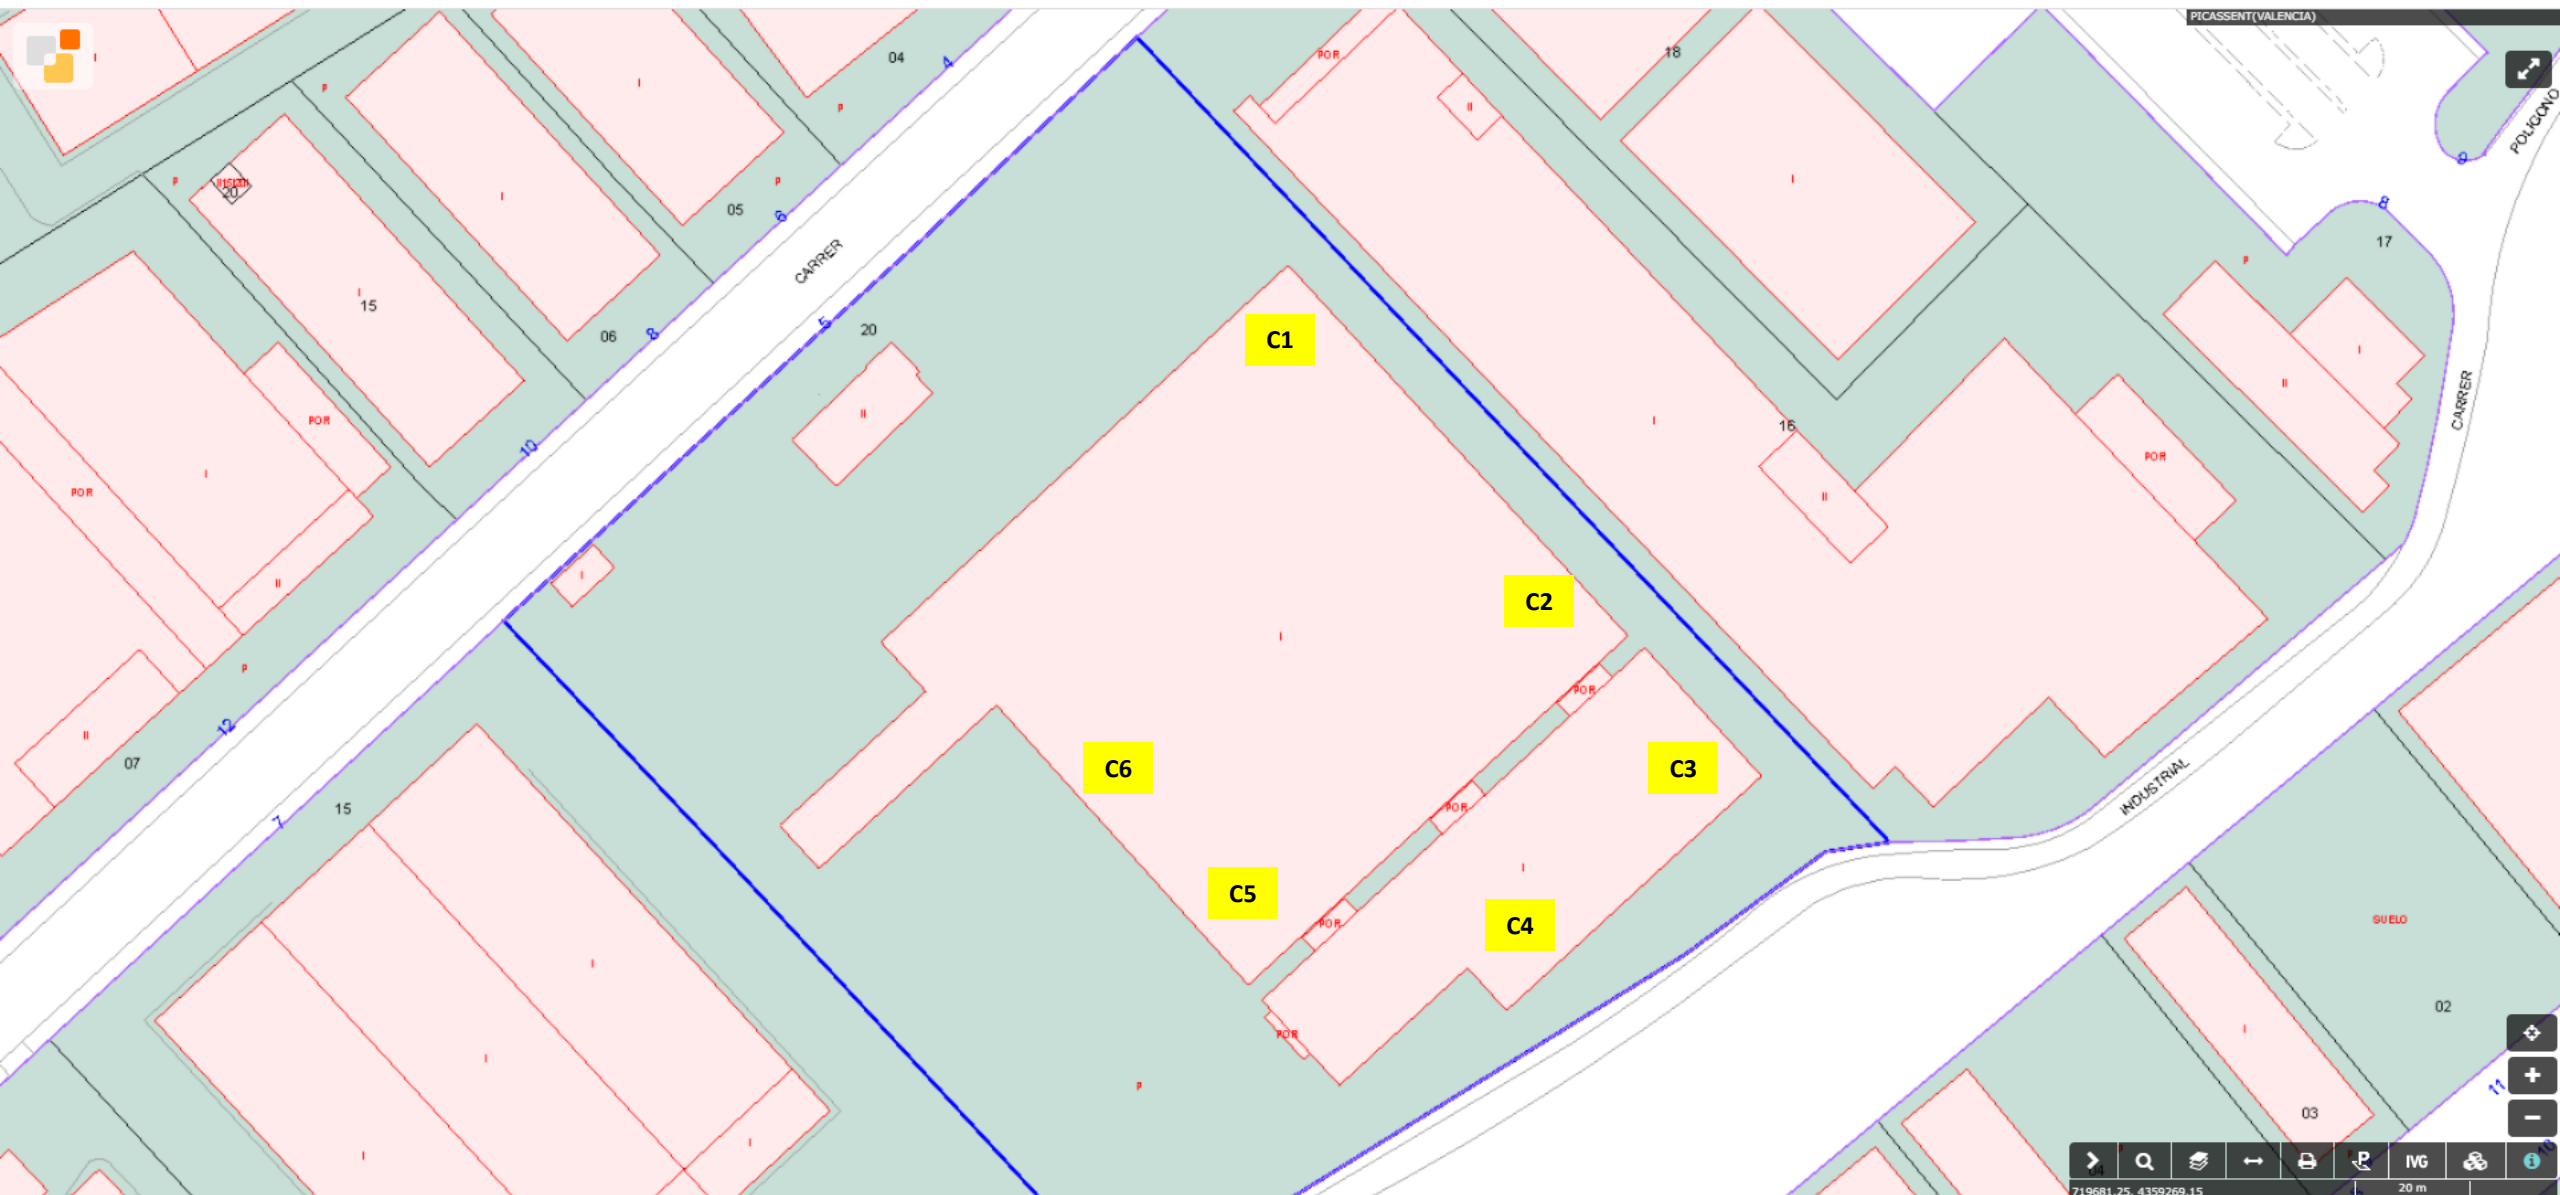


GRUPO G1-5

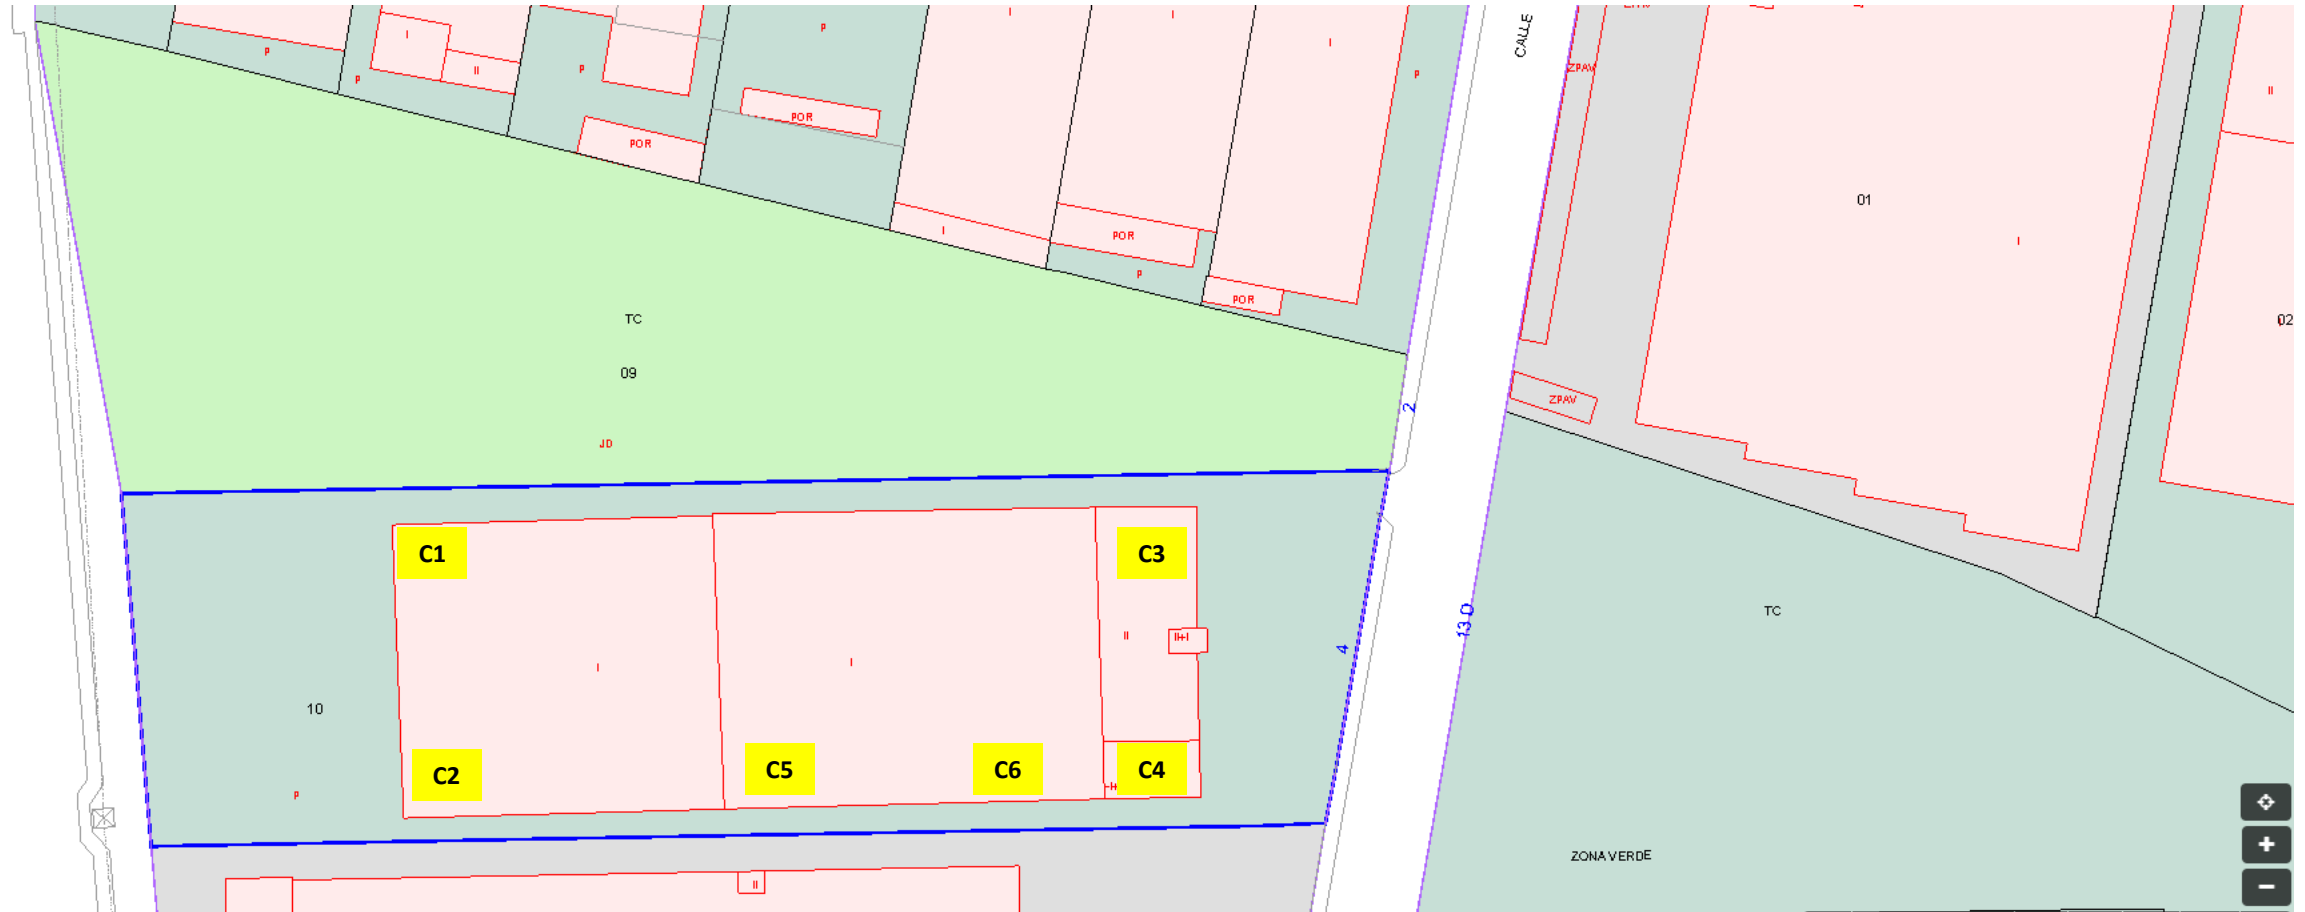


GRUPO G2-6

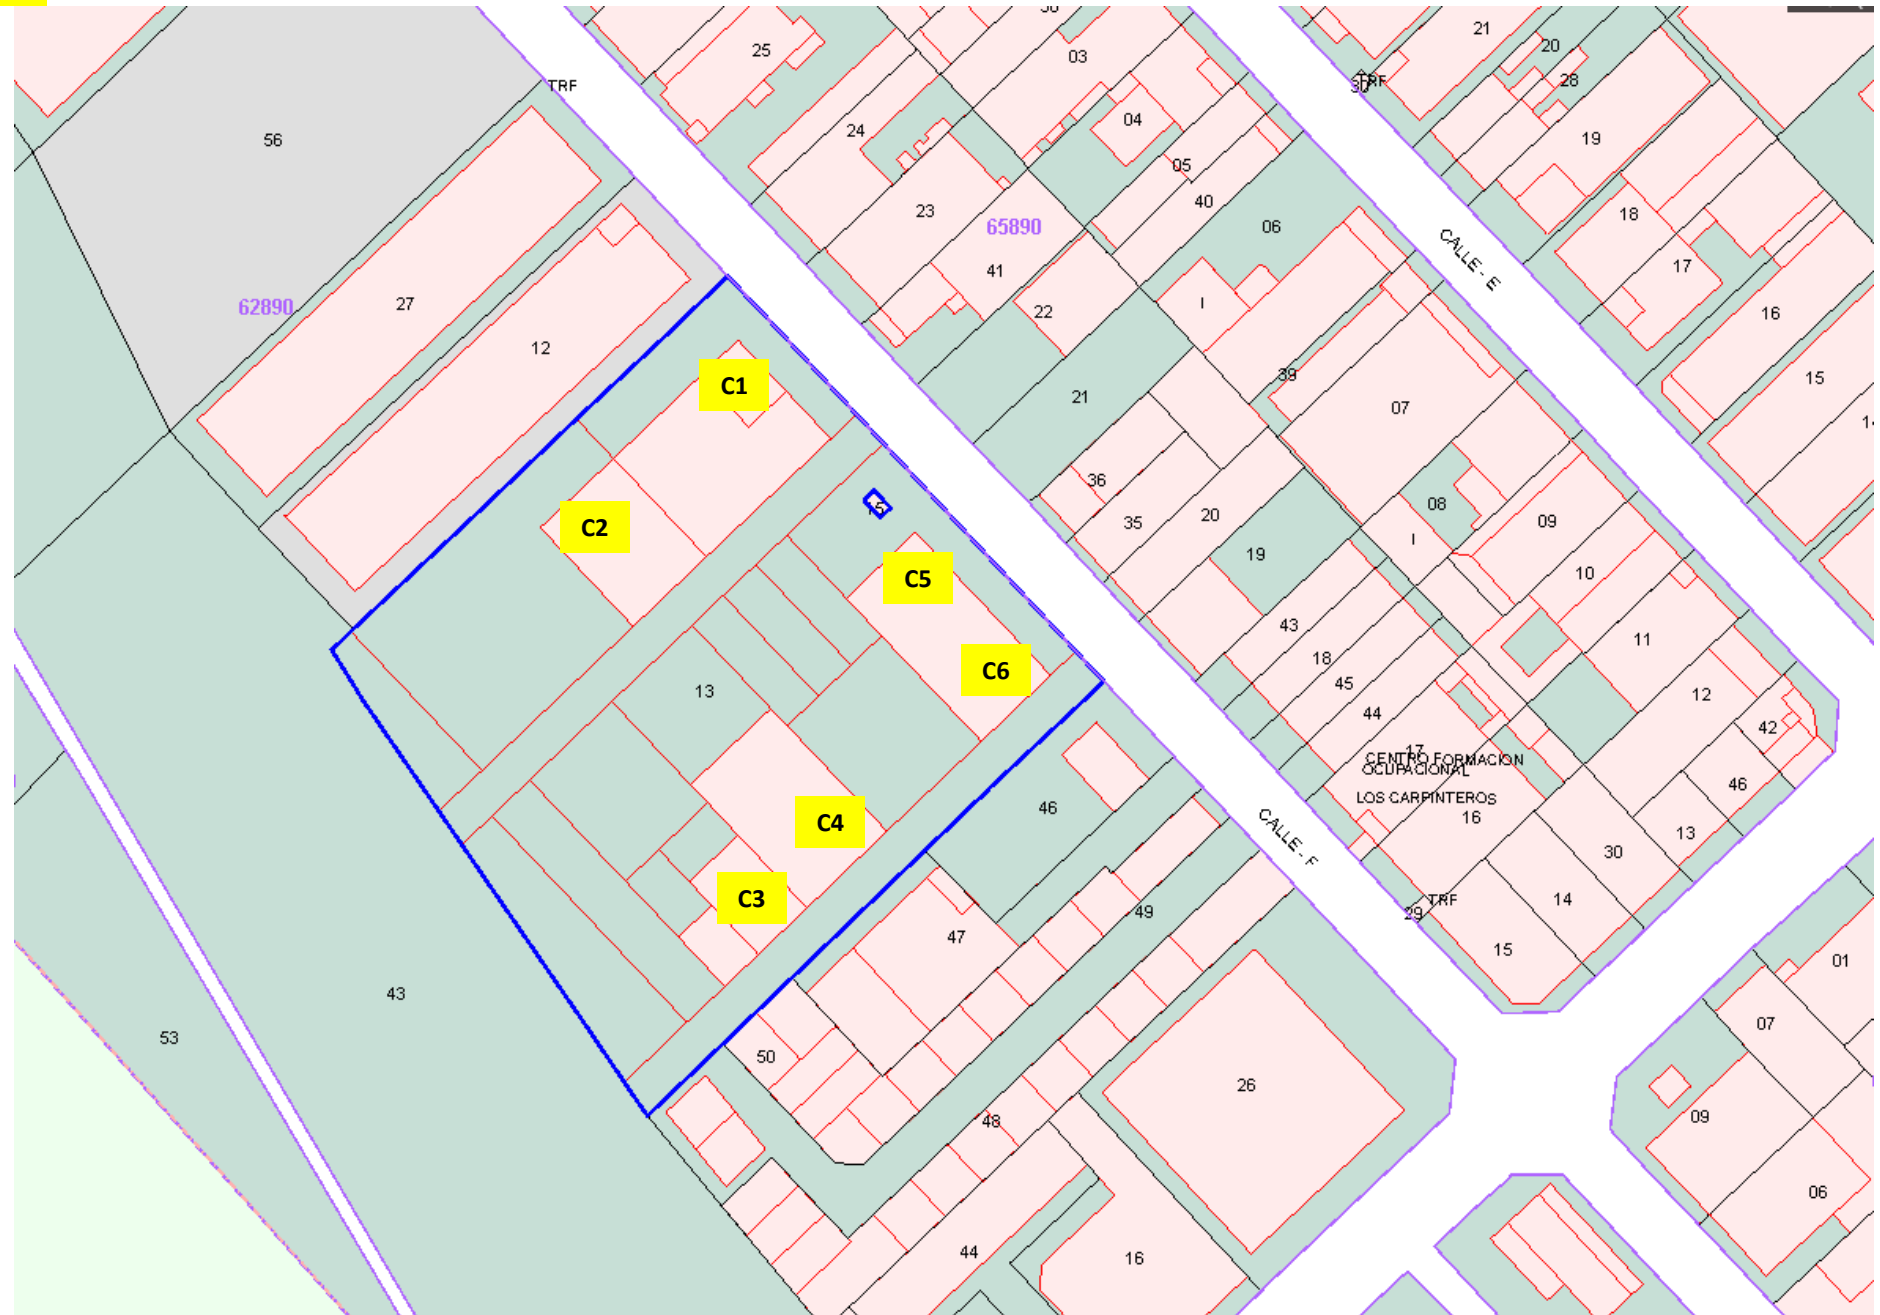


GRUPO G2-7

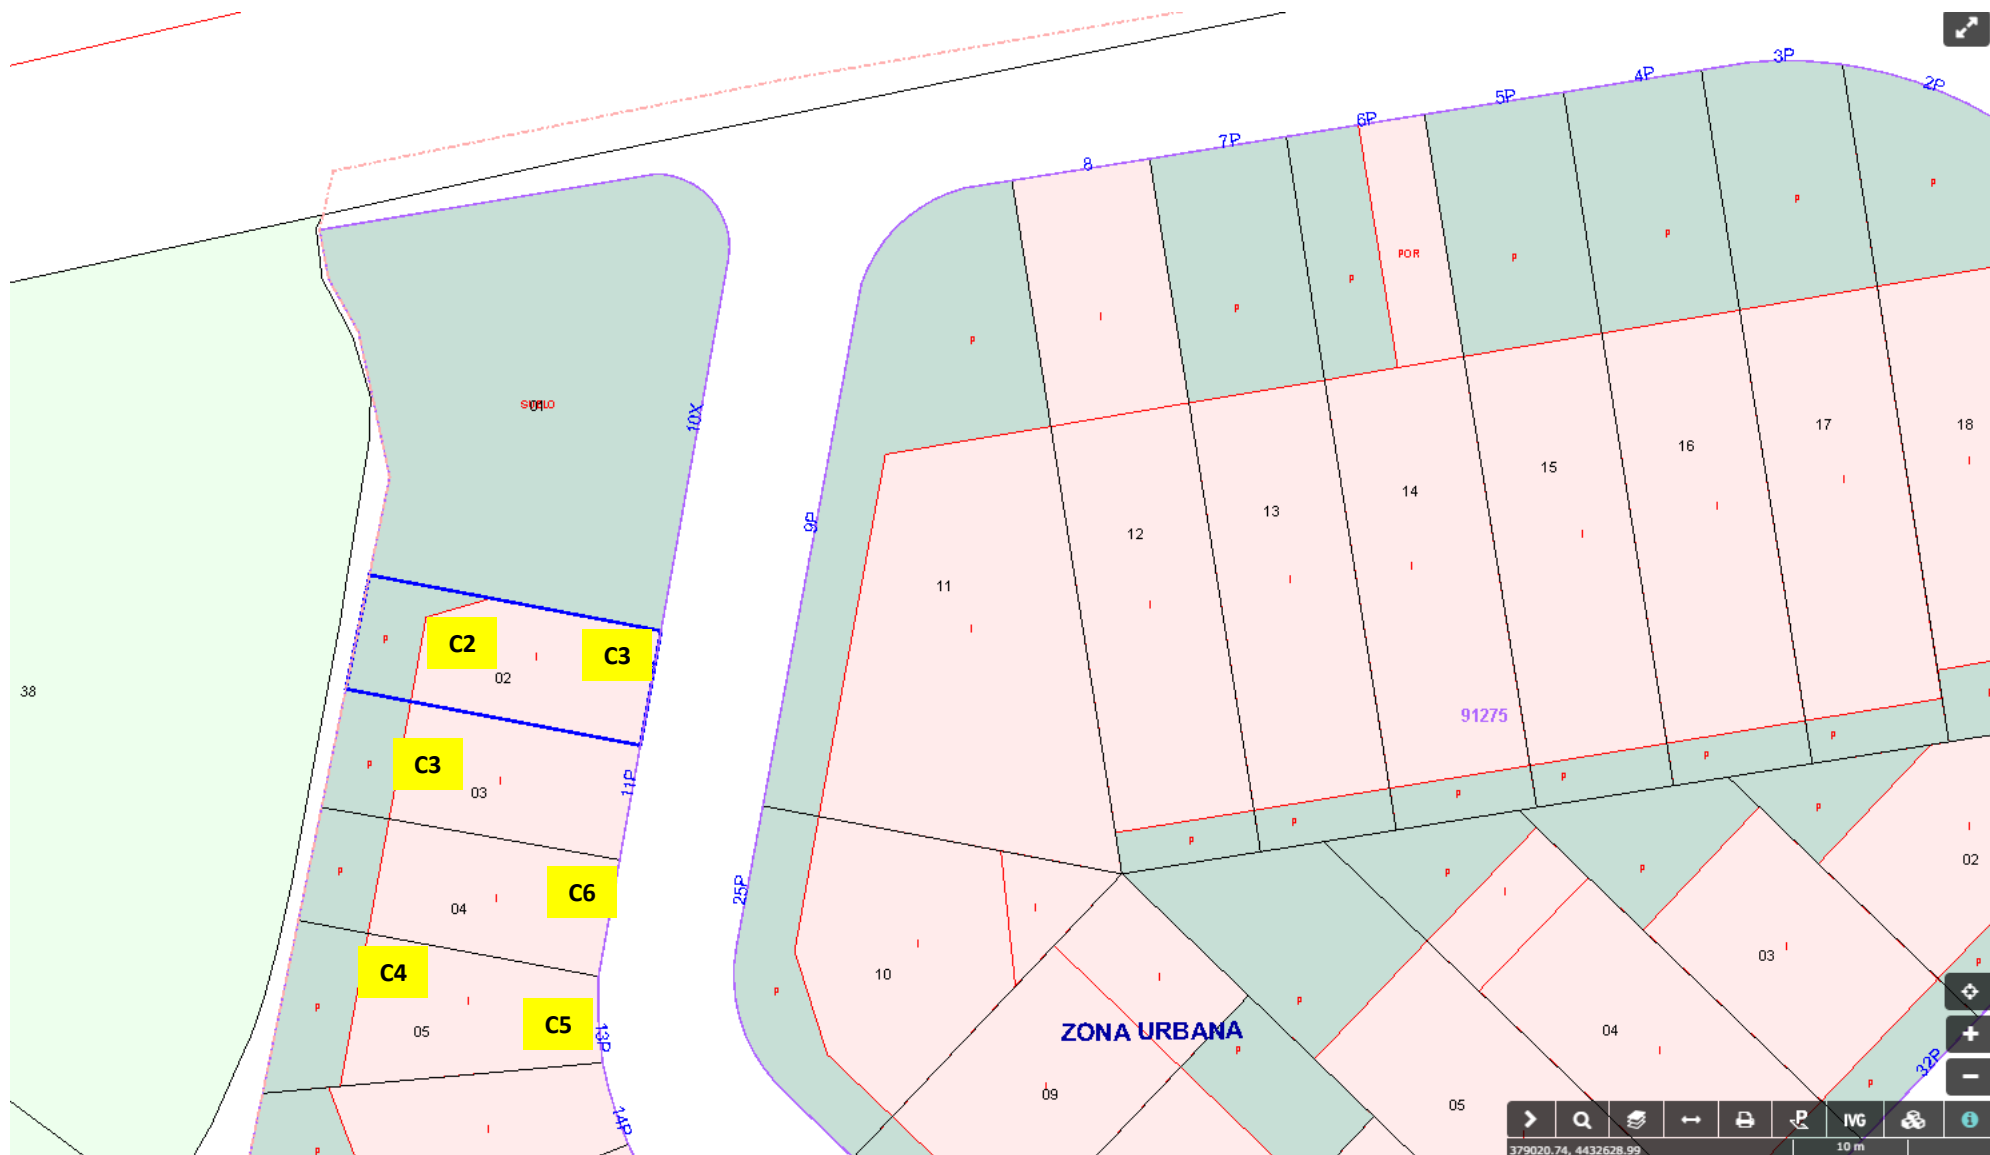

GRUPO G2-8

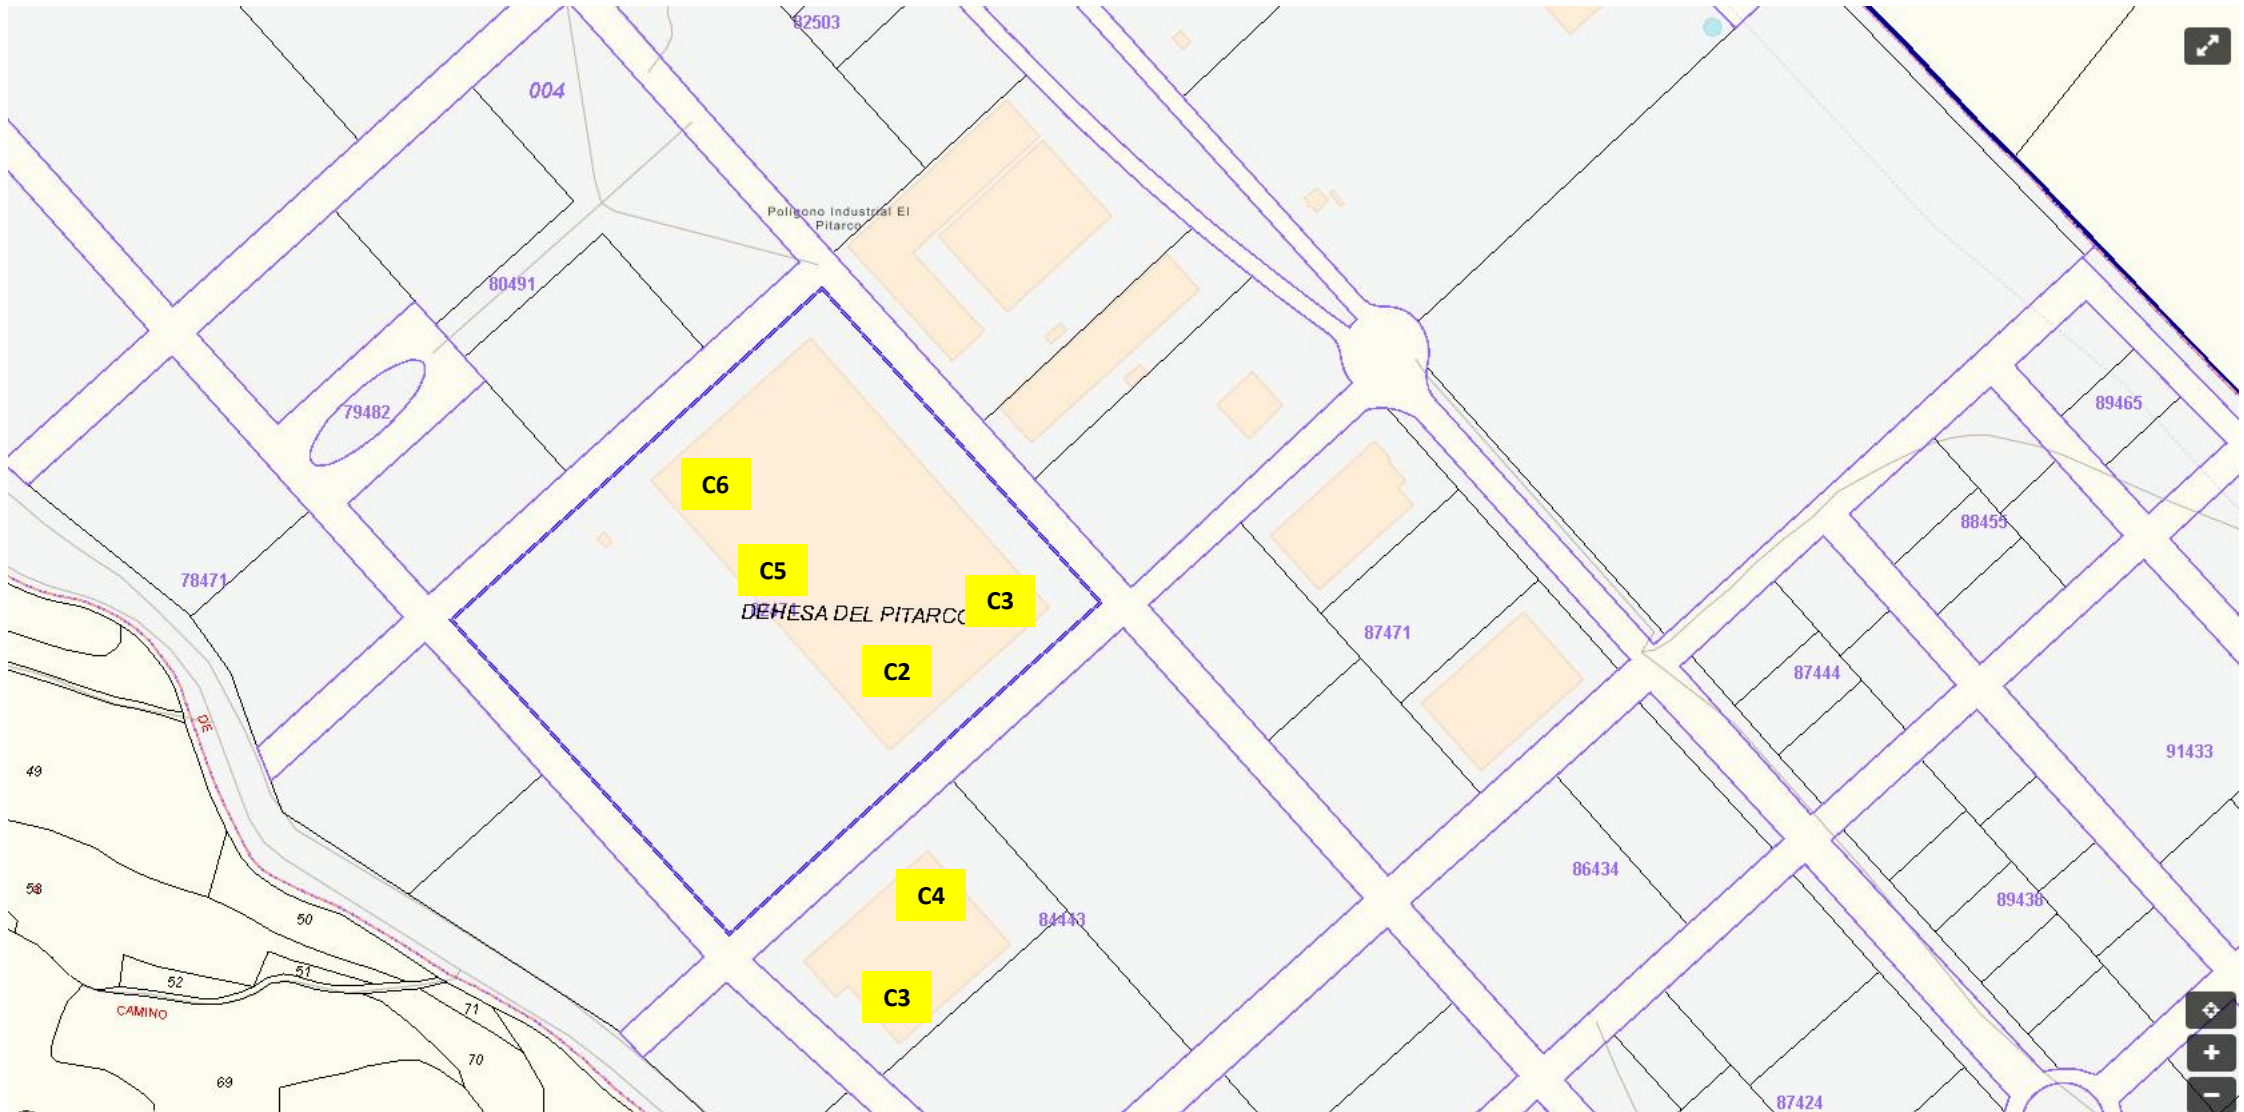

GRUPO G2-9

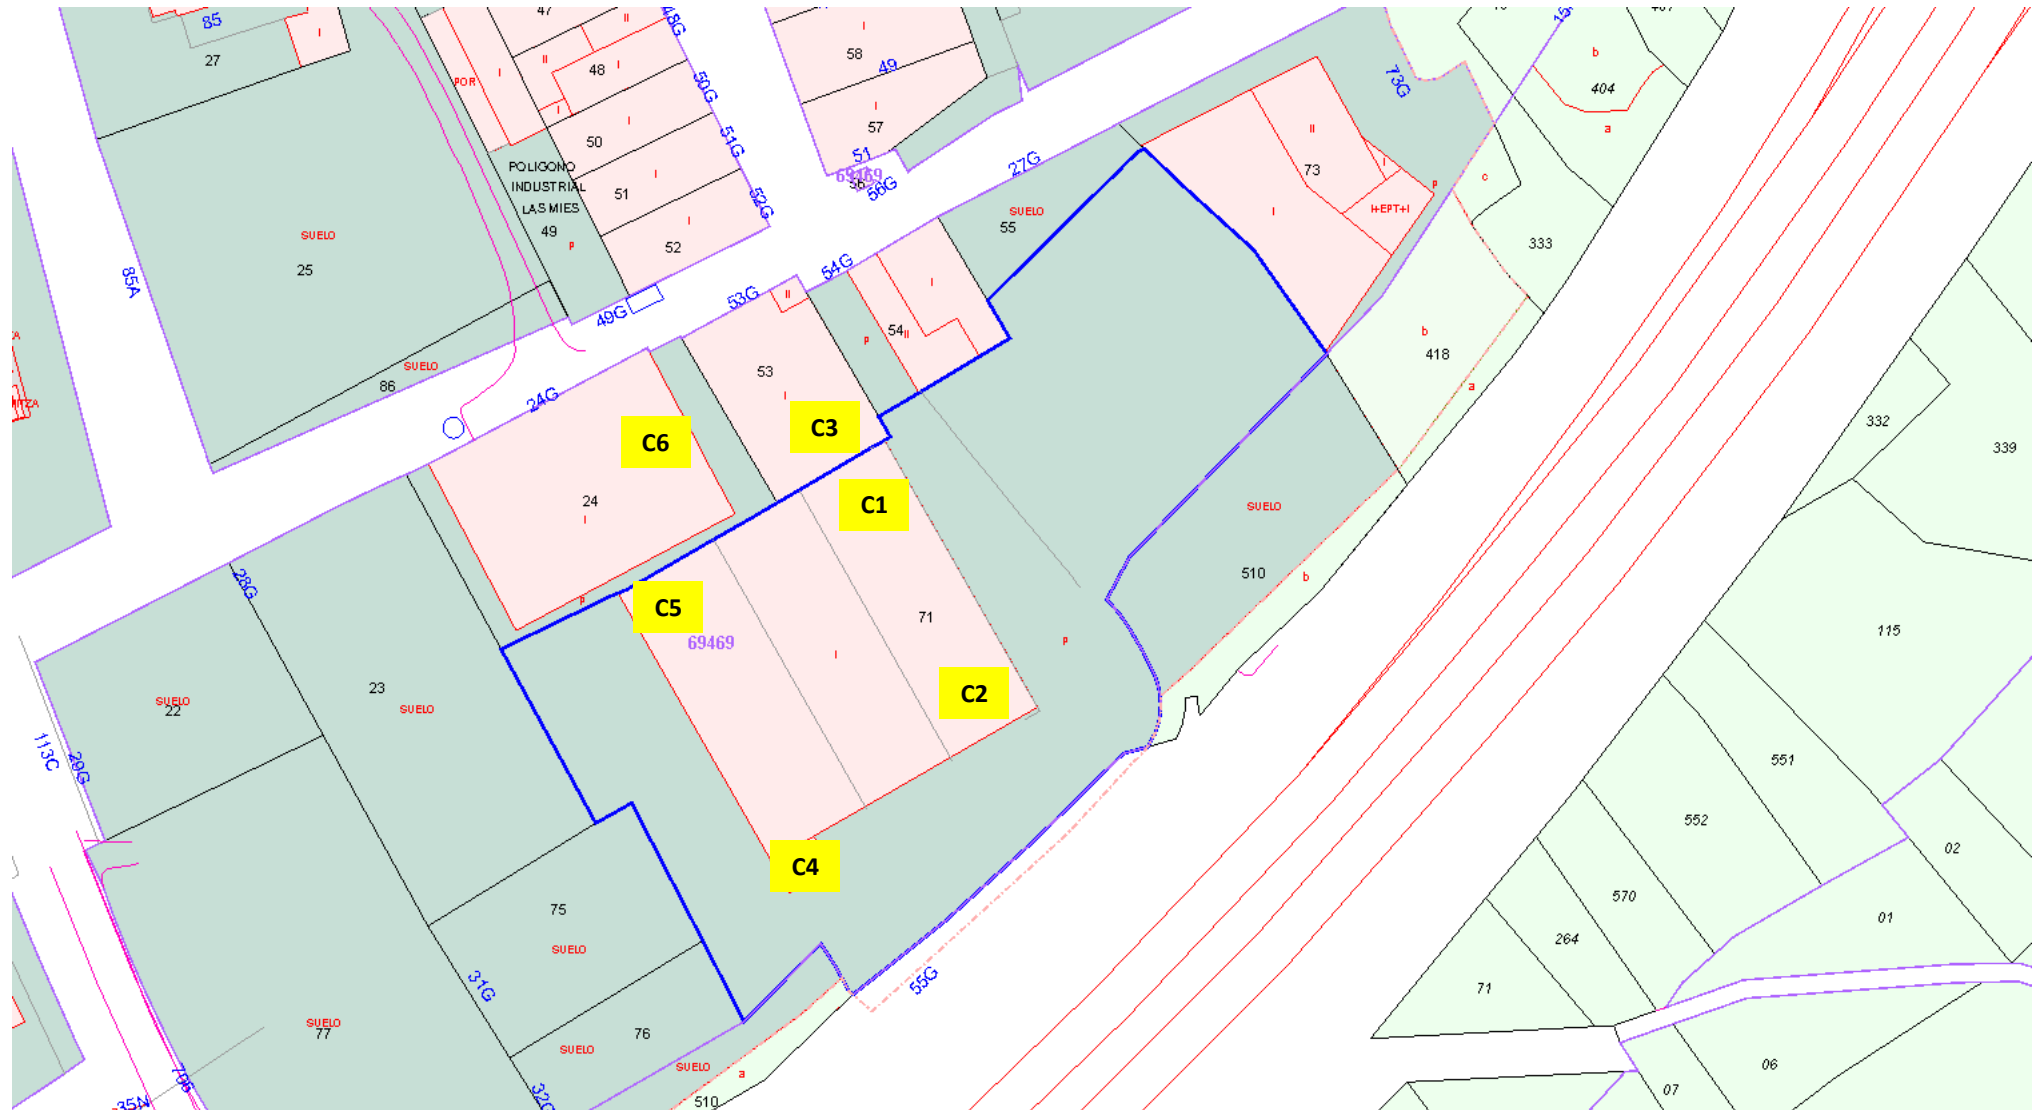

GRUPO G2-10

