

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-6:2023/2M

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 6: Configuration, ventilation and evacuation of the combustion products requirements for the premises for gas appliances.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 6: Exigences de configuration, ventilation et d'évacuation des produits de combustion pour les locaux destinés à l'installation des appareils à gaz.

Esta 2ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE 60670-6:2023.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2026

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

8.3 Salida directa al exterior o a patio de ventilación de productos de combustión de aparatos de tipo B de tiro forzado o de tipo C de tiro forzado

[...]

8.3.2 Características de la instalación

Se sustituye el redactado de los dos párrafos que preceden a la figura 13 por el siguiente:

“La salida de productos de la combustión, medida desde la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión, debe distar, como mínimo, respecto de paredes laterales:

- 30 cm, en general;
- 1 m, cuando en la pared lateral existan huecos o ventanas situados en la misma planta o a un nivel superior a dicho conducto de evacuación y a una distancia inferior o igual a 3 m, medidos en proyección horizontal respecto de la pared donde se encuentra ubicado el conducto de evacuación de los productos de la combustión, siempre y cuando la diferencia de cotas mínima de los huecos con la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión, medida en proyección vertical, sea inferior a 40 cm.

Ambas distancias mínimas pueden reducirse a la mitad si se emplean deflectores desviadores de flujo a 45° indicados por el fabricante del aparato o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que la salida diverge respecto a la pared lateral (véase la figura 13).”

Se sustituye la figura 13 por la siguiente:

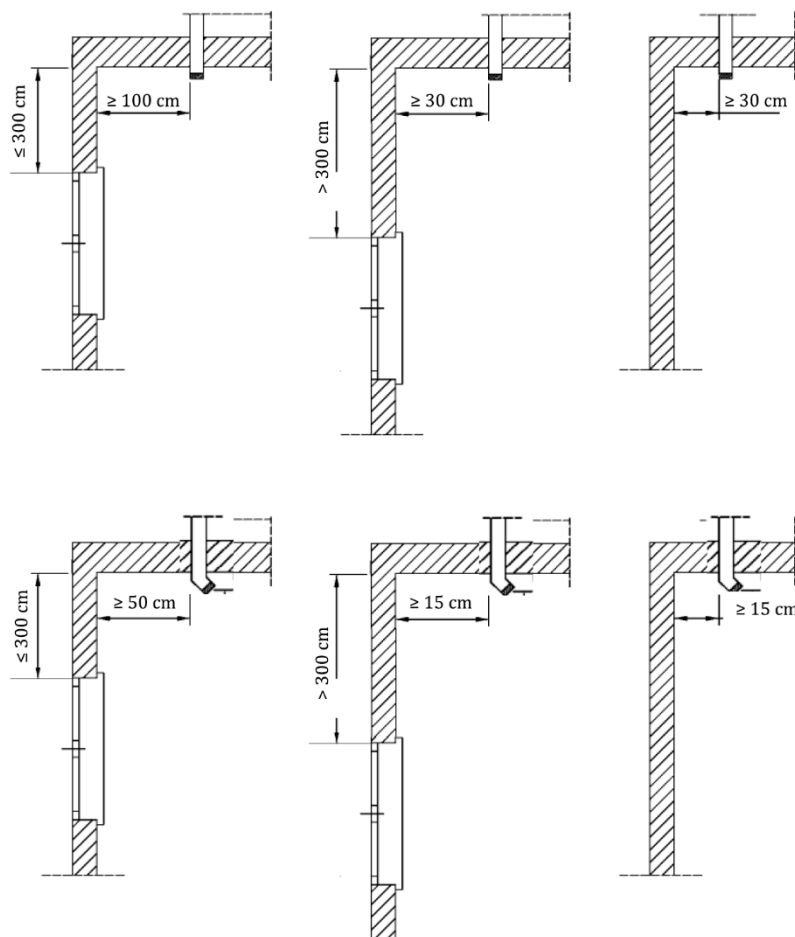


Figura 13 – Distancias a guardar por el conducto de evacuación de los productos de la combustión respecto a paredes laterales

Se sustituye el redactado de los dos párrafos que preceden a la figura 14 por el siguiente:

“La salida de productos de la combustión, medida desde el extremo del conducto de evacuación de los productos de la combustión, debe distar, como mínimo, respecto de paredes frontales:

- 2 m, en general;
- 3 m, cuando en la pared frontal existan huecos o ventanas situados en la misma planta o a un nivel superior a dicho conducto de evacuación y cuya diferencia de cotas medida en proyección vertical con la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión es inferior a 40 cm.

Ambas distancias mínimas pueden reducirse a 1,5 m o 2,2 m, respectivamente, si se emplean deflectores desviadores de flujo a 45° indicados por el fabricante del aparato o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que la salida diverge respecto a la pared frontal (véase la figura 14).”

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

