

GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO

ESA/DSLO/NRM-191/2023

NORMA



Sumário

VERSÃO DO DOCUMENTO	4
SIGLAS E ABREVIações	5
1- OBJETIVO	6
2- APLICAÇÃO	6
3- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA	6
4- NORMA.....	6
4.1- DIRETRIZES	6
4.2- PADRÕES DE CONDUTA.....	7
4.3- LEIS E REGULAMENTOS	7
4.4- GESTÃO DE ESTOQUE ANONIMO	7
4.5- MACROFLUXO DO PROCESSO	8
4.6- INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES GERAIS DE ARMAZENAGEM	9
4.7- Instalações do Almoxarifado	11
4.8- Pátio de postes	16
4.9- Equipamentos	18
4.10- Sistemas e demais processos sistêmicos	20
4.11- Equipes	21
4.12- Processos Operacionais.....	22
4.12.1- Receber dos materiais nos Depósitos Anônimos	22
4.12.2- Agenda de Abastecimento N3.....	22
4.12.3- Inspeção da Chegada.....	22
4.12.4- Segurança do Processo de descarregamento de veículos	23
4.12.5- Descarregamento de Veículos.....	23
4.12.6- Conferência de Documentação	24
4.12.7- Conferência Física.....	25
4.12.8- Liberação Do Veículo	26
4.12.9- Armazenar Materiais Depósitos N3 Anônimos	26
4.12.10- Movimentação física dos materiais.....	26
4.12.11- Reconferência (Duplo Check)	27
4.12.12- Endereçamento e Movimentação dos Materiais	27
4.12.13- Movimentação interna de materiais.....	28
4.13- Separar Materiais Nos Estoques anônimos	28
4.13.1- Separação física e sistêmica dos materiais	28

4.14-	Expedir Materiais nos Estoques Anônimos	28
4.14.1-	Receber materiais separados	28
4.14.2-	Conferir Materiais Separados.....	29
4.14.3-	Baixar materiais e entrega as equipes.	29
4.15-	Aplicação dos Materiais em Estoque anônimo	30
4.15.1-	Baixas Pendentes.....	30
4.16-	Retorno de materiais em estoque anônimo	30
4.16.1-	Devolução de materiais não aplicados.....	30
1.1.1.1.	Devolução de materiais de reforma e sucata	31
1.1.1.2.	Condições Gerais dos Materiais da Reversa	31
4.16.2-	Envio de Sucata para a compradora de sucata	32
4.16.3-	Movimentação de transformadores	33
4.16.4-	Projeto Empreiteiro Padrão – PEP	34
4.16.4.1-	Objetivo do Projeto	34
4.16.5-	Ciclos de Auditorias PEP	35
4.16.6-	Multiplicador PEP	36
4.16.7-	EAD PEP	36
4.16.8-	Sistema Checklist Fácil.....	37
4.16.9-	Ranking PEP	37
4.16.10-	Inventário	38
4.16.10.1-	Inventário Rotativo.....	38
4.16.11-	Inventário Oficial	38
4.16.12-	Cobrança de Divergências	40
4.17-	Indicadores de Performance	41
4.17.1-	Visão Geral	41
4.18-	Regras e Métricas	41
5-	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44
6-	ANEXOS.....	44
	VIGÊNCIA	45
	APROVAÇÃO	45

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ruy Eleoterio da Silva Junior	ruy.silva@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Jonathan Camargo	Energisa	Jonathan.camargo@energisa.com.br
Elcio Comparone	EMG	elcio.comparone @energisa.com.br
Sergio Golveia	EMT	sergio.golveia@energisa.com.br
Bruno Torres	EPB	bruno.torres@energisa.com.br

Revisão:

Versão 0000
07/07/2023
Cíntia Silva Cerqueira



SIGLAS E ABREVIATÖES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
CSE	Central de Serviços Energisa
DMA	Devolução de Material
DSLO	Diretoria de Suprimento e Logística
EMD	Envio de Materiais Diversos
EMDt's	Envio de Materiais Diversos temporário
GCME	Gerência de Contratação de Materiais e Equipamentos
GELM	Gerência de Logística de Materiais
GEPM	Gerência de Planejamento de Materiais
NRM	Nota de Recebimento de Materiais
OCM	Ordem de Compra de Material
PMA	Pedido de Material
RMA	Requisição de Materiais.
SIAGO	Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
SIGDM	Sistema Integrado para Gerenciamento dos Dados Mestre
SISUP	Sistema de Suprimentos

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

1- OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos necessários para uma adequada Gestão de Estoques Anônimos na ENERGISA visando otimização dos resultados e mitigação dos riscos do negócio, estabelecendo procedimento que rege as atividades dos responsáveis pela gestão e controle dos materiais e/ou equipamentos nos depósitos anônimos da Energisa, denominados assim, exclusivamente, para receber, armazenar, aplicar e devolver tais materiais e/ou equipamentos de propriedade da Energisa em atendimento à execução de serviços técnicos e comerciais ora contratados entre Energisa e prestadores de serviços (Empreiteiras), visando o melhor controle do estoque, guarda, a correta e efetiva apropriação de tais materiais e/ou equipamentos nos objetos contábeis de investimento e custeio, através das fases componentes dos processos, definindo procedimentos, responsabilidades, padronização, organização física e inventários de materiais.

2- APLICAÇÃO

As regras contidas neste documento abrangem todas as empresas do Grupo Energisa e todas suas subsidiárias, doravante denominadas simplesmente de ENERGISA.

Para um melhor entendimento do presente documento, recomenda-se a leitura prévia dos termos nele utilizados, que estão definidos no item 4.7 Glossário.

3- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

Os documentos de referência abaixo são complementares a este procedimento, e devem ser observados:

- [CÓDIGO DE ÉTICA E DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO;](#)
- [ENERGISA/GPLM-POP/Nº002/2022 - Armazenar Materiais ;](#)
- [ENERGISA/GELM-POP/Nº007/2020 - Separar Materiais;](#)
- [ENERGISA/GPLM-POP/Nº006/2020 - Expedir Materiais](#)
- [ENERGISA/GPLM-POP/Nº005/2020 - Gerir Cadeia Reversa e Triagem de Materiais](#)

4- NORMA

4.1- DIRETRIZES

Considera-se como diretrizes que compõem esta Norma:

- Orientar e regular aos colaboradores da ENERGISA sobre as atribuições da gestão de estoque anônimo

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Regularizar a gestão de estoques anônimos de forma consistente e eficiente, a fim de garantir o atendimento ao cliente interno mantendo as condições adequadas para tal.
- Desenvolver procedimentos que visam garantir a melhoria contínua da gestão de estoque anônimo
- Os objetivos estratégicos da Energisa definidos em seu Plano de Negócios trienal, bem como normativos legais vigentes são as diretrizes que orientam a área de Logística de Materiais em suas normas e procedimentos.

Para total utilização da presente Normativa, premissas devem ser consideradas:

- Adequação do contrato de prestação de serviços, firmado entre a Energisa e Empreiteiras, com as condições gerais de almoxarifado e requisitos do Depósito Anônimo.
- Adequações dos Processos e procedimentos das Empreiteiras que prestam serviços técnicos e comerciais à Energisa em atendimento às necessidades de adequações para implantação da presente Instrução e gestão dos processos dos depósitos anônimos sob suas responsabilidades.

4.2- PADRÕES DE CONDUTA

Na gestão dos seus negócios a ENERGISA atua em consonância com os princípios estabelecidos no seu CÓDIGO DE ÉTICA. Tais princípios obrigam todos os seus membros a comportar-se de forma íntegra em suas relações com os fornecedores, parte importante da sua responsabilidade social. A norma ética vigente na ENERGISA está disponível na sua página da internet www.energisa.com.br.

4.3- LEIS E REGULAMENTOS

As dúvidas ou interpretações de ordem legal que tenham impacto no cumprimento dos procedimentos definidos no presente documento devem ser sanadas pela ÁREA JURÍDICA CORPORATIVA, em conjunto com as ÁREAS JURÍDICAS LOCAIS, a qual terá legitimidade para baixar instruções complementares que visem orientar, uniformizar e regulamentar os procedimentos.

4.4- GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO

Gerenciamento e gestão integral da operação de armazenamento de almoxarifado, responsabilidade sobre a exatidão, acurácia, integridade e controle de todos os materiais dos Estoques Anônimos colocados sob sua responsabilidade.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

4.5- MACROFLUXO DO PROCESSO

O Macrofluxo de Planejamento de Materiais permite uma visão completa dos principais processos citados nesta Norma, tendo como output final a entrega do material conforme quantidade, local e momento estabelecido pelos clientes internos, conforme figura 1.

Processos Operacionais:



Figura 1: Processos Operacionais.

Processos Administrativos:

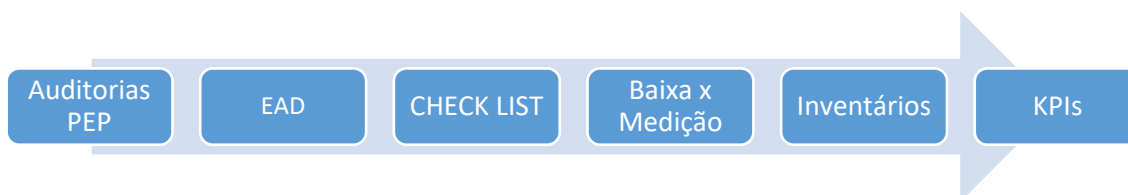


Figura 2: Processos Administrativos.

- Receber:** Etapa em que os materiais enviados pelo Almoxarifado N1 ao Estoque Anônimos são recebidos e Internalizados sistemicamente.
- Armazenar:** Etapa em que os materiais são alocados fisicamente no estoque do Empreiteiro.
- Separar:** Etapa em que os materiais são retirados fisicamente do estoque e separados para o processo de expedição.
- Expedir:** Etapa em que os materiais separados são entregues as equipes para aplicação em obra e baixados do estoque sistêmico do empreiteiro.
- Aplicar:** Etapa em que os materiais são fisicamente aplicados na obra.
- Retornar:** Etapa em que os materiais retirados da rede são devolvidos aos estoques ou enviados ao processo de cadeia reversa.
- Auditorias PEP:** Etapa em que o estoque anônimo recebe o facilitador PEP e é avaliado através de Checklist específico.
- EAD:** Etapa em que as equipes dos empreiteiros realizam os cursos de capacitação para adequa armazenagem e movimentação dos materiais.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- i. **Checklist:** Etapa em que o empreiteiro realiza as ações de melhorias solicitadas nas avaliações do Programa PEP e acessa a ferramenta para anexar evidências e encerrar a ação.
- j. **Baixa x Medição:** Etapa em que são verificadas as pendências de baixa em comparação as medições realizadas.
- k. **SGE:** Etapa onde o Empreiteiro lança os transformadores retirados da rede no sistema de controle de transformadores.
- l. **KPI:** Etapa onde os indicadores dos empreiteiros são medidos e avaliados.

4.6- INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES GERAIS DE ARMAZENAGEM

- a. O almoxarifado deverá ser organizado de forma adequada, visando a manutenção e a preservação dos materiais sob sua responsabilidade, bem como mantê-los em condições ideais de utilização, gerenciando todo o processo de armazenagem, arrumação, localização e segurança dos materiais estocados.
- b. Na instalação predial o empreiteiro deve considerar a quantidade de equipes previstas para o canteiro, inclusive possíveis aumentos de demanda, evitando superlotação no uso de banheiros, vestiários e refeitórios, essa mesma análise deve ser considerada para a estrutura do almoxarifado.
- c. Devem ser considerados os seguintes aspectos para a escolha/adaptação do local de instalação da estrutura:
 - Conservação, considerando aspectos como segurança das instalações, iluminação natural (sempre que possível), ventilação e sistemas de combate a incêndio (quando aplicável).
 - Delimitação de área: Sempre feita em alvenaria, cerca ou grade.
 - Áreas externas (jardins, calçadas e áreas comuns): Devem possuir cuidados na manutenção e limpeza, são áreas que traduzem a primeira impressão para os colaboradores e visitantes e devem ter boa apresentação.
 - As instalações elétricas, telefônicas e comunicação de dados devem ser embutidas sempre, observando integralmente a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), ou outras pertinentes.
 - Banheiros e vestiários devem ter iluminação e ventilação adequadas, os vestiários devem dispor de armários para acondicionamento de pertences dos colaboradores.
 - Refeitórios devem dispor de local adequado para o armazenamento de alimentos, refeições prontas devem ser guardadas em local refrigerado, produtos de limpeza devem estar em armários separados e identificados.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- Extintores devem ter carga e placa de identificação e devem estar em área demarcada e desobstruída. A base deve possuir o alvará de bombeiros regular.
- O fornecedor deve identificar a fachada e o prédio seguindo sua padronização de cores.
- CIPA: Devem estar visíveis os resultados de acidentes do canteiro, o mapa de risco e eventuais saídas de emergência (quando aplicável conforme AVCB).
- Todos os materiais devem ser identificados por etiquetas, impressas em material adequado às condições a que estará exposta.
- Uniformes: Todos os profissionais dedicados a atividades operacionais ou de suporte devem estar uniformizados, os uniformes devem ter boa apresentação, padronização de cores e boas condições de limpeza.



Figura 3: Conservação da fachada e refeitório para colaboradores.



Figura 4: Sinalização das áreas onde é obrigatório o uso de EPI's.



Figura 5: Placa de identificação.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 6: Áreas devem estar devidamente demarcadas e mantido a conservação e higiene do local.

4.7- INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO

- O armazém deve ser preferencialmente de alvenaria, coberto, com piso nivelado e porta paletes. Deve dispor de pé direito igual ou maior que quatro metros de altura, infraestrutura elétrica e de iluminação, sistema de combate a incêndio, controle de pragas, limpeza adequada e livre de umidade. Também deverá ser dotado de exaustores e/ou sistema de ventilação que proporcione melhores condições de trabalho aos funcionários lotados no setor.
- Almoxarifado parcialmente coberto - Destinado para materiais eletrônicos, armazenados em caixas de papelão e demais materiais vulneráveis a intempéries -, em alvenaria, piso cimentado com área adequada às atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, dispondo de prateleiras para armazenagem de materiais e equipamentos.
- c. A área destinada para armazenagem de materiais e equipamentos destinados à aplicação nos serviços deverá ser segregada de outras áreas de utilização para armazenamento de materiais, a fim de possibilitar a identificação, de forma simples, segura e a qualquer momento.
- d. Efetuar a conservação dos materiais de acordo com as características de cada um deles, mantendo-os aptos a utilização imediata quando requeridos.
- Manter local apropriado para guarda de materiais, devidamente separados e identificados, de forma a permitir a inspeção e inventário, sempre que esta julgar necessário, responsabilizando-se por qualquer dano, quebra ou extravio verificado no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			



Figura 7: Modelo de exemplo de empilhamento vertical.

- f. A Empreiteira deverá cumprir os seguintes requisitos relacionados à estrutura de armazenagem:
- Local destinado à guarda, conservação e triagem de materiais. O recinto deverá ter área coberta (destinada ao armazenamento de materiais que não podem ficar expostos às intempéries) e operação de movimentações.



Figura 8: Instalações devem estar limpas e organizadas.

- Área de Recebimento - destinada à recepção dos materiais para a conferência quantitativa e qualitativa, vindos da CONTRATANTE ou dos serviços executados em campo.
- Área de Armazenamento - destinada ao armazenamento dos materiais registrados no estoque, contendo equipamentos adequados de armazenagem (prateleira, estante ou porta paletes).
- Área de expedição - destinada aos materiais baixados no estoque e disponibilizados para aplicação e/ou transporte para o almoxarifado da CONTRATANTE, este em caso de devoluções.
- Área de armazenamento de sucatas - destinada ao armazenamento dos materiais inservíveis, devendo ser subdividida em duas seções:

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Materiais inservíveis e sucatas - para acondicionamento adequado, separado e organizado destes itens.
- Materiais vendidos - aguardando a retirada (cadeia reversa).
- Área de armazenamento de trafos - destinada ao armazenamento de transformadores de distribuição e equipamentos, sendo subdividida em duas áreas.
- Transformadores e Equipamentos em condições de uso - Para armazenamento dos equipamentos novos, compondo a sua área de armazenamento.
- Transformadores e Equipamentos avariados - Sendo feita em concreto, contendo calhas de drenagem e caixa de separação de água e óleo. O Fornecedor devera possuir bacias de contenção (recomenda-se 2 a 3 bacias) de metal ou plástica para eventuais contingências em deslocamento, serem utilizadas.
- g. A Empreiteira deverá manter área adequada para armazenagem de postes, com baias, berços para estocagem e vias para trânsito de equipamentos de carga e descarga, a serem utilizados na execução dos serviços objeto desta especificação.
- h. Os materiais bons deverão, obrigatoriamente, ser segregados dos considerados inservíveis ou sucatas, com a devida identificação, de forma que não ocorra qualquer dúvida quanto à possibilidade de utilização indevida do material.



Figura 9: Exemplo de estrutura de armazenagem.



Figura 10: Exemplo de modelo de um palete.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 11: Modelo de plataforma fixa.

- i. Sempre, os materiais devem ser organizados em sequência numérica evitando o acondicionamento de mais de um material no mesmo espaço.
- j. As instalações serão vistoriadas pelo departamento de Suprimentos e Logística periodicamente e a qualquer tempo, sem necessidade de prévia comunicação.
- k. Seguem abaixo algumas definições para organização:
 - **IDENTIFICAÇÃO (INTERNA)** - Todos os espaços destinados à armazenagem de materiais devem ser identificados com etiqueta padrão da Energisa, contendo código, descrição abreviada e unidade de medida.
 - **IDENTIFICAÇÃO (EXTERNA)** - A área externa destinada ao armazenamento de materiais deve possuir identificação compatível com as necessidades do local (intempéries e movimentação excessiva).
 - **BOBINAS** - As bobinas devem ser armazenadas com a base do carretel voltada para o solo e respeitando o máximo de 3 bobinas, o solo deve ser firme e nivelado. Todas as pilhas precisam estar calçadas.
 - **MATERIAS VOLUMOSOS** - Os materiais que exigem grandes volumes de armazenagem podem ser estocados em paletes no solo respeitando as áreas de trânsito e preferencialmente encostados nas paredes. Os materiais não susceptíveis a intempérie pode ser armazenada em área externa, paletizados e identificados.
 - **TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS** - Os transformadores e equipamentos devem ser classificados e separados em “bons” e “sucata”, os transformadores bons devem ser separados no mínimo por potência. Transformadores com vazamento devem ser colocados em plataforma impermeabilizante, seja ela móvel ou em concreto.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Empresa: Grupo Energisa		Data da Elaboração: 23/11/2022
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 12: Identificação visual e Armazenamento de bobinas.



Figura 13: Área de expedição sinalizada e organização da armazenagem.



Figura 14: Correta armazenagem de transformadores.



Figura 15: Correta armazenagem de itens.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 16: Correta armazenagem de itens.

4.8- PÁTIO DE POSTES

- No caso de armazenagem em pátio externo, a armazenagem deverá ser feita de forma sequencial, ou seja, os itens deverão ser armazenados na extremidade inicial da rua até o total preenchimento dela. Após o preenchimento de uma rua, deverá ser feito o mesmo procedimento na rua posterior, até que a quadra esteja completa. Posteriormente, inicia-se o ciclo novamente. A expedição deverá seguir o mesmo procedimento do FIFO para separação de cargas. Neste caso, os primeiros itens a serem expedidos deverão ser aqueles que foram primeiramente estocados. No caso de armazenagem em prateleiras ou porta paletes a armazenagem física deverá ser feita do mais alto para o mais baixo, ou seja, os itens novos deverão ser armazenados na extremidade superior dos porta paletes e os mais antigos anteriormente nesses locais devem ser realocados para as extremidades inferiores. Após o preenchimento de todos os níveis de uma prateleira, deverá ser feito o mesmo procedimento a prateleira posterior, até que todo porta paletes esteja completo.
- O pátio deve ser dotado de piso nivelado compactado, drenado e pavimentado, com cercas de fechamento frontal e lateral, e com todo o seu espaço constituído em área de armazenagem.
- O local deve possuir delimitação física (cerca, grade, tela ou muro);
- O local deve ser identificado com placa de sinalização advertindo sobre os riscos e EPI/EPC necessário e seguir as seguintes orientações:
 - O empilhamento deve ser no máximo de 4 postes;
 - A inclinação do terreno deve ser a mínima possível;
 - O terreno deve ser livre de vegetação e material orgânico;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- O terreno deve possuir brita, cascalho ou areia grossa;
 - Os postes devem ser separados (empilhamento) por cruzetas;
 - As áreas para movimentação devem ser compatíveis;
 - As baias devem ser identificadas através de inscrição transcrita na tora de Contenção ou em placa de identificação;
 - As Ruas de acesso devem possuir o espaço de 7 metros para carga e descarga;
- e. Para o manuseio de postes deve-se utilizar cinta de poliéster, evitando danos no material manuseado.

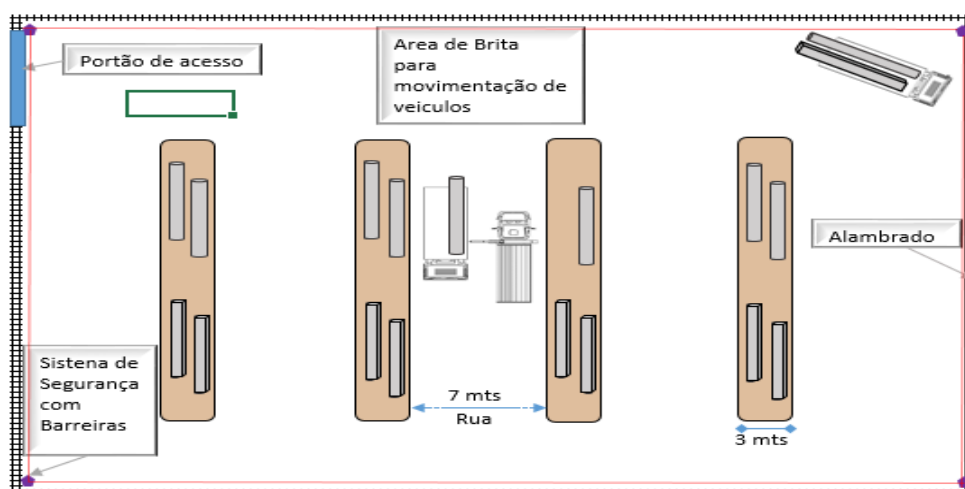


Figura 17: Modelo exemplo de layout de almoxarifado.



Figura 18: Tora de contenção lateral com identificação.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Empresa: Grupo Energisa		Data da Elaboração: 23/11/2022
	Área: DSLO		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

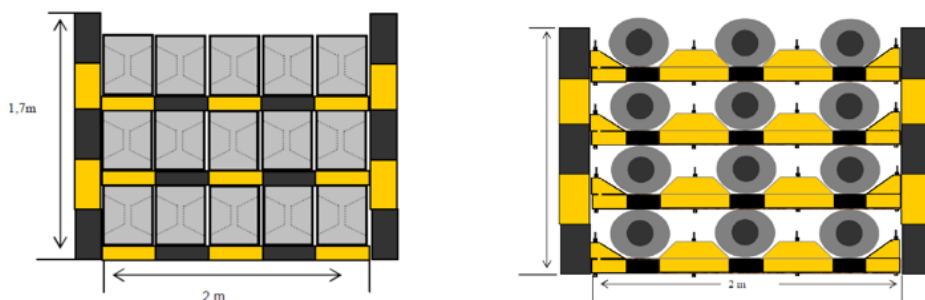


Figura 19: Armazenagem de poste (duplo T) armazenamento de poste (Circular).



Figura 20: Armazenamento de postes.



Figura 21: Cinta para manuseio de postes.

4.9- EQUIPAMENTOS

- a. Os locais de estoque anônimo devem possuir equipamentos e ferramentas necessários para a operação do material, conforme abaixo:
 - **Balanças aferidas para pesagem de cabos:** 01 (uma) balança com capacidade de 1.000 kg, com variação de peso de 0,01 kg, com manutenção periódica e aferida anualmente por órgão competente;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 22: Modelo de balança com capacidade acima de 1ton.

- Equipamentos para movimentação de materiais e equipamentos:
 - 01 carrinho de duas rodas para transporte de materiais em caixas e pequenos volumes;



Figura 23: Exemplo de equipamento para movimentação de materiais.

- No mínimo 01 paleteira hidráulica para transporte de equipamentos em paletes e engradados;



Figura 24: Exemplo de paleteira.

- Cintas para movimentação de transformadores e concretos, com utilização de guindaste;
- Equipamentos para armazenagem adequada de materiais:

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Estantes para armazenamento de materiais acondicionados em caixas e de pequenos volumes;
- **Sistema de segurança patrimonial:**
 - Alarme de intrusão;
 - Câmeras de vigilância nas áreas de armazenamento e movimentação de materiais;
 - Cercas elétricas no perímetro de armazenagem de materiais;
 - Extintores para combate à princípios de incêndio;
- Possuir Microcomputador Duo Core ou superior, com no mínimo 2 GB memória, Sistema Operacional Windows 7 ou superior; Impressora Laser; Serviço de Banda Larga de 1MB ou equivalente;
- **Área de contenção de vazamento de óleo:**
 - Área adequada ao armazenamento de transformadores e equipamentos que apresentem riscos de vazamento e contaminação do solo, sendo feita em concreto, contendo calhas de drenagem e caixa de separação de água e óleo;
- Outros equipamentos e ferramentas necessárias para movimentação e controle dos materiais;
- Etiquetas padronizadas para identificação e codificação dos materiais, seguindo mesmos códigos da CONTRATANTE;
- b. As instalações poderão ser vistoriadas pela CONTRATANTE, periodicamente e a qualquer tempo, sem necessidade de prévia autorização da CONTRATADA.
- c. A CONTRATADA não poderá utilizar a área destinada ao almoxarifado para alojamento, vestiário ou outras atividades que possam comprometer o controle e segurança dos materiais.

4.10- SISTEMAS E DEMAIS PROCESSOS SISTÊMICOS

- a. Através dos sistemas SIAGO, SICEC, SIENF, SIMEC e SIGVC da Energisa os colaboradores responsáveis pelos contratos das empreiteiras, pelas movimentações de materiais e/ou equipamentos, em sinergia com os colaboradores dos empreiteiros, estarão realizando as tarefas que competem a cada equipe da frente de cada negócio, de forma a garantir o suprimento, envio, recebimento, requisição e devolução de materiais em atendimentos aos contratos da Empreiteira, direcionando tais materiais e/ou equipamentos de propriedade da Energisa para um depósito anônimo.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- b. Através do SIGVC deverá ser ajustado o Contrato da Energisa com a Empreiteira classificando-a e concedendo-a o direito de exercer atividades de movimentações de materiais de um depósito anônimo da Energisa, bem como, deverá ser formalizado os nomes dos colaboradores da Empreiteira com todos os dados cabíveis, o qual exercerá as atividades das movimentações sistêmicas nos sistemas da Energisa. Ainda neste Contrato deverá conter quais as atividades sistêmicas do dia a dia os colaboradores das empreiteiras deverão cumprir, constante no item 6 deste documento, exigindo procedimentos e vinculando os mesmos ao Contrato.
- c. No SIAGO será criado um estoque anônimo para cada Empreiteira, por atividade, visando controlar os materiais que serão utilizados por cada empreiteira.
- d. No SIGSA o usuário chave do SIAGO fará a vinculação do usuário da Empreiteira ao perfil de uso das atividades que serão realizadas. O perfil para este usuário será ao grupo de acesso especial criado exclusivo para operação de depósitos anônimos.
- e. No SICEC também será dado acesso ao usuário do depósito anônimo visando permitir a realização de consultas sistêmicas de movimentações e ferramentas necessárias, para que o colaborador possa emitir e reimprimir protocolo de entrega de medidores e selos, além de romaneio de montagem de cargas de materiais e/ou equipamentos.
- f. Através do SIENF, o usuário chave deste sistema na Energisa, será dado o acesso a consultas e emissão de Notas Fiscais, para o devido acompanhamento fiscal às movimentações de materiais (Grupo de acesso exclusivo para este colaborador de empreiteira será criado para SICEC e SIENF).
- g. No transporte físico dos materiais e/ou equipamentos, obrigatoriamente os colaboradores dos empreiteiros deverão emitir o documento fiscal (Nota fiscal de material), utilizando-se das ferramentas sistêmicas que ora serão disponibilizadas pelo SICEC e SIENF, desde já, fica proibida a movimentação de materiais sem a devida Nota Fiscal.
- h. Qualquer dificuldade em operacionalizar o sistema, o responsável pelo depósito anônimo deve, obrigatoriamente, comunicar ao responsável pelo sistema da Energisa.

4.11- EQUIPES

- a. A empreiteira deverá dispor de profissionais treinados e com qualificação adequada para realizar as atividades de movimentação e controle de estoque: rotinas de inventários, separação, conferência de notas fiscais, armazenamento físico, e registro nos sistemas das movimentações realizadas (baixas, devoluções

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

de materiais, e transferências). A empreiteira deve nomear para cada depósito anônimo um colaborador, ou o número suficiente, para realizar a gestão dos materiais e o cumprimento dos procedimentos definidos e requisitos mínimos, conforme abaixo:

- Grau de escolaridade mínimo - Ensino médio completo;
 - Conhecimento em operação de sistema integrado para o controle e movimentação de materiais e do pacote OFFICE.
 - Experiência de um ano na função e com conhecimento nas rotinas de inventários, separação, conferência e emissão de notas fiscais e demais rotinas.
- b. Apenas colaboradores designados para realizar gestão e controle de materiais é que poderão acessar e permitir acesso às áreas destinadas à armazenagem de materiais.
- c. A empreiteira deve informar formalmente a relação de colaboradores autorizados a retirarem e receberem materiais dos Almoxarifados, devendo manter este registro atualizado.

4.12- PROCESSOS OPERACIONAIS

4.12.1- RECEBER DOS MATERIAIS NOS DEPÓSITOS ANÔNIMOS

4.12.2- AGENDA DE ABASTECIMENTO N3

- a. Os envios de materiais para abastecimento dos depósitos N3 são realizados, conforme pré-agendamento estabelecido pelos depósitos N1 próprios Energisa. Existem calendários de frete para as nossas transportadoras, que estabelecem dias fixos, para as entregas de materiais nos almoxarifados N3. Esse calendário será feito através de envio de e-mail sempre no início de cada mês.

4.12.3- INSPEÇÃO DA CHEGADA

- a. A inspeção preliminar visa avaliar as condições gerais da carga afim de garantir que os materiais que serão descarregados estejam devidamente embalados, em perfeitas condições visuais e de asseio, antes do descarregamento deve se observar os seguintes sinais:
- Desequilíbrios ou tombamento dos componentes;
 - Amassamentos, sujidade;
 - Danos causados nas embalagens por exposição excessiva ou temperatura;
 - Humidade excessiva;
 - Corrosão;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Desgastes abrasivos;

4.12.4- SEGURANÇA DO PROCESSO DE DESCARREGAMENTO DE VEÍCULOS

- No ato de efetuar qualquer operação de descarga, os colaboradores devem utilizar EPI indicado pela área de segurança e conforme na ABNT NBR, além do traje mínimo obrigatório composto de calça comprida, camisa ou camiseta com mangas curtas ou compridas, e calçados fechados.
- Luvas de raspa;
- Óculos de segurança;
- Capacete de segurança;
- Sapato de segurança com solado de borracha;
- Antes de iniciar qualquer processo de carregamento ou descarregamento os veículos devem estar desligados com a chave fora do contato e as rodas devem estar calçadas.

Tipo de unidade de transporte	Quantidade de calços
Caminhão ou caminhão-trator com semirreboque	2
Caminhão com reboque (Romeu e Julieta), bitrem, bitrenção ou rodotrem	4
Tritrem	6
Demais unidades de transporte, incluindo os veículos utilitários	2

Figura 19 Exemplos de calços




Figura 25: Exemplo de boas práticas de segurança.

4.12.5- DESCARREGAMENTO DE VEÍCULOS

- Um veículo parado, seja na estrada ou no pátio, significa aumento nos custos logísticos, pois quanto maior for esse tempo de caminhão parado, maiores as possibilidades da espera resultar em pagamento de horas extras e mudanças de rota, o que pode acabar comprometendo os prazos de entrega das mercadorias. Por isso é necessário que a base tenha sempre um responsável por realizar o processo de recebimento garantindo a realização do processo de forma rápida e segura garantindo que o processo seja o mais eficiente possível.
- Nas operações com empilhadeiras, o operador deverá ser habilitado e portar o cartão de identificação com foto em local visível. Ao operador de empilhadeiras

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

será exigido o uso obrigatório de capacete e demais EPI's - Equipamentos de Proteção Individual.

- c. Após a chegada do veículo o responsável pelo depósito anônimo da empreiteira deverá direcioná-lo para o local de descarga de preferência deverá possuir as seguintes características:
 - Boa Iluminação;
 - Piso regular;
 - Linha de vida para trabalho em altura;
- d. Após a verificação das condições do veículo o colaborador responsável deve iniciar o procedimento de descarga. O setor de recebimento aciona o empilhador que inicia o processo de descarregamento do veículo, o Líder da área deve acompanhar todo o processo de descarga do material. Durante o processo de descarregamento deve se abrir um percentual de 5% dos paletes para amostragem das condições e características do material.

Obs.: O processo de descarga é feito por um colaborador que fica sobre o veículo descarregando os materiais e outro que localizado no solo confere os itens descarregados.

4.12.6- CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

- a. Em posse desses documentos o setor de recebimento valida as informações de agendamento e registra os dados da nota no sistema, após essa digitação o setor imprime o espelho da nota e as etiquetas de identificação, entrega ao setor de conferência, libera o acesso. Os itens que devem ser conferidos são:
 - Dados do destinatário e do almoxarifado recebedor (tais como razão social, endereço do destinatário, CNPJ, centro recebedor, endereço do almoxarifado etc.);
 - Especificação do material, quantidade, código e descrição;
 - Prazo de entrega, respeitando também a capacidade volumétrica do Armazém;
 - Código da natureza da operação fiscal;
 - Exigências de qualidade do material (autorização de entrega, relatório de ensaio etc.);
 - Especificação do material, código e descrição;
 - Quantidade, preço e impostos;
 - Prazo de entrega, “que pode ter sido agendado no máximo com 7 dias de antecipação”,
 - Respeitando também a capacidade volumétrica do Armazém;
 - Condições de pagamento;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- Código da natureza da operação fiscal;
- Exigências de qualidade do material (autorização de entrega, relatório de ensaio etc.).
- Aguardar orientação de Suprimentos de Como proceder quando houver divergências como:
- Data de recebimento antecipada superior a 7 dias a data acordada do pedido;
- Quantidades divergentes;
- Embalagens danificadas e ou sem identificação;
- Material não solicitado.

Obs.: Em caso de inconsistência o colaborador deverá comunicar a divergência aos setores de suprimentos e no caso de devolução do material e da Nota Fiscal ao fornecedor, não assinar o canhoto e informar no verso da 1.^a (primeira) via da Nota Fiscal o motivo da devolução.

Obs.: Em caso de falta de material, providenciar a emissão de nota fiscal de devolução, dos itens que não foram recebidos fisicamente.

4.12.7- CONFERÊNCIA FÍSICA

- Após liberação da descarga pelo setor de recebimento, o conferente direciona o fornecedor/transportadora ao box de conferência, e verifica as condições gerais da carga afim de garantir que os materiais que serão descarregados estejam devidamente embalados, em perfeitas condições visuais e de asseio.
- De posse dos documentos o conferente deverá proceder a contagem física, anotar as informações e entrega ao setor de recebimento que fará a análise da quantidade contada x faturada em nota fiscal.
- Caso a quantidade não se confirme a conferência poderá ser reinicializada até a definição de não aceite do recebimento, ou aceite parcial da NF e do material, onde no corpo da nota fiscal, deverá constar a informação do motivo do não recebimento.
- Em seguida fará o aceite, no sistema, dos materiais transferidos, registrando a entrada dos saldos no depósito anônimo, por meio de movimentação denominada recebimento de materiais (RMD).
- Ocorrendo divergências nos materiais recebidos, além do apontamento no documento recebido, o responsável realizará o recebimento total do material (RMD) e em seguida registrará um envio (EMD) dos materiais divergentes para o depósito de origem, este, conforme passos definidos no item 6.7 deste documento.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- f. Ocorrendo o envio de material em quantidade superior ao que consta no documento de envio ou anomalia do material (possíveis avarias), a empreiteira deve comunicar ao almoxarifado de origem para que este proceda com o ajuste, realizando um envio complementar do saldo para regularizar o estoque do material excedente ou solicitando o retorno físico deste material.
- g. As RMA's registradas automaticamente no sistema, para o caso acima, devem ser impressas e apresentadas aos fiscais das obras em atendimento ao Procedimento de dossiê de documentação das obras.
- h. Em seguida, o responsável pelo depósito anônimo procederá o armazenamento adequado dos materiais, conforme característica de cada material.

4.12.8- LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

- a. Após conferência física e validação das informações da contagem com a nota fiscal, o conferente deverá carimbar, e assinar uma das vias da nota / CT-e e devolver ao transportador, o veículo deverá retornar à portaria em posse da NF assinada e carimbada, de forma a documentar o devido recebimento dos materiais.



Figura 26: Exemplo de carimbo de NF.

4.12.9- ARMAZENAR MATERIAIS DEPÓSITOS N3 ANÔNIMOS

- a. A armazenagem dos materiais corresponde ao momento da guarda do material para posterior expedição. E deve ser feita de modo a não ocorrer danos e nem avarias aos materiais.

4.12.10- MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS MATERIAIS

- a. Após concluído o recebimento do material, seja ele material novo, retorno de reforma ou devolução, o responsável pelo de recebimento irá encaminhar o material para uma área pré-definida em uma das ruas do armazém juntamente com um formulário padrão que será assinado pelo encarregado de armazém validando a entrega do material entre as áreas. (Lista de endereçamento).

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

NUMERO DA PLANILHA	NUMERO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	RECEBIMENTO	ENTRADA	SALIDA	ESTOQUE	RECEBIMENTO	ENTRADA	SALIDA	ESTOQUE
000001	000001	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000002	000002	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000003	000003	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000004	000004	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000005	000005	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000006	000006	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000007	000007	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000008	000008	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000009	000009	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000010	000010	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000011	000011	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000012	000012	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000013	000013	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000014	000014	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000015	000015	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000016	000016	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000017	000017	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000018	000018	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000019	000019	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000020	000020	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000021	000021	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000022	000022	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000023	000023	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000024	000024	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000025	000025	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000026	000026	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000027	000027	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000028	000028	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000029	000029	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000030	000030	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000031	000031	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000032	000032	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000033	000033	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000034	000034	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000035	000035	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000036	000036	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000037	000037	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000038	000038	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000039	000039	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000040	000040	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000041	000041	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000042	000042	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000043	000043	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000044	000044	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000045	000045	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000046	000046	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000047	000047	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000048	000048	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000049	000049	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000050	000050	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000051	000051	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000052	000052	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000053	000053	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000054	000054	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000055	000055	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000056	000056	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000057	000057	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000058	000058	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000059	000059	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000060	000060	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000061	000061	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000062	000062	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000063	000063	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000064	000064	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000065	000065	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000066	000066	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000067	000067	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000068	000068	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000069	000069	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000070	000070	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000071	000071	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000072	000072	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000073	000073	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000074	000074	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000075	000075	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000076	000076	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000077	000077	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000078	000078	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000079	000079	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000080	000080	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000081	000081	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000082	000082	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000083	000083	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000084	000084	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000085	000085	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000086	000086	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000087	000087	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000088	000088	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000089	000089	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000090	000090	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000091	000091	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000092	000092	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000093	000093	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000094	000094	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000095	000095	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000096	000096	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000097	000097	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000098	000098	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000099	000099	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								
000100	000100	TRANSFORMADOR 1000VA 127V 50Hz	1	UN	01-01-01								

Figura 27: Exemplo de lista de endereçamento.

- b. Na atividade de manusear os materiais está após a conferência e antes da armazenagem, consistindo no fato do colaborador transportar os materiais para o local onde serão armazenados. O manuseio pode ser efetuado das seguintes formas:
- Manual: Para as pequenas quantidades de materiais e que sejam consideradas leves;
 - Carrinhos: Para facilitar o transporte de várias unidades pequenas;
 - Transpaletes: Consiste no fato de transportar os materiais sobre paletes;
 - Empilhadeiras: Para o transporte dos materiais pesados;
 - Guindautos: Equipamentos maiores que movimentam materiais;

4.12.11- RECONFERÊNCIA (DUPLO CHECK)

- a. De posse da cópia da planilha de endereçamento o armazém deverá efetuar uma contagem amostral dos itens, garantindo que a informação de quantidade recebida pelo setor de Recebimento está correta. (Caso a quantidade não se confirme acionar a supervisão imediata para análise - não dar seguimento ao endereçamento até a quantidade ser confirmada).

4.12.12- ENDEREÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DOS MATERIAIS

- a. O encarregado determinara um operador para efetuar armazenagem, o operador designado movimenta o material para uma das localizações disponíveis, registra no formulário o endereço que o material foi armazenado, entrega o documento ao supervisor para lançamento da localização no sistema e arquivo.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023



Figura 28: Exemplo de movimentação de materiais.

4.12.13- MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS

- a. Em caso de necessidade de movimentação entre localizações dentro de um mesmo armazém, ou em casos de mudança de armazém de endereçamento o líder da área determinará um operador para realizar a movimentação do material, o operador se desloca até o local onde estão armazenados os materiais efetua a separação e transfere o material para o novo local. O registro da localização antiga e da nova localização deve constar no formulário padrão de movimentação e armazenagem e ao término da atividade esse formulário deve ser entregue ao supervisor para posterior alteração na localização via sistema e arquivo.

4.13- SEPARAR MATERIAIS NOS ESTOQUES ANÔNIMOS

4.13.1- SEPARAÇÃO FÍSICA E SISTÊMICA DOS MATERIAIS

- a. O colaborador responsável separa todos os materiais identificados na listagem por códigos. Após a separação o funcionário identifica o lote separado para posterior entrega, informando no lote o respectivo espelho. Após a separação o operador comunica ao líder e o líder volta aos sistemas para informar que foi realizada a separação, caso necessário ele irá alterar a quantidade de itens a menor (itens que constam na lista, porém não foram encontrados fisicamente).

4.14- EXPEDIR MATERIAIS NOS ESTOQUES ANÔNIMOS

4.14.1- RECEBER MATERIAIS SEPARADOS

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

- a. Ao receber a informação das obras que serão executadas, a equipe técnica da empreiteira definirá os materiais necessários para realização do serviço preenchendo formulário de movimentação dos materiais, e em seguida, o responsável pelo depósito anônimo procederá a separação dos materiais necessários para execução do serviço, levando-os para área de expedição com identificação da obra que será executada e em seguida emitindo a requisição dos materiais (RMA) em quantitativo idêntico aos separados.

4.14.2- CONFERIR MATERIAIS SEPARADOS

- a. O responsável pela expedição confere os materiais separados e identifica os paletes com o número da Obra. Caso seja identificado alguma divergência nesse processo o separador responsável por aquele lote é acionado a fim de corrigir o problema, detectado a divergência na separação, é realizada a correção da separação.
- Obs: Efetuar o controle dos medidores por unidade, devolvendo, mensalmente, os medidores não utilizados, ainda que danificados, no momento da coleta, acompanhado da devida documentação.

4.14.3- BAIXAR MATERIAIS E ENTREGA AS EQUIPES.

- a. Todo material ou equipamento da Energisa a ser movimentado fisicamente deverá ter seu respectivo registro de tal movimento no SIAGO, seja uma RMA, DMA ou EMD.
- b. Para os serviços Emergencial/Manutenção, que não se tem previamente a informação da obra, o responsável pelo depósito anônimo deve preencher formulário de movimentação de materiais com a devida identificação de que se destina a serviço Emergencial/Manutenção, preenchendo no formulário de movimentação (ANEXO I) o número da OS do SGM a que se destina o material, em seguida deve solicitar ao departamento técnico da Energisa, gestor de suas obras, a abertura da obra/objeto contábil em até um dia útil após a conclusão do serviço. Por sua vez, a área técnica da Energisa deve realizar a abertura e informação do número da obra para a empreiteira em até 1 (um) dia útil após a realização do serviço possibilitando ao responsável pelo depósito anônimo fazer o registro sistêmico da alocação do material e/ou equipamento em até mais 1 dia útil.
- c. Visando ter pleno controle do estoque, o responsável pelo depósito anônimo deve manter uma pasta com todos os formulários de movimentação de materiais para serviço Emergencial/Manutenção ainda não regularizados, ou seja, que ainda não geraram a movimentação definitiva no sistema, neste caso a requisição (RMA).
- d. A empreiteira responsável pelo estoque anônimo não deve aceitar o descumprimento dos prazos acima, sinalizando para a área de gestão de contratos e de controle de

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

estoque (Suprimentos) qualquer descumprimento que enseje em não atualização do estoque.

4.15- APLICAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE ANÔNIMO

- A equipe deve aplicar em obra exatamente os materiais que lhe foram designados não sendo permitido a utilização do material em obra diferente daquela para qual o material foi originalmente liberado.

4.15.1- BAIXAS PENDENTES

- Nos serviços Emergencial/Manutenção, que não se tem previamente a informação da obra, o responsável pelo depósito anônimo deve preencher formulário de movimentação de materiais com a devida identificação de que se origina de um serviço Emergencial/Manutenção, preenchendo no formulário de movimentação (ANEXO I) o número da OS do SGM de que se origina o material, em seguida deve solicitar ao departamento técnico da Energisa, gestor de suas obras, a abertura da obra/objeto contábil em até um dia útil após a conclusão do serviço. Por sua vez, a área técnica da Energisa deve realizar a abertura e informação do número da obra para a empreiteira em até 1 (um) dia útil após a realização do serviço possibilitando ao responsável pelo depósito anônimo fazer o registro sistêmico da devolução / desativação do material e/ou equipamento em até mais 1 dia útil.
- Visando ter pleno controle do estoque, o responsável pelo depósito anônimo deve manter uma pasta com todos os formulários de movimentação de materiais para serviço Emergencial/Manutenção ainda não regularizados, ou seja, que ainda não geraram a movimentação definitiva no sistema, neste caso a devolução (DMA).
- Esse volume de pendência será medido através do indicador gerado semanalmente denominado Baixa x Medição, ele é considera um dos principais indicadores de performance da gestão de materiais dos empreiteiros.

4.16- RETORNO DE MATERIAIS EM ESTOQUE ANÔNIMO

4.16.1- DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS NÃO APLICADOS

- Em caso de não aplicação a equipe retornar os materiais que não forem utilizados, ou seja, sobras de materiais ao responsável pelo estoque, que será responsável por realizar a devolução e posterior retorno do saldo contábil ao estoque.
- Após executar o serviço as equipes de campo das empreiteiras retiram materiais (Bom, sucata ou Reforma), que necessitem ser substituídos dependendo do caso e recolhem

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
			Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA			

os materiais que podem vir a sobrar nas obras. Todo esse material é recolhido e levado para o depósito anônimo da empreiteira e devidamente registrado suas movimentações no SIAGO.

- c. Os materiais ao chegarem ao depósito anônimo devem ser conferidos e classificados como operacional (bom), sucata ou Reforma. Deve também ser identificado de qual obra o material está sendo devolvido.
- d. Após identificação e classificação dos materiais e das obras, o responsável pelo depósito anônimo procederá a devida movimentação (DMA), identificando o quantitativo correto. Após o devido registro, deve ser direcionado o material para o devido local de armazenamento Bom, sucata ou Reforma.
- e. Após a devolução / desativação dos materiais pelo responsável da empreiteira o fiscal da obra deverá, durante as fiscalizações, utilizar a funcionalidade de registrar materiais aplicados na obra, para validar o que foi lançado pelo responsável da empreiteira e registrar a necessidade de cancelamento da devolução ou de efetuar novas devoluções / desativações, momento este em que gerará automaticamente uma devolução temporária que precisará ser finalizada pela empreiteira com a respectiva devolução dos materiais.

1.1.1.1. DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA E SUCATA

- a. Nos casos de materiais considerados inservíveis (sucata), a empreiteira deverá separá-los em lotes, por tipo de material e armazená-los adequadamente, a fim de que sejam coletados pelo fornecedor contratado pela Energisa conforme prévio agendamento. É de responsabilidade da empreiteira acompanhar todo o processo de conferência e carregamento dos materiais inservíveis (Sucata) pelo Fornecedor contratado.
- b. Nos casos de equipamentos como Transformadores de Distribuição, Medidores e Reguladores são considerados como reforma, não sendo classificados como inservíveis/sucata. Sendo assim, esses equipamentos farão a logística reversa normal para o almoxarifado N1.

1.1.1.2. CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS DA REVERSA

- a. Na área para movimentação de sucata a base deve possuir área específica e identificada de materiais nesta condição, separados por tipo e armazenados em baias ou bags ou contentor, a depender da capacidade necessária para o armazenamento da sucata.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO	Versão: 0000	Data da Elaboração: 23/11/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		

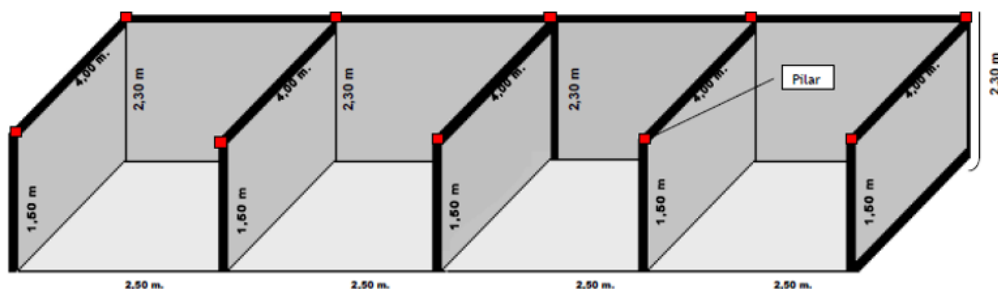


Figura 29: Exemplo de modelo de estrutura com baias de alvenaria.



Figura 30: Exemplo de contêntor e big bag para recolha de sucatas.



Figura 31: Baias montadas utilizando cruzetas e telas galvanizadas.

4.16.2- ENVIO DE SUCATA PARA A COMPRADORA DE SUCATA

- a. Nos casos de postes e cruzetas haverá movimentação diretamente nos depósitos anônimos para a gestora de sucatas. O empreiteiro informará o saldo sistêmico e físico ao responsável do almoxarifado, e o responsável Energisa fará a solicitação de coleta via site: www.toledoonline.com.br

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- b. No dia da coleta a empreiteira e a empresa compradora de sucatas realizará a conferência das cruzetas e postes que serão vendidos. Feito isso, a Energisa efetuará o recebimento do saldo sistêmico transferido do depósito anônimo (SICEC/EMD).
- c. Após a conferência e carregamento do material, o responsável Energisa criará o documento AVS (Aviso de Venda de Sucata). Feita a AVS pelo responsável Energisa, ela será enviada via e-mail para a Compradora, para que seja realizado o pagamento das sucatas. Após o pagamento, responsável Energisa gera nota fiscal e envia para o empreiteiro imprimir e entregar uma cópia ao motorista, para que ele tenha condições de seguir viagem.

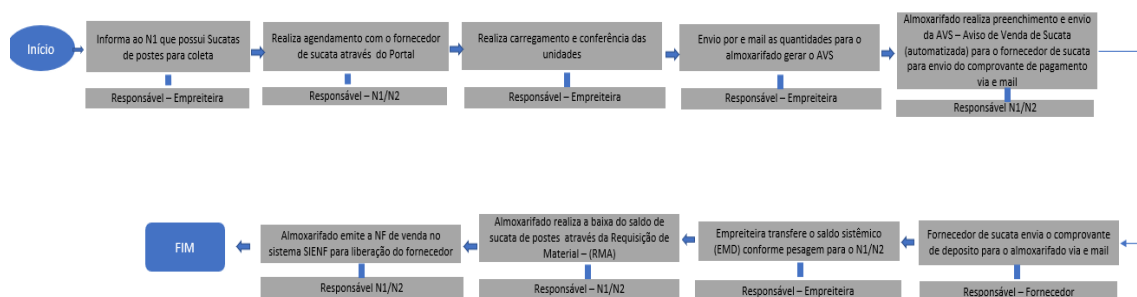


Figura 32: Fluxo de envio de Sucata para a compradora de sucata.

- d. Nos demais sucatas o processo é de retorno para os almoxarifados N1/N2 através dos veículos da Cadeia Direta, que abastecem as empreiteiras com materiais para realização de obras. Esses materiais não podem ser vendidos diretamente para a empresa Contratada ou quaisquer outras, o destino é sempre o envio para os N1/N2. Isso incluindo transformadores (mediante transferência sistêmica SICEC/EMD).

4.16.3- MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES

- a. Todo transformador retirado da rede deve ser registrado no SGE e realizado romaneio de envio dos avariados para o N1/Centro de Triagem. Os transformadores são enviados ao centro de triagem por meio dos veículos contratados pela Energisa para realização do transporte da cadeia direta e reversa mediante a transferência sistêmica (SICEC/EMD).
- b. SGE*: Sistema de Gestão de Equipamentos -> É através do SGE que se realiza o registro de todos os transformadores e de todas as informações pertinentes, como número de série, tombamento, marca e ano de fabricação.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

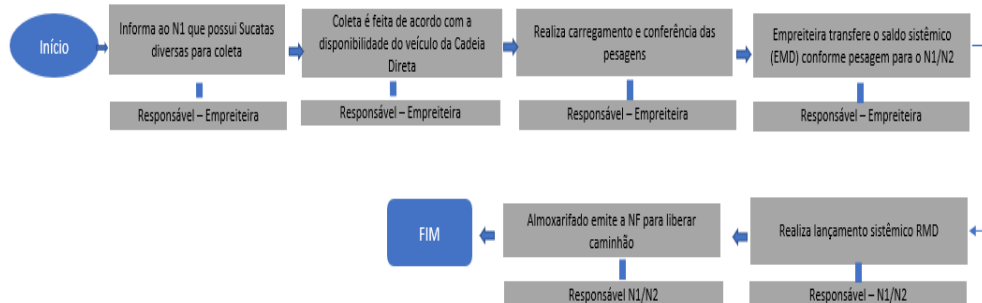


Figura 33: Fluxo de movimentação de transformadores.



Figura 34: Fluxo de movimentação de transformadores.

4.16.4- PROJETO EMPREITEIRO PADRÃO - PEP

4.16.4.1- OBJETIVO DO PROJETO

- Objetivo de gerar impactos positivos em toda sua cadeia de valor, a Energisa desenvolve um trabalho constante para qualificar e engajar seus fornecedores. Através do Projeto Empreiteiro Padrão - PEP, a Energisa busca disseminar e apoiar a internalização de boas práticas relacionadas à gestão e à operação, em sintonia com as transformações do setor elétrico e as tendências econômicas, sociais e ambientais para o futuro.
- O Projeto Empreiteiro Padrão tem o objetivo de criar uma cultura de desenvolvimento, e incentivar e promover a melhoria contínua das condições das Instalações da CONTRATADA.
- O Projeto Empreiteiro Padrão está baseado em quatro pilares, conforme segue:

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

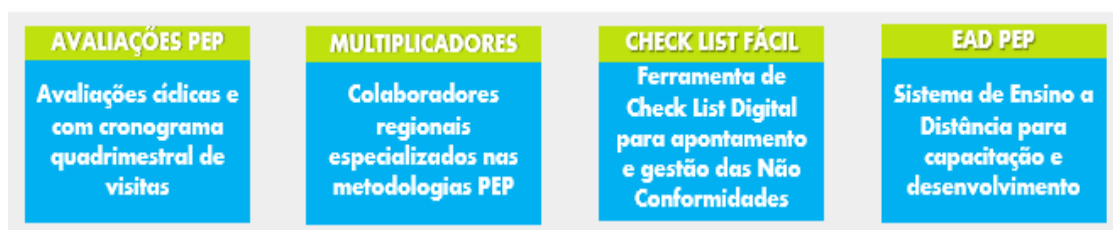


Figura 35: Programa empreiteiro padrão.

- d. Através de visitas periódicas às Instalações da CONTRATADA, as Avaliações PEP são realizadas pela Energisa, onde são aplicados checklists baseados em itens contratuais relacionados a infraestrutura, condições de armazenagem, gestão dos materiais, organização administrativa, organização operacional, limpeza, segurança do trabalho, documentação contratual, meio ambiente, além de outros itens gerais de boas práticas.

4.16.5- CICLOS DE AUDITORIAS PEP

- a. As avaliações PEP são realizadas por ciclos, em intervalos aproximados de 4 meses entre eles, onde a cada ciclo, espera-se da CONTRATADA, uma evolução em sua pontuação.

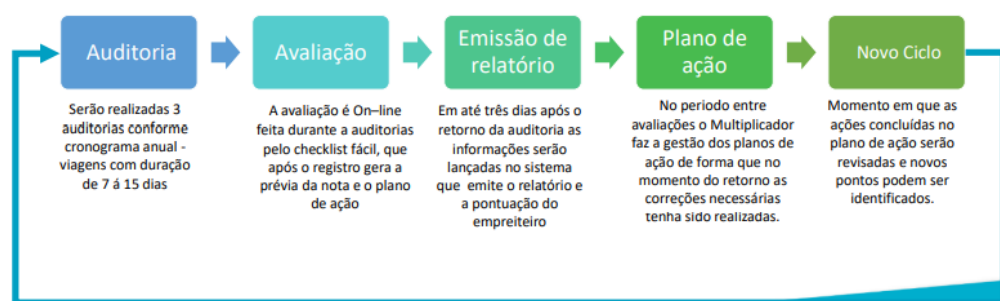


Figura 36: Ciclo de auditorias.

- b. Após cada visita de avaliação PEP, são gerados relatórios com a pontuação da CONTRATADA, e disponibilizados à mesma, indicando todas as oportunidades de melhoria constatadas, além de planos de ação, para tratamento dos itens mais críticos.
- c. Os relatórios são gerados em sistema apropriado em ambiente web, denominado checklist fácil. A CONTRATADA receberá através de e-mail, os relatórios do sistema checklist fácil, e através de link no próprio e-mail, poderá acessar e fazer a gestão de seus planos de ação.
- d. A CONTRATADA deverá tratar as ações apontadas pelas avaliações do PEP, cumprindo os prazos acordados nos planos.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- e. A Energisa considera como mínimo satisfatório no PEP, um resultado acima de 80% de aproveitamento na pontuação das avaliações.
- F. A pontuação do PEP é aplicada por localidade, onde a CONTRATADA possuir Instalações.

4.16.6- MULTIPLICADOR PEP

- As Avaliações PEP são realizadas pelos Multiplicadores PEP, que são representantes de cada região do grupo Energisa, especializados e alinhados com a metodologia. Os Multiplicadores PEP, além de aplicarem a avaliação, acompanharão todo o processo de cumprimento das ações corretivas e demais providências conduzidas pela Empreiteiras.
- A Empreiteiras deverá receber as visitas de avaliação, acompanhando o Multiplicador PEP, e disponibilizando todas as informações que se fizerem necessárias.
- O Multiplicador PEP é o responsável por emitir o relatório da visita de avaliação e divulgar à Empreiteiras, através do sistema checklist fácil.

4.16.7- EAD PEP

- Para disseminar o conhecimento de todo o conteúdo do PEP, a Energisa criou o EAD PEP, que é uma plataforma de treinamento, disponibilizado em ambiente WEB, e que permitirá à Empreiteiras desenvolver-se em módulos, elaborados nos seguintes temas:
 - Recebimento de Materiais;
 - Armazenamento de Materiais;
 - Separação de Materiais;
 - Expedição de Materiais;
 - Devolução de Materiais;
 - Inventário de Materiais;
 - Gestão da Cadeia Reversa;
 - Transformadores de Distribuição;
 - Documentação Exigida;
 - Programa 5S;
 - Práticas Ambientais;
 - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional;
 - Veículos e Equipamentos de Movimentação;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Ambiente de Trabalho;
 - EPI's, EPC's e Ferramentas;
- b. A plataforma do EAD é disponibilizada sem nenhum custo à Empreiteiras e possui 19 horas de conteúdo.
 - c. Para cursar o EAD PEP, a Empreiteiras deverá informar ao Multiplicador de sua respectiva região, os dados dos colaboradores a serem treinados, informando nome, e-mail e CPF dos mesmos.
 - d. Os colaboradores da Empreiteiras matriculados no EAD PEP deverão realizar 100% dos módulos obrigatórios, no mínimo anualmente, podendo realizar os cursos, quantas vezes necessitarem. A plataforma ficará aberta e disponível sem limite de números de acessos. Exemplos de tela EAD:

4.16.8- SISTEMA CHECKLIST FÁCIL

- a. Durante a avaliação PEP é utilizada uma ferramenta que possibilita o registro Online e a gestão dos desvios identificados, gerando plano de ação automático, garantindo o registro, acompanhamento em tempo real em um repositório único, de forma a garantir a correção dos desvios e adequação dos processos. A equipe da Empreiteiras é responsável por executar os planos de ação gerados pela ferramenta e acessar o site para anexar evidencia e concluir a ação, que posteriormente será automaticamente enviada para validação do multiplicador responsável.
- b. O percentual de aderência ao checklist é considerado um indicador de performance do Projeto Empreiteiro Padrão, e entrará para pontuação no ranking do PEP.

4.16.9- RANKING PEP

- a. A Energisa elabora um ranking com todas as Empreiteiras, conforme pontuação dos relatórios do PEP somado aos resultados dos indicadores de performance KPI.
- RESULTADO DE AVALIAÇÃO DO CANTEIRO
 - Exemplo: Canteiro X = 85 pontos
 - Acuracidade de Inventário do Canteiro X = 93% - Deflator de 20%
 - Acuracidade de SGE/AFA do Canteiro X = menor que 80% - Deflator de 20%
 - Realização do EAD no Canteiro X = 85% - Deflator de 10%
 - Deflator Total = 50%, ou seja, a pontuação do Canteiro X passa a ser $85 \times 0,5 = 42,5$

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- b. O objetivo do ranking é permitir uma competição saudável, podendo promover reconhecimentos, bem como utilizá-lo como direcionador para ações de melhorias junto à Empreiteiras.
- c. Através do Projeto Empreiteiro Padrão Energisa, espera-se da Empreiteiras um engajamento para que suas instalações, além de cumprir com todas as exigências contratuais, também possam ser referências positivas, levando à redução de perdas, melhoria da qualidade de vida no trabalho, condições seguras, e boa imagem da Empreiteiras perante o cliente e sociedade.
- d. O Projeto Empreiteiro Padrão não exige o fornecedor de prestar ao gestor do contrato, todas as demais informações relativas, bem como de cumprir e seguir com todas as regras contratuais vigentes. Também não exige o fornecedor, de receber visitas ou outras avaliações pelo gestor do contrato.

4.16.10- INVENTÁRIO

4.16.10.1- INVENTÁRIO ROTATIVO

- a. A empreiteira, por meio de seus funcionários, deverá manter sob controle os materiais em seu poder, devendo realizador inventários rotativos conforme periodicidade estabelecida pela área contratante, regido pela Instrução Normativa vigente, a fim de ser mantida uma acuracidade de estoque. Os inventários rotativos serão realizados conforme cronograma estabelecido no planejamento de inventários, e deverão ter abrangência mínima de 80% dos estoques a partir dos itens de maior valor (Curva A), cabendo a área contratante estabelecer a necessidade de inclusão de itens além do previsto em norma.

4.16.11- INVENTÁRIO OFICIAL

- a. Para atender ao requisito estatutário, deve a CONTRATADA executar juntamente com a CONTRATANTE o inventário anual oficial para atendimento da legislação vigente. A Condições Gerais de Inventário.
- b. Na realização dos inventários os seguintes itens deverão ser garantidos:
 - Limpeza e organização do almoxarifado inventariado;
 - Baixar do estoque e segregar os materiais a serem aplicados em obras no período do inventário;
 - Agrupar e identificar os materiais armazenados em locais diferentes;
 - Identificar e organizar os materiais conforme código, descrição e unidade de medida;
 - Possuir balança aferida, pranchetas, canetas, etiquetas, Munck e empilhadeira;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- Garantir que não há movimentos em trânsito;
 - Triar e organizar as sucatas por código e característica;
 - Pesquisar, identificar e lacrar as bobinas de cabos abertas, visando facilitar as contagens;
 - Realizar empilhamento adequado de caixas;
 - Garantir que áreas de recebimento, armazenagem, separação e expedição estejam devidamente identificadas;
 - Realizar varredura de todos os locais que possa haver materiais a serem inventariados;
 - Devolver para o almoxarifado todos os materiais em estoque que se encontram nas viaturas;
 - Garantir que todos os materiais que se encontram em campo estejam devidamente baixados do estoque;
 - Eliminar todas as pendências de envio/recebimento de saldo de postes;
 - Sanar todas as pendências de baixa sistêmica de materiais utilizados em obras;
 - Sanar todas as pendências de devolução sistêmica de materiais devolvidos de obras;
- c. Segregar e identificar através de referência ao documento fiscal de entrada e com indicação de “MATERIAL FORA DE ESTOQUE”, os materiais recebidos antes do bloqueio do almoxarifado no sistema e não processados. Não incluir estes materiais no Inventário, bem como, sua integração ao estoque deverá ocorrer somente após o término do inventário.
- d. A empreiteira deverá realizar as contagens físicas dos itens selecionados indicados na planilha encaminhada pela área gestora do contrato, em contagem às cegas, sem informações das quantidades registradas no sistema. Havendo necessidade deverá ser realizada segunda e terceira contagem para os itens que apresentarem divergências nas contagens anteriores.
- e. As eventuais divergências de estoque serão apresentadas à CONTRATADA após apuração do inventário, que terá no máximo 03 (três) dias para apresentar as justificativas.
- f. As divergências identificadas e validadas, após suas devidas autorizações serão ajustadas por colaborador da CONTRATANTE no Sistema de Controle do Estoque Central (SICEC) efetuando-se correções à maior, para as divergências dos materiais com sobra, e correções à menor, para as divergências dos materiais com falta, visando corrigir as divergências encontradas e liberar o depósito para movimentações.

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- g. Visando não ter divergências nas contagens de inventário, a CONTRATADA deve manter atualizados os sistemas de gestão de materiais adotados pela Energisa.

4.16.12- COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS

- Caso a Divergência Total de estoque do inventário (rotativo ou oficial) apresente valor negativo, ou seja, o valor da Divergência dos Materiais com Falta superar o valor da Divergência dos Materiais com Sobre, será cobrado da CONTRATADA o valor da Divergência Total acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
- No cálculo das divergências serão utilizados os valores do preço médio móvel da data base do inventário.
- Nos casos de sucatas de cabos e fios de cobre ou alumínio, sucatas de peças de alumínio, sucatas de bronze, sucata de postes e cruzetas, a regra de cobrança acima não se aplica. Para estes, serão aplicados os valores do contrato da Cadeia Reversa, baseados no Aviso de Venda de Sucata - AVS* da data base do inventário, acrescidos da multa percentual estipulada em contrato.

Descrição do material	VALORES
Sucata de cabo de alumínio C/ alma	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabos e fios de alumínio isolado	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabo de alumínio S/ alma	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabos de cobre isolado	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cobre nu - diversas bitolas	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de peças de alumínio	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de limalha de bronze	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cruzeta de madeira	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de poste de madeira	AVS + MULTA CONTRATUAL

Figura 37: Tabela de valores de sucatas.

*AVS - Aviso de venda de sucata - Valor da última atualização antes do fechamento do inventário.

- Para realizar o cálculo da Divergência Total de estoque segue-se a seguinte formula:

DIVERGÊNCIA TOTAL = R\$ DIVERGÊNCIA DOS MATERIAIS COM SOBRA + R\$ DIVERGÊNCIA DOS MATERIAIS COM FALTA

Onde:

Divergência total representa o total em valores (R\$) da divergência apurada no inventário, onde:

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- R\$ Divergência dos Materiais com Sobre, representa a valoração das divergências dos materiais com saldos positivos, maiores que os existentes no estoque contábil.
 - R\$ Divergência dos Materiais com Falta, representa a valoração das divergências dos materiais com saldos negativos, menor que os existentes no estoque contábil.
 - A referida apuração ocorrerá por depósito físico, consistindo em uma apuração para cada localidade de armazenagem de materiais.
- d. Em caso de cobrança financeira de possíveis divergências de inventário nos almoxarifados N3 “ANÔNIMOS”, a carta de cobrança deverá ser redigida pelo gerente da Área Técnica, o(s) qual(is) deverá (ão) encaminhar as tratativas junto à Controladoria e Financeiro da Energisa, visando o encaminhamento à empreiteira que deverá fazer o ressarcimento, acrescidos do percentual estipulado em contrato dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a realização das contagens.
- e. É de responsabilidade do(s) gestor(es) do(s) contrato(s), no caso de empreiteiras, acompanhar(em) o ressarcimento, quando houver, das divergências de inventário à Energisa.
- f. Todos os assuntos relacionados a realização dos inventários serão regidos pela instrução normativa vigente.

4.17- INDICADORES DE PERFORMANCE

4.17.1- VISÃO GERAL

- a. A principal finalidade de um indicador é, traduzir, de forma mensurável ou descritível um ou mais aspectos de uma determinada operação, medir o desempenho é fundamental para estabelecer parâmetros, corrigir rumos, e recompensar resultados, dedicação e comprometimento.

4.18- REGRAS E MÉTRICAS

- a. A metodologia de levantamento dos indicadores para Prestadores de Serviços - PEP seguirão as regras descritas a seguir:
- **RTA - Registro de Trafos Avariados:** mede a eficácia com que o Empreiteiro registra no sistema SGE (Sistema de Gestão e Triagem de Equipamentos), os transformadores avariados que chegam ao Canteiro.
 - Métrica:
 - 100% dos trafos do pátio inseridos SGE = 05 pontos;
 - 95 a 99% dos trafos do pátio inseridos SGE = 04 pontos;
 - 90 a 94% dos trafos do pátio inseridos SGE = 03 pontos;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: DISTRIBUIDORAS DO GRUPO ENERGISA		Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- 85 a 89% dos trafos do pátio inseridos SGE = 02 pontos;
- 80 a 84% dos trafos do pátio inseridos SGE = 01 ponto;
- < 80% dos trafos do pátio inseridos SGE = 0 pontos;
- Forma de apuração: Em visita da ENERGISA ao Canteiro, é feita a contagem dos transformadores avariados no pátio e divide-se esse número pelo valor que consta no sistema SGE para o Canteiro na mesma data, e multiplica-se por 100.
- Periodicidade: tempo real.
- SLA para Empreiteiro: RTA > 95%.
- Obs.: Será aplicado somente aos Canteiros de prestadores de serviços onde já tenha ocorrido a implantação do SGE.do Almoxarife que separou o material, deverá conferir o material na área de expedição com a lista de separação impressa. O setor de expedição assina o protocolo registrando que recebeu o material.
- **IAI - Índice de Acuracidade de Inventários N3A:** Os valores utilizados para compor este indicador, devem ser considerados após validação e ajuste, no Inventário Rotativo e Oficial ENERGISA. Mede a eficiência dos Inventários anuais em Canteiros N3A.
 - Métrica:
 - 98,5 a 100% de Acuracidade = 05 pontos;
 - 97,0 a 98,4% de Acuracidade = 04 pontos;
 - 95,5 a 96,9% de Acuracidade = 03 pontos;
 - 94,0 a 95,4% de Acuracidade = 02 pontos;
 - 92,5 a 93,9% de Acuracidade = 01 ponto;
 - < 92,5% de Acuracidade = 0 pontos;
 - Forma de apuração: Através dos resultados dos inventários anuais, calcula-se o valor “net” e divide-se pelo valor do estoque congelado no momento prévio ao inventário do respectivo Canteiro. O resultado subtrai-se de 01 e multiplica-se por 100, obtendo-se assim o valor.
 - Periodicidade: anual.
 - SLA para Empreiteiro: IAI > 98,5%.
- **IAB - Índice de Acuracidade entre baixas de estoque X medição de obras:** mede a acuracidade com que os Empreiteiros N3A fazem a baixa dos materiais do estoque para utilização nas obras de construção de redes, de forma a não gerar divergências entre material baixado x material medido.
 - Métrica:
 - 100% de Acuracidade = 05 pontos;
 - 95 a 99% de Acuracidade = 04 pontos;

	NORMA		
	Nome do Documento: GESTÃO DE ESTOQUE ANÔNIMO		Versão: 0000
	Data da Elaboração: 23/11/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação Do Documento: ESA DSLO NRM-191 2023

- 90 a 94% de Acuracidade = 03 pontos;
- 85 a 89% de Acuracidade = 02 pontos;
- 80 a 84% de Acuracidade = 01 ponto;
- < 80% de Acuracidade = 0 pontos;
- Forma de apuração: Extrair do sistema SIAGO através de BI, as obras que apresentaram divergências entre material baixado x material medido. Dentro dessas obras, estratifica-se quais valores estão divergentes (material medido e não baixado). Esse valor divergente é dividido pelo valor total das obras dessa amostra, subtrai-se de 01, e multiplica-se por 100, obtendo-se assim o percentual de acuracidade. Adotar para a apuração, release de prazo dos últimos 3 meses.
- Periodicidade: trimestral.
- SLA para Empreiteiro: IAI > 95%.
- **IBM - Índice de Balanço de massa:** mede a acuracidade da entrada de notas de materiais recebidas no canteiro, conforme prazo dois dias definido como limite máximo para tempo de trânsito de materiais.
- Métrica:
 - 100% de Acuracidade = 05 pontos
 - 95 a 99% de Acuracidade = 04 pontos
 - 90 a 94% de Acuracidade = 03 pontos
 - 85 a 89% de Acuracidade = 02 pontos
 - 80 a 84% de Acuracidade = 01 ponto
 - < 80% de Acuracidade = 0 pontos
- **IAEAD - Índice de aderência ao EAD:** Mede a aderência dos colaboradores aos cursos obrigatórios estabelecidos no EAD
- Métrica:
 - 100% de Aderência = 05 pontos
 - 95 a 99% de Aderência = 04 pontos
 - 90 a 94% de Aderência = 03 pontos
 - 85 a 89% de Aderência = 02 pontos
 - 80 a 84% de Aderência = 01 ponto
 - < 80% de Aderência = 0 pontos
- **IAPC - Índice de aderência aos Prazos de Checklist:** Mede a aderência dos empreiteiros aos prazos de conclusão das ações estabelecidas pelo Checklist Fácil.
- Métrica:
 - 100% de Aderência = 05 pontos
 - 95 a 99% de Aderência = 04 pontos

- ## 5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6- ANEXOS

[illegible]

VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
10/07/2023	Vigente	-	30/06/2025	-

APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Flavio Mendes Hirschmann	Diretor		28/06/2023

