

INVENTÁRIO DE MATERIAIS

ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019
NORMA





Sumário

VERSÃO DO DOCUMENTO	4
1- OBJETIVO	7
2- APLICAÇÃO	7
3- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA	7
4- NORMAS	7
4.1- DIRETRIZES	7
4.2- ORGANOGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES DO INVENTÁRIO	8
4.2.1- DIRETORIA DA ENERGISA.....	8
4.2.2- CPI – COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO.....	8
4.2.3- COORDENADOR GERAL DO INVENTÁRIO	9
4.2.4- COORDENADORES DE INVENTÁRIO (Preposto)	10
4.2.5- EQUIPE DE INVENTÁRIO – CONTADORES.....	10
4.2.6- EQUIPE DE SUPORTE.....	11
4.3- INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO	11
4.4- REGULAMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE INVENTÁRIOS	12
4.5- ABRANGÊNCIA DO INVENTÁRIO	12
4.6- POLÍTICA DE CONTAGEM NO INVENTÁRIO E PERIODICIDADE.....	12
4.7- QUANDO OS ALMOXARIFADOS SERÃO INVENTARIADOS	14
4.8- PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NOS INVENTÁRIOS ROTATIVOS E OFICIAIS	14
4.9- DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES	16
4.10- TREINAMENTO DAS EQUIPES.....	16
4.11- CADASTRO DOS INVENTÁRIOS	16
4.12- ORGANIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS.....	17
4.13- ORGANIZAÇÃO PARA CONTAGEM	17
4.14- ORGANIZAÇÃO PARA CONTAGEM DE BOBINAS DE CABOS ABERTAS.....	18
4.15- RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS.....	18
4.16- IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS	19
4.17- IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM AVARIAS	19
4.18- SELEÇÃO DE ITENS E GERAÇÃO DE LISTAS PARA CONTAGENS	20



4.19-	PRAZO PARA EXECUÇÕES DE INVENTÁRIOS	20
4.20-	REGRAS PARA CONTAGENS.....	20
4.21-	APURAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS.....	22
4.22-	ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO	22
4.23-	TRATAMENTO DAS DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIOS.....	23
4.24-	COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS (FALTAS).....	25
4.25-	ACURACIDADE	26
5-	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27
6-	ANEXOS.....	27

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0003
	Data: 25/10/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

Elcio Comparone

Energisa S.A.

elcio.comparone@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

Vicente Cortes de Carvalho

Energisa S.A.

vicente@energisa.com.br

Luiz Augusto Mendonca

Energisa S.A.

luiz.mendonca@energisa.com.br

Marcelo Cordeiro Ferraz

Energisa S.A.

marcelo.ferraz@energisa.com.br

Revisão:

Versão 0000

24/10/2019

Natália Aparecida de Carvalho Mariquito

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0003
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 25/10/2019
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

Versão 0001
05/04/2021
Monique Russi Guesse

Versão 0002
16/05/2022
Monique Russi Guesse

Versão 0003
17/03/2023
Monique Russi Guesse



	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0003
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 25/10/2019
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

SIGLAS E ABREVIações

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
DSLO	Diretoria de Suprimentos e Logística de Materiais
GELM	Gerência de Logística de Materiais
DCMD	Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição
DEOP	Departamento de Operações
DECP	Departamento Comercial e de Perdas
COAL	Coordenação de Almoxarifado
SICEC	Sistema de Controle de Estoque de Materiais
SIAGO	Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Obras da Distribuição
SICOT	Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Obras da Transmissão
SICMA	Sistema de Controle de Material
N1	Nível 1 - Almoxarifado - Centro de Distribuição
N2	Nível 2 - Almoxarifado - Centro de Distribuição Regional
N3	Nível 3 - Almoxarifado Operacional
CMA	Correção a Maior
CME	Correção a Menor
DMA	Devolução de Material ao estoque.
RMA	Requisição de Materiais do estoque.
EMD	Envio de Material do almoxarifado
RMD	Recebimento de Material Entre Depósitos
ODA	Ordem de Alienação
ODI	Ordem de Investimento
ODD	Ordem de Desativação
OS	Ordem de Serviço
CPI	Comissão Permanente de Inventário
UN	Unidade de Negócio
NRM	Nota de Recebimento de Materiais
LPT	Programa Luz Para Todos
REIDI	Regime Especial de Incentivos de Desenvolvimento da Infraestrutura
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AVS	Aviso de Venda de Sucata

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

1- OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo regulamentar os procedimentos para execução dos inventários rotativos e oficiais nos almoxarifados de materiais e/ou equipamentos das Distribuidoras do Grupo Energisa, visando o atendimento ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE - Instrução Contábil 6.3.6 - Imobilizado item 1-C, bem como definir papéis e responsabilidades dos agentes do processo de inventário, geridos pela CPI (comissão permanente de inventários)

2- APLICAÇÃO

Esta Norma é aplicável à todas as Distribuidoras do Grupo Energisa.

3- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- DCSL 0003/16 - Gestão de Estoques Anônimos
- DCSL 0002/16 - Padronização da Gestão de Materiais
- MCSE - Manual de Contabilidade do Setor Elétrico
- ABNT - NBR 8182:2011
- ABNT - NBR 7271:2009

4- NORMAS

4.1- DIRETRIZES


Esta Norma tem as seguintes diretrizes:

- Fornecer aos colaboradores e prestadores de serviço, uma base técnica para realização dos Inventários rotativo e oficial.
- Apresentar metodologias que possibilitem uma avaliação da conformidade e eficiência das ações durante a realização dos Inventários rotativo e oficial.
- Medir/avaliar a efetividade da gestão dos estoques e ferramentas de controle dos materiais e/ou equipamentos das Distribuidoras do Grupo Energisa.
- Possibilitar o desenvolvimento de procedimentos visando garantir a melhoria contínua da gestão dos estoques Energisa.
- Gerenciar os processos através de indicadores de acuracidade de estoque (item e valor) que permitam a apuração e tratativas dos resultados a curto prazo.

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

4.2- ORGANOGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES DO INVENTÁRIO

ORGANOGRAMA:

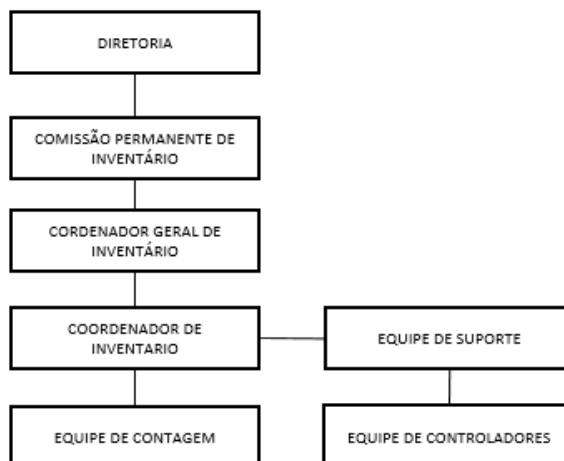

4.2.1- DIRETORIA DA ENERGISA

O Diretor de Contabilidade, Diretor de Suprimentos, Diretor Presidente e Diretor Técnico-Comercial são os responsáveis pela aprovação definitiva dos resultados dos inventários oficiais e de desmobilização, após aprovação prévia do Gerente responsável pelo depósito inventariado. As aprovações ocorrerão diretamente no SICEC.

Para os inventários rotativos o Diretor Técnico-Comercial aprovará em definitivo no SICEC os resultados dos depósitos Nível 3 - Próprio e Anônimo, após a aprovação prévia do Gerente responsável pelo depósito inventariado. Os inventários rotativos realizados nos depósitos Nível 1 e 2, serão aprovados pelo Coordenador Corporativo de Almoxarifados e Gerente de Logística de Materiais.

4.2.2- CPI - COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO

Constituída por membros da Contabilidade, Auditoria Interna, Riscos e Compliance, e Suprimentos. A CPI tem como responsabilidades:

- Aprovar as datas dos inventários propostos pela Gerência de Logística de Materiais após validação das áreas técnicas das UN's;
- Indicar os almoxarifados onde haverá o acompanhamento do inventário rotativo e oficial pelos representantes da Contabilidade e da Auditoria Externa, e informar ao Coordenador Geral do inventário.
- Receber os relatórios dos inventários, validar e encaminhar para aprovação junto a Diretoria;

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0003
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 25/10/2019
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- Responsabilizar-se pelas alterações na presente Norma de Inventário Físico de Materiais.
- Garantir a mobilização para a realização do inventário do ano vigente;
- Solicitar as indicações dos nomes dos participantes de todas as áreas envolvidas no processo de inventário e encaminhar ao Coordenador Geral;
- Revisar esta Norma.

4.2.3- COORDENADOR GERAL DO INVENTÁRIO

O Coordenador Geral do Inventário é designado pela CPI, devendo pertencer à Coordenação Corporativa de Almoxarifado.

As atribuições do Coordenador Geral do Inventário ou agentes designados por ele são:

- a) Criar cronograma dos inventários rotativos e oficiais juntamente com as áreas técnicas até o mês de janeiro do ano da realização dos inventários;
- b) Realizar reuniões de Kick off de inventários juntamente as áreas técnicas;
- c) Aplicar treinamento aos participantes uma vez ao ano, antes de realizar o inventário oficial;
- d) Cadastrar no SICEC todos os inventários a serem realizados conforme estabelecido em cronograma divulgado;
- e) Preparar e realizar o treinamento dos Coordenadores do Inventário e dos representantes da empresa. (ANEXO I);
- f) Garantir que todas as pessoas que participarem do inventário tenham passado por treinamento de inventário (ANEXO II);
- g) Selecionar no SICEC os materiais a serem inventariados conforme abrangência estabelecida nesta norma;
- h) Gerar as LISTAS DE CONTAGENS (ANEXO III) no sistema SICEC e entregar aos coordenadores locais dos inventários nos prazos estabelecidos conforme cronograma;
- i) Garantir que todos os materiais sejam contados, mesmo que não constem no estoque contábil;
- j) Realizar reuniões de status de inventários, semanais com as áreas técnicas;
- k) Apurar os inventários e encaminhar as divergências para área responsável pelo depósito justificar sobras e faltas;
- l) Garantir os procedimentos contidos nesta Norma;
- m) Divulgar nas redes de comunicação (e-mail e outros), o cronograma do inventário oficial, através de circular (Anexo VIII), com antecedência de 30 dias;
- n) Fornecer todos os documentos solicitados pela auditoria interna e externa.

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

4.2.4- COORDENADORES DE INVENTÁRIO (Preposto)

Os Coordenadores de Inventário serão designados pela CPI.

As atribuições dos Coordenadores de Inventário são:

- a) Verificar se todas as condições de preparação foram atendidas (ANEXO IV);
- b) Fazer a reunião de abertura de inventário do almoxarifado;
- c) Controlar os prazos e garantir que os resultados sejam confiáveis;
- d) Providenciar recursos necessários para a contagem dos materiais (calculadora, prancheta com folhas de rascunho, etiquetas etc.);
- e) Garantir a definição da equipe total do Inventário, seus recursos de viagens, hospedagem e alimentação;
- f) Garantir que não haja materiais em trânsito;
- g) Garantir o bloqueio dos almoxarifados a serem inventariados;
- h) Garantir que haja registro dos dados dos materiais em CURSO (fisicamente nas obras e não registrados contabilmente no sistema);
- i) Garantir que todas as embalagens abertas tenham o seu conteúdo contado individualmente;
- j) Fornecer e recolher todos os documentos para realização e controle do inventário;
- k) Verificar se todos os itens estão etiquetados e identificados;
- l) Comunicar eventuais rasuras nas listas de contagem para Coordenador do Inventário, as quais deverão ser reemitidas e receber novo registro de contagem;
- m) Garantir que todos os itens inventariados sejam identificados através das etiquetas de 1ª, 2ª e 3ª contagem, quando for o caso (ANEXO VI);

Nota: o item acima não se aplica em almoxarifados que utilizam o sistema WMS de terceiro.

- n) Informar ao Coordenador Geral eventual falta na equipe de contagem e de suporte. A coordenação geral deverá definir a reposição do recurso de imediato;
- o) Recolher a assinatura dos participantes da contagem do almoxarifado inventariado;
- p) Orientar a equipe de inventário sobre as normas e cronograma de prazos do Inventário;
- q) Comunicar ao Coordenador Geral de Inventario que todas as condições de preparação foram atendidas;

4.2.5- EQUIPE DE INVENTÁRIO - CONTADORES

As equipes de inventário (contadores) serão designadas pela CPI.

Suas atribuições são:

- a) Efetuar a 1ª, 2ª ou 3ª contagem, conforme autorização do Coordenador de Inventário;
- b) Em caso de dúvidas na contagem dos materiais, a equipe de contadores deve entrar em contato com a coordenação de inventário;

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- c) Contar o material e registrar a quantidade apurada nas listas de contagens;

Nota: o item acima não se aplica em almoxarifados que utilizam o sistema WMS de terceiro.

- d) Caso haja rasura, as listas de contagem devem ser reemitidas para evitar erros de lançamentos na planilha de inventário pela equipe de digitadores;
- e) Manter os itens inventariados nos mesmos locais onde foram encontrados antes da contagem;
- f) Levar ao conhecimento do coordenador de inventário qualquer irregularidade encontrada;
- g) Entregar ao coordenador de inventário todas as contagens concluídas sob sua responsabilidade.

4.2.6- EQUIPE DE SUPORTE

As equipes de suporte serão designadas pela CPI e suas atribuições são:

- a) Distribuir aos depósitos as listas de contagem e recontagem geradas no SICEC;
- b) Conferir apontamentos realizados nas listas físicas de contagens;
- c) Preencher planilha padrão extraída do SICEC com informações das contagens;
- d) Encaminhar os arquivos ao Coordenador Geral de Inventário para importação no SICEC;
- e) Apoiar a Coordenação Geral em relação ao treinamento dos participantes;
- f) Compor o dossiê com os documentos de inventário (listas de contagens, Ata de abertura de inventário, listas de justificativas apresentadas), o qual deve ser assinado pelo respectivo Coordenador de Inventário do almoxarifado inventariado. Uma cópia assinada do dossiê deve ser entregue ao Coordenador Geral do Inventário para arquivamento na Gerência de Logística de Materiais - GELM.

4.3- INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

O fornecimento dos insumos necessários para a realização dos inventários rotativo e oficial nos almoxarifados como, empilhadeiras, calculadoras, pranchetas, etiquetas de identificação, balanças e dinamômetros, são responsabilidades:

- N1 e N2 - da Gerência de Logística de Materiais - GELM;
- N3 Próprios - das Áreas Técnicas;
- N3 Anônimos - das empreiteiras, dado que se referem a itens de utilização na atividade operacional prevista no contrato de prestação de serviços com a Energisa.

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

4.4- REGULAMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE INVENTÁRIOS

Regras básicas a serem observadas nos Inventários rotativo e oficial:

- O coordenador de inventário deve garantir que a quantidade de pessoas seja suficiente para realizar o inventário (uma dupla ao menos) e assegurar que os equipamentos (balanças, dinamômetros ou rebobinadeiras) estejam disponíveis, em perfeito funcionamento e aferidas na data dos inventários oficiais;
- O coordenador geral de inventário deve gerar as listas de contagens do sistema de controle de estoque de materiais (SICEC);
- O coordenador de inventário deve certificar que todos os volumes, após sua contagem, foram identificados com etiquetas da 1°, 2° ou 3° contagem (ANEXO VI);

Nota: o item acima não se aplica em almoxarifados que utilizam o sistema WMS de terceiro.

- Para os casos de atendimentos emergenciais de materiais de origem elétrica, durante os inventários rotativo e oficial, o gestor do almoxarifado deve notificar formalmente ao Coordenador do Inventário para que ele possa autorizar a movimentação física do material, bem como validar a “Ficha de Solicitação de Materiais Emergenciais” (ANEXO VII).

Nota: Caso ocorra qualquer tipo de eventos emergenciais que necessitem a retirada de materiais no período de inventário, as quantidades solicitadas não devem ser considerados nas contagens e ao término do processo ser justificados com as informações da “Ficha de Solicitação de Materiais Emergenciais” (número da OS, ocorrência, etc.).

4.5- ABRANGÊNCIA DO INVENTÁRIO

Os Inventários rotativo e oficial de materiais e/ou equipamentos das Distribuidoras do Grupo Energisa devem abranger todos os almoxarifados de níveis N1, N2 e N3 próprios e anônimos, tal como todos os depósitos contábeis que fazem parte desses almoxarifados como “Operacional”, “Sucata”, “Reforma” e outros.

No inventário serão contados os itens estocáveis contidos nos almoxarifados N1, N2, N3 próprios e anônimos de acordo com cronograma pré-definido e política de contagem para classificação A, B e C.

4.6- POLÍTICA DE CONTAGEM NO INVENTÁRIO E PERIODICIDADE

A política da contagem de materiais no Inventário considera a classificação da curva ABC do estoque dos almoxarifados, sendo:

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

Curva A - Representatividade 80% do valor em estoque;

Curva B - Representatividade 15% do valor em estoque;

Curva C - Representatividade 5% do valor em estoque.

- **Para os INVENTÁRIOS ROTATIVOS nos almoxarifados N1 e N2:**

Devem ser inventariados ao menos duas vezes ao ano, 100% das classes de materiais abaixo:

- Artefatos de concreto
- Fios e cabos
- Transformadores
- Medidores

Nota 1: Caso as classes de materiais indicadas acima não contemple 80% do valor total do estoque, necessário contagens de outros itens a partir da curva A até atingir essa cobertura.

Nota 2: A performance será apurada conforme acuracidade de itens.

- **Para os INVENTÁRIOS ROTATIVOS nos almoxarifados N3 “PRÓPRIOS” e “ANÔNIMOS”:**

Devem ser inventariados pelo 1 vez ao ano, 100% das classes de materiais abaixo:

- Artefatos de concreto
- Fios e cabos
- Transformadores
- Medidores

Nota 1: Caso as classes de materiais indicadas acima não contemple 80% do valor total do estoque, necessário contagens de outros itens a partir da curva A até atingir essa cobertura.

Nota 2: A Área responsável pelo depósito, julgando necessário, poderá solicitar a inclusão no inventário de itens de estoque da curva B e/ou C.

Nota 3: Almoxarifados N3 Próprio com saldo de estoque igual ou menor a R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), na data base da elaboração do cronograma dos inventários, fica dispensado de realizar o inventário rotativo.

- **Para os INVENTÁRIOS OFICIAIS nos almoxarifados N1, N2, N3 “PRÓPRIOS” e N3 “ANÔNIMOS”:**

- Devem ser inventariados 100% dos itens estocáveis classificados nas curvas A, B e C, contidos nos almoxarifados Operacional, Reforma, Sucata e Outros.

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- Para os INVENTÁRIOS OFICIAIS de depósitos Virtuais:
 - Os depósitos virtuais necessariamente devem ter seus saldos zerados, antes do bloqueio para contagens, caso contrário gerará lista de contagem devido ao seu valor contábil.

NOTA: Os materiais que não são de estoque e que não serão inventariados devem necessariamente estar segregados dos itens de estoque, devendo conter a identificação (anexo IX), conforme a situação em que se encontram.

4.7- QUANDO OS ALMOXARIFADOS SERÃO INVENTARIADOS

Os inventários rotativos e oficiais seguirão o Cronograma Anual a ser divulgado pela Gerência de Logística às diretorias, gerências e coordenações do Grupo Energisa, até o final do mês de janeiro do ano em que os mesmos serão realizados.

Adicionalmente ao Cronograma Anual, poderão ocorrer Inventários com objetivo exclusivo para o encerramento do saldo do almoxarifado e sua respectiva desativação sempre que a Energisa julgar necessário ou, no caso de almoxarifado de materiais em que contratos de terceiros que prestam serviços de obras para a Energisa, tenham a sua data de validade expirada ou abreviada.

4.8- PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NOS INVENTÁRIOS ROTATIVOS E OFICIAIS

Matriz de Papéis e Responsabilidades dos inventários:

Papéis e responsabilidades N1 e N2

Atividades (Papéis)	Logística	Áreas Técnicas	Contabilidade	Plan. Materiais	Empreiteiras
Planejamento (Cronograma Inventários)	X				
Treinamento para os inventários	X				
Definição e execução do Plano de cut-over (definição das atividades preparatórias)	X				
Comunicar os fornecedores de materiais para que as entregas sejam interrompidas no período de contagens	X			X	
Execução do inventário (contagens)	X				
Acompanhamento dos inventários oficiais indicados pela contabilidade (viés contábil)			X		
Analisar as divergências de estoque e justificativas das divergências	X				
Consolidação dos resultados	X				
Lançamento do inventário (CMAs e CMEs [oficial])	X				
Report à diretoria	X				
Disponibilizar documentos solicitados pela auditoria Externa/Interna	X				

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Data: 16/05/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT / COAL-NRM/Nº002/2019

Papéis e responsabilidades N3 PRÓPRIOS

Atividades (Papeis)	Logística	Áreas Técnicas	Contabilidade	Plan. Materiais	Empreiteiras
Planejamento (Cronograma Inventários)	X	X			
Treinamento para os inventários	X				
Definição do Plano de cut-over (definição das atividades preparatórias)	X				
Execução do Plano de cut-over (definição das atividades preparatórias)		X			
Atendimento de materiais planejados para o período de contagens				X	
Baixa de todos os materiais planejados para o período de inventário		X			
Execução dos inventários		X			
Acompanhamento dos inventários oficiais indicados pela contabilidade (viés contábil)			X		
Análise das divergências de estoque e justificativas das divergências		X			
Consolidação dos resultados	X				
Lançamento do inventário (CMAs e CMEs [oficial])	X				
Report à diretoria	X	X			
Disponibilizar documentos solicitados pela auditoria Externa/Interna	X	X			

Papéis e responsabilidades N3 ANÔNIMOS

Atividades (Papeis)	Logística	Áreas Técnicas	Contabilidade	Plan. Materiais	Empreiteiras / Áreas Técnicas
Planejamento (Cronograma Inventários Rotativos e Oficiais)	X	X			
Treinamento para os inventários	X				
Definição do Plano de cut-over (definição das atividades preparatórias)	X				
Execução do Plano de cut-over (definição das atividades preparatórias)					X
Planejamento de obras para o período de inventários					X
Atendimento de materiais planejados para o período de contagens				X	
Baixa de todos os materiais planejados para o período de inventário					X
Acompanhamento dos inventários - Prepostos	X	X			
Execução dos inventários					X
Acompanhamento dos inventários oficiais indicados pela contabilidade (viés contábil)			X		
Análise das divergências de estoque e justificativas das divergências		X			
Consolidação dos resultados	X				
Abertura de ODAs	X				
Lançamento das divergências de inventário na ODA (Sobras e Faltas)	X				
Cobrança das empreiteiras (emissão das cartas de cobrança)		X			
Abertura de chamado para encerramento da ODA		X			
Encerramento da ODA (execução)			X		
Report à diretoria	X	X	X		
Disponibilizar documentos solicitados pela auditoria Externa/Interna	X				X

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Data: 16/05/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		

4.9- DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

O adequado dimensionamento do número de pessoas e equipes envolvidas na contagem física, e que estejam familiarizadas com a identificação dos materiais e/ou equipamentos do almoxarifado, é fator importante para a realização do inventário.

A quantidade de pessoas necessárias para contagem deve ser dimensionada de maneira a atender o cronograma de contagens pré-estabelecido, com funcionários próprios ou subcontratando terceiros, observando a relação “quantidade itens x tempo” de realização do inventário.

A equipe necessariamente precisa conhecer o ambiente da contagem (almoxarifado), e participar do treinamento que será ministrado pelo Coordenador Geral.

4.10- TREINAMENTO DAS EQUIPES

Realizados ao menos uma vez ao ano, é de responsabilidade do Coordenador Geral garantir a operacionalização de todos os treinamentos para as equipes.

Este treinamento visa a capacitação para os Inventários, abrangendo todos os coordenadores e colaboradores que irão participar do processo. O objeto do treinamento é:

- Organização dos almoxarifados;
- Identificação das áreas de recebimento, armazenagem, separação, expedição, reforma e sucata;
- Identificação dos materiais;
- Separação física de materiais tecnicamente iguais com codificação diferente;
- Planilhas e demais modelos de Arquivos Padrões a serem utilizados nos Inventários;
- Tratativa para o trânsito de materiais;
- Sanar pendência de baixa sistêmica de materiais utilizados em obras;
- Sanar pendência de devolução de materiais de obras aos almoxarifados;
- Sanar pendência de materiais dos N1 e N2 que, porventura, estejam com processos iniciados de recebimento ou separação, sem conclusão definitiva.

A lista de participantes do treinamento deverá estar disponível em todas as localidades a serem inventariadas.

4.11- CADASTRO DOS INVENTÁRIOS

Os inventários rotativos e oficiais previstos no cronograma anual serão cadastrados no SICEC (ANEXO XII) visando garantir a execução e acompanhamento.

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

Havendo necessidade de realização de inventários além daqueles previstos, deverão ser cadastrados, visando que todo o processo seja devidamente registrado no SICEC.

4.12- ORGANIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

As condições de organização dos almoxarifados necessárias à realização dos inventários rotativos e oficiais estão apresentadas abaixo. No caso dos almoxarifados das empreiteiras, essas condições estão previstas nos contratos e nas normas DCSL 0003/16 - GESTÃO DE ESTOQUES ANÔNIMOS e - DCSL 0002/16 - PADRONIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS, sendo passíveis de fiscalização pelos gestores dos contratos, em qualquer tempo:

- Todas as áreas de recebimento, armazenagem, separação, expedição, reforma e sucata devem estar segregadas e identificadas de forma clara e de fácil visualização;
- Os almoxarifados devem estar limpos e organizados para a realização dos Inventários;
- Os materiais necessários à execução dos serviços a serem realizados no período dos Inventários devem ser registrados no sistema correspondente de forma antecipada;
- Todos os materiais envolvidos na contagem dos Inventários, sejam entradas ou saídas do estoque do almoxarifado que está sendo inventariado, devem estar identificados e com os seus respectivos registros sistêmicos correspondente ao processo que comprovem a sua baixa e/ou sua entrada no estoque de movimentação contábil (RMAs, DMAs, EMDs, RMDs) e uma identificação clara e visível com a informação de “MATERIAL EM TRÂNSITO para RMDs x EMDs”, “FORA DE ESTOQUE para RMAs e/ou DMAs”. Bem como os materiais de obras em curso (que foram para obras e não se registrou no sistema por algum motivo) (ANEXO IX);
- Deve-se realizar um pré-inventário de materiais de Sucatas de forma antecipada à data do inventário, de maneira a termos a quantidade mínima possível de material a ser inventariado, antecipando a operação de venda e expedição. No caso de sucata, os materiais precisam ser identificados com os códigos padrão ENERGISA. O mesmo se aplica equipamentos - trafos e medidores no almoxarifado contábil “Reforma”.

4.13- ORGANIZAÇÃO PARA CONTAGEM

- Todos os materiais devem estar separados de forma que se possa circular entre eles viabilizando a verificação de suas características e contagem. Devem estar separados e identificados por código da ENERGISA. Materiais com grande volume, como, por exemplo, bobinas, devem possuir corredores ou ruas para facilitar a circulação entre o material para possibilitar a confirmação de suas características e identificação;

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- b) Devem estar separados fisicamente, materiais de código LPT do mesmo material de código comum, conforme o seu saldo contábil de estoque, evitando assim divergências nas contagens, bem como materiais com codificação antiga que ainda existem saldo, também deverão estar identificados e separados;
- c) Os materiais de mesmo código devem estar agrupados em uma única posição de armazenagem. Se houver materiais de um mesmo código em mais de uma posição, este deverá ser de conhecimento de todos os colaboradores participantes do inventário, evitando assim divergências entre contagens (de preferência criar um mapa das instalações informando estas posições);
- d) Materiais de apoio, como balança aferida e Munck/Empilhadeira, são de responsabilidade das localidades onde os inventários irão ocorrer, bem como operadores habilitados para o seu manuseio. Esses recursos devem ser programados de acordo com a data de inventário definida no cronograma a fim de evitar atraso no processo de contagem;
- e) Materiais de estoque que não foram baixados contabilmente e que se encontrem nas viaturas devem ser devolvidos ao estoque para serem considerados na contagem;
- f) Todos os materiais (operacional, reforma, sucata, alienação) devem estar identificados conforme padrão de etiqueta Energisa.

4.14- ORGANIZAÇÃO PARA CONTAGEM DE BOBINAS DE CABOS ABERTAS

Na preparação do inventário, todas as bobinas deverão ser rebobinadas da seguinte forma:

1. Localizar uma bobina vazia (carretel) que comporte a quantidade;
2. Pesar a bobina vazia anotando em sua extremidade o peso da Tara;
3. Rebobinar o cabo na bobina identificada e anotar a quantidade encontrada em metros;
4. Pesar a bobina e anotar a quantidade em quilos bruta e líquida;
5. Lacrar com filme plástico (stretch) a bobina para garantir que não movimente o material.

Ao realizar as contagens de cabos, cuja unidade medida seja kg, considerar o quilo líquido; sendo metros, considerar a quantidade em metros indicada na medição.

4.15- RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS


Para os inventários oficiais o encerramento das movimentações (físico e contábil) ocorrerá até 2 dias antes do início do inventário conforme cronograma. Portanto, a área de planejamento de materiais, juntamente com os coordenadores de almoxarifados deverão comunicar os fornecedores

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

e estes suspender as entregas de materiais, bem como as devoluções, durante o período de contagens estabelecido em cronograma.

Materiais recebidos anteriormente a dois dias da data do bloqueio e não processados devem estar segregados e identificados através de referência ao documento fiscal de entrada e com identificação de “MATERIAL FORA DE ESTOQUE”, e não devem ser incluídos no Inventário, bem como, sua integração ao estoque deverá ocorrer somente após o término do inventário.

É de responsabilidade do Gestor do almoxarifado garantir a inexistência de materiais em trânsito entre almoxarifados, atestando esta condição em consulta ao sistema SICEC (menu “Consulta” - 1.6.1).

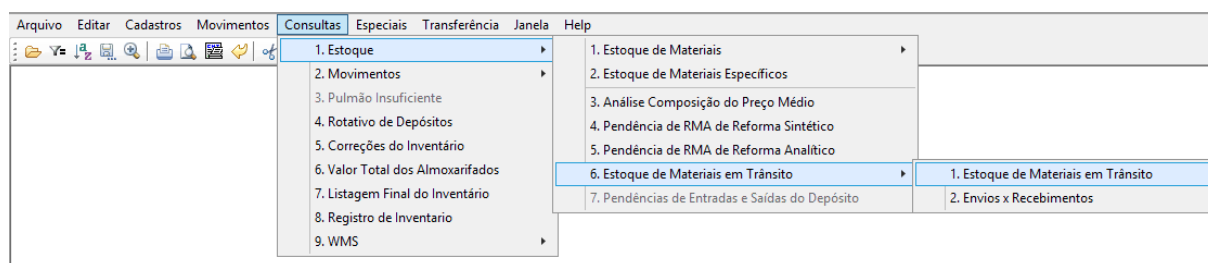

Nota1: Todas as entregas devem ser agendadas pelos fornecedores;

Nota2: Para Inventários rotativos não há o impedimento de recebimentos físico de materiais durante o período de inventários. Caso haja entregas durante este período, manter o material segregado e identificado como "Não Inventariar" até que seja liberado o depósito para movimentações.

4.16- IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Os estoques de Materiais e/ou equipamentos dos Almoxarifados contábeis Investimento, Manutenção, Reidi, LPT, Alienação, Reforma, Sucatas e Fabricação devem ser segregadas fisicamente, e todos os materiais devem estar identificados conforme padrão de etiqueta Energisa (ANEXO V).

A arrumação física dos estoques deverá estar pronta impreterivelmente até as 17:00hs do dia anterior ao início do inventário, com as respectivas identificações dos materiais.

4.17- IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS COM AVARIAS

Materiais com avarias deverão ser considerados na contagem, e comunicado ao Coordenador do Inventário.

	NORMA			
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002	Data: 16/05/2022
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO		Identificação do Documento: ENERGISAMT / COAL-NRM/Nº002/2019
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa			

Após término do inventário o responsável pelo almoxarifado deverá dar as tratativas mais adequadas e registrar as “Não Conformidades” encontradas, evidenciando quebras, ou danos, necessidade de reparo, de sucateamento, de alienação do material, conforme procedimentos adotados pela Energisa.

4.18- SELEÇÃO DE ITENS E GERAÇÃO DE LISTAS PARA CONTAGENS

Na data e hora cadastrado para iniciar o inventário, rotativo ou oficial, os itens com saldo em estoque estarão disponíveis para serem selecionados no SICEC (ANEXO XIII). A seleção dos materiais seguirá conforme definido no item 5.6 - POLÍTICA DE PERIODICIDADE E CONTAGEM NO INVENTÁRIO.

4.19- PRAZO PARA EXECUÇÕES DE INVENTÁRIOS

- Para os INVENTÁRIOS ROTATIVOS e OFICIAIS nos almoxarifados N1 e N2:

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	SEMANA 1							SEMANA 2						
		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Fase 1: preparação e contagens de materiais.	GELM	X	X	X	X	X									
Fase 2: apuração dos Inventários, apresentação e registros das justificativas.	GELM								X	X	X				
Fase 3: aprovação e registros das correções.	GELM											X	X		

- Para os INVENTÁRIOS ROTATIVOS e OFICIAIS nos almoxarifados N3 Próprios e Anônimos:

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3						
		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Fase 1: preparação e contagens de materiais.	ÁREA TÉCNICA / EMPREITEIRO	X	X	X	X	X																
Fase 2: apuração dos inventários / apresentação de justificativas (sobras e faltas).	GELM / ÁREA TÉCNICA/EMPRESA								X	X	X	X	X									
Fase 3: registro das justificativas no SICEC.	GELM															X						
Fase 4: validação de resultados dos inventários com DTEC, DPRE, DSLO E DCTP.	GELM / ÁREAS																X	X	X			
Fase 5: correções de inventários (conta movimentação interna, conta de resultado ou ODA).	GELM																			X		

4.20- REGRAS PARA CONTAGENS

- O procedimento de contagem é único e se aplica para todos os almoxarifados de Materiais das Distribuidoras do Grupo Energisa;

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- b) As contagens serão registradas em listas de contagens padronizadas e disponibilizadas pela Gerência de Logística (GELM);

Nota: o item acima não se aplica em almoxarifados que utilizam o sistema WMS de terceiro.

- c) Para as contagens realizadas nos almoxarifados N1, N2, N3 Próprios e N3 Anônimos, a 1ª contagem deverá ser conforme política e periodicidade (item 4.6) e deverá igualar com o saldo registrado em sistema, caso contrário, realizar a 2ª contagem, que deverá igualar-se com a quantidade do sistema ou com a 1ª contagem. Caso ainda haja diferença, realizar a 3ª e última contagem junto ao coordenador do almoxarifado que está sendo inventariado, que irá validá-la ou não.
- d) É obrigatório que a 2ª contagem, seja realizada por uma equipe diferente da 1ª. Consequentemente, o mesmo critério se aplica quando da necessidade de uma 3ª e última contagem;
- e) As equipes de recontagens devem ser aquelas que, porventura, já tenham concluído suas respectivas contagens e/ou outra pré-definida desde o início do Inventário, somente para recontagens;
- f) As LISTAS DE RECONTAGENS não poderão exibir a quantidade contábil, bem como o resultado de contagens anteriores, ou seja, deve-se adotar critério contagem cega para todas as contagens;
- g) Após cada contagem, o material ou posição deve ser identificado com etiqueta correspondente ao número da contagem, como forma de identificação visual do que já foi contado (anexo VI); para melhor controle deve-se realizar a 1ª contagem em todo o almoxarifado e só então iniciar a 2ª contagem, e a 3ª, caso necessário;
- h) Durante a realização de inventários oficiais, caso haja materiais que não constem nas LISTAS DE CONTAGENS, deve-se comunicar imediatamente ao Coordenador do Inventário, para incluí-los no SICEC e geração da “Lista de Contagem de Materiais de Sobra (sem saldo contábil)” (ANEXO X);

Nota: O almoxarifado poderá ser auditado em qualquer dia dentro do período de realização do inventário, devendo os responsáveis estarem preparados e com a documentação disponível para auditoria, mesmo após o término das contagens.

É necessário que o coordenador de Inventário revise todas as áreas para verificar se todos os itens foram incluídos no cronograma e inventariados.

A seguir alguns pontos merecem destaque durante das contagens:

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

- a) As quantidades indicadas nas embalagens de fornecedores, as quais estejam lacradas, podem ser consideradas como a quantidade contada, desde que sejam integrantes de um “pallet” ou local de armazenagem constituído por mais embalagens lacradas do mesmo fornecedor e do mesmo material. Neste caso, escolhe-se pelo menos uma embalagem lacrada deste “pallet” ou local de armazenagem para que seja aberta, em caráter de amostra, e tenha sua quantidade contada. No caso de a quantidade contada conferir com a quantidade indicada na embalagem, pode-se considerar como contagem de inventário as quantidades indicadas nas demais embalagens;
- b) Todas as embalagens abertas devem ser contadas para conferência das quantidades existentes na embalagem;
- c) Todas as folhas de contagens devem conter nome legível dos contadores, devem ser assinadas pelo coordenador de inventário e arquivadas junto aos demais documentos do inventário;
- d) Para cabos isolados e/ou cuja unidade de medida seja metros, adotar a norma ABNT 8182-2011, que define que o comprimento efetivo pode variar em até +/- 3% do valor nominal (teórico) nas embalagens ou no total estocado. Para cabos nus considerar a norma ABNT 7271/2009 cuja variação tolerada é de +/- 3% no comprimento ou +/- 5% do peso nas embalagens ou no total estocado.

4.21- APURAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS

Logo após a finalização das contagens o coordenador geral de inventários fará no SICEC (ANEXO XIV) a apuração de possíveis divergências entre os itens inventariados. Havendo divergências, estas, deverão ser relacionadas e encaminhadas as Gerências responsáveis para análise e apresentação de justificativas se houver. As justificativas apresentadas deverão ser registradas no SICEC pelo coordenador geral de inventários e o inventário liberado para validação/apuração. Não havendo divergências apuradas o inventário deverá ser liberado diretamente para validação/aprovação.

4.22- ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO

Antes que sejam apresentados os resultados, as Gerências responsáveis pelos almoxarifados (áreas técnicas) devem analisar as divergências e havendo justificativas, apresentá-las.

As justificativas deverão ser validadas e encaminhadas ao Coordenador Geral de Inventários através de planilha contendo informações de número de obra, OS ou eventos emergenciais com

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Data: 16/05/2022		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

quantidades em cada uma delas que evidenciem a divergência, a permitir a comprovação de sua origem. (ANEXO XV)

Somente são aceitas as seguintes justificativas:

FALTAS:

- Número das Ordens (aplicações em obras sem baixa sistêmica), Eventos, OS's;
- Erro de medição: Com número de Ordens ou reserva;
- Erro de digitação desde que a ficha original, assinada pelo coordenador do inventário seja validade pelo Coordenador Geral do Inventário.

SOBRAS:

- Ordens, em processo de medição;
- Devolução pendente de materiais de obra sem medição com a ODD (ordem de desativação);
- Erro de medição (com número da ordem ou reserva);
- Erro de digitação desde que a ficha original, assinada pelo coordenador do inventário, comprove a falha.

NÃO SERÃO ACEITAS:

- Justificativas por erro de contagens;
- NF de recebimentos de fornecedores não lançadas (exclusivamente a N1 e N2);
- Transferências de materiais entre depósitos sem registros sistêmicos;
- Fotos e/ou e-mails de falta ou sobra de materiais, por exemplo, materiais que estão fisicamente no depósito com saldo em outro.

Nota 1: Para os inventários oficiais os movimentos de regularização do estoque, deverão ocorrer dentro do trimestre contábil em que o cronograma foi imputado, realizados pela Gerência de Logística.

Nota 2: Justificativas incompletas ou em desacordo com os critérios acima serão desconsideradas.

4.23- TRATAMENTO DAS DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIOS

Nos almoxarifados N1, N2 e N3 Próprios:

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

As divergências apuradas pelos **inventários rotativos** serão ajustadas no sistema SICEC mediante CMA (correção a maior) e CME (correção a menor), transitóriamente em conta específica de “movimentação interna”. Esta conta de movimentação interna será liquidada no encerramento do próximo inventário oficial contra o resultado da empresa.

As divergências apuradas pelos **inventários oficiais** serão ajustadas no sistema SICEC, mediante CMA (correção a maior) e CME (correção a menor), após aprovação das diretorias envolvidas (Contabilidade, Suprimentos e Técnica). A aprovação final será registrada em ata, assinada pelas diretorias das UNs (Diretores Presidente e Técnico), de acordo com o estatuto social e regimento de diretoria.

As sobras ou faltas apuradas no decorrer do processo devem ser reconhecidas diretamente contra o resultado da empresa.

Caso o resultado do inventário seja reprovado em algum dos níveis de aprovação, o inventário deve ser revisado pelo coordenador geral e submetido novamente à aprovação de todos os níveis.

O ajuste de CMA e CME no sistema é de responsabilidade do Coordenador Geral de Inventários.

Nos almoxarifados N3 Anônimos (Empreiteiras):

O ajuste das divergências de inventário (rotativos e oficiais) a menor, para itens de investimento, despesa, sucata e reforma serão realizados mediante transferência do saldo do estoque para ODA por intermédio de RMA (Requisição de materiais do estoque).

O ajuste das divergências de inventário a maior, para itens de investimento, despesa, sucata e reforma serão realizados mediante transferência do saldo da ODA para o estoque por intermédio de DMA (Devolução de materiais ao estoque).

Se saldo remanescente da ODA for positivo (Devedor) a Área Técnica deverá efetuar cobrança junto à empreiteira:

D 1119.1.05 - Contas à Receber

C 1119.2.03 - ODA

C 6301.3.03/1000 - Multa Contratual 25% sobre saldo ODA

Obs.: o montante a receber da empreiteira poderá ser compensado com Faturas de Fornecedor de medições de obras executadas.

Se saldo remanescente da ODA for negativo (Crédito), a Área Técnica deverá solicitar o encerramento.

D 1119.2.03 - ODA

C 6111.1.21.03 - Ganhos na Alienação de Materiais

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

NOTA: Adicionalmente aos inventários rotativos e oficiais, poderão ocorrer inventários de encerramento de almoxarifados próprios ou desmobilização de empreiteiras (N3 anônimos), sempre que a Energisa julgar necessário. Esses inventários terão suas divergências ajustadas conforme subitem acima.

4.24- COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS (FALTAS)

As divergências sem justificativa (faltas) encontradas nos depósitos anônimos são cobradas da contratada no valor do preço médio móvel da data base do inventário, acrescidos da multa percentual estipulada em contrato dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a realização das contagens.

Para as sucatas de cabos e fios de cobre ou alumínio, sucatas de peças de alumínio, sucatas de bronze, sucata de postes e cruzetas, a regra de cobrança acima não se aplica. Para estes, serão aplicados os valores do contrato da Cadeia Reversa, baseados no Aviso de Venda de Sucata - AVS* da data base do inventário, acrescidos da multa percentual estipulada em contrato.

Descrição do material	VALORES
Sucata de cabo de alumínio C/ alma	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabos e fios de alumínio isolado	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabo de alumínio S/ alma	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cabos de cobre isolado	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cobre nu - diversas bitolas	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de peças de alumínio	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de limalha de bronze	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de cruzeta de madeira	AVS + MULTA CONTRATUAL
Sucata de poste de madeira	AVS + MULTA CONTRATUAL

*AVS - Aviso de venda de sucata - Valor da última atualização antes do fechamento do inventário.

Em caso de cobrança financeira de possíveis divergências de inventário nos almoxarifados N3 “ANÔNIMOS”, a carta de cobrança (anexo XI) deverá ser redigida pelo gerente da Área Técnica,

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

o(s) qual(is) deverá(ão) encaminhar as tratativas junto à Controladoria e Financeiro da Energisa, visando o encaminhamento à empreiteira que deverá fazer o ressarcimento, acrescidos do percentual estipulado em contrato dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a realização das contagens.

É de responsabilidade do(s) gestor(es) do(s) contrato(s), no caso de empreiteiras, acompanhar(em) o ressarcimento, quando houver, das divergências de inventário à Energisa.

4.25- ACURACIDADE

ACURACIDADE DE ITEM:

A acuracidade de item é medida de 2 formas:

▪ **Modelo Binário:**

A acuracidade binária é o cálculo em que são considerados erros de sobras e faltas dos itens inventariados sem levar em conta a proporcionalidade de sua quantidade em estoque. Ou seja, avaliando um único item, se este apresentar diferença, seja ela sobra ou falta, a acuracidade deste item será zero.

Fórmula: $100 - ((\text{total de itens divergentes} / \text{total itens inventariados}) \times 100) = \text{acuracidade}$

Ex.: Quantidade total dos 100% dos itens de estoque do almoxarifado = 1.000 itens

Total de itens DIVERGENTES do estoque de um almoxarifado = 200 itens

Acuracidade será: $100 - ((200/1.000) \times 100) = 80\%$ dos itens estão acurados.

▪ **Modelo Proporcional:**

A acuracidade proporcional é o cálculo em que considera a proporcionalidade percentual do erro de quantidade na contagem do item (seja ela sobra ou falta). Ou seja, um item tem acuracidade apurada por meio da relação entre a sua quantidade contada no inventário e a sua quantidade no estoque contábil.

Fórmula: $(\text{total da quantidade apurada no inventário do item} / \text{total da quantidade do estoque do item}) \times 100 = \text{acuracidade}$

Ex.: Quantidade total de saldo de 01 item de estoque do almoxarifado = 5.000 peças

Quantidade total de saldo deste 01 item contado no inventário = 4.800 peças

Acuracidade será: $(4.800/5.000) \times 100 = 96\%$ da quantidade deste item está acurada.

ACURACIDADE DE VALOR:

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

A acuracidade de VALOR é o cálculo em que considera a proporcionalidade em percentual do erro das divergências de valor (+ sobra - falta) em relação ao valor total de itens do almoxarifado inventariado.

Fórmula 1 divergências positivas: $100 + ((\text{valor total divergência apurada} / \text{valor total estoque inventariado}) \times 100) = \text{acuracidade}$

Ex. 1: Valor total do estoque inventariado = R\$ 41.000,00

Valor total da divergência apurada = R\$ 1.200,00

Acuracidade será: $100 + ((R\$ 1.200,00 / R\$ 41.000,00) \times 100) = 102,93\%$ do valor está curado.

Formula 2 divergências negativa: $100 + ((\text{valor total divergência apurada} / \text{valor total estoque inventariado}) \times 100) = \text{acuracidade}$

Ex. 2: Valor total do estoque inventariado = R\$ 41.000,00

Valor total da divergência apurada = - R\$ 1.200,00

Acuracidade será: $100 + ((- R\$ 1.200,00 / R\$ 41.000,00) \times 100) = 97,07\%$ do valor está curado.

5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

N/A

6- ANEXOS

ANEXO I - TREINAMENTO

Treinamento para Inventários

Objetivo

Estabelecer procedimento para gestão e controle dos materiais e/ou equipamentos nos depósitos próprios e anônimos da Energisa, fornecer orientações para realizar os inventários de forma racional, ágil e eficaz, por meio de organização, identificação, classificação e contagem dos itens armazenados com o objetivo de aferir se essas informações estão de acordo com a realidade das movimentações de entrada e saídas dos materiais no sistema. Para que esse processo seja bem-sucedido, é necessário que o responsável pelo almoxarifado tenha o conhecimento detalhado e correto dos materiais que fazem parte do seu estoque, pois uma falha nas movimentações de entrada e saída destes materiais pode ser capaz de comprometer a realização de obras e consequentemente gerar perdas financeiras para o empreiteiro e para a Energisa.



ANEXO II - LISTA DE PRESENÇA PARA TREINAMENTOS (INVENTÁRIO) - FORMULÁRIO
PADRÃO DO RH DO GRUPO ENERGISA

[illegible]

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

Nota: Caso o treinamento seja ministrado através de meios eletrônicos (TEAMS ou EAD) a lista de presença assinada poderá ser substituída pelo relatório de participação ou certificado de conclusão do treinamento on line.

Resumo da Reunião					
Número Total de Participantes	40				
Título da Reunião	Treinamento para inventários				
Hora de início da reunião	19/03/2021 14:00				
Hora de Término da Reunião	19/03/2021 14:59				
Nome Completo	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração	Email	Função
Noan Valente	19/03/2021 14:15	19/03/2021 14:45	30m 17s	noan.valente@energisa.com.br	Organizador
Alcides Accioni	19/03/2021 14:22	19/03/2021 14:59	36m 47s	alcides.accioni@energisa.com.br	Apresentador
Sergio Gouvea Costa	19/03/2021 14:32	19/03/2021 14:38	5m 15s	sergio.gouvea@energisa.com.br	Apresentador

ANEXO III - LISTA DE MATERIAIS PARA CONTAGENS

Empresa 218 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº Inventário 2 tipo Rotativo Ano Exercício 2021 Data Início 20/02/2021 12:10 Data Término 20/02/2021 23:59 Depósito 1 - ALMOX PRUDENTE Nº Lista de Contagem 2001	Equipe de Contagem Nome: _____ Matricula: _____ Nome: _____ Matricula: _____
---	---

Material			Almoxarifado	Contagem 1	Contagem 2	Contagem 3
Código	Descrição	Un				
90092	TRANSF DISTR AER OMI 1F/N 6,58KV 254/127V 25KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90028	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 112KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90029	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 150KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90031	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 225KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90032	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 300KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90034	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 45KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90053	TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 30KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90054	TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 45KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
90055	TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 75KVA CL2	UN	12 - OPERACIONAL			
630792	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 230V 10KVA 1F F/F	PC	12 - OPERACIONAL			
623421	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 254V 25KVA 1F F/F	PC	12 - OPERACIONAL			

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO IV - CHECKLIST DE PREPARAÇÃO DO DEPÓSITO PARA INVENTÁRIO

CHECKLIST DE PREPARAÇÃO DO DEPÓSITO PARA CONTAGENS DE INVENTÁRIO+B2:E20 - ____/____/____			
Conforme Normas de inventários, os estoques devem ser organizados e identificados com antecedência. Nos dias anteriores ao inventário, o coordenador de inventário deve garantir que o depósito de sua responsabilidade esteja apto para início das contagens verificando os seguintes aspectos:			
		sim	não
1	O almoxarifado se encontra limpo e organizado para a realização do Inventário Rotativo?	☐	☐
2	Todos os materiais baixados para as obras estão segregados e identificados por número de ORDEM/OBRA/OS?	☐	☐
3	Realizado todo agrupamento e identificação dos materiais que estejam armazenados em locais diferentes do depósito?	☐	☐
4	Todos os materiais foram identificados e organizados conforme seu código, descrição e UMB?	☐	☐
5	Possui materiais de apoio como Balança aferida, pranchetas, canetas, etiquetas e Munck/Empilhadeira bem como operadores habilitados para o manuseio dos mesmos (Munck/Empilhadeiras)?	☐	☐
6	Todas as balanças foram aferidas?	☐	☐
7	Todos os pedidos de transferências já foram aceitos, não há pendências em trânsito?	☐	☐
8	Materiais em processo de medição, devolução, em recebimento estão devidamente segregados e identificados?	☐	☐
9	Realizado o pré inventário de sucatas conforme prevê a norma?	☐	☐
10	As bobinas de cabos abertas estão devidamente pesadas, identificadas e lacradas para facilitar as contagens	☐	☐
11	Realizado o empilhamento adequado de caixas em todo o depósito	☐	☐
12	Todas as áreas de recebimento, armazenagem, separação, expedição, reforma e sucata estão segregadas e identificadas de forma clara e de fácil visualização?	☐	☐
13	Realizado a varredura de todos os locais do depósito como "Quartinhos", carros e qualquer outro local que possa haver materiais?	☐	☐
14	Os postes estão armazenados conforme padrão definido na norma "PADRONIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS"?	☐	☐

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISANT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO V - MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO ENERGISA



ANEXO VI - MODELO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAGENS

É importante ressaltar que após efetuar a contagem, o colaborador deve obrigatoriamente colar a etiqueta com o respectivo nome e data. Este processo é um facilitador para o próximo contador, caso haja divergência nesta posição.

1ª Contagem

Data: ____/____/____

Contador: _____

2ª Contagem

Data: ____/____/____

Contador: _____

3ª Contagem

Data: ____/____/____

Contador: _____

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019	

ANEXO VIII - MODELOS DE CIRCULAR DE INVENTÁRIO



Circular Nº 01/2019

João Pessoa, 08 de agosto de 2019

De: DCSLO e DCTP
Para: Todas as áreas da Empresa

Assunto: Inventário Anual 2019 - EPB

Descrição:

Para execução do inventário, conforme Instrução Normativa DCTP 0001/14 versão 0002, dos Almoxxarifados de Investimentos, Manutenção, Reidi, Sucata, Reforma e Específicos da empresa EPB no período de 09 a 30 de setembro de 2019, ficam constituídas as seguintes comissões de Coordenação, Apoio e Contagem e as datas previstas para a realização dos inventários em cada almoxxarifado conforme cronograma estabelecido neste documento.

COMISSÃO COORDENADORA		
REPRESENTANTE	CARGO	ÁREA
Juliano Tarrago Carpes	Coord. de Almoxxarifados	COAL
Vicente Erlando Prado	P.S. - Coord. de Almoxxarifados	COAL
Vamberto de Souza Costa	Coord. de Almoxxarifado	COAL
Anderson Bernardino de Oliveira	Coord. Inventário	DCMD

COORDENADOR DO INVENTÁRIO		
REPRESENTANTE	CARGO	ÁREA
Vamberto de Souza Costa	Coord. de Almoxxarifado	COAL
Anderson Bernardino de Oliveira	Coord. Inventário	DCMD
Marquês Batista do Nascimento	Coord. Inventário (Contabilidade)	CPAVI

1

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
CNPJ:08.953.933/0001-40 - Rua São: 1403/0200
Bd 350, km 15,447 - Cidre Sulador
João Pessoa - PB - CEP: 58071-480
energia@energisa.com.br - 0800-081 0100






Instruções Gerais:

1. Compete à Comissão Coordenadora, realizar a reunião de abertura, alinhando com todos os envolvidos os prazos e responsabilidades de todos os integrantes do inventário, conforme estabelecidos neste documento;
2. Informamos que, durante o período em que o inventário estiver sendo realizado, só serão atendidas as MMA's (Movimentações de Materiais) com comprovada urgência, que contenham autorização expressa da DTEC e que seja aprovada pela Comissão Coordenadora do Inventário;
3. Todas as ODI's e ODS's relativas aos materiais requisitados já deverão estar devidamente cadastradas nos Sistemas de Obras, como também junto a Gerencia Corporativa de Patrimônio, evitando assim transtornos quando do processamento das movimentações de materiais;
4. É de responsabilidade dos Coordenadores do Inventário verificarem se existem transito de materiais pendentes antes do início das contagens, bem como é de responsabilidade do Responsável pelo depósito o processamento de todas as entradas e saídas contábeis de materiais de forma antecipada ao início dos trabalhos do inventário.
5. Solicitamos que os materiais necessários aos serviços a serem realizados, no período de 16 a 23 de setembro de 2019 pelas equipes, sejam processados de forma antecipada, conforme tabela abaixo que informa a data de Suspensão de Fornecimento de Materiais (2 dias antes conforme DCSL 0002/16) e devem estar na área de expedição. Estes materiais devem estar identificados, e com os seus respectivos documentos que comprovem a sua baixa de movimentação contábil (RMAs, DMAs ou NFs).

Todos os fornecimentos de materiais devem ser mediante RMA's e devem estar com os seus respectivos status fornecido no sistema sem nenhuma pendência (Realizado Sistemicamente)

6

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
CNPJ:08.953.933/0001-40 - Rua São: 1403/0200
Bd 350, km 15,447 - Cidre Sulador
João Pessoa - PB - CEP: 58071-480
energia@energisa.com.br - 0800-081 0100






Suspensão de Fornecimento de Materiais do N1 e N3	Data Início do Inventário	Final do Inventário
N1 - 10/09/2019	16/09/2019	16/09/2019
N3 - 06/09/2019	06/09/2019	09/09/2019

6. Os dias 11 a 13 de agosto de 2019 serão reservados para digitações finais dos documentos de movimentações e de preparação interna do almoxxarifado para o início do inventário no N1;
7. Todos os materiais devem estar separados de forma que se possa circular entre eles viabilizando a verificação de suas características e contagem, devem estar separados e identificados por código da ENERGISA. Materiais com grande volume, por exemplo, bobinas devem possuir corredores ou ruas para facilitar a circulação entre o material para possibilitar a confirmação de suas características e identificação.
8. Os materiais preferencialmente devem estar em uma única posição de armazenagem, se houver materiais de um mesmo código em mais de uma posição, este deverá ser de conhecimento de todos os colaboradores participantes das contagens evitando assim divergências entre contagens (de preferência criar um mapa das instalações informando estas posições).
9. Materiais de apoio como Balança aferida e Munch/Emplihadeira são de responsabilidade das localidades onde os inventários irão ocorrer, bem como operadores habilitados para o manuseio dos mesmos (Munch/Emplihadeiras).
10. Materiais que não forem inventariados por falta de equipamentos, serão considerados como perdas, cabendo a Energisa executar as cobranças devidas, conforme estabelecidos em contrato.
11. É de responsabilidade dos representantes dos almoxxarifados identificar as áreas de Recebimento, Armazenagem, Expedição e Sucata.
12. O inventário físico dos Almoxxarifados da ESE iniciará às 08h00min local nas datas informadas anteriormente, conforme roteiro e cronograma de nomeação das comissões de contagens constante dessa circular.
13. Todos os participantes das contagens deverão assinar a FICHA DE CONTAGEM.

7

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
CNPJ:08.953.933/0001-40 - Rua São: 1403/0200
Bd 350, km 15,447 - Cidre Sulador
João Pessoa - PB - CEP: 58071-480
energia@energisa.com.br - 0800-081 0100






14. A digitação na planilha de contagens e apuração do resultado, será efetivada pelo representante (DCMD, DECP, DECP, COAL ou H.O Terceirizada) conforme coordenador estabelecido por localidade.
15. A movimentação contábil do almoxxarifado inventariado, só poderá ser efetuada mediante documento formal da Comissão Coordenadora autorizando as suas respectivas movimentações. Enquanto não for efetivado os ajustes CMA e CMZ o sistema deverá se manter bloqueado, a fim de não existirem divergências contábeis da apuração física x ajuste contábil a serem ajustados pós inventário.

Marcelo Ferraz
Diretor Corporativo de Suprimentos e Logística

Vicente Côrtes de Carvalho
Diretor Contábil Tribut. Patrim.

8

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
CNPJ:08.953.933/0001-40 - Rua São: 1403/0200
Bd 350, km 15,447 - Cidre Sulador
João Pessoa - PB - CEP: 58071-480
energia@energisa.com.br - 0800-081 0100




	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO IX - MODELOS DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS FORA DE ESTOQUE

 MATERIAL EM PROCESSO NÃO INVENTARIAR Vendido – Aguardando Retirada Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

 MATERIAL EM PROCESSO NÃO INVENTARIAR Em - Recebimento Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____
--

 MATERIAL EM PROCESSO NÃO INVENTARIAR Expedido – Aguardando Retirada Obra: _____ Data: ____/____/____

MATERIAL BAIXADO PARA OBRA Obra: _____ Doc.: _____ Data: _____
--

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Data: 16/05/2022		
Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019	
Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa			

ANEXO X - LISTA DE CONTAGEM DE MATERIAIS SEM SALDO CONTÁBIL

Empresa: 218 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº Inventário: 5 Tipo: Rotativo Ano Exercício: 2021 Data Início: 05/03/2021 09:00 Data Término: 05/03/2021 23:59 Depósito: 2201 - DEOP-ASSIS Nº Lista de Contagem: 5001	Equipe de Contagem Nome: _____ Matricula: _____ Nome: _____ Matricula: _____
--	---

Código	Material	Un	Almoxarifado	Contagem 1	Contagem 2	Contagem 3
3249	ALCA PREF SERV CA/CAA 6AWG 4,29-5,04MM	PC	12 - OPERACIONAL			
358	CABO CU MOLE 95MM2 750V PVC PT	M	12 - OPERACIONAL			
4151	CARTUCHO PORTA FUSIVEL BASE C 15KV 200A 10,5KA	PC	12 - OPERACIONAL			
178	CON CUNHA DER CN15 AL 9,2-14,5X9,2-14MM	PC	12 - OPERACIONAL			
3715	DISJUNTOR 2P 40A 110-220V	PC	12 - OPERACIONAL			
3104	ISOLADOR PILAR PORCELANA CINZA CL HORIZONTAL 1085,0MM 1250D	PC	12 - OPERACIONAL			
638958	LAMINA DESLIG 15KV 300A 285MM	PC	12 - OPERACIONAL			

ANEXO XI - Notificação de cobrança à empreiteira anônima referente a inventário rotativo, a ser emitida pelo Gerente da Área Técnica, com anuência da Controladoria.



ANEXO VII

À
Empreiteira

Culada, XX de xxxxxxxx 20XX

Ao Senhor «Redigir a forma de tratamento ao destinatário»
Nome do Destinatário «Redigir nome do destinatário»
Cargo/Função do Destinatário «Redigir cargo e função do destinatário»

Assunto: Inventário período de XX a XX de xxxxxxxx 20XX

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente NOTIFICAÇÃO para comunicar a Vossa Senhoria quanto ao descumprimento das Condições gerais de Almoxarifado - Estoque Anônimo, no que tange às divergências de estoque, conforme contrato nº XXXXXXXXXX.

Evidenciou-se durante o Inventário realizado no período de XX a XX/XX/20XX das famílias de Cabos, Transformadores, Postes, Chaves, Medidores e Isoladores na base XXXXXXXXXX divergências significativas no estoque, sinalizando que esta empresa não cumpriu adequadamente a gestão do estoques conforme tabela resumo abaixo. Em anexo segue a relação dos materiais que apresentaram divergências.

INVENTARIO ALMOXARIFADOS - EMPREITEIRA				
	ITENS		VALOR	
TOTAL	307		R\$ 5.212.812,00	
DIVERGENCIAS	164	53,42%	R\$ 3.192.078,84	61,23%
A MAIOR	53	17,26%	R\$ 1.003.247,38	19,24%
A MENOR	111	36,16%	R\$ 2.188.831,46	41,99%

Base Cálculo a ser restituído
CME, R\$ 2.188.831,46 - CNA R\$1.003.247,38 = R\$ 1.185.584,08 + 25% =
R\$ 1.481.980,10



EMPREITEIRA	FAMILIA	A MENOR	A MAIOR
Empreiteira	CABOS	-519.984,92	220.456,16
Empreiteira	CHAVES	-26.270,54	24.421,06
Empreiteira	SOLADORES	-42.877,27	8.154,80
Empreiteira	ISOLADORES	-1.356.467,39	455.591,39
Empreiteira	POSTES	-162.974,69	64.177,66
Empreiteira	TRANSFORMADORES	-156.256,44	220.456,07

Neste sentido, cumpre salientar o que prevê das Condições gerais de Almoxarifado do Estoque Anônimo:

Item - Inventário

(...)

As eventuais divergências de estoque serão apresentadas à CONTRATADA após apuração do inventário, que terá no máximo 05 (cinco) dias para apresentar as justificativas.

Havendo apuração de valor negativo a CONTRATADA terá um prazo de 25 (vinte e cinco) dias para realizar o pagamento da indenização dos valores apurados, acrescidos de multa de 25% (vinte e cinco por cento) conforme definido no item 3.3 deste documento. Caso não quite a divergência mais a multa espontaneamente a CONTRATANTE realizará a glosa em valores das faturas a serem pagas.

Assim, fica a CONTRATADA notificada para efetuar o pagamento da divergência de R\$ 1.481.980,10 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Um Mil Novecentos e Oitenta reais e Dez centavos) até o dia XX/XX/20XX, sendo certo que, em caso de falta de pagamento a CONTRATANTE realizará a glosa em fatura a serem pagos.

Atenciosamente,

«Nome Responsável pela Assinatura [Assinatura]»

ENERGISA NATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.


Data de recebimento: ____/____/____

Empreiteira
Representante Legal

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO XII - 5.11 - CADASTRO DOS INVENTÁRIOS

SICEC > Menu Cadastros > 2. Inventários > 1. Cadastro de Inventários Rotativos e Oficiais

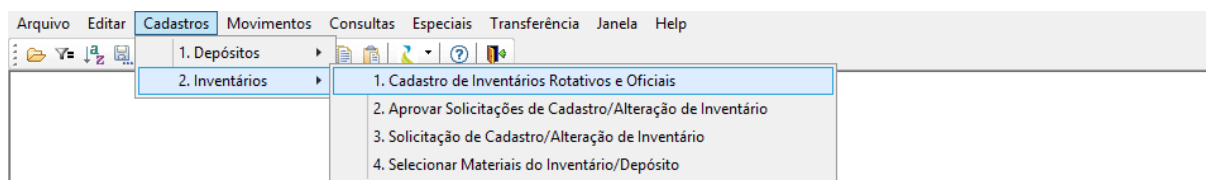

Cadastro de Inventários Rotativos e Oficiais

Inventário: 33 Regional: Nenhuma seleção Nível: Nenhuma seleção
 Empreiteira: Nenhuma seleção Depósito: Nenhuma seleção


Tipo: OFICIAL
 Desc. Compl.: INVENTÁRIOS DEPÓSITO DEOP
Não há necessidade de informar na descrição complementar o tipo e número do inventário.
 Início: 16/08/2021 07:30:00 Término: 10/09/2021 23:59:59
 Ano Exercício: 2021

	Regional	Nível	Depósito	Tipo	Empreiteira	Curva
1 - CATAGUASES		N3	1101 - DEOP-COM-CTZ	PRÓPRIO		ABC
1 - CATAGUASES		N3	1104 - DEOP-COM-LPD	PRÓPRIO		ABC
4 - UBÁ		N3	1102 - DEOP-COM-SJN	PRÓPRIO		ABC
5 - SUMIDOURO		N3	1105 - DEOP-COM-ALP	PRÓPRIO		ABC

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISAMT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO XIII - 5.18 - SELECIONAR ITENS E GERAR LISTAS PARA CONTAGENS

SICEC > Menu Cadastros > 2. Inventários > 4. Selecionar Materiais do Inventário/Depósito

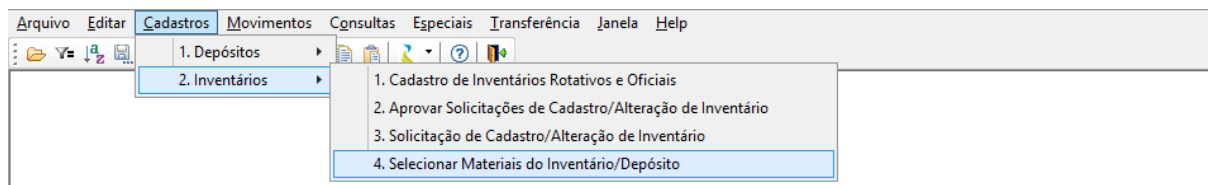


Selecionar Materiais do Inventário/Depósito										
Inventário:	10	Filtrar:	Almoxarifado							
Regional Geográfica:	Nenhuma seleção	Nível Depósito:	Nenhuma seleção	Empreiteira:	Nenhuma seleção					
Depósito:	Todos selecionados	Almoxarifado:	Nenhuma seleção	Classe Material:	Nenhuma seleção					
Depósito	Material	Un.	Situação Material	Almox. Contábil	Qtd. Estoque	Prc. Unit.	Vlr. Estoque	Classe Material		
A Inventar	42780 MEDIDOR TRF EN-ATN/REAT 120V	PC	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	32,00	104,85	3.356,32	147 - MEDIDORES		
A Inventar	90451 GRAMPO ANCORAGEM DIELETR 15,0KV 21,8-24,3MM 185MM2 4	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	171,00	19,50	3.336,06	83 - ACESSORIOS POLIMERICOS PIREDE DIST		
A Inventar	90473 CONEC CUNHA RML C-C COBRE 2,54-6,55/1,27-4,85MM VM TP III	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	2.972,00	1,12	3.328,64	15 - CONECTORES PARA LINHAS E REDES		
A Inventar	4151 CARTUCHO PORTA FUSIVEL BASE C 15KV 200A 10,5KA	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	19,00	174,36	3.312,79	83 - CHAVES FUSIVEIS E ACESSORIOS		
A Inventar	90641 ELO FUSIVEL DISTRIBUCAO TIPO K 10A 500MM VERMELHO	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	731,00	4,42	3.230,14	77 - ELOS FUSIVEIS		
A Inventar	628192 TRANSF POT IND 36,2KV 34,5KV/115V 500VA EXT	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	1,00	3.221,23	3.221,23	174 - TRANSF CORRENTE E POTENCIAL ATÉ		
Regional Geográfica: 3 - BRAGANCA PAULISTA SP					472 itens carregados	1.481.489,00				
Nível Depósito: N1 / Tipo Depósito: PRÓPRIO					108 itens a inventariar	1.186.697,38		80,1%		
Depósito: 3 ALMOX BRAGANÇA					364 itens descartados	294.791,62		19,9%		
A Inventar	90334 TERMINAL COMPRESSAO ANEL 32,0X 145,0MM 2 FUIROS 35,00K	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	693,00	4,63	3.206,03	15 - CONECTORES PARA LINHAS E REDES		
A Inventar	90568 ESPACADOR LOSANGULAR 3 COND AUTOTRAV 36,2KV 550X71	PC	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	60,00	53,27	3.196,92	83 - ACESSORIOS POLIMERICOS PIREDE DIST		
A Inventar	611391 ISOLADOR PEDESTAL LEVE PORCELANA MARROM 305,0MM 90H	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	23,00	136,34	3.181,86	41 - ISOLADORES DE PORCELANA E VIDRO		
A Inventar	626200 CONJUNTO ATERRAMENTO MULTIPLEX ISOLADA 5 GARRAS	PC	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	15,00	212,03	3.180,45	35 - EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS PILINHA		
Descartado	627919 ISOLADOR SUSP DISCO VIDRO NAT CONC-BOLA 320MM	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	39,00	80,42	3.136,38	41 - ISOLADORES DE PORCELANA E VIDRO		
Descartado	90790 CONECTOR CUNHA C-C ALUM 09,25-14,53MM/06,55-14,53MM AZ	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	555,00	5,60	3.108,94	15 - CONECTORES PARA LINHAS E REDES		
A Inventar	42829 MEDIDOR MONDEF EN-AT.120V.15A.2FIOS SIM	PC	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	85,00	36,19	3.076,05	147 - MEDIDORES		
A Inventar	3050 TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 220V 30KVA 3F	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	1,00	3.018,61	3.018,61	75 - TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO		
Descartado	90787 CONECTOR CUNHA C-C ALUM 05,18-08,38MM/03,17-07,42MM VI	UN	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	1.198,00	2,46	2.945,16	15 - CONECTORES PARA LINHAS E REDES		
Descartado	623381 ANTERNA VHF 200W 146-174MHZ	PC	1- NORMAL	12 - OPERACIONAL	3,00	981,58	2.944,75	72 - TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONE/RADIO)		
Descartado	639371 ESPACADOR RD PRIMARIA 2COND 1000MM 150KV	PC	8- DESPADRONIZADO	12 - OPERACIONAL	200,00	14,71	2.942,28	83 - ACESSORIOS POLIMERICOS PIREDE DIST		
Totais					472 itens carregados	1.481.489,00				
					108 itens a inventariar	1.186.697,38		80,1%		
					364 itens descartados	294.791,62		19,9%		

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISANT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO XIV - 5.21 - APURAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS

SICEC > Menu Especiais > 8. Rotinas de Inventário > 3. Apuração das Divergências de Inventário

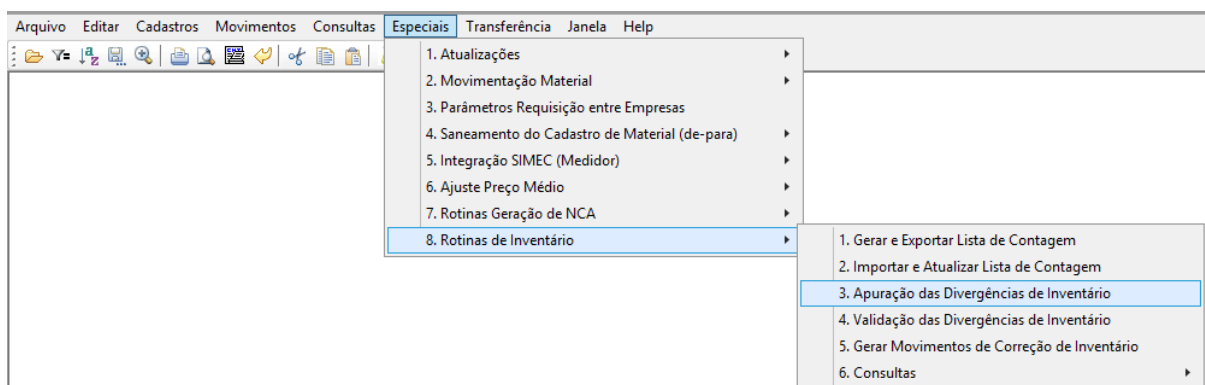

Apuração das Divergências de Inventário									
Nº Inventário: 33									
Tipo Diverg.: Depósito: Lista Cont.: Situação:									
Tipo Diverg.	Justificativa Divergência	Código	Material	Situação	Und. Med.	Almoxarifado Contábil	Valor Unitário	Estoque Atual	
			Descrição					Qtde	Valor
Inventário 33 / 2-Rotativo / INVENTÁRIO I1 - PRES. PRUDENTE - 4º CICLO / Ano Exercício 2022 / Período de 12/04/2021 até 16/04/2021							11 itens		464.474,69
Depósito 1 - ALMOX PRUDENTE / I1 / Curva A / Regional 1 - PRESIDENTE PRUDENTE SP							11 itens		464.474,69
OK		90092	TRANSF DISTR AER OMI 1FN 6,58KV 254/127V 25KVA CL2	1- NORMAL	UN	12 - OPERACIONAL	2.598,74	1,00	2.598,74 O
OK		90094	TRANSF DISTR AER OMI 1FN 7,96KV 254/127V 10KVA CL2	1- NORMAL	UN	5 - REFORMA	1.152,36	1,00	1.152,36 O
OK		90094	TRANSF DISTR AER OMI 1FN 7,96KV 254/127V 10KVA CL2	1- NORMAL	UN	12 - OPERACIONAL	2.045,87	1,00	2.045,87 O
FALTA		90028	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 112KVA CL2	1- NORMAL	UN	12 - OPERACIONAL	8.169,58	30,00	245.085,13 (
SOBRA		90029	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 150KVA CL2	1- NORMAL	UN	12 - OPERACIONAL	10.257,13	8,00	82.057,00 (
OK		90030	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 15KVA CL2	1- NORMAL	UN	5 - REFORMA	64,06	3,00	192,18 O
FALTA		90030	TRANSF DISTR AER OMI 3F 11,4KV 220/127V 15KVA CL2	1- NORMAL	UN	12 - OPERACIONAL	3.581,36	15,00	53.720,35 (
SOBRA		316	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 220V 112,5KVA 3F	6- DESPADRONIZADO	PC	5 - REFORMA	1.460,79	8,00	11.686,32 (
FALTA		320	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 220V 15KVA 3F	6- DESPADRONIZADO	PC	5 - REFORMA	1.426,30	25,00	35.657,50 (
OK		329	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 220V 30KVA 3F	6- DESPADRONIZADO	PC	5 - REFORMA	859,75	23,00	19.774,25 O
SOBRA		334	TRANSF DISTR AEREO 13,8KV 220V 45KVA 3F	6- DESPADRONIZADO	PC	5 - REFORMA	955,00	11,00	10.505,00 Cons

	NORMA		
	Nome do Documento: INVENTÁRIO DE MATERIAIS		Versão: 0002
	Empresa: Grupo Energisa	Área: DSLO	Data: 16/05/2022
	Abrangência: Distribuidoras do Grupo Energisa		Identificação do Documento: ENERGISANT/COAL-NRM/Nº002/2019

ANEXO XV - 5.21 - APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DE DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIOS

Depósito	Almoxarifado	Código Material	Descrição do Material	Justificativa	Nº Obra/OS	Quantidade
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/001	4
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/002	5
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/003	10
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/004	1
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/005	2
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/006	3
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/007	4
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/008	6
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/009	9
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/010	10
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/011	4
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/012	5
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/013	10
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/014	1
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/015	2
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/016	3
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/017	4
12	12	90459	ALCA ESTRIBO NORM COMPR COBRE 100A 70X110MM 6,5MM	MATERIAL A REQUISITAR EM OBRA	1221/018	6

VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/05/2019	Obsoleto	-	28/05/2020	-
27/05/2019	Obsoleto	01/03/2020	28/05/2020	Recomendações da Diretoria de Suprimentos e Logística de Materiais
27/05/2019	Obsoleto	22/03/2021	28/02/2023	Recomendações da Diretoria de Suprimentos e Logística de Materiais
27/05/2019	Vigente	22/03/2022	29/02/2024	Recomendações da Diretoria de Suprimentos e Logística de Materiais

APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Marcelo Cordeiro Ferraz	Dir Suprimentos Logística		16/03/2023

