


red eléctrica

Una empresa de Redeia


**Publicación mensual por nudo de la Energía
Renovable No Integrable (ERNI) en el sistema
peninsular por restricciones técnicas de
seguridad del diario (D-1) en la red**

Marzo 2026

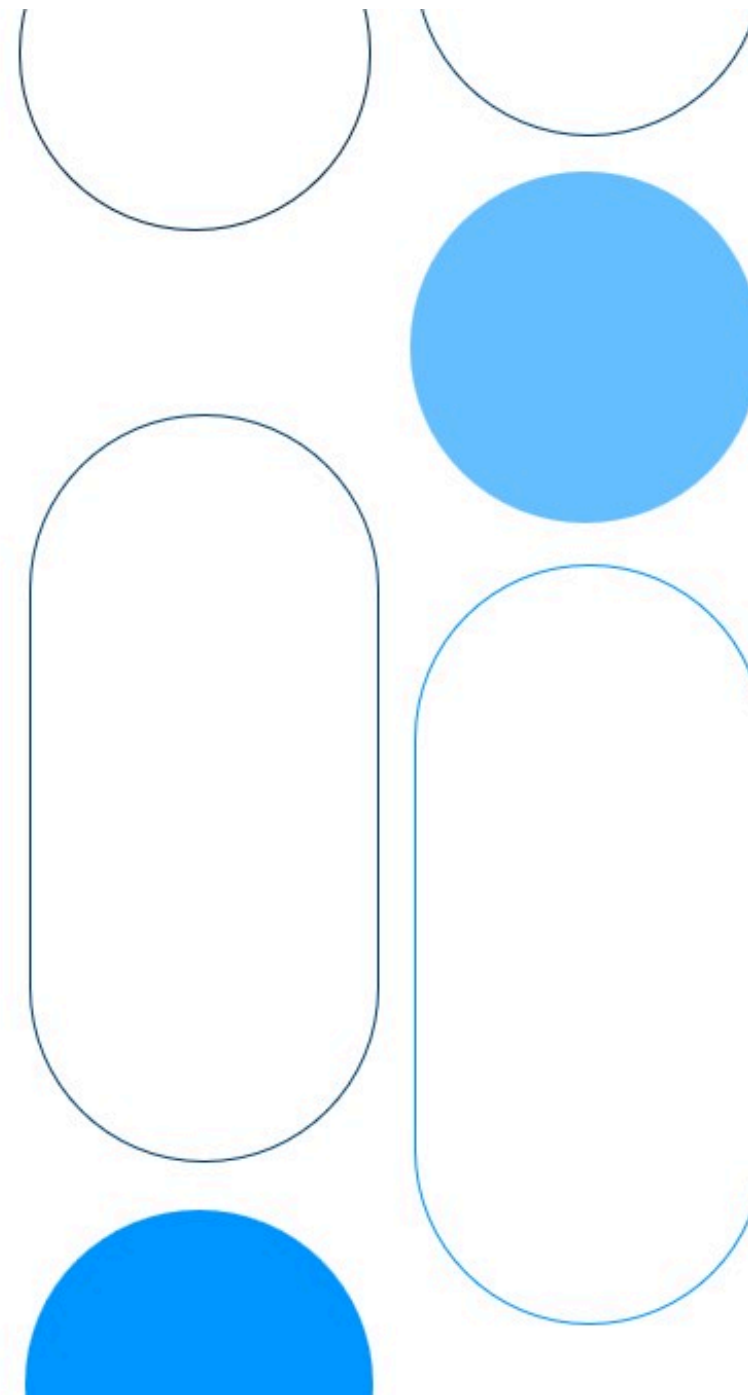

ERNI (GWh) por nudo

RTD RTT % ERNI c/r PDBF renovable Peninsular

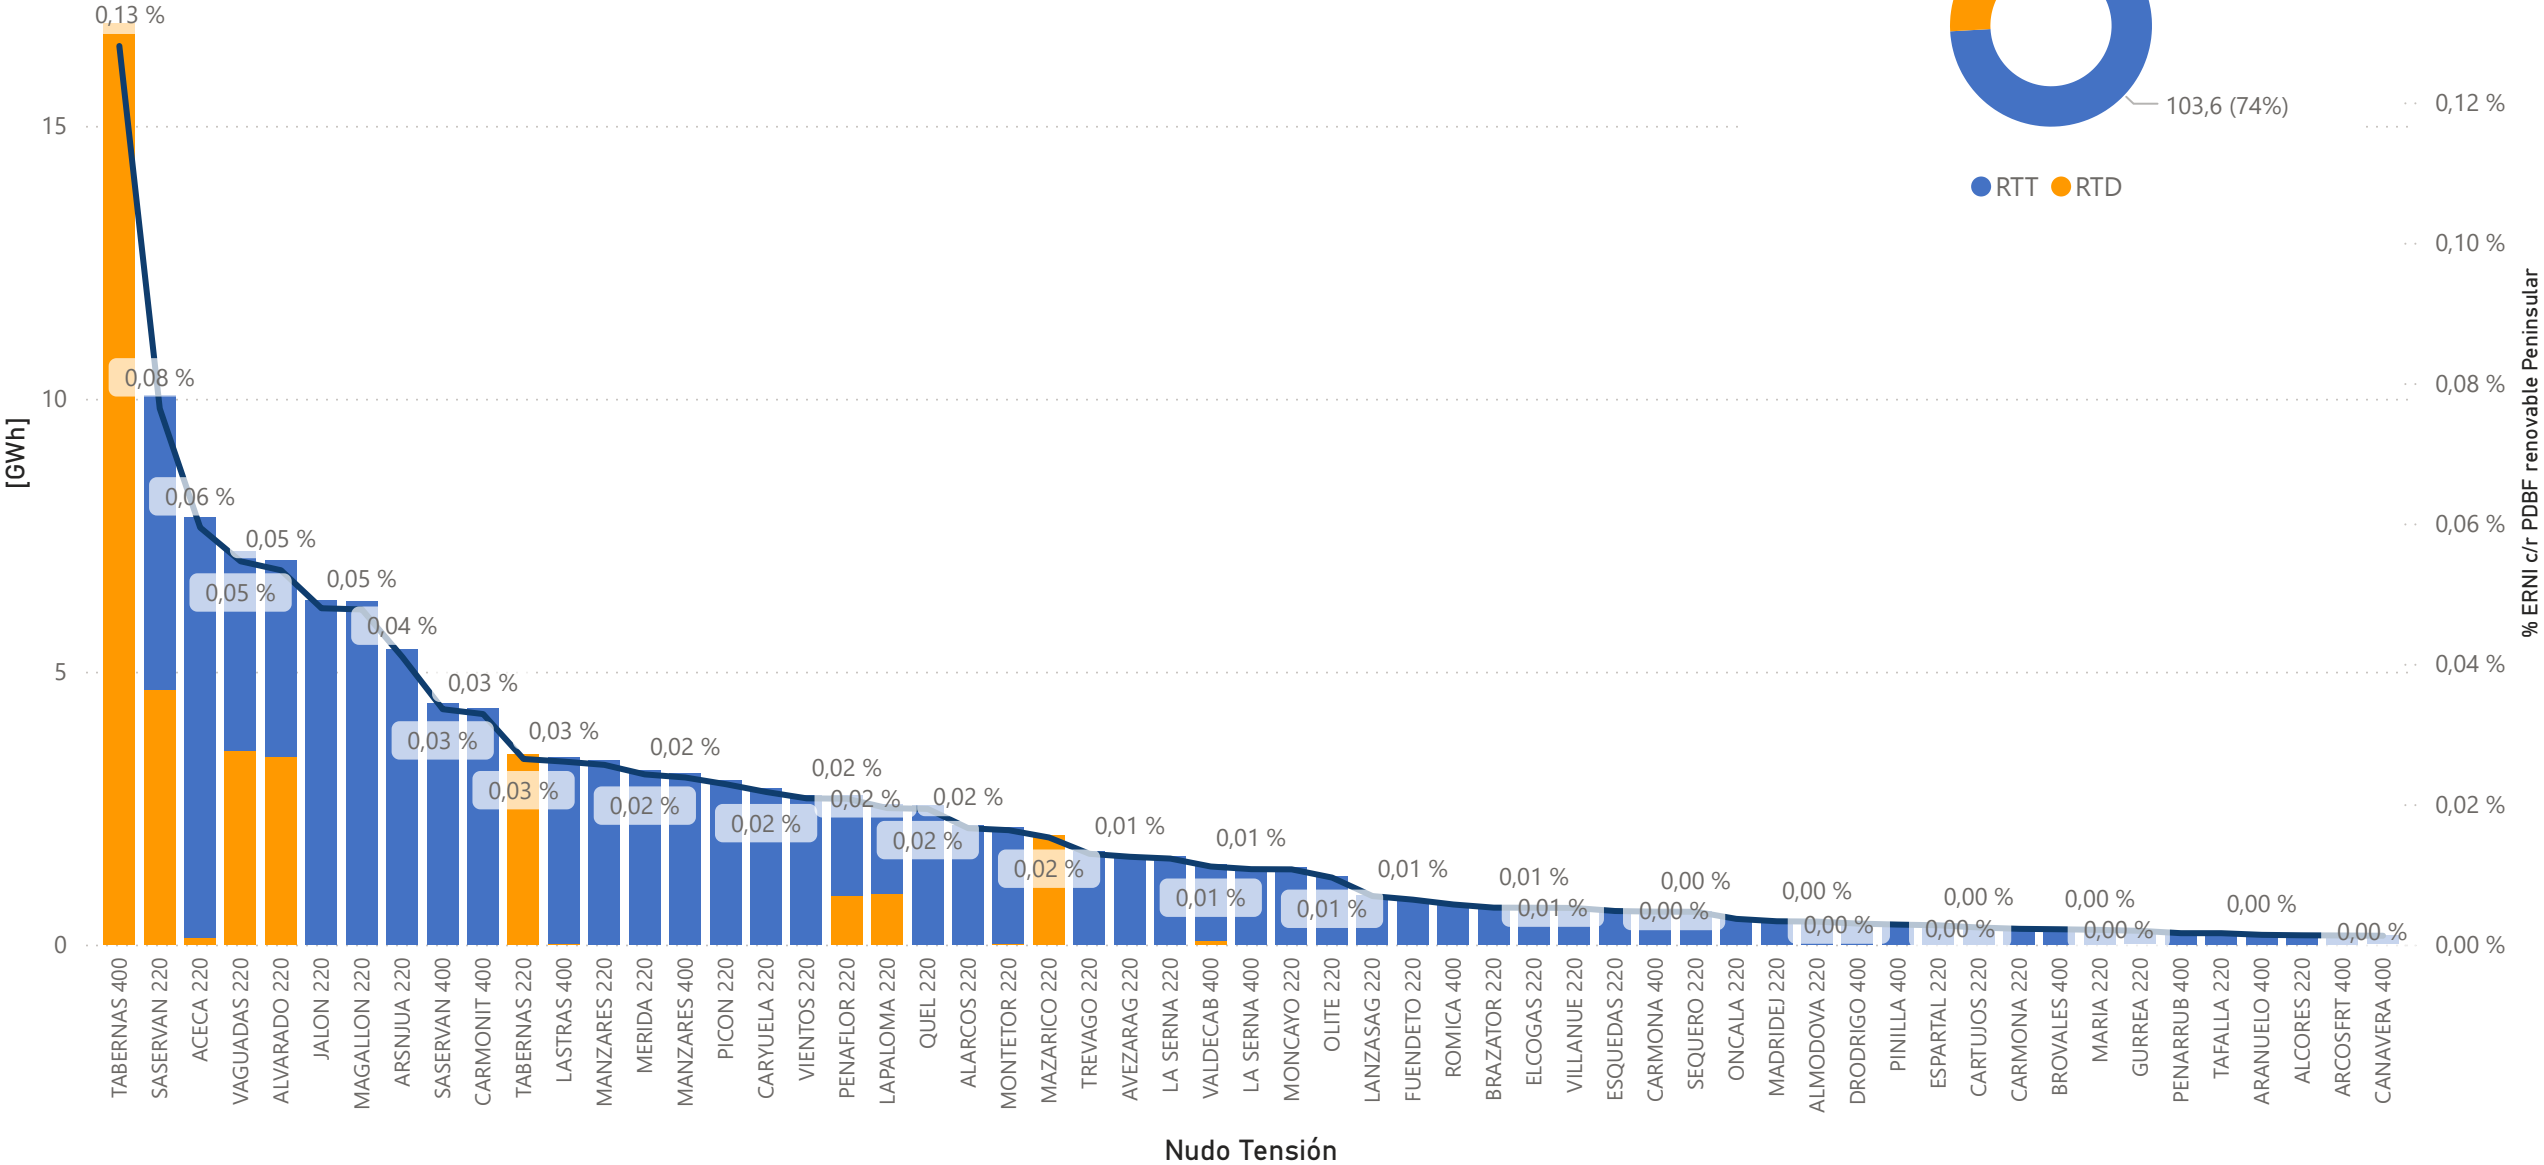

Nudo Tensión	Programa PDBF renovable total por nudo (GWh)	ERNI (GWh)	% ERNI c/r PDBF renovable nudo	% ERNI c/r PDBF renovable Peninsular
TABERNAS 400	40,54	16,88	41,65 %	0,13 %
TABERNAS 220	23,11	3,49	15,09 %	0,03 %
SASERVAN 220	83,46	10,07	12,07 %	0,08 %
ALVARADO 220	61,46	7,03	11,44 %	0,05 %
VAGUADAS 220	70,51	7,20	10,21 %	0,05 %
ARSNJUA 220	53,54	5,40	10,10 %	0,04 %
ACECA 220	78,55	7,83	9,97 %	0,06 %
ALARCOS 220	23,45	2,19	9,32 %	0,02 %
MANZARES 220	43,71	3,38	7,72 %	0,03 %
PICON 220	44,40	3,01	6,79 %	0,02 %
LA SERNA 220	26,60	1,61	6,07 %	0,01 %
QUEL 220	42,55	2,55	5,99 %	0,02 %
JALON 220	107,77	6,32	5,86 %	0,05 %
MANZARES 400	54,92	3,14	5,71 %	0,02 %
MERIDA 220	64,90	3,20	4,92 %	0,02 %
LAPALOMA 220	53,35	2,56	4,80 %	0,02 %
CARMONIT 400	92,93	4,33	4,66 %	0,03 %
CARYUELA 220	66,66	2,87	4,30 %	0,02 %
MONCAYO 220	34,63	1,41	4,08 %	0,01 %
MAZARICO 220	51,66	2,01	3,89 %	0,02 %
MAGALLON 220	171,36	6,30	3,67 %	0,05 %
PENAFLO 220	75,26	2,74	3,64 %	0,02 %
SASERVAN 400	127,33	4,42	3,47 %	0,03 %
LASTRAS 400	114,48	3,44	3,00 %	0,03 %
AVEZARAG 220	67,31	1,65	2,45 %	0,01 %
TREVAGO 220	93,07	1,70	1,83 %	0,01 %
VIENTOS 220	156,46	2,75	1,76 %	0,02 %
MONTETOR 220	132,82	2,15	1,62 %	0,02 %
LA SERNA 400	129,66	1,42	1,09 %	0,01 %
VALDECAB 400	212,80	1,47	0,69 %	0,01 %

Consideraciones del cálculo

- El volumen de Energía Renovable No Integrable (ERNI) por restricciones técnicas en la red por nudo se han estimado en el caso de:
 - a. Limitaciones por unidad de programación (UP), como el límite de programa máximo para la UP establecido en el proceso de solución de restricciones técnicas del diario Fase I con respecto al Programa Diario Base Funcionamiento (PDBF)
 - b. Limitaciones por unidad física (UF), como el límite de programa máximo establecido para la UF en el proceso de solución de restricciones técnicas del diario Fase I con respecto al desglose de las UFs del Programa Diario Base Funcionamiento (PDBF) de su correspondiente UP disponible por el Operador del Sistema.
- Para estos cálculo se ha tenido únicamente los Programa Diario Base Funcionamiento (PDBF) de unidades con localización eléctrica específica de unidades renovables.
- Se consideran las unidades renovables de biogás, biomasa, eólica terrestre, hidráulica no perteneciente a una Unidad de Gestión Hidráulica, solar fotovoltaica, solar térmica e hibridación renovable.
- Los datos agregados mensuales del porcentaje de Energía Renovable No Integrable (ERNI) por restricciones técnicas está disponible en la web pública esios.ree.es en el parte inferior del apartado de *Mercados y Precios*. El valor del ERNI por nudo presentado en este informe podrá no ser coincidente con el valor mensual agregado presentado en la web del esios.

Origen de datos

Código Limitación	Tipo de Limitación
RTT	Restricción téc Red Transporte
RTD	Restricción téc. Red Distribución

redeia

El valor de lo esencial

red eléctrica

reintel

redinter

elewit