

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

A		INTERRUPTOR SCHNEIDER MTZ1...3P-FIJO		CAPACITORES SCHNEIDER BLRCS250A300B44
B		INTERRUPTOR MAGNÉTICO SCHNEIDER NSX....		MULTIMEDIDOR SCHNEIDER METSEPM5340
C		INTERRUPTOR MAGNETO TÉRMICO SCHNEIDER A9F9....		CENTRAL DE ALARMAS PA820-220V
D		GUARDAMOTOR		
E		BORNERA FUSIBLE ZOLODA		
F		BORNE DE COMANDO ZOLODA		
G		PUESTA A TIERRA		
H				

**CONFORME  
A OBRA**  
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

CABLEADOS:

FASE CDO. 220VCA: CABLE NEGRO 1,5mm<sup>2</sup>  
 NEUTRO CDO. 220VCA: CABLE CELESTE 1,5mm<sup>2</sup>  
 POS. CDO. 24VCC: CABLE ROJO 1,5mm<sup>2</sup>  
 NEG. CDO. 24VCC: CABLE BLANCO 1,5mm<sup>2</sup>  
 CTOS. VOLT.: CABLE NEGRO CABLE NEGRO 2,5mm<sup>2</sup>  
 CTOS. AMP.: CABLE NEGRO 4mm<sup>2</sup>  
 CTOS. AMP. (TIERRA): CABLE VERDE/AMARILLO 4mm<sup>2</sup>




Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
 Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
 Denominación: CARATULA  
 ESQUEMAS FUNCIONALES  
 TGBT SALA DE TRAFOS


Nº de Obra: 3225  
 Hoja N°: 1/13  
 Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
 Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
 Rev.N° 3

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

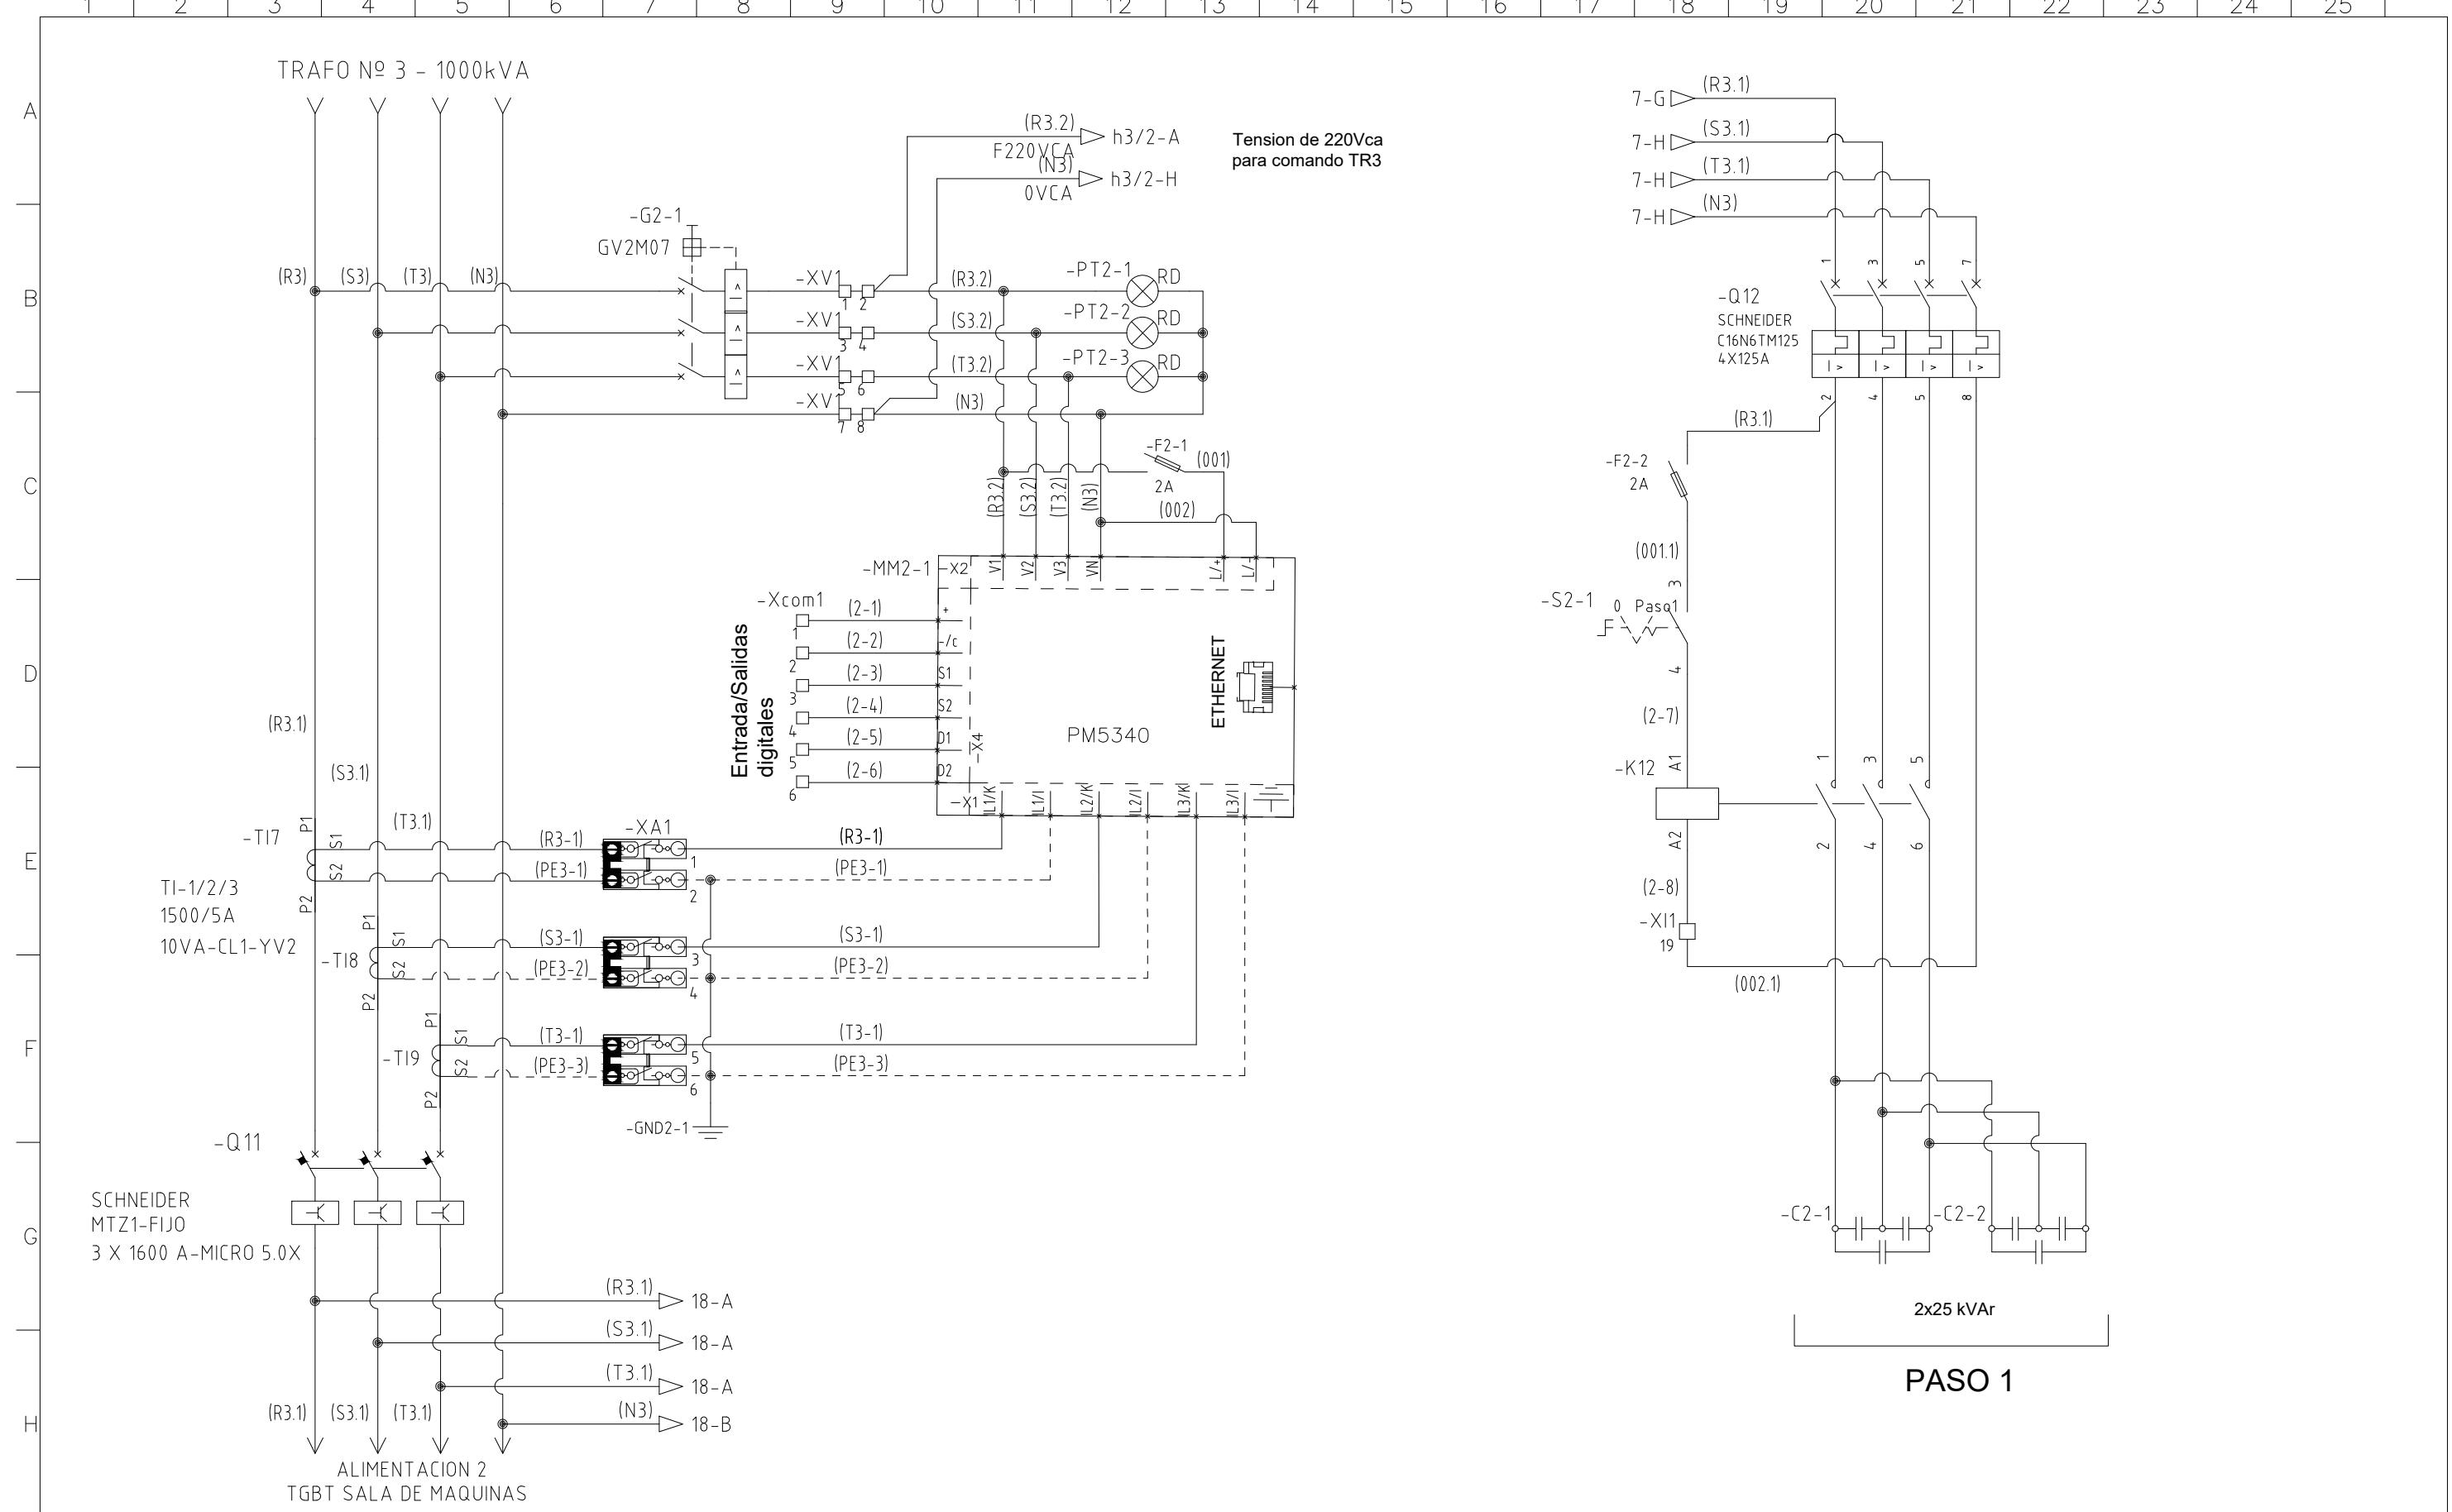


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA	Dibujó	26/03/25	S.SOSA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION	Revisó	26/03/25	C.SPESOT
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA	Aprobó	26/03/25	L.PICECH
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION			

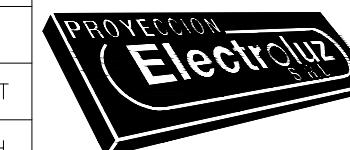


Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q11-TRAFO 3-ALIM.2 TGBT SALA DE MAQ.  
COLUMNIA 1

Nº de Obra: 3225  
Hoja N°: 2/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
Rev.N° 3

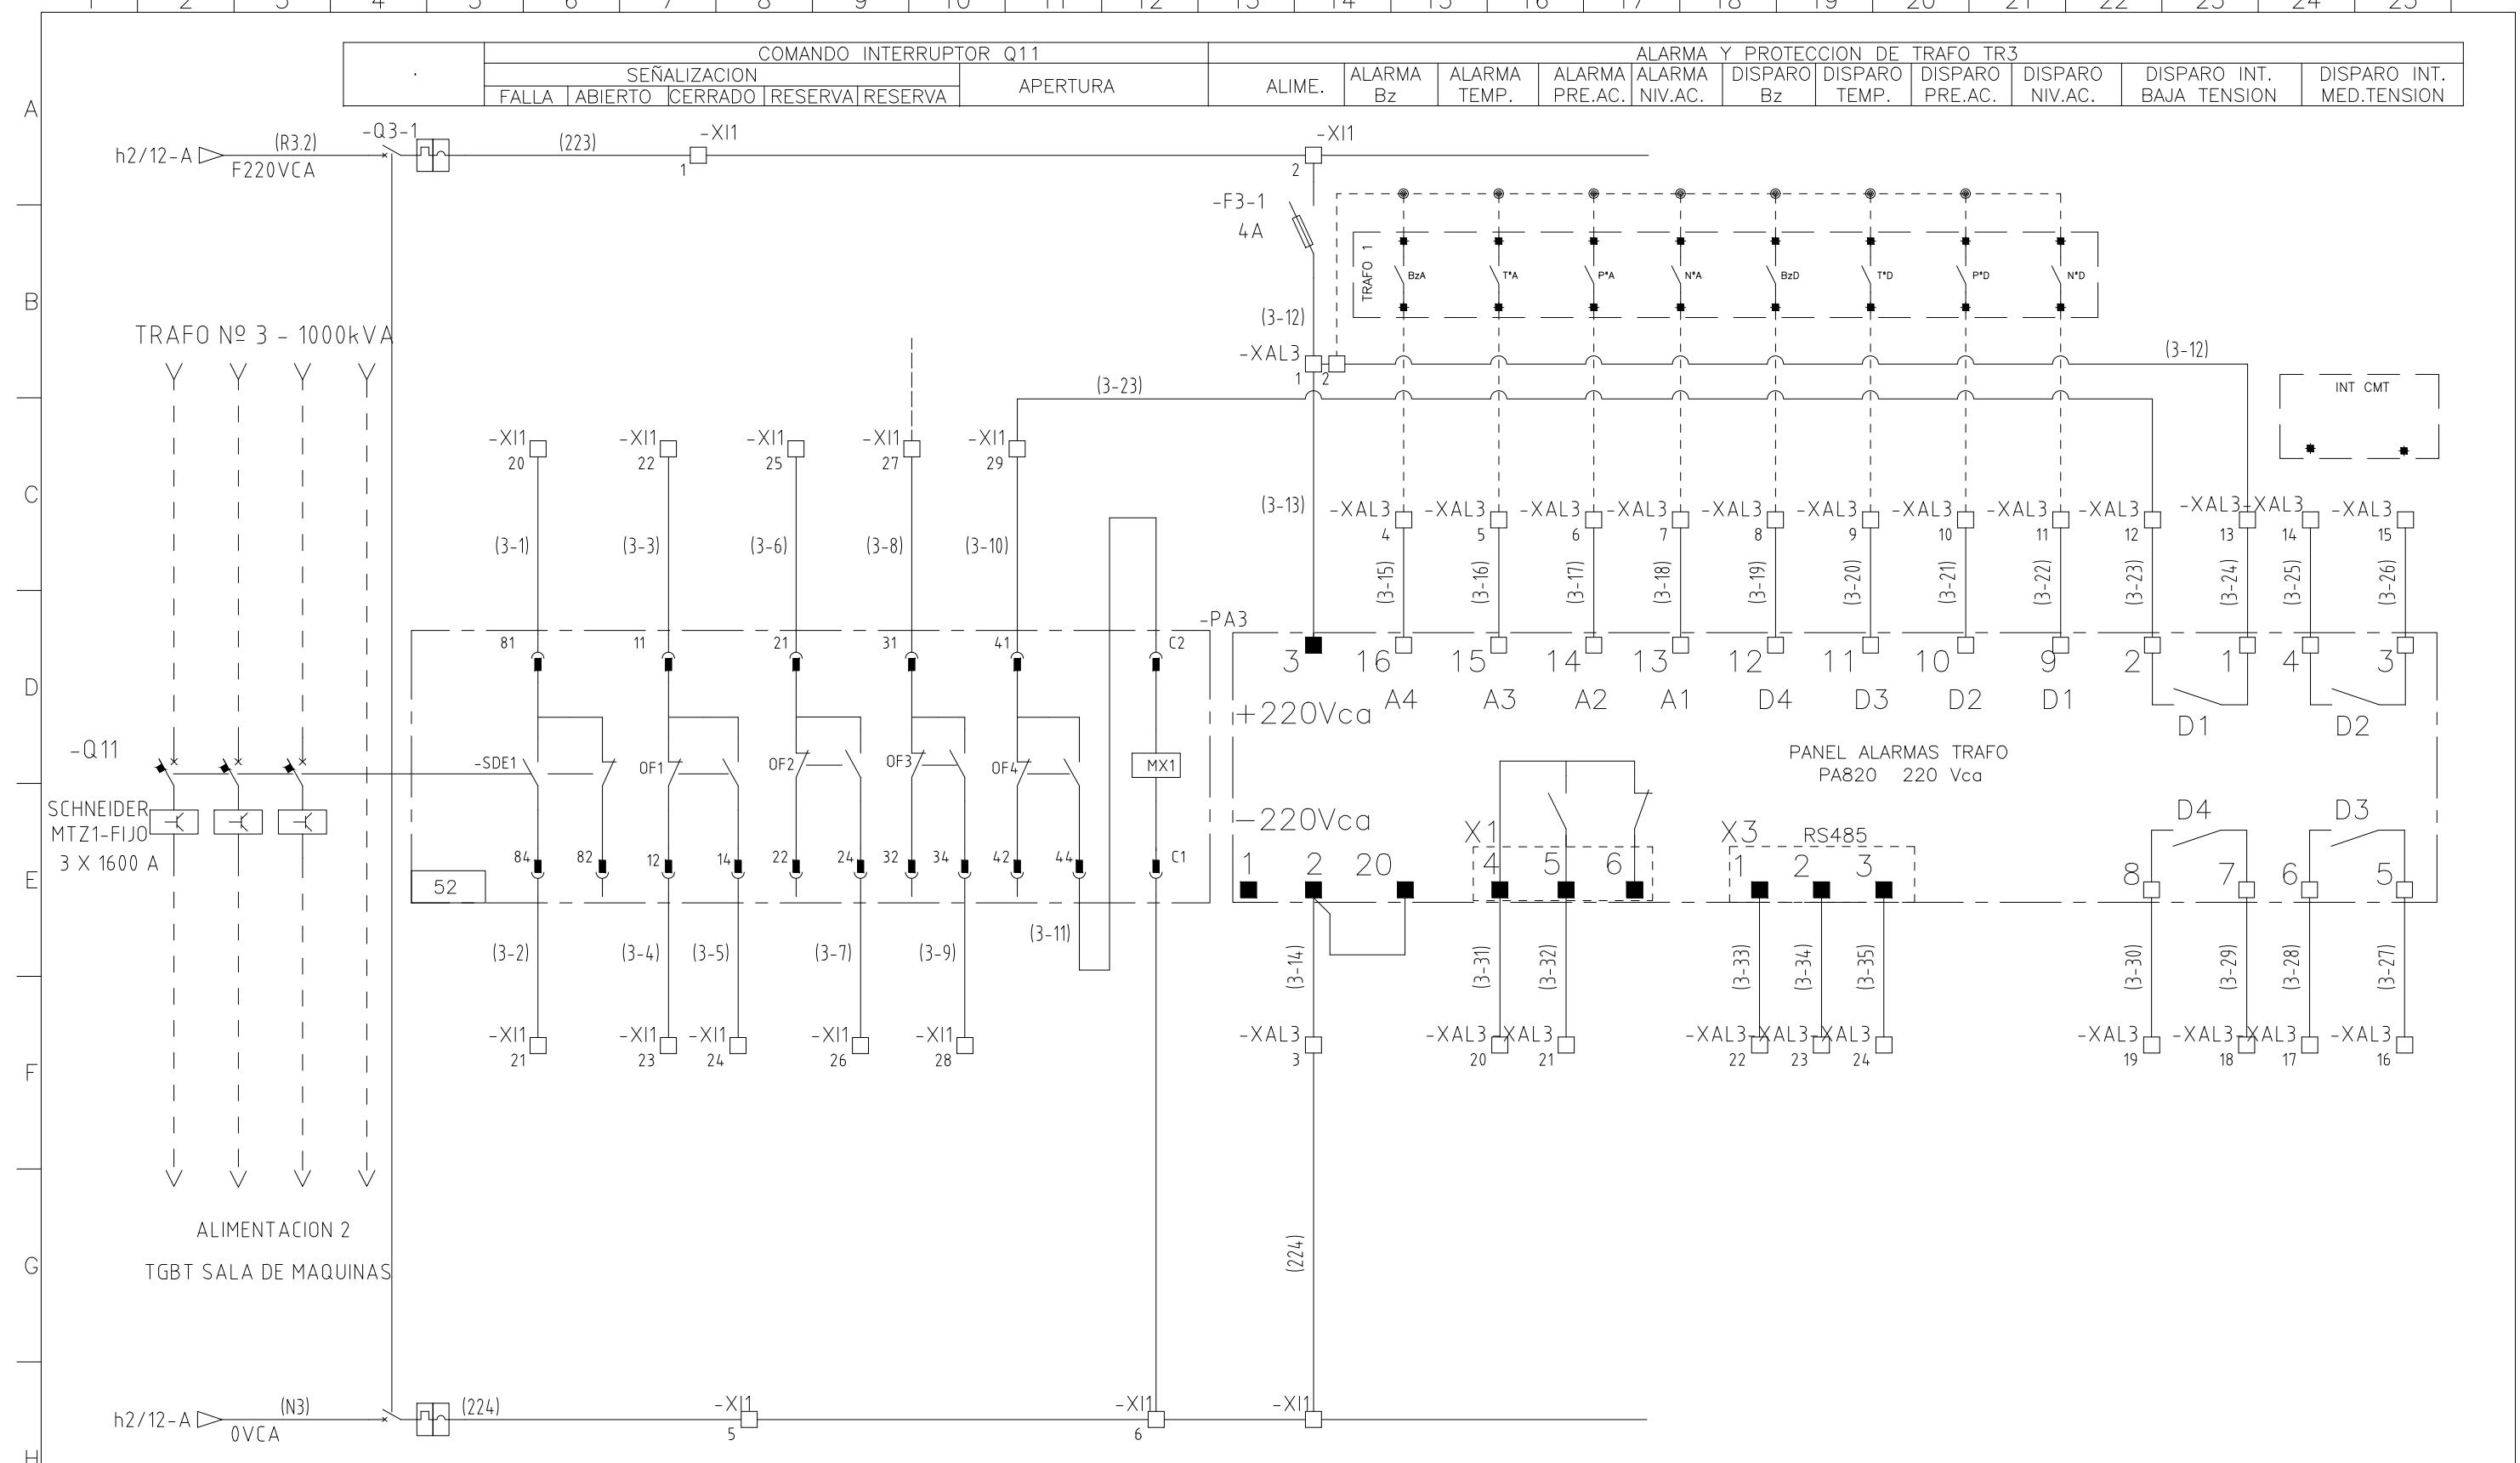

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION


Dibujó	Fecha	Nombre
	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

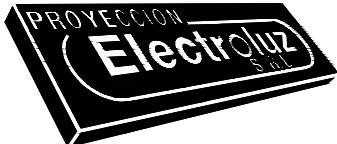

Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL  
Q11-TRAFO 3 -COMANDO  
COLUMNAS 1-2

Nº de Obra: 3225 Hoja N°: 3/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01 Rev.N° 3

## BARRAS PPAL TGBT (DESDE TRAFO 2)

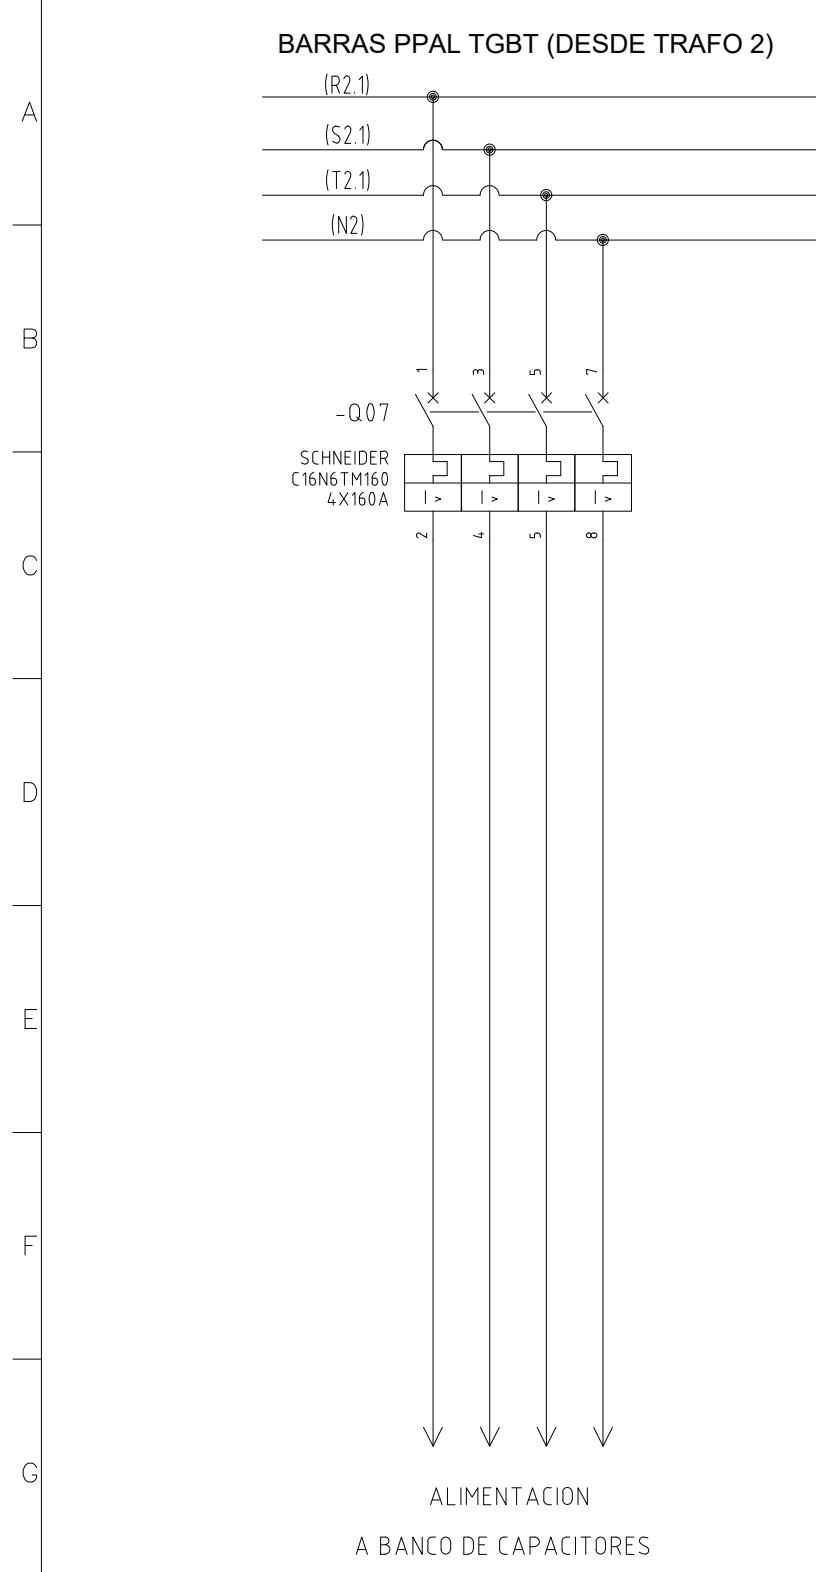


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH




Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q07 INT.BCO CAPACITORES  
COLUMNAS 1-3

Nº de Obra:	Hoja Nº:
3225	4/13
Nº de Plano Cliente:	Rev.Nº
Nº de Plano:	Rev.Nº
4795-01-E-FU01	3

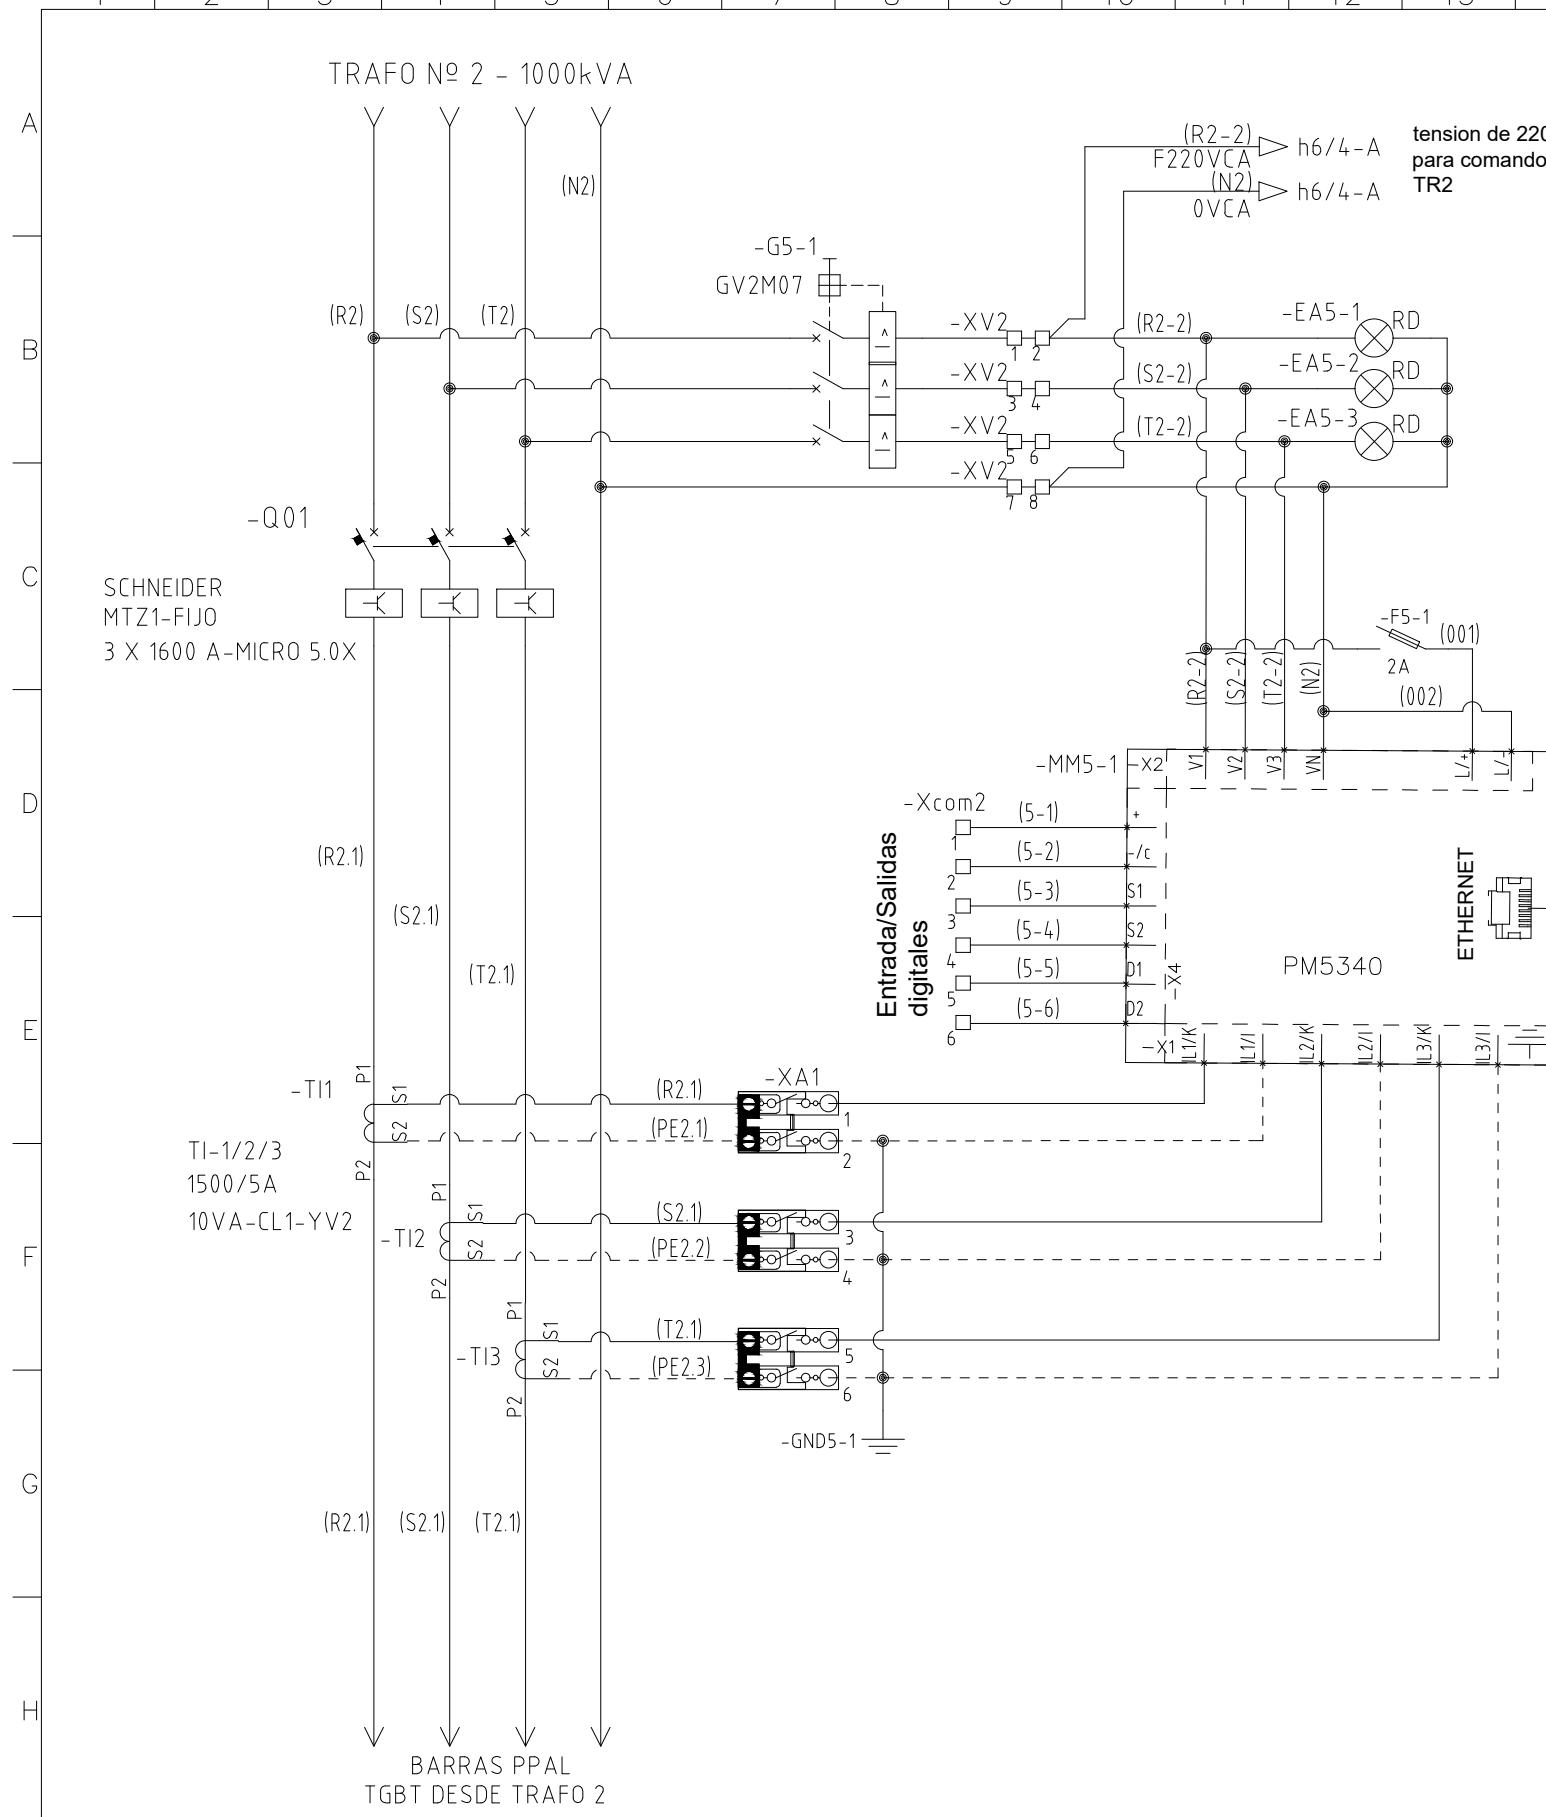


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA	Dibujó	26/03/25	S.SOSA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION	Revisó	26/03/25	C.SPESOT
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA	Aprobó	26/03/25	L.PICECH
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION			

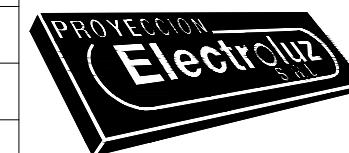


Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q01-TRAFO 2  
COLUMNAS 2

Nº de Obra: 3225 Hoja N°: 5/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01 Rev.N° 3

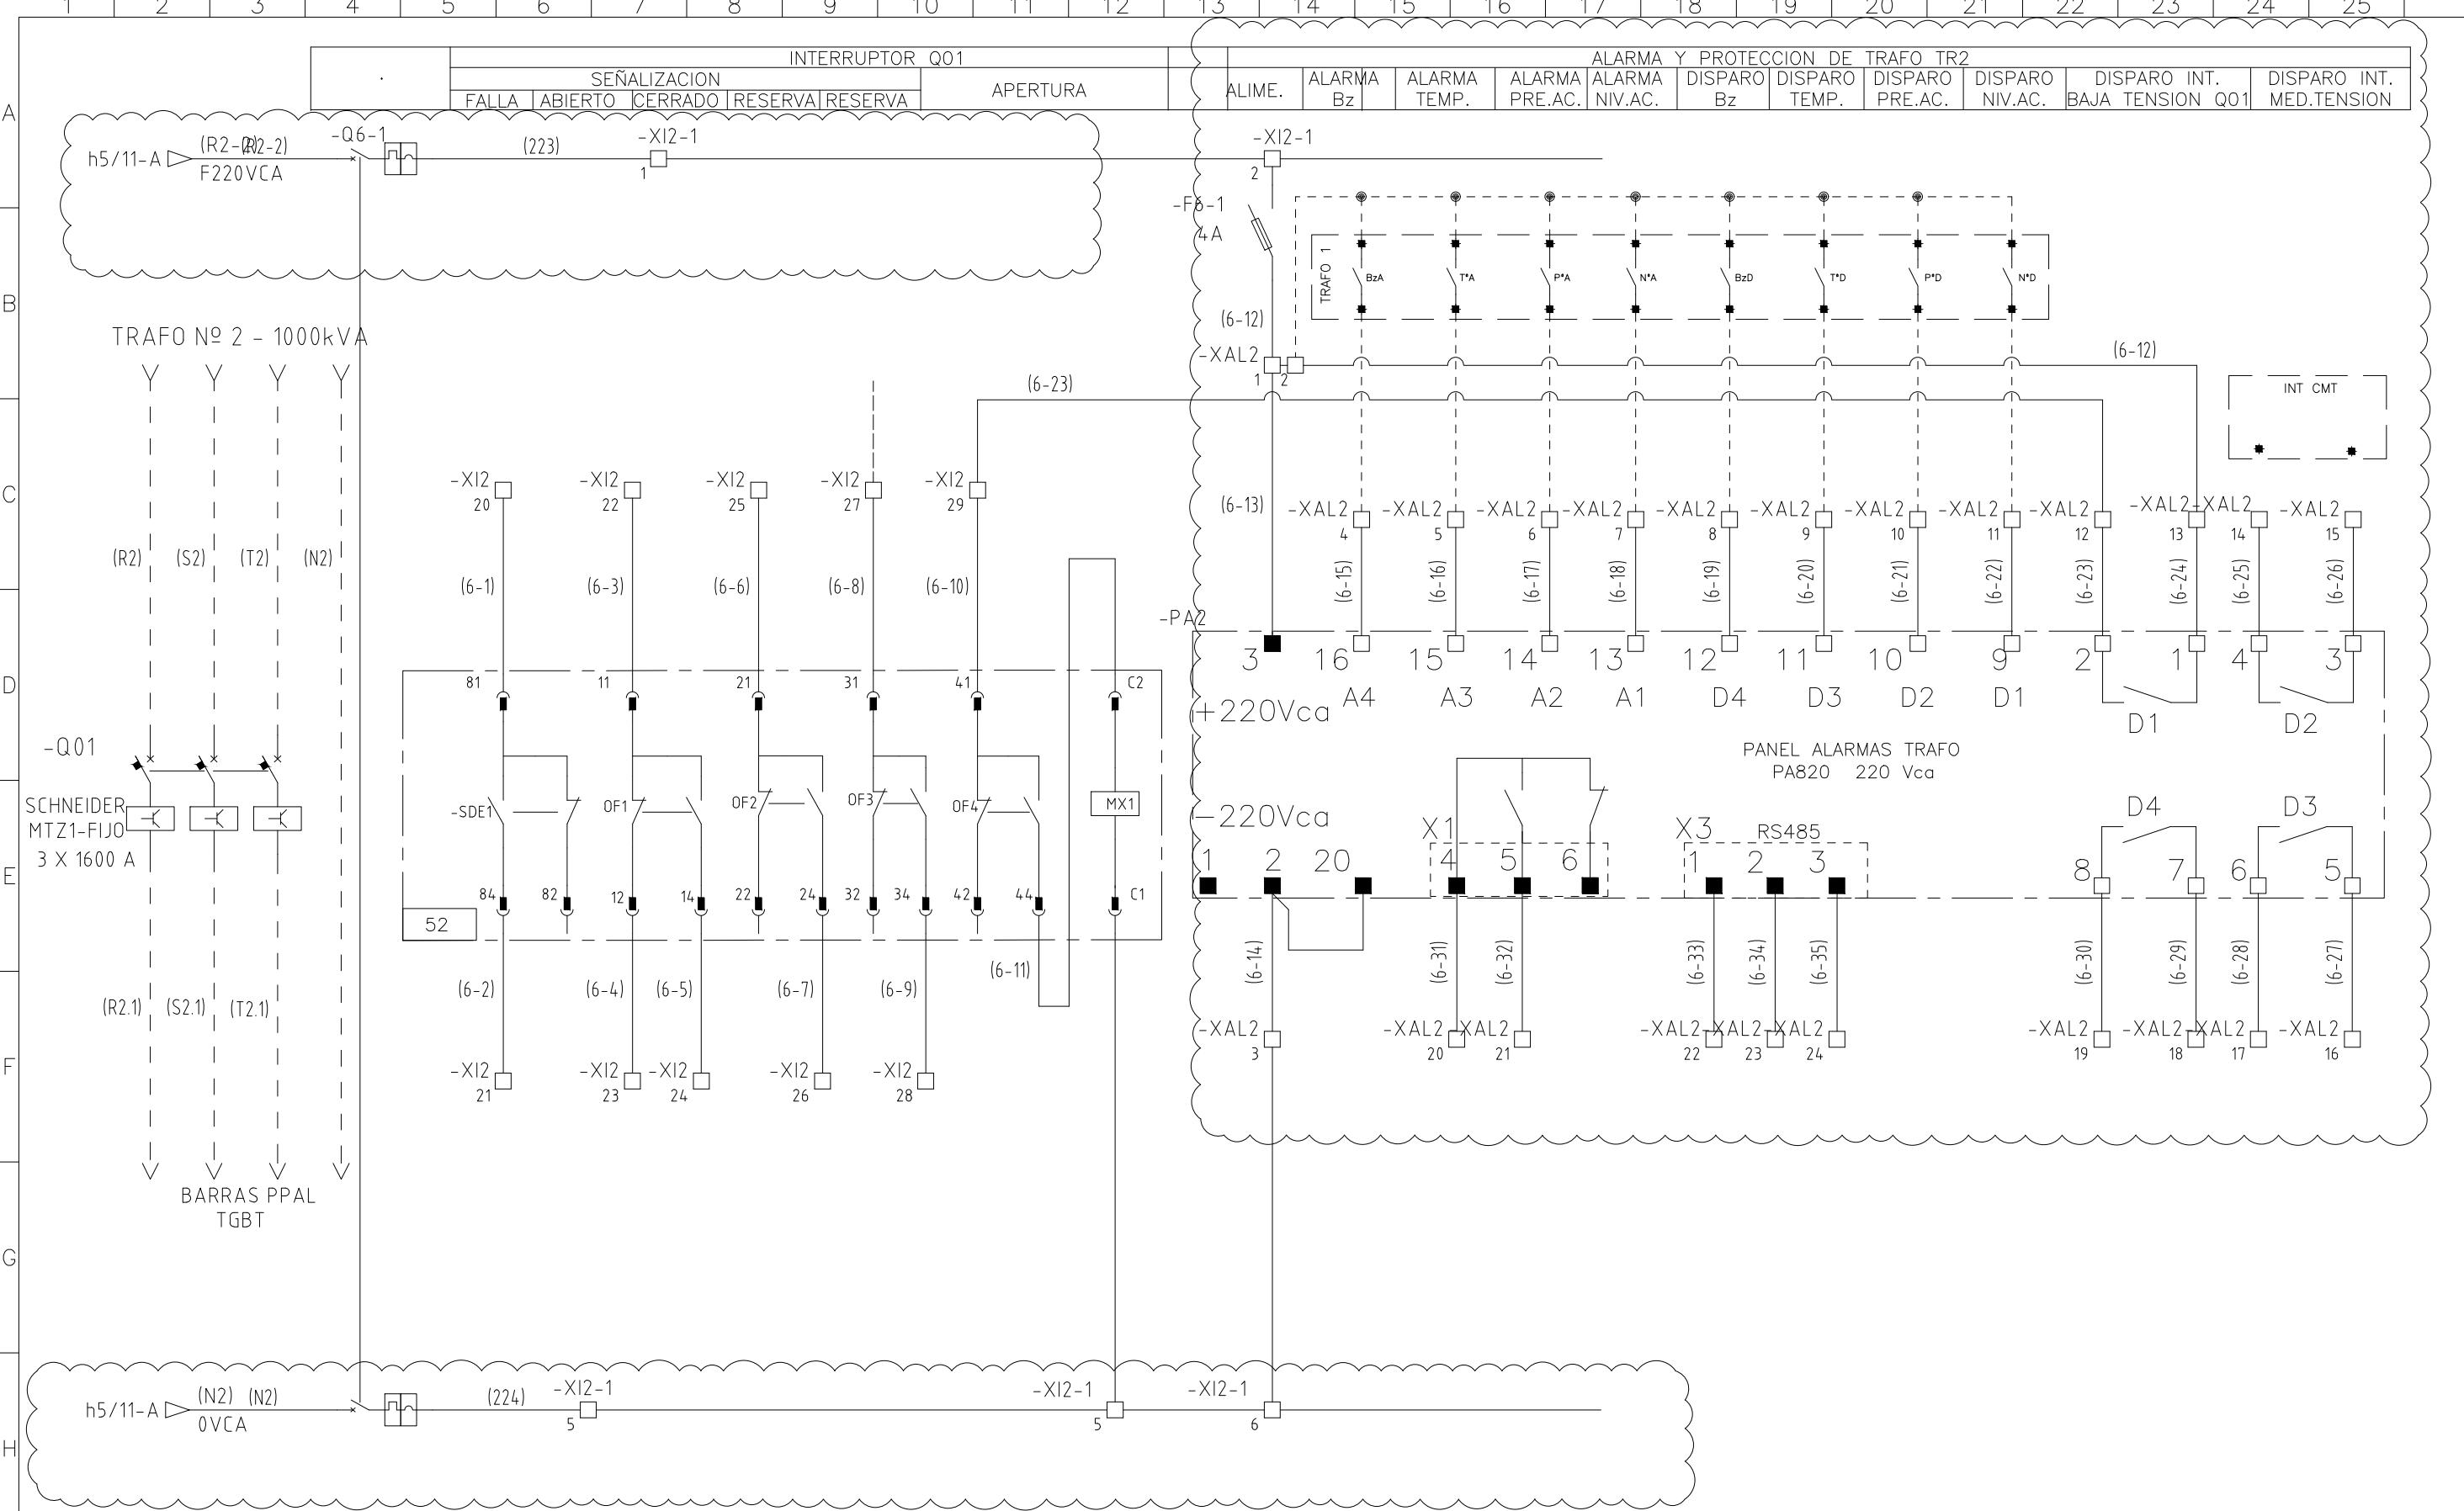

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

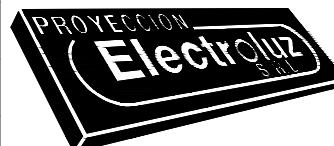

Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL  
Q01-TRAFO 2  
COLUMNAS 2

Nº de Obra: 3225 Hoja N°: 6/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01 Rev.N° 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

INTERRUPTOR Q06				
SEÑALIZACION			APERTURA	
FALLA	ABIERTO	CERRADO	RESERVA	RESERVA

(223)

1

-XI3

2

-XI3

BARRAS PPAL TGBT

(R2.1) (S2.1) (T2.1) (N2)

-Q06

SCHNEIDER  
MTZ2-FIJO  
3 X 2500 A-MICRO 5.0X

(R2.2) (S2.2) (T2.2)


ALIMENTACION 1  
TGBT SALA DE MAQUINAS

(224)

5


-XI3

6

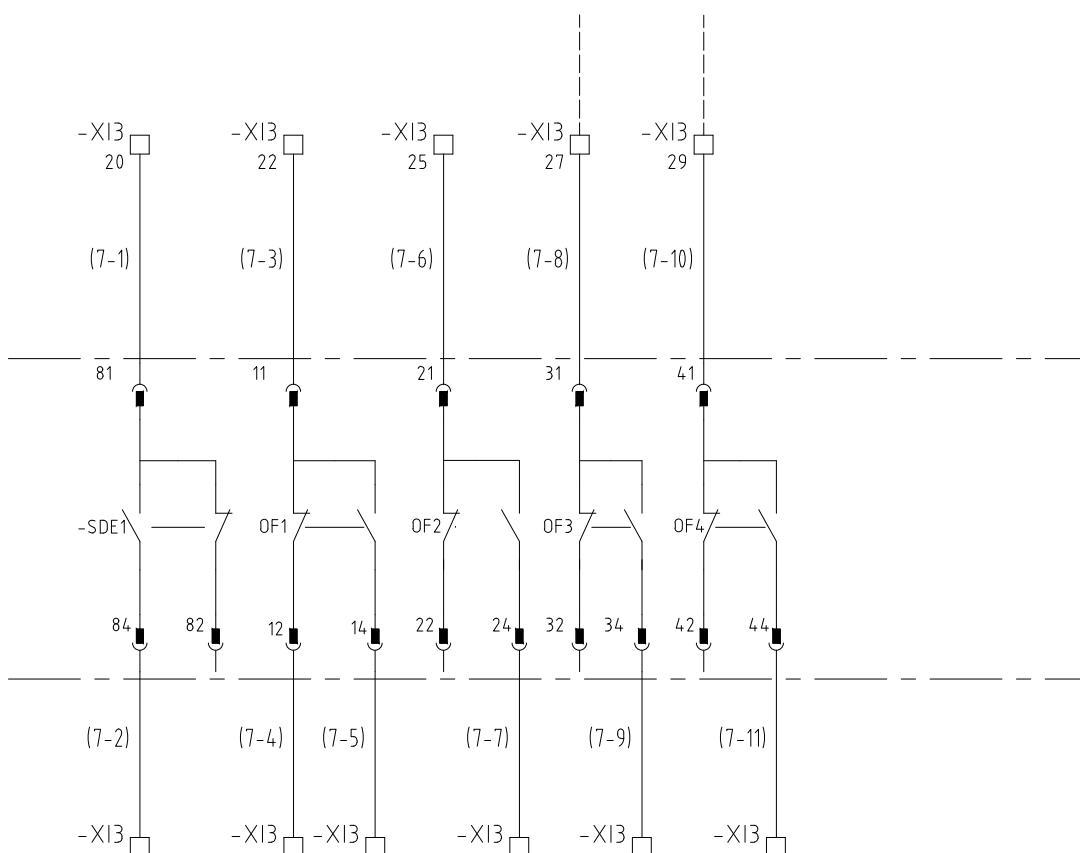


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
Dibujó	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

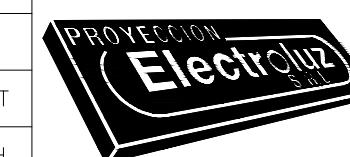


Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q06-ALIM.1 TGBT SALA MAQUINA  
COLUMNAS 2-3

Nº de Obra: 3225  
Hoja N°: 7/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.Nº  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
Rev.Nº 3

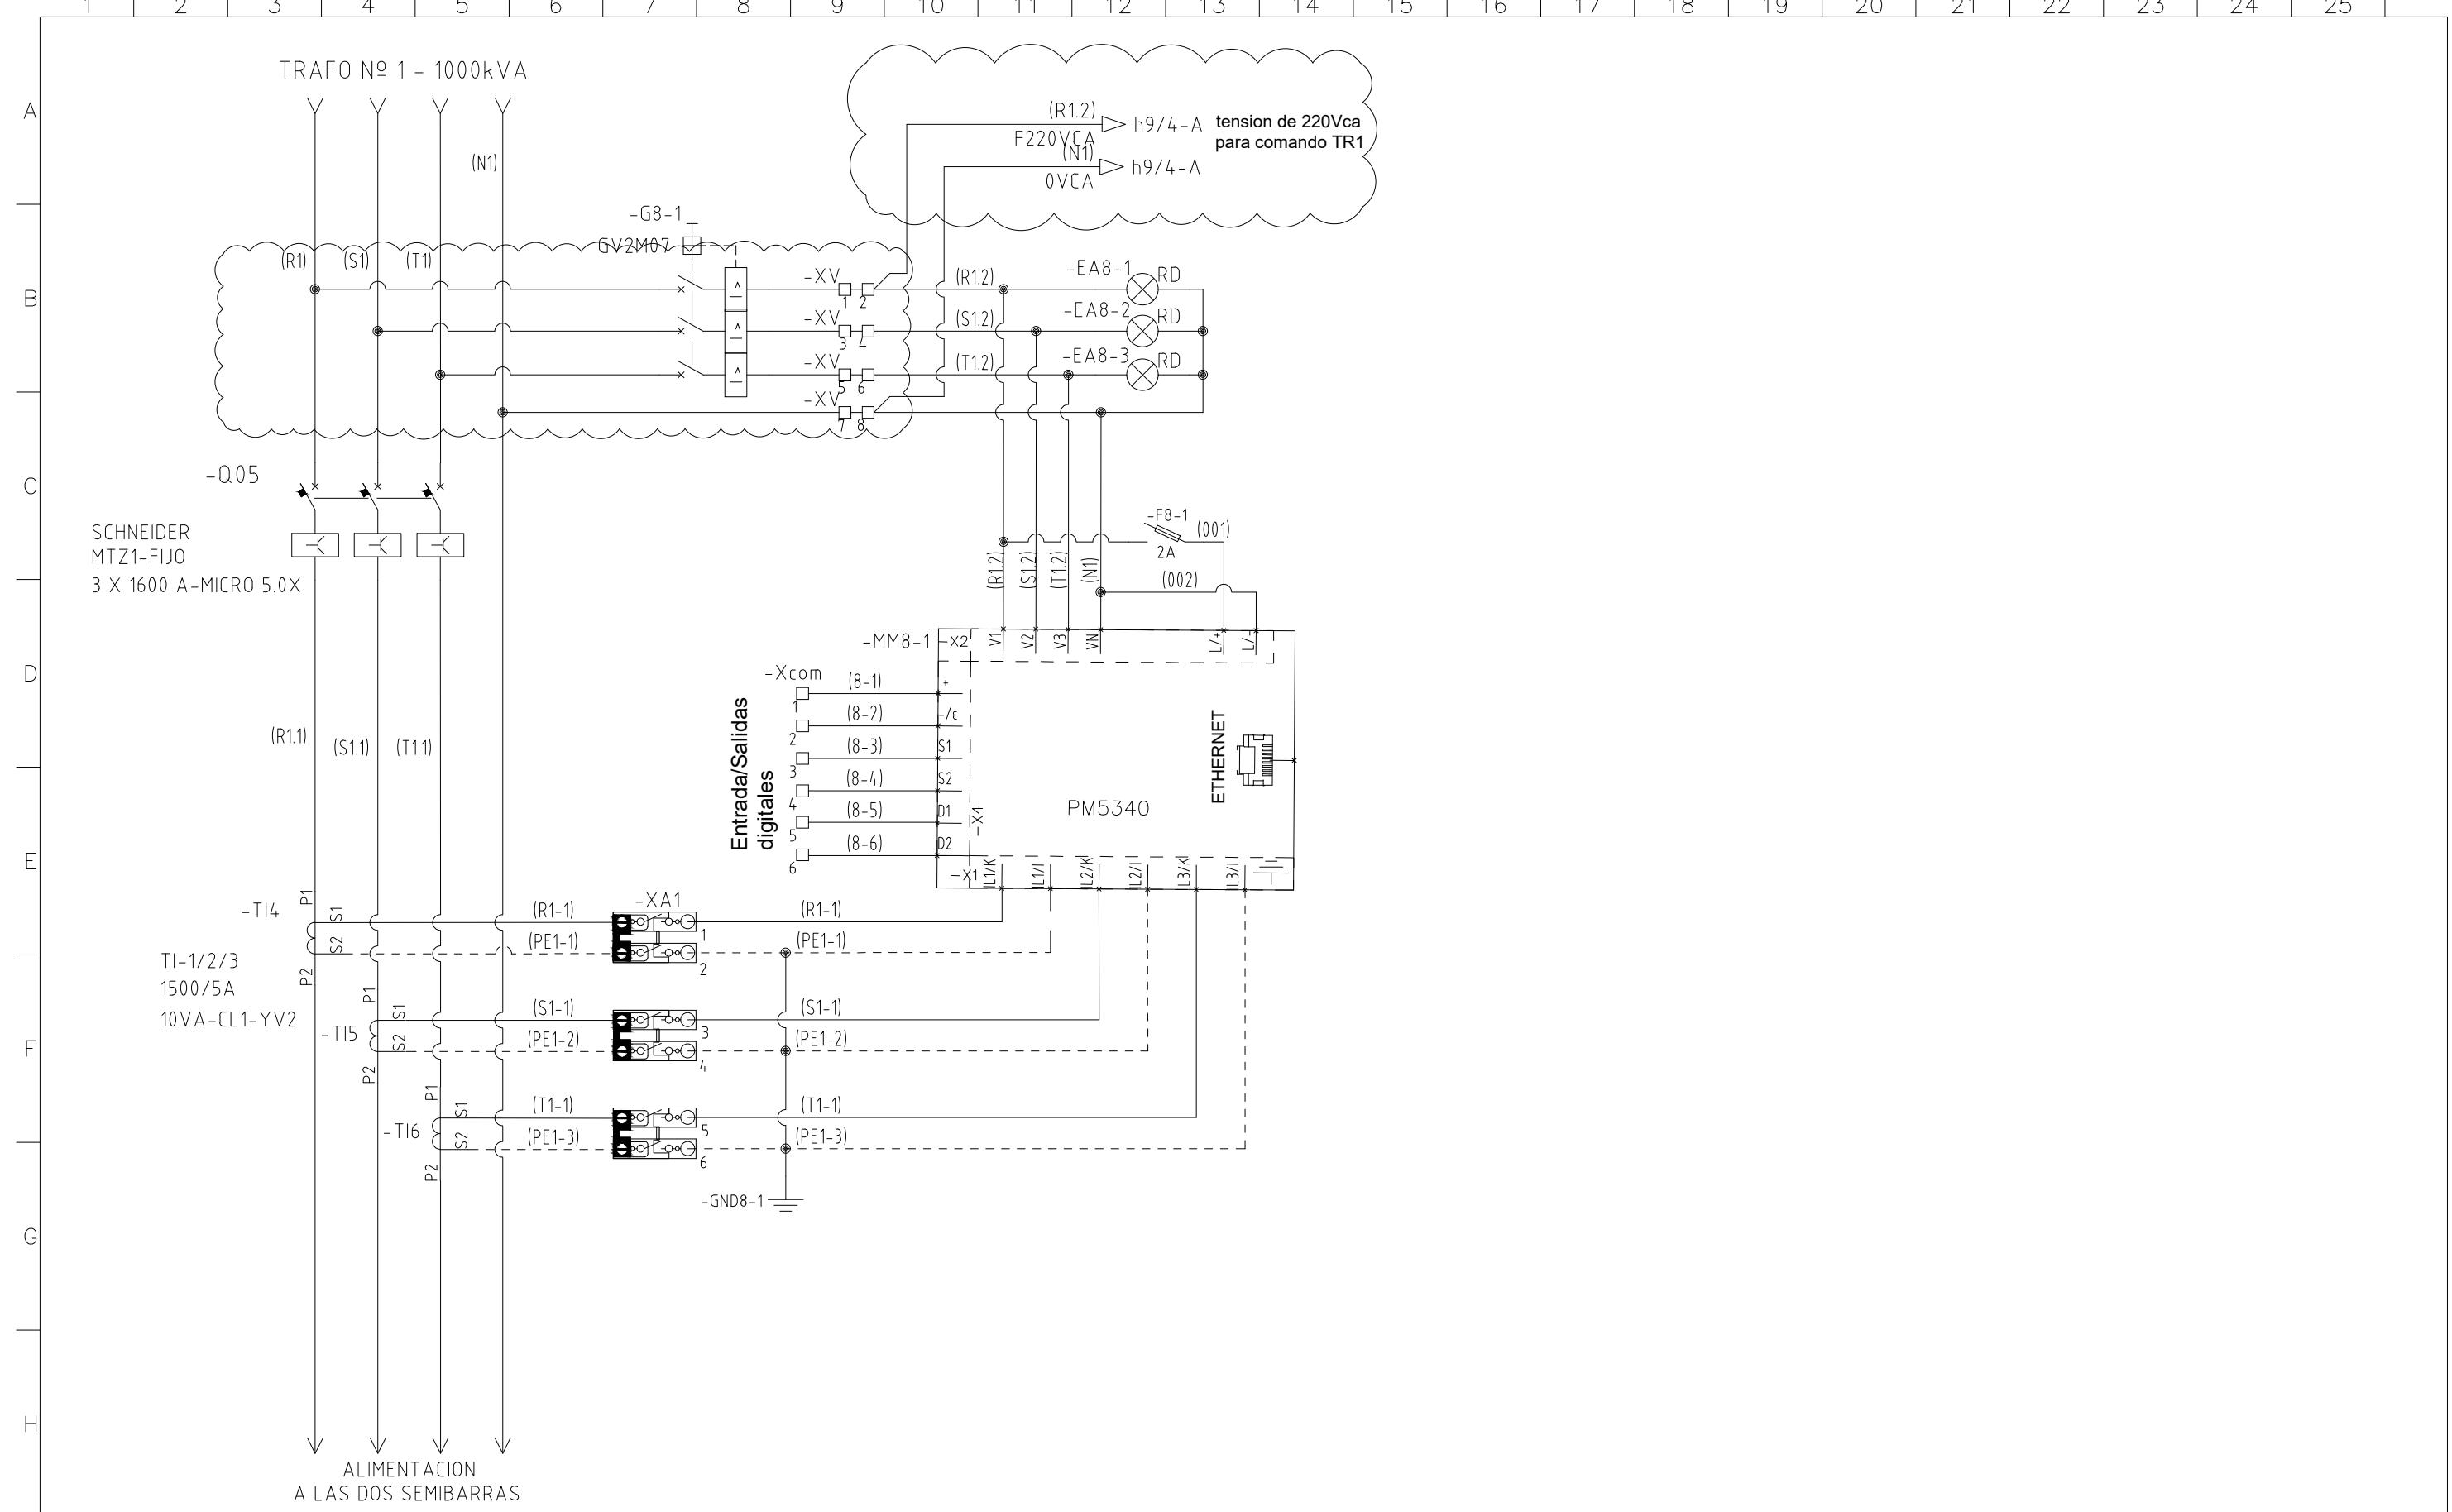


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

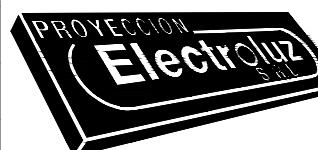

Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q05-TRAFO 1-BARRA PPAL  
COLUMNAS 3-2

Nº de Obra: 3225  
Hoja N°: 8/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
Rev.N° 3

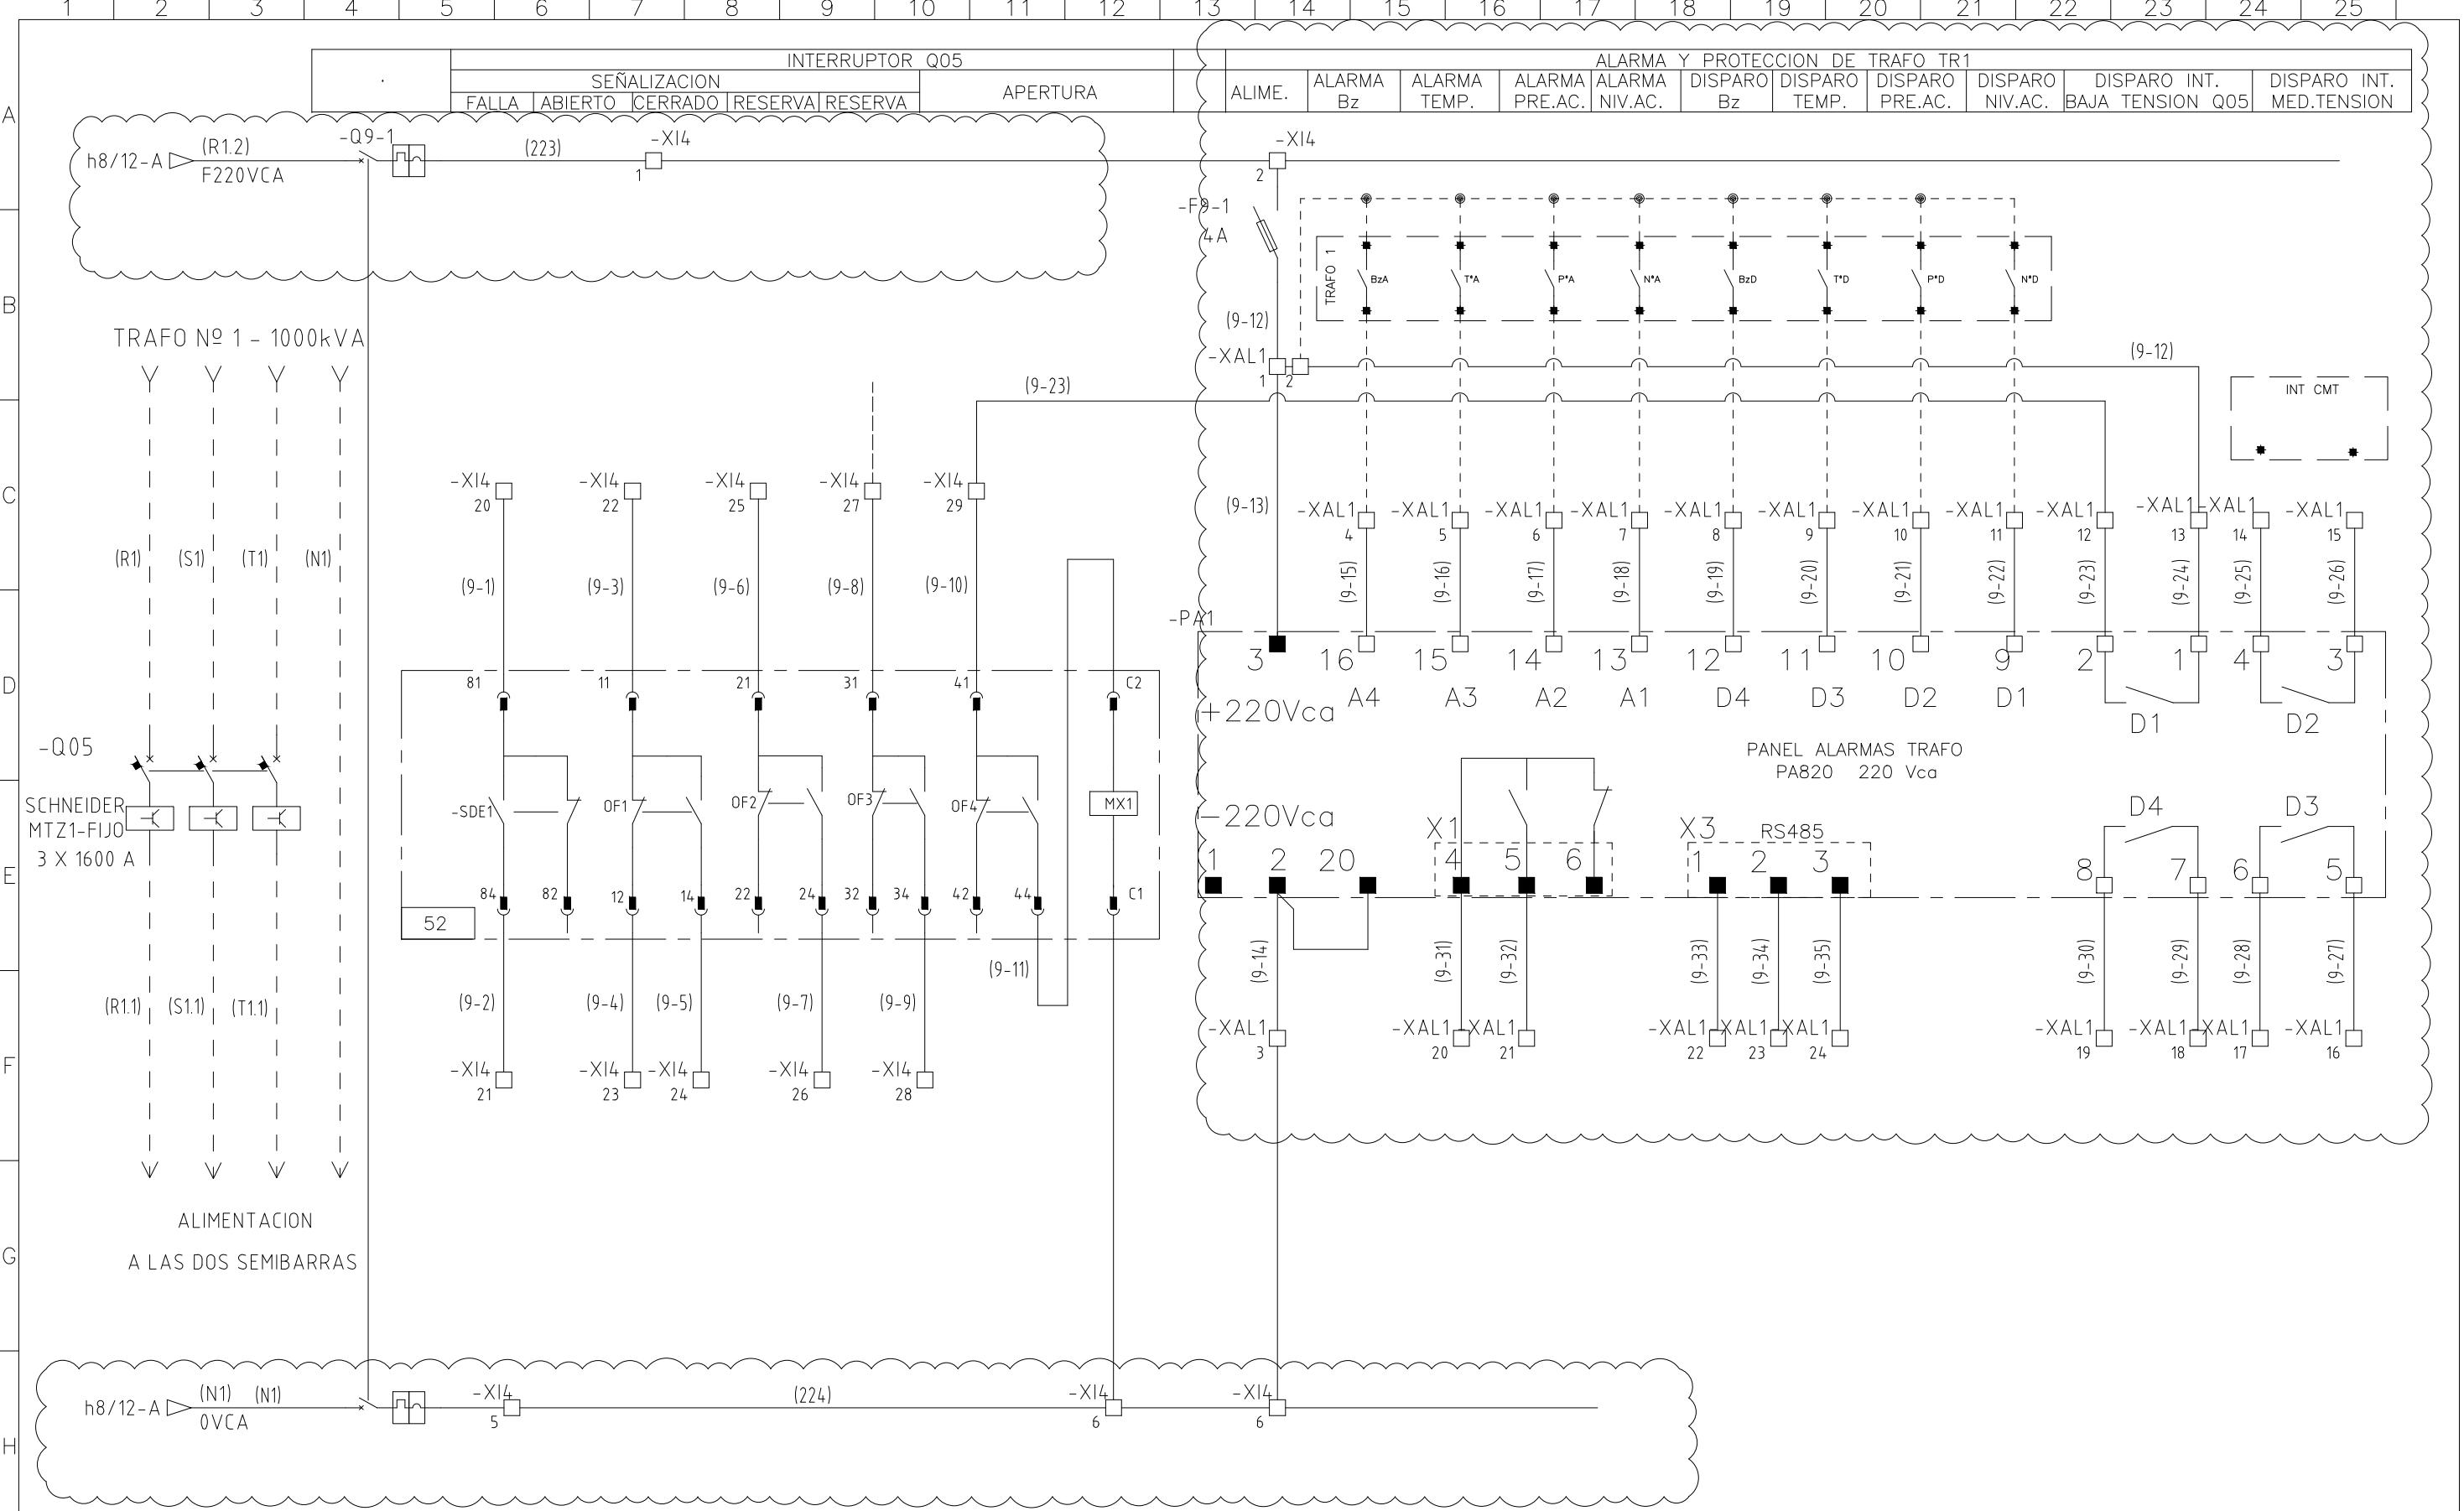

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

	Fecha	Nombre	
Dibujó	26/03/25	S.SOSA	PROY
Revisó	26/03/25	C.SPESOT	
Aprobó	26/03/25	L.PICECH	

	<p>Cliente: UNION AGRICOLA AVDA. Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL Q05-TRAFO 1-BARRA PPAL COLUMNAS 2-2</p>
---	---

Nº de Obra:	Hoja Nº:
<b>3225</b>	<b>9/13</b>
Nº de Plano Cliente:	Rev.Nº
Nº de Plano:	Rev.Nº

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

INTERRUPTOR QAC				
SEÑALIZACION				
FALLA	ABIERTO	CERRADO	RESERVA	RESERVA
APERTURA				

(223)

-X15

1

-X15

2

SEMI BARRA TGBT PPAL  
ALIMENTADO DESDE TRAFO 2

Y Y Y Y

(R2.1) (S2.1) (T2.1) (N2)

-QAC

SCHNEIDER  
MTZ1-H2FIJO  
3 X 1600 A-MICRO 5.0X

(R1.1) (S1.1) (T1.1)

SEMIBARRA PPAL  
ALIMENTADO DESDE TRAFO 1


(224)

-X15

5


-X15

6

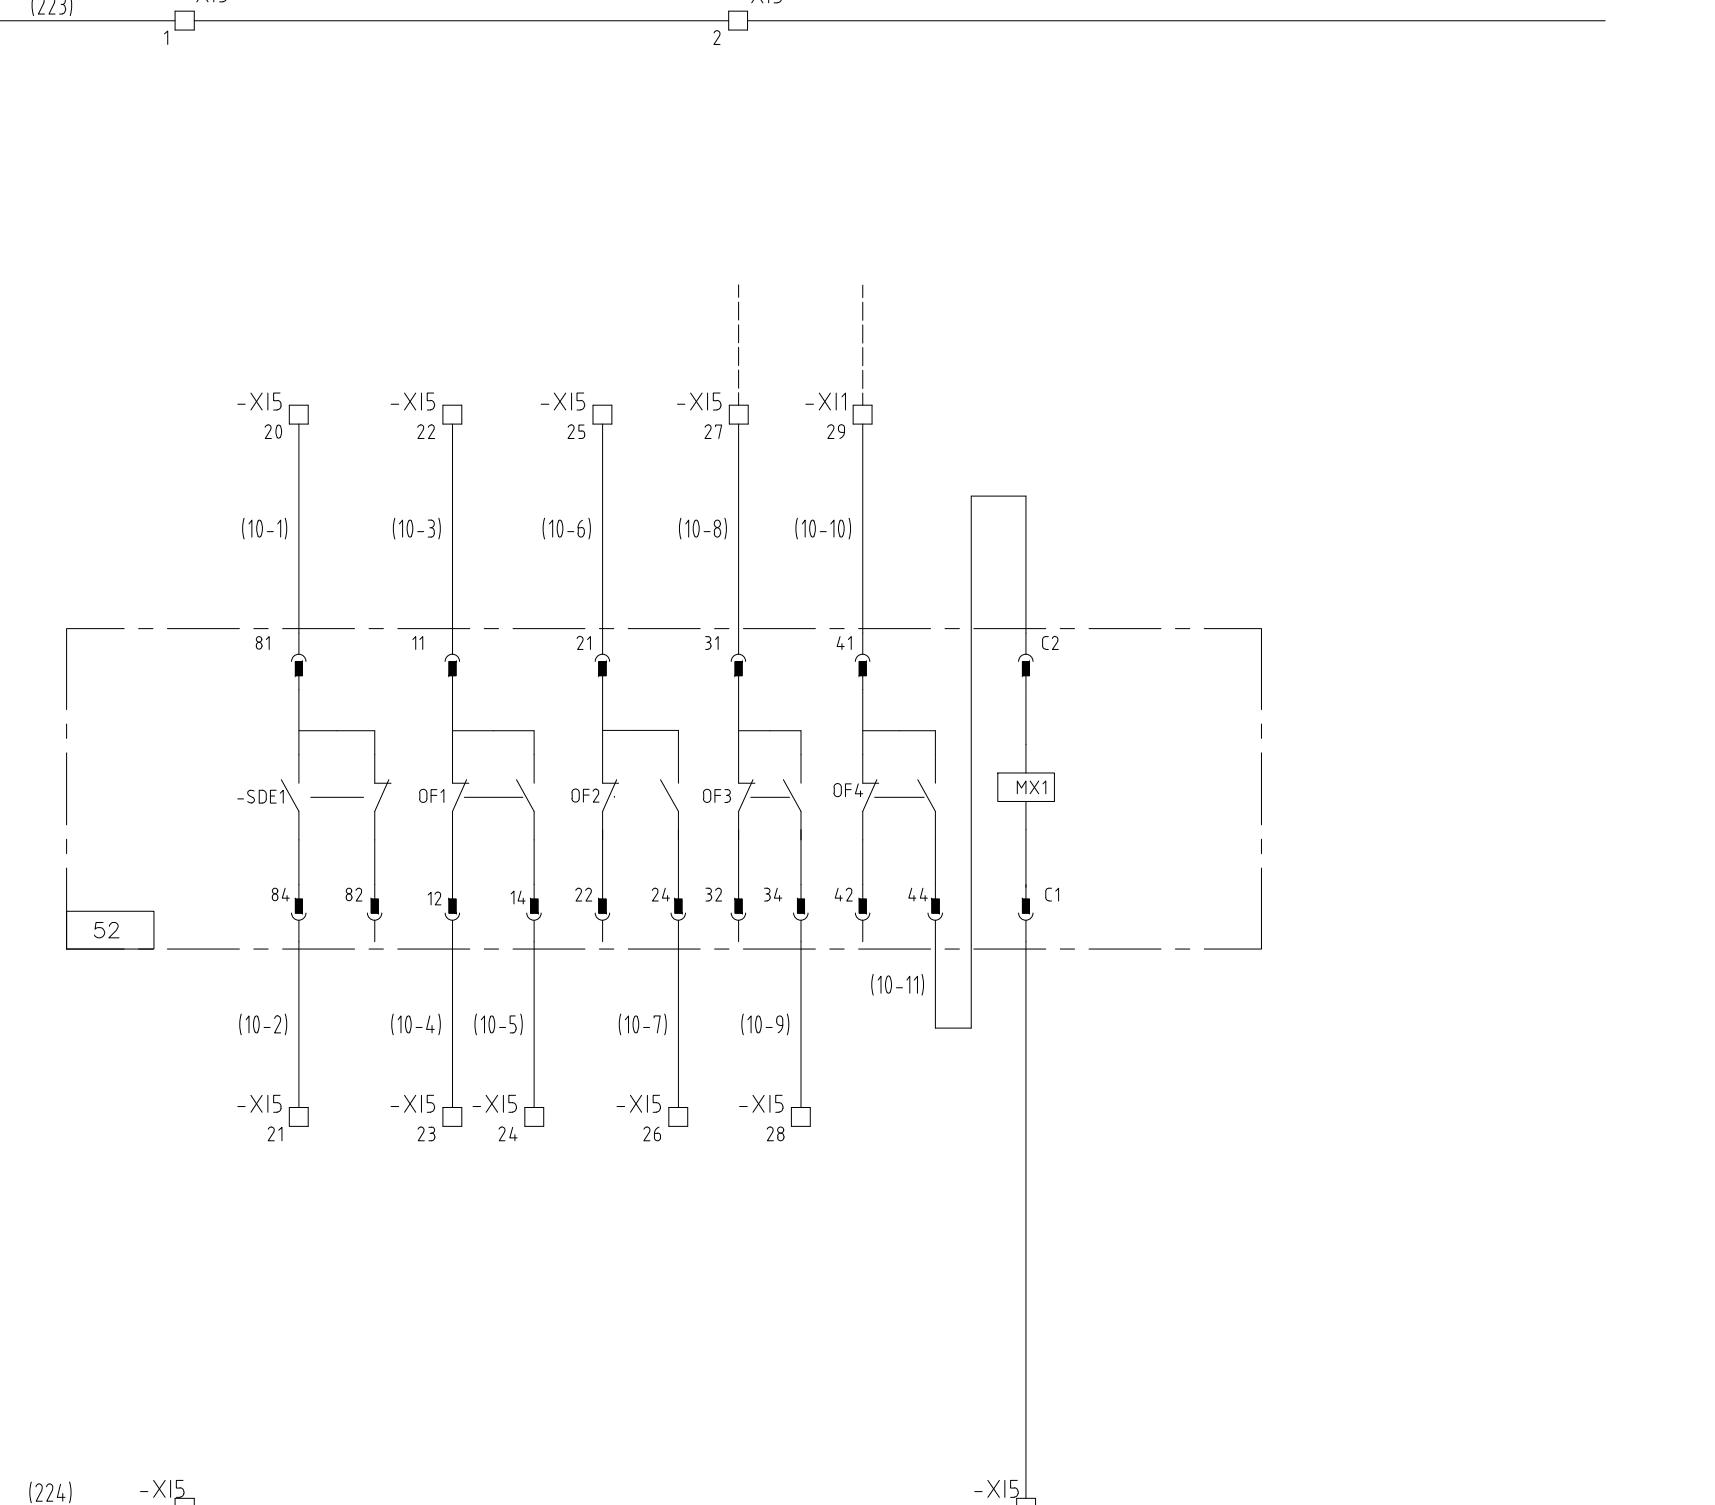

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
Dibujó	26/03/25	S.SOSA
Revisó	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	26/03/25	L.PICECH

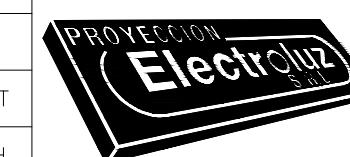

Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
QAC-INT.ACOPLE  
COLUMNAS 3

Nº de Obra: 3225  
Hoja N°: 10/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.Nº  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
Rev.Nº 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

INTERRUPTOR Q01					
SEÑALIZACION			APERTURA		
FALLA	ABIERTO	CERRADO	RESERVA	RESERVA	


(223) -XI3

1

-XI3

2

SEMI BARRA TGBT PPAL  
ALIMENTADO DESDE TRAFO 1



(R1.1) (S1.1) (T1.1) (N1)

-Q02

SCHNEIDER  
MTZ1-H2FIJO  
3 X 1250 A-MICRO 5.0X

(R4) (S4) (T4)


ALIMENTACION  
A CONMUTADOR BORNES A1/B1/C1/N1

(224) -XI3

5


-XI3

6

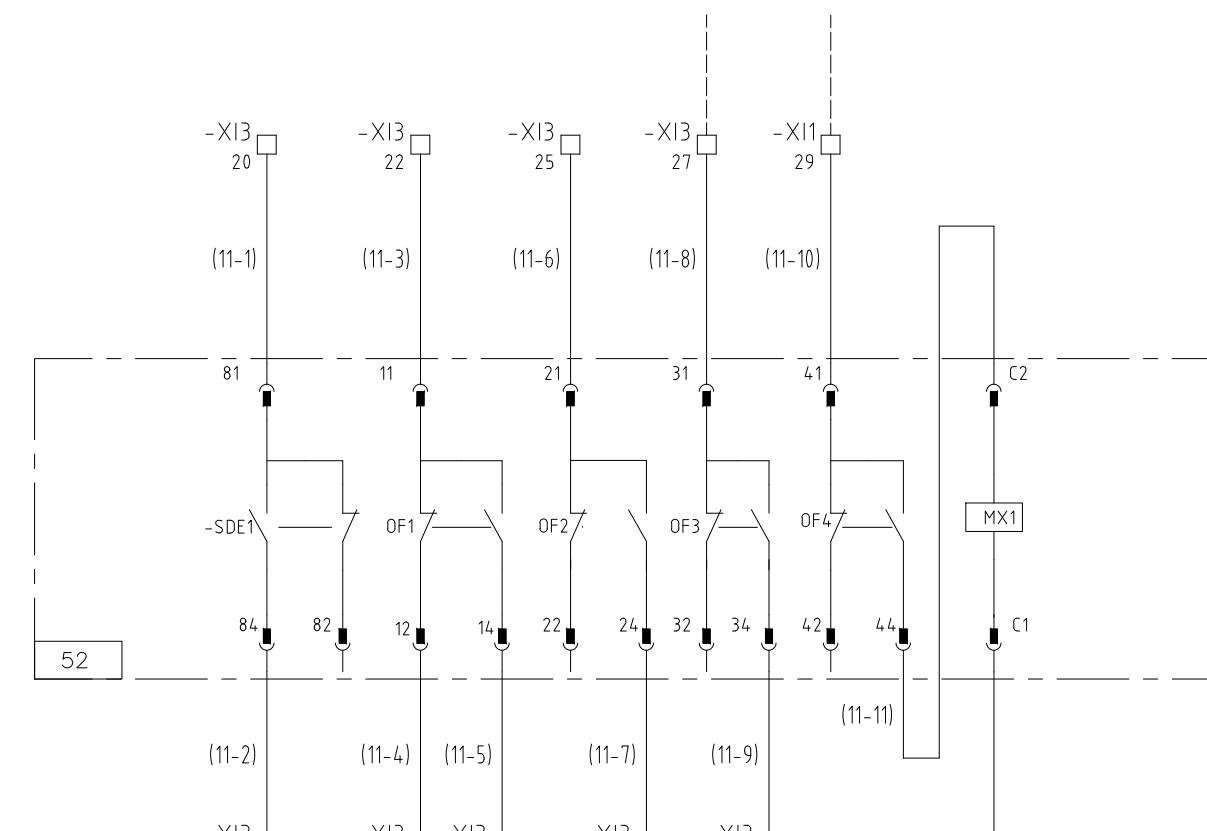


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
	26/03/25	S.SOSA
	26/03/25	C.SPESOT
	26/03/25	L.PICECH

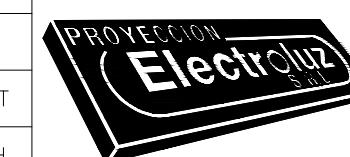


Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q02-ALIME. CONMUTADOR  
COLUMNAS 4-2

Nº de Obra: 3225  
Hoja N°: 11/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.Nº  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01  
Rev.Nº 3

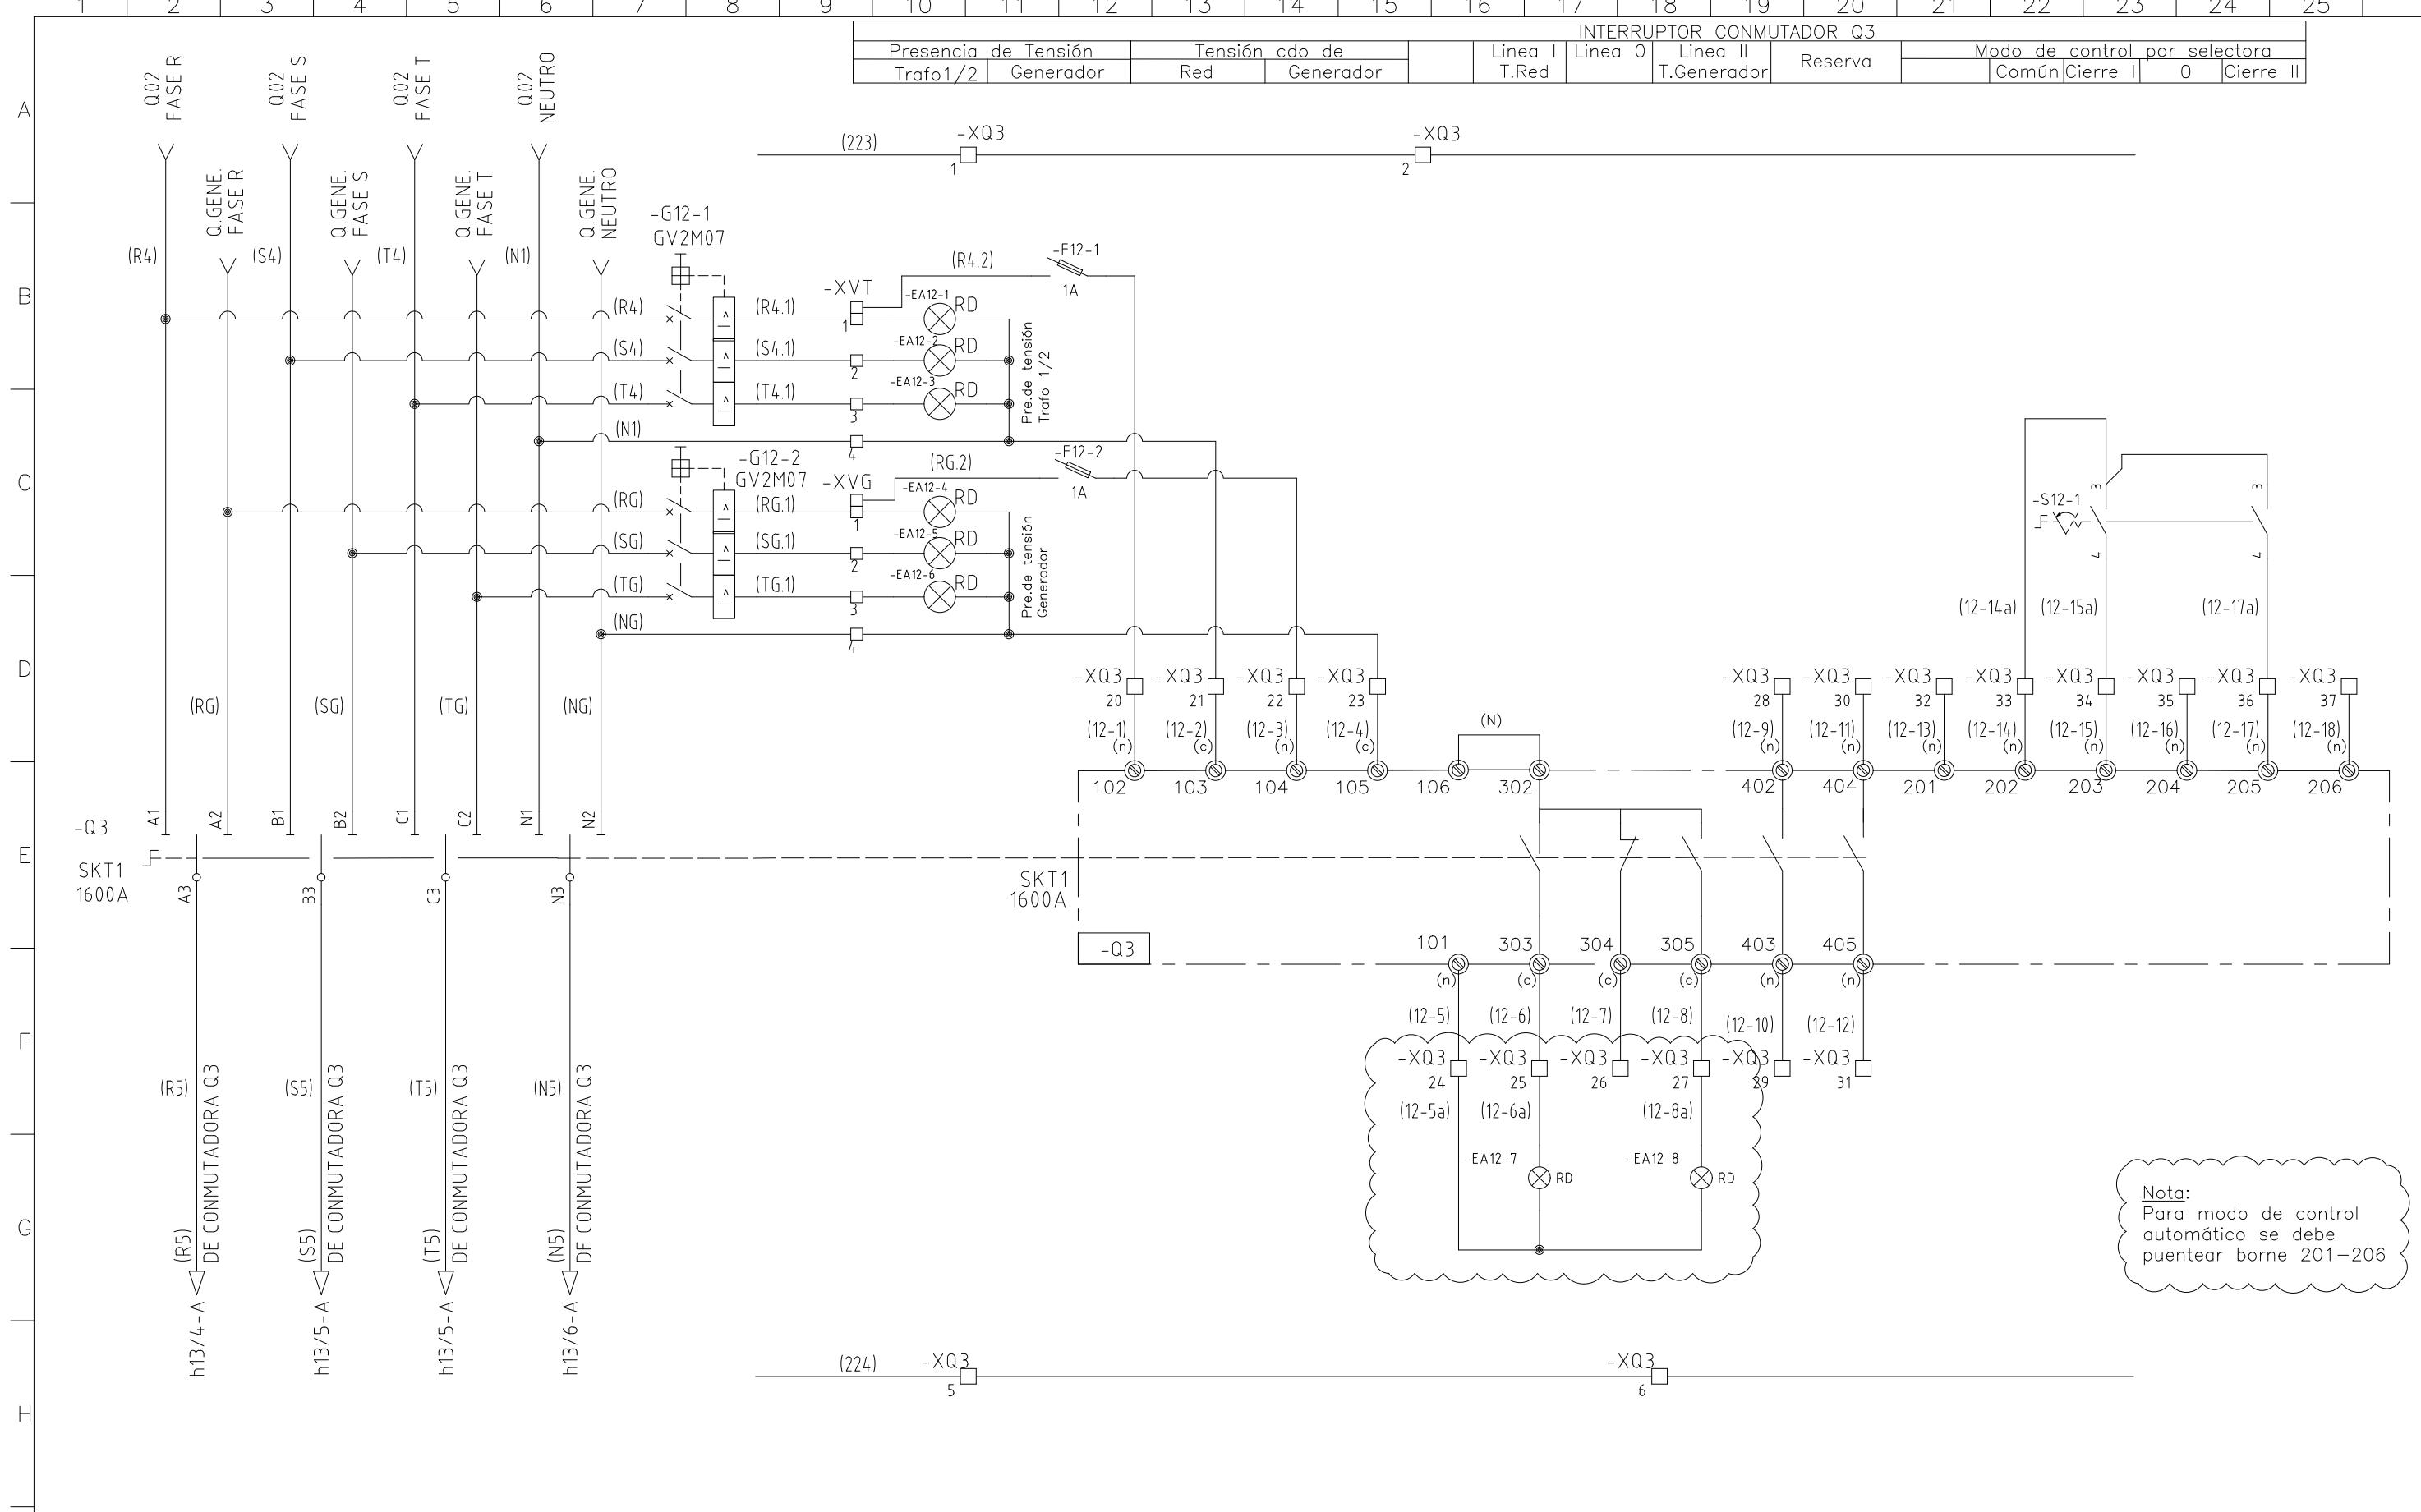



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

Dibujó	Fecha	Nombre
	26/03/25	S.SOSA
Revisó	Fecha	Nombre
	26/03/25	C.SPESOT
Aprobó	Fecha	Nombre
	26/03/25	L.PICECH

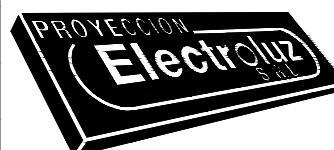


Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.  
Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES  
Denominación: ESQUEMA TRIFILAR  
Q02-ALIME. CONMUTADOR  
COLUMNAS 4-2

Nº de Obra: 3225 Hoja N°: 12/13  
Nº de Plano Cliente: Rev.N°  
Nº de Plano: 4795-01-E-FU01 Rev.N° 3

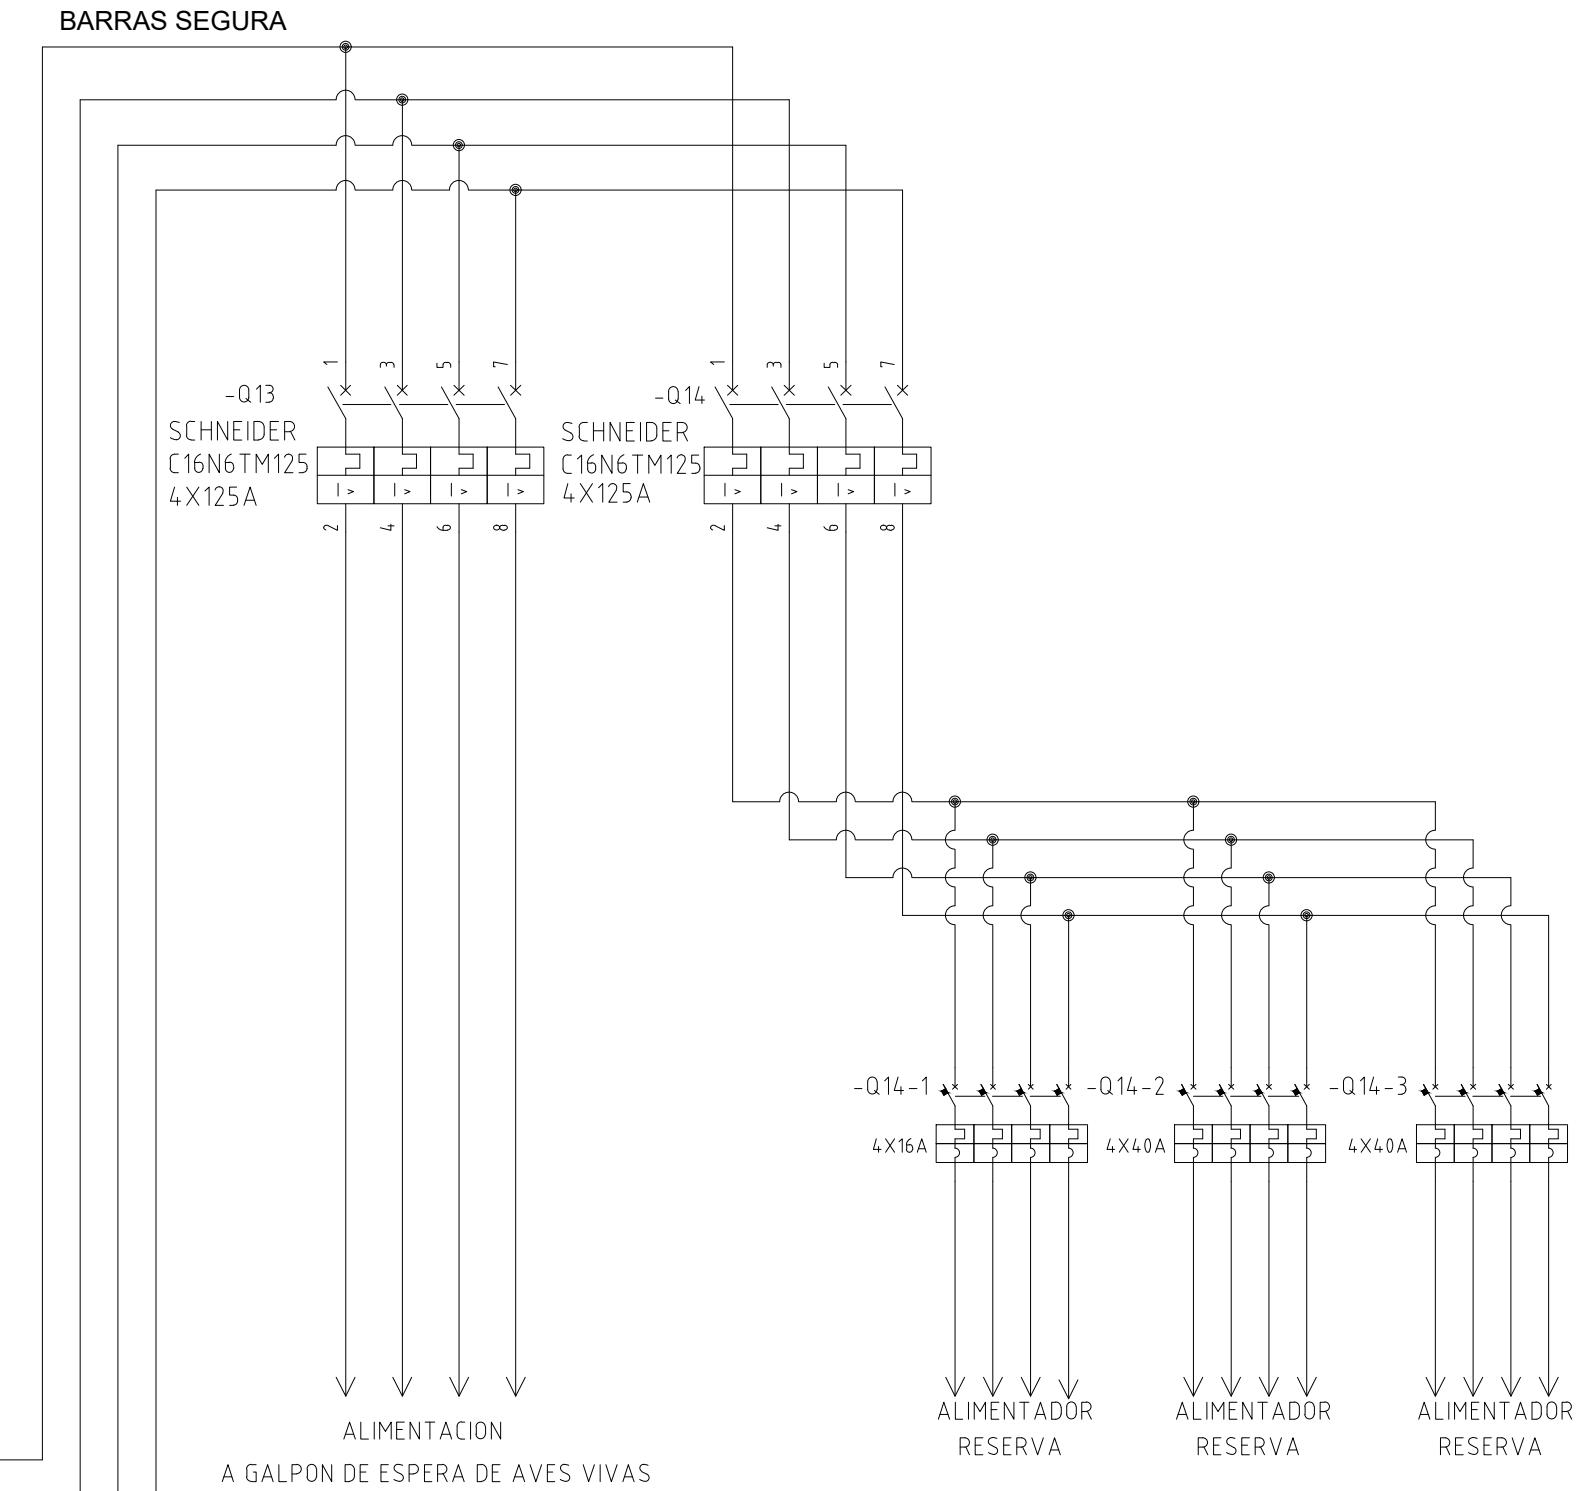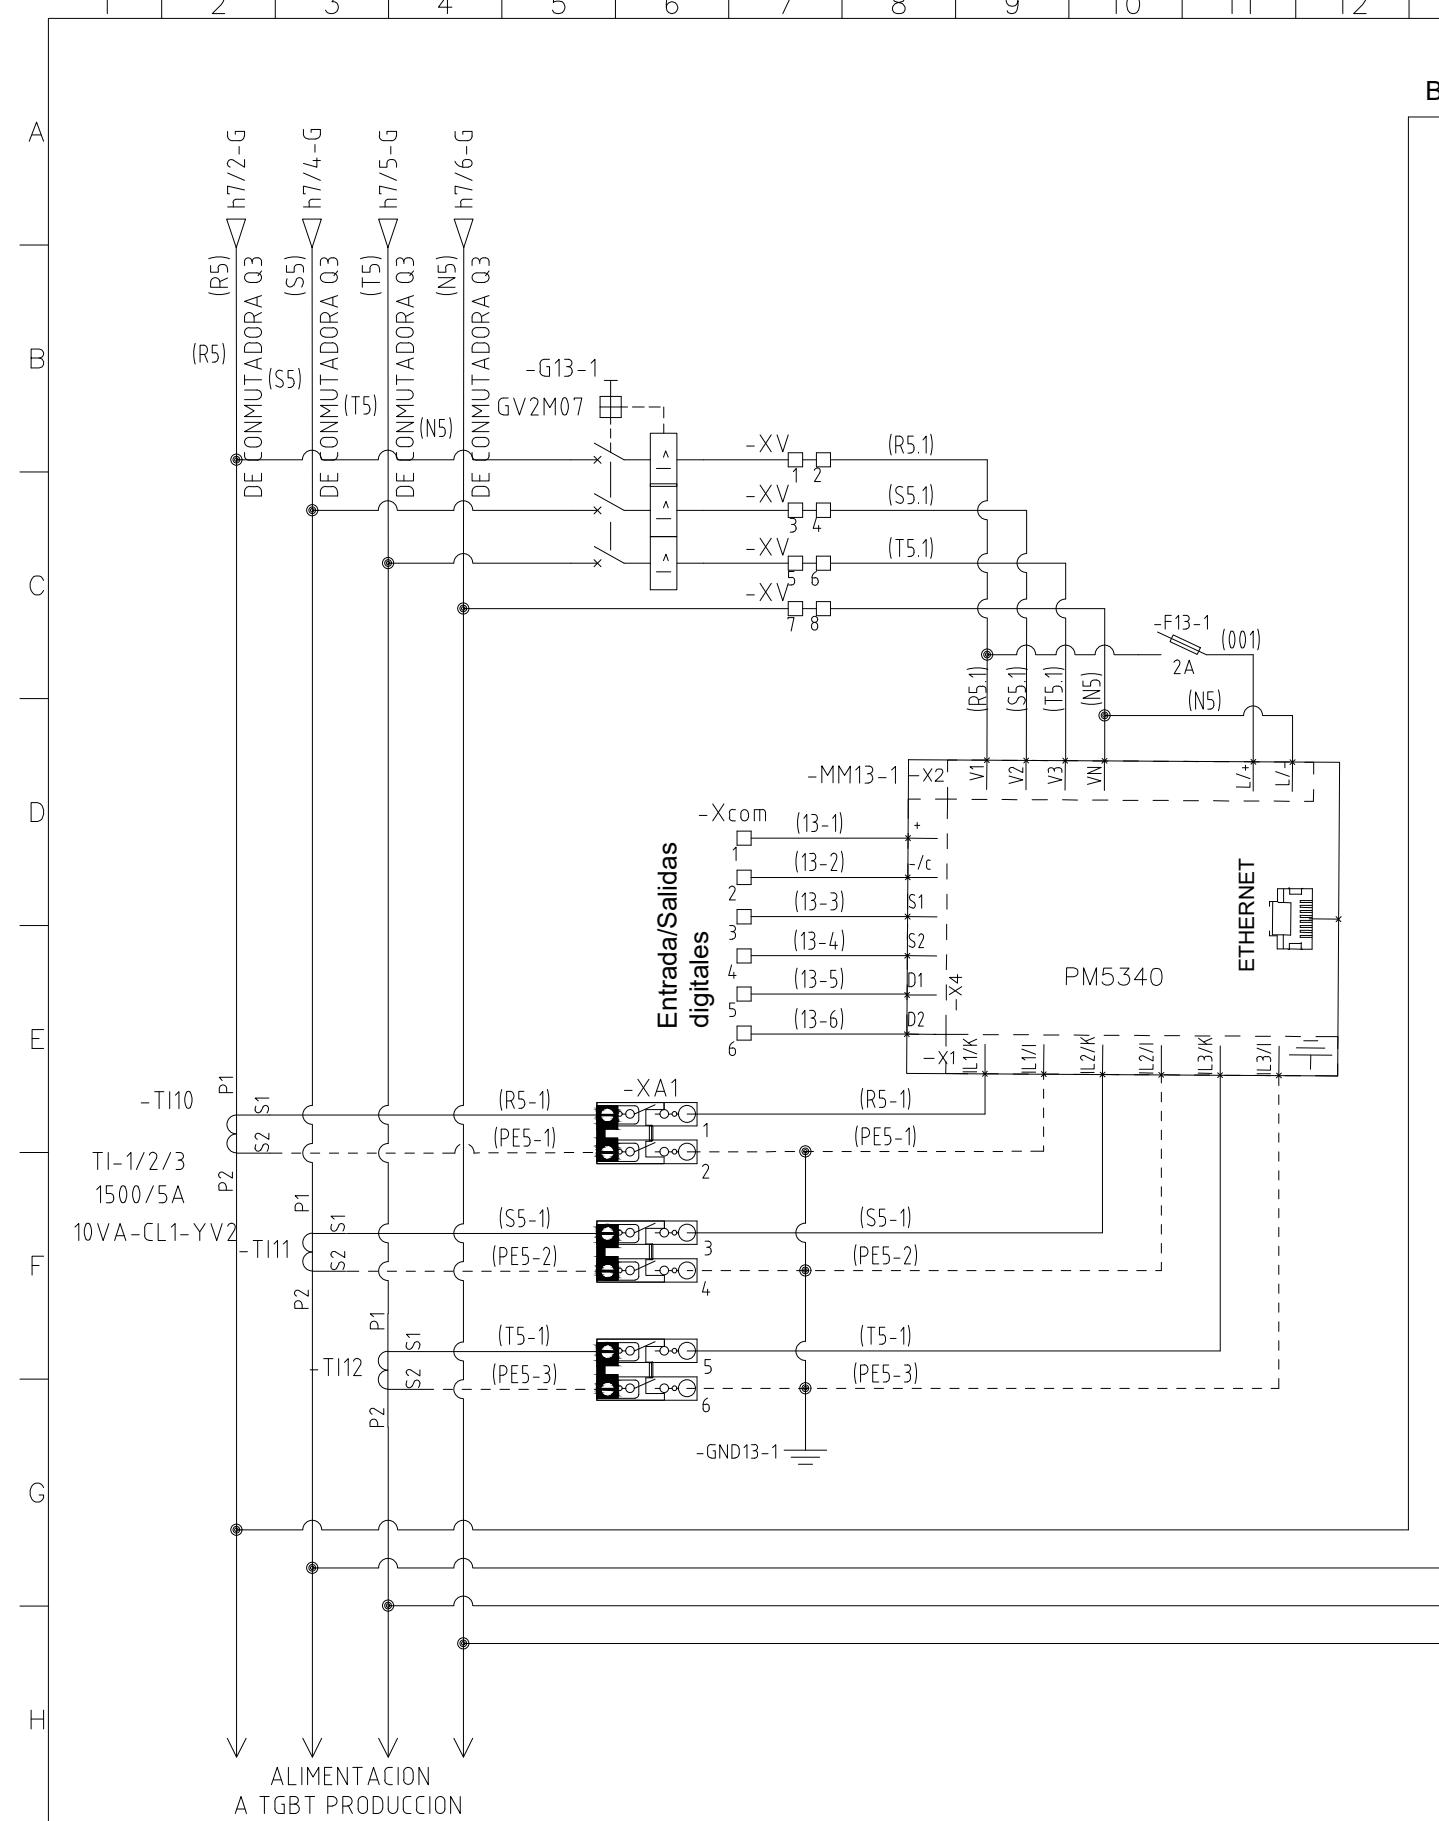

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
3	10/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA
2	07/07/25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION
1	28/05/25	S.SOSA	AGREGADO DE PANEL DE ALARMA
0	23/04/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	22/03/25	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION

		Fecha
Dibujo	26/03/	
Revisó	26/03/	
Aprobó	26/03/	

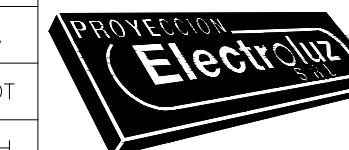

Nombre	
.SOSA	
SPESOT	Cliente: UNION AGRICOLA AVDA.
PICECH	Obra: PLANTA PROCESADORA DE AVES
	Denominación: ESQUEMA FUNCIONAL SERVICIOS AUXILIARES COLUMNAS 4-1

Nº de Obra:	<b>3225</b>	Hoja Nº: <b>13 / 13</b>
Nº de Plano Cliente:		Rev.Nº
Nº de Plano:	<b>4795-01-E-FU01</b>	Rev.Nº <b>3</b>