



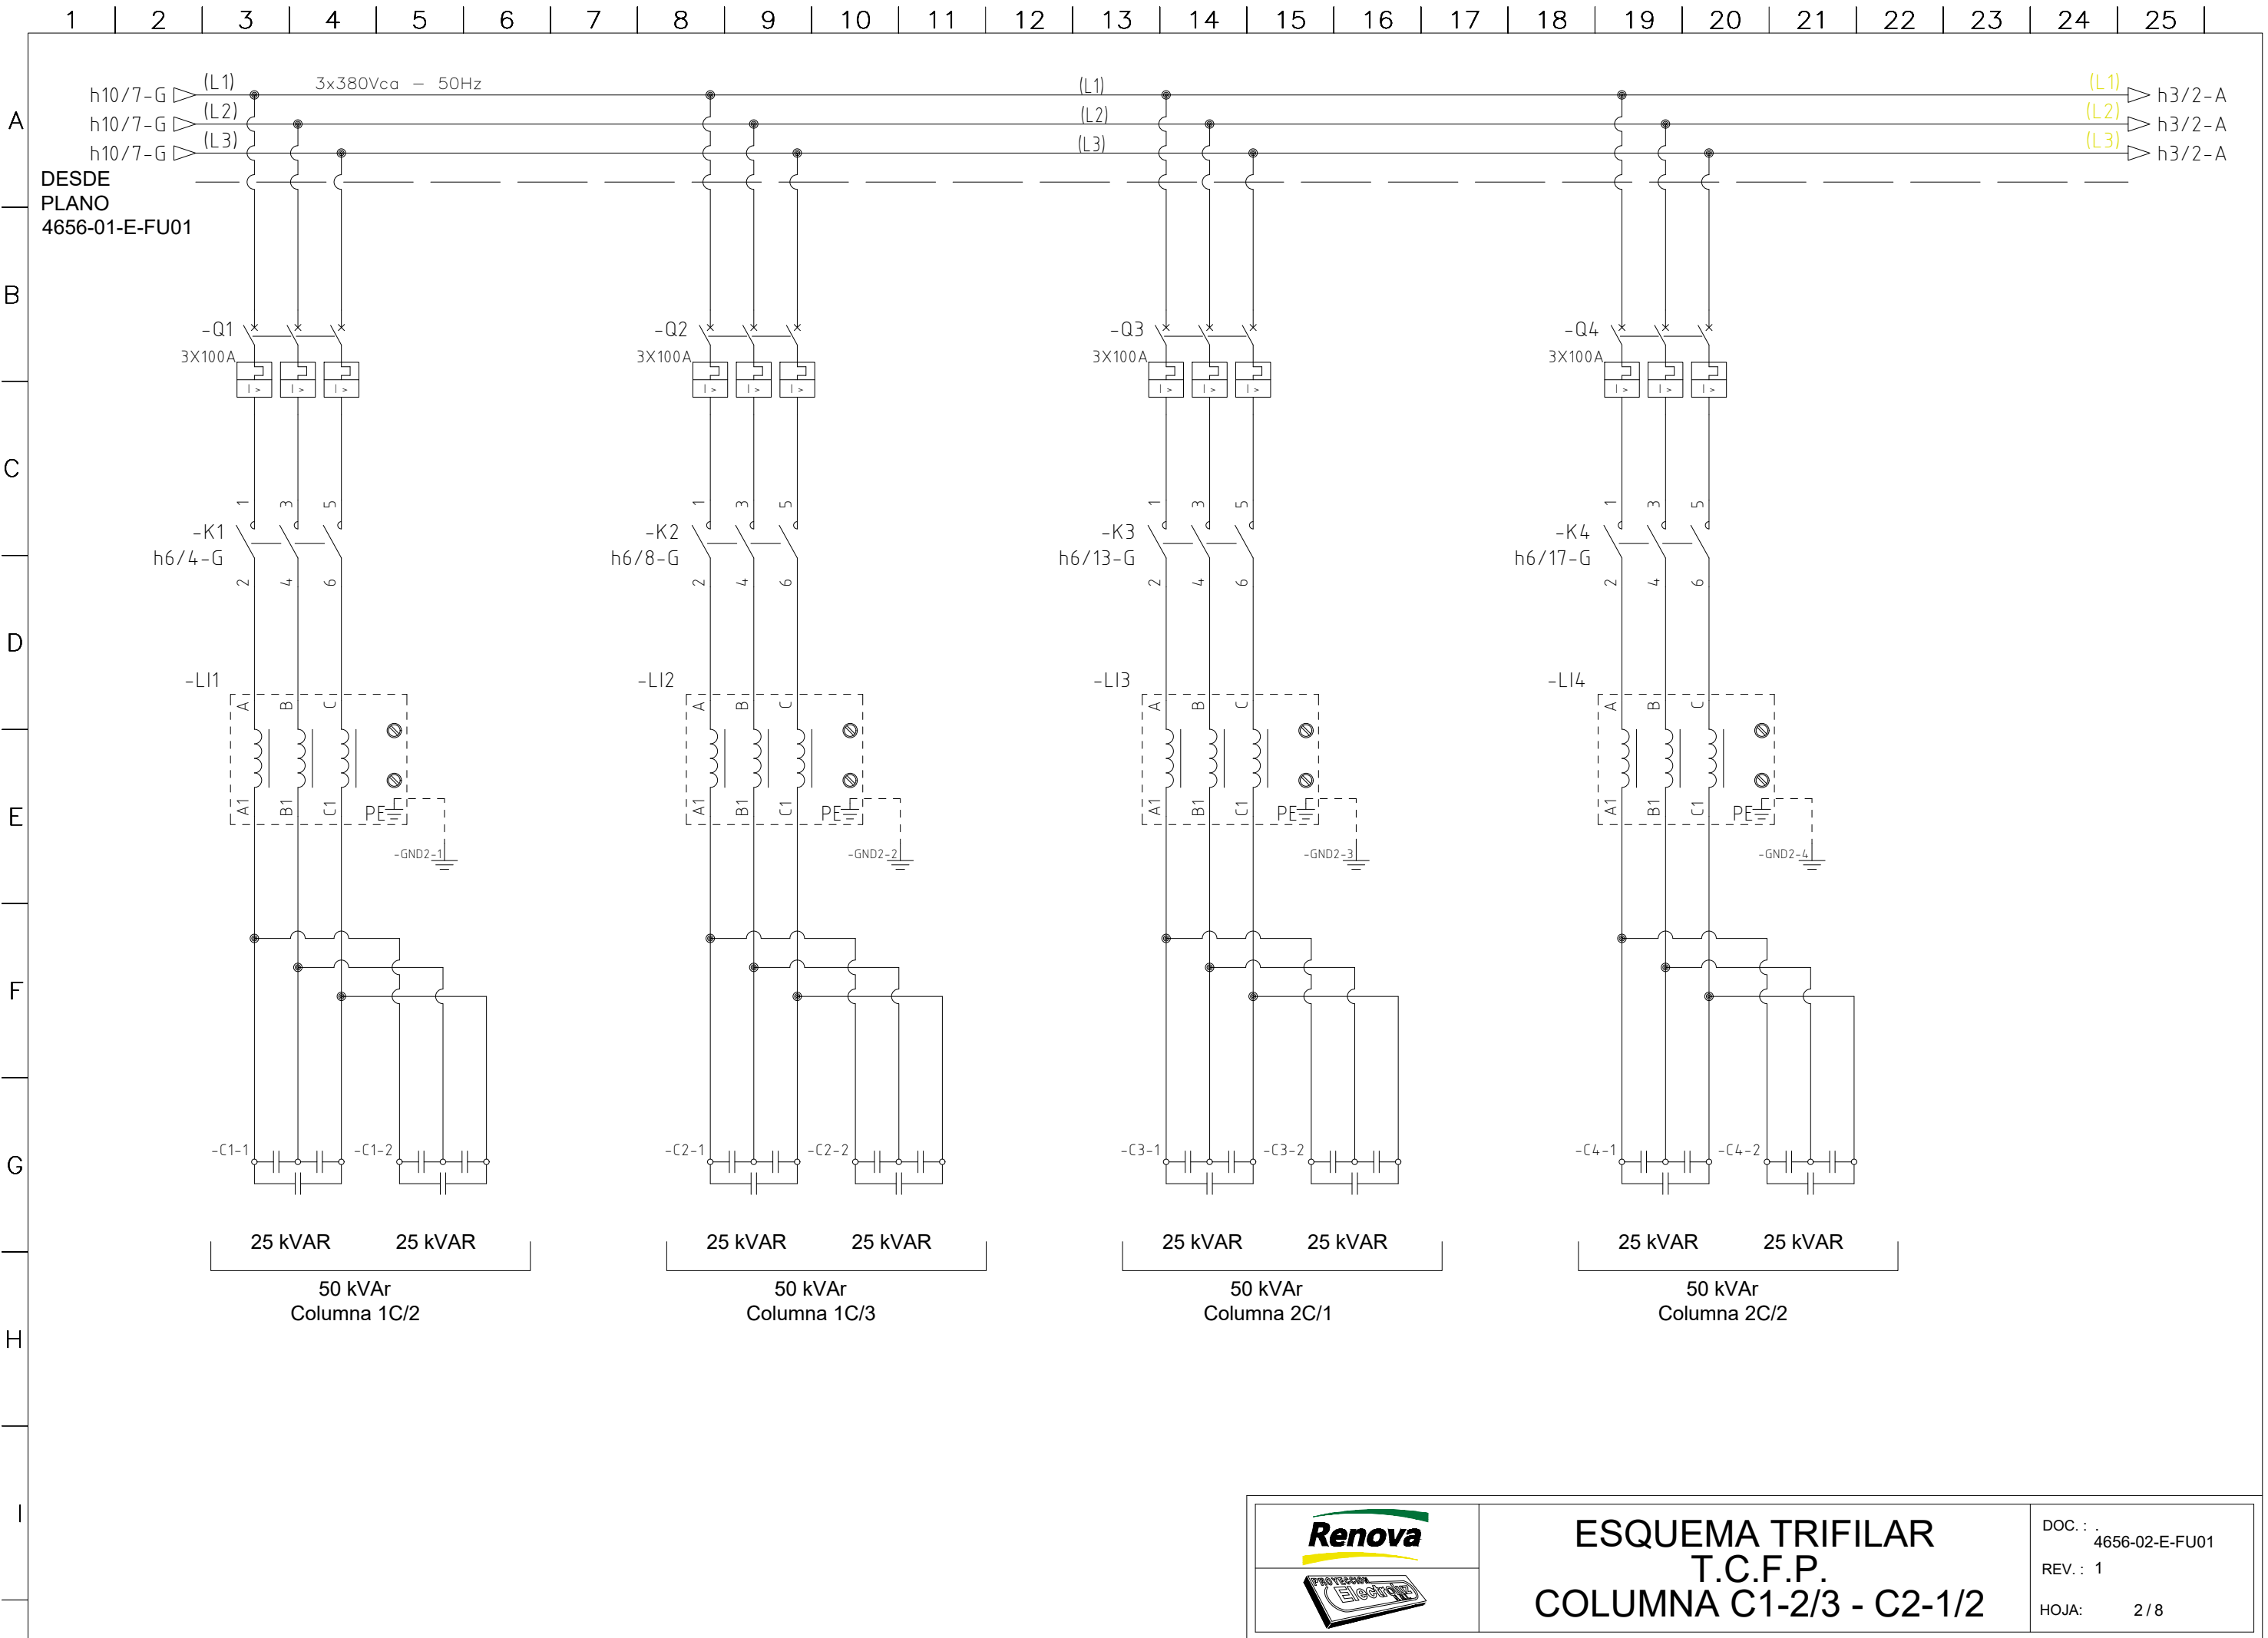


CABLEADOS:


- x El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm²
- x El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- x El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

△					
△					
△					
△					
1	CONFORME A FABRICACION	J.FALABELLA 01/10/25			
0	APTO PARA CONSTRUIR	G.MIÑO 18/04/24			
B	CORRECCIONES SEGUN OBSERV.EN REUNION	S.SOSA 24/01/24			
A	PARA APROBACION	S.SOSA 09/01/24	L.R.P. 09/01/24		
R E V I S I O N E S		REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA	
PROYECTO Nro.: PROYECTO: PROYECTO APQ REEMPLAZO CCM PREPARACION UBICACIÓN: PLANTA QUEQUEN ARCHIVO: 4656-01-CCM PREPA. REFERENCIA:		FECHA	NOMBRE	 	PLANO Nro. 4656-02-E-FU01
	PROYECTÓ:	09/01/24	S.A.S.		
	REVISÓ:	09/01/24	S.SOSA		
	APROBÓ:	09/01/24	L.R.P.		
	ESCALA: S/E	DESIGNACION:		PLANO Nro. 4656-02-E-FU01	
		ESQUEMA FUNCIONAL CCM RECEPCION VITERRA CARATULA		FECHA: 18/04/24	
				REVISIÓN: 1	




ESQUEMA TRIFILAR
T.C.F.P.
COLUMNA C1-2/3 - C2-1/2

DOC.: . 4656-02-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 2 / 8

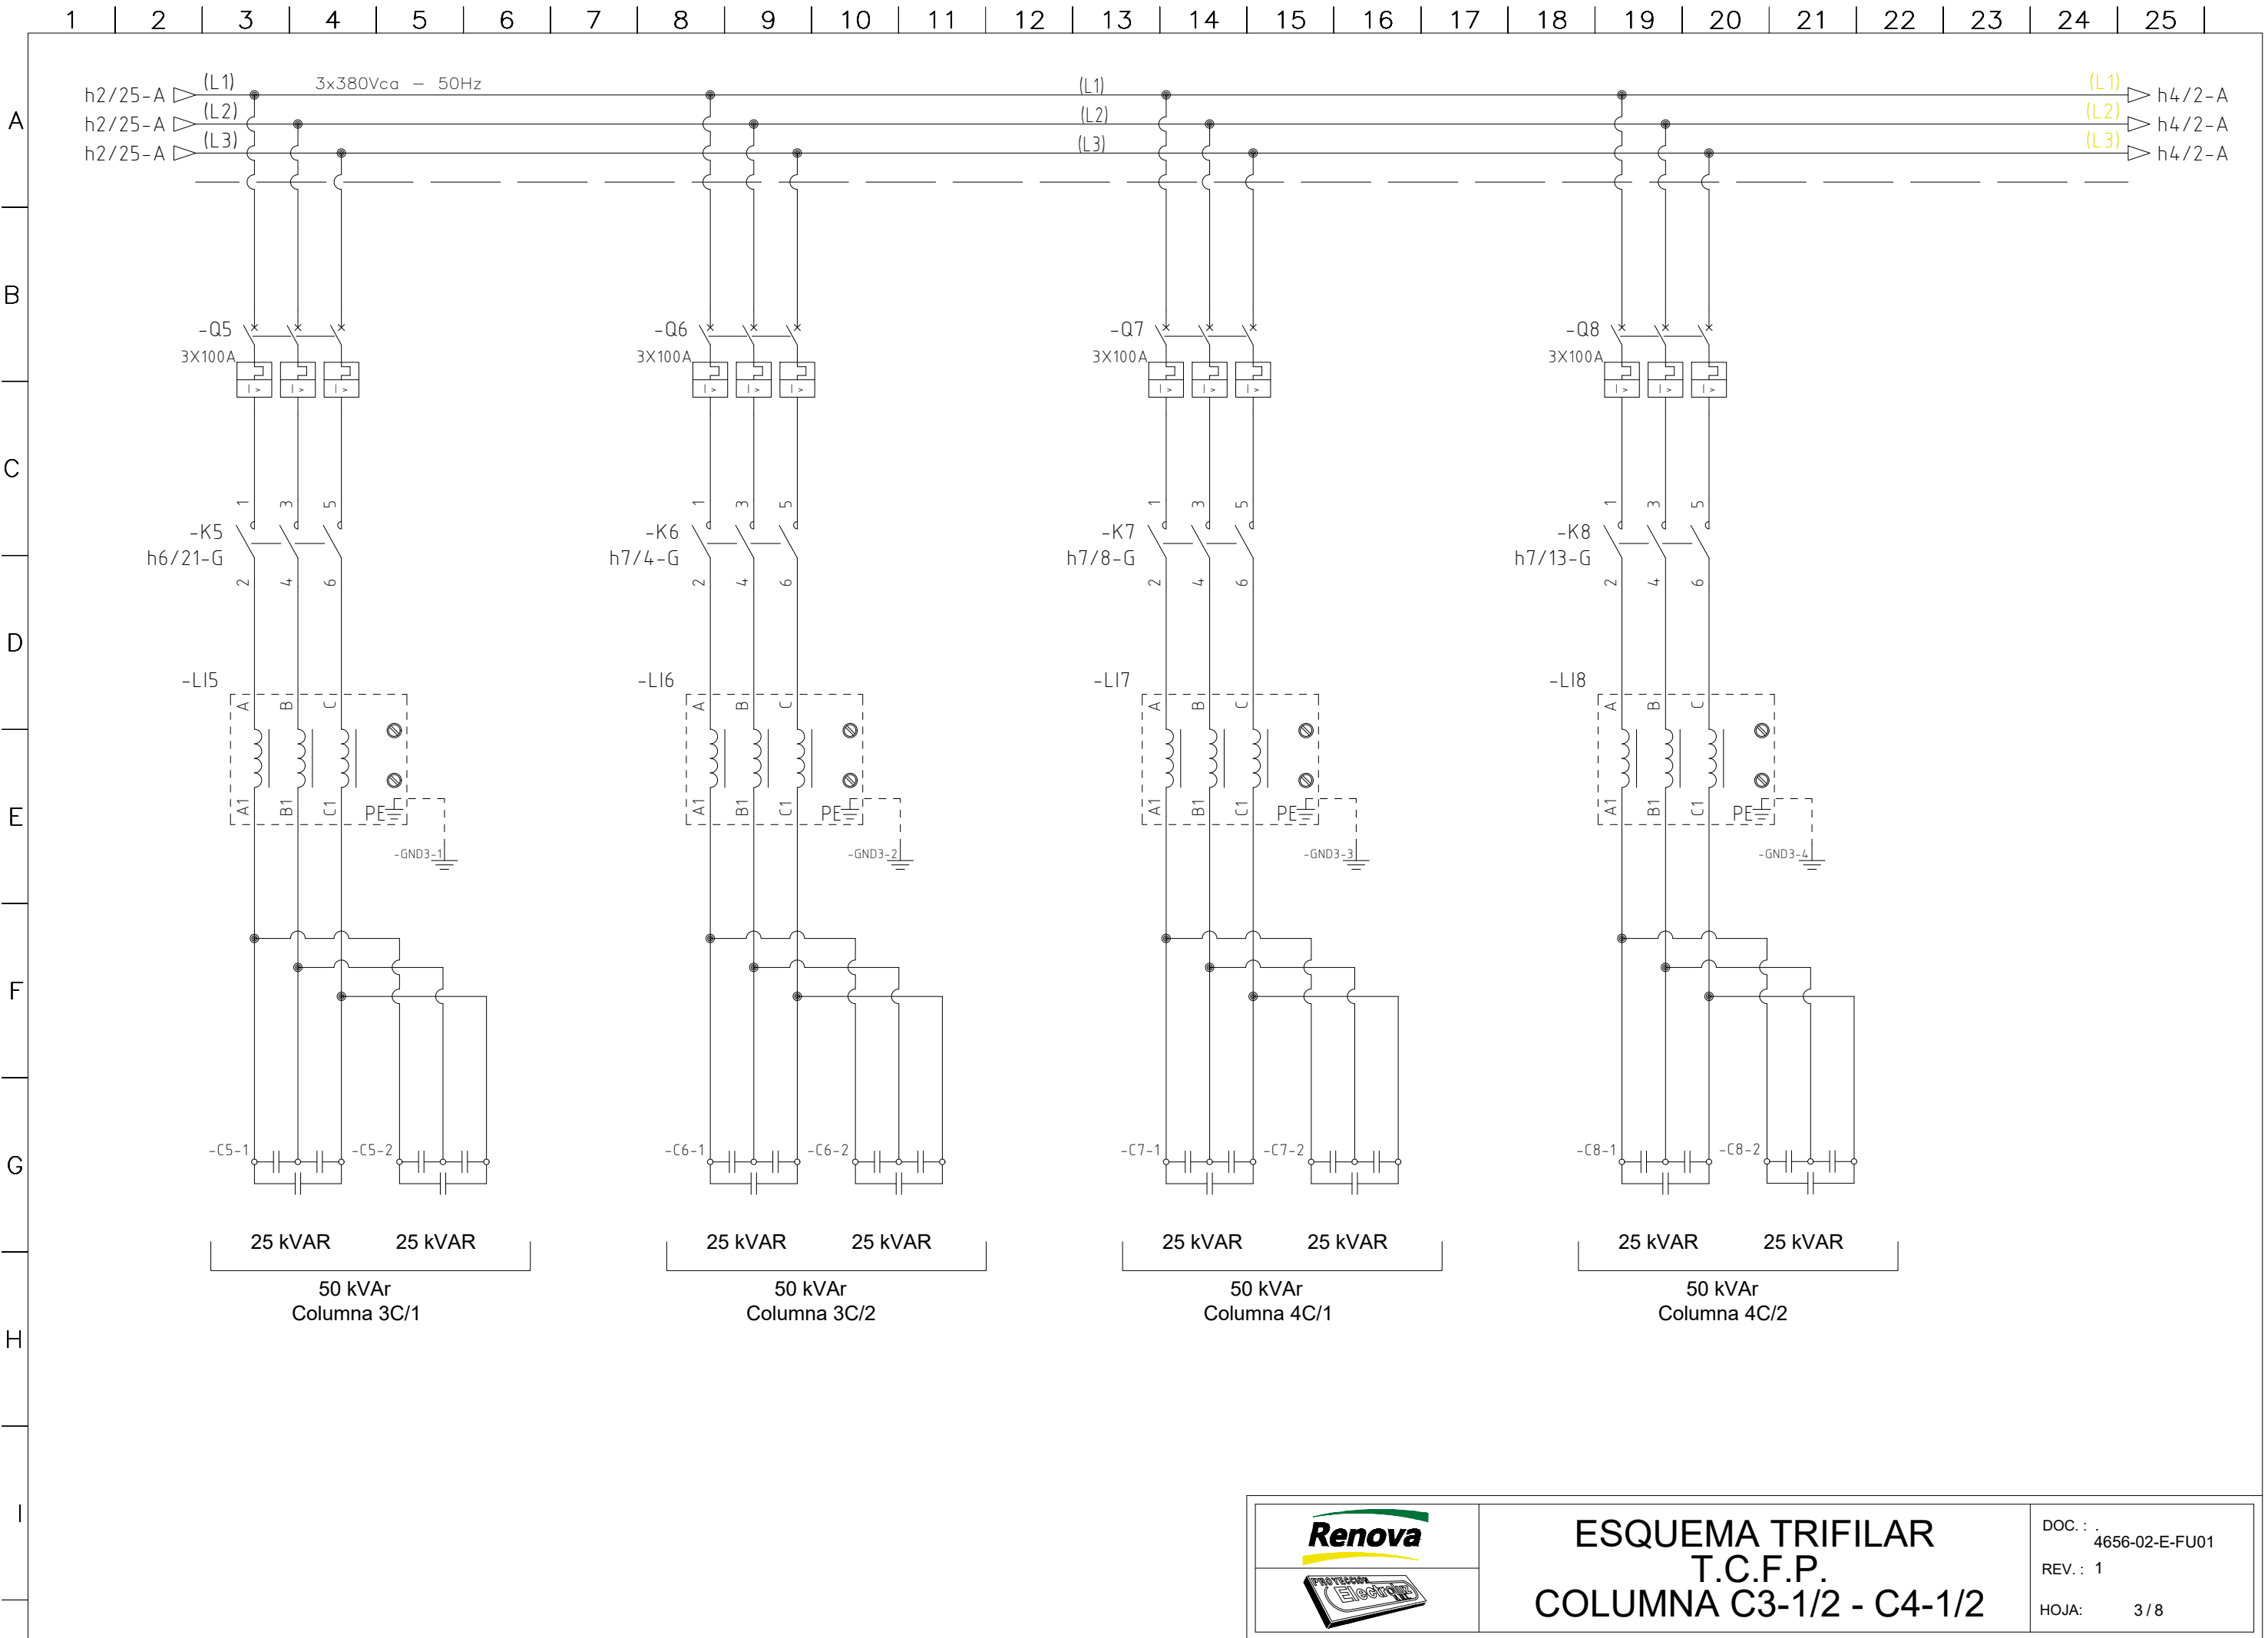


ESQUEMA TRIFILAR
T.C.F.P.
COLUMNA C3-1/2 - C4-1/2

DOC.: . 4656-02-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 3 / 8

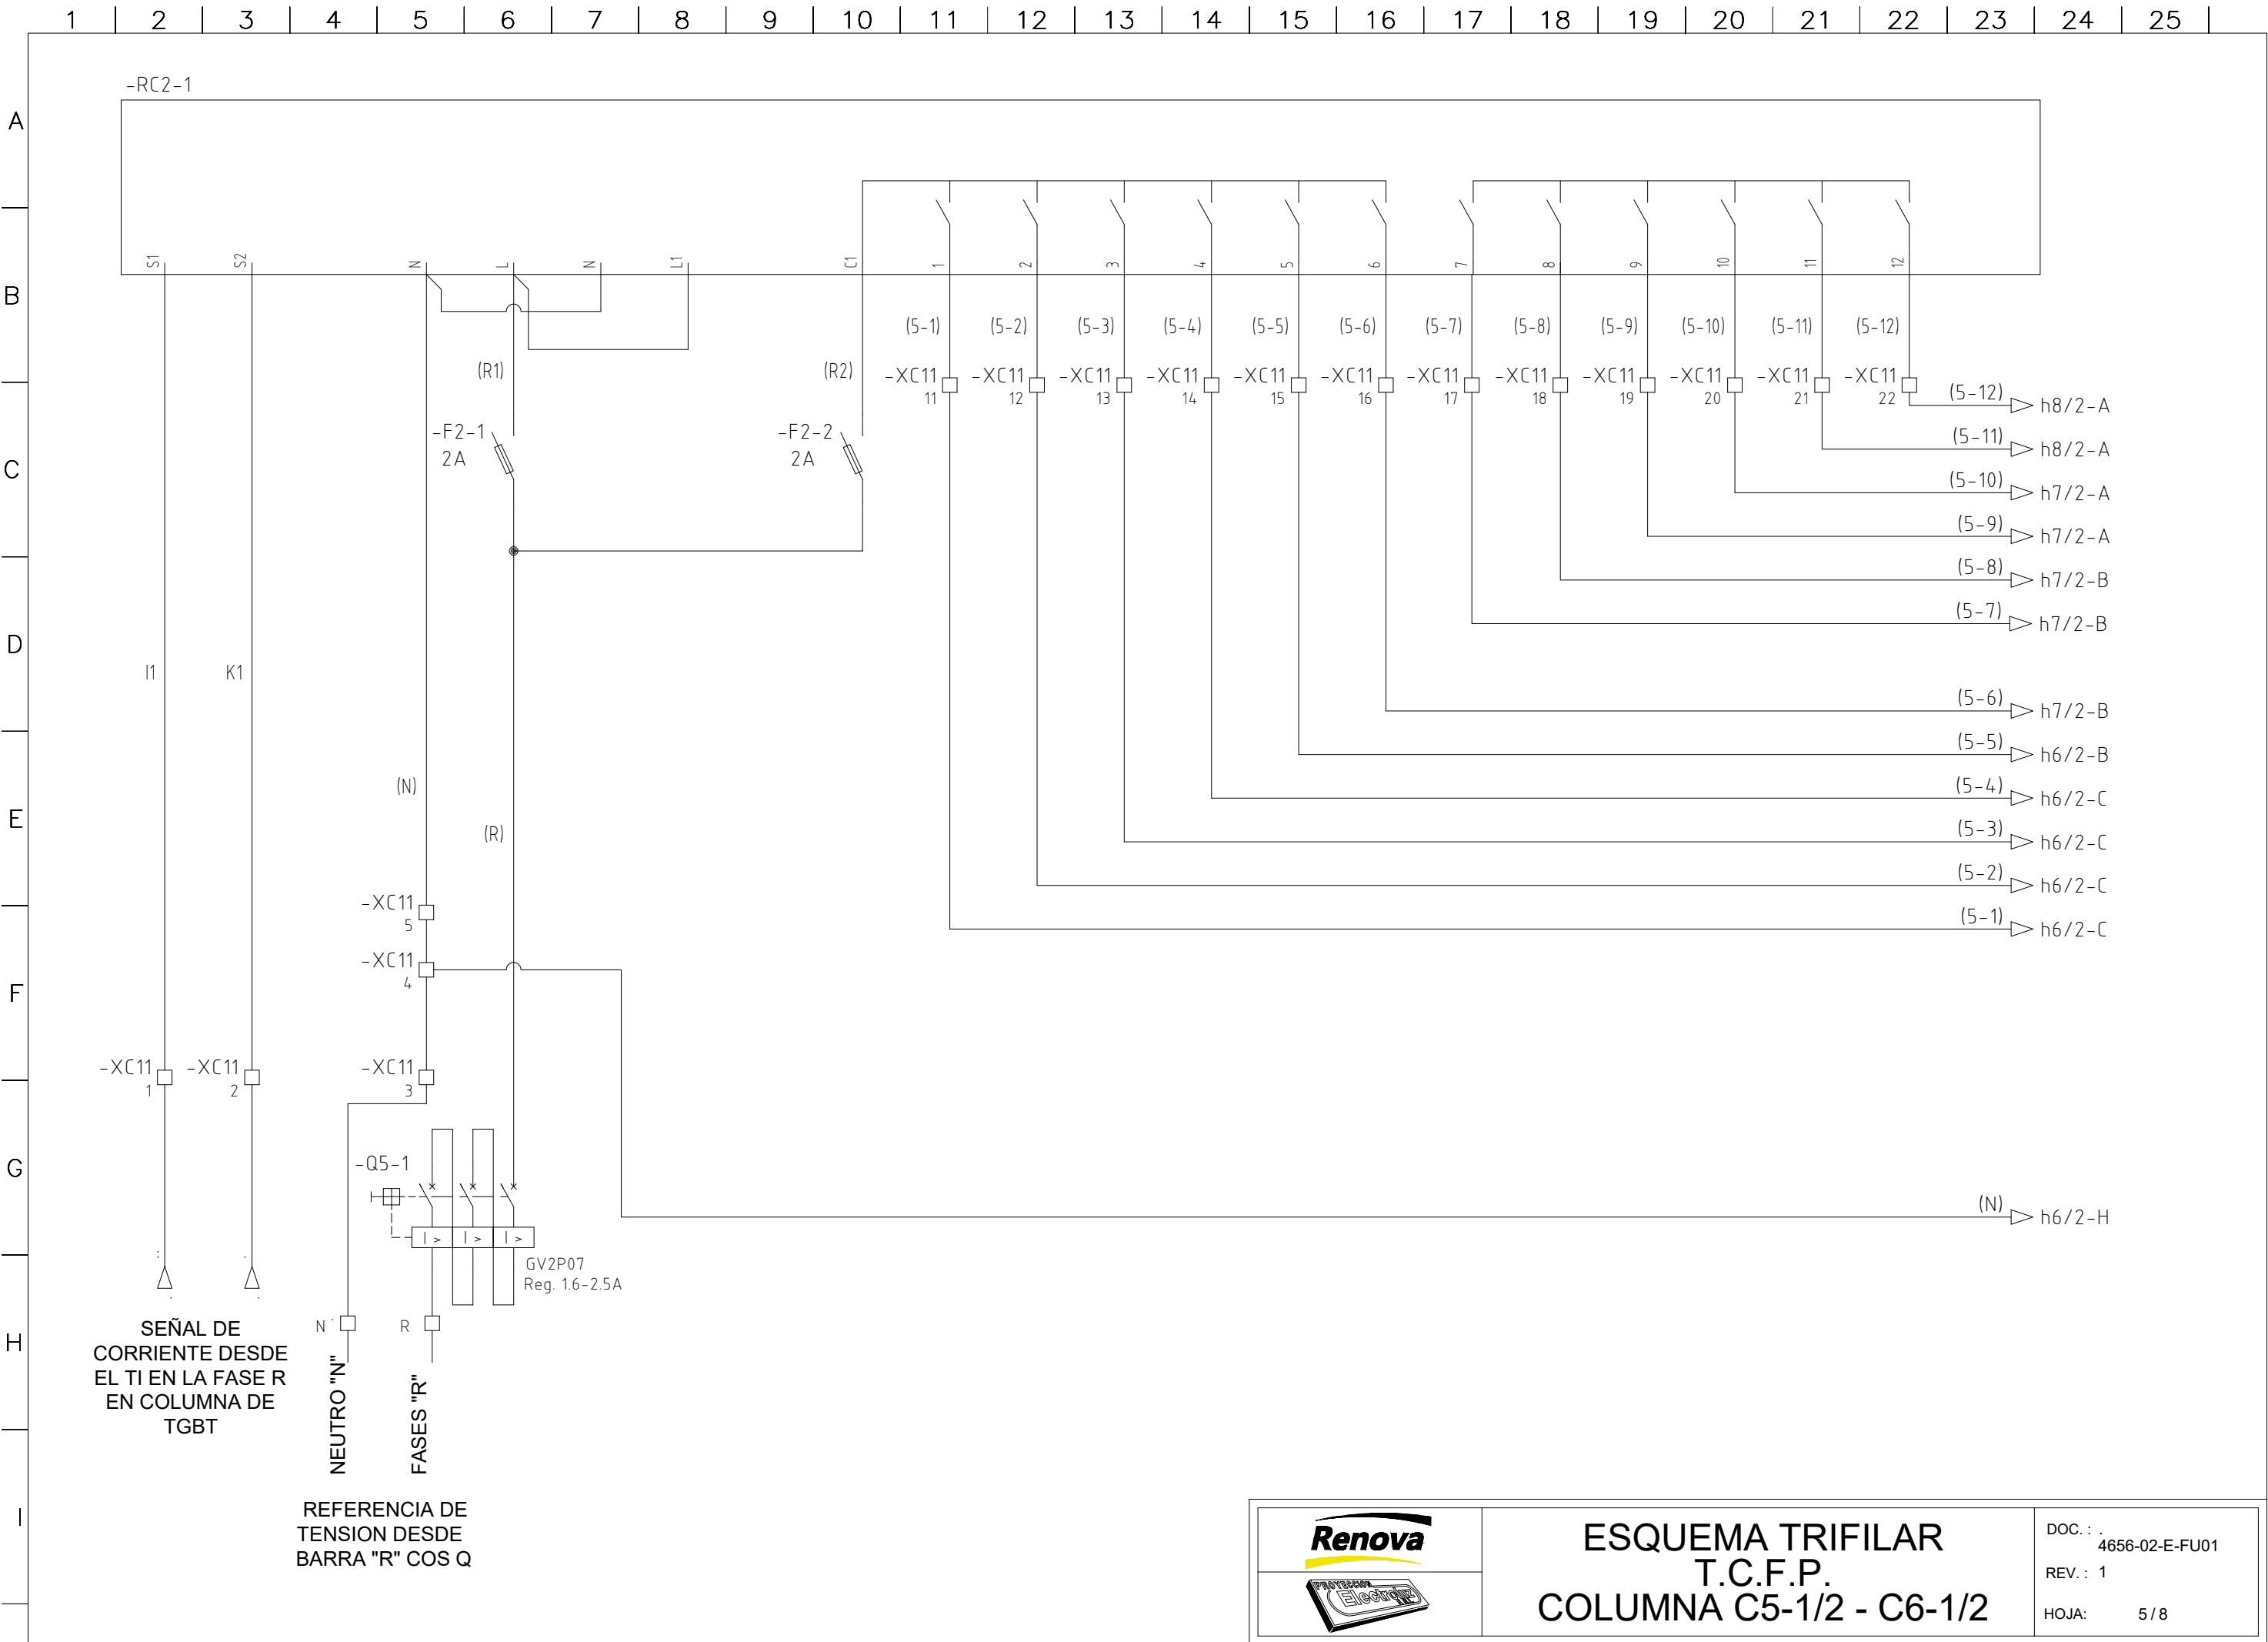

A
B
C
D
E
F
G
H
I

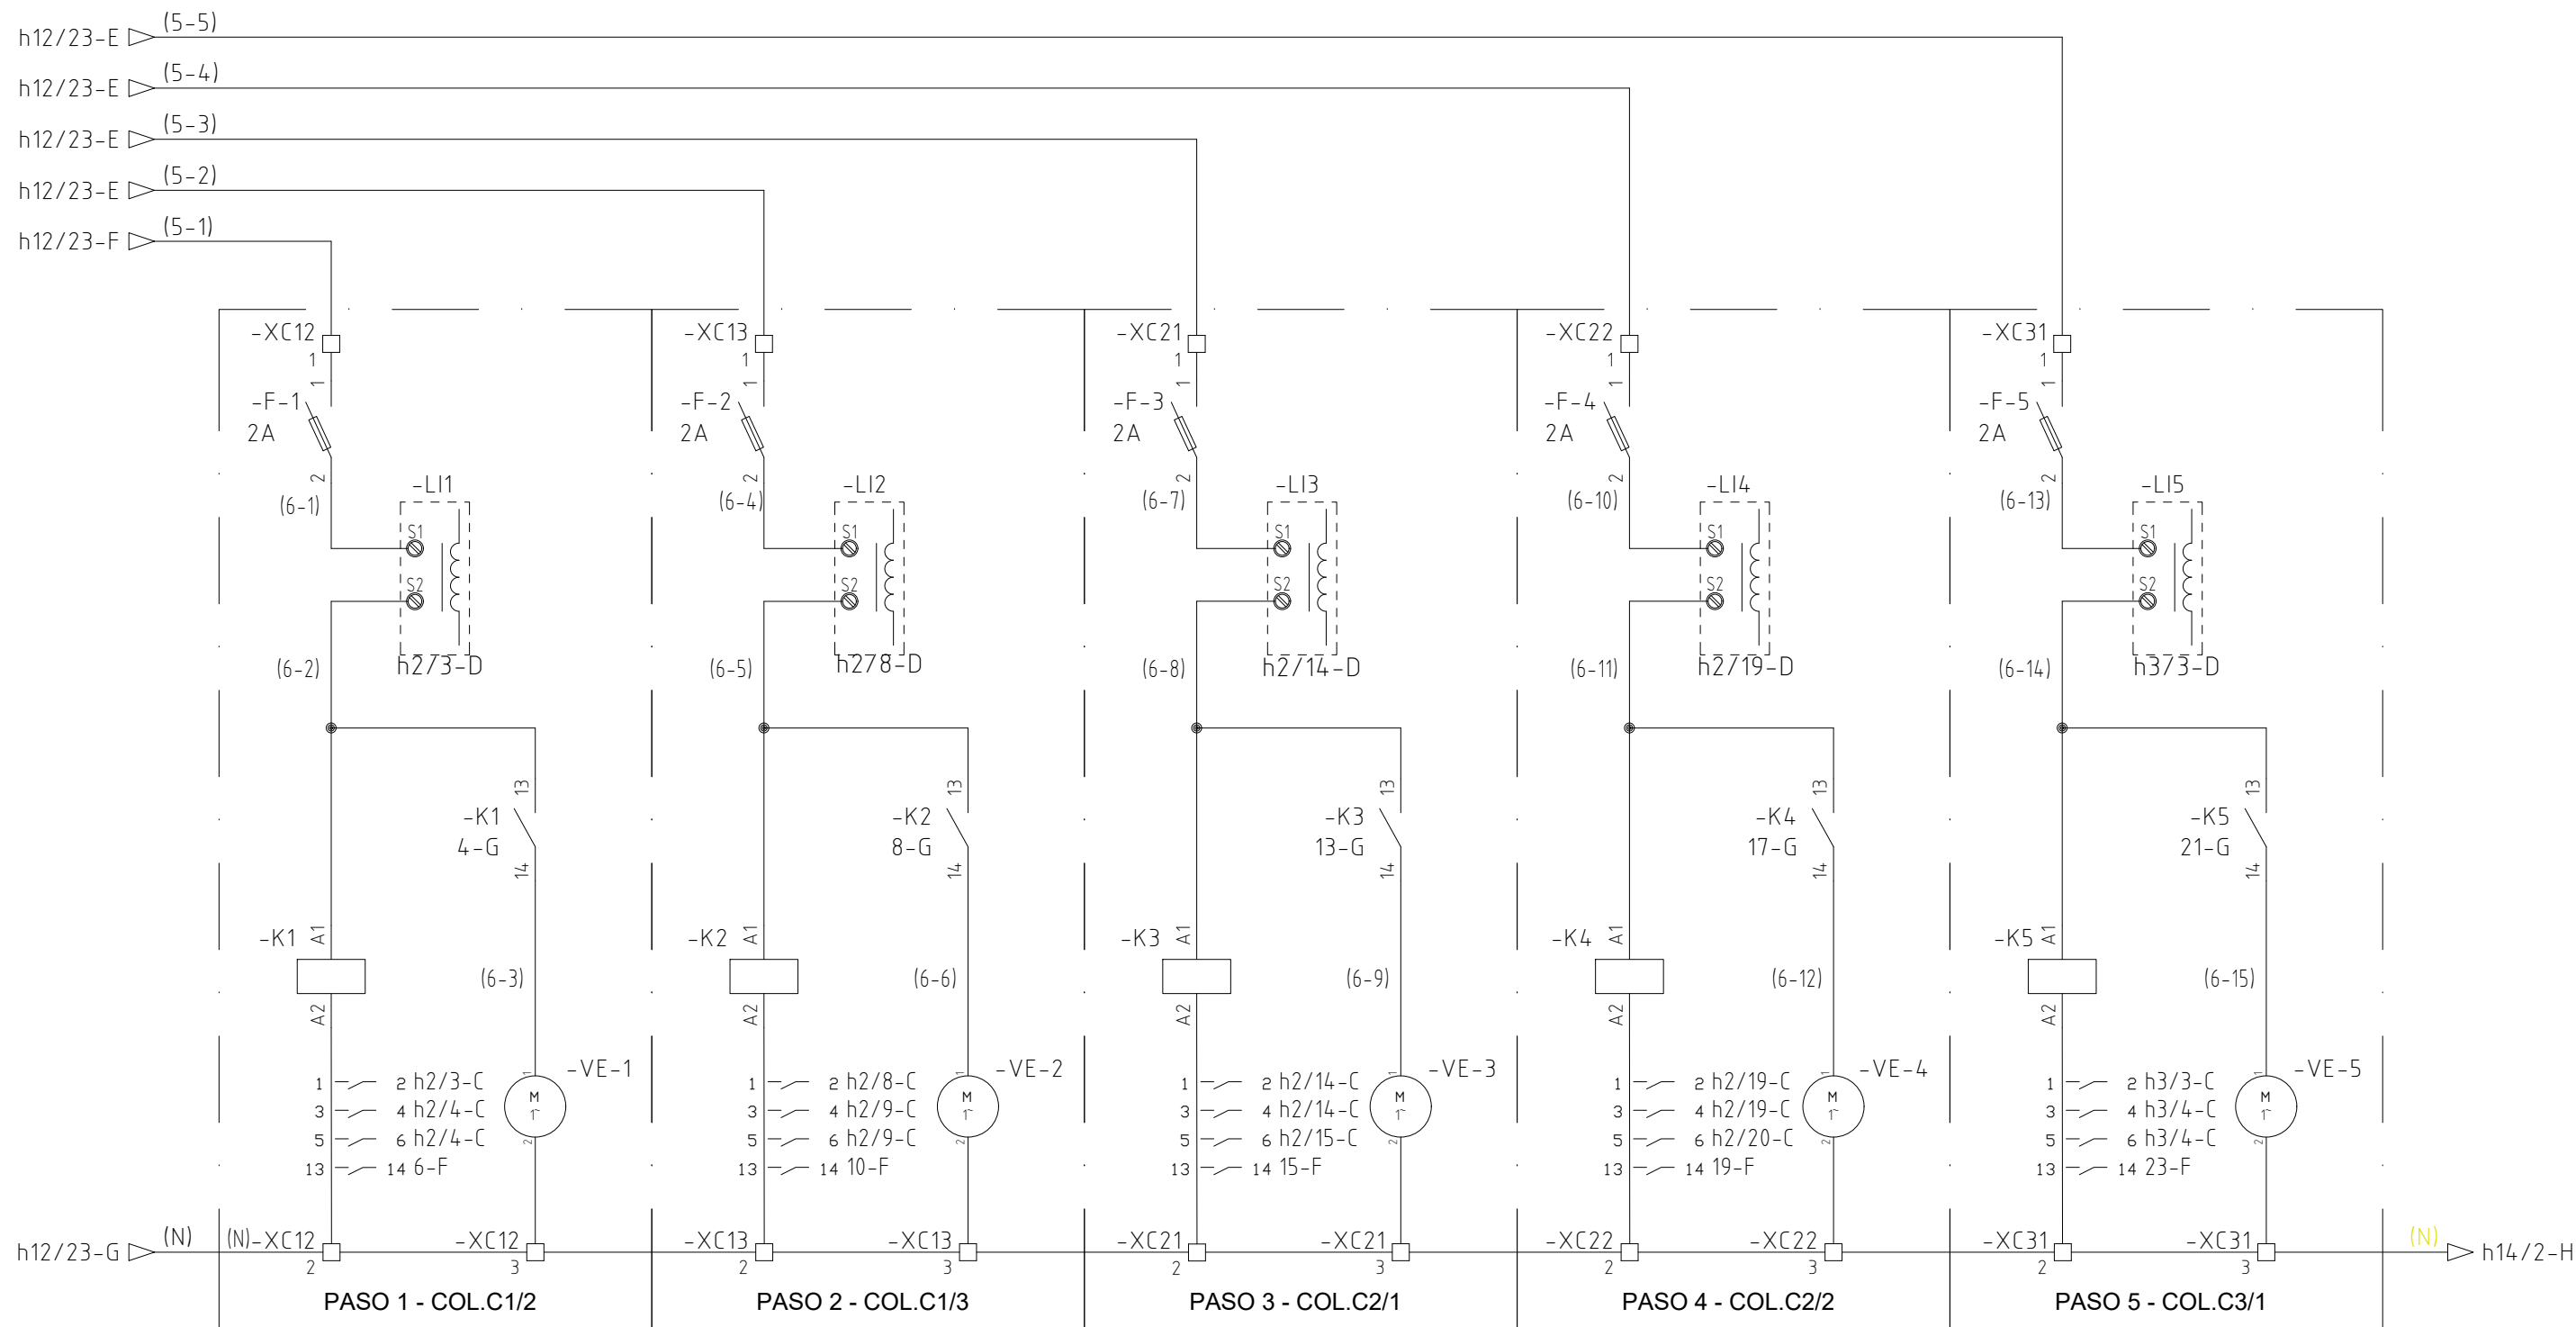


Renova




ESQUEMA FUNCIONAL
T.C.F.P.
COLUMNA C1/2/3

DOC.: 4656-02-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 6/8

A
B
C
D
E
F
G
H
I

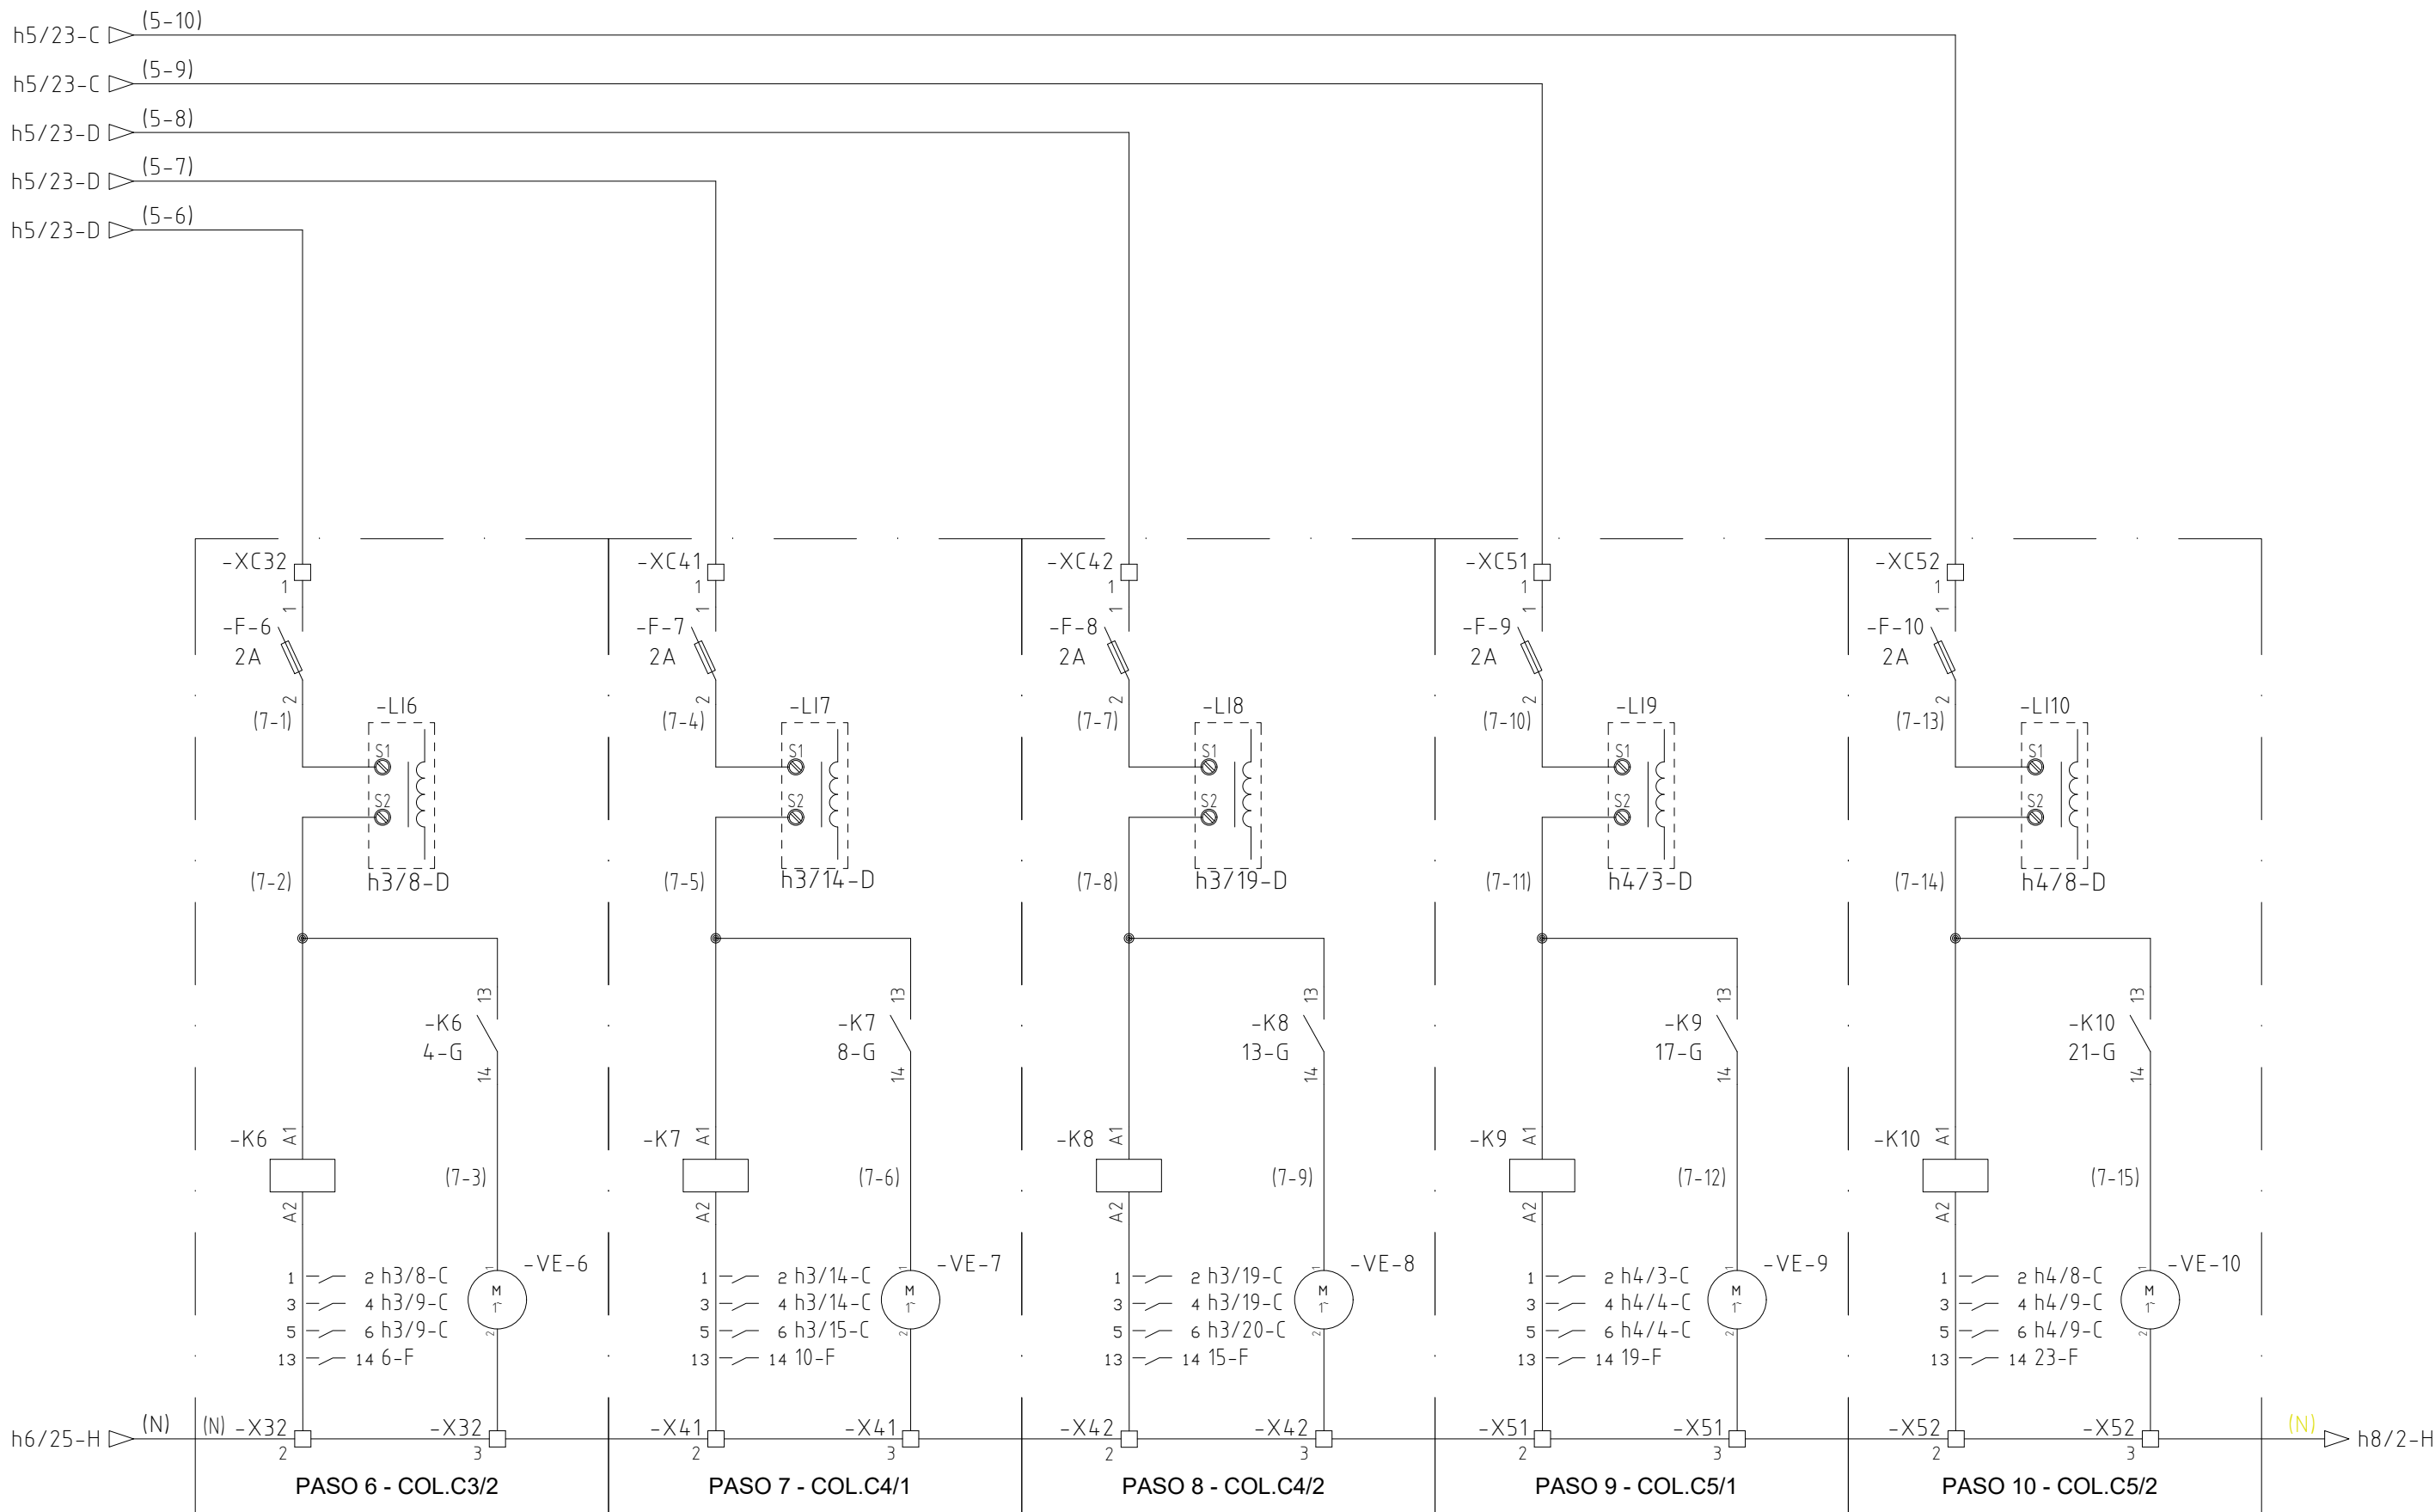

Renova





ESQUEMA FUNCIONAL
T.C.F.P.
COLUMNA C3/4/5

DOC.: 4656-02-E-FU01

REV.: 1

HOJA: 7/8

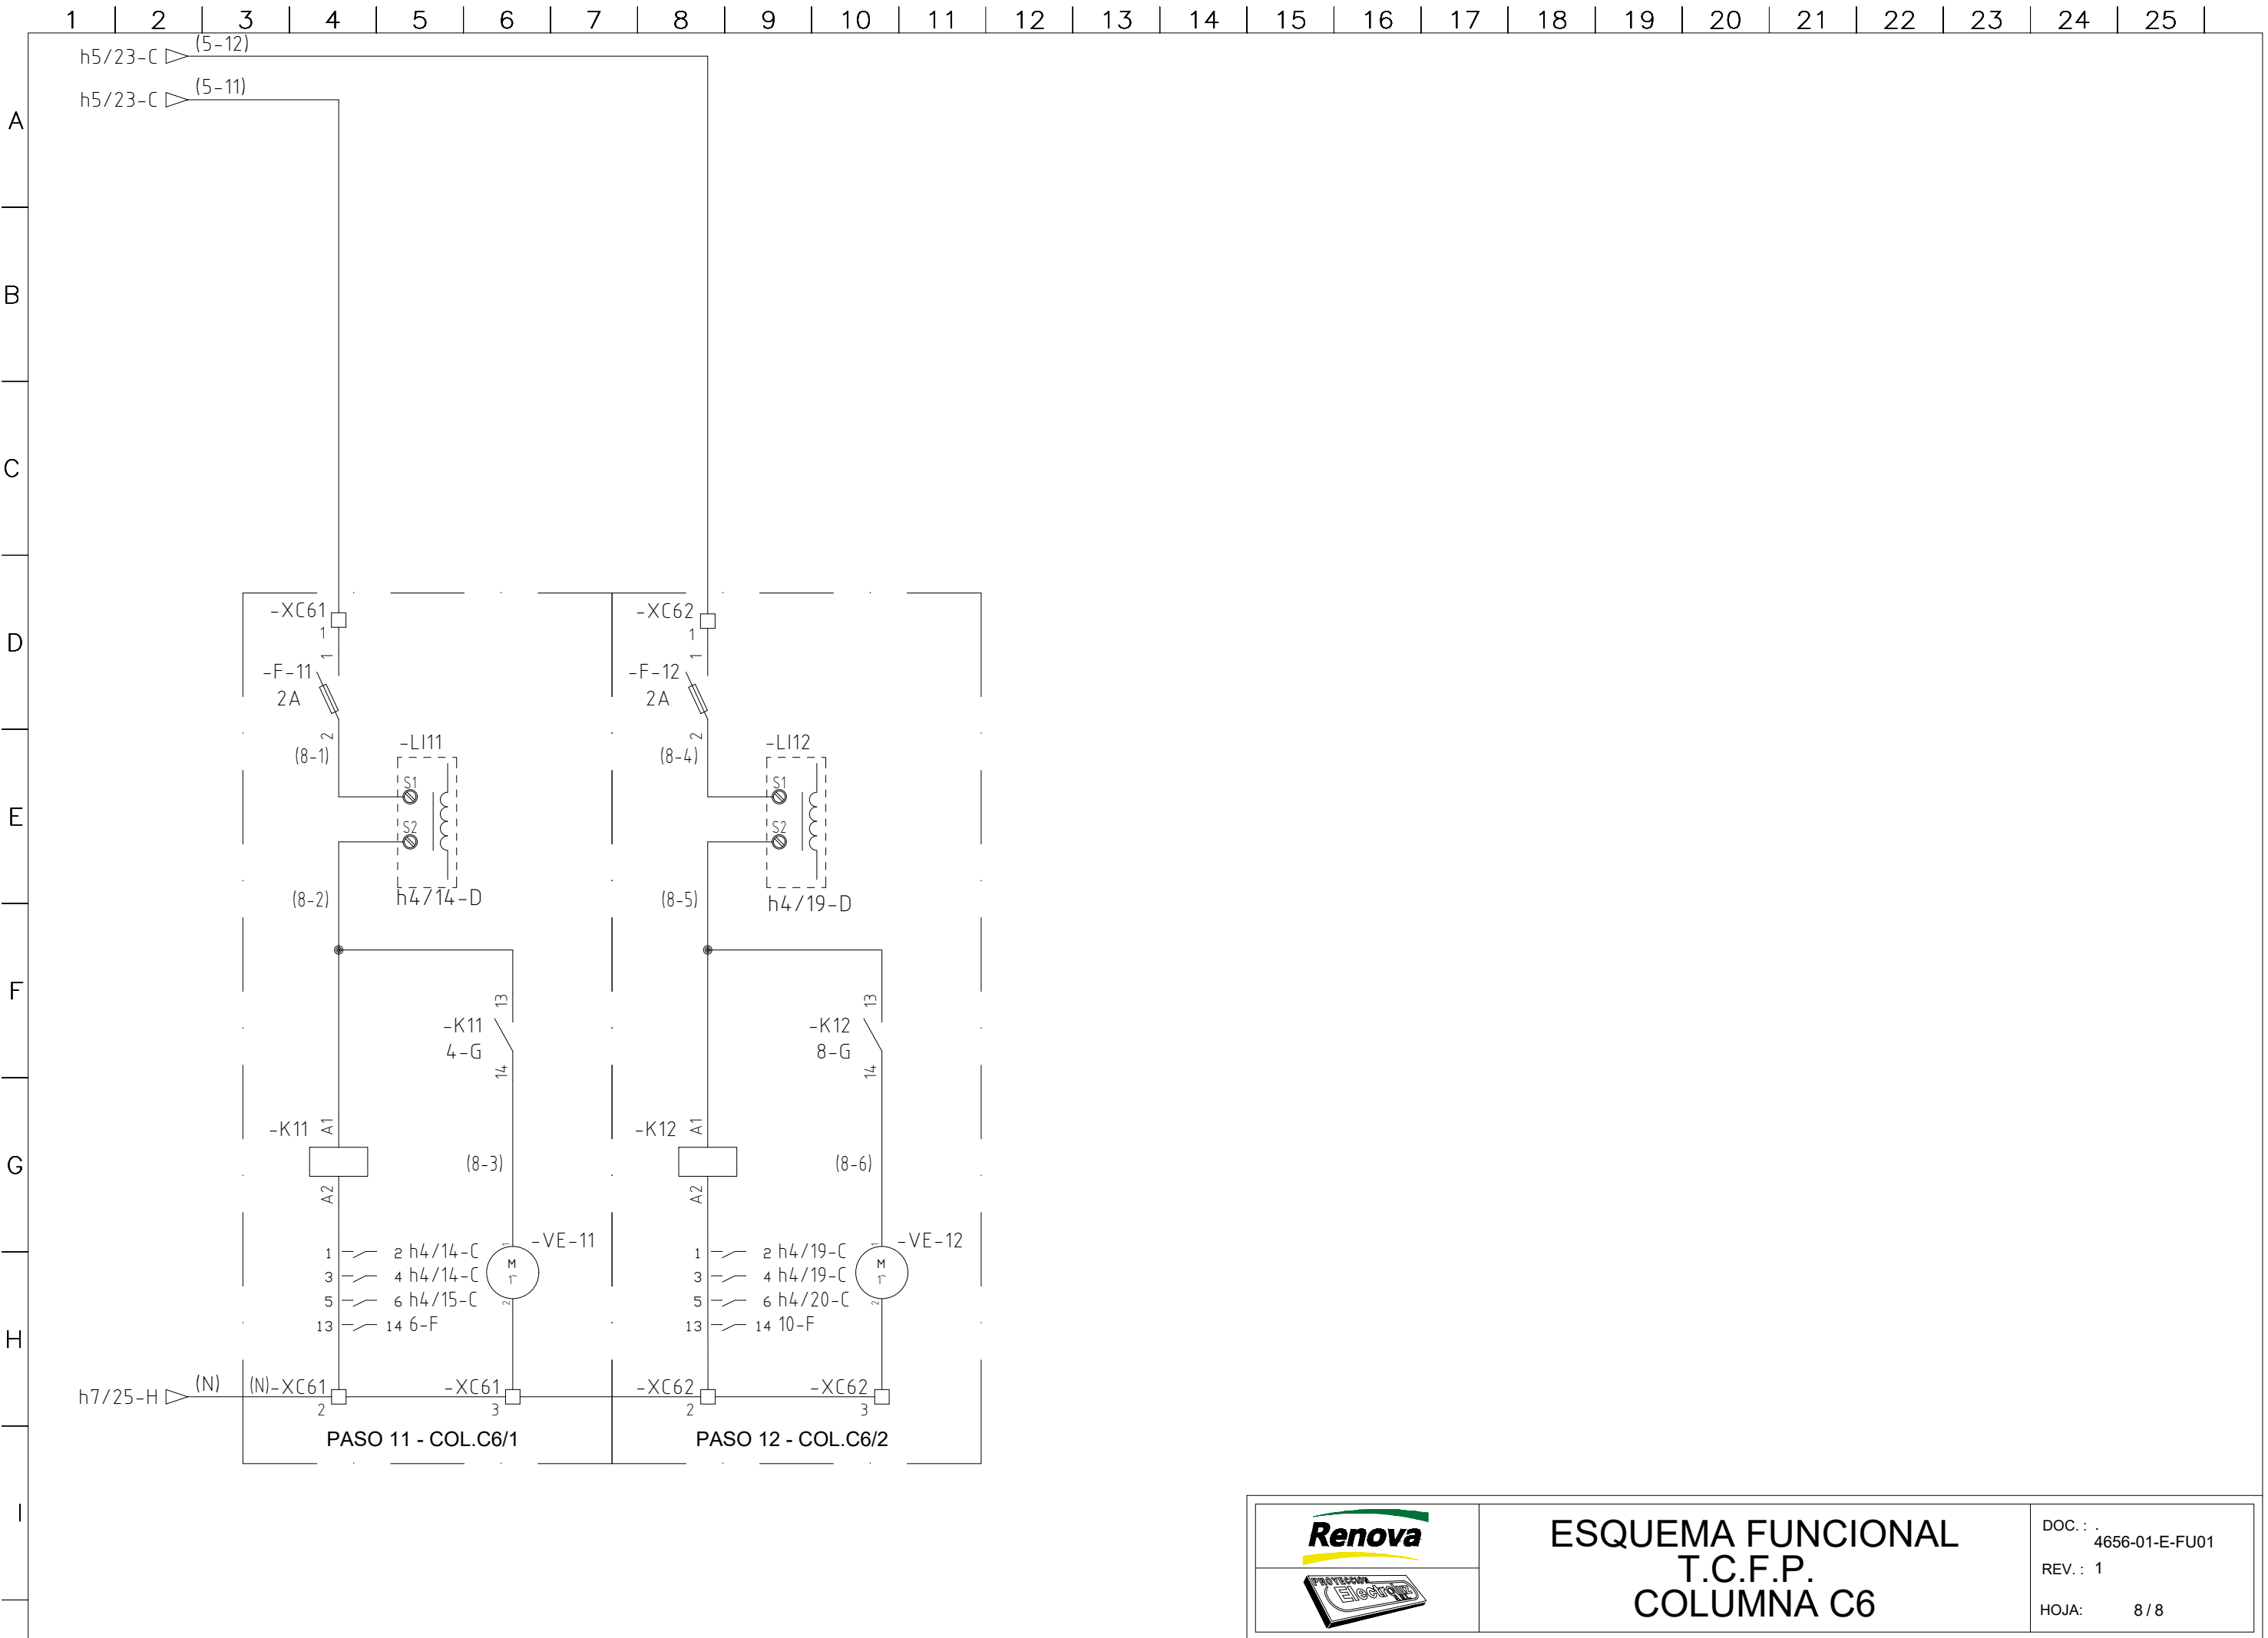

ESQUEMA FUNCIONAL
T.C.F.P.
COLUMNA C6

DOC.: . 4656-01-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 8 / 8