


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN  
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-  
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

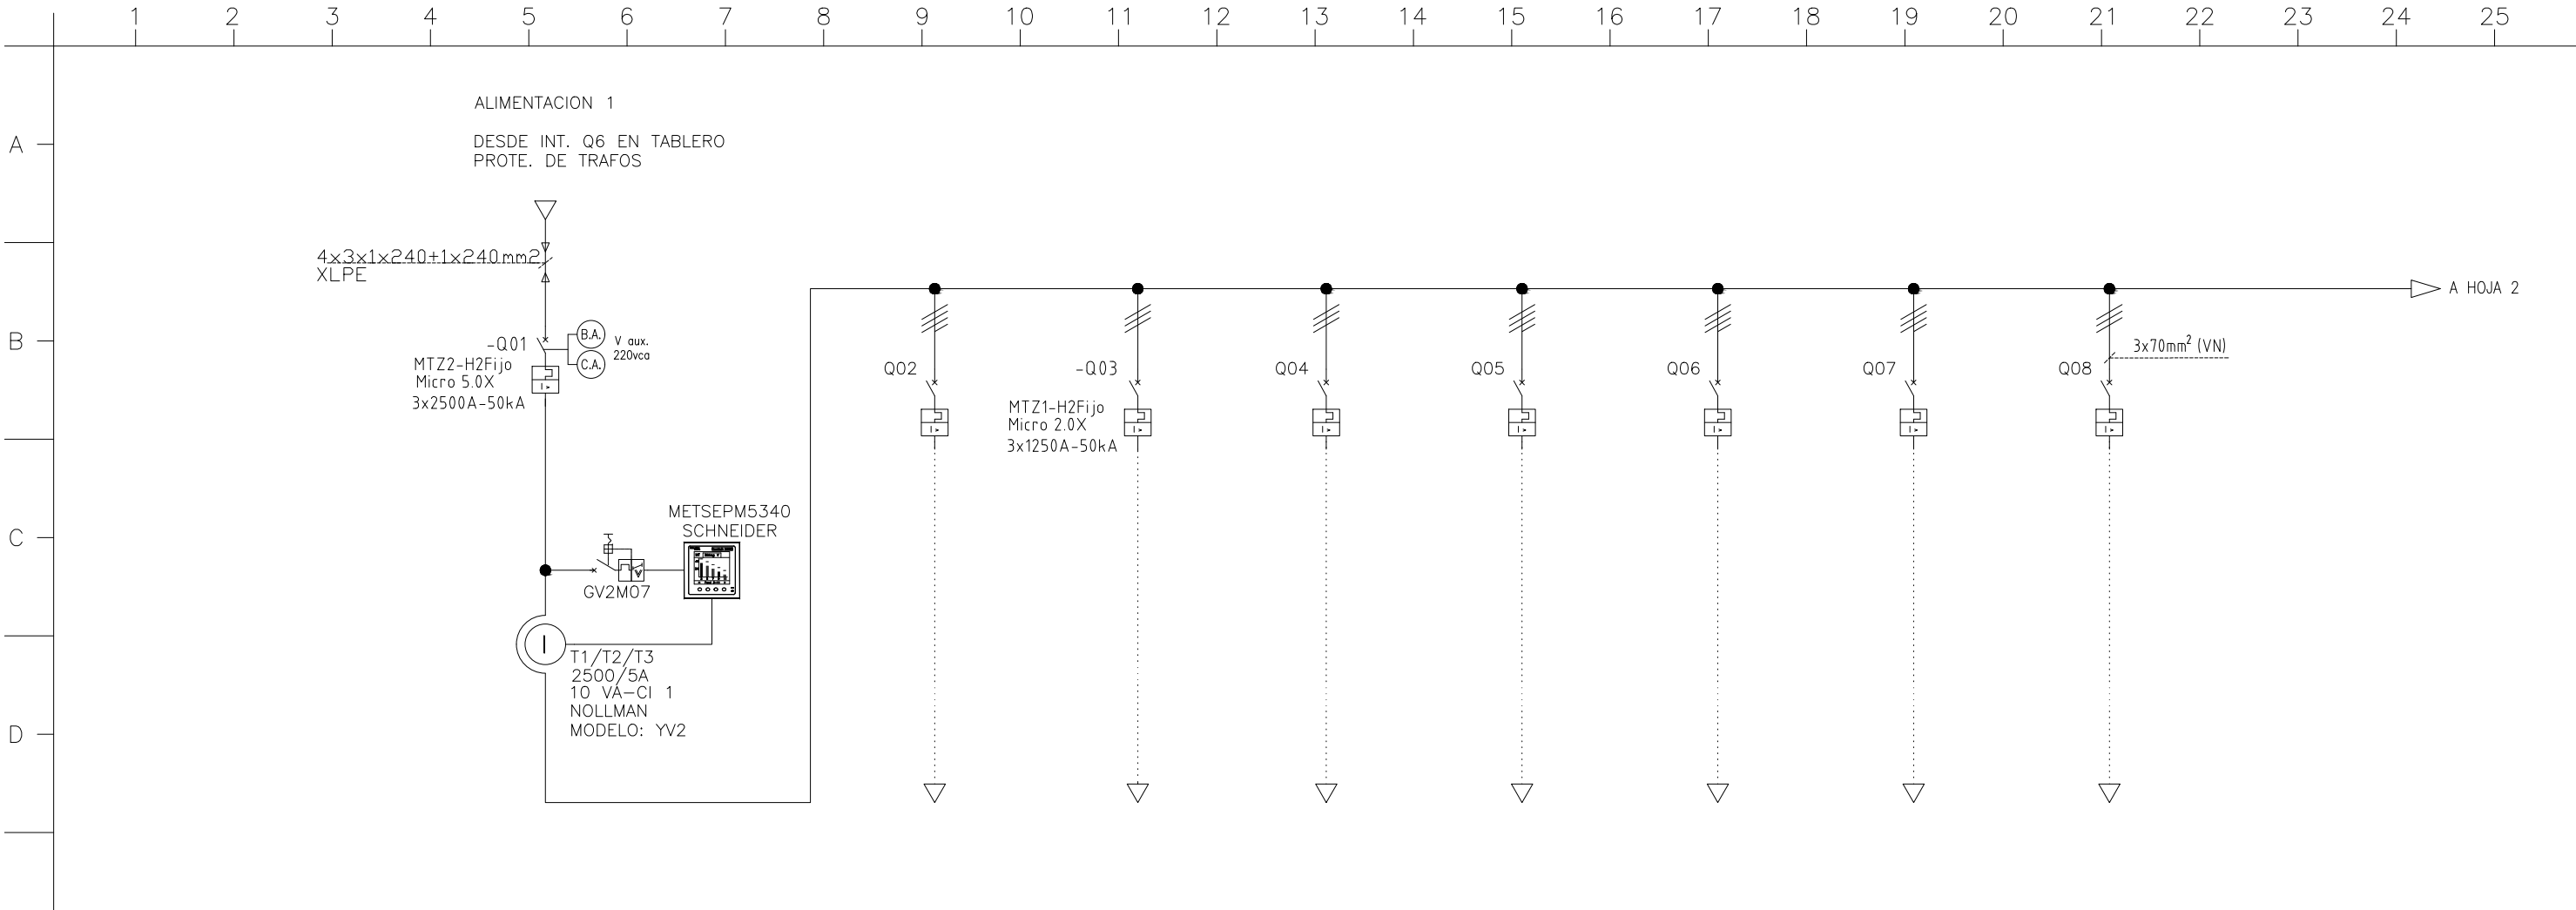

DESCRIPCION	TRAFO 2 Sn=1000KVA 13.2 / 0.4-0.231	MEDICION DE TENSION Y CORRIENTE ALIMENTACION 1	EVAPORADORES TUNEL 180CV(135kW)	COMPRESORES K1 Y K2 350CV c/u (520kW-Total)	COMPRESOR K3 350CV(260kW)VARIADOR	COMPRESOR K4 150CV(110kW)AS	CONDENSADORES Q1-Q2-Q3 SERVICIOS CAMARAS PLC-XMT 131CV	RESERVA	RESERVA
TAG	<b>Q01</b>	-	<b>Q02</b>	<b>Q03</b>	<b>Q04</b>	<b>Q05</b>	<b>Q06</b>	<b>Q07</b>	<b>Q08</b>
COLUMNA / CUBICLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENSION [V]	380	380	380	380	380	380	380	380	380
POTENCIA [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE [A]	<b>2250</b>	-	<b>320</b>	<b>1000</b>	<b>480</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>125</b>
TIPO ARRANQUE	ALIMENTADOR	MEDICION	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR
INTERRUPTOR	MTZ2-25 H2(LV847668)	GV2ME07	NSX630N(C63N42D630)	MTZ1-12H2(LV847141)	NSX630F(C63F32D630)	NSX400H(C40H42D400)	NSX630N(C63N42D630)	NSX630N(C63N42D630)	NSX160F(16F3TM125)
PROTECCION /REGULACION [A]	MICRO 5.0X	-	MIC.2.3	MICRO 2.0X	C63F32D630	MIC.2.3	MIC.2.3	MIC.2.3	TM125
CONTACTO AUXILIAR INTERRUPTOR	-	-	29450	.	29450	29450	29450	29450	29450
MANDO ROTATIVO INTERRUPTOR	-	-	.	.	.	-	-	-	-
SECCIONADOR	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FUSIBLES-TIPO-CALIBRE	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ARRANCADOR SUAVE	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONTACTOR LINEA	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONTACTOR BY PASS	.	.	.	.	.	.	.	.	.
KIT-MANETA TESYS	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BASE POTENCIA TESIS	.	.	.	.	.	.	.	.	.
UNIDAD DE CONTROL TESYS	.	.	.	.	.	.	.	.	.
REGULACION [A]	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CABLE UNION TESYS T	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MODULO DE COMUNICACION	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MULTIMEDIDOR	.	PM5340	.	.	.	.	.	.	.
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	.	YV2-2500/5A	.	.	.	.	.	.	.
CAPACITOR	.	.	.	.	.	.	.	.	.
DISPLAY GRAFICO	.	.	.	LV833682SP	.	.	.	.	.
ACCESORIOS	.	.	.	LV847383	.	.	.	.	.
TERMOMAGNETICA DE COMANDO	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CABLE A CAMPO	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**CONFORME  
A OBRA**  
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
2	08-07-25	L.RAMIREZ	CONFORME A OBRA	Dibujó Revisó Aprobó	09-01-2025	S.SOSA
1	07-07-25	L.RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION		.	C.SPESOT
0	15-04-2025	C.SPESOT	APTO PARA CONSTRUIR.		.	L.PICECH
C	10-04-2025	C.SPESOT	REVISION GRAL.		.	
B	05-02-2025	S.SOSA	CORRECCIONES SEGUN DEVOLUCIONES(03/02/25)		.	

	Cliente: <b>UNION AGRICOLA AVDA.</b>	N° de Obra: <b>3225</b>	Hoja N°: <b>1/3</b>
	Obra: <b>PLANTA PROCESADORA DE AVES</b>	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
	Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR SALA DE MAQUINAS</b>	N° de Plano: <b>4795-02-E-EU01</b>	Rev.N° <b>2</b>
	.	.	.





-Q16

**PROYECCION**  
**(Electroluz)**

Cliente: <b>UNION AGRICOLA AVDA.</b> Obra: <b>PLANTA PROCESADORA DE AVES</b>	N° de Obra: <b>3225</b>	Hoja N°: <b>3/3</b>
Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR SALA DE MAQUINAS</b> .	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
	N° de Plano: <b>4795-02-E-EU01</b>	Rev.N° <b>2</b>

**CONFORME  
A OBRA**  
PROYECCION ELECTROLUZ SRL