



1	CONFORME A FABRICACION			G.MIÑO	04/10/24
A	EMISION PARA APROBACION			G.MIÑO	03/04/24
REV.	MODIFICACION			NOMBRE	FECHA
2	Fecha	Nombre	Firma	<div><div>中糧国际 COFCO INTL</div><div>OFICINA DE INGENIERIA PUERTO GRAL. SAN MARTIN</div></div>	
Dibujo.	03/04/24	G.MIÑO			
Reviso.	04/04/24	S.SOSA			
Aprobo.					
Escala  S/E	CELDA CAPACITORES ETAPA 1 - 1000kVar REGULADOR FACTOR DE POTENCIA			PLANO N°	
				4707-01-E-EF01	
				HOJA	REVISION
				4 de13	1






1	CONFORME A FABRICACION		G.MIÑO	04/10/24
A	EMISION PARA APROBACION		G.MIÑO	03/04/24
REV.	MODIFICACION		NOMBRE	FECHA
	Fecha	Nombre	Firma	
Dibujo.	03/04/24	G.MIÑO		
Reviso.	04/04/24	S.SOSA		
Aprobo.				
Escala S/E	CELDA CAPACITORES ETAPA 1 - 1000kVar COMANDO Y SEÑALIZACIÓN DE CONTACTOR			PLANO N°
				4707-01-E-EF01
				HOJA
				REVISION
				6 de13
				1

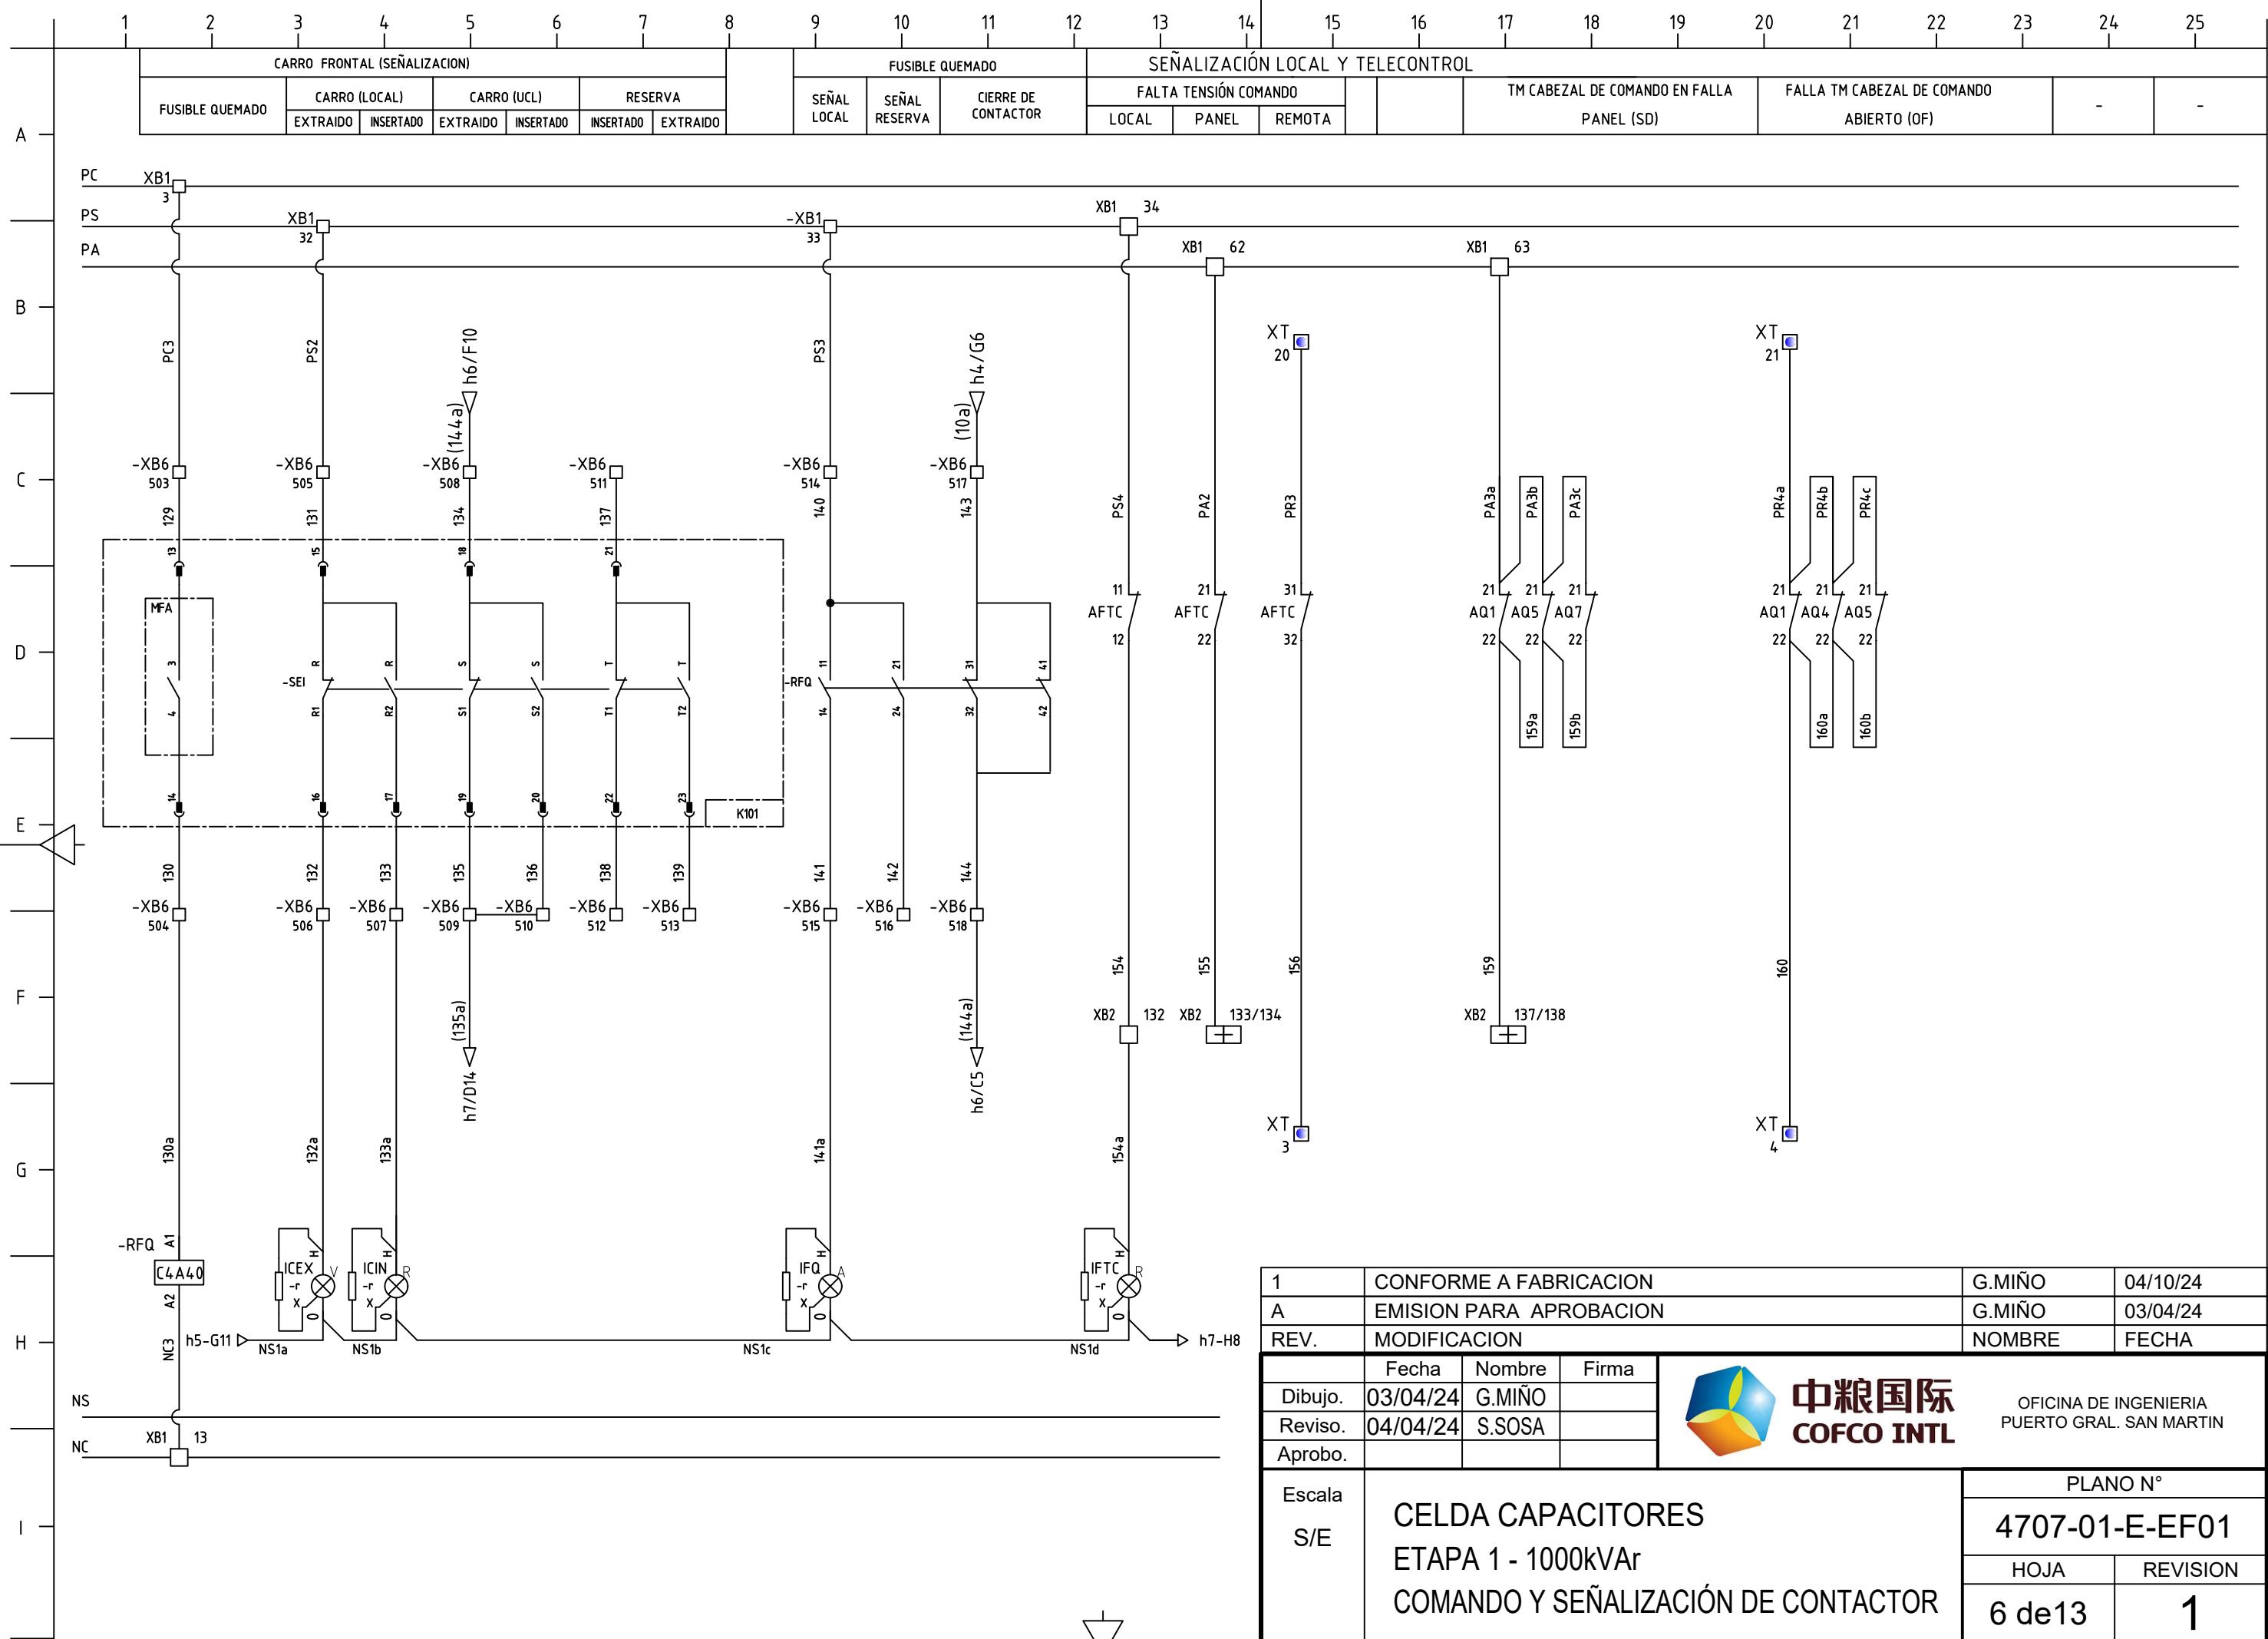


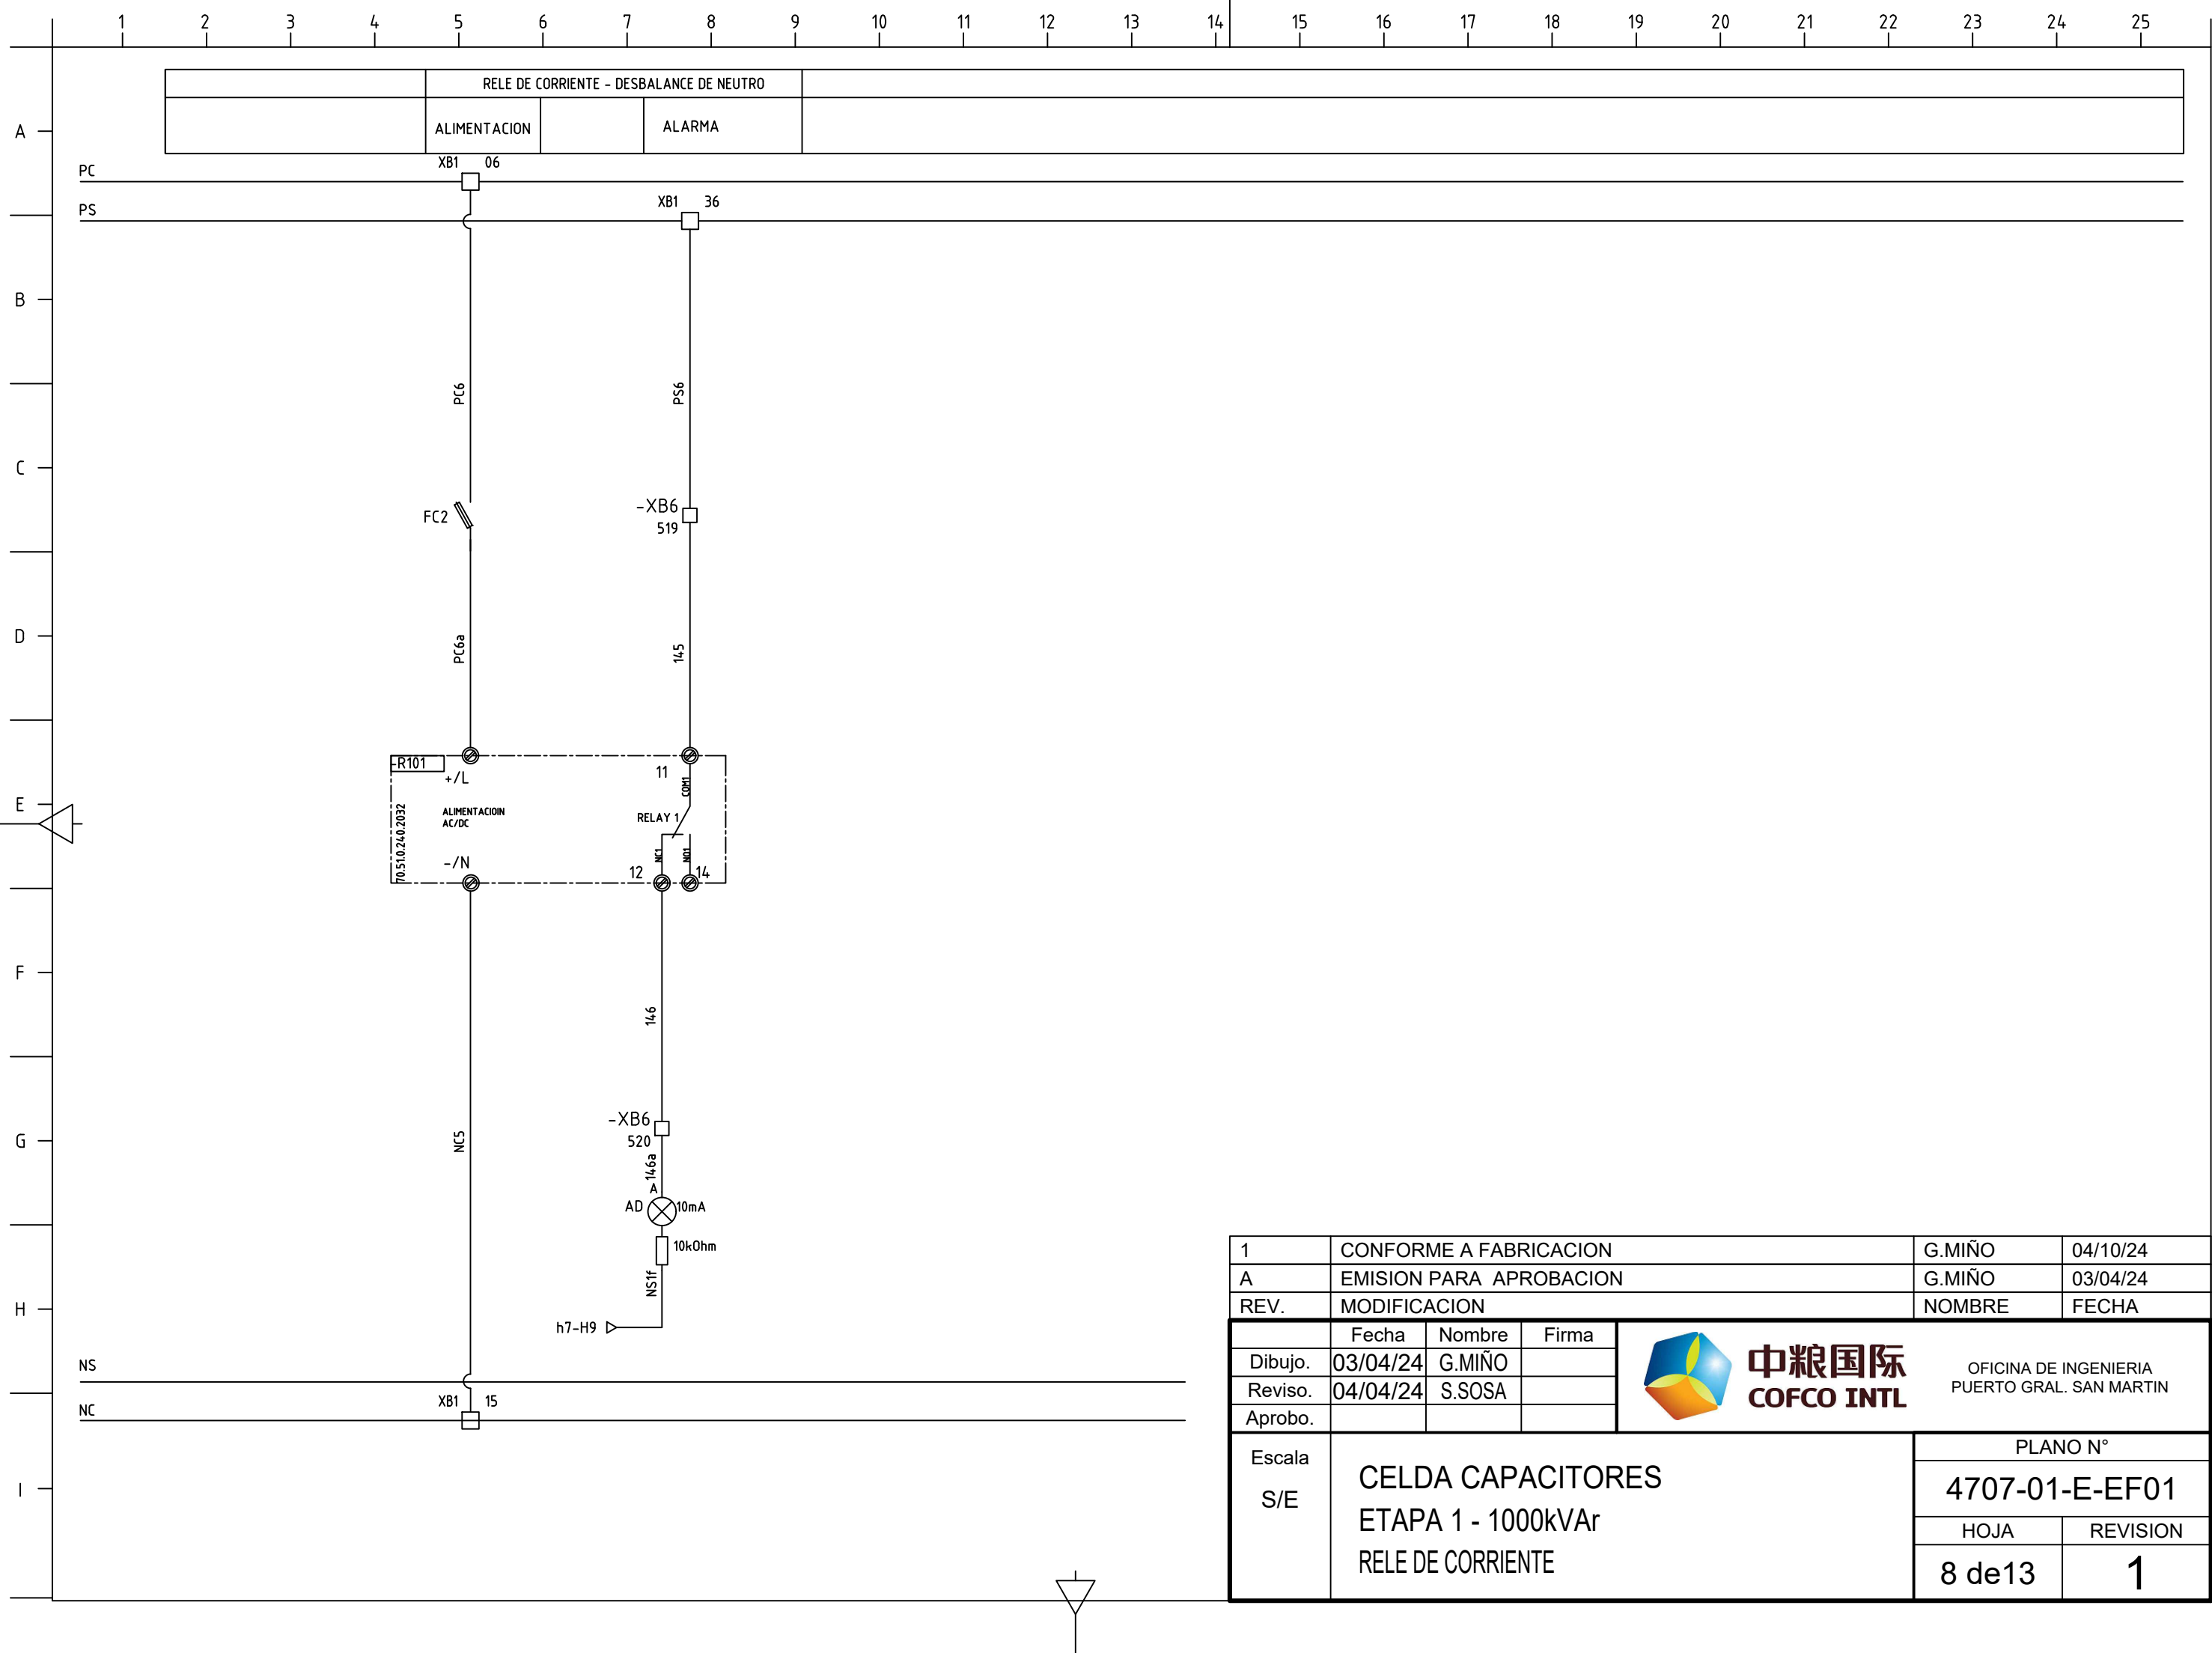


1	CONFORME A FABRICACION		G.MIÑO	04/10/24
A	EMISION PARA APROBACION		G.MIÑO	03/04/24
REV.	MODIFICACION		NOMBRE	FECHA
Dibujo.	03/04/24	G.MIÑO		
Reviso.	04/04/24	S.SOSA		
Aprobo.				
Escala S/E	CELDA CAPACITORES ETAPA 1 - 1000kVAr RELE DE CORRIENTE		PLANO N°	
			4707-01-E-EF01	
			HOJA	REVISION
			8 de13	1



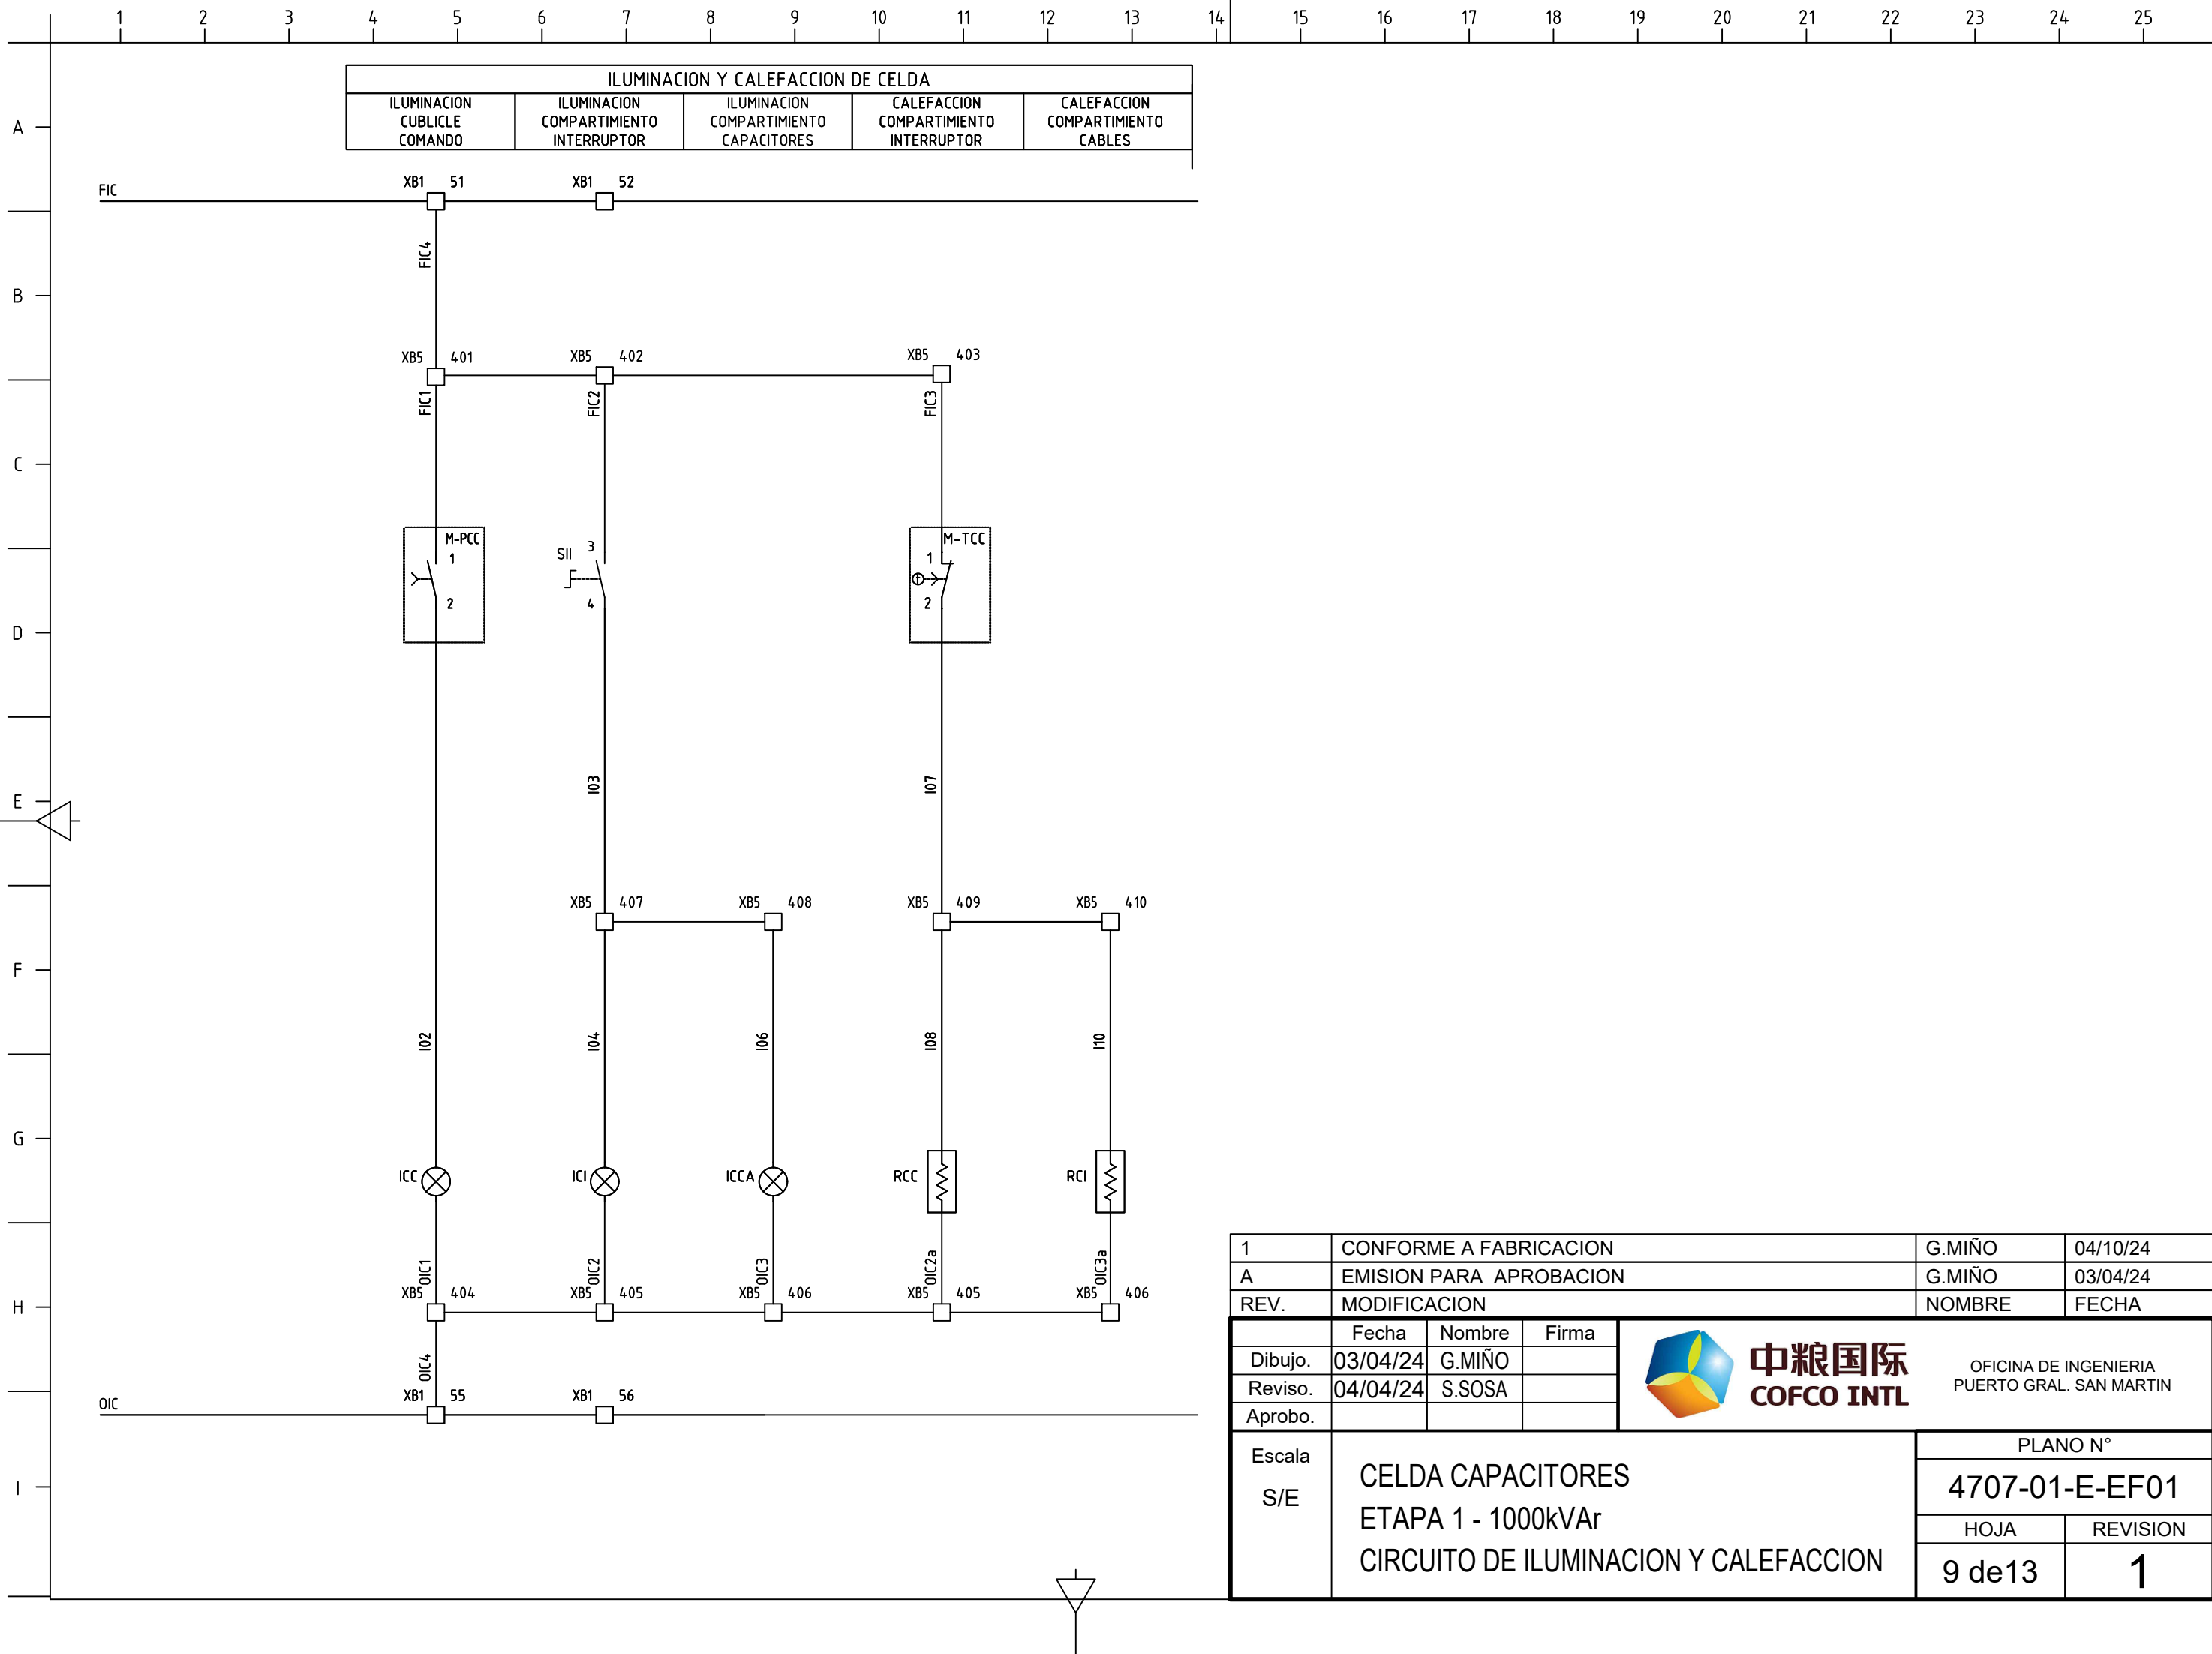

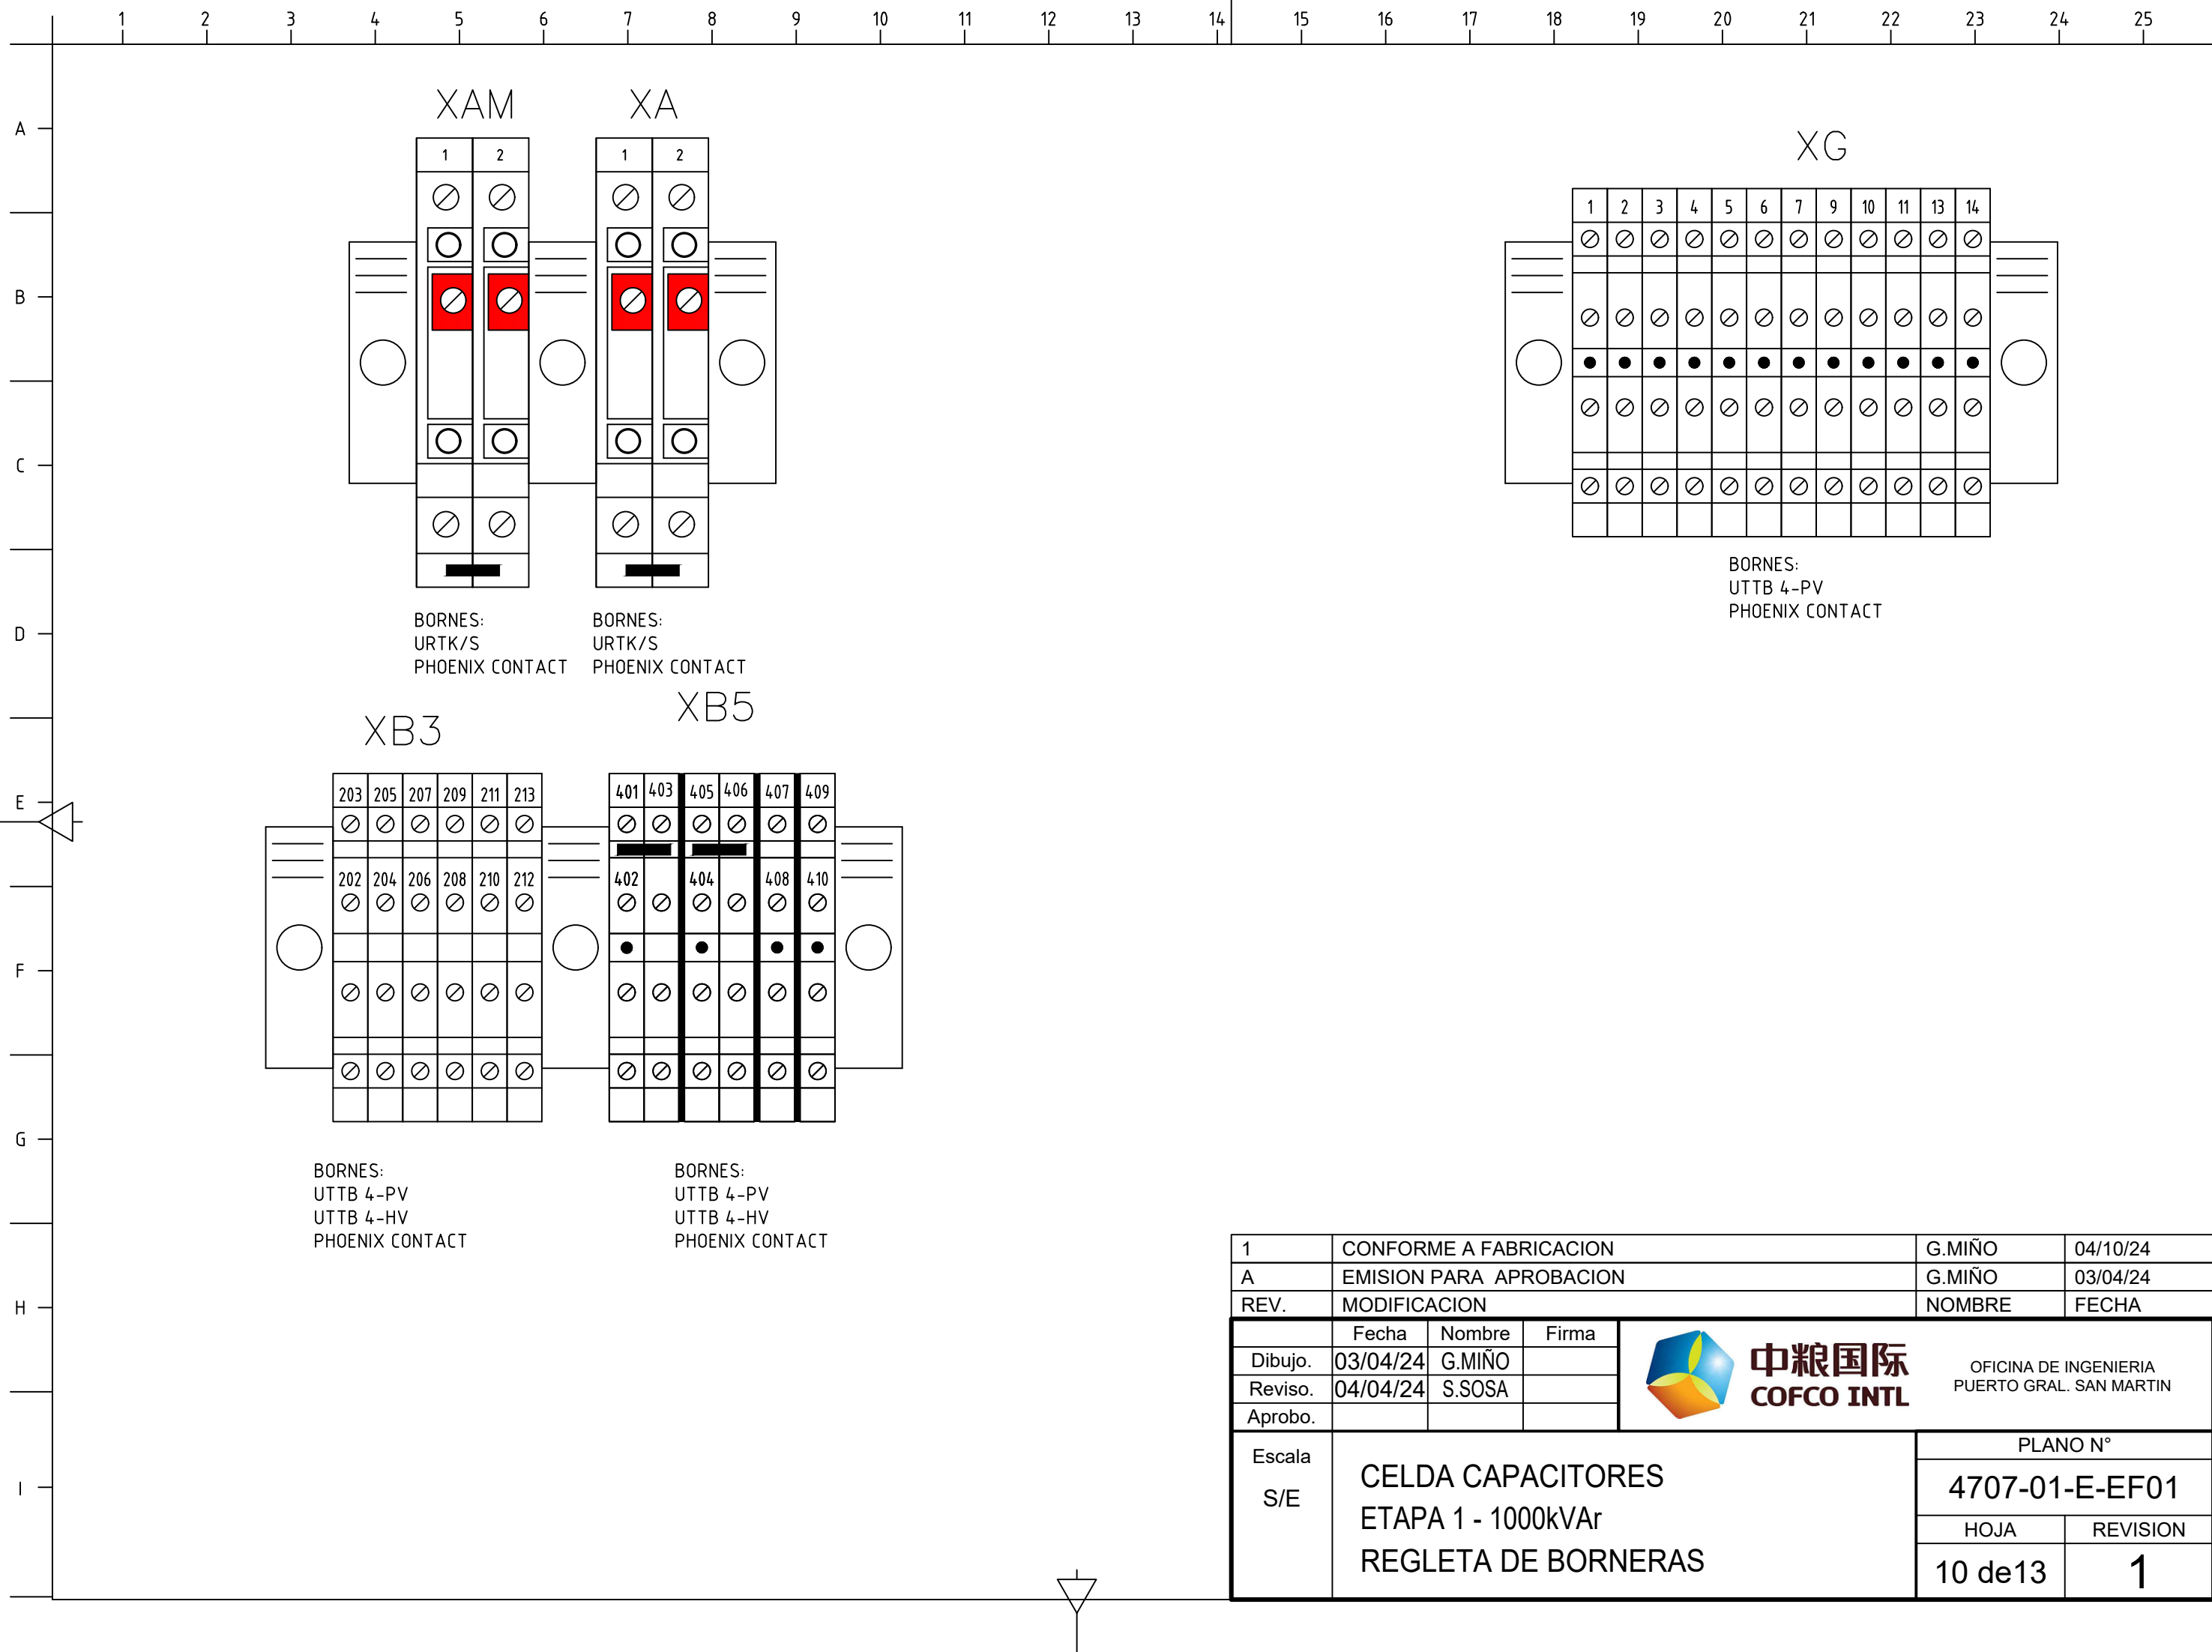

1	CONFORME A FABRICACION			G.MIÑO	04/10/24
A	EMISION PARA APROBACION			G.MIÑO	03/04/24
REV.	MODIFICACION			NOMBRE	FECHA
	Fecha	Nombre	Firma	<div><div><b>中粮国际</b> <b>COFCO INTL</b></div><div>OFICINA DE INGENIERIA PUERTO GRAL. SAN MARTIN</div></div>	
Dibujo.	03/04/24	G.MIÑO			
Reviso.	04/04/24	S.SOSA			
Aprobo.					
Escala  S/E	CELDA CAPACITORES ETAPA 1 - 1000kVAr  REGLETA DE BORNERAS			PLANO N°	
				4707-01-E-EF01	
				HOJA	REVISION
				10 de13	1

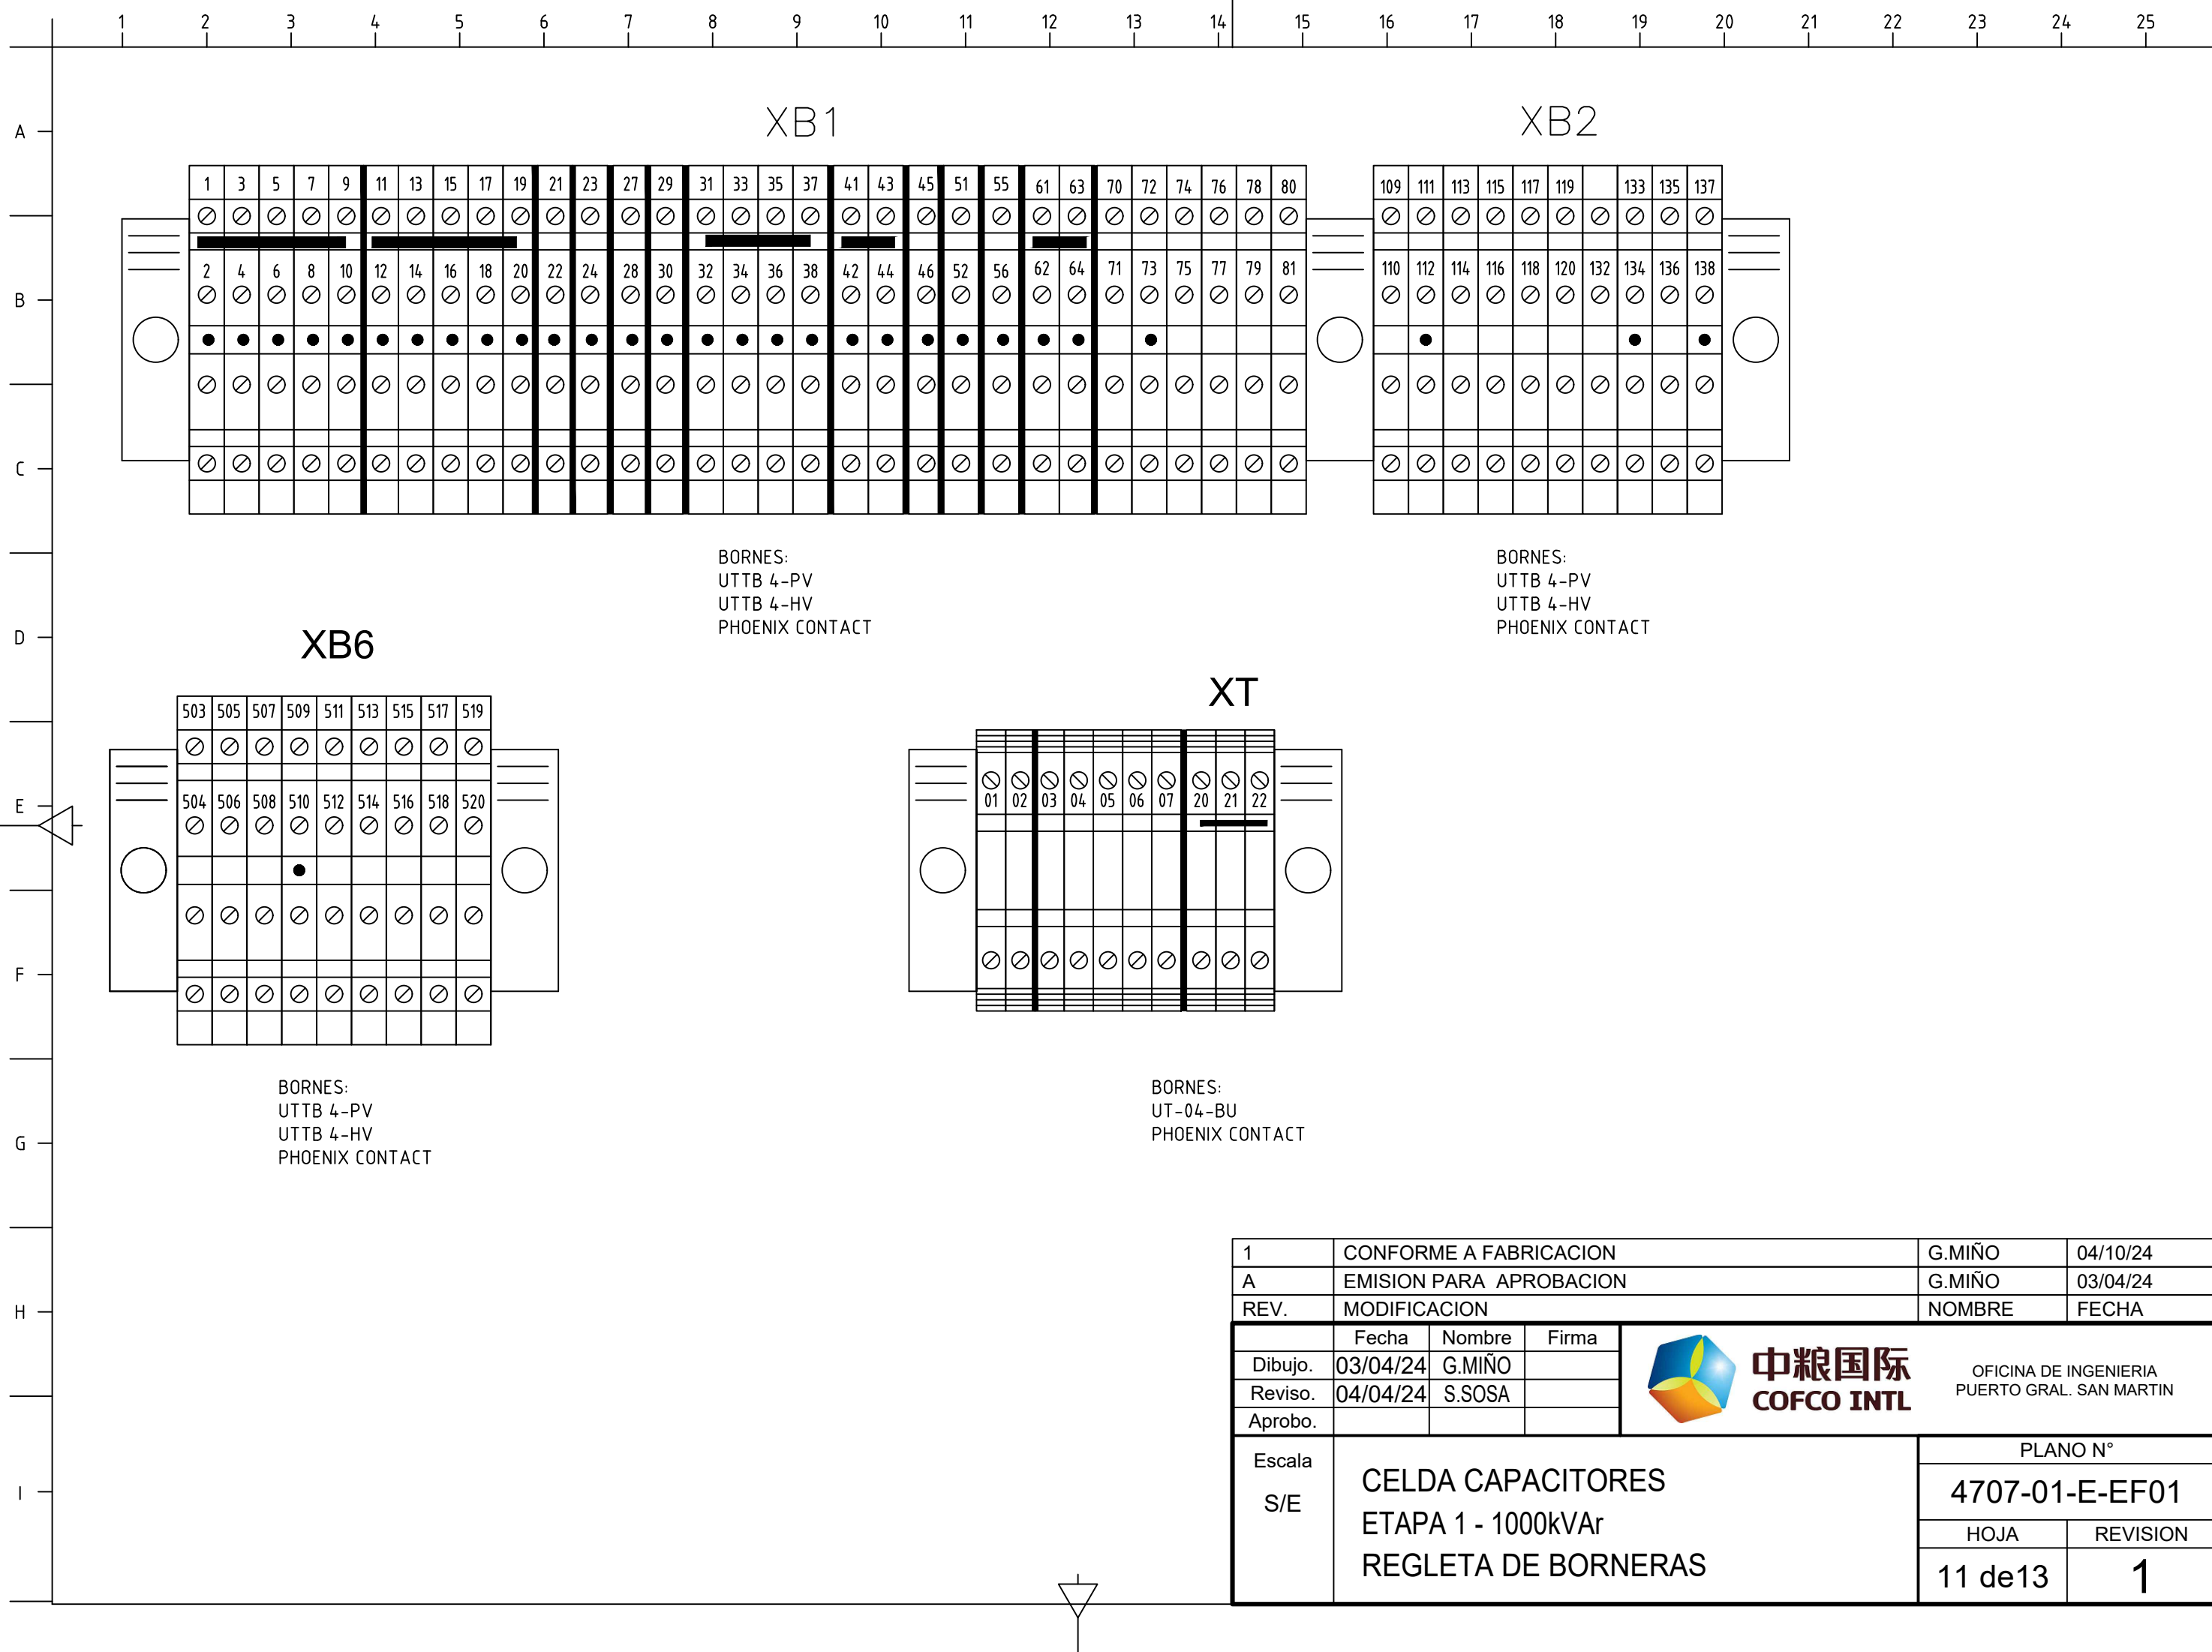

1	CONFORME A FABRICACION			G.MIÑO	04/10/24
A	EMISION PARA APROBACION			G.MIÑO	03/04/24
REV.	MODIFICACION			NOMBRE	FECHA
	Fecha	Nombre	Firma	<div><div><div>中粮国际</div><div>COFCO INTL</div></div><div>OFICINA DE INGENIERIA PUERTO GRAL. SAN MARTIN</div></div>	
Dibujo.	03/04/24	G.MIÑO			
Reviso.	04/04/24	S.SOSA			
Aprobo.					
Escala  S/E	CELDA CAPACITORES ETAPA 1 - 1000kVAr  REGLETA DE BORNERAS			PLANO N°	
				4707-01-E-EF01	
				HOJA	REVISION
				11 de13	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A																									
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN							MARCA	MODELO	CANTIDAD														
	K101	CONTACTOR 450A 7.2 KV (3TM3231-1VF20-0VC6-ZJ67)							SIEMENS	3TM3231	1														
	TI/101	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 5–10/5A N: Cl.0,5 — fs<5 10VA							HOFF	HK	1														
	C.A.F.P.	CORRECTOR AUTOMATICO DE FACTOR DE POTENCIA							IMS	POWER CAP 485	1														
B	R101	RELE CORRIENTE							FINDER	70.51.0.240.2032	1														
	1RL/101	INDUCTANCIA LIMITADORA 50uH TRAMAQ 100A 25kA/1seg. 190A-10KA/1SEG									3														
	129T/101	SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA MANUAL CON SEÑALIZACION LOCAL Y REMOTA							P. ELEC. SRL	-	1														
	AFTC	RELE AUXILIAR FALTA TENSIÓN DE COMANDO Un110Vcc							RELECO	C9A41	1														
C	CAPACITORES	167kvar 50Hz							LEYDEN	038XMFA167	6														
	RFQ	RELE FUSIBLE QUEMADO							RELECO	C4A40	1														
	Q1,...Q7	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, CALIBRE Y POLOS SEGÚN PLANO FUNCIONAL							SCHNEIDER	iC60N	4														
	SEI	SELECTORA CARRO EXTRAIDO - INSERTADO							VEFBEN	0/224	1														
	IRD	INDICADOR LUMINOSO AMARILLO ALARMA DESBALANCE DE NEUTRO Un110Vcc							EPOXIFORMAS	LSS-110-2-2	1														
D	ICEX	INDICADOR LUMINOSO VERDE CARRO EXTRAIDO Un110Vcc							EPOXIFORMAS	LSS-110-3-2	1														
	ICIN	INDICADOR LUMINOSO ROJO CARRO INSERTADO Un110Vcc							EPOXIFORMAS	LSS-110-1-2	1														
	IFTC	INDICADOR LUMINOSO ROJO FALTA TENSION DE COMANDO Un110Vcc							EPOXIFORMAS	LSS-110-1-2	1														
	AQ1,AQ5	AUXILIAR DE ESTADO Y FALLA PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO OF-SD							SCHNEIDER	A9A26929	2														
E	AQ4	AUXILIAR DE ESTADO PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO OF							SCHNEIDER	A9A26924	1														
	AQ7	AUXILIAR DE FALLA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO SD							SCHNEIDER	A9A26927	1														
	SLR	SELECTORA MANUAL/AUTOMATICO							SCHNEIDER	XB4-BD33	2														
	129T/101	CONMUTADORA 4 POLOS DOS VIAS							VEFBEN	E042	1														
F	129T/K101	SEÑALADOR EN CRUZ INDICADOR DE ESTADO SECCIONADOR DE PAT/CONTACTOR							EPOXIFORMAS	SAC200	2														
	M-PCC	MICROCONTACTO PUERTA CUBICLE CERRADA							NEUMANN	MPR-2C CBN	1														
	M-TCC	TERMOSTATO							IMIT	ETR	1														
G	SII	SELECTORA ILUMINACION INTERNA							SCHNEIDER	XB4-BD21	1														
	CONECTOR	CONECTOR 24 PINES							PHOENIX CONTACT	HC-B24-I-UT-F/ HC-B24-I-UT-M	1														
H	CONECTOR	CARCASA PARA CONECTOR							PHOENIX CONTACT	HC-STA-B24-BW S-ELC-AL / HC-B 24-TFQ-76/01M3 2S	1														
I																									

1

CONFORME A FABRICACION

G.MIÑO

04/10/24

A

EMISION PARA APROBACION

G.MIÑO

03/04/24

REV.

MODIFICACION

NOMBRE

FECHA

Fecha

Nombre

Firma

Dibujo.

Reviso.


Aprobo.

03/04/24

04/04/24

G.MIÑO

S.SOSA



中糧国际

COFCO INTL

OFICINA DE INGENIERIA  
PUERTO GRAL. SAN MARTIN

Escala

S/E

CELDA CAPACITORES

ETAPA 1 - 1000kVAr

REFERENCIAS

PLANO N°

4707-01-E-EF01

HOJA

12 de13

REVISION

1

