


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

TABLERO SECCIONAL
DE ILUMINACION
TSI 22001

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL


CIRCUITO N°	INT.PPAL	—	C001	C002	C003	C004	C005	—	C006	C007	C008
DESCRIPCION DE LA CARGA	TAB SECC ILUM 22001	ALIMENT.1	ILUMINACION GALPON	ILUMINACION GALPON	ILUMINACION GALPON RESERVA	ILUMINACION GALPON RESERVA	ILUMINACION FOSA	ALIMENT.2	ILUMINACION BAJO TOLVAS EXTERIOR	ILUMINACION BAJO SILOS EXTERIOR	ILUMINACION EXT. INFERIOR RESERVA
FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R-N	S-N	T-N	R-N	S-N	R-S-T-N	T-N	R-N	S-N
POTENCIA (kW)	—	—	0,45	0,45	—	—	0,216	—	0,2	0,108	—
POTENCIA (HP)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CORRIENTE (A)	63A	9A	2,57	2,57	—	—	1,23	9A	1,14	0,62	—
INTERRUPTOR	3VA2063-5HL42-OAA0	—	5SY6216-7	5SY6216-7	5SY6216-7	5SY6216-7	5SY6216-7	—	5SY6216-7	5SY6216-7	5SY6216-7
DESCRIPCION DE LA PROTECCION	4x63A 55KA 415V ETU320-LI I _r :25-63A ,I _i :1,5...10I _n IN:50...100%	—	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	—	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C	5SY6216-7 2x16A-6KA CURVA C
SECCION CONDUCTOR	(1)	—	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	—	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	-Q00	K1	Q001	Q002	Q003	Q004	Q005	K2	Q006	Q007	Q008

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	21/01/25	W.E.L.
0	19/02/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°25-310125			
1	11/07/25	W.E.L.	MODIFICACION DE CIRCUITOS		.	W.E.L.
2	18/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION		.	L.R.P.
				Aprobó		

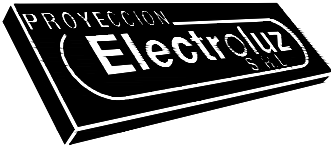

Cliente:	MSU Agro	N° de Obra:	3205	Hoja N°:	1/3
Obra:	DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano Cliente:	.	Rev.N°	.
Denominación:	ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL ILUMINACION TSI 22001	N° de Plano:	4767-25-E-EU01	Rev.N°	2

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

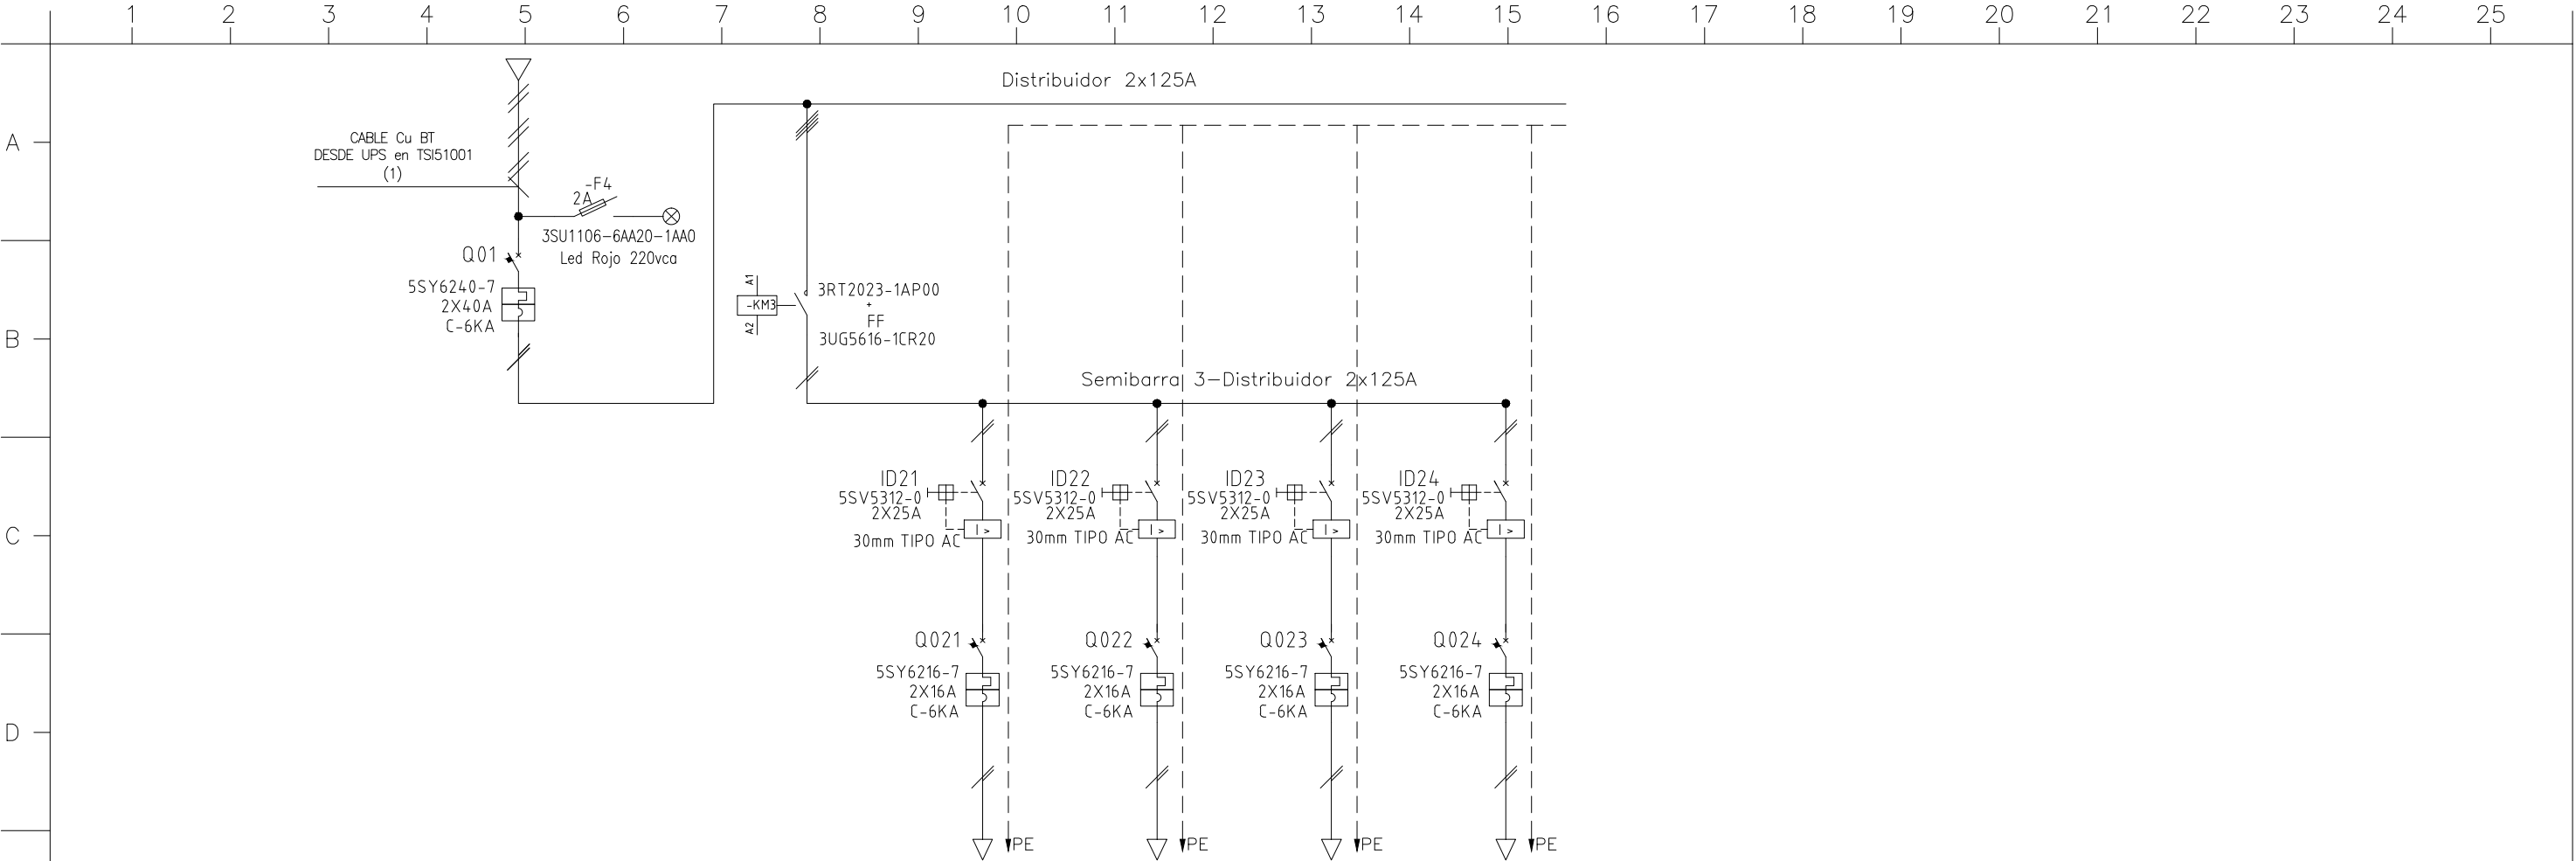

CIRCUITO N°	INT. ENTRADA UPS	—	CE01	CE02	CE03	CE04
DESCRIPCION DE LA CARGA	TAB SECC ILUM 22001 SEMIBARRA UPS	ALIMENT.3	ILUMINACION EMERGENCIA GALPON	ILUMINACION EMERGENCIA FOSO DESC.	ILUMINACION EMERG.FOSO CELDA ACOPIO	ILUMINACION EMERGENCIA RESERVA
FASES	T–N	T–N	T–N	T–N	T–N	T–N
POTENCIA (kW)	—	—	0,2	0,2	0,2	—
POTENCIA (HP)	—	—	—	—	—	—
CORRIENTE (A)	40A	9A	1,14	1,14	1,14	—
INTERRUPTOR	5SY6240–7	–	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7
DESCRIPCION DE LA PROTECCION	5SY6240–7 2x40A–6KA CURVA C	–	5SY6216–7 2x16A–6KA CURVA C	5SY6216–7 2x16A–6KA CURVA C	5SY6216–7 2x16A–6KA CURVA C	5SY6216–7 2x16A–6KA CURVA C
SECCION CONDUCTOR	(1)	—	(1)	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	–Q01	K3	QE01	QE02	QE03	QE04

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó Revisó Aprobó	21/01/25 . .	W.E.L. W.E.L. L.R.P.
0	19/02/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°25–310125			
1	11/07/25	W.E.L.	MODIFICACION DE CIRCUITOS			
2	18/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION			

	Cliente:	MSU Agro	N° de Obra:	3205	Hoja N°:	3/3
	Obra:	DESCARGA LINEA PRINCIPAL	N° de Plano Cliente:	.	Rev.N°	.
	Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL ILUMINACION TSI 22001		N° de Plano:	4767-25-E-EU01	Rev.N°	2