


CELDA C1-0M
MEDICION DE TENSION EN
BARRAS

CELDA C1-01
SALIDA

CELDA C1-00
ENTRADA

CELDA C1-02
SALIDA

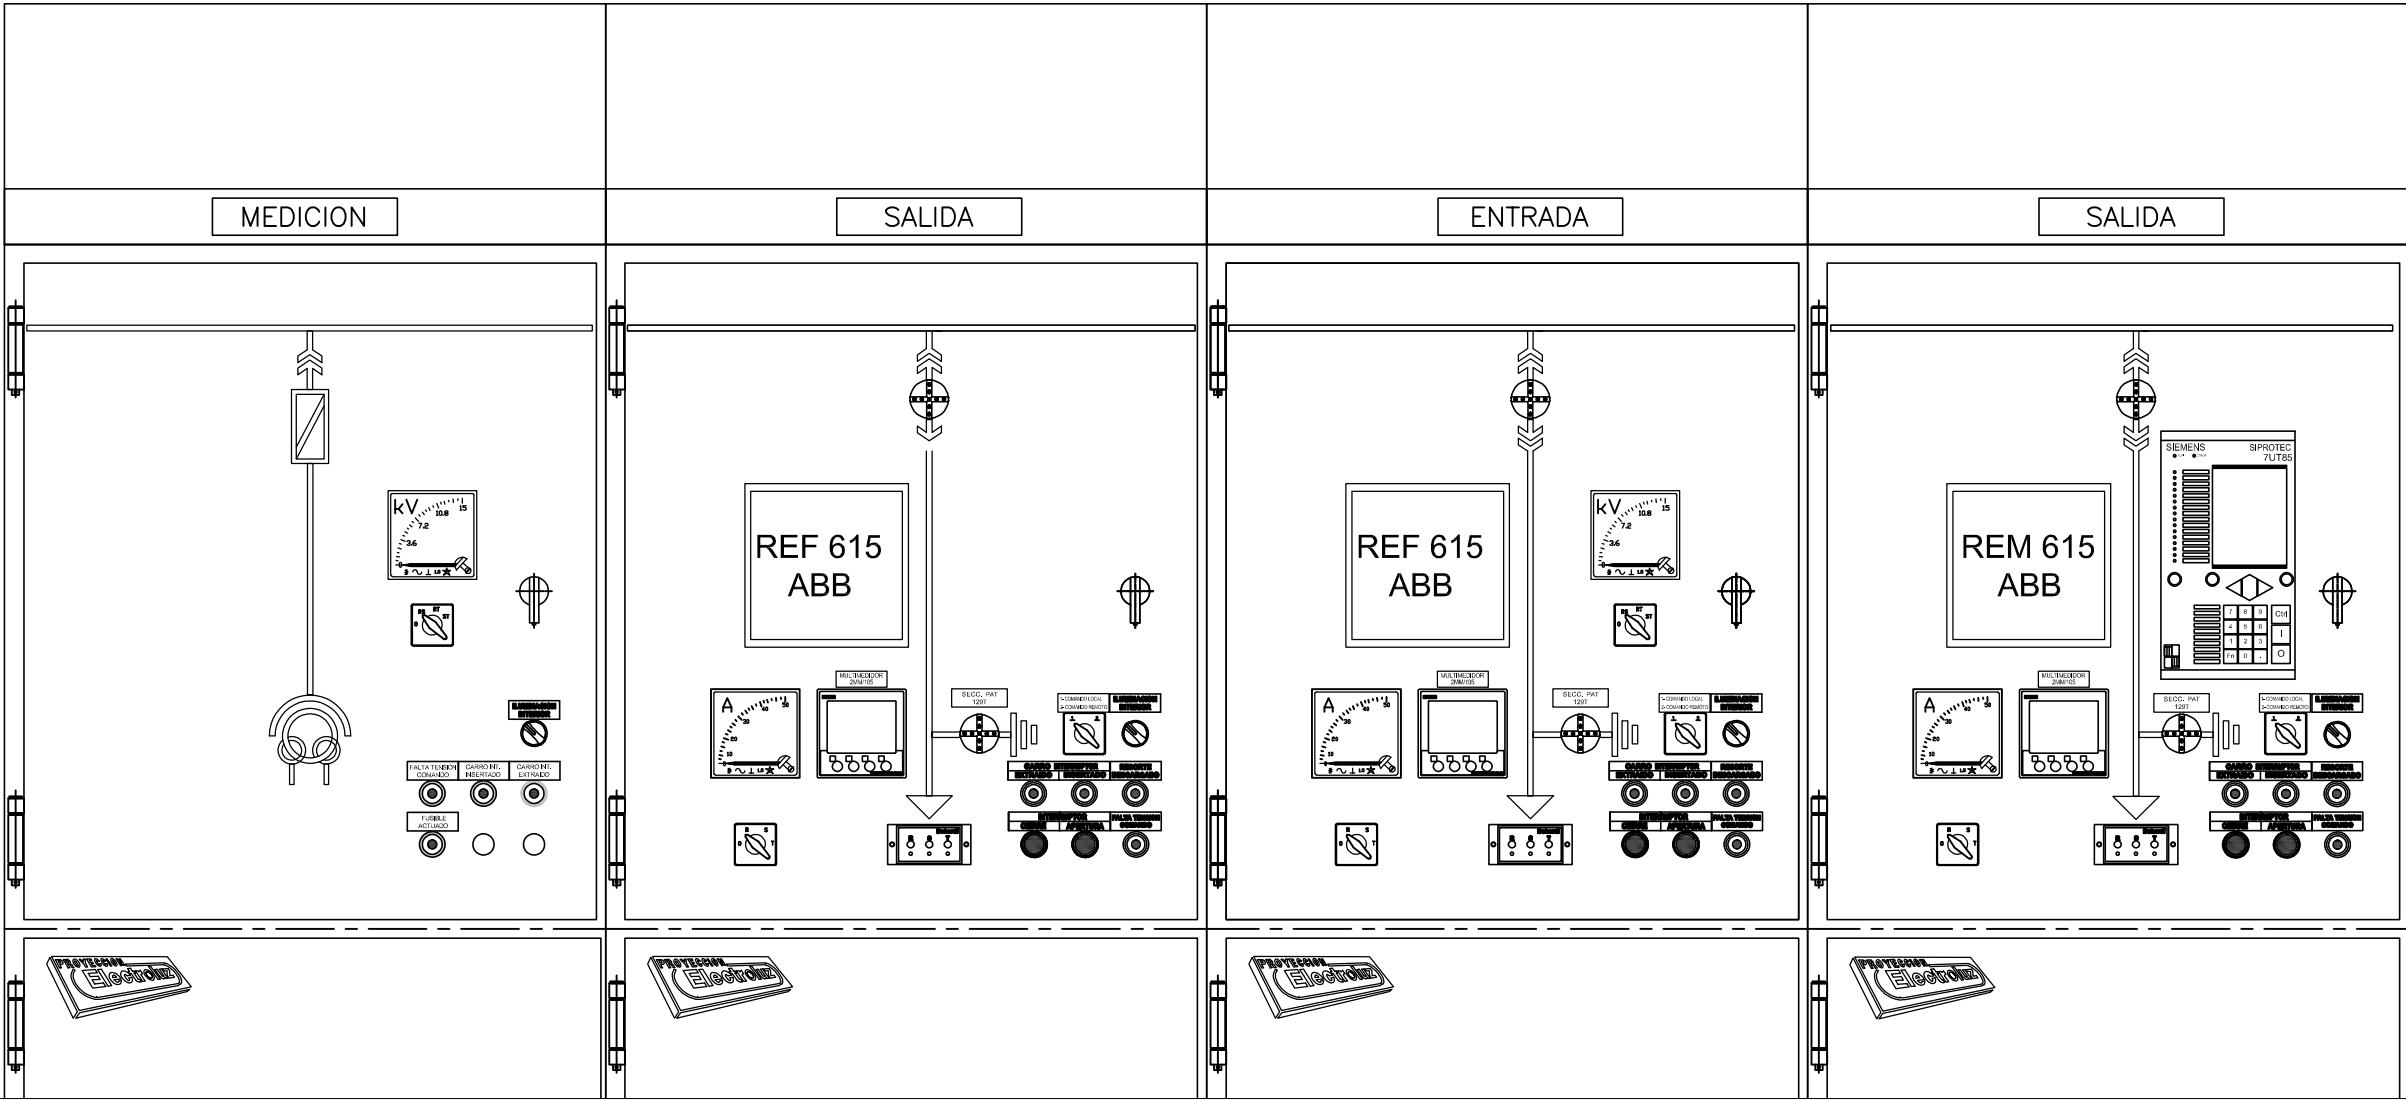

0	20/09/23	L.R.P.	APTO PARA CONSTRUIR
A	15/07/23	L.R.P.	REVISION PUERTA COMANDO
E0	13/03/23	L.R.P.	EMISION ORIGINAL - PARA COTIZAR
REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION
<div><div><div>PROYECCION Electroluz S.R.L.</div><div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div></div><div><div>Fecha</div><div>Nombre</div><div>Ciente: BUNGE COMPLEJO INDUSTRIAL CAMPANA</div></div><div><div>Dibujó</div><div>Revisó</div><div>Aprobó</div><div>Escala: 1:10</div><div>Tolerancia</div><div>Rugocidad</div></div><div><div>Obra: SUBESTACION "F" 6,9/0,4 KV</div><div>N° de Plano Cliente: SAUX-E-001</div><div>N° de Plano: 4646-00-M-DM01</div></div><div><div>Rev. 2</div><div>Rev. 0</div></div></div>			