


PROTECCION ELECTROLUZ S.A. SE. RESERVA
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

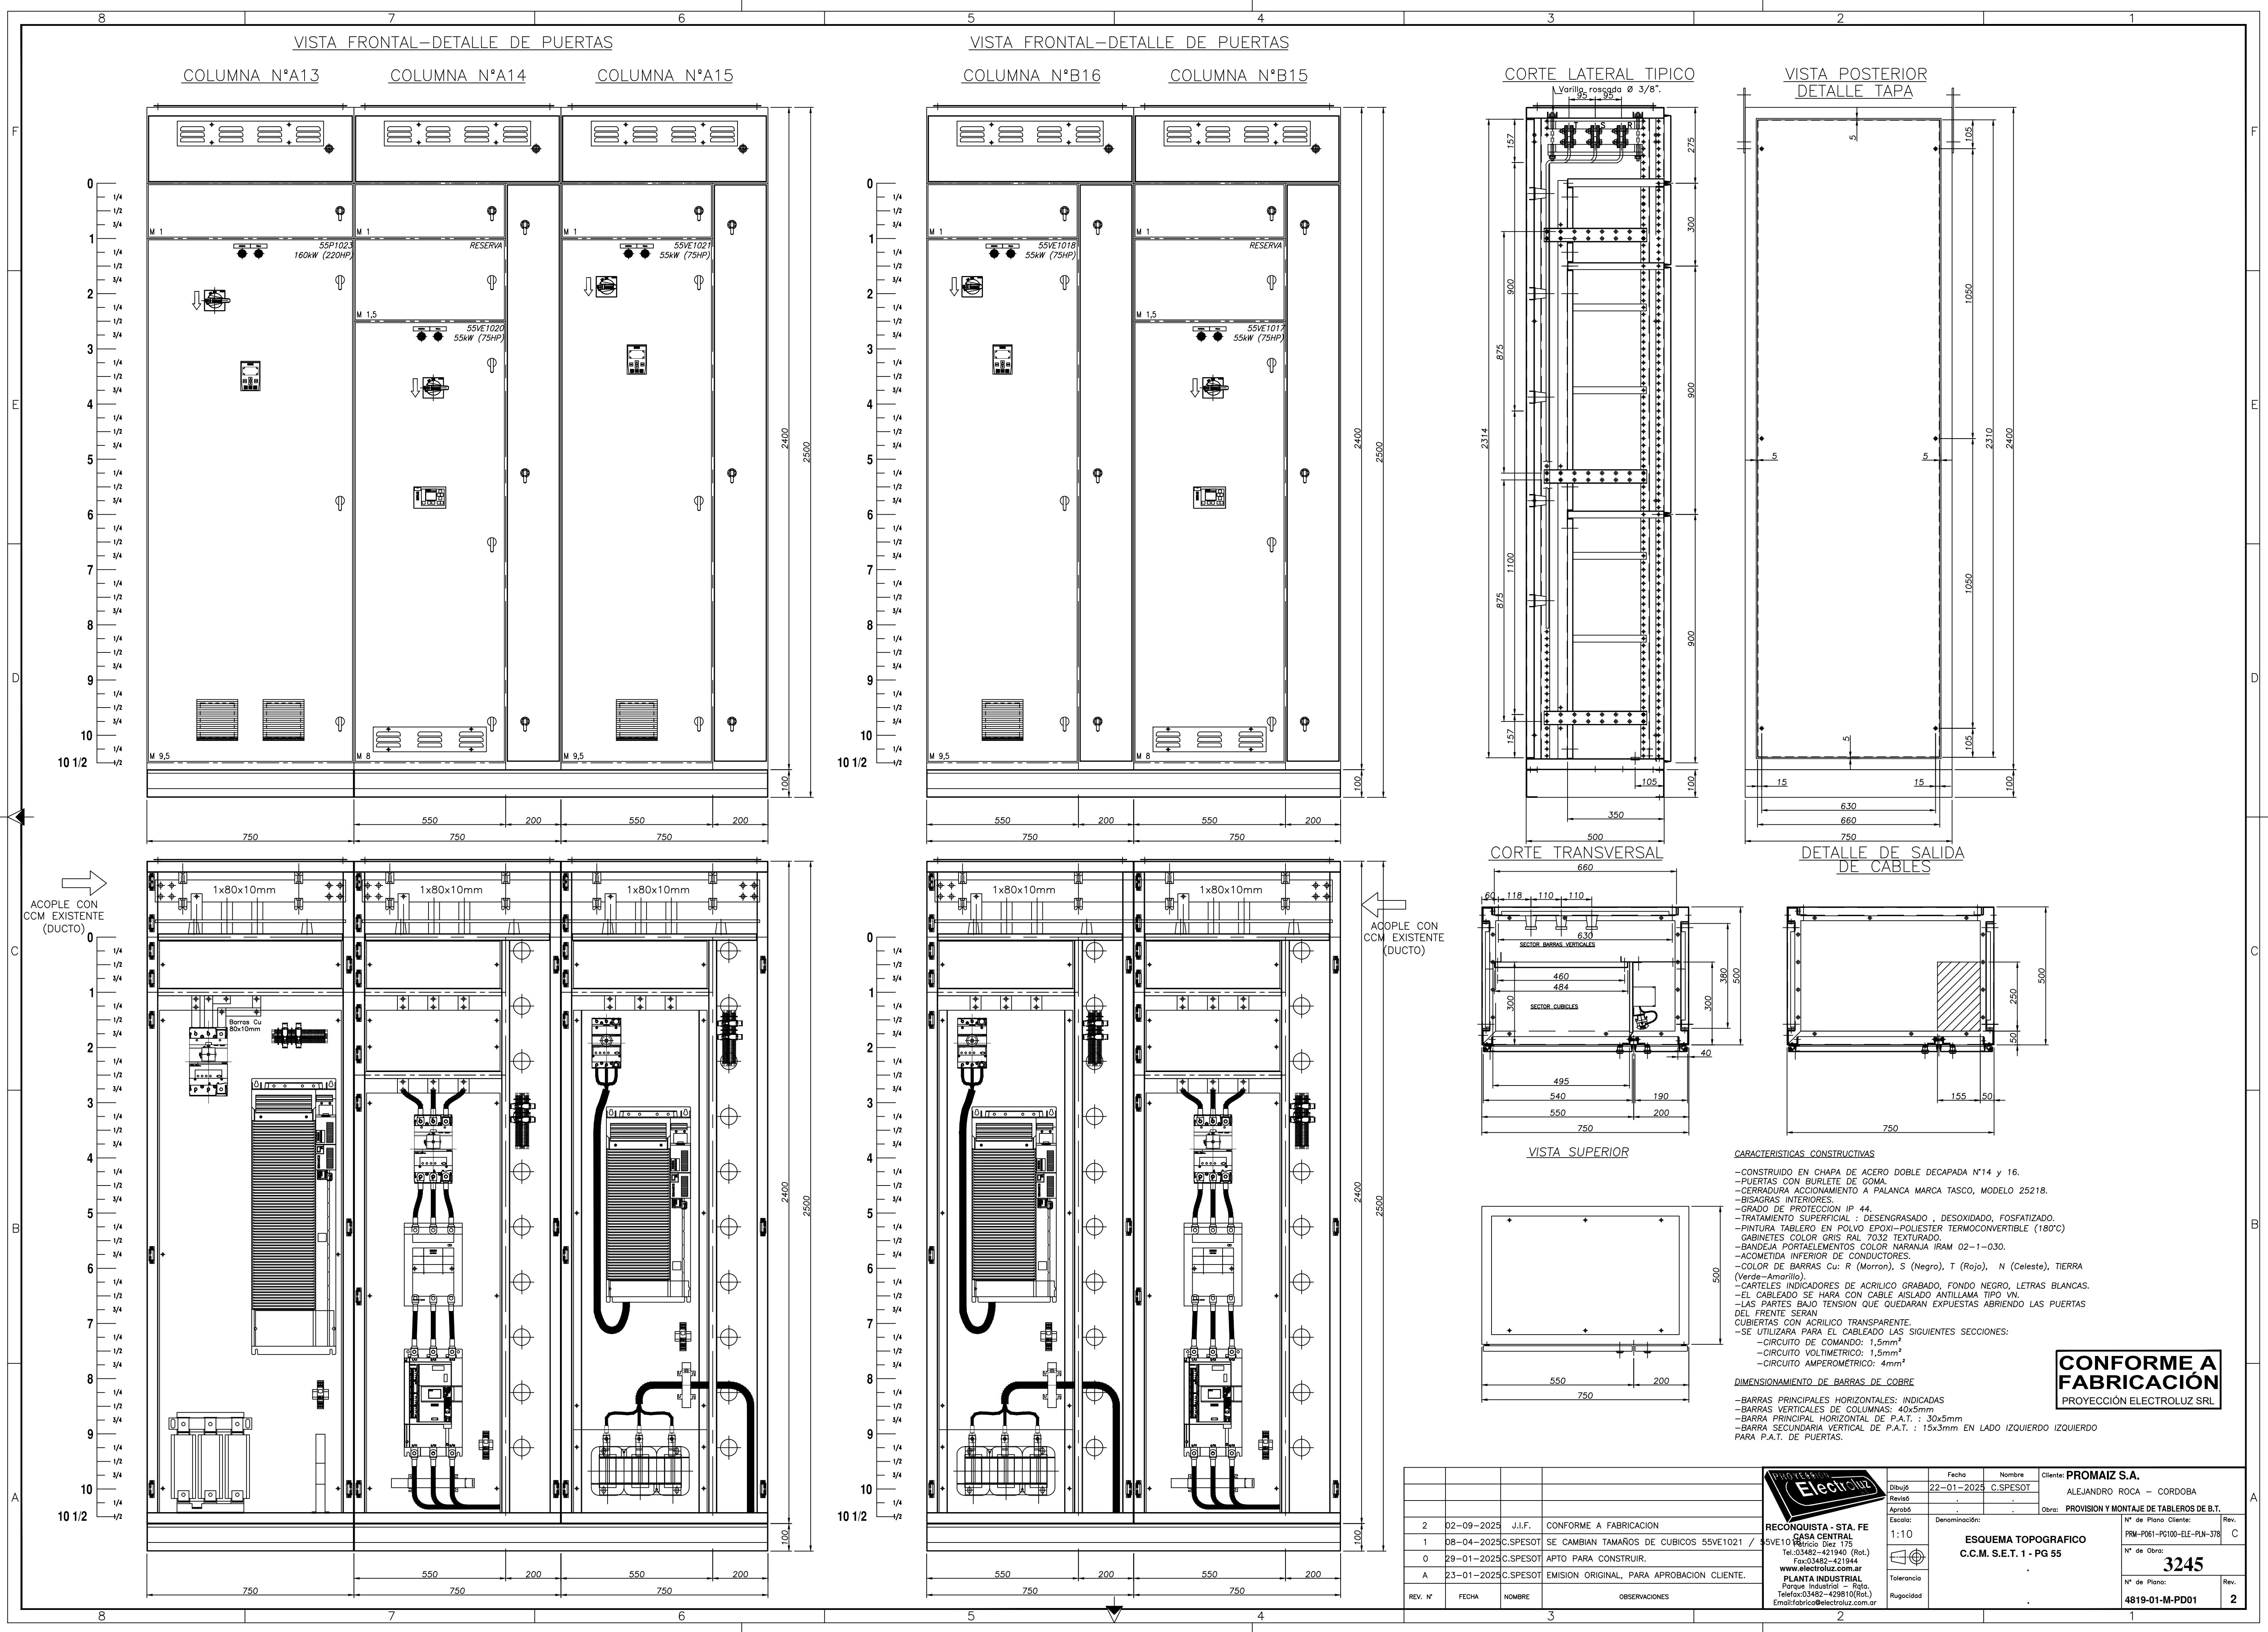

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCOS, MODELO 25218.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPOXI-POLESTER TERMOCONVERTIBLE (180°C)
- GABINETES COLOR GRIS RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Marrón), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste), TIERRA (Verde-Amarillo).
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES HORIZONTALES: INDICADAS
- BARRAS VERTICALES DE COLUMNAS: 40x5mm
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS.

CONFORME A FABRICACION
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

2				02-09-2025	J.J.F.	CONFORME A FABRICACION	RECONQUISTA - STA. FE Parque Industrial - Ruta 175 Tel: 03482-421940 (Rot.) Fax: 03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Ruta 175 Tel: 03482-421940 (Rot.) Email: fabrica@electroluz.com.ar	Fecha	22-01-2025	Nombre	C.SPESOT	Cliente: PROMAIZ S.A.		N° de Plano Cliente:	Rev.
1				08-04-2025	C.SPESOT	SE CAMBIAN TAMAÑOS DE CUBICOS 55VE1021 /		Revisó				ALEJANDRO ROCA - CORDOBA		PRM-P061-PG100-ELE-PUN-378	C
0				29-01-2025	C.SPESOT	APTO PARA CONSTRUIR.		Aprobó				Otro: PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS DE B.T.		N° de Obrero:	Rev.
A				23-01-2025	C.SPESOT	EMISION ORIGINAL, PARA APROBACION CLIENTE.		Denominación:		ESQUEMA TOPOGRAFICO		C.C.M. S.E.T. 1 - PG 55		3245	
REV. N°				FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		Escala:		1:10		Tolerancia		N° de Plano:	
								Rugosidad						4819-01-M-PD01	