


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

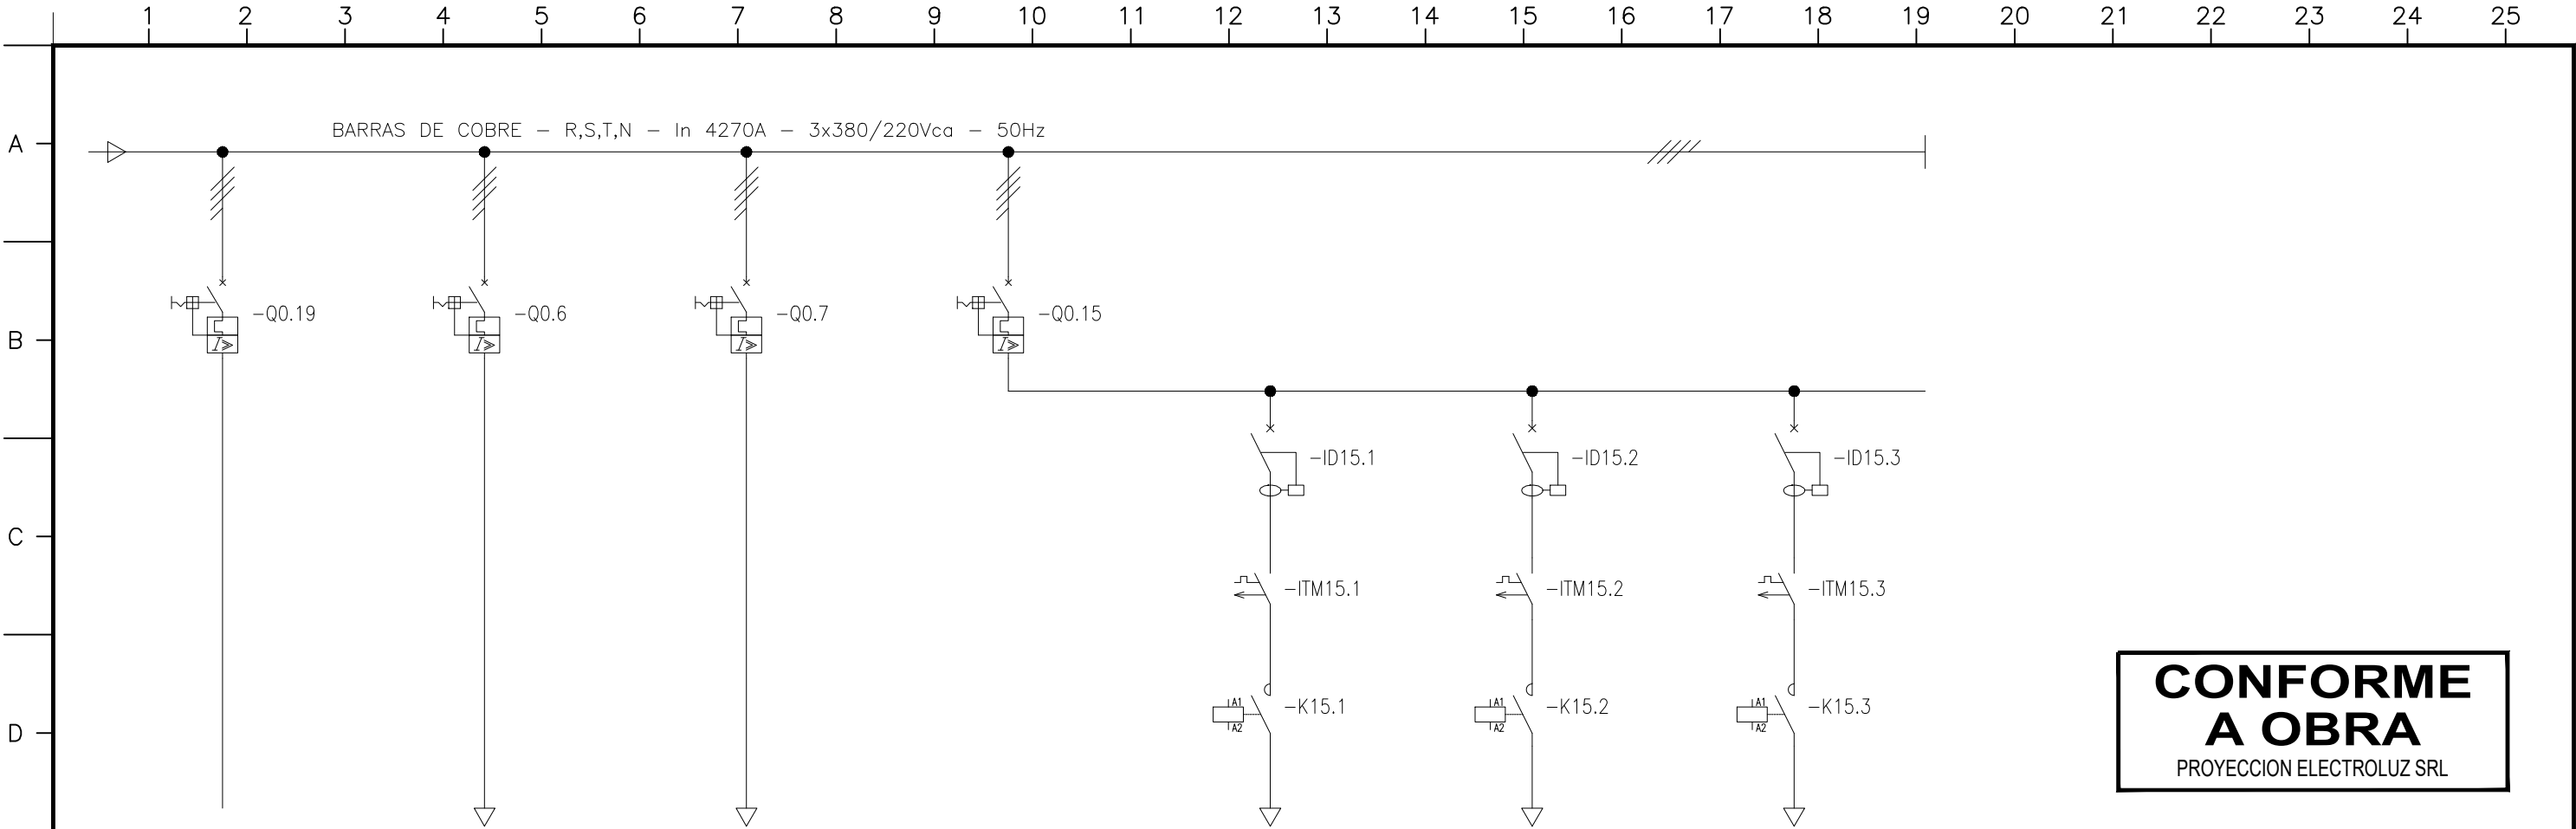


**CONFORME
A OBRA**
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

SOCMA STATION	R&E "U34"	R&E "U35"	ILUMINACION EXTERIOR	CIRCUITO 1	CIRCUITO 2	CIRCUITO 3
Q0.19	Q0.6	Q0.7	Q0.15	Q15-1	Q15-2	Q15-3
3-3	4-3	4-3	5-2	5-2	5-2	5-2
380	380	380	380	380	380	380
360	315	315	10	3,33	3,33	3,33
643	590	590	17,85	5,95	5,95	5,95
3VA2510-5JP32-OAA0	3VA2580-5JP32-OAA0	3VA2580-5JP32-OAA0	3VA1163-6GF42-OAA0	5SY4410-7	5SY4410-7	5SY4410-7
ETU550 LSI - 3x1000A	ETU550 LSI - 3x800A	ETU550 LSI - 3x800A	TM240 ATAM63 - 4x63A	4x10-C	4x10-C	4x10-C
*	*	*	*	5SV5342-0 /4x25-30mA	5SV5342-0 /4x25-30mA	5SV5342-0 /4x25-30mA
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	3RT2024-1AP00	3RT2024-1AP00	3RT2024-1AP00
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
19	6	7	15	15-1	15-2	15-3

B

N°PLANO FABRICACION: 4534-02-E-EU01

	Fecha	Nombre	Observaciones	Rev.	Fecha	Nombre		ACONtimber SAU COMPLEJO RESIDENCIAL-ELECTRICIDAD ASERRADERO GOBERNADOR VIRASORO	N° de Plano:	Rev.N°
A	20/08/22	W.E.L.	EMISION ORIGINAL – PARA APROBACION	Dibujo	20/08/22	W.E.L.		ESQUEMA UNIFILAR TABLERO TGBT 02.1	Hoja N° : 4/4	2
B	05/12/22	W.E.L.	REVISIÓN SEGUN "Cable list from SET to CCM 220922 – v4"	Reviso						
C	02/06/23	W.E.L.	REVISIÓN GENERAL PARA CONSTRUIR	Aprobo						
1	07/02/24	R.E.E.D.	CONFORME A FABRICACION							
2	10/06/24	C.G.O.	CONFORME A OBRA						Archivo: 3019-00-E-EU009	