
	ISEZ1001	REVISIÓN: 1
--	---	----------	-------------

- x El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm²
- x El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- x El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)




**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

MSU
PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
DESCRAGA MATERIA PRIMA

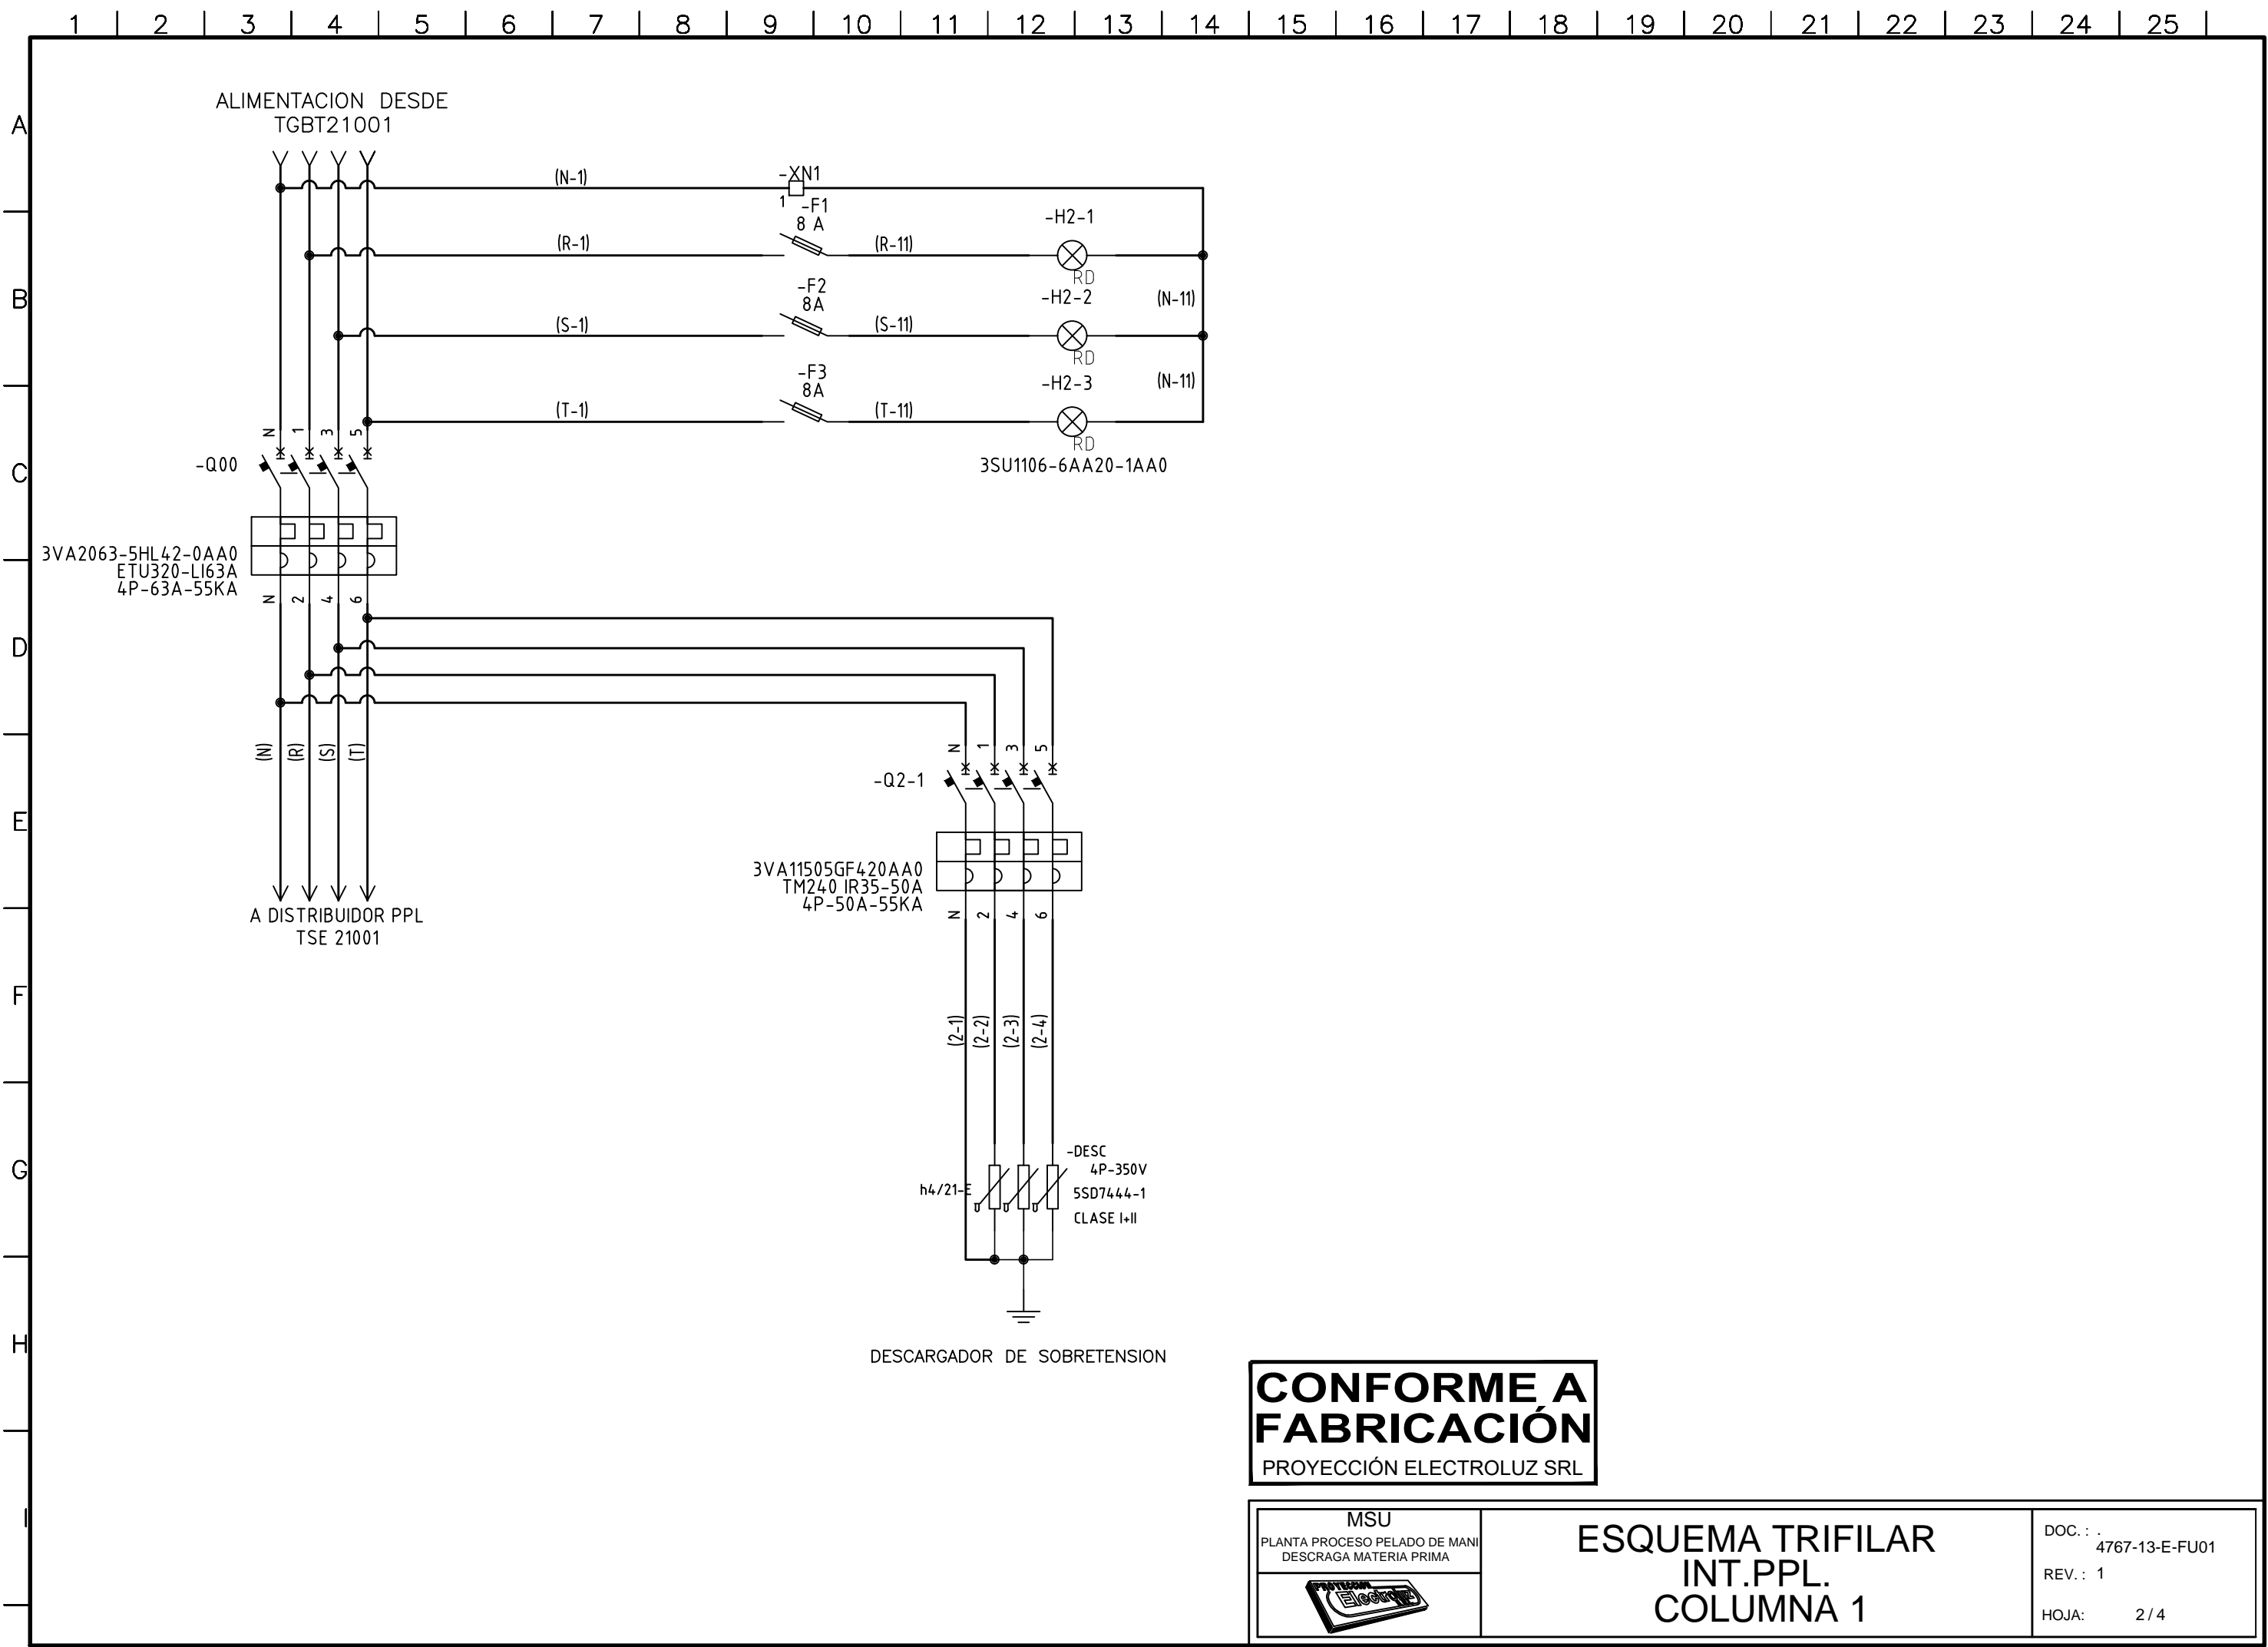

**ESQUEMA TRIFILAR
INT.PPL.
COLUMNA 1**

DOC.: 4767-13-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 2 / 4

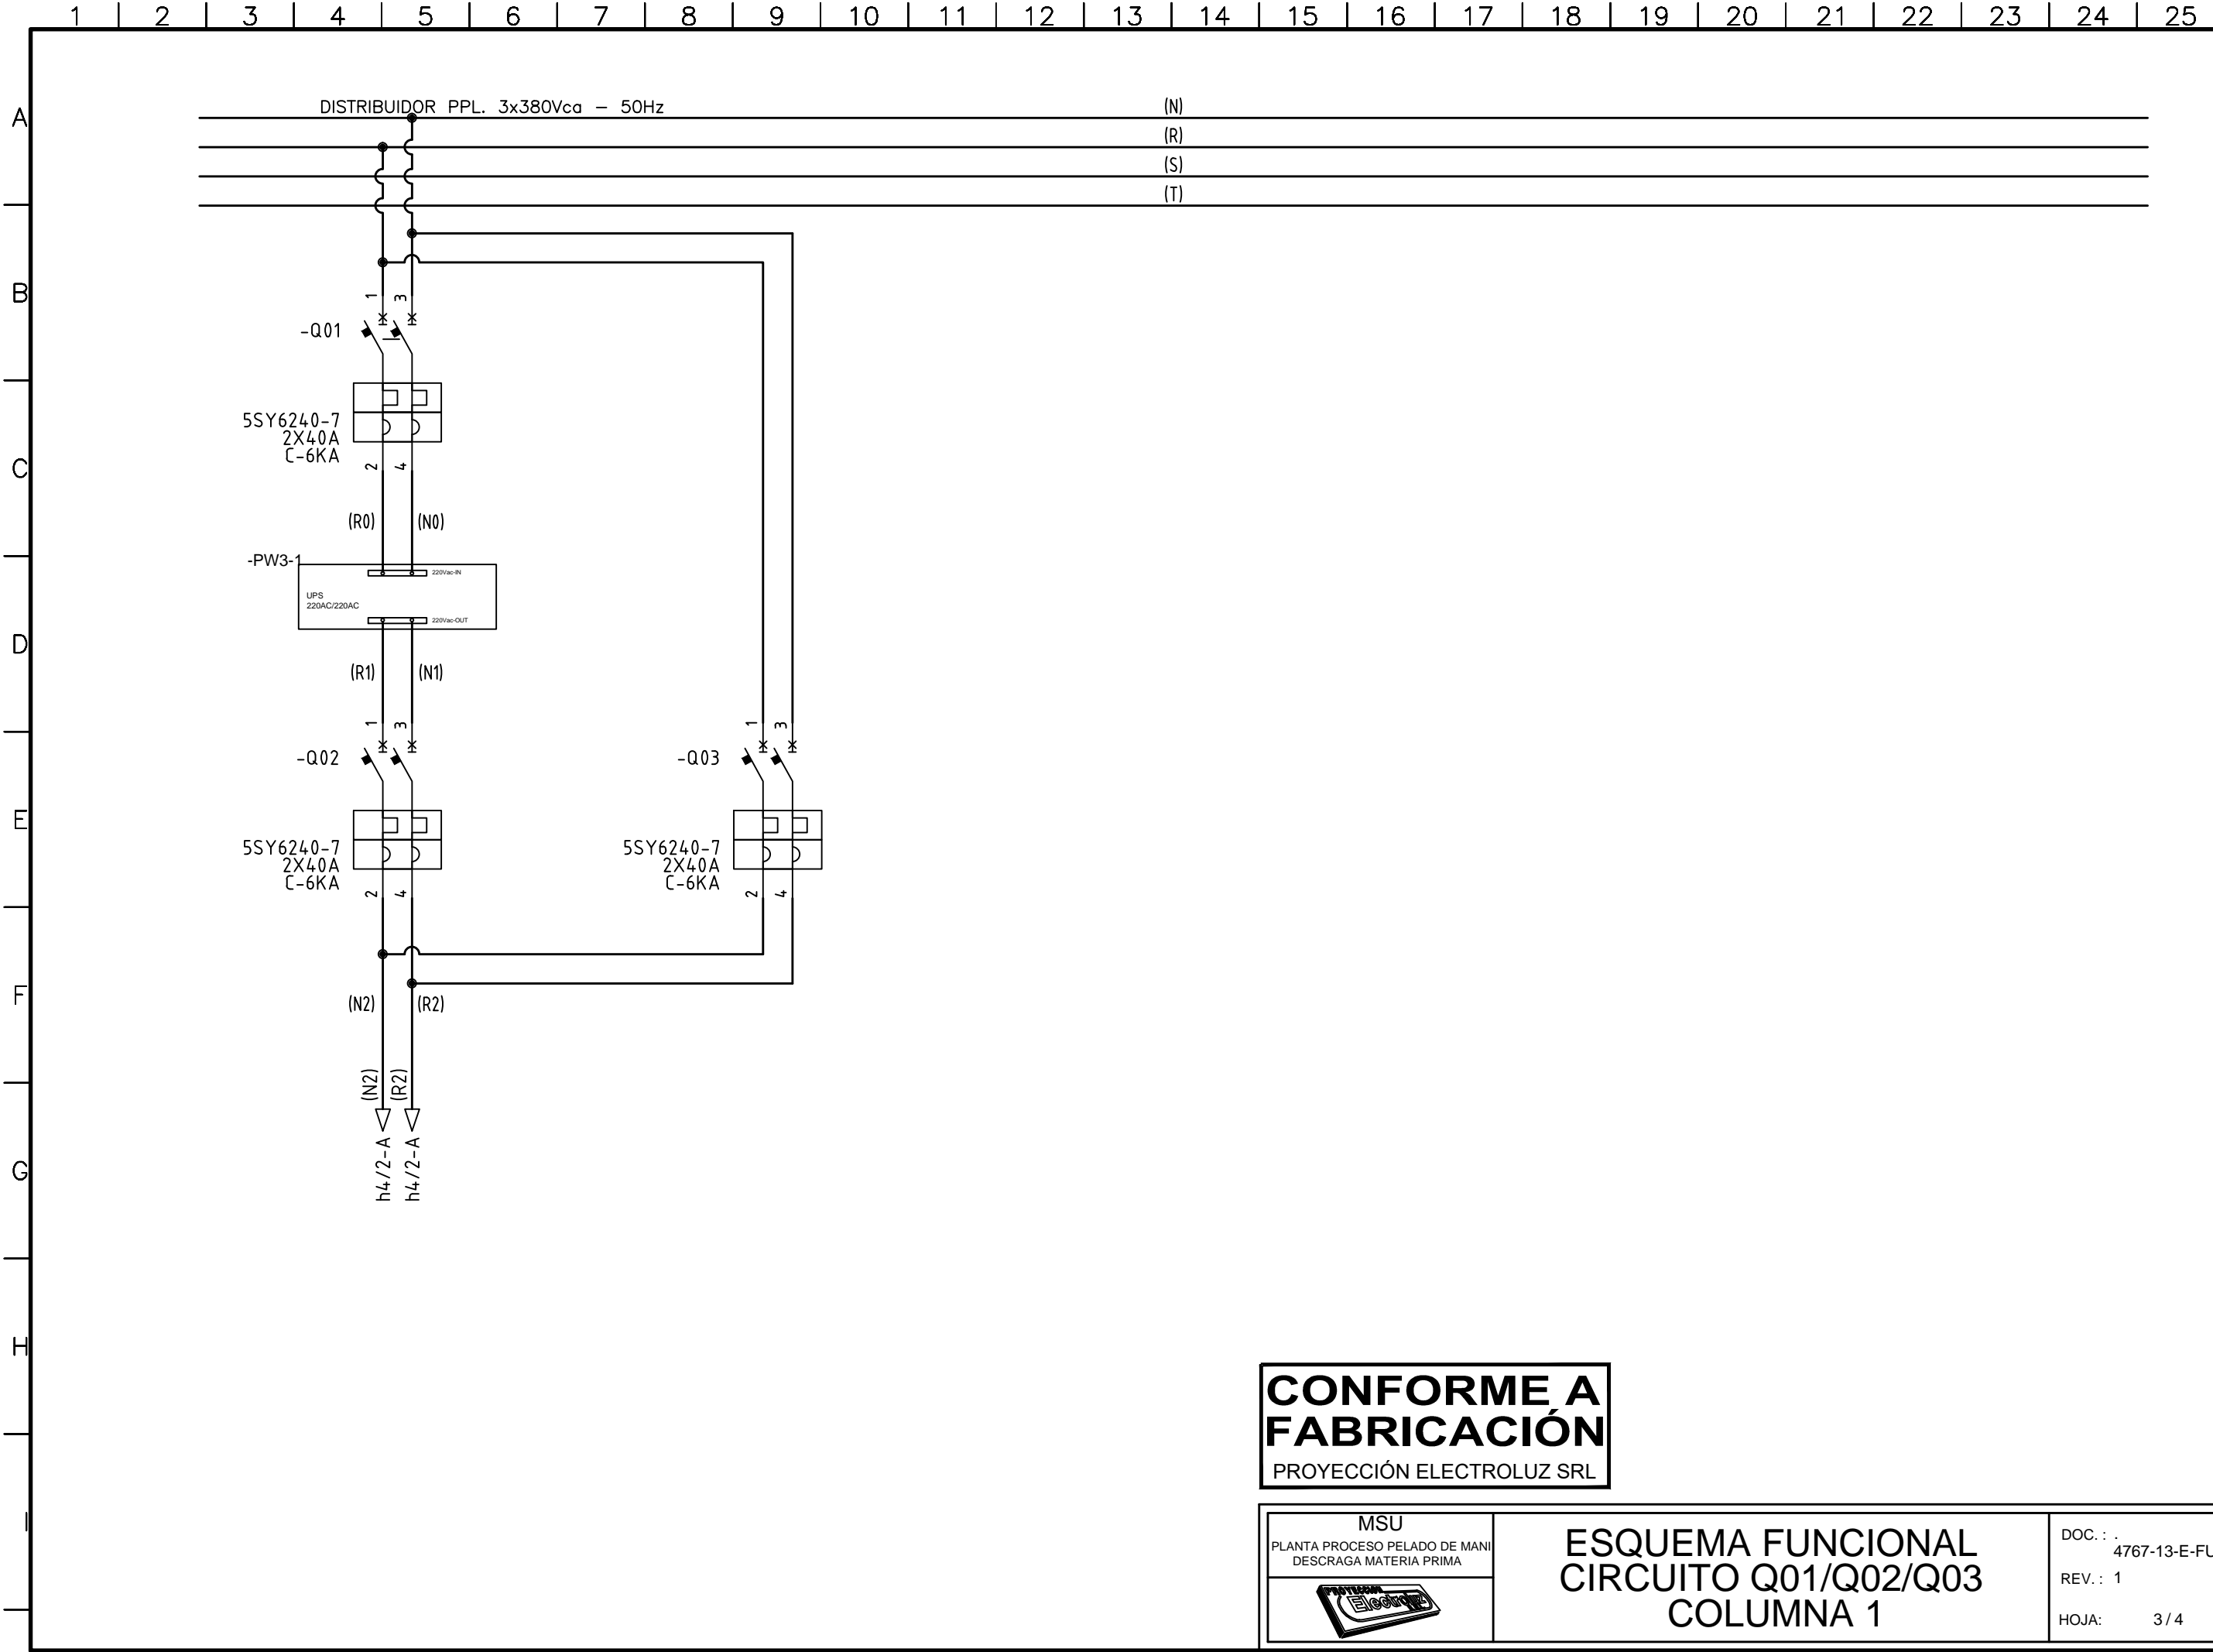


**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

MSU
PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
DESCRAGA MATERIA PRIMA



**ESQUEMA FUNCIONAL
CIRCUITO Q01/Q02/Q03
COLUMNA 1**

DOC.: .
4767-13-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 3 / 4

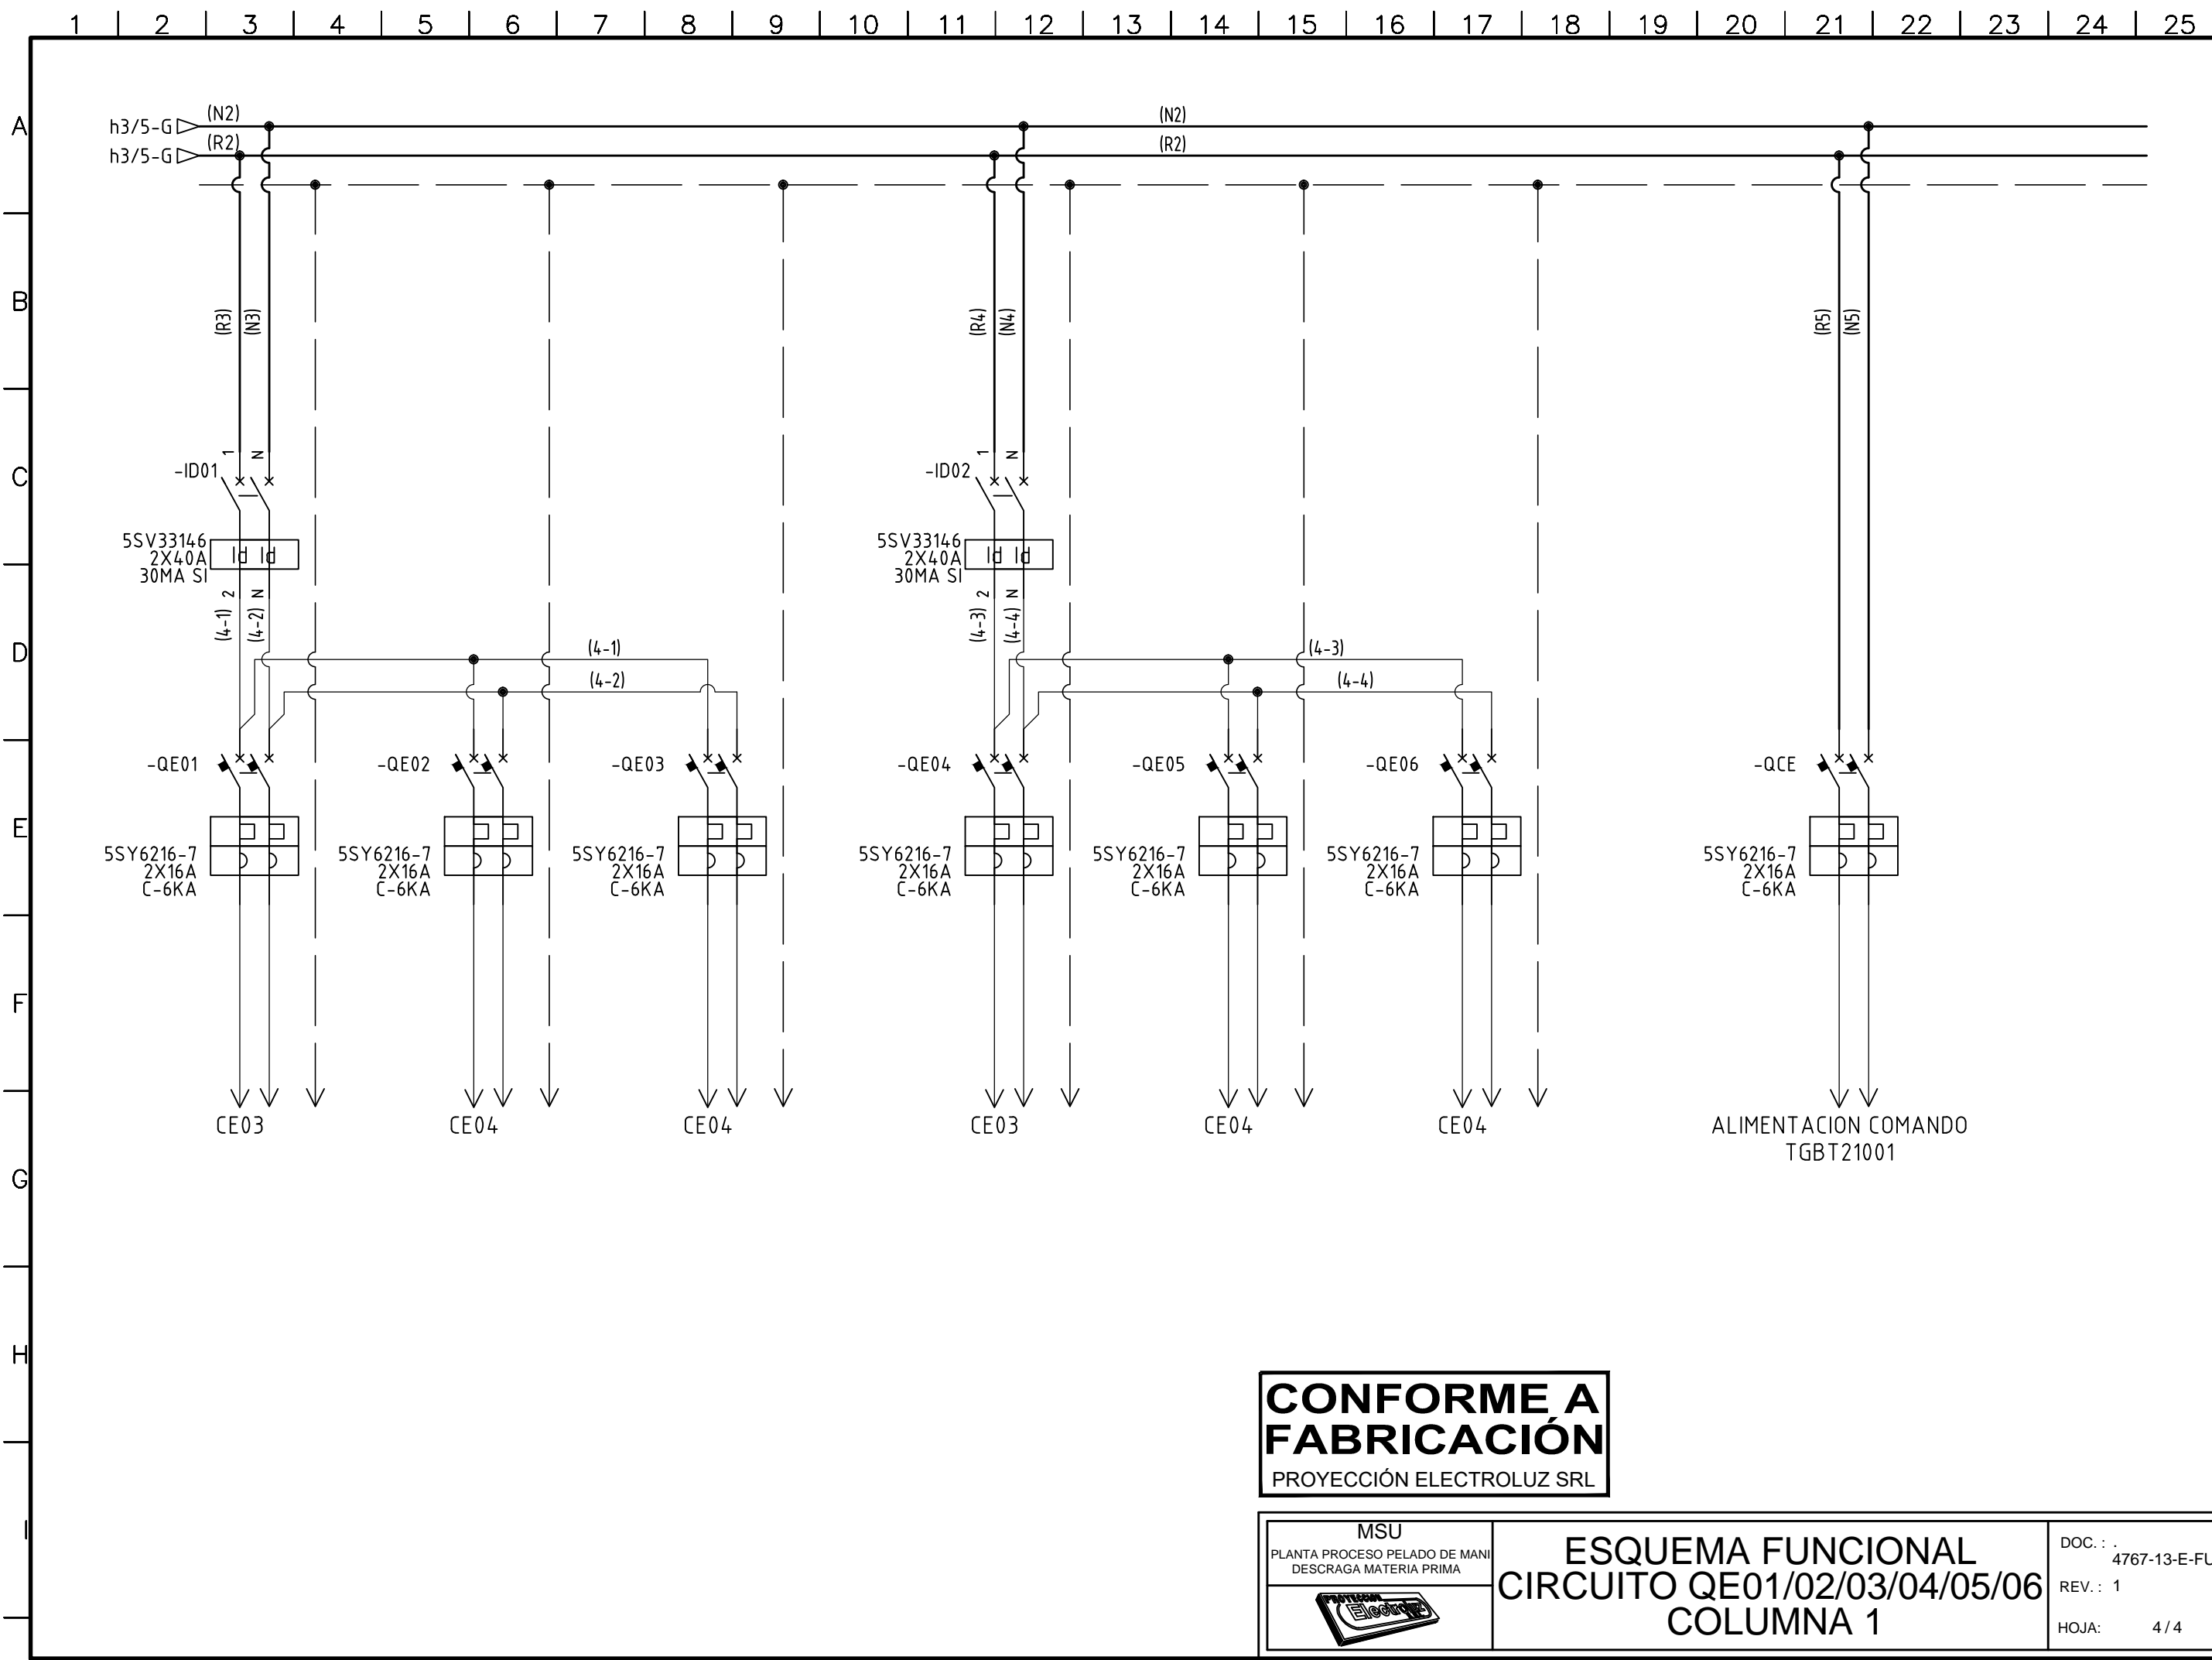

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

MSU
PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
DESCRAGA MATERIA PRIMA



ESQUEMA FUNCIONAL
CIRCUITO QE01/02/03/04/05/06
COLUMNA 1

DOC.: .
4767-13-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 4 / 4