


Cableado:  
\* Fase 110VCA(marron)  
\* Neutro 110Vca(celeste)  
\* Fase 220Vca (negro)  
\* Neutro 220vca (celeste)

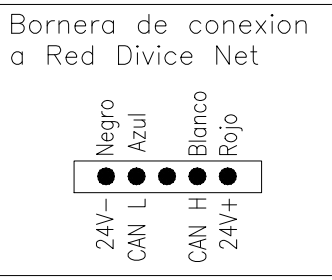

F1 - Fusible de comando  
Q1 - Guardamotor magnetico  
K1 - Contactor Directo.  
RT - Rele Termico Inteligente

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre			
				Dibujó	26/07/24	S.SOSA			
1	09/09/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	26/07/24	W.LUQUE			
0	10/08/24	S.SOSA	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó					
A	26/07/24	S.SOSA	PARA REVISION DEL CLIENTE						

PROYECCION

Electroluz

S.M.

Cliente: **MOLINOS AGRO S.A.**

Obra: **CCM-78**

Denominación: **ESQUEMA FUNCIONAL  
ARRANQUE DIRECTO  
CCM 78**

N° de Obra:  
**3163**


N° de Plano Cliente:  
.

N° de Plano:  
4711-01-E-FU01


Hoja N°:  
1-4

Rev.N°  
.

Rev.N°  
1

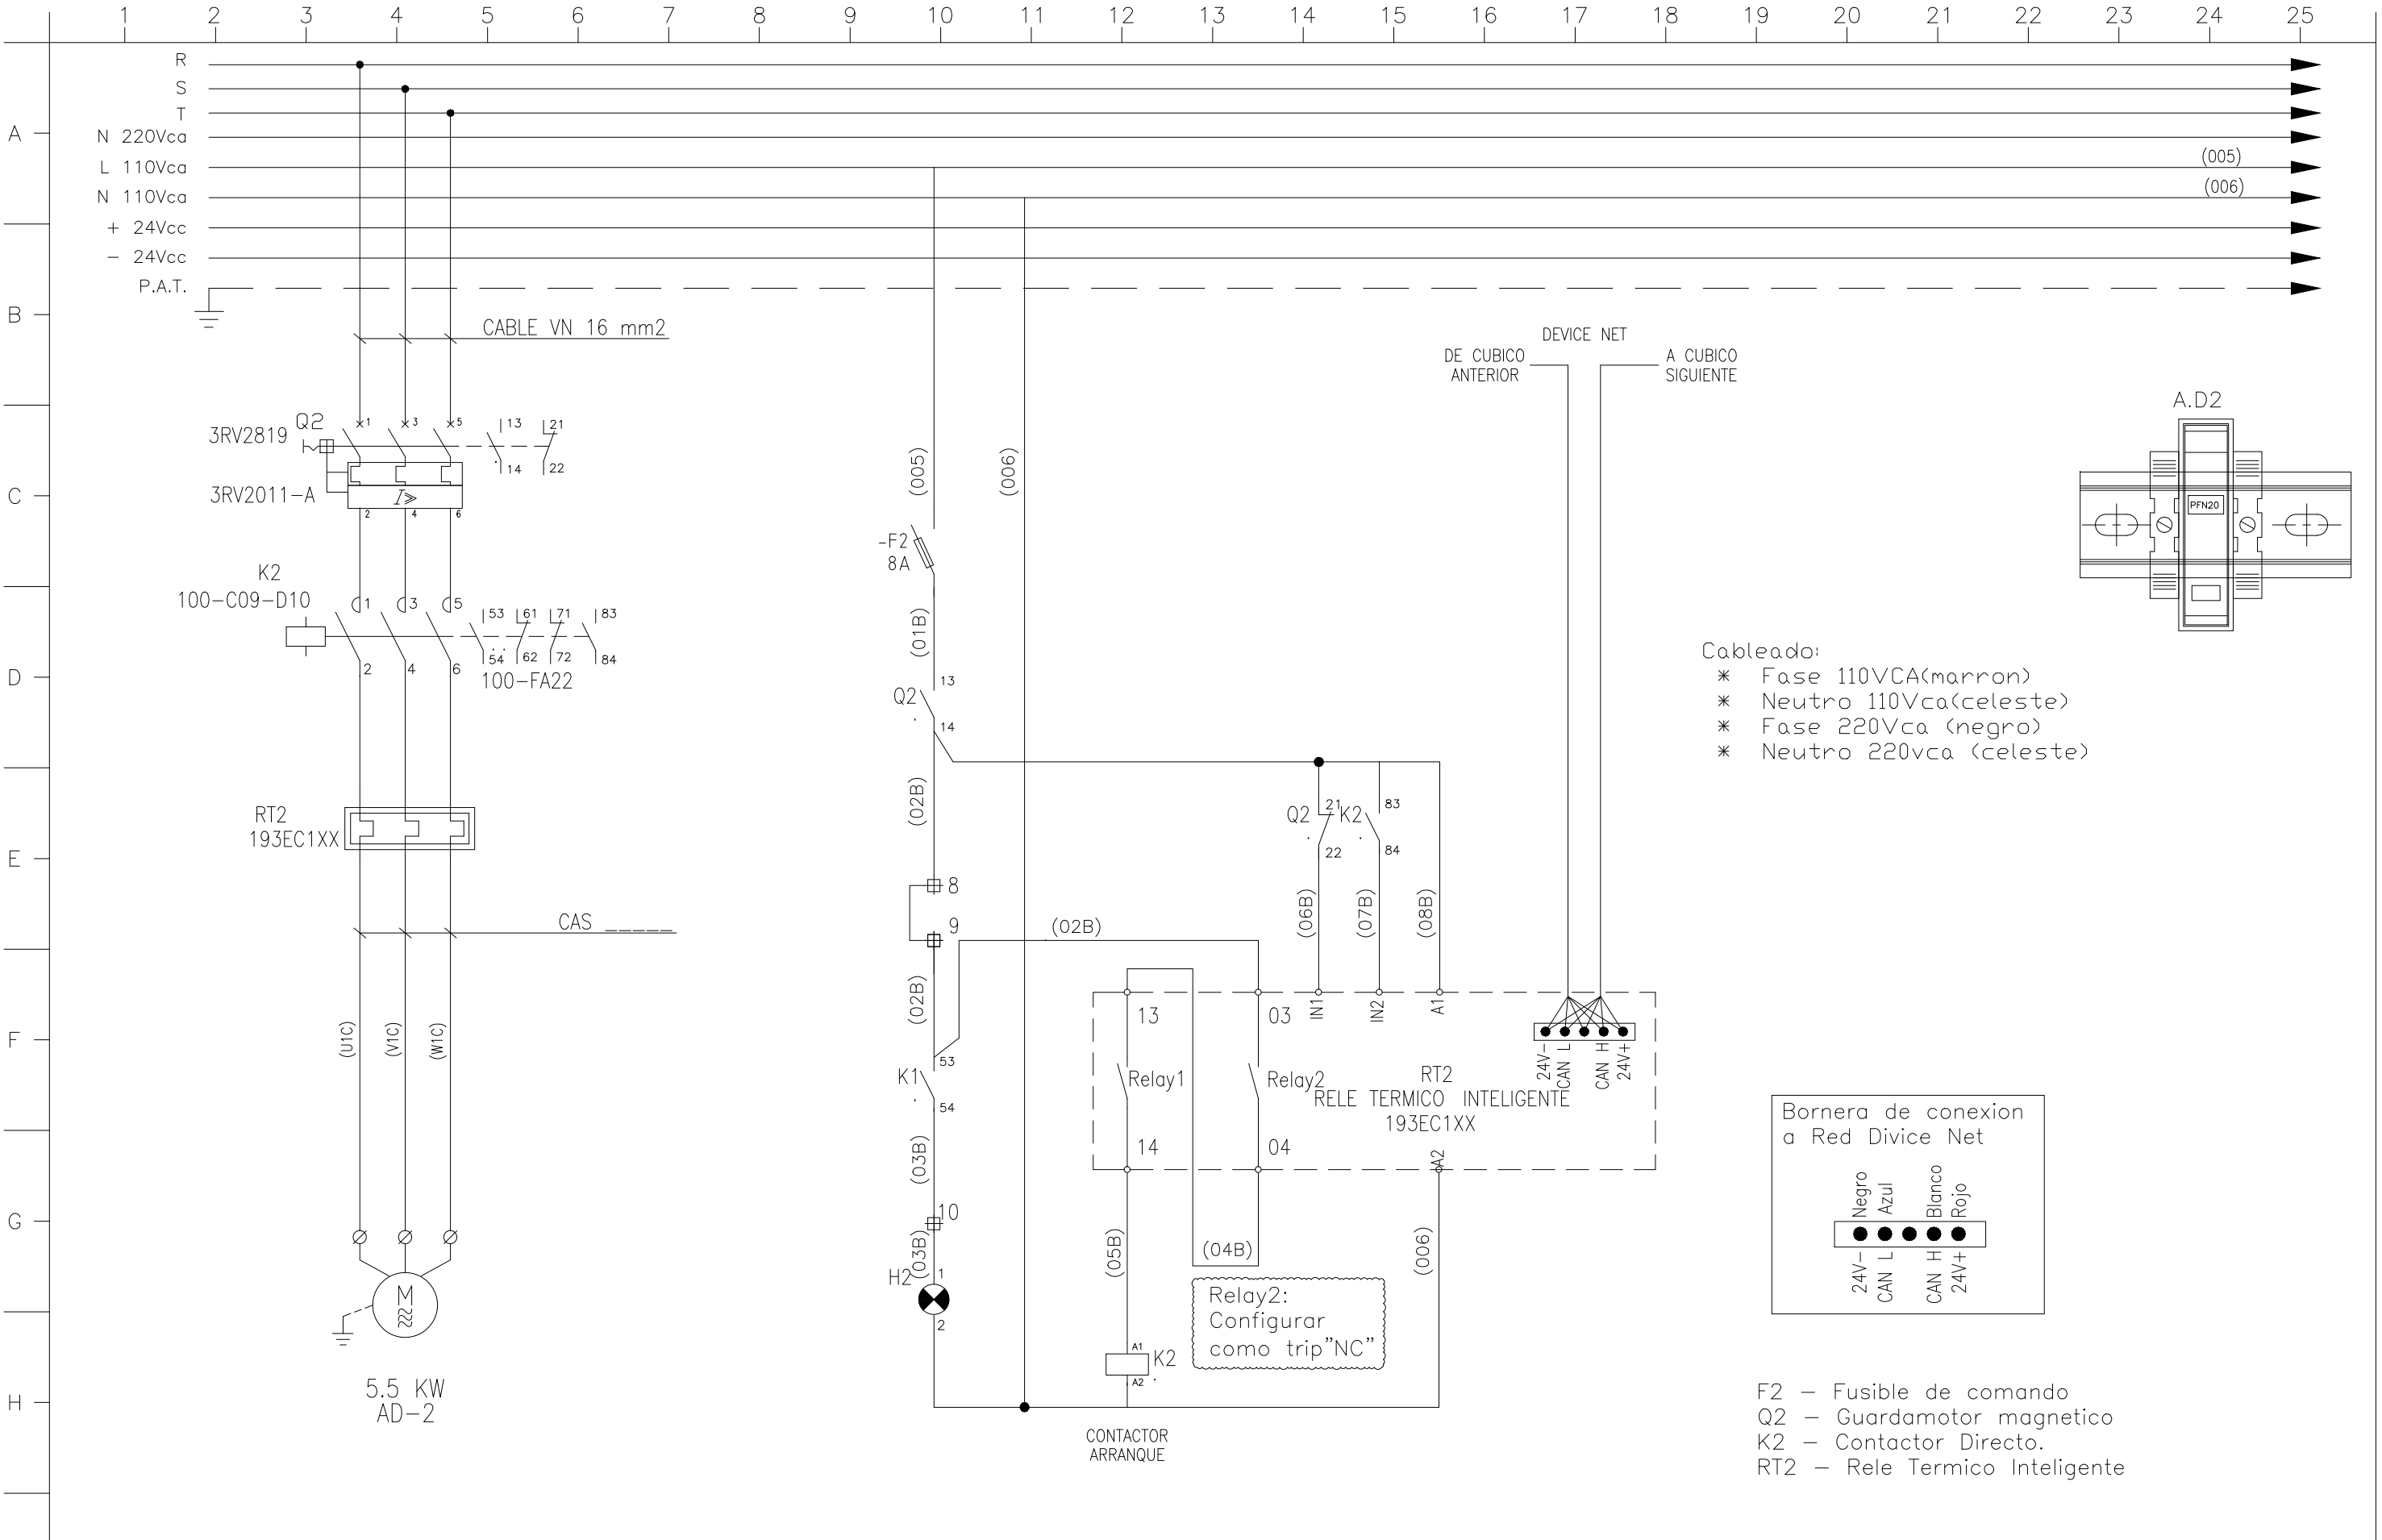


Cableado:  
\* Fase 110VCA(marron)  
\* Neutro 110Vca(celeste)  
\* Fase 220Vca (negro)  
\* Neutro 220vca (celeste)

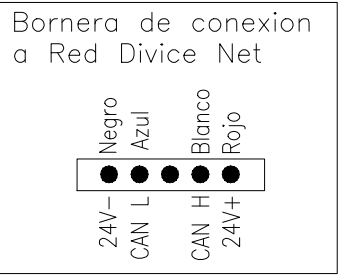


F2 – Fusible de comando  
Q2 – Guardamotor magnetico  
K2 – Contactor Directo.  
RT2 – Rele Termico Inteligente


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Ciente: <b>MOLINOS AGRO S.A.</b>	N° de Obra: <b>3163</b>	Hoja N°: 2-4
				Dibujó	26/07/24	S.SOSA		Obra: <b>CCM-78</b>	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
				Revisó	26/07/24	W.LUQUE		Denominación: <b>ESQUEMA FUNCIONAL ARRANQUE DIRECTO CCM 78</b>	N° de Plano: 4711-01-E-FU01	Rev.N° 1
0	10/08/24	S.SOSA	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó						
A	26/07/24	S.SOSA	PARA REVISION DEL CLIENTE							

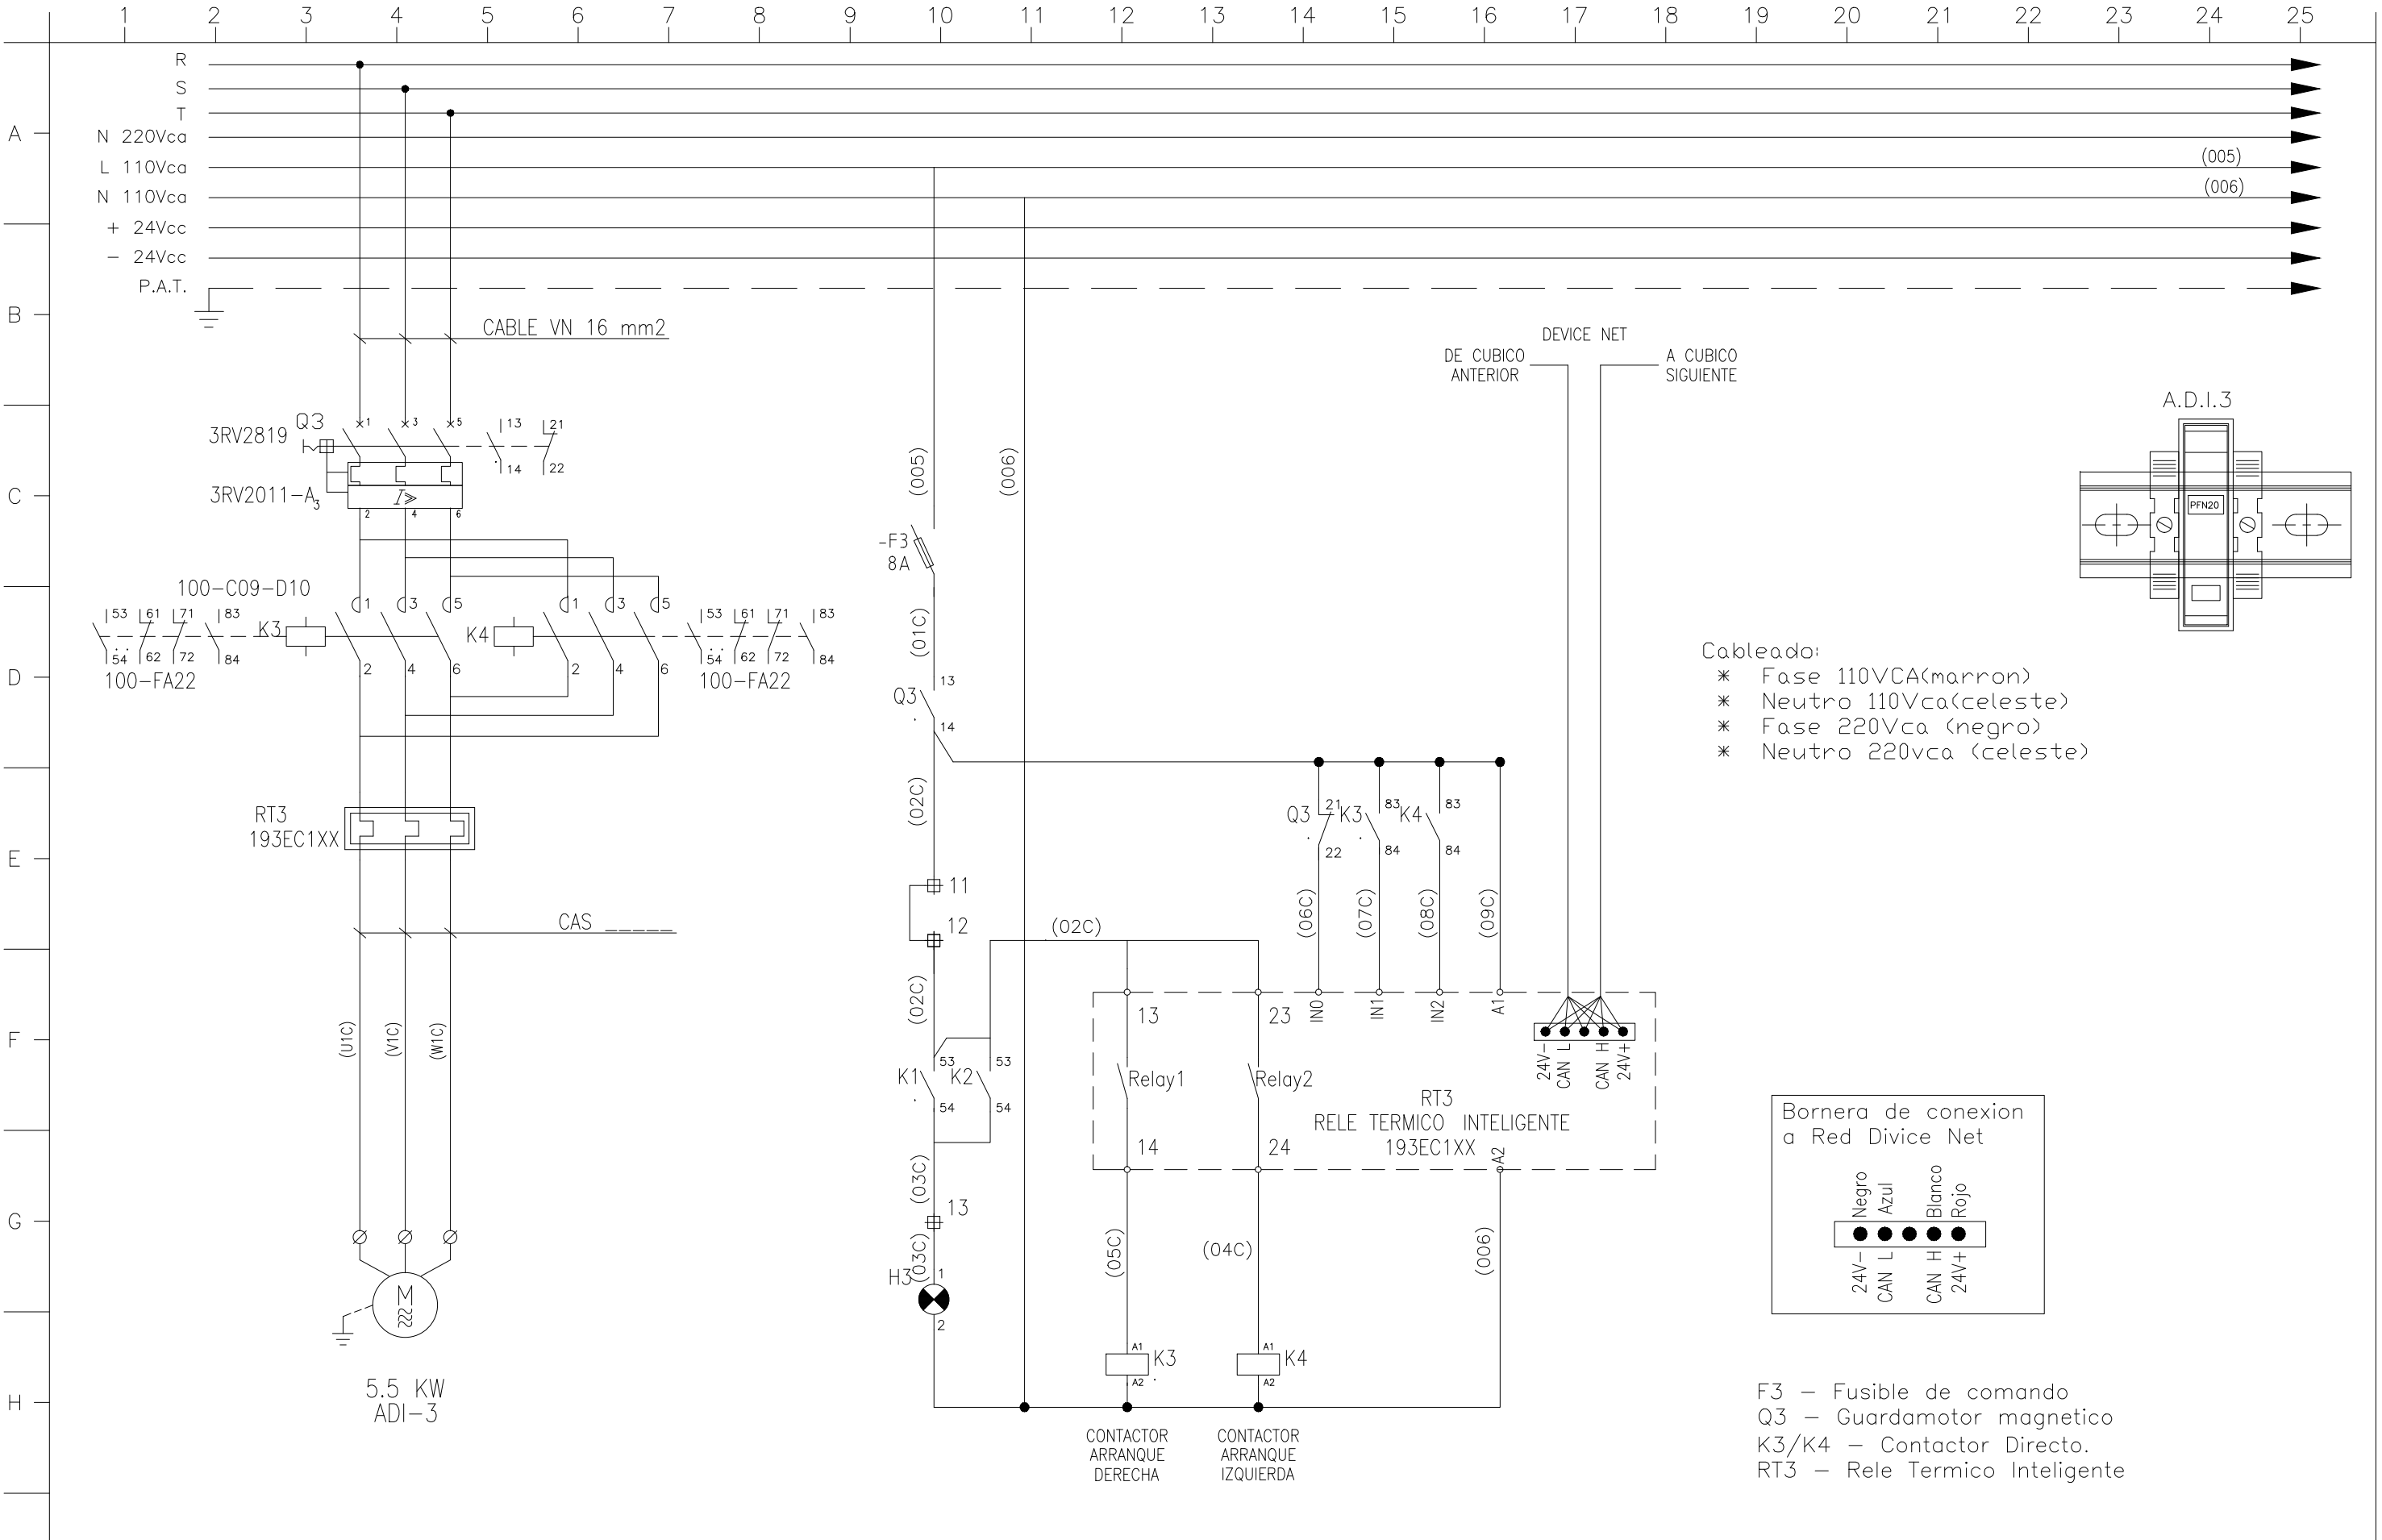


Cableado:  
\* Fase 110VCA(marron)  
\* Neutro 110Vca(celeste)  
\* Fase 220Vca (negro)  
\* Neutro 220vca (celeste)

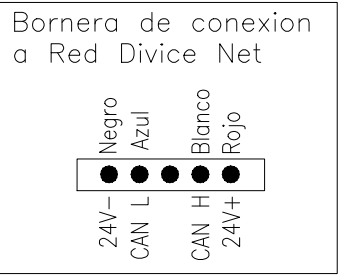


F3 - Fusible de comando  
Q3 - Guardamotor magnetico  
K3/K4 - Contactor Directo.  
RT3 - Rele Termico Inteligente

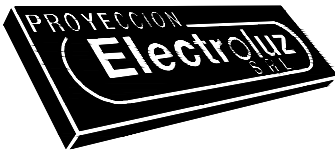
Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Ciente: <b>MOLINOS AGRO S.A.</b>	N° de Obra:	Hoja N°:
				Dibujó	26/07/24	S.SOSA		Obra: <b>CCM-78</b>	<b>3163</b>	3-4
				Revisó	26/07/24	W.LUQUE		Denominación: <b>ESQUEMA FUNCIONAL ARRANQUE DIRECTO-INVERSOR CCM 78</b>	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
0	10/08/24	S.SOSA	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó					N° de Plano: 4711-01-E-FU01	Rev.N° 1
A	26/07/24	S.SOSA	PARA REVISION DEL CLIENTE							

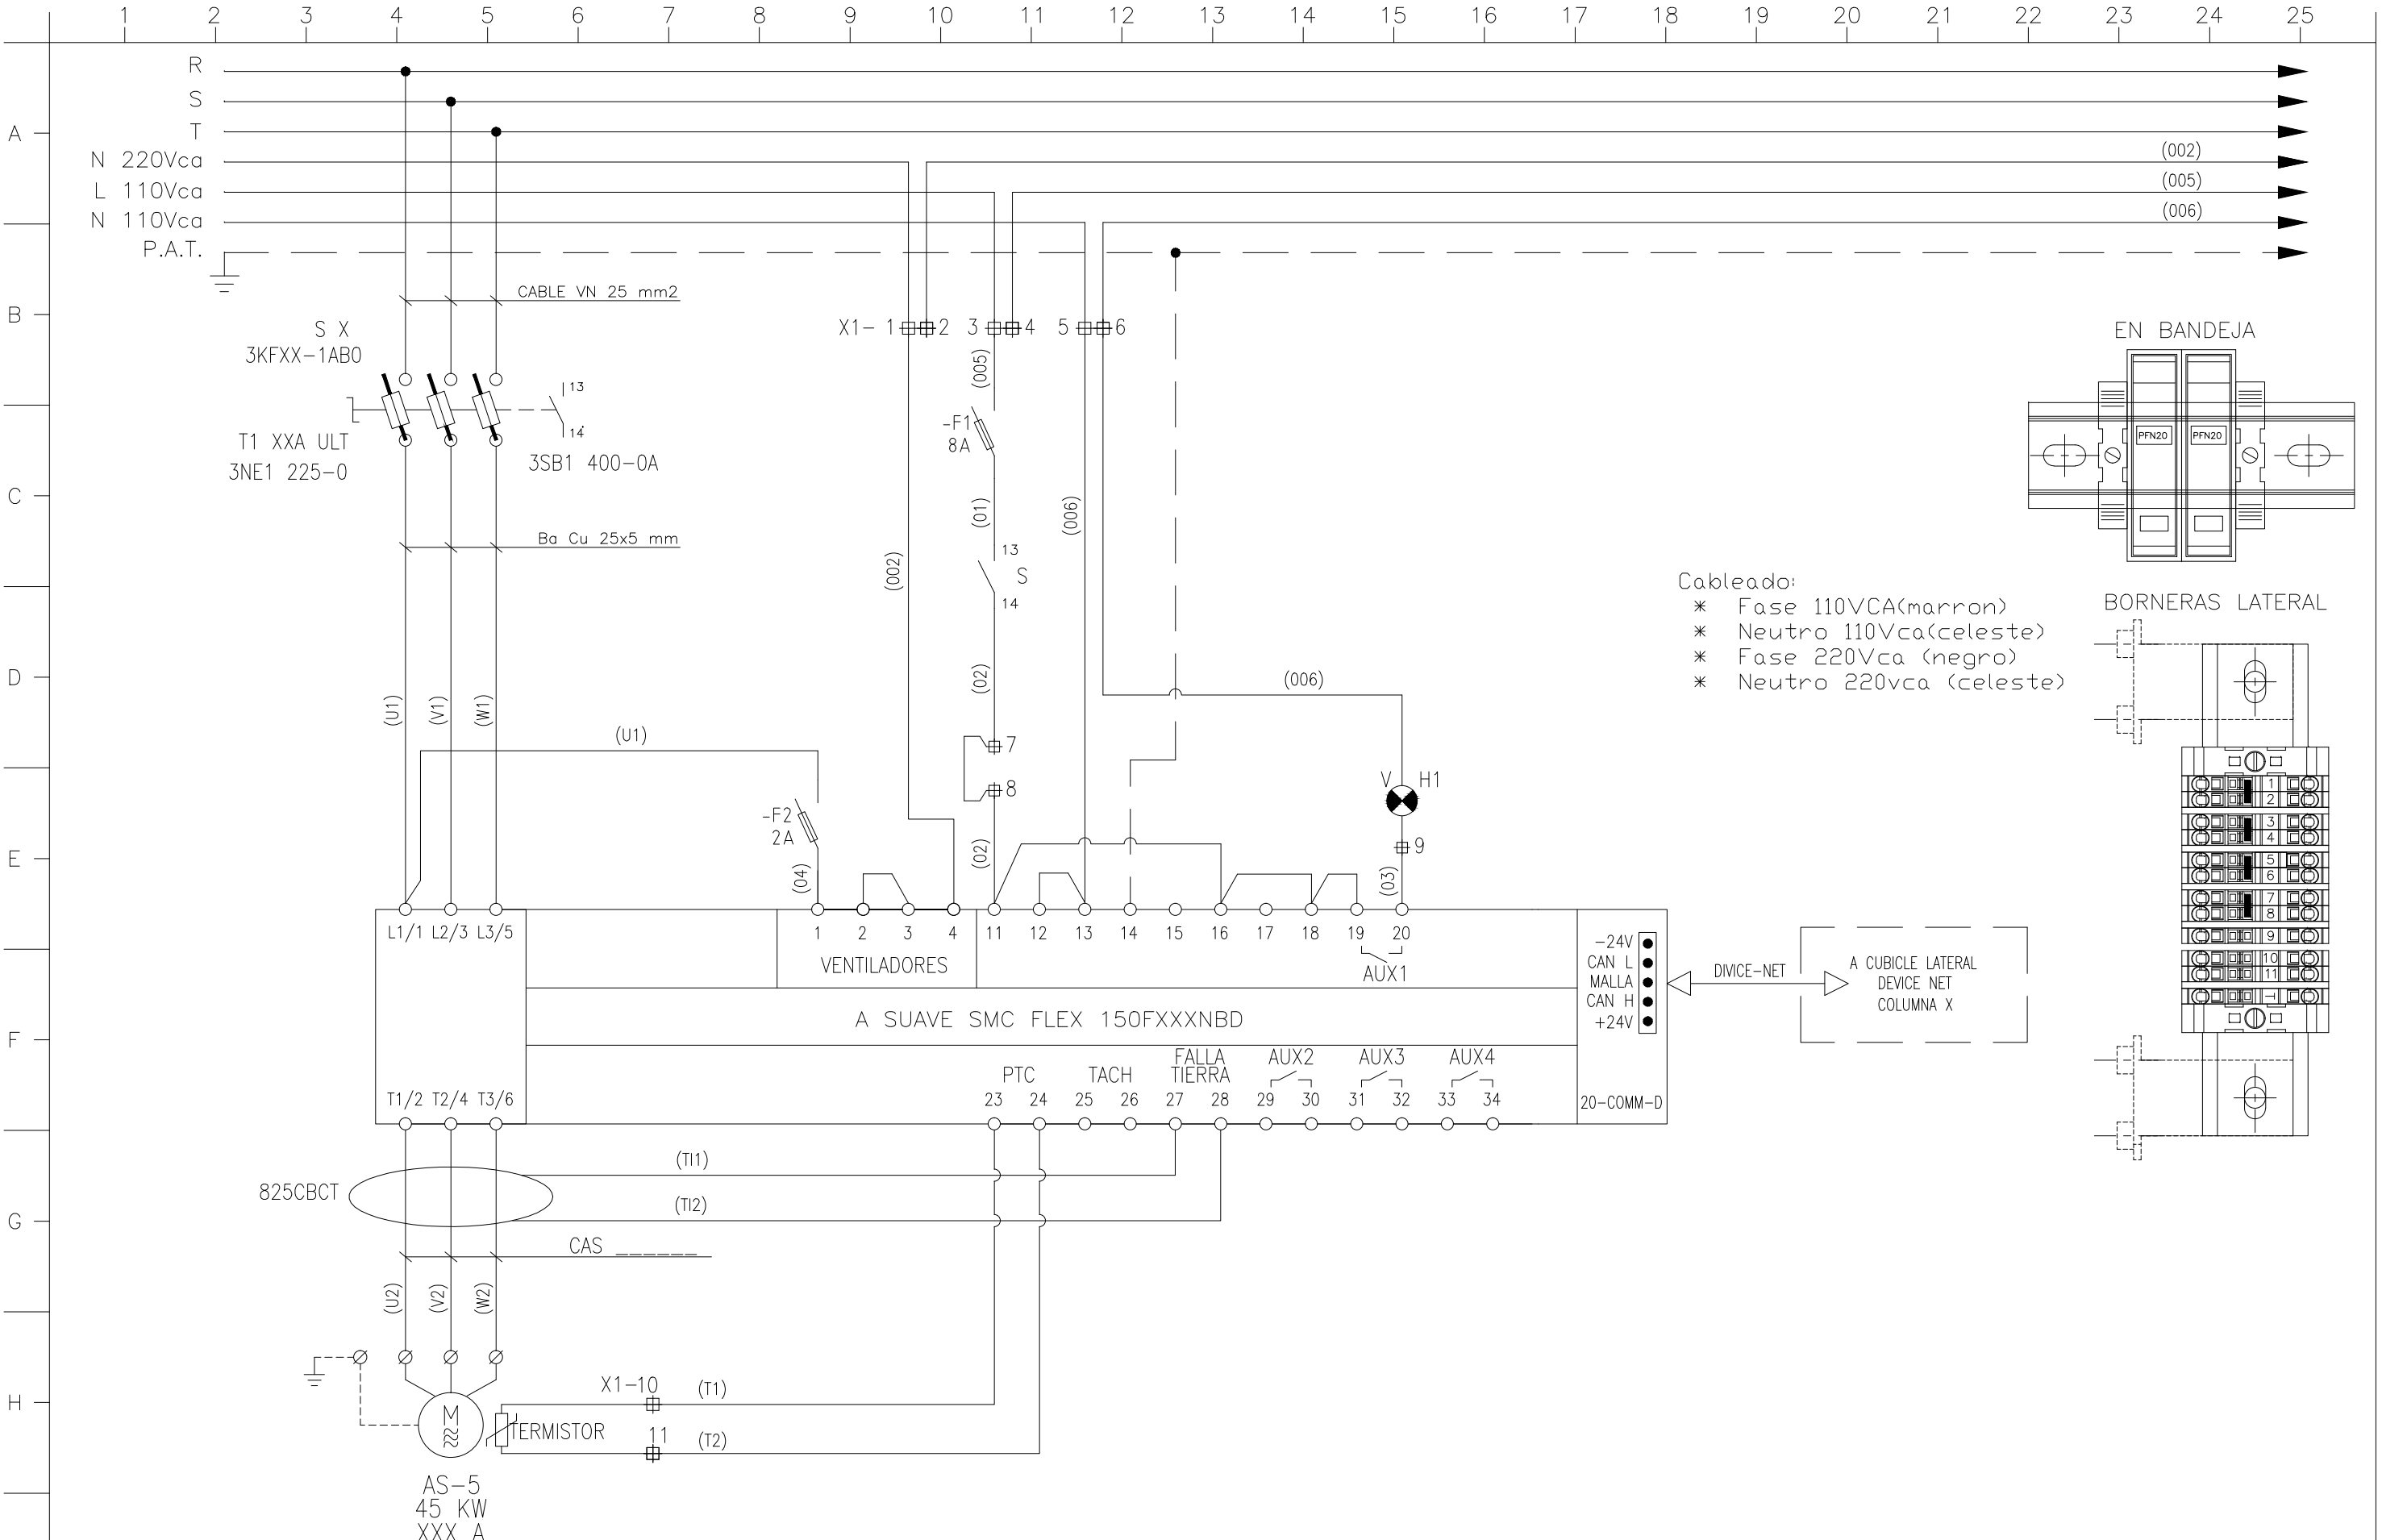

Cableado:  
\* Fase 110VCA(marron)  
\* Neutro 110Vca(celeste)  
\* Fase 220Vca (negro)  
\* Neutro 220vca (celeste)

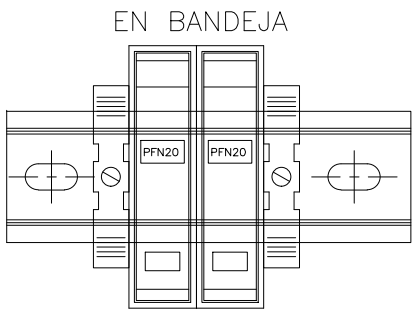


BORNERAS LATERAL

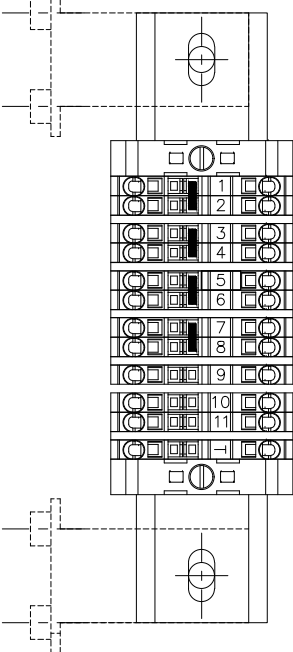

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
0	10/08/24	S.SOSA	APTO PARA CONSTRUIR
A	26/07/24	S.SOSA	PARA REVISION DEL CLIENTE

	Fecha	Nombre
Dibujó	26/07/24	S.SOSA
Revisó	26/07/24	W.LUQUE
Aprobó		

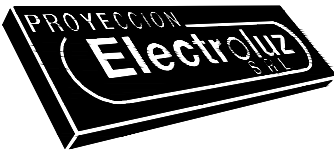

Cliente: <b>MOLINOS AGRO S.A.</b>	N° de Obra: <b>3163</b>	Hoja N°: 4-4
Obra: <b>CCM-78</b>	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
Denominación: <b>ESQUEMA FUNCIONAL ARRANQUE SUAVE(típico) CCM 78</b>	N° de Plano: 4711-01-E-FU01	Rev.N° 1