

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


PRIS Cu
40x10/F+
40x10/N

DUCTO

FRENTE CON PUERTAS

COLUMNA 1


COLUMNA 2

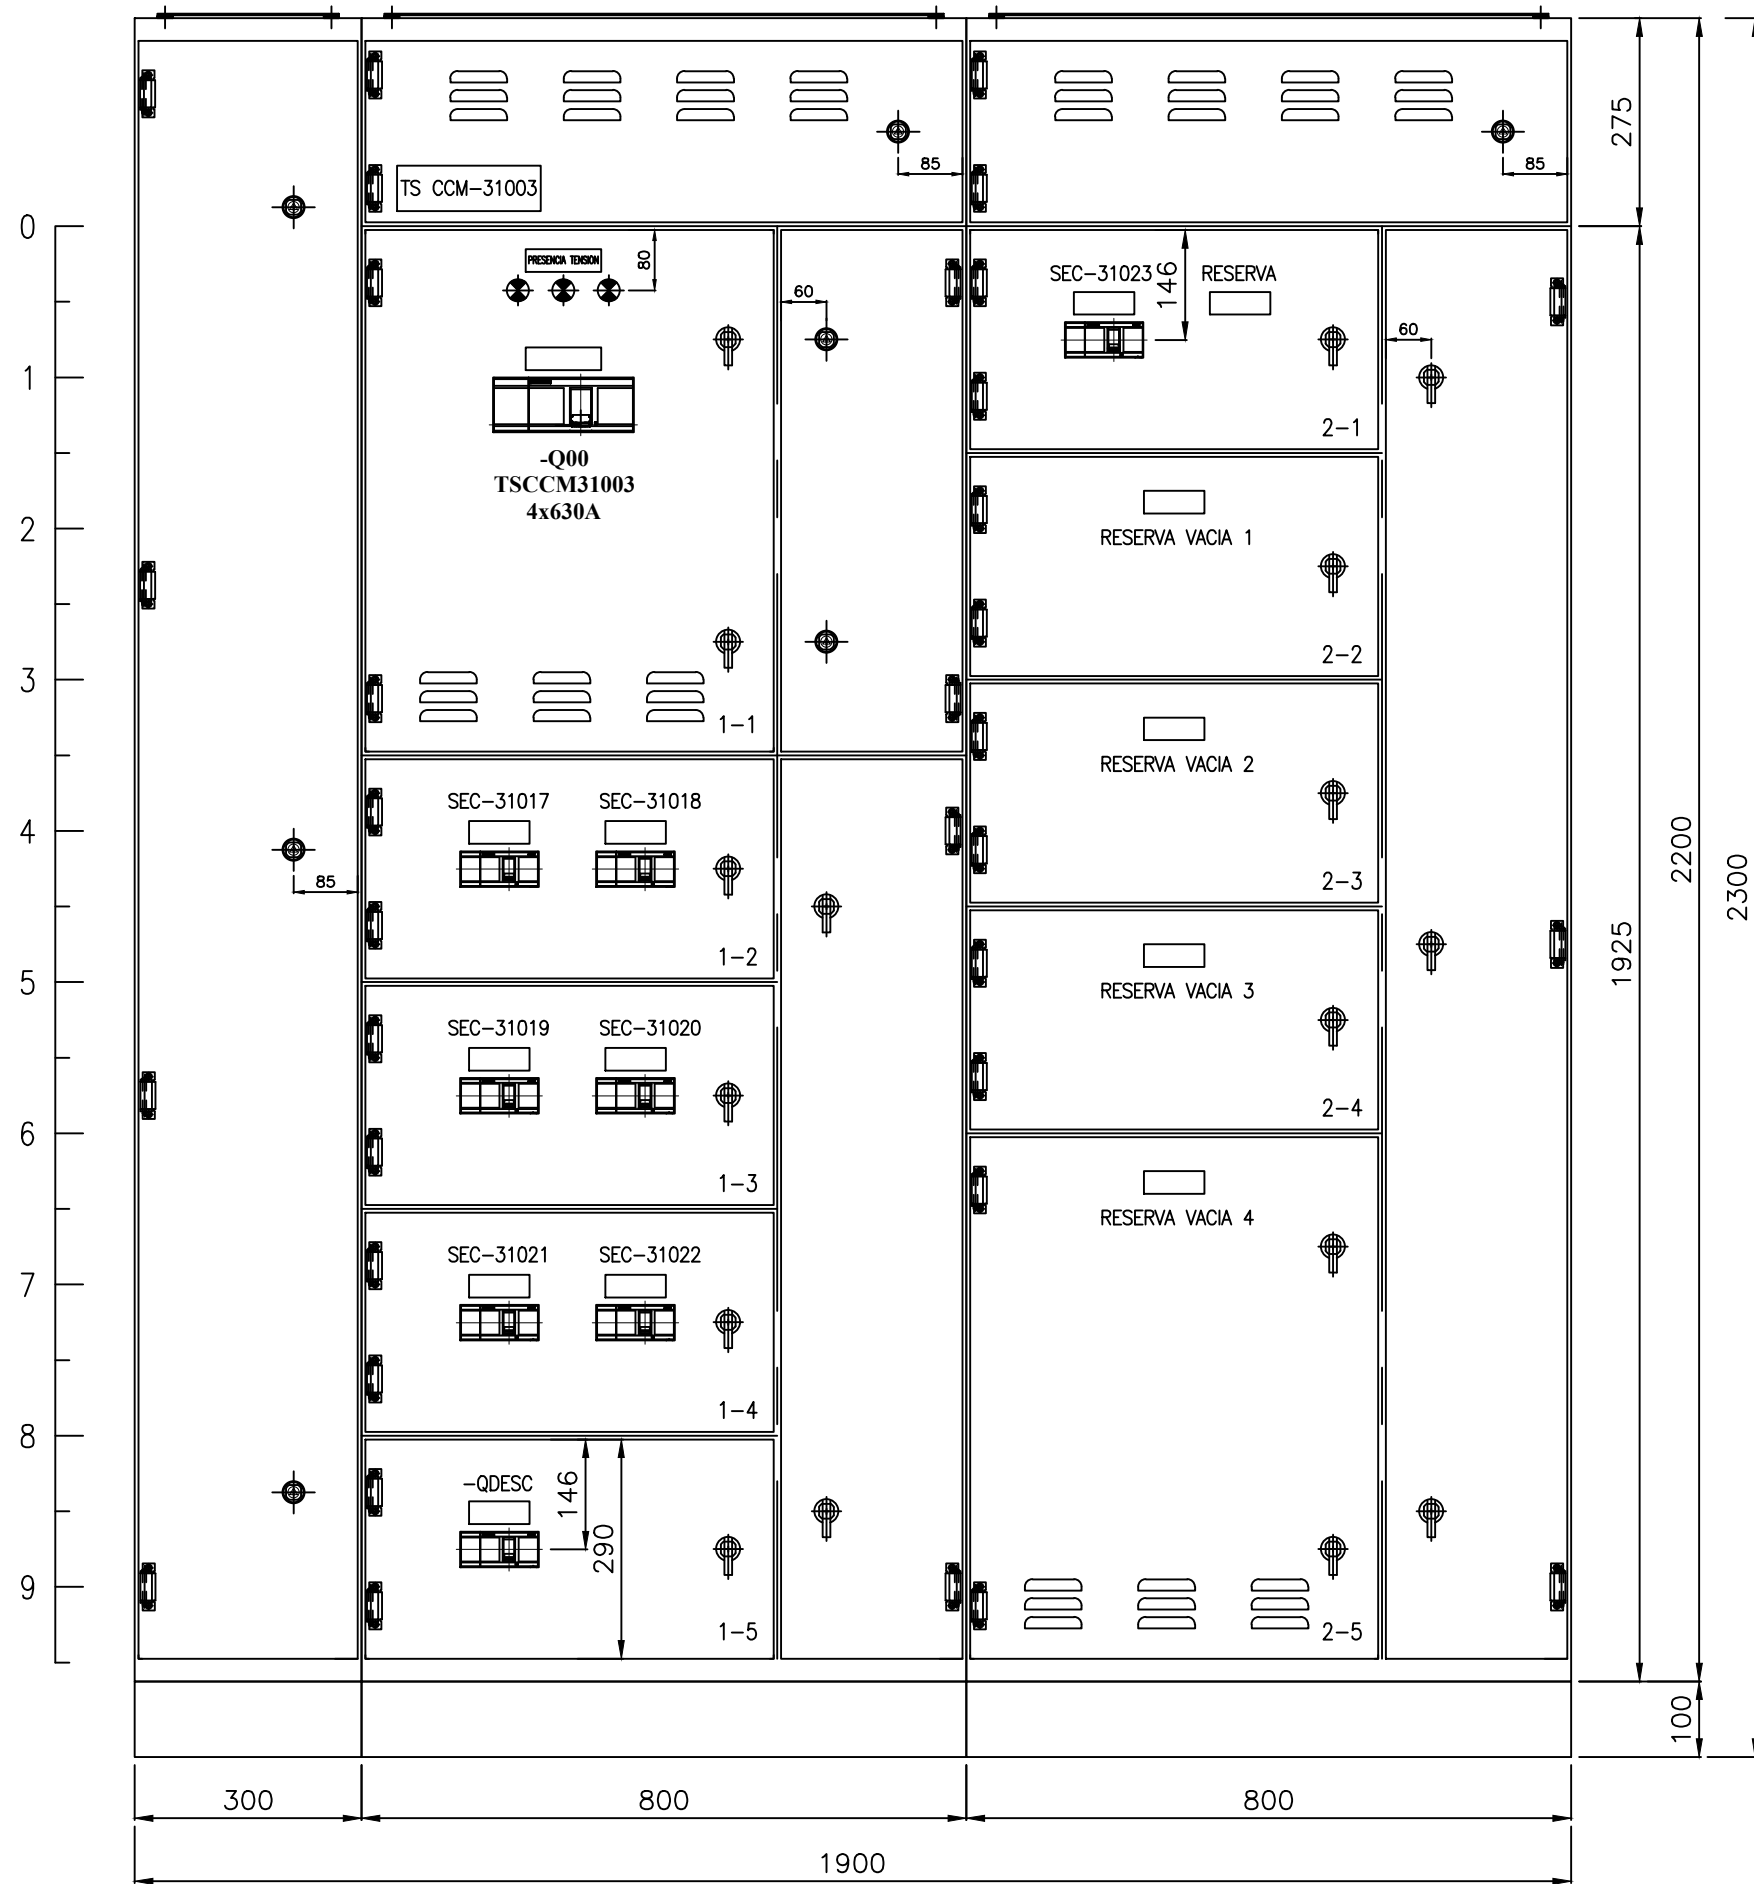


TOPOGRAFICO

COLUMNA 1


COLUMNA 2

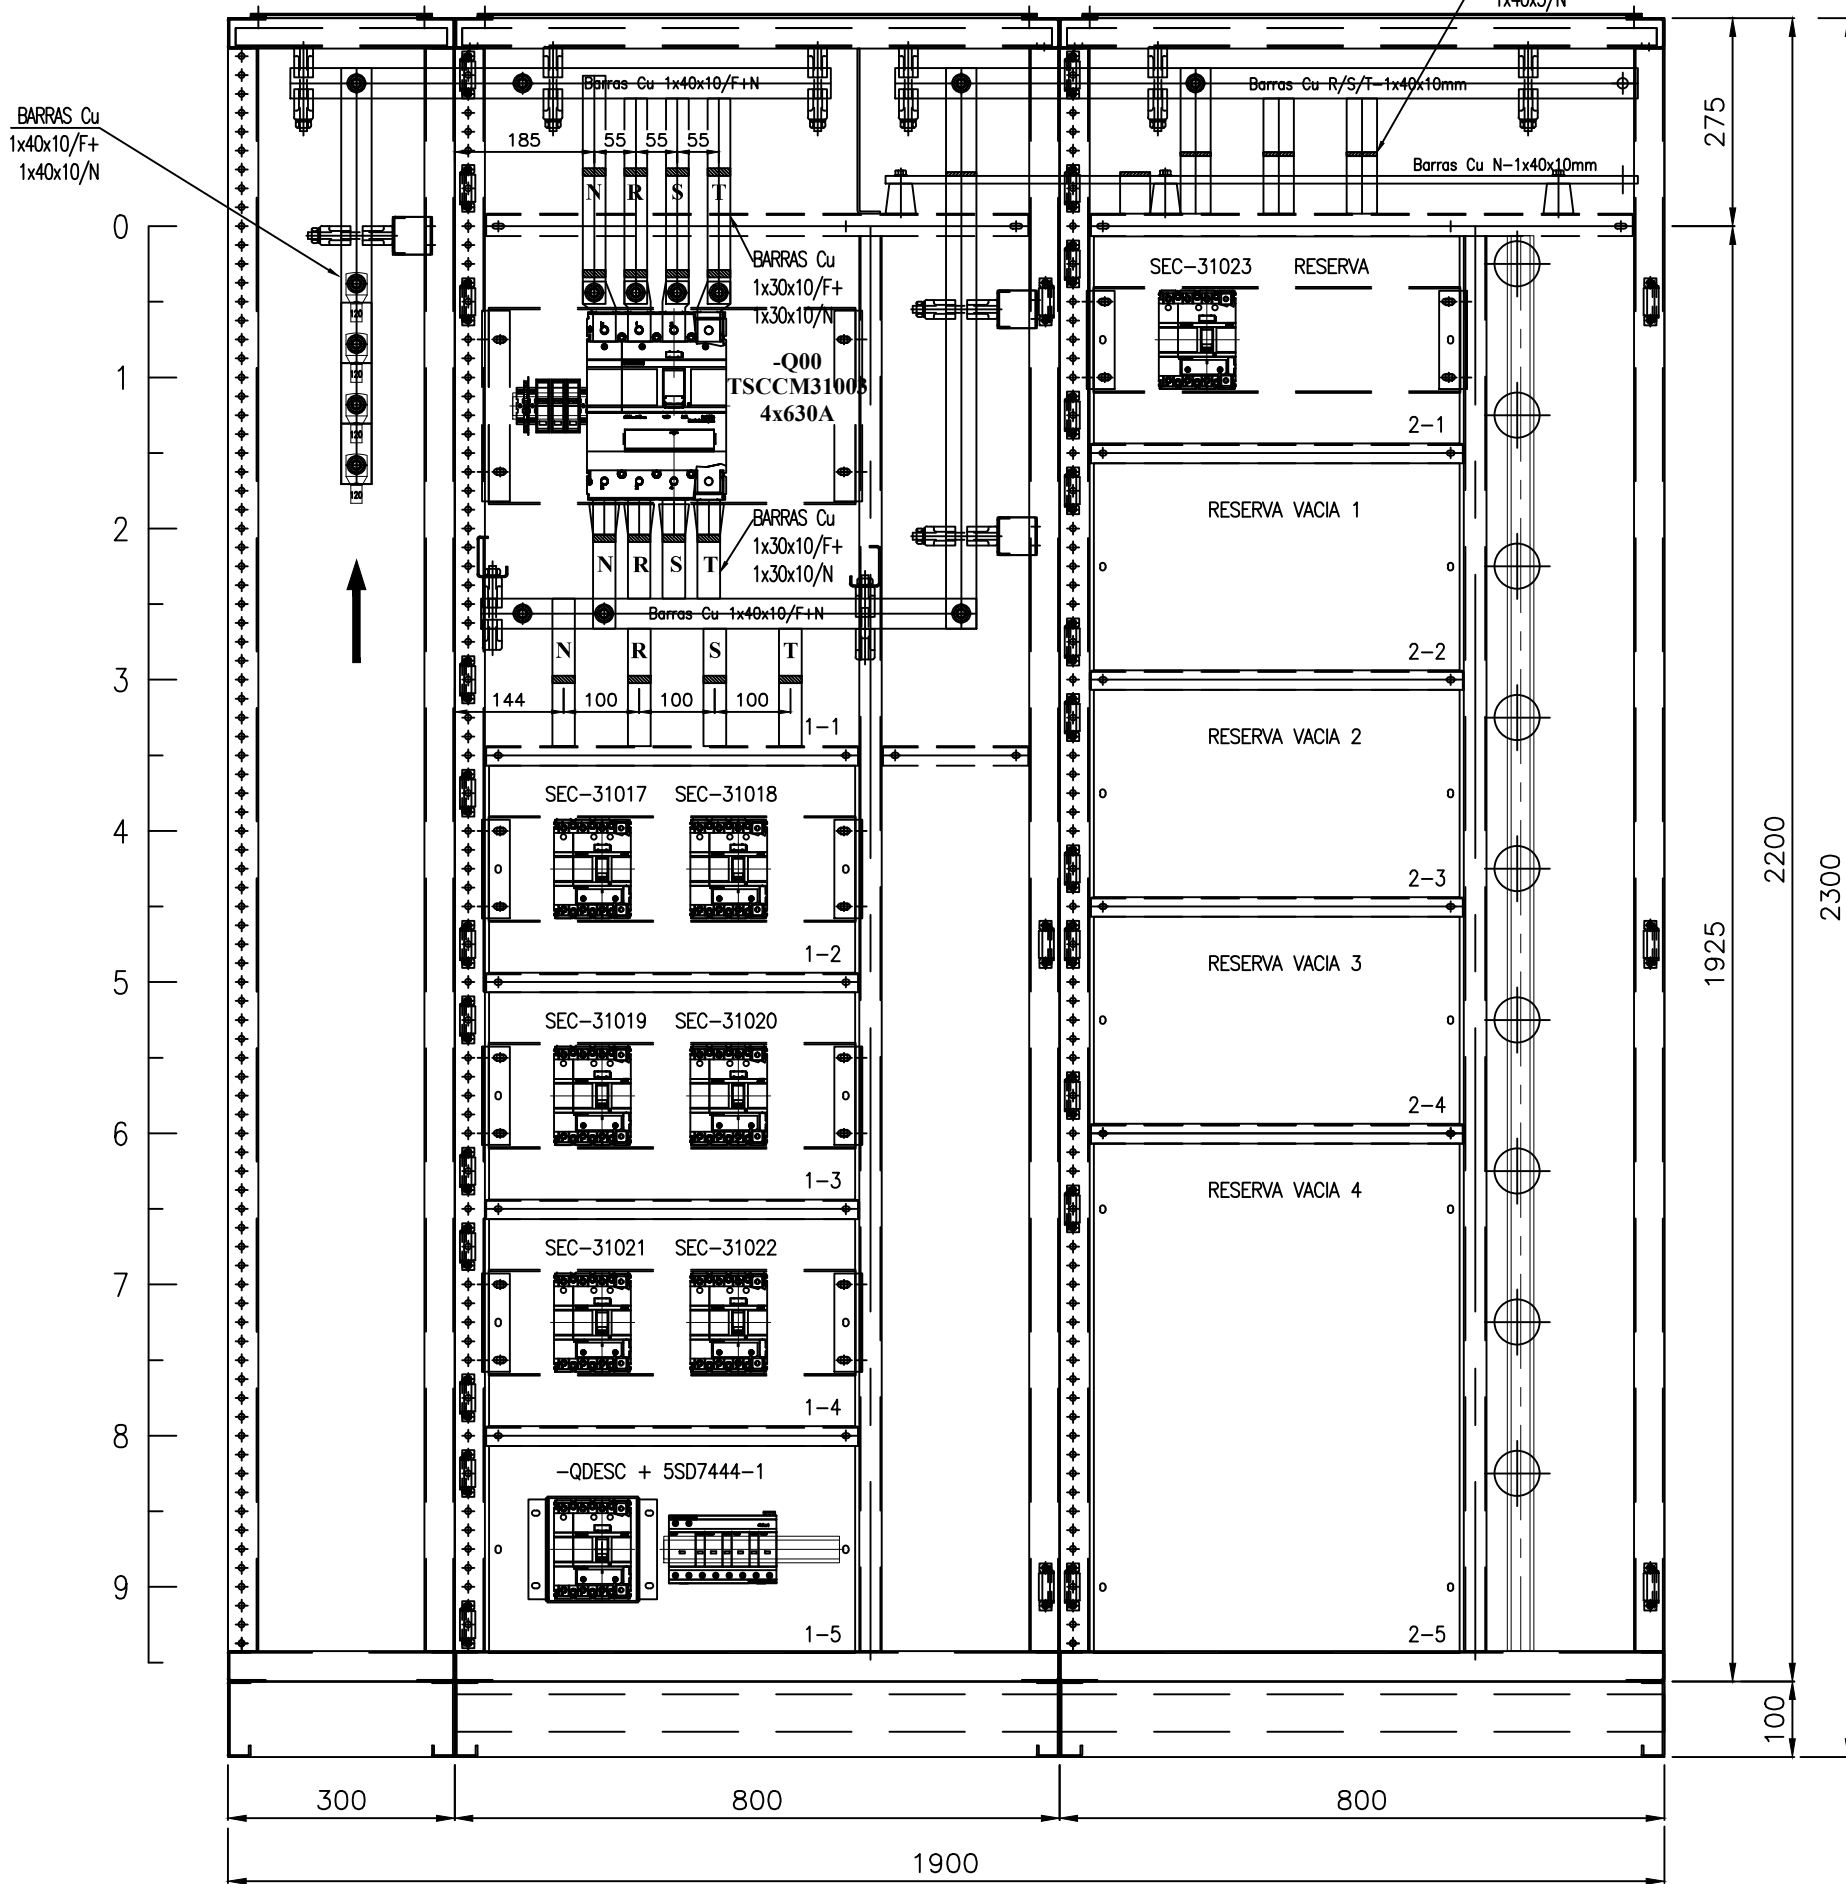

FRENTE CON PUERTAS

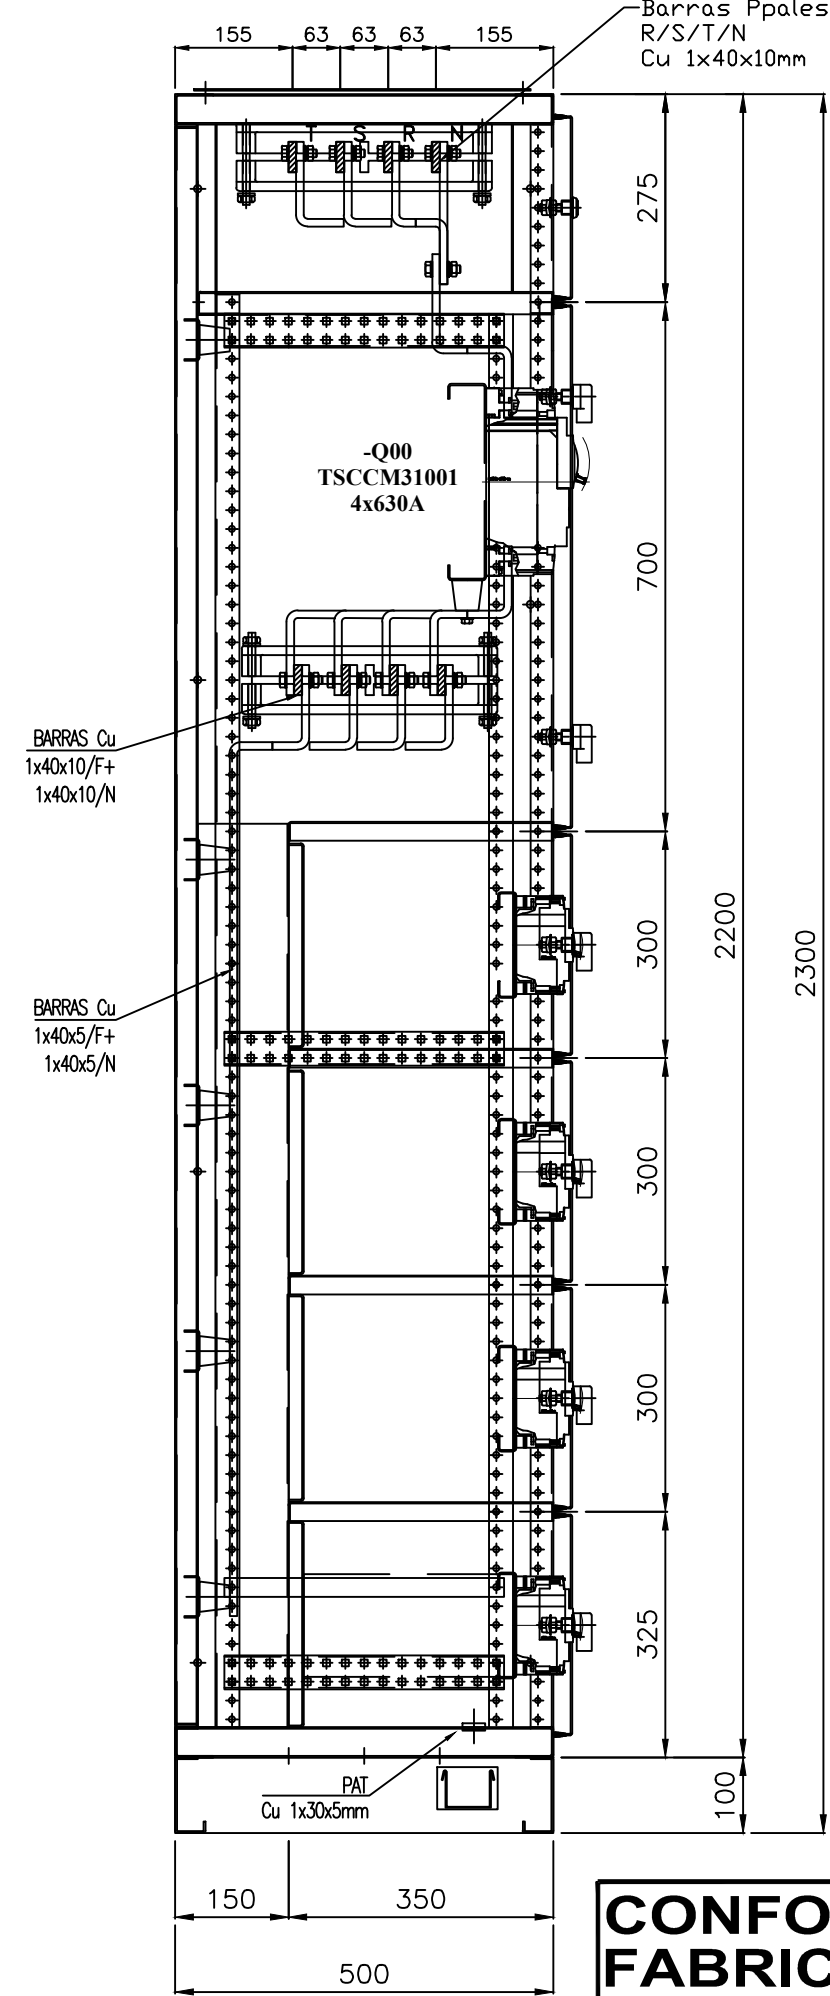

VISTA LATERAL

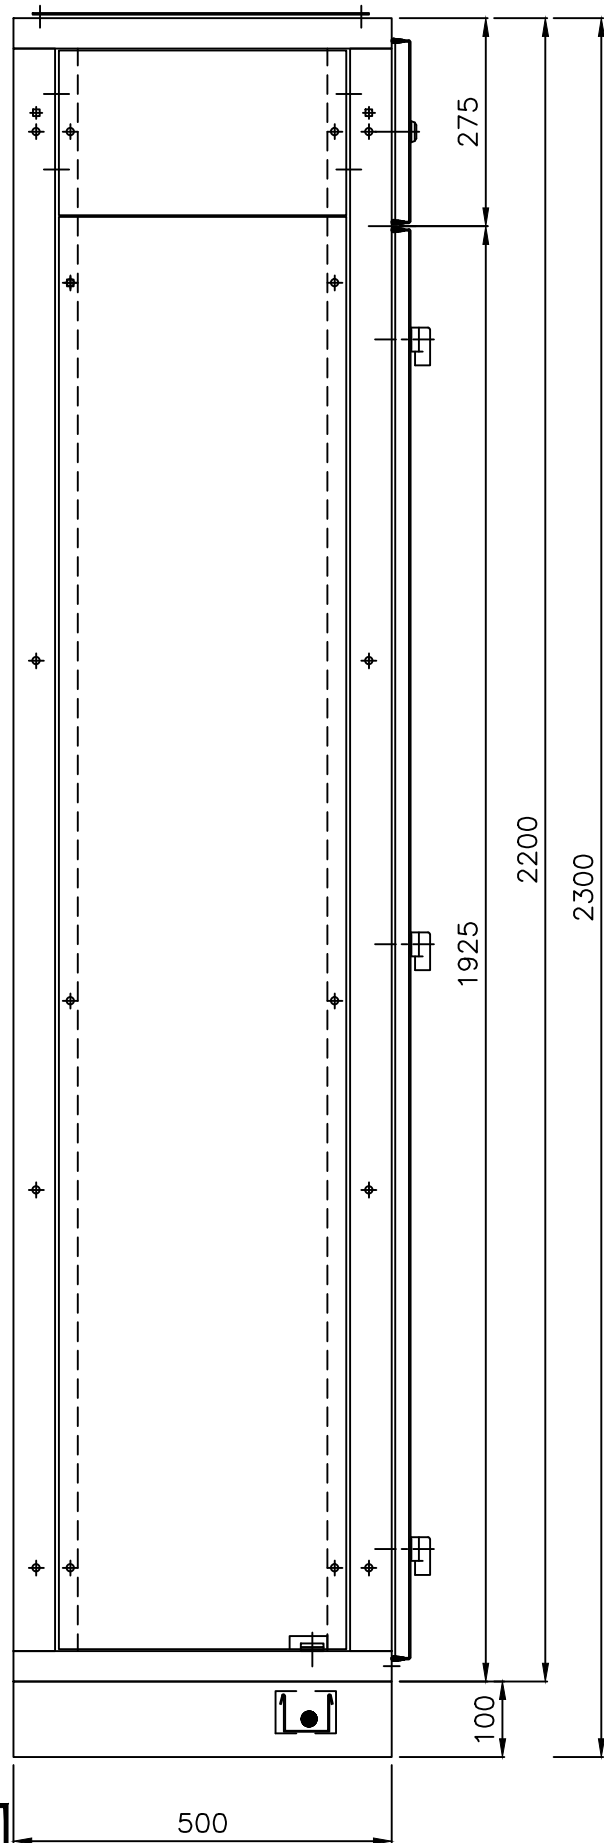

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACIÓN INFERIOR CON CABLES.
- SALIDA A CAMPO INFERIOR CON CABLES.
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS POLICARBONATO.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES EN CCM: 1x40x10mm/FASES + 1x40x5/NEUTRO .-
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm .-
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-
- COLORES DE BARRAS : R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.-

1	21/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION		
0	16/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°14-061224		
B	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124		
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION		
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		
			Fecha	Nombre	Cliente:
			14/10/24	W.E.L.	MSU
			Revisó		PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
			Aprobó		SECADO TABLEROS
			Escala:	Denominación:	N° de Plano Cliente:
			1/10		Rev.
			Tolerancia		N° de Obra:
			Rugosidad		3205
					N° de Plano:
					4767-04-M-TP01
					Rev.
					1

**RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL**
Patricio Díez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Ruta.
Teléfax:03482-429810(Rot.)

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS
TABLERO SECCIONAL
- TS CCM 31003 -