


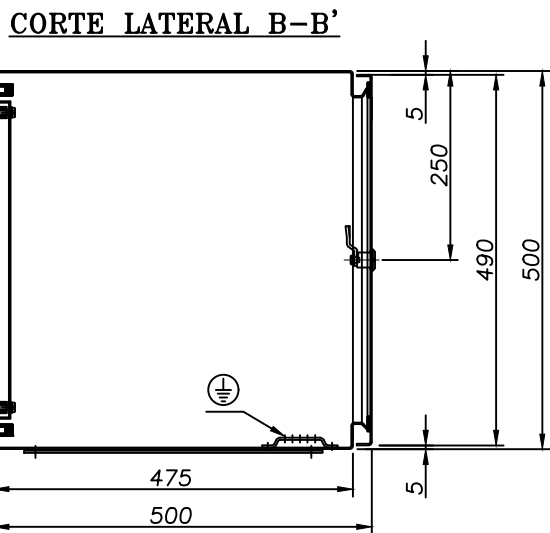
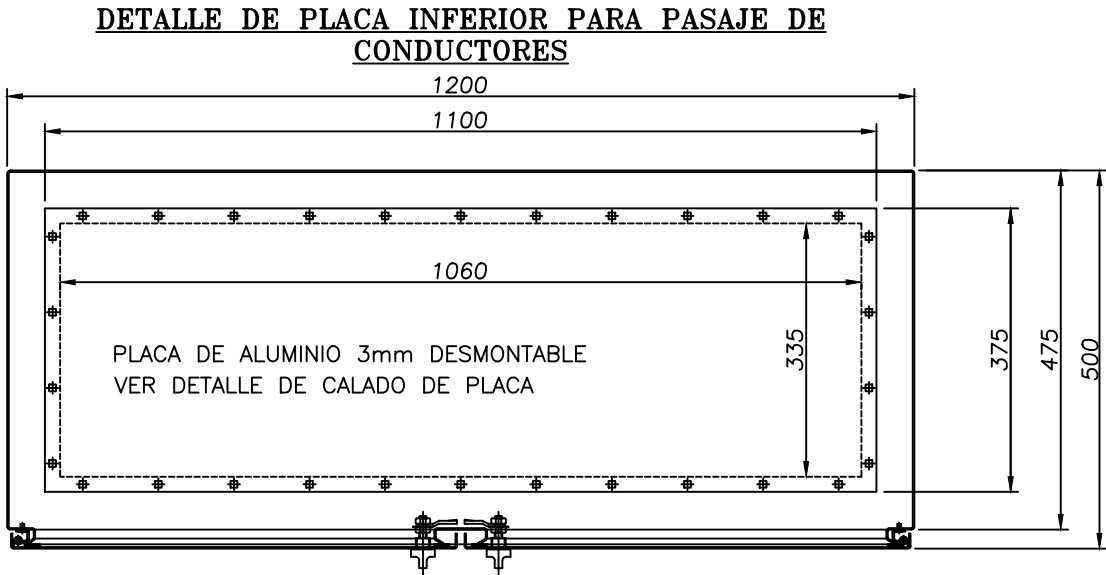
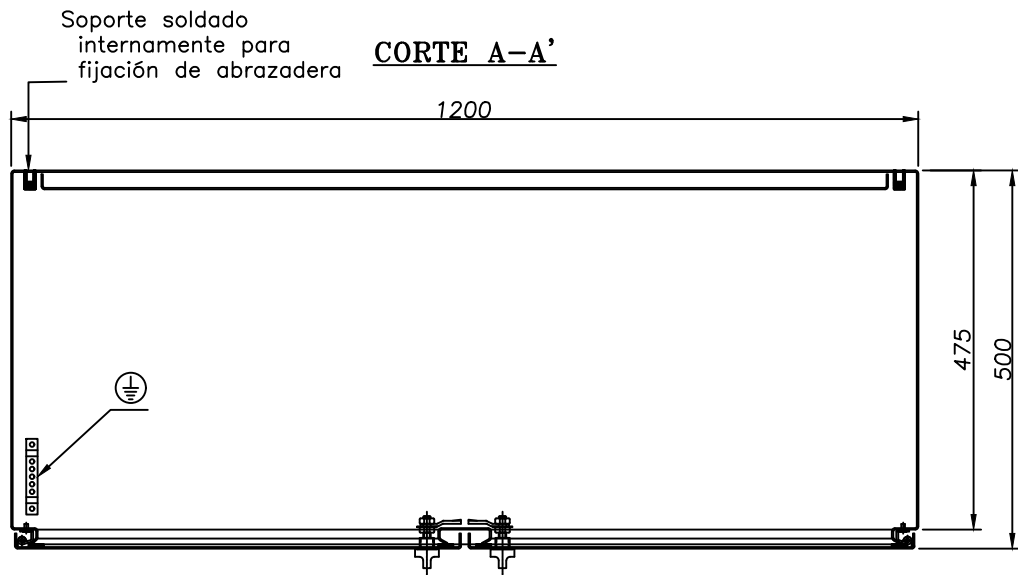
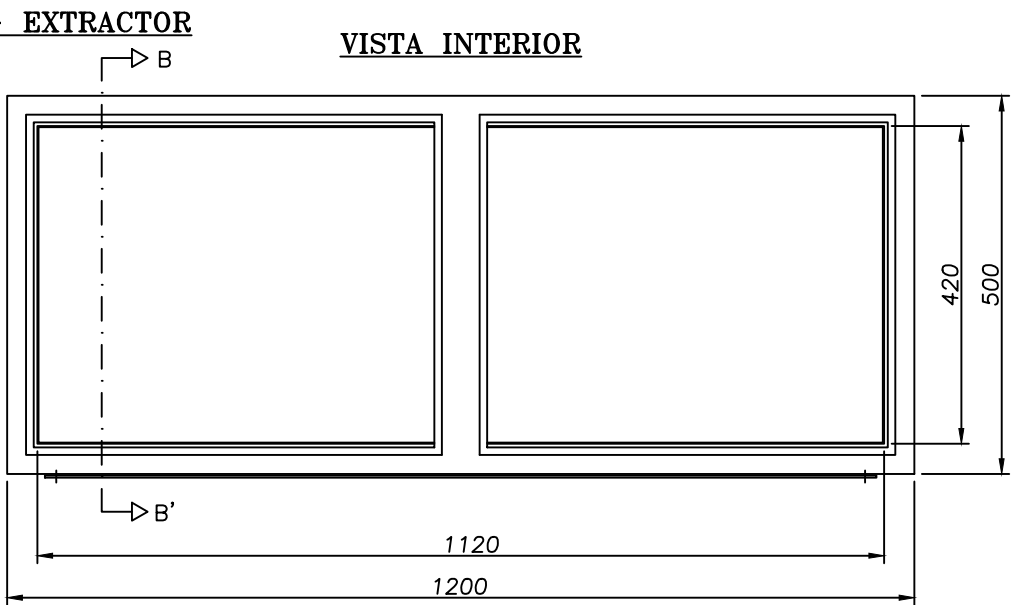


# CAJA DE INTERCONEXIÓN REMOTAS LC2 Y LC3 EXT.3

Hoja	Descripción
1	Caratula
2	Esquema topografico general
3	Topografico de borneras y cablecanal gabinete LC2
4	Topografico de borneras y cablecanal gabinete LC3
5	Calado para placa de aluminio

0	07/04/25	I.E.M	APTO PARA CONSTRUIR					
A	07/03/25	I.E.M	EMISIÓN PARA APROBACIÓN					
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES					
<div></div> <div>RECONQUISTA - STA. FE</div> <div>CASA CENTRAL</div> <div>Patricio Diez 175</div> <div>Tel.:03482-421940 (Rot.)</div> <div>Fax:03482-421944</div> <div>www.electroluz.com.ar</div> <div>PLANTA INDUSTRIAL</div> <div>Parque Industrial - Rqta.</div> <div>Telefax:03482-429810(Rot.)</div> <div>Email:fabrica@electroluz.com.ar</div>				Fecha	Nombre	Cliente:	MOLINOS AGRO	
		Dibujó	07/03/25	I.E.M.	Obra:	PLANTA EXTRACCION 3 - GABINETE REMOTOS		
		Revisó	07/03/25	L.E.B.				
		Aprobó	07/03/25	M.O.D.				
		Escala:	Denominación:				N° de Plano Cliente:	
SIN	TOPOGRÁFICO INTERNO GABINETE INTERCONEXIONES LC2 Y LC3				N° de Obra:		N° de hoja:	
					3243		1 DE 5	
Tolerancia					N° de Plano:		Rev:	
Rugosidad					4817-02-A-ET02		0	


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

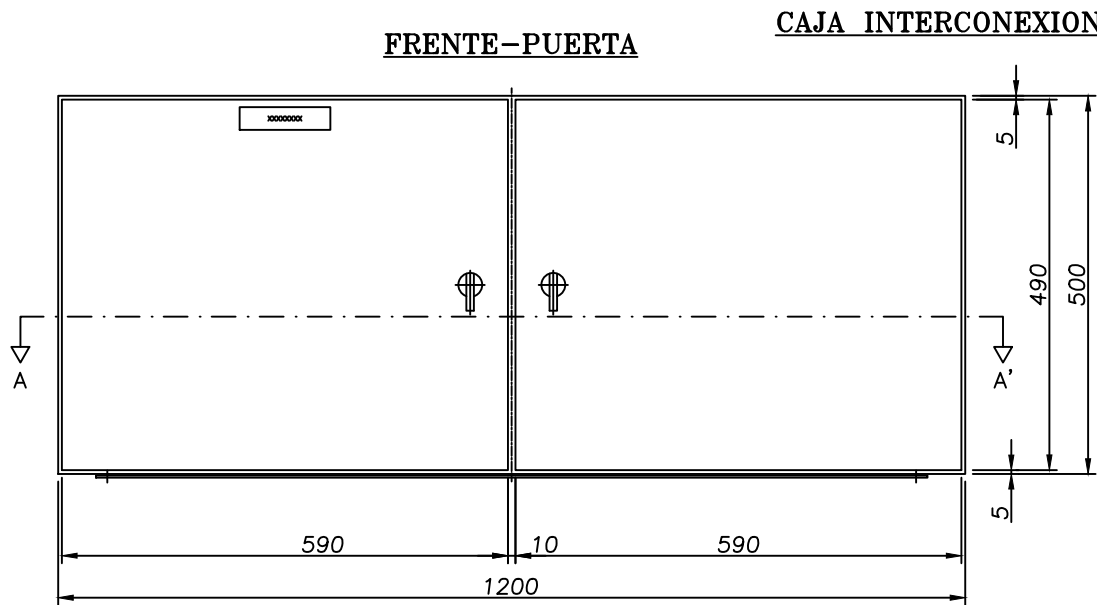

**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**


- TABLERO CONSTRUIDO EN CHAPA DOBLE DECAPADA N°14 Y 16, COLOR GRIS RAL 7032.
- PUERTAS CON BURLETES DE GOMA.
- CERRADURA TRIANGULO 1/4 DE VUELTA, MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 65.
- BANDEJA INTERIOR GALVANIZADA.
- ROTULAR CADA GABINETE (UNO LC2, EL OTRO LC3)

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	07/03/25	I.E.M.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	07/06/25	I.E.M.
0	07/04/25	I.E.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Revisó	07/06/25	L.E.B.
				Aprobó	07/06/25	M.O.D.




Cliente: <b>MOLINOS AGRO</b>	N° de Obra: <b>3243</b>	Hoja N°: <b>2 DE 5</b>
Obra: PLANTA EXTRACCION 3 - GABINETE REMOTOS	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
Denominación: TOPOGRÁFICO INTERNO GABINETE INTERCONEXIONES LC2 Y LC3	N° de Plano: 4817-02-A-ET-02	Rev: 0

PROYECCIONELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

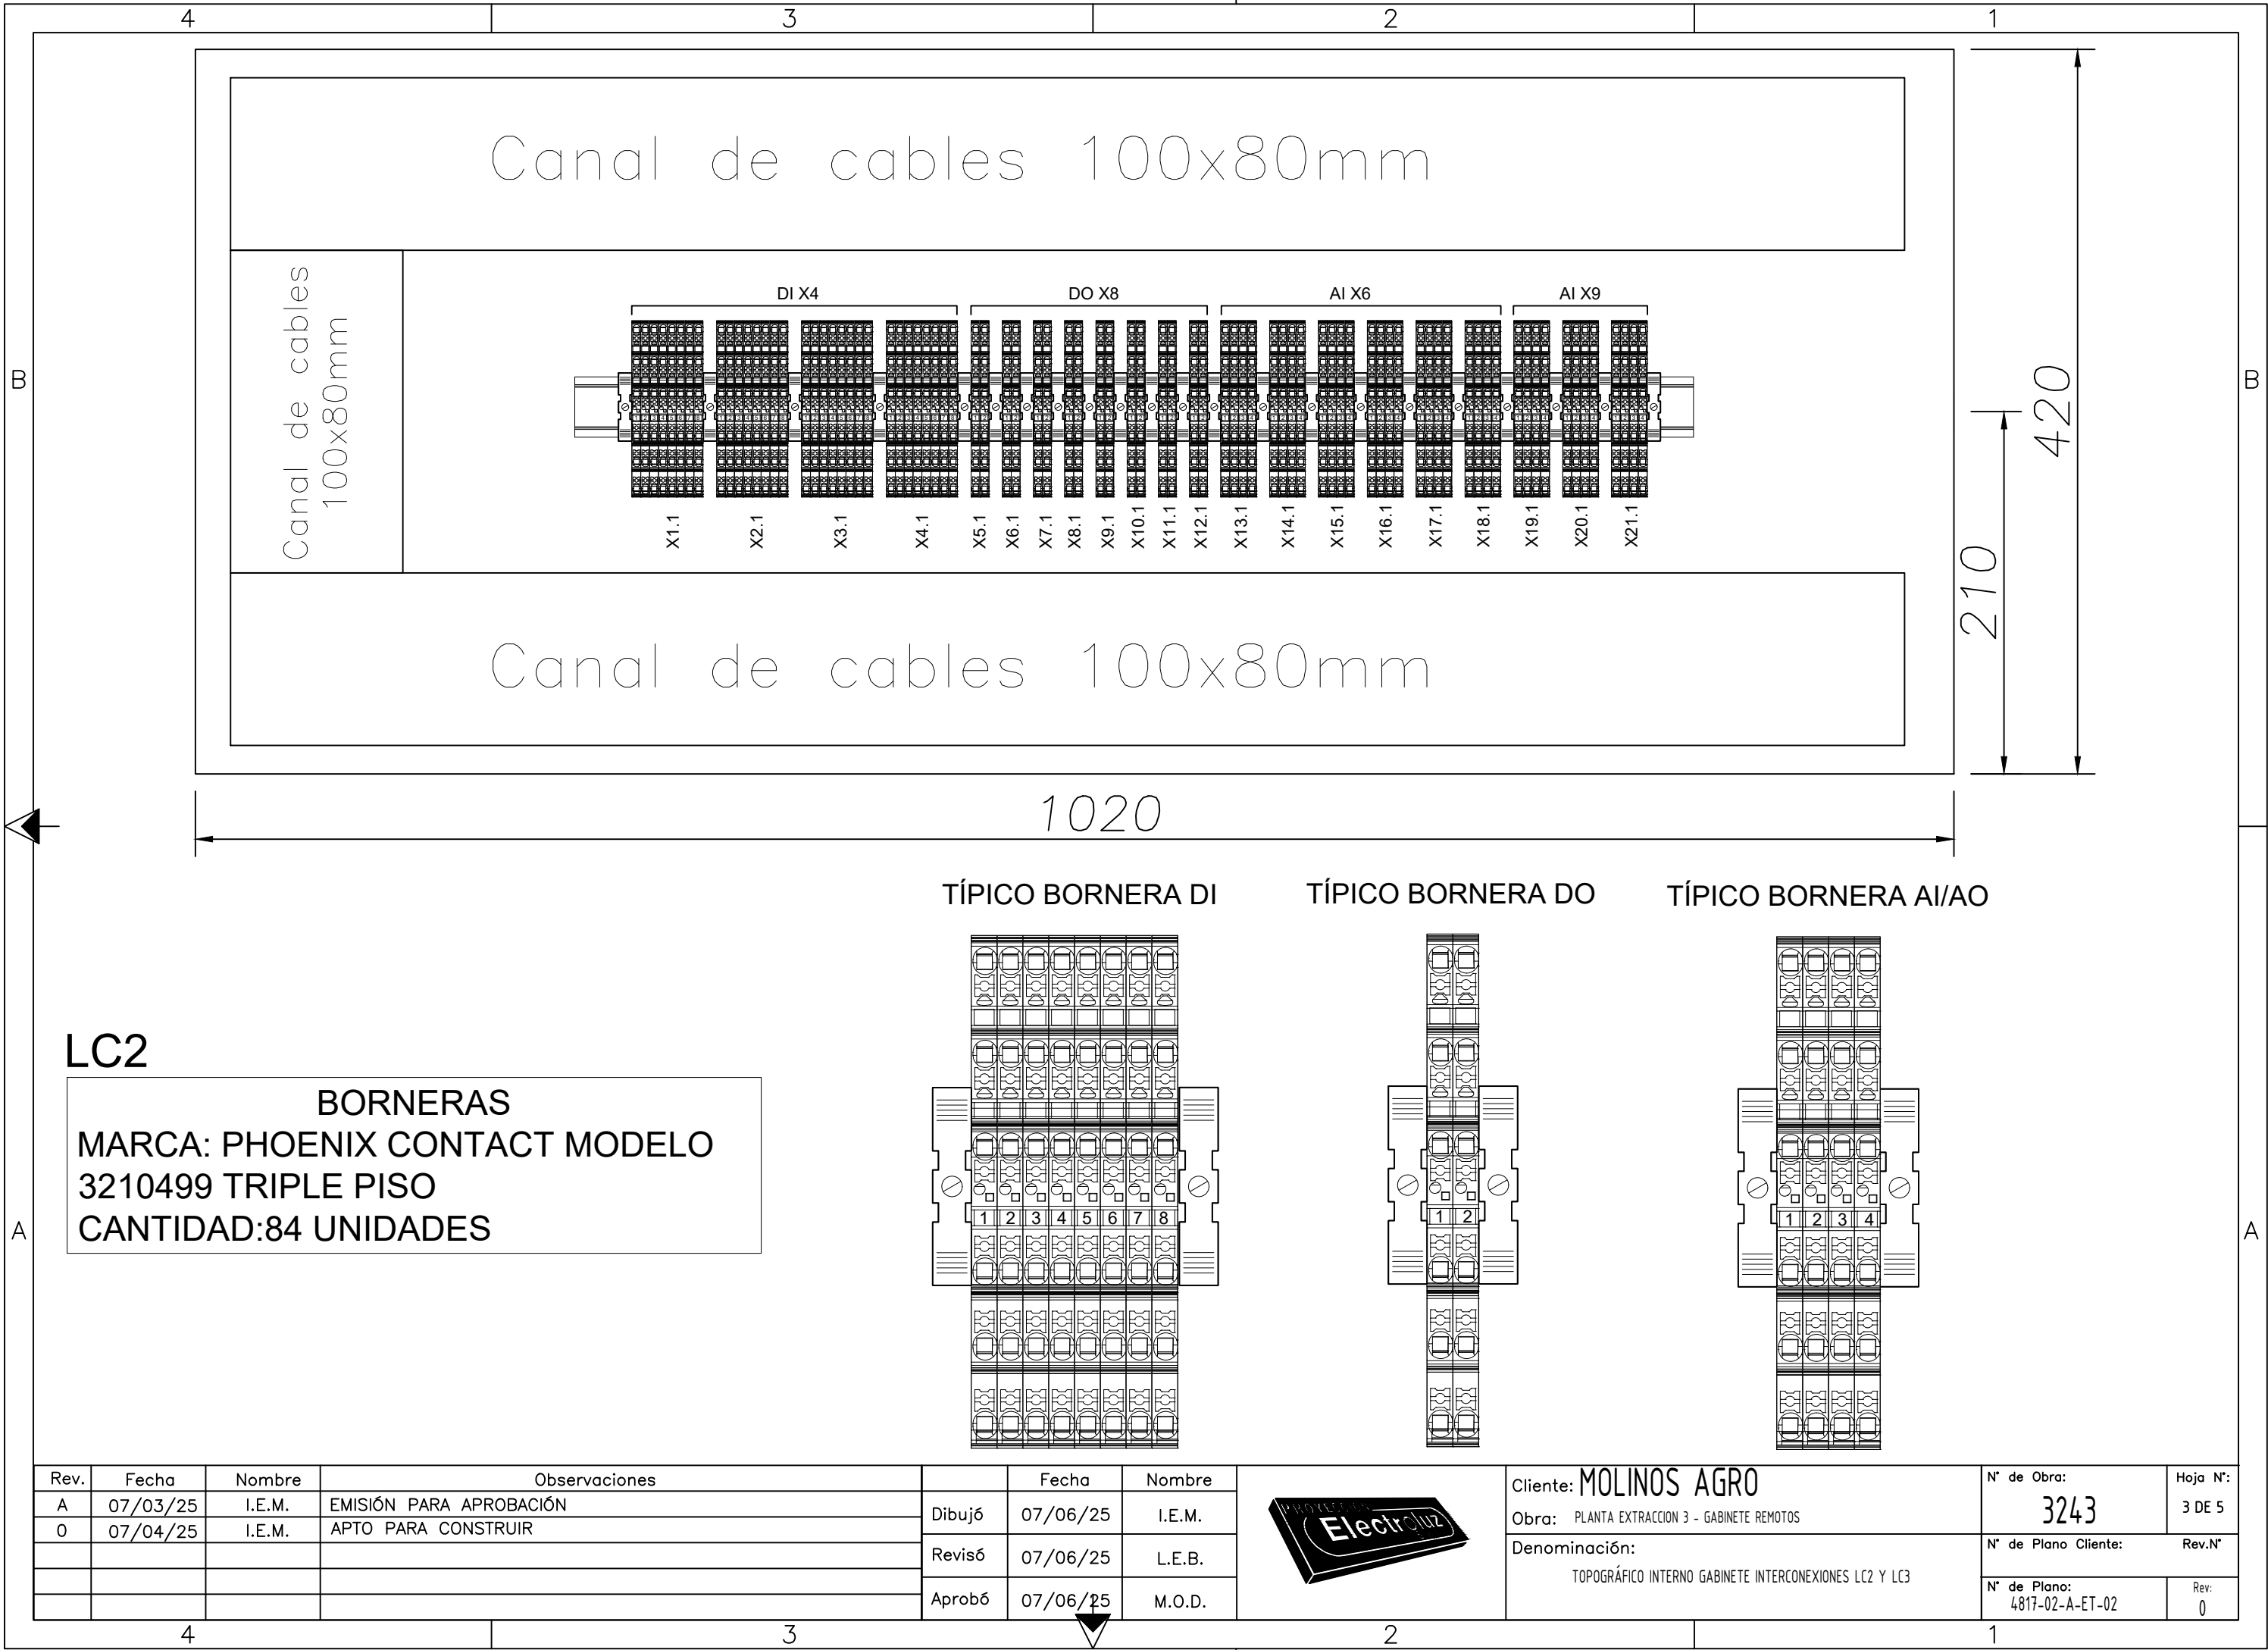


PROYECCIONELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

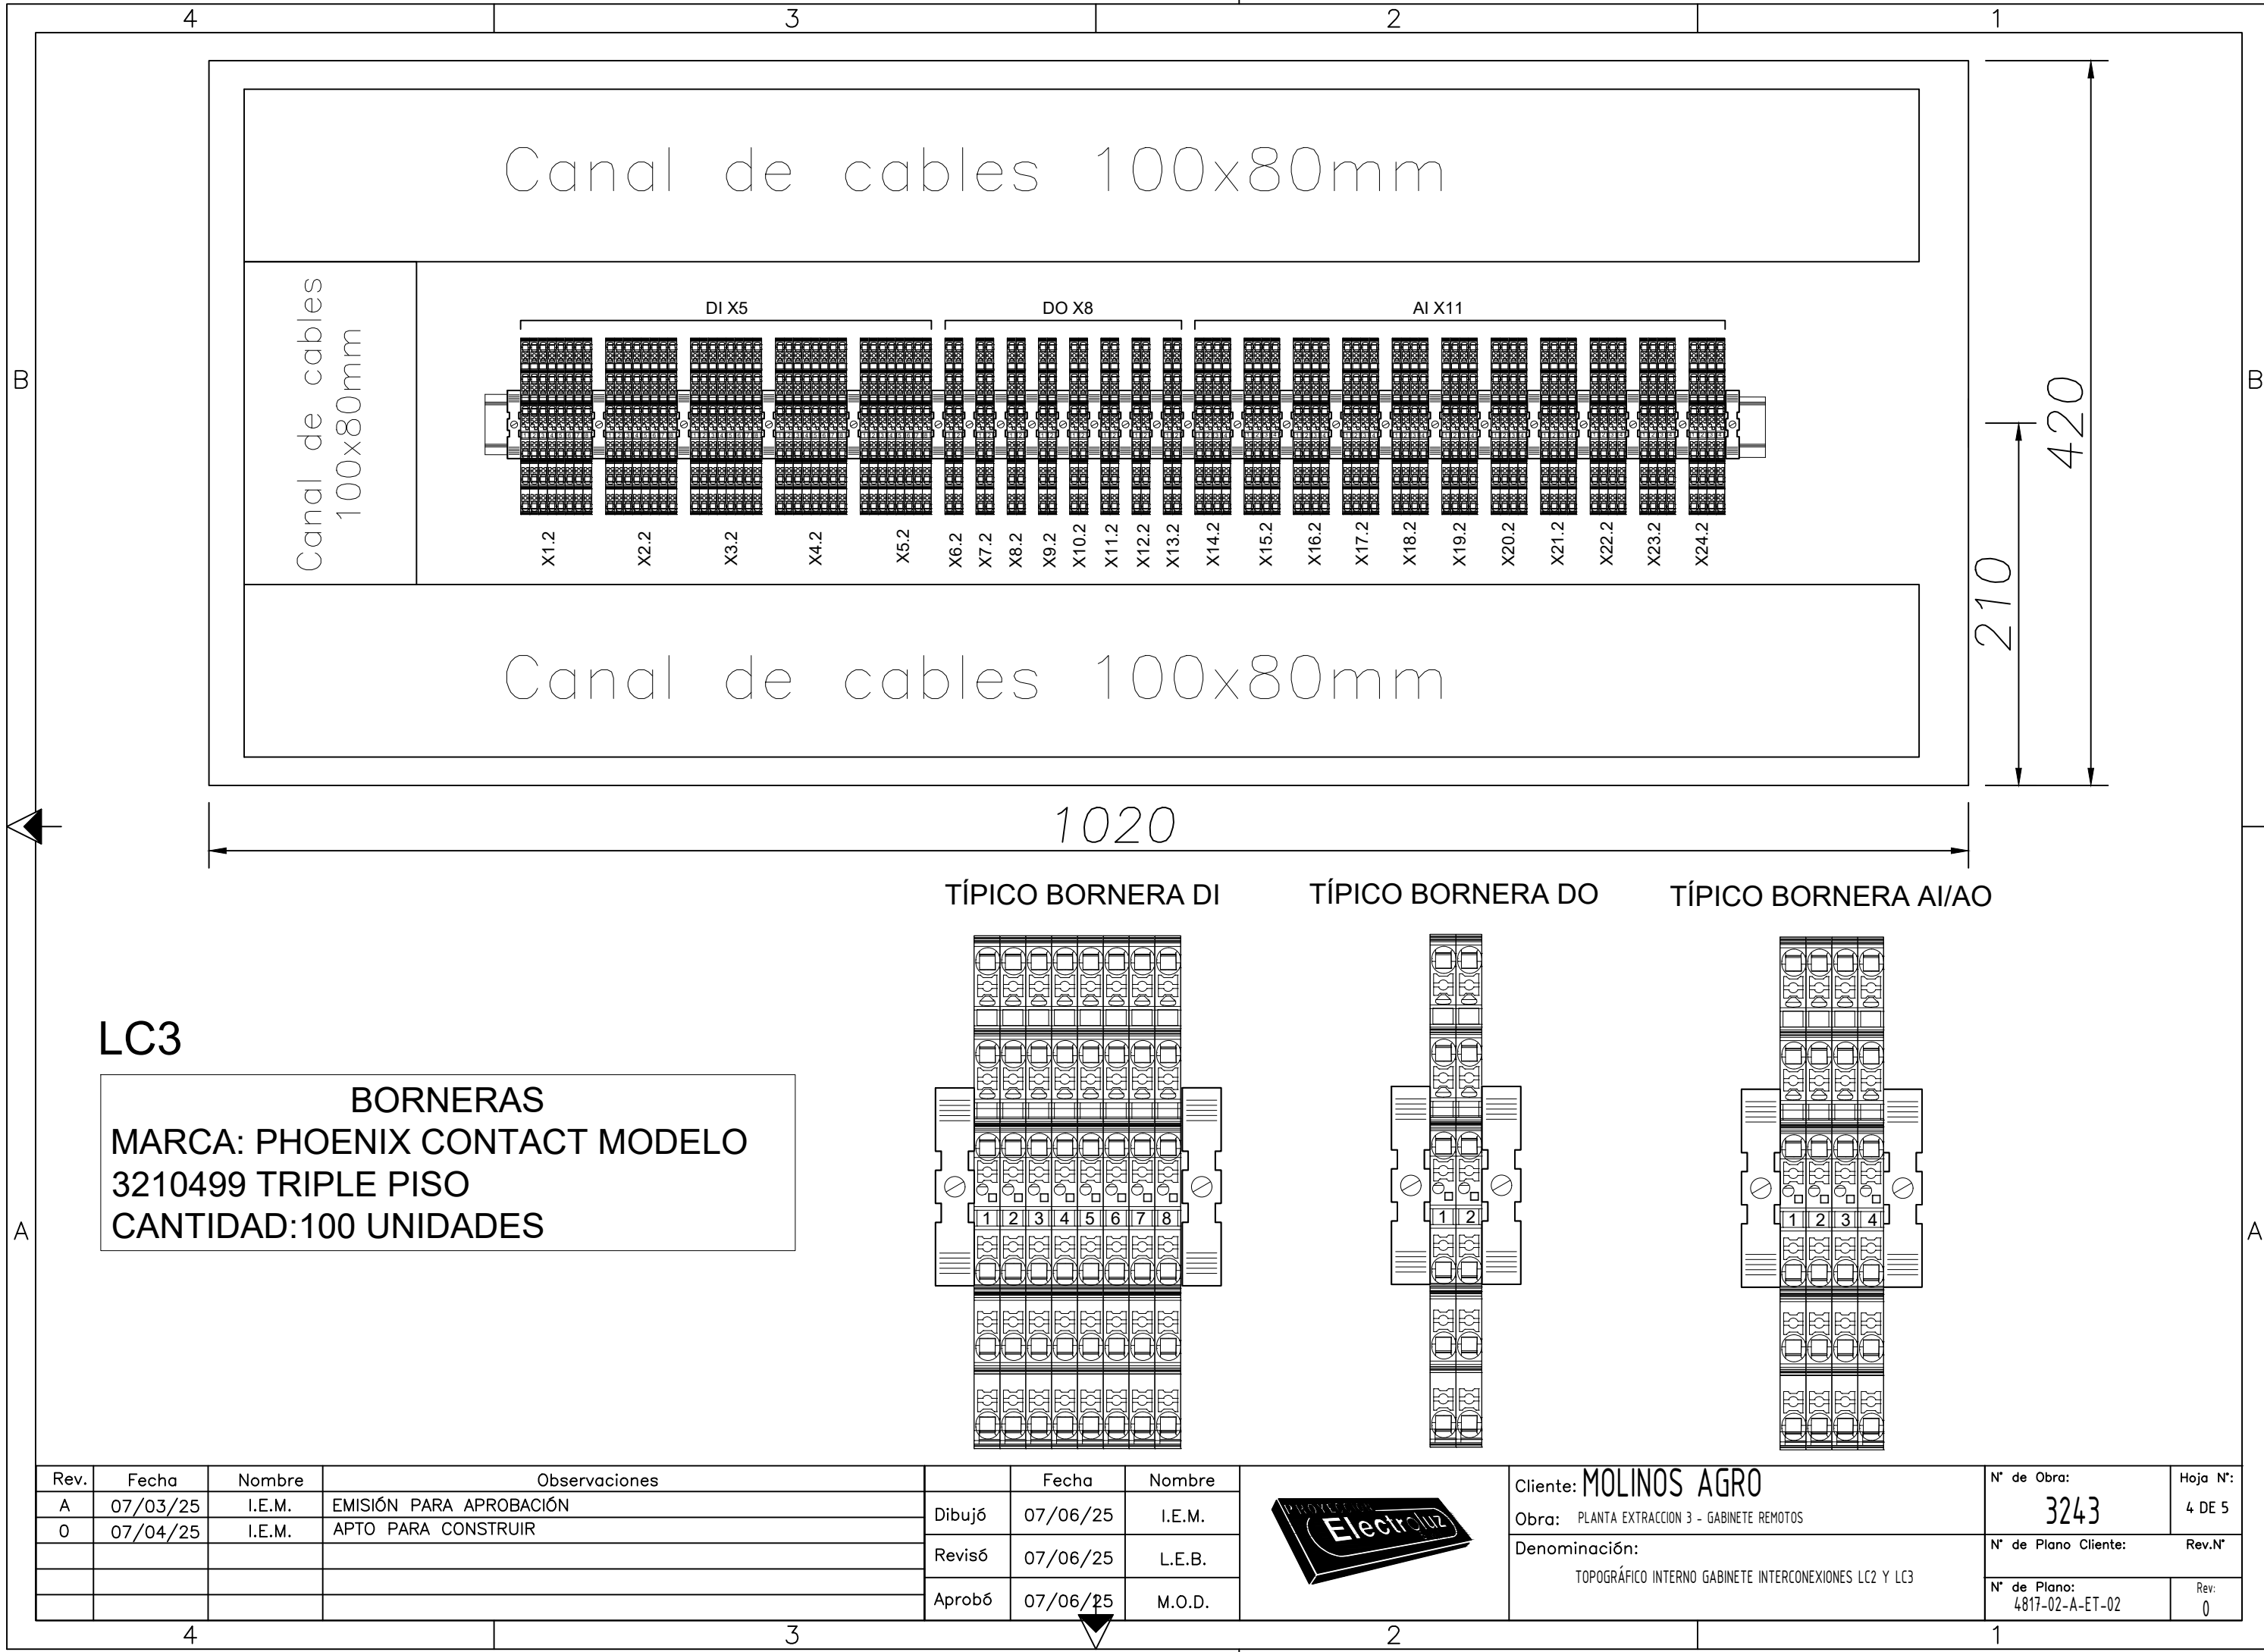


LC3

BORNERAS  
MARCA: PHOENIX CONTACT MODELO  
3210499 TRIPLE PISO  
CANTIDAD:100 UNIDADES


TÍPICO BORNERA DI

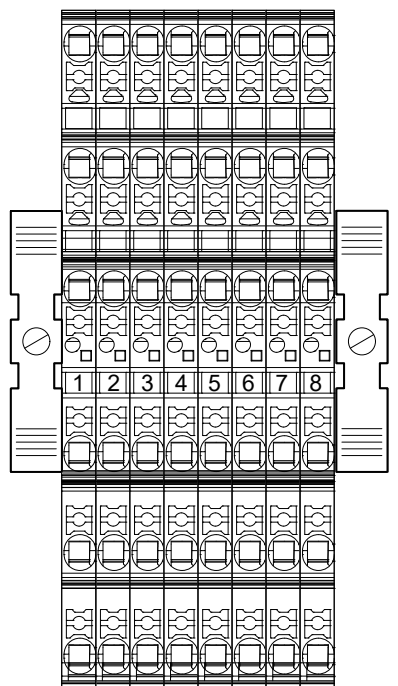


TÍPICO BORNERA DO

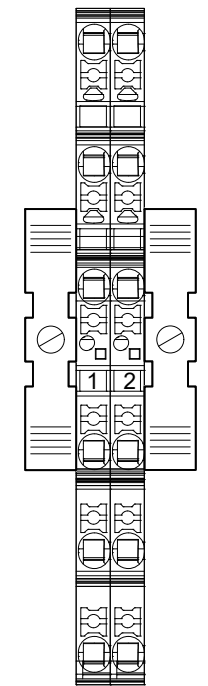

TÍPICO BORNERA AI/AO

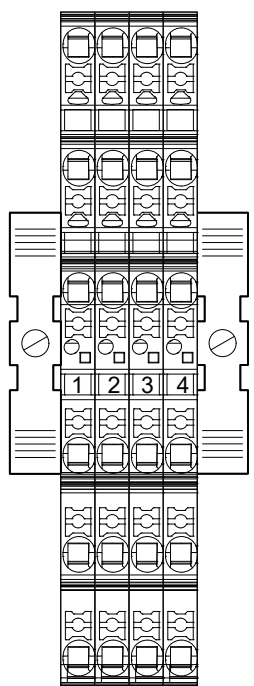


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: MOLINOS AGRO	N° de Obra:	Hoja N°:
A	07/03/25	I.E.M.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	07/06/25	I.E.M.		Obra: PLANTA EXTRACCION 3 - GABINETE REMOTOS	3243	4 DE 5
0	07/04/25	I.E.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Revisó	07/06/25	L.E.B.		Denominación:	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
				Aprobó	07/06/25	M.O.D.		TOPOGRÁFICO INTERNO GABINETE INTERCONEXIONES LC2 Y LC3	N° de Plano:	Rev:
									4817-02-A-ET-02	0




PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

CALADOS PARA PLACA DE ALUMINIO – LC2

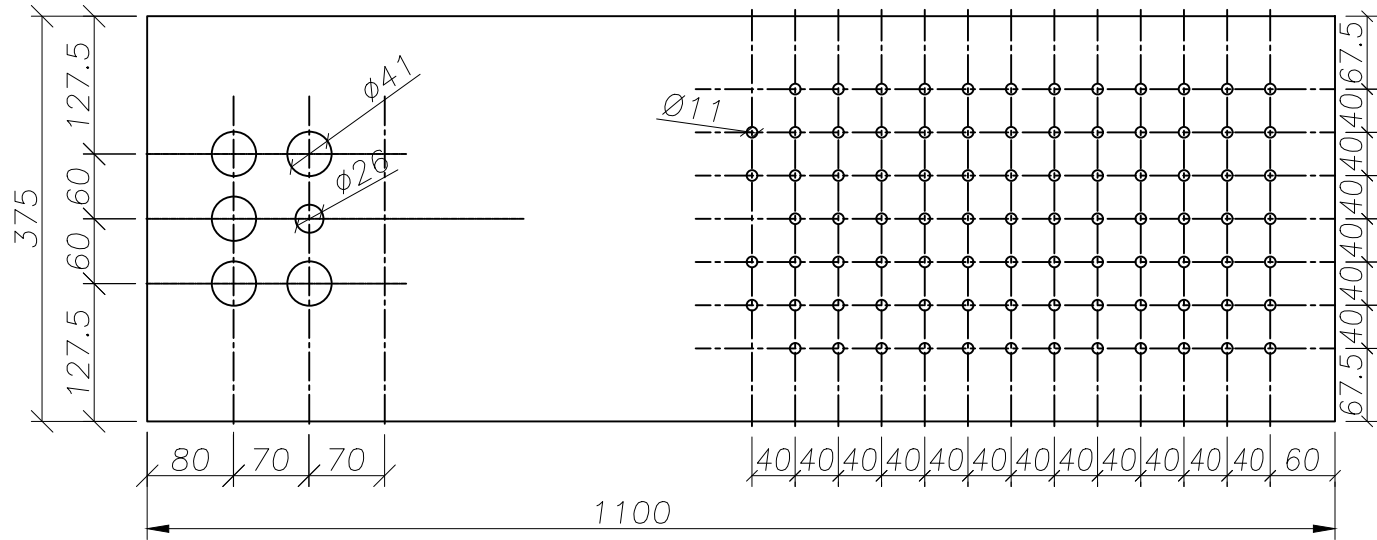


- 88 AGUJEROS Ø11mm – PARA PRENSACABLE Ø1/4” (PARES A CAMPO)
- 5 AGUJEROS Ø41mm – PARA PRENSACABLE Ø11/4”(MULTIPAR(16 PARES))
- 1 AGUJEROS Ø26mm – PARA PRENSACABLE Ø1” (MULTIPAR(8 PARES))

CALADOS PARA PLACA DE ALUMINIO – LC3

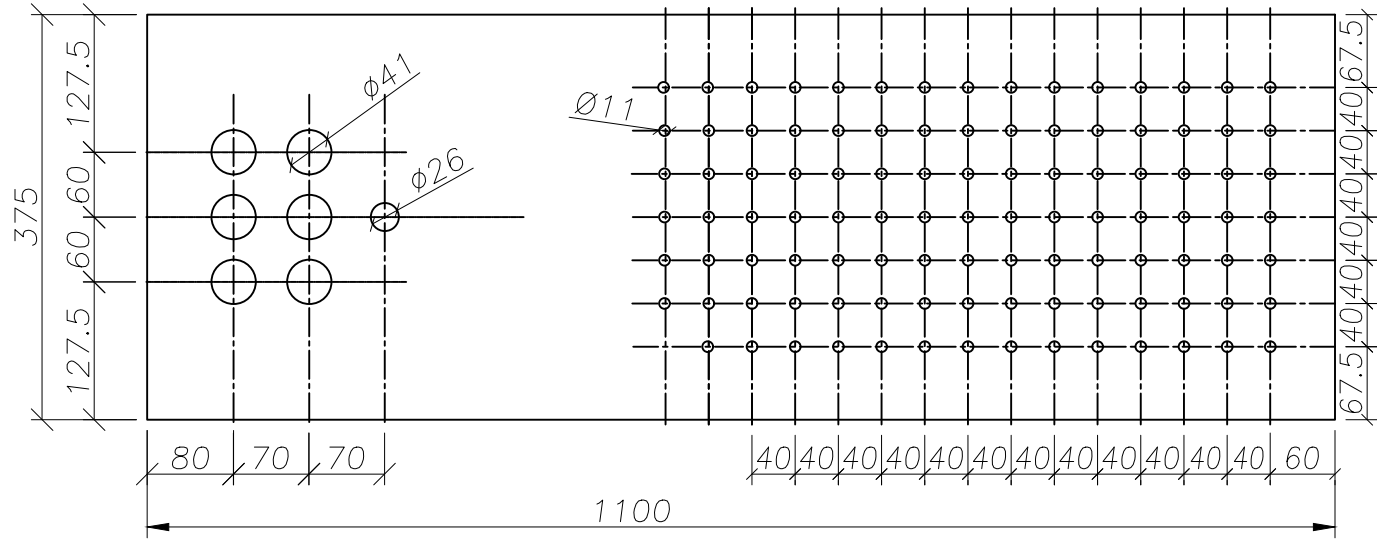

- 104 AGUJEROS Ø11mm – PARA PRENSACABLE Ø1/4” (PARES A CAMPO)
- 6 AGUJEROS Ø41mm – PARA PRENSACABLE Ø11/4”(MULTIPAR(16 PARES))
- 1 AGUJEROS Ø26mm – PARA PRENSACABLE Ø1” (MULTIPAR(8 PARES))

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	07/03/25	I.E.M.	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	Dibujó	07/06/25	I.E.M.
O	07/04/25	I.E.M.	APTO PARA CONSTRUIR	Revisó	07/06/25	L.E.B.
				Aprobó	07/06/25	M.O.D.



Cliente: <b>MOLINOS AGRO</b>		N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PLANTA EXTRACCION 3 - GABINETE REMOTOS		<b>3243</b>	5 DE 5
Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.N°
TOPOGRÁFICO INTERNO GABINETE INTERCONEXIONES LC2 Y LC3		N° de Plano:	Rev:
		4817-02-A-ET-02	0