



Fecha Nombre Observaciones 01/08/25 J.I.F. CONFORME A FABRICACION 23/10/24 P.R.M. AJUSTE A PROYECTO DE NUCLEOS DEL T.I. 08/10/24 P.R.M. APTO PARA CONSTRUIR





| Cliente: Obra: | EPRE SAN JUAN ET 132/33/13,2kV" SAN JUAN SUR" | N° de Obra: 3204 | Hoja N*: 2/4 |
|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Denomino | cción: CAJAS DE CONJUNCION TI 33kV | № de Plano Cliente: | Rev.№ |
| VISTAS Y CORTES 4764-01-M-DM01 | | | |

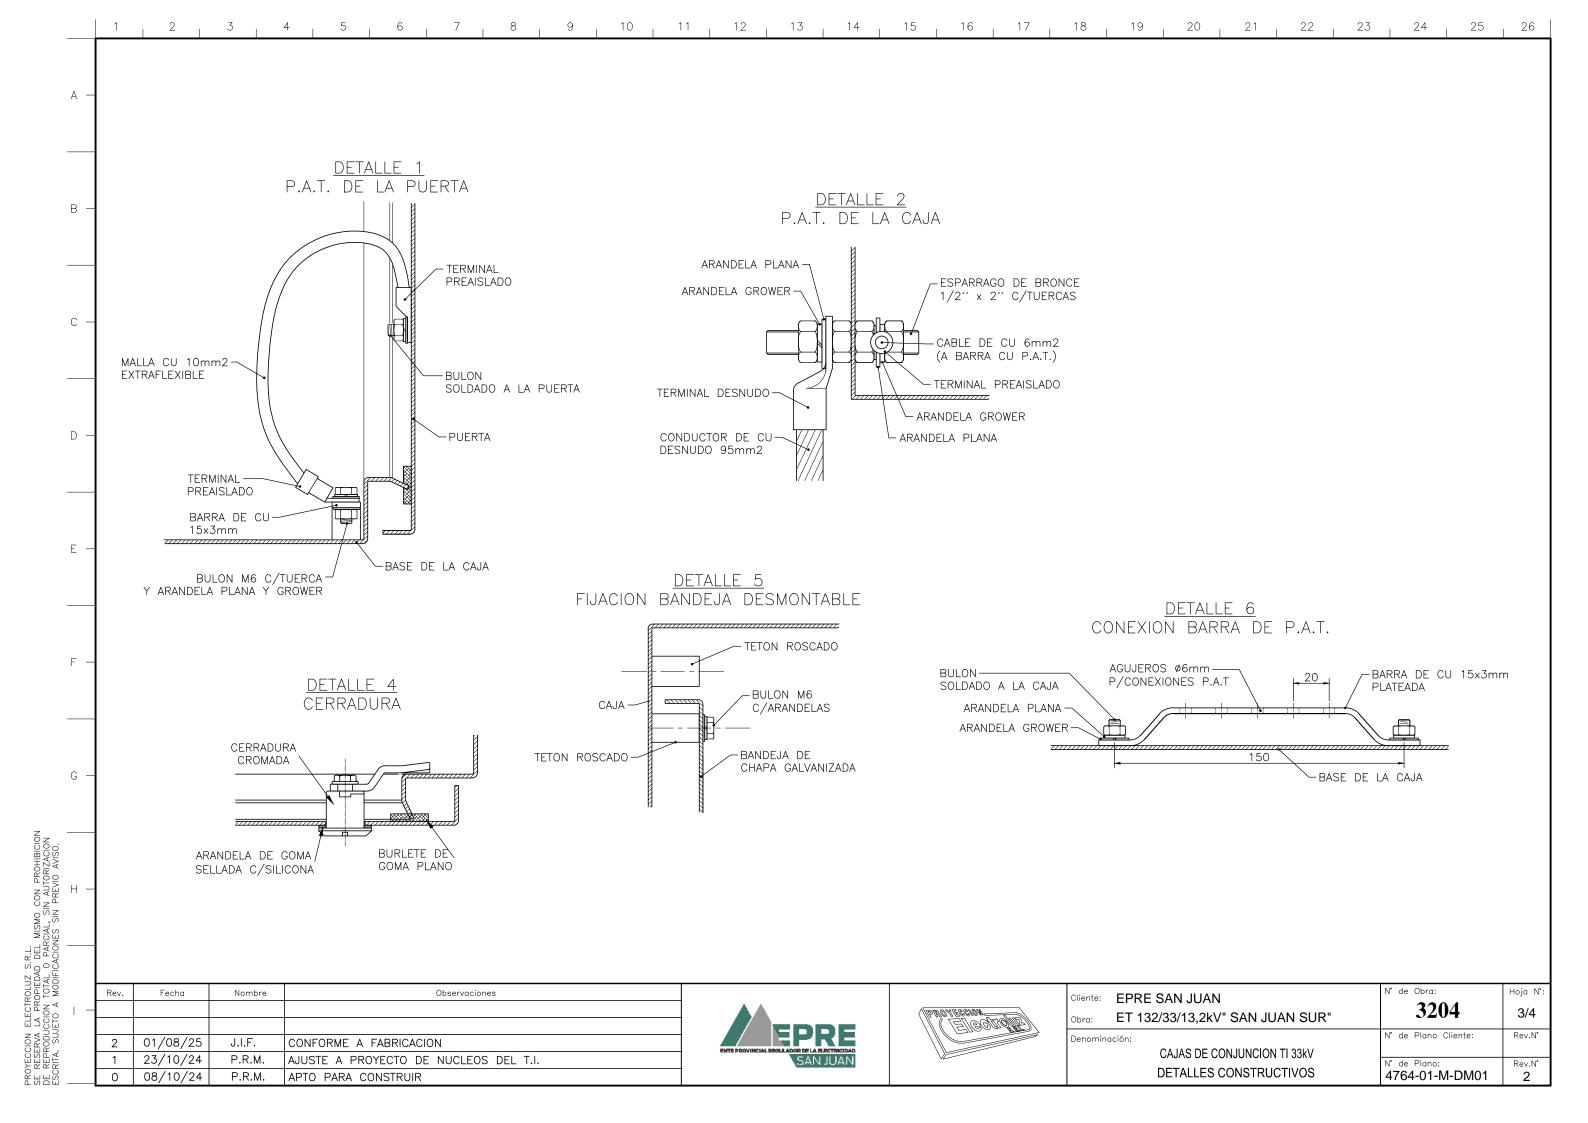

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2

BANDEJA PORTAELEMENTOS


В .

D

Ε.


G

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

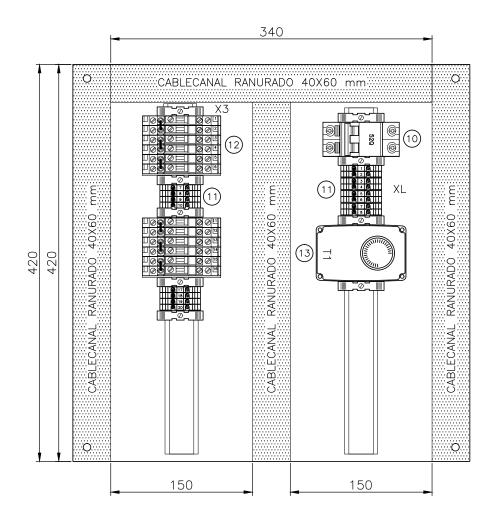

CONEXIONADO

BORNERAS NUCLEO



CALEFACCION XL 12 78 34 56 QU QU 3 52Q 1 - - 3 4 Fig. 12 78 34 56 R1 N

REFERENCIAS:

- Borne de corriente Zoloda BPSN-CR-PP
- □ Borne de paso Zoloda UKM-4

| LISTADO DE COMPONENTES EN BANDEJA | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--|----------|
| ITEM | ETIQUETA | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | CANTIDAD |
| 10 | 52Q | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | SCHNEIDER | iC60N 2x4A "C" 6kA A9F74204 IEC 60947-2 | 1 |
| 11 | XL, X3 | BORNES DE PASO | ZOLODA | UKM-4 | 16 |
| 12 | X3 | BORNES DE CORRIENTE | ZOLODA | BPSN-CR-PP | 12 |
| 13 | T1 | TERMOSTATO -30/30°C | FINDER | 7T8100002403 | 1 |

DETALLE CARTELES

CAJA CONJUNCION TI 8TIT07 33kV


CAJA CONJUNCION TI 8TIT05 33kV

CANTIDAD: 2 DIMENSIONES: 200 x 50mm FIJACION: 4 Tornillos de acero inoxidables cabeza alomada M3x8

Ø

| | Rev. | Fecha | Nombre | Observaciones | |
|---|------|----------|--------|---------------------------------------|---|
| - | | | | |] |
| | | | | | 1 |
| | 2 | 01/08/25 | J.I.F. | CONFORME A FABRICACION | 1 |
| | 1 | 23/10/24 | P.R.M. | AJUSTE A PROYECTO DE NUCLEOS DEL T.I. |] |
| | 0 | 08/10/24 | P.R.M. | APTO PARA CONSTRUIR | |





| Cliente: | EPRE SAN JUAN | N⁴ de Obra: | Hoja N°: |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------|
| ononto. | | 3204 | 4/4 |
| Obra: | ET 132/33/13,2kV" SAN JUAN SUR" | 3207 | 4/4 |
| Denomina | ación: | N° de Plano Cliente: | Rev.N° |
| | CAJAS DE CONJUNCION TI 33kV | | |
| | | N° de Plano: | Rev.№ |
| | BANDEJA PORTAELEMENTOS | 4764-01-M-DM01 | 2 |