

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


FRENTE CONJUNTO CELDAS 6,6 KV – SUBESTACION "F"

CELDA C1-0M
MEDICION DE TENSION EN
BARRAS

CELDA C1-01
SALIDA

CELDA C1-00
ENTRADA

CELDA C1-02
SALIDA

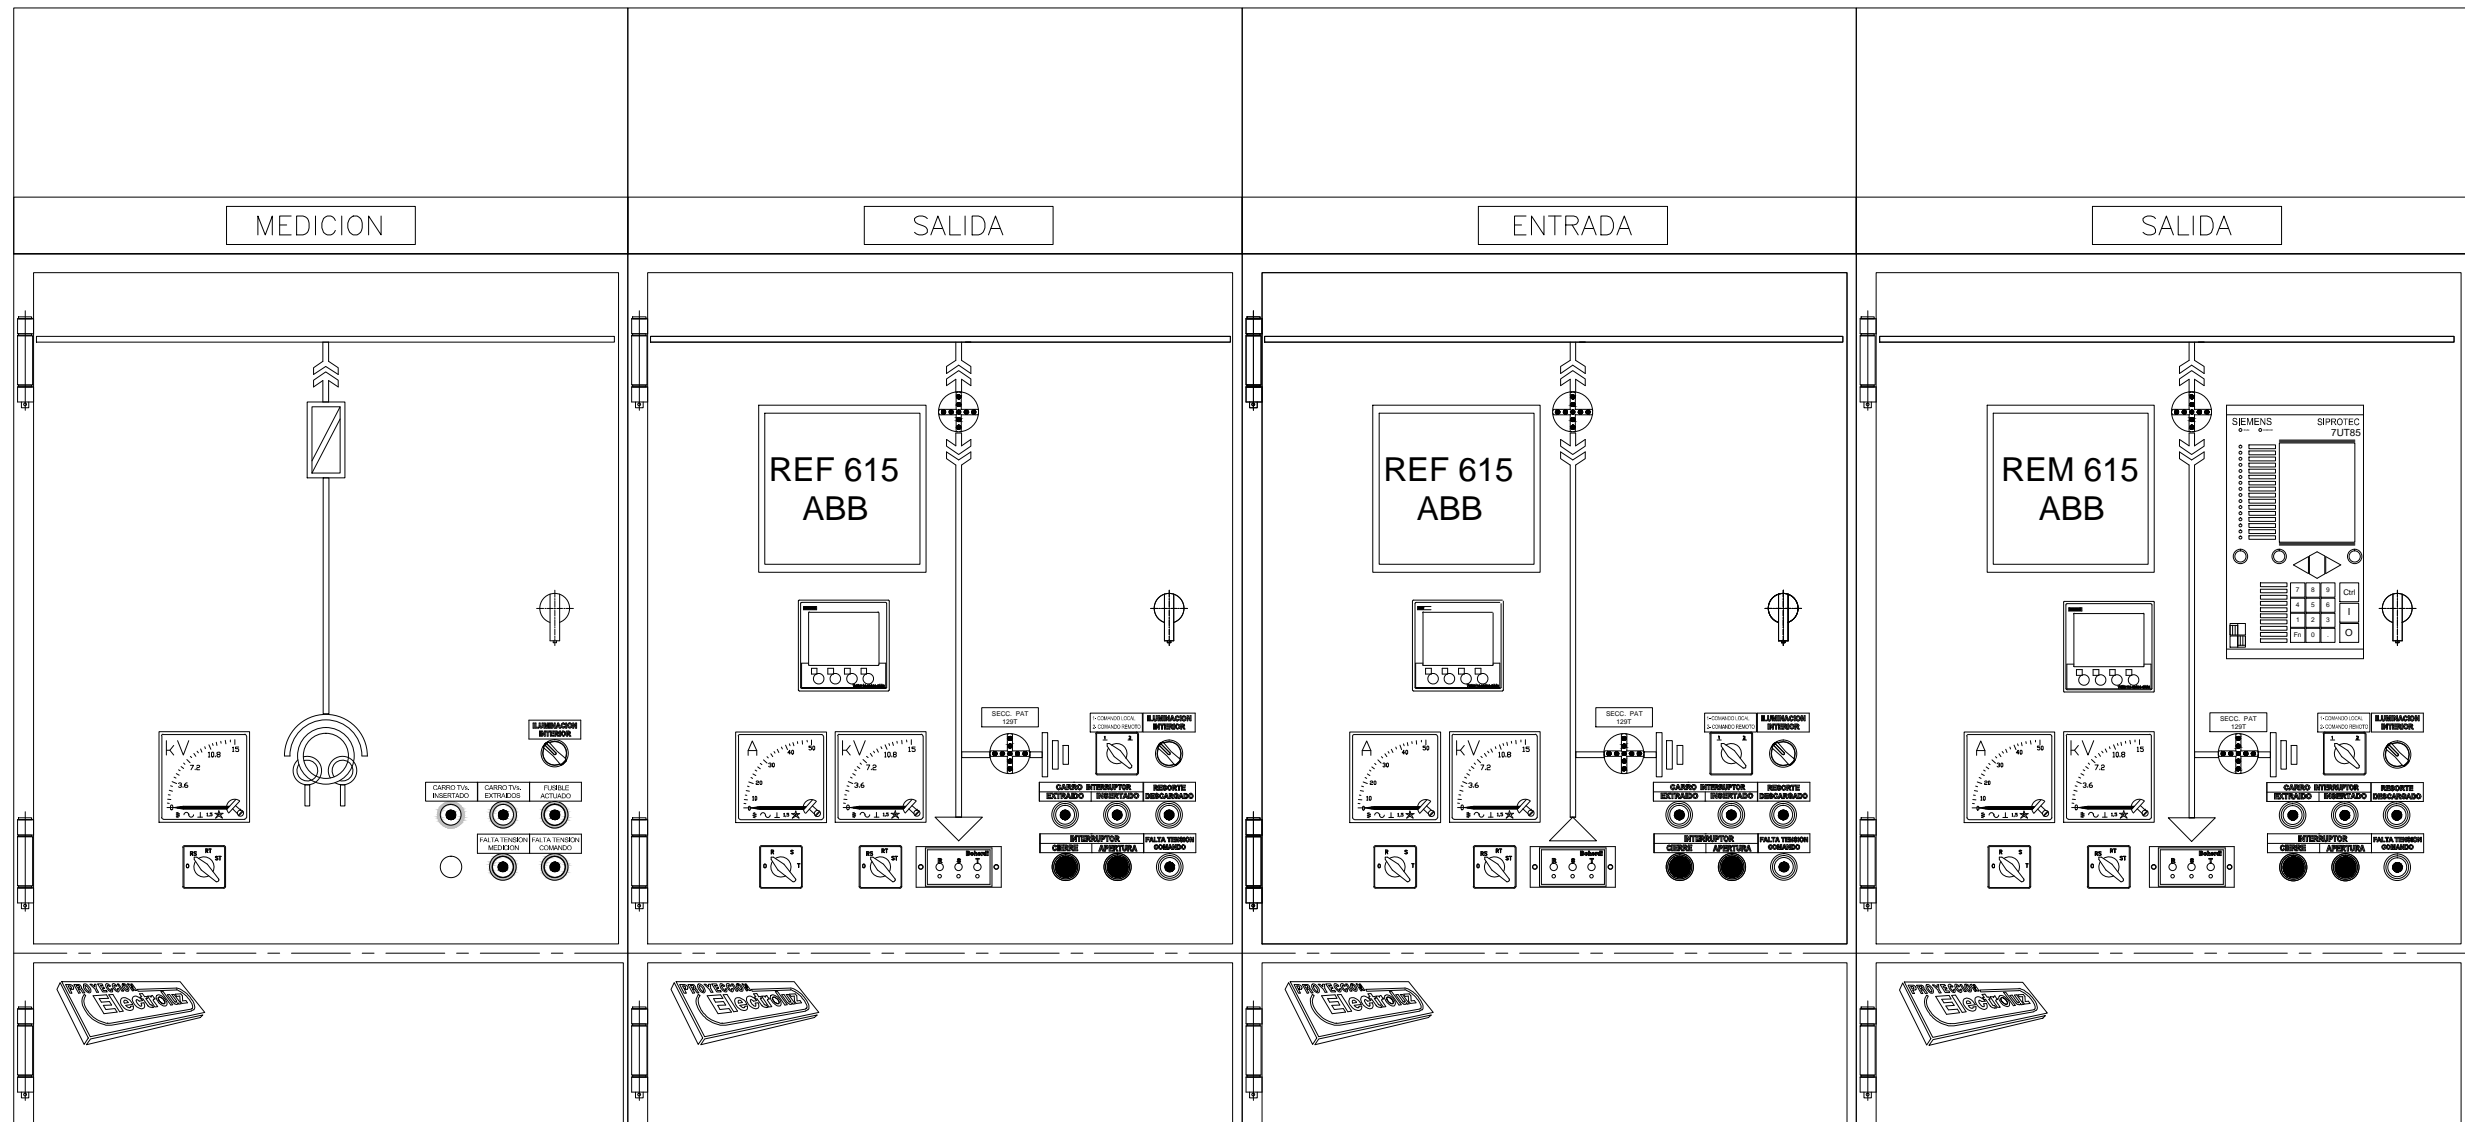

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	04/09/2025	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	20/09/23	L.R.P.	APTO PARA CONSTRUIR
A	15/07/23	L.R.P.	REVISION PUERTA COMANDO
E0	13/03/23	L.R.P.	EMISION ORIGINAL - PARA COTIZAR
REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION

<div><div>PROYECCION</div><div>Electroluz</div><div>S.R.L.</div></div> <div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div>		Fecha	Nombre	Cliente: BUNGE		
		Dibujó	13/03/23	G.A.M.	COMPLEJO INDUSTRIAL CAMPANA	
		Revisó				
		Aprobó			Obra: SUBESTACION "F" 6,9/0,4 KV	
	Escala:	Denominación:			N° de Plano Cliente:	Rev.
	1:10	CONJUNTO DE CELDAS CB7V-LI/LR - 7,2 KV			SAUX-E-001	2
	Tolerancia	SUBESTACION "F"			N° de Obra:	-
Rugosidad						
					N° de Plano:	Rev.
					4646-00-M-DM01	1