




INTERRUPTOR PRINCIPAL  
SIEMENS 3WL...- FIJO




INTERRUPTOR MAGNÉTICO  
SIEMENS 3RV...




INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P  
SIEMENS 5SX1....




TRANSF. DE CORRIENTE

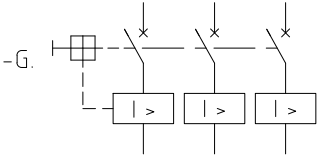


INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P  
SIEMENS 5SX1....




INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2P  
SIEMENS 5SX1....




VENTILADOR



REACTOR DE DESCARGA RAPIDA ELECOND



AMPERIMETRO ANALOGICO



VOLTIMETRO ANALOGICO

CABLEADOS:

FASE CDO. 220VCA: CABLE NEGRO 1,5mm<sup>2</sup>  
NEUTRO CDO. 220VCA: CABLE CELESTE 1,5mm<sup>2</sup>  
POS. CDO. 24VCC: CABLE ROJO 1,5mm<sup>2</sup>  
NEG. CDO. 24VCC: CABLE BLANCO 1,5mm<sup>2</sup>  
CTOS. VOLT.: CABLE NEGRO CABLE NEGRO 2,5mm<sup>2</sup>  
CTOS. AMP.: CABLE NEGRO 4mm<sup>2</sup>  
CTOS. AMP. (TIERRA): CABLE VERDE/AMARILLO 4mm<sup>2</sup>



BORNERA FUSIBLE




CONTACTO AUXILIAR




PILOTO LUMINOSO




BORNE DE COMANDO  
ZOLODA




PUESTA A TIERRA




SECCIONADOR FUSIBLE




CAPACITOR PHASECAP28




SELECTORA VOLTIMETRICA



DESCARGADOR DE  
SOBRETENSIONES




RELE DE  
PROTECCION  
7SJ80...




MULTIMEDIDOR  
SETRON PAC  
4200

.	.	.			
.	.	.			
.	.	.			
1	CONFORME A FABRICACION	S.SOSA 03/01/25			
0	APTO PARA FABRICACION	S.SOSA 02/12/24	L.R.P. 02/12/24		
R E V I S I O N E S		REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA	
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOMBRE		
PROYECTO:	PROYECTÓ:	02/12/24	S.SOSA		
.	REVISÓ:	02/12/24	S.C.		
Ampliacion SET2	APROBÓ:	02/12/24	L.R.P.		
UBICACIÓN:	ESCALA:	DESIGNACION:			
Complejo Angostura	S/E				
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL TGBT-TCFP-SET 2 CARATULA		PLANO Nro.	
4784-E-FU01				4784-05-E-FU01	
REFERENCIA:				FECHA:	
				02/05/23	
				REVISIÓN:	
				1	

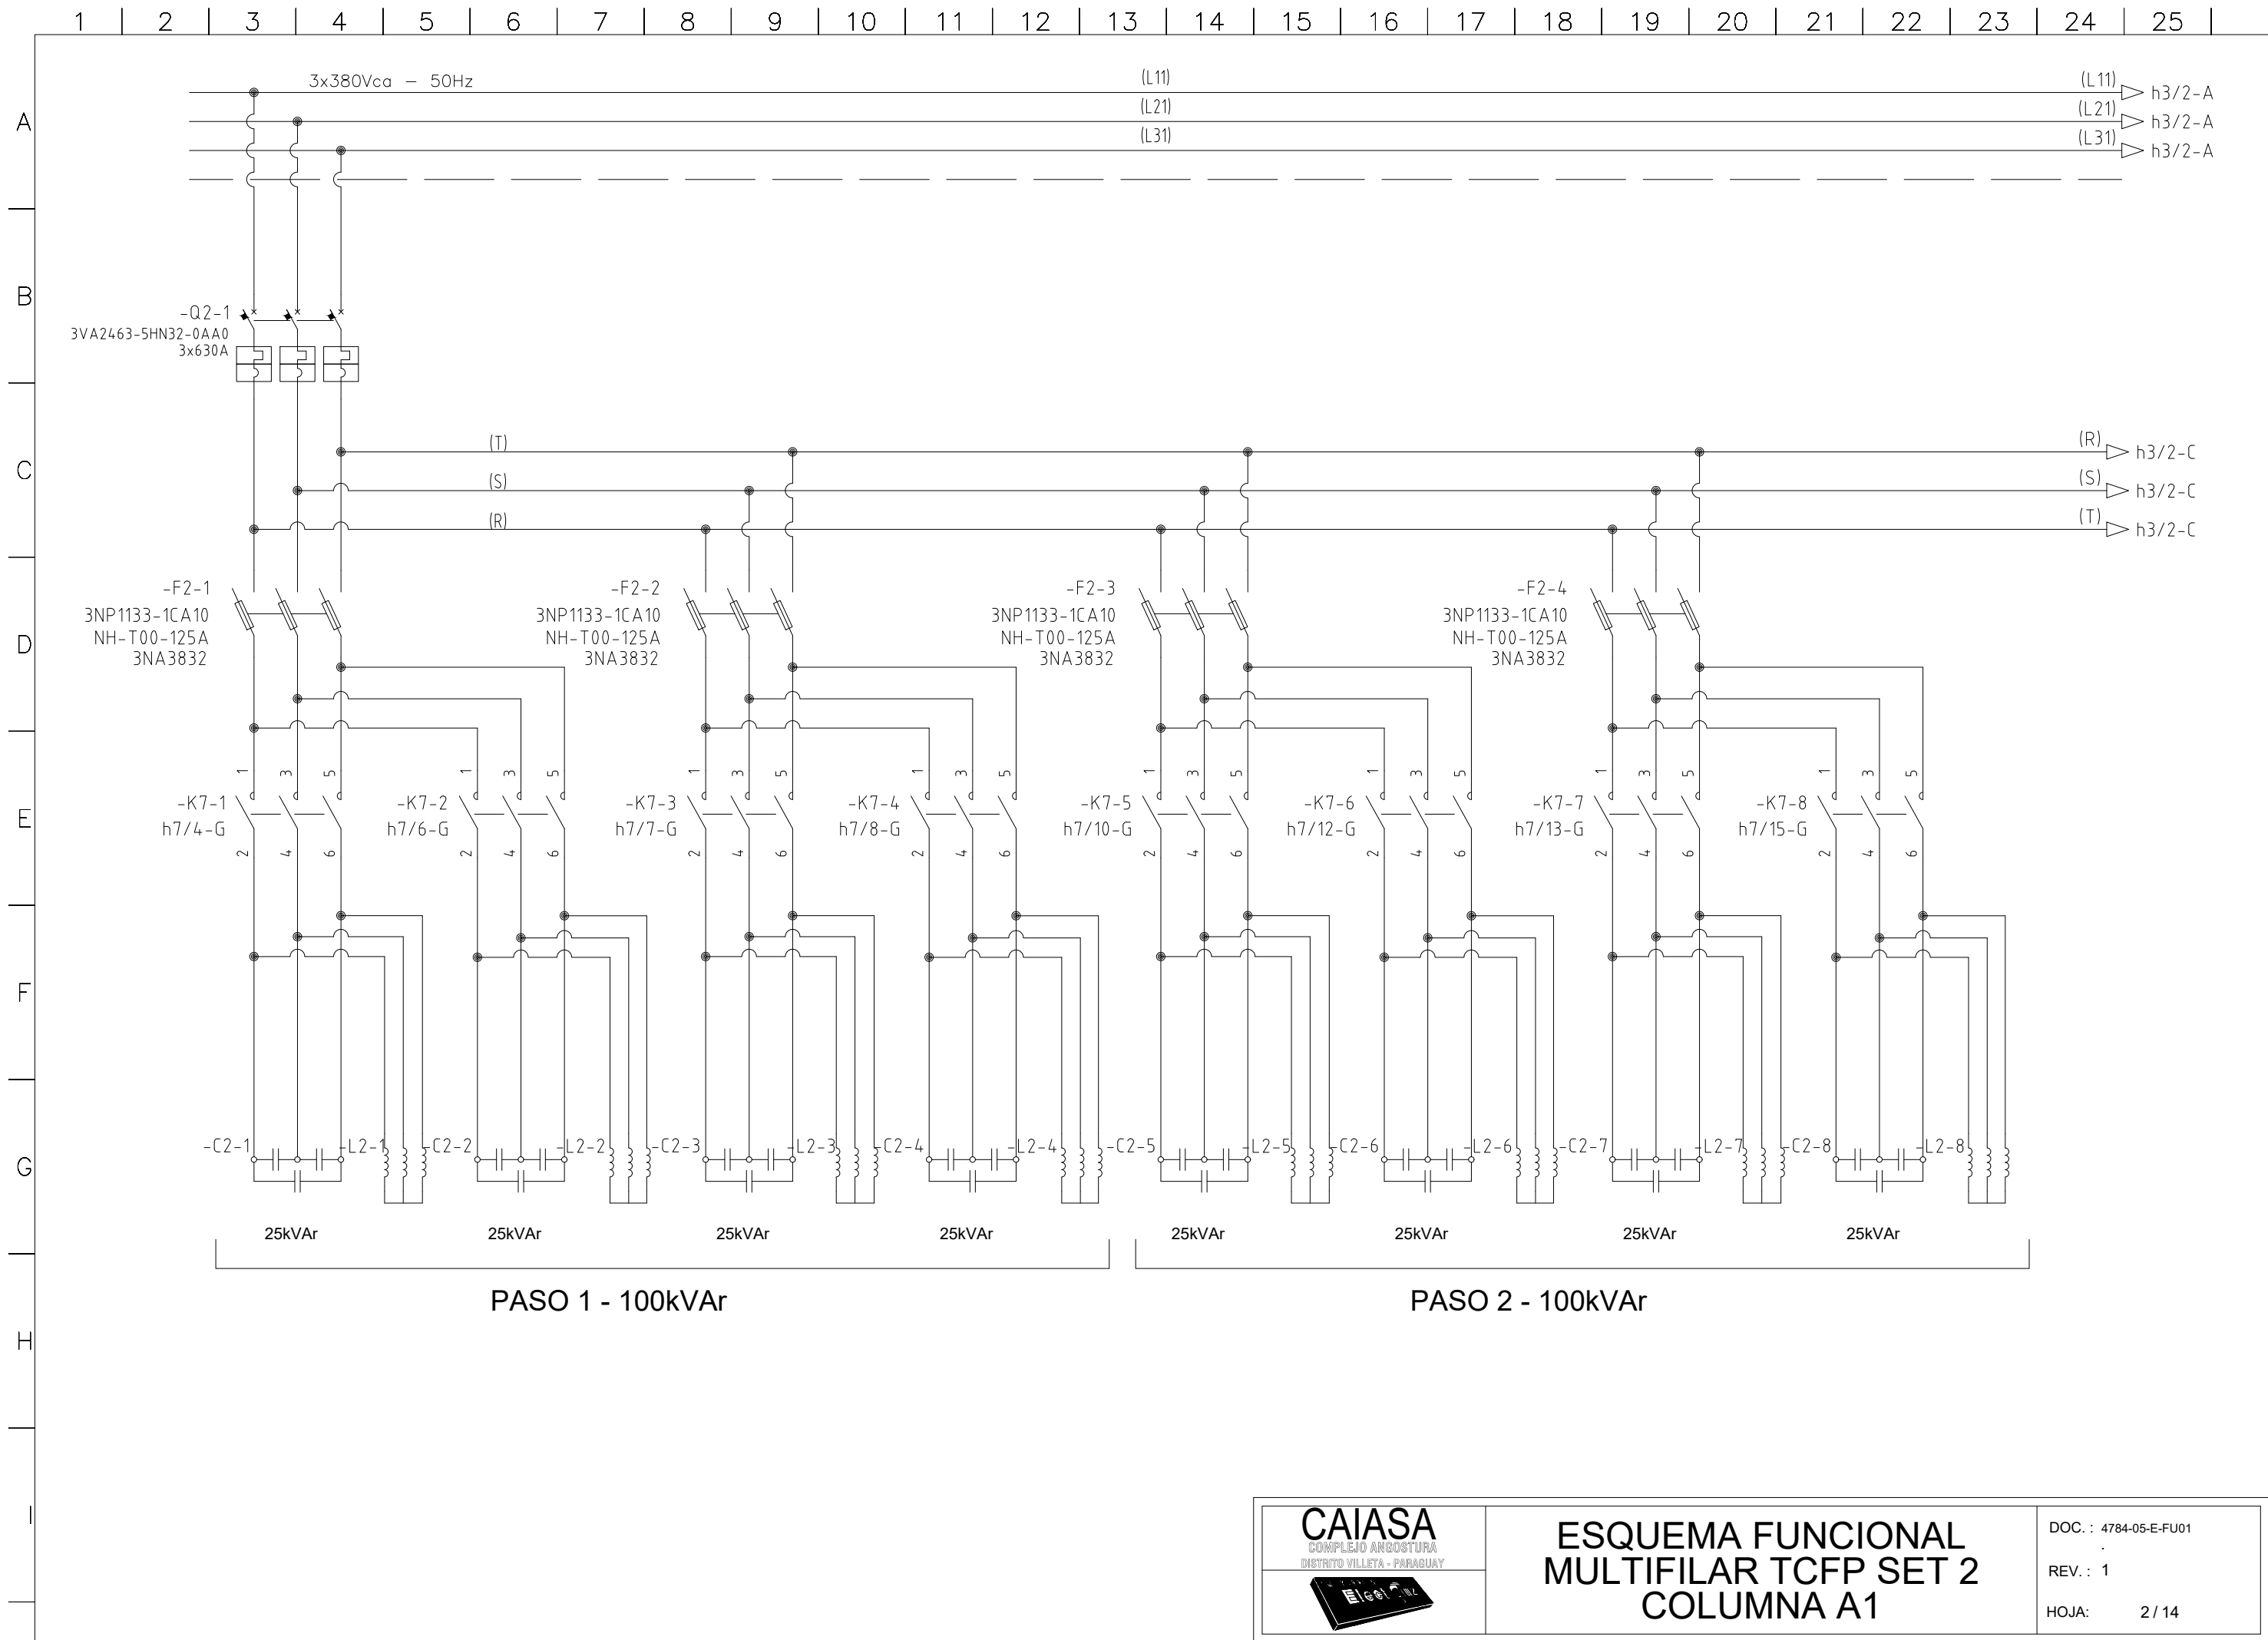




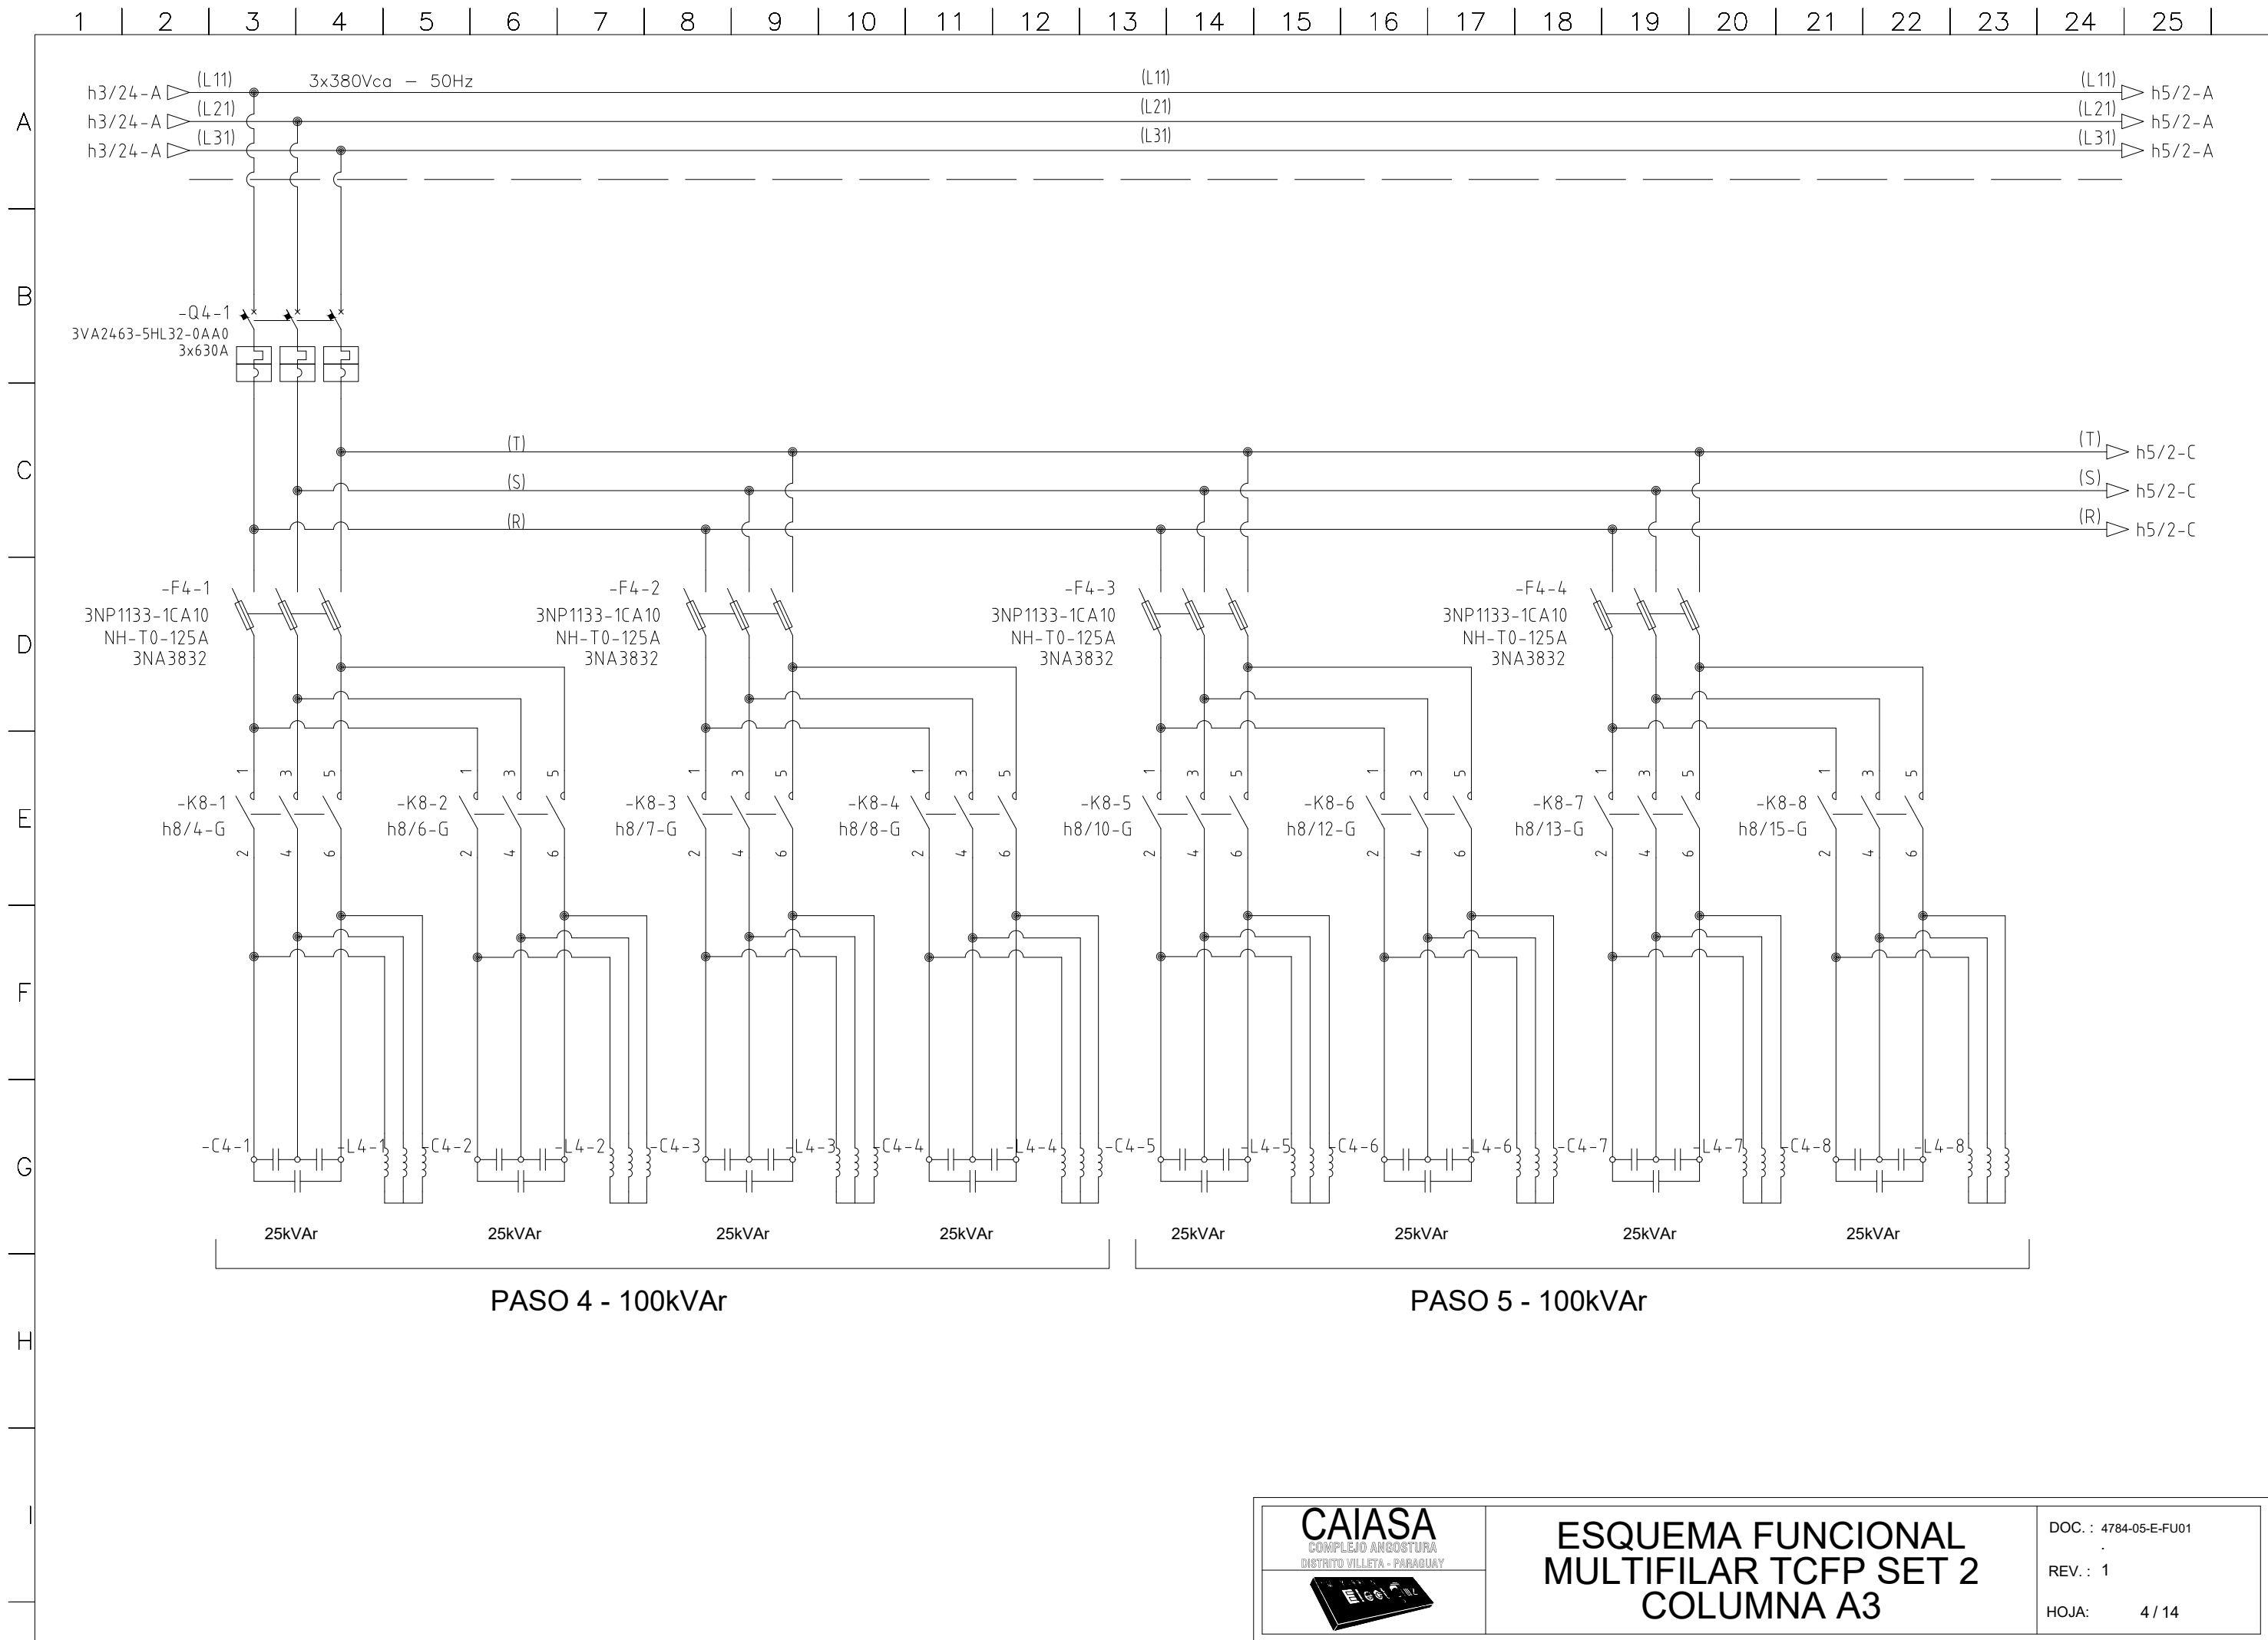





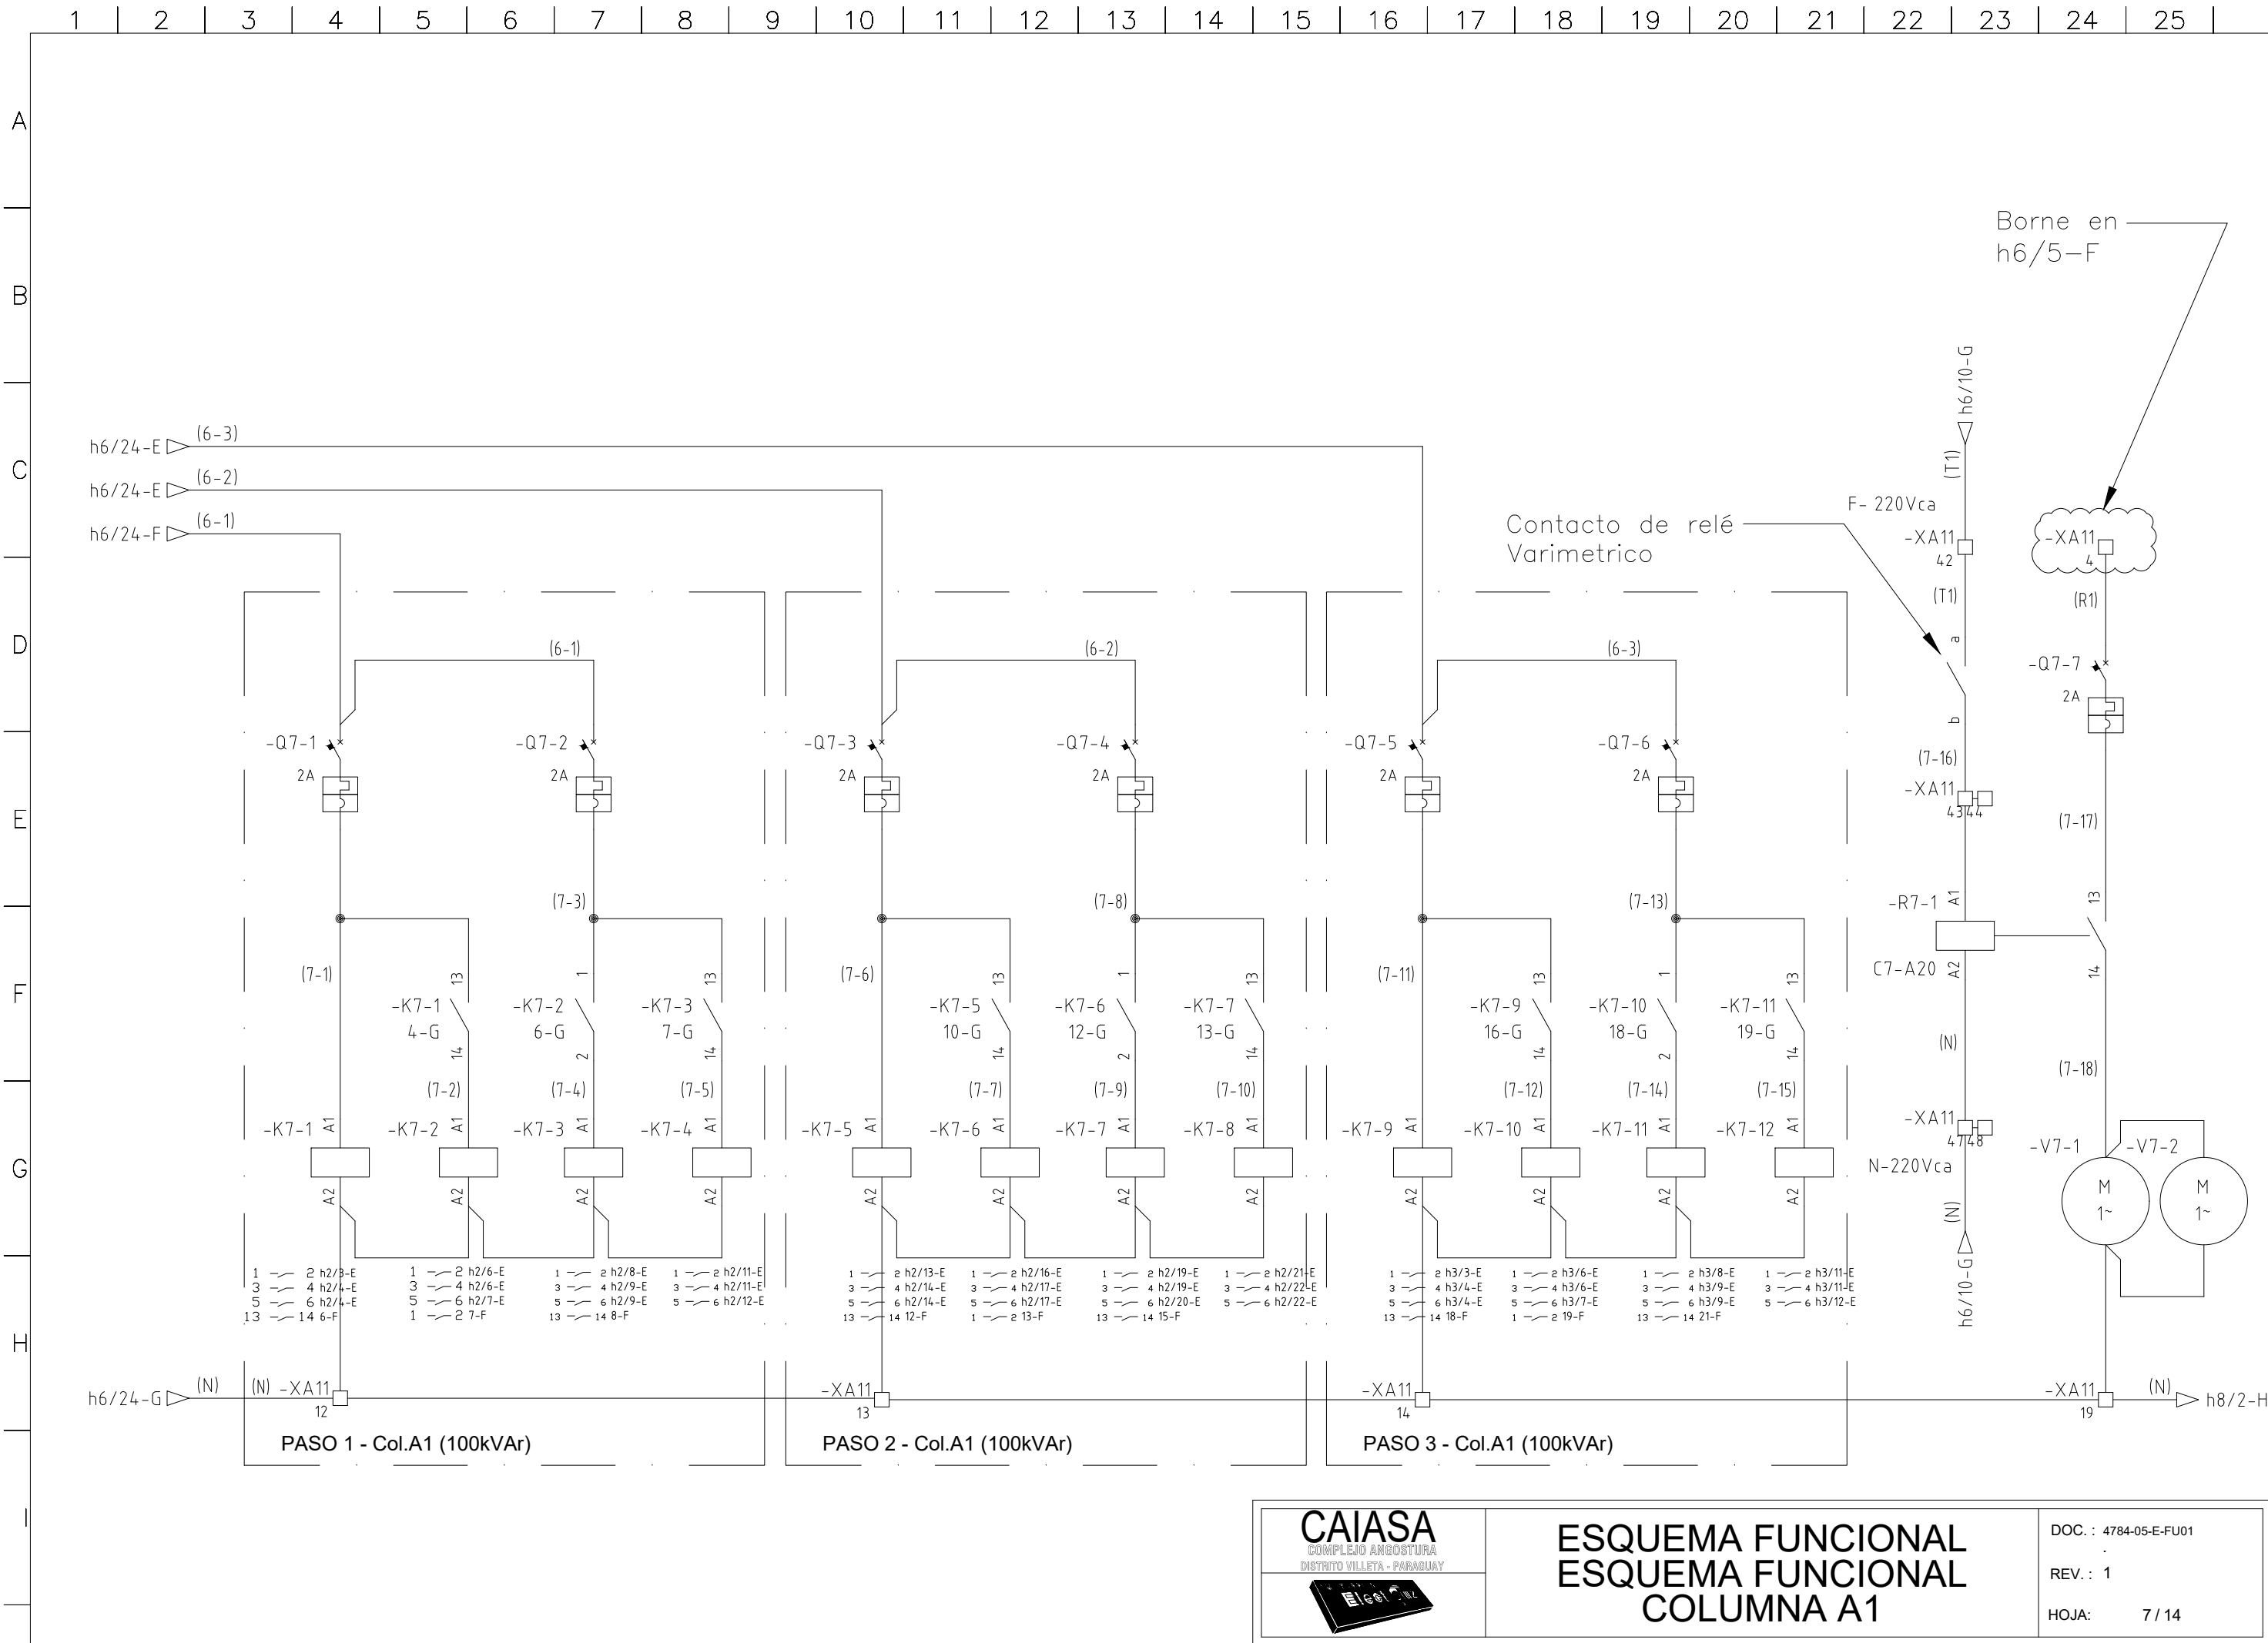









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A

B

C

D

E


F


G


H

1

HOJA DE RESERVA

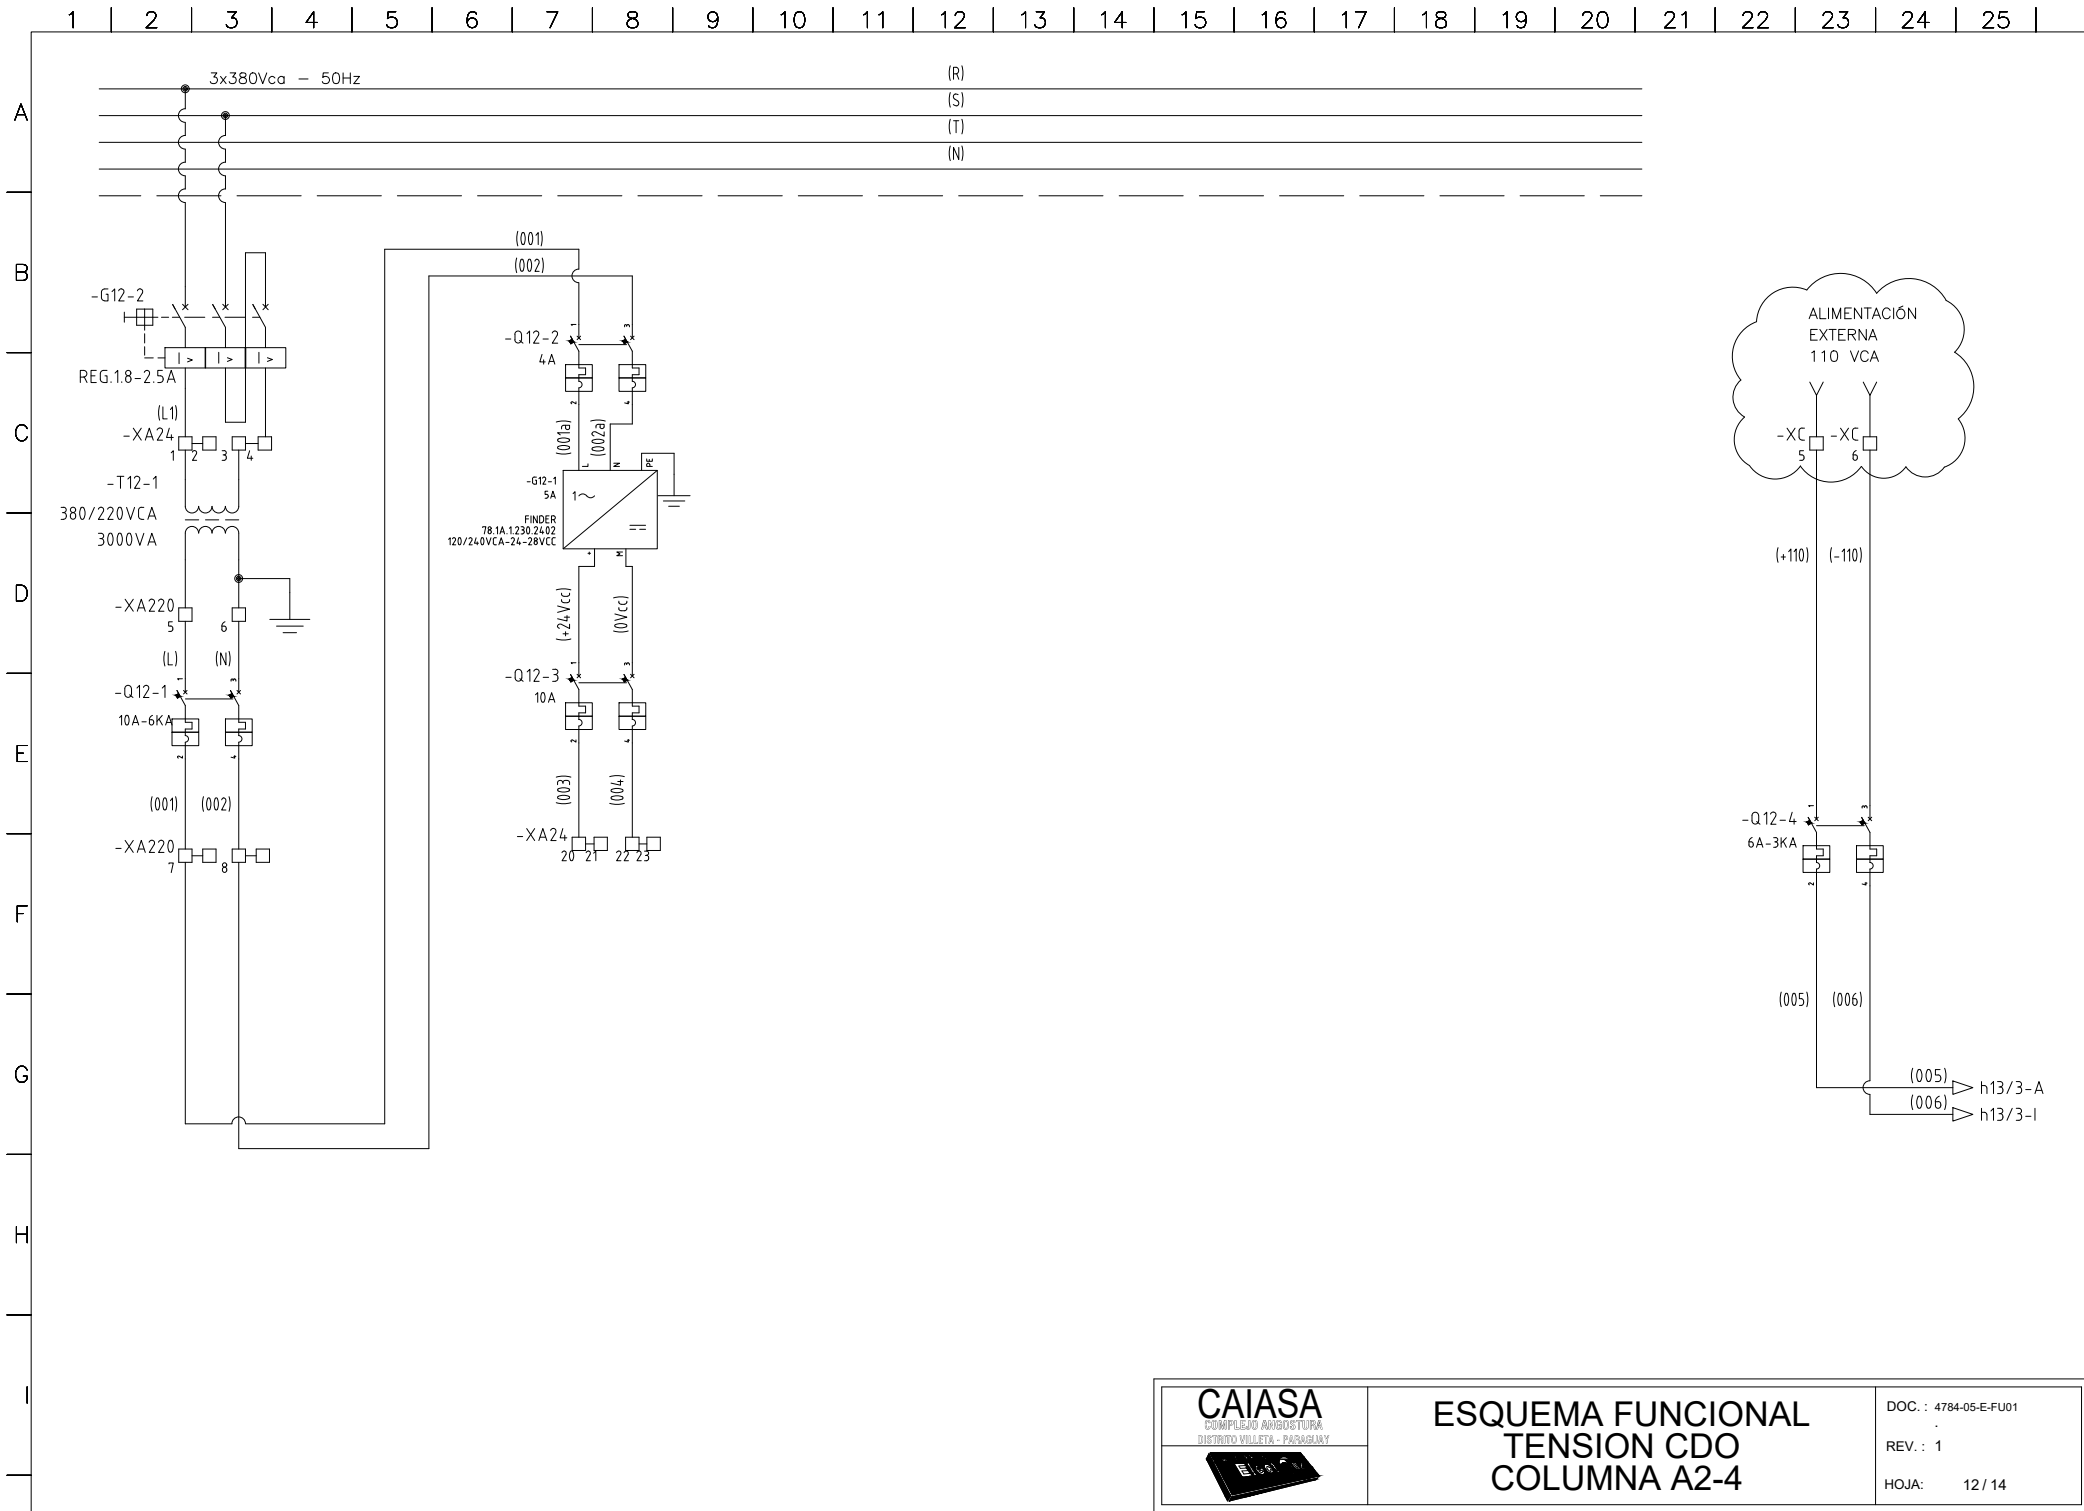

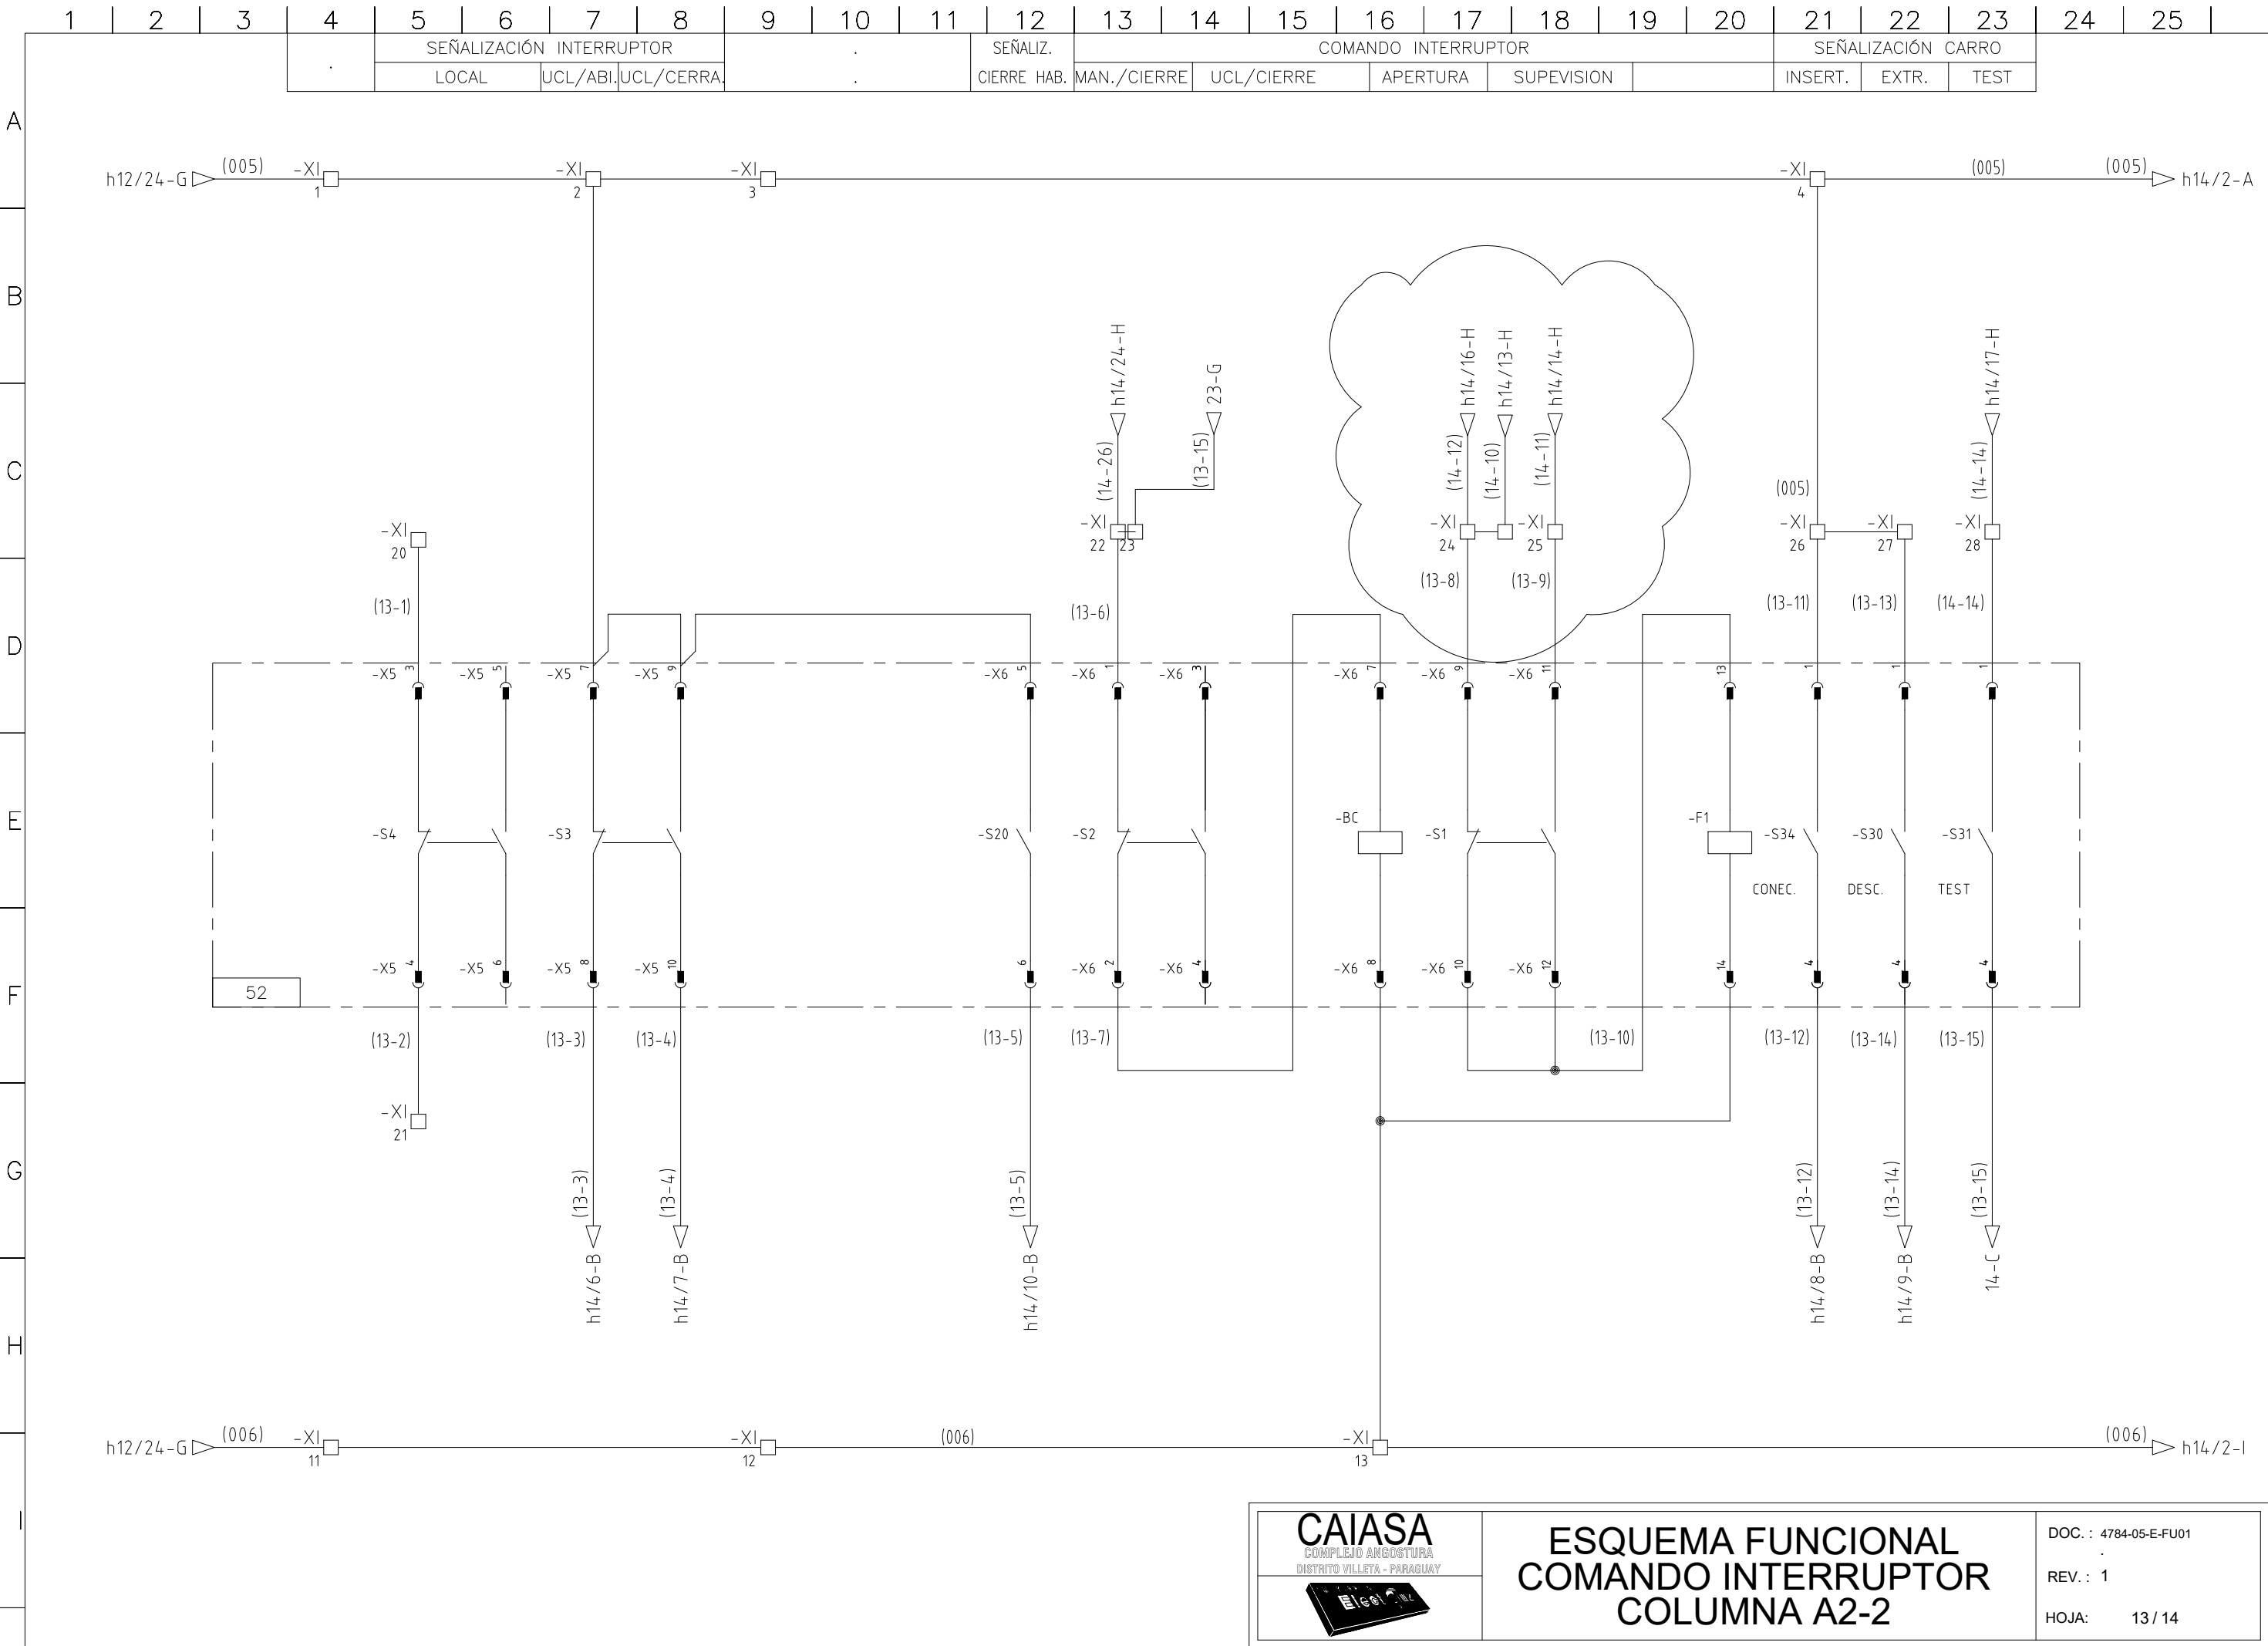

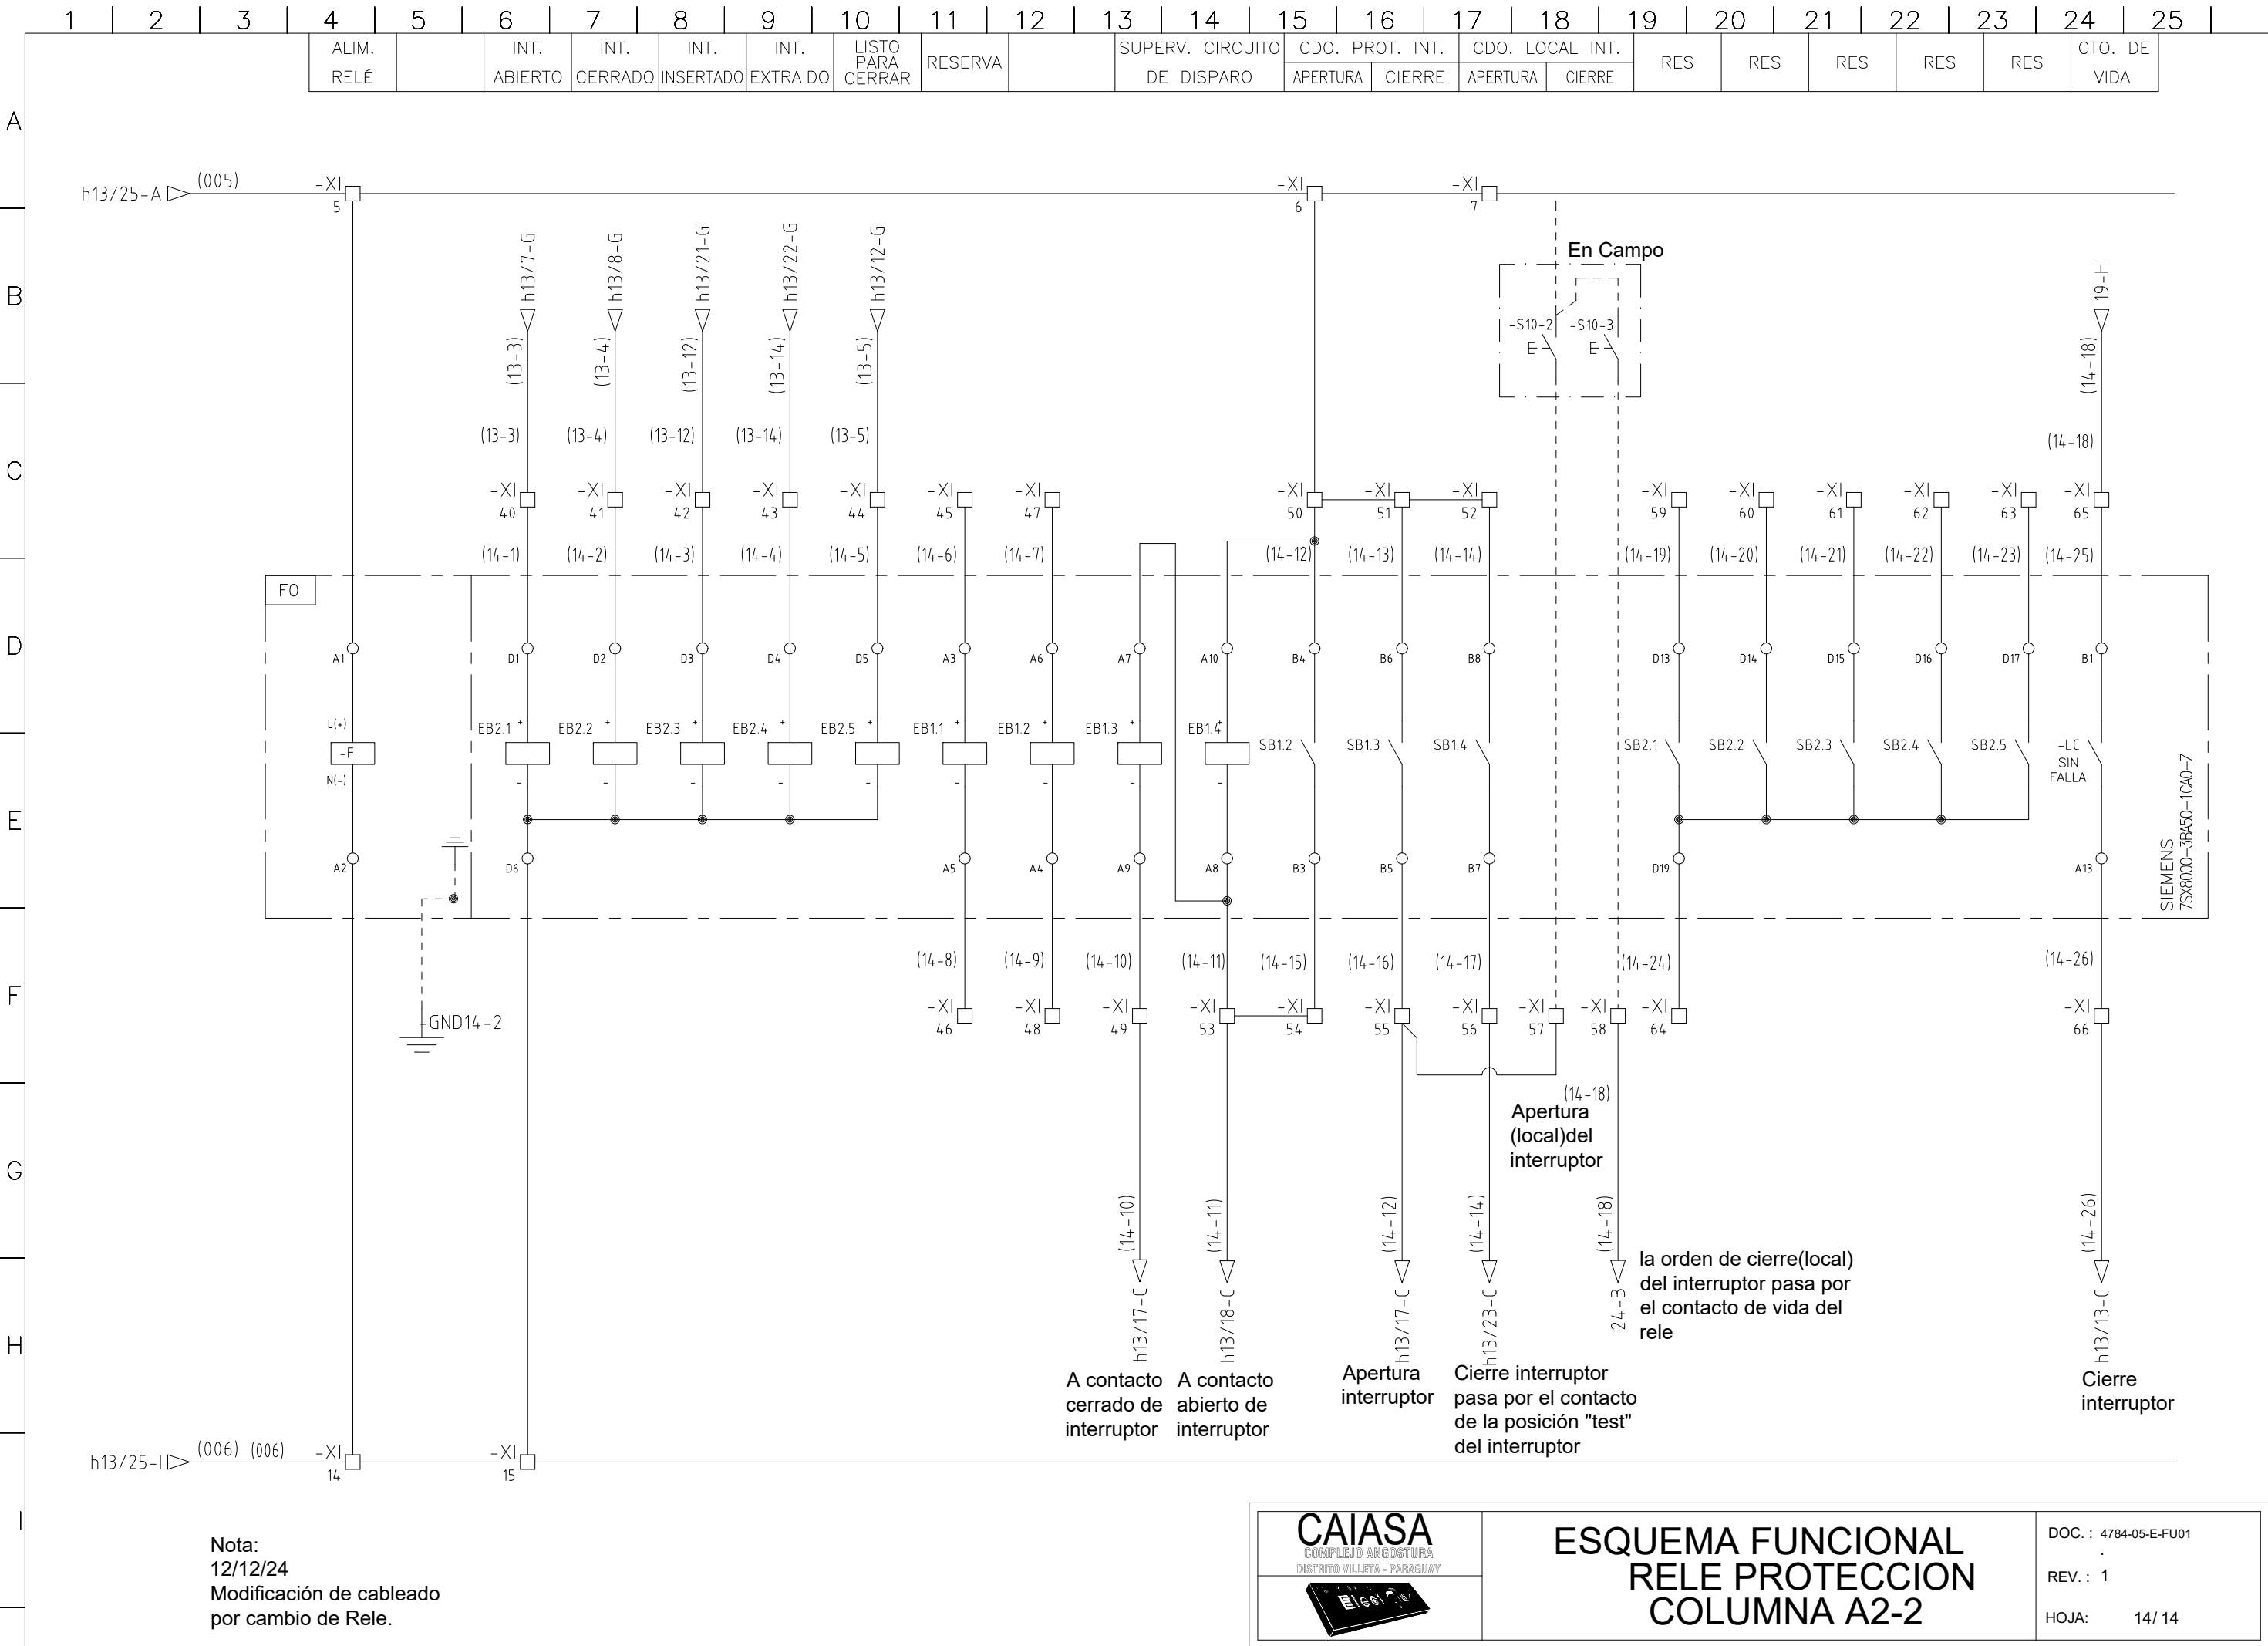

Nota:  
12/12/24  
Modificación de cableado  
por cambio de Rele.