




Documento compuesto por:


| HOJA | DESCRIPCION                                       |
|------|---|
| 01   | CARATULA  |
| 02   | CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS 220 Vcc y 48 Vcc      |
| 03   | CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS 220 Vcc y 48 Vcc      |
| 04   | ALARMAS DE FALLA EN EQUIPOS                       |
| 05   | CABLEADO INTERNO ILUMINACION, CALEFACCION Y TOMAS |


Documentos complementarios:

E-RO-1-34-E-DT-0301    Distribución de Tensiones Kiosco 1K0304 132kV  
E-RO-1-00-M-PL-0149    Tablero de Interfaz Optica de Red -Topografico    TIOR  
E-RO-1-00-M-LM-0149\_EO\_Lista de materiales-TABLERO INTERFAZ OPTICO DE RED-TIOR

|   |  |                |   |                   |                                 |            |
|---|--|----------------|---|-------------------|---------------------------------|------------|
| 0   | CONFORME A FABRICACION                     | 09/09/25       | J.FALABELLA   | -                 | -                               | -          |
| C   | CORRECCIONES SEGUN 47-TC2-0087             | 18/09/23       | ZAMER J.P.  | ZAMER J.P.        | CENDRA C.                       |            |
| B   | CORRECCIONES SEGUN OBSERVACIONES TRANSENER | 14/08/23       | LOPEZ J.  | LOPEZ J.          | CENDRA C.                       |            |
| A   | CORRECCIONES SEGUN NOTA DEL 10/03/23       | 01/04/23       | LOPEZ J.  | LOPEZ J.          | CENDRA C.                       |            |
| EO  | EMISION ORIGINAL                           | 26/09/22       | J.FRANCO  | J.FRANCO          | Cendra C.                       |            |
| Rev.  | Descripción                                | Fecha          | Dibujó  | Proyectó          | Revisó                          | Aprobó     |
| Contratista:  |  |                |  |                   |                                 |            |
| SubContratista:   |  |                |  |                   |                                 |            |
|   |  |                | Emplazamiento:<br>ET ROSARIO OESTE 500/220/132 kV                                     |                   |                                 |            |
|   |  |                | Proyecto:<br>Conversión a D.T. L.A.T. 132 kV ET Rosario Oeste-ET Godoy                |                   |                                 |            |
|  | Apellido y Nombres                         | Fecha          | ET Rosario Oeste 132 kV<br>TABLERO INTERFAZ OPTICA Y RED<br>CABLEADO INTERNO          |                   |                                 |            |
|   | Dibujó                                     | Jonatan Lopez  |   |                   |                                 |            |
|   | Proyectó                                   | Jonatan Lopez  |   |                   |                                 |            |
|   | Revisó                                     | Cendra Claudio |   |                   |                                 |            |
|   | Aprobó                                     |                |   |                   |                                 |            |
| N° documento interno:<br>4403 -24-E-CI20  |  | Formato:<br>A3 | Escala:<br>S/E  | Hoja:<br>01 de 05 | Plano N°<br>E-RO-1-00-E-CI-0149 | Rev.:<br>0 |


CONFORME A  
FABRICACIÓN  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

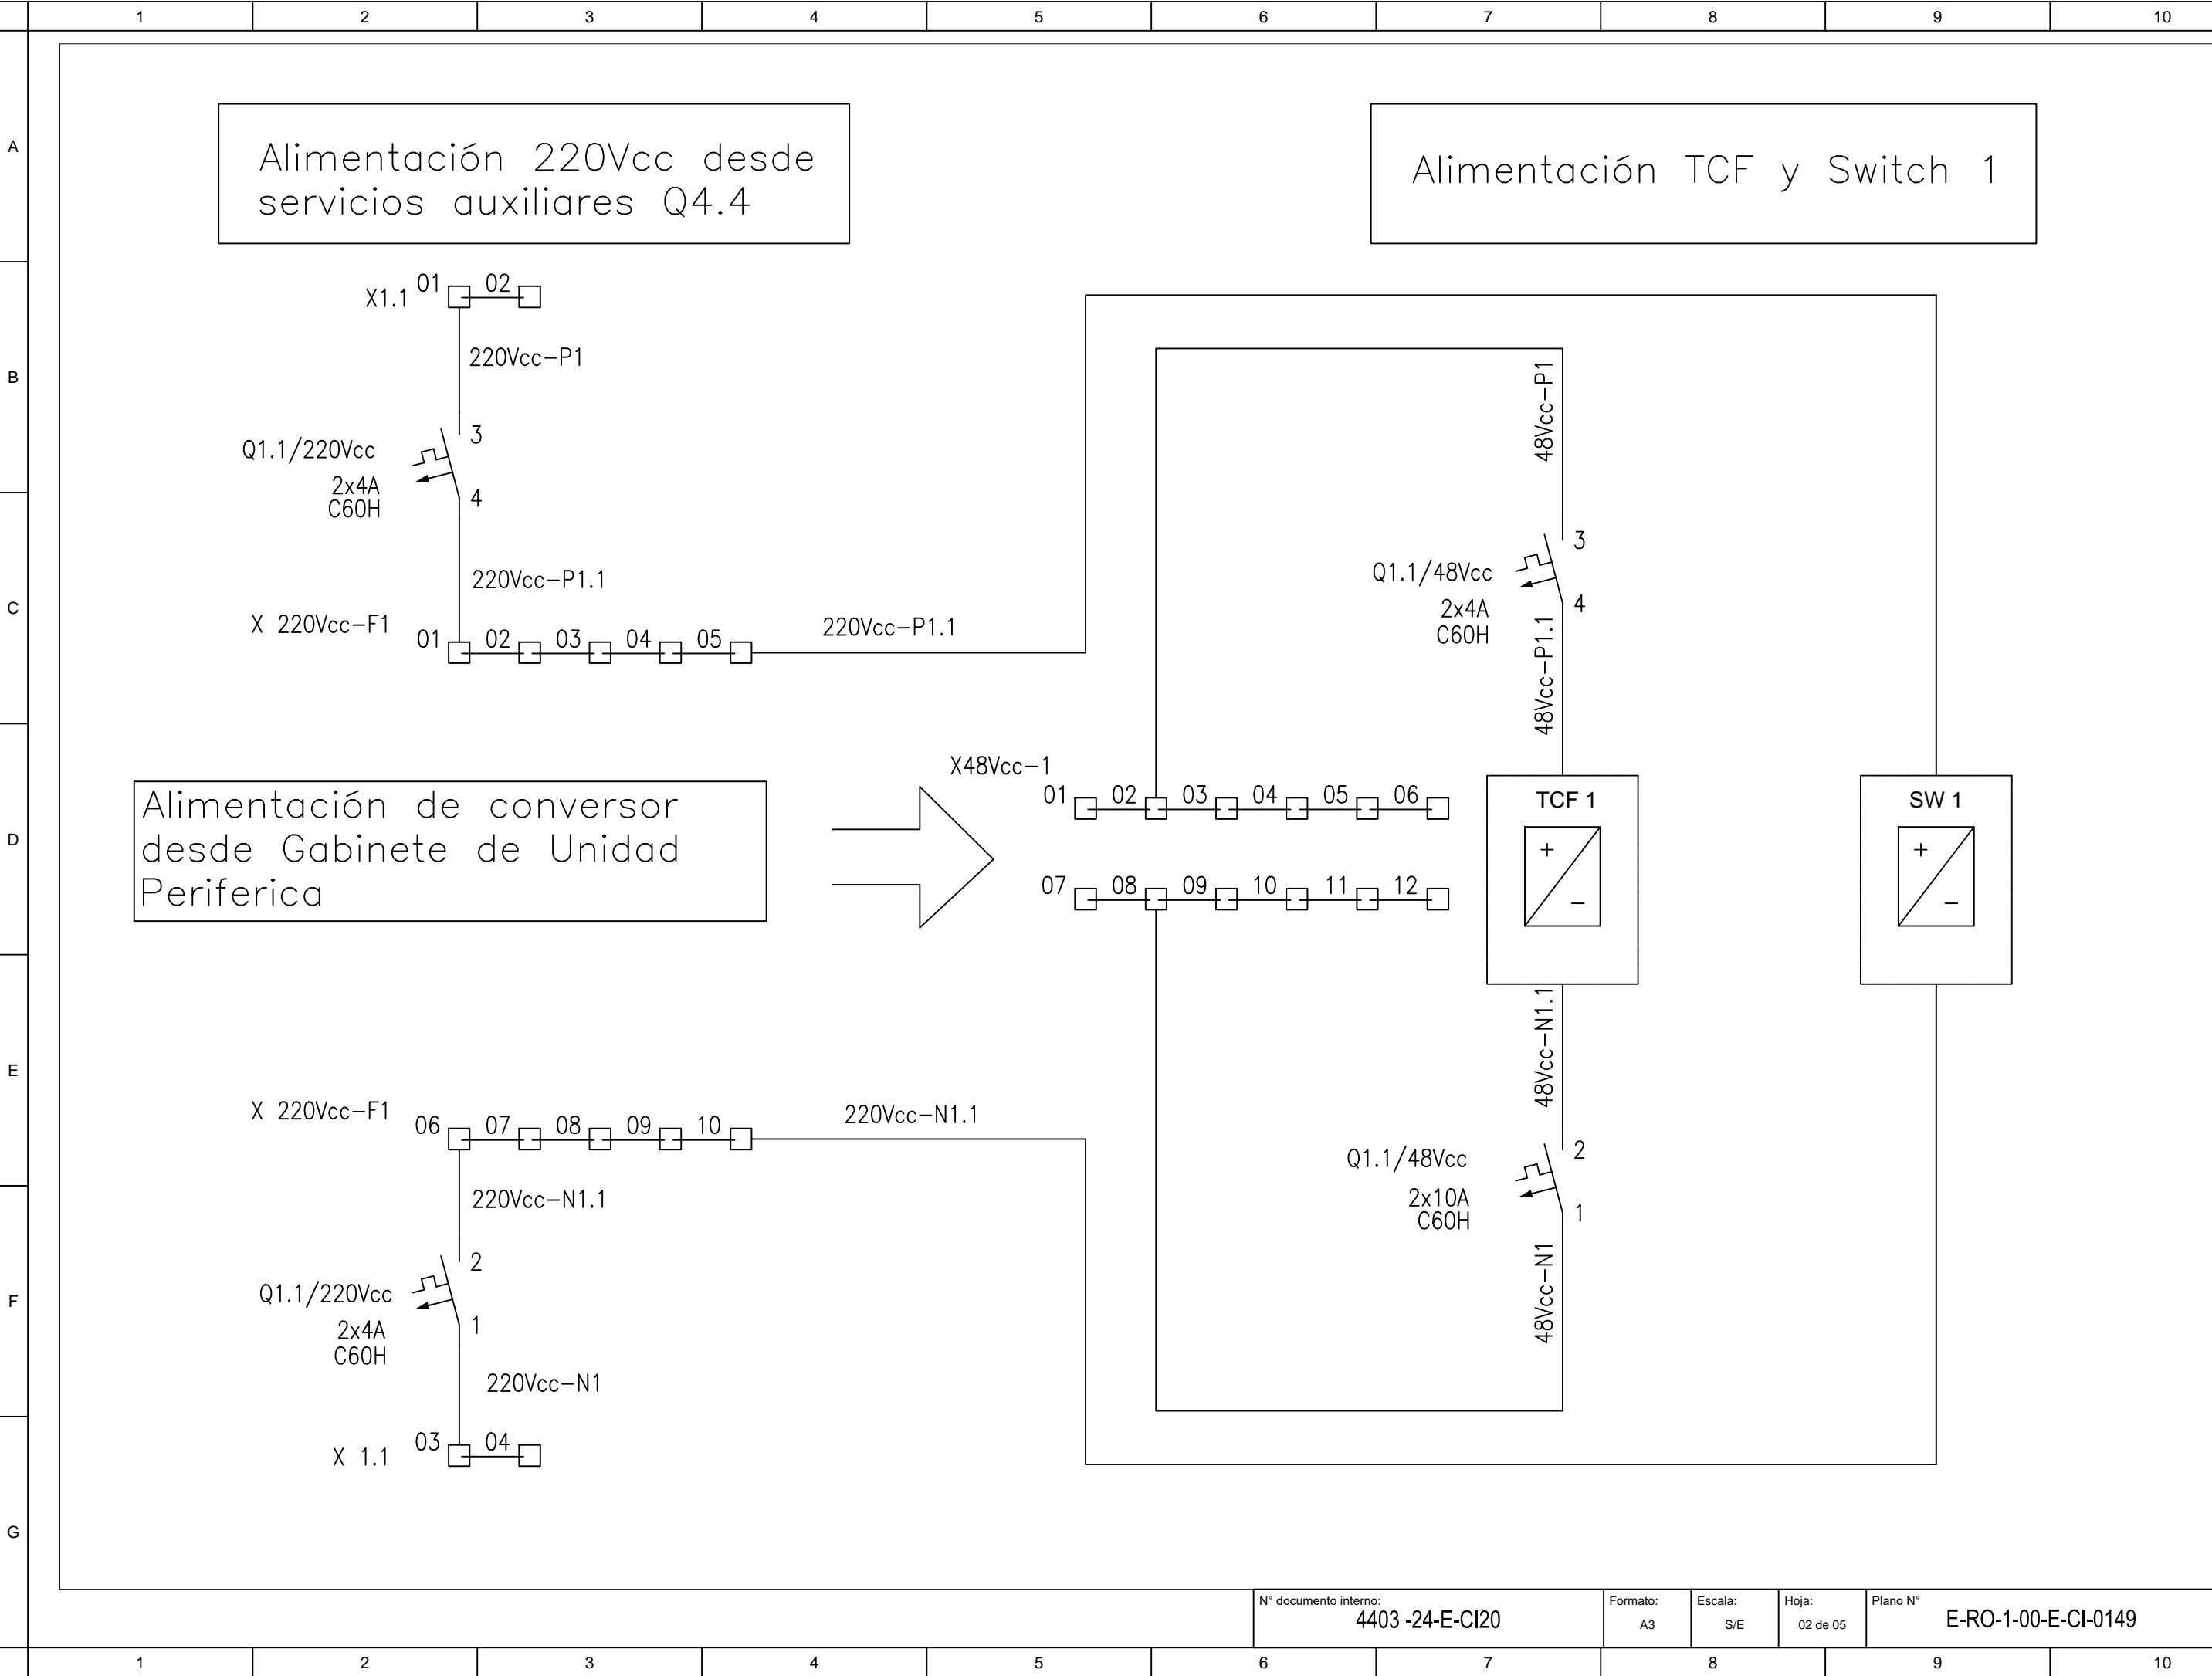

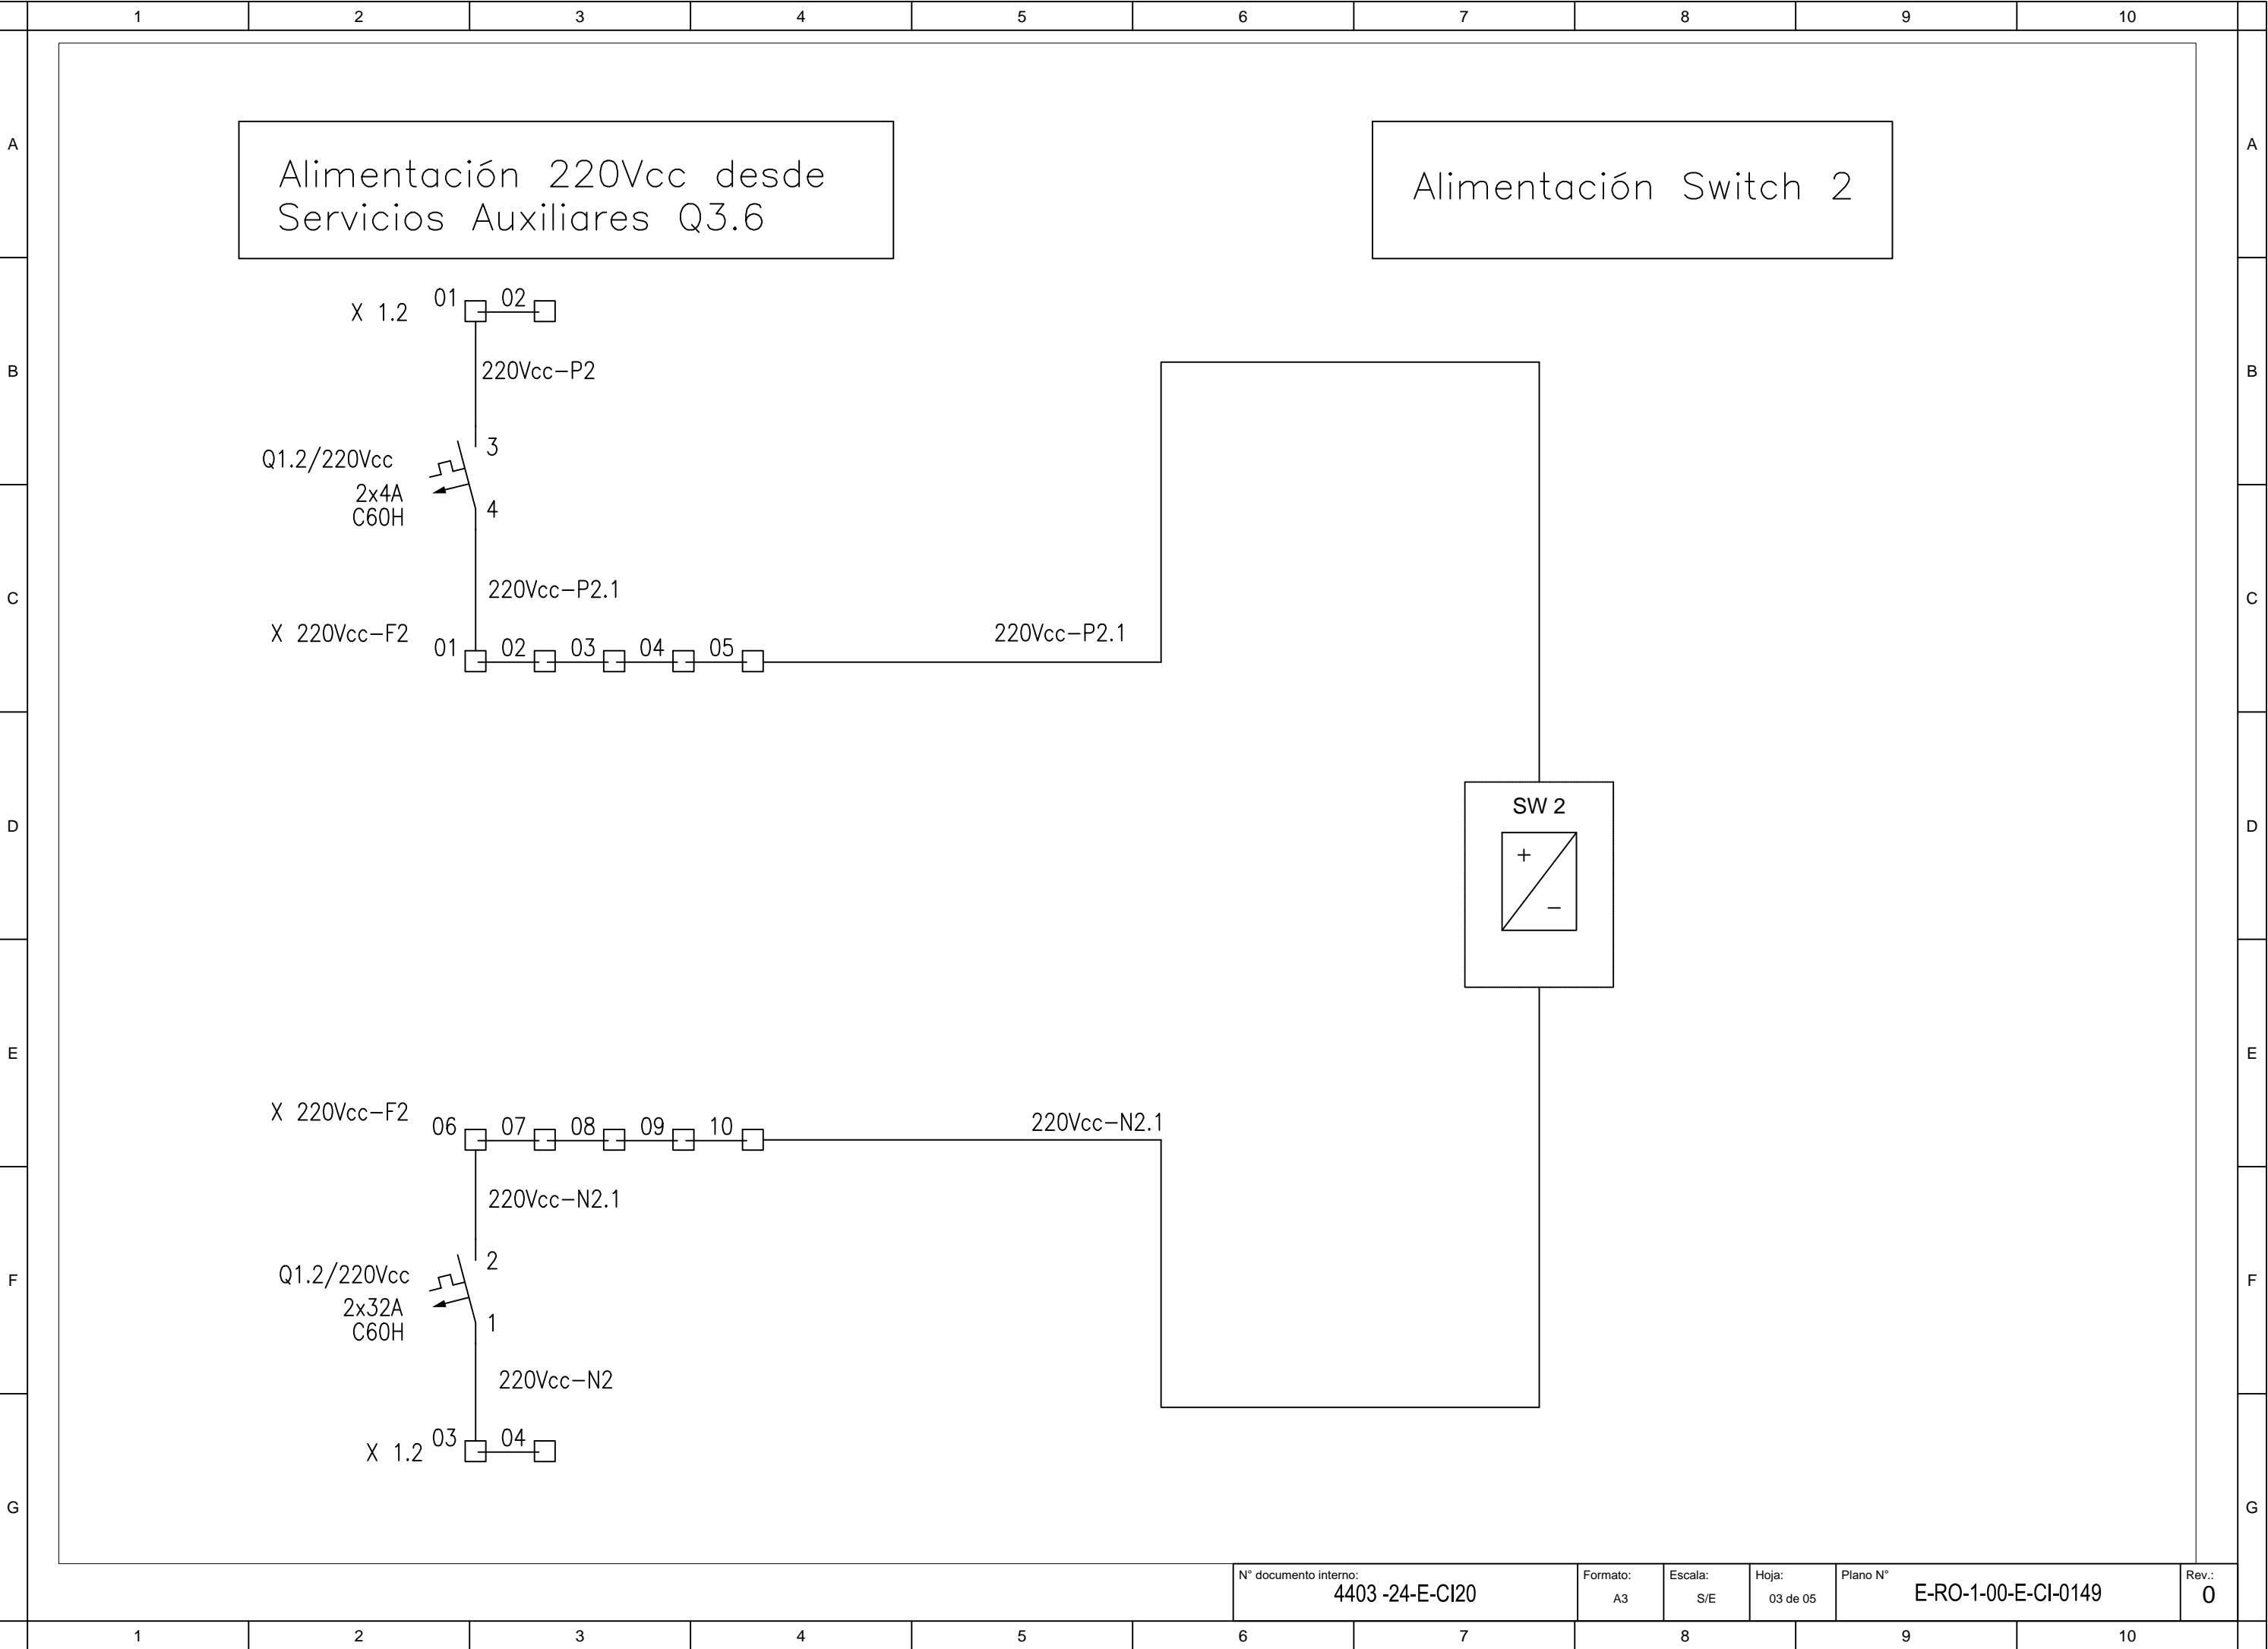



Alimentación Iluminación y Calefacción 220 Vca

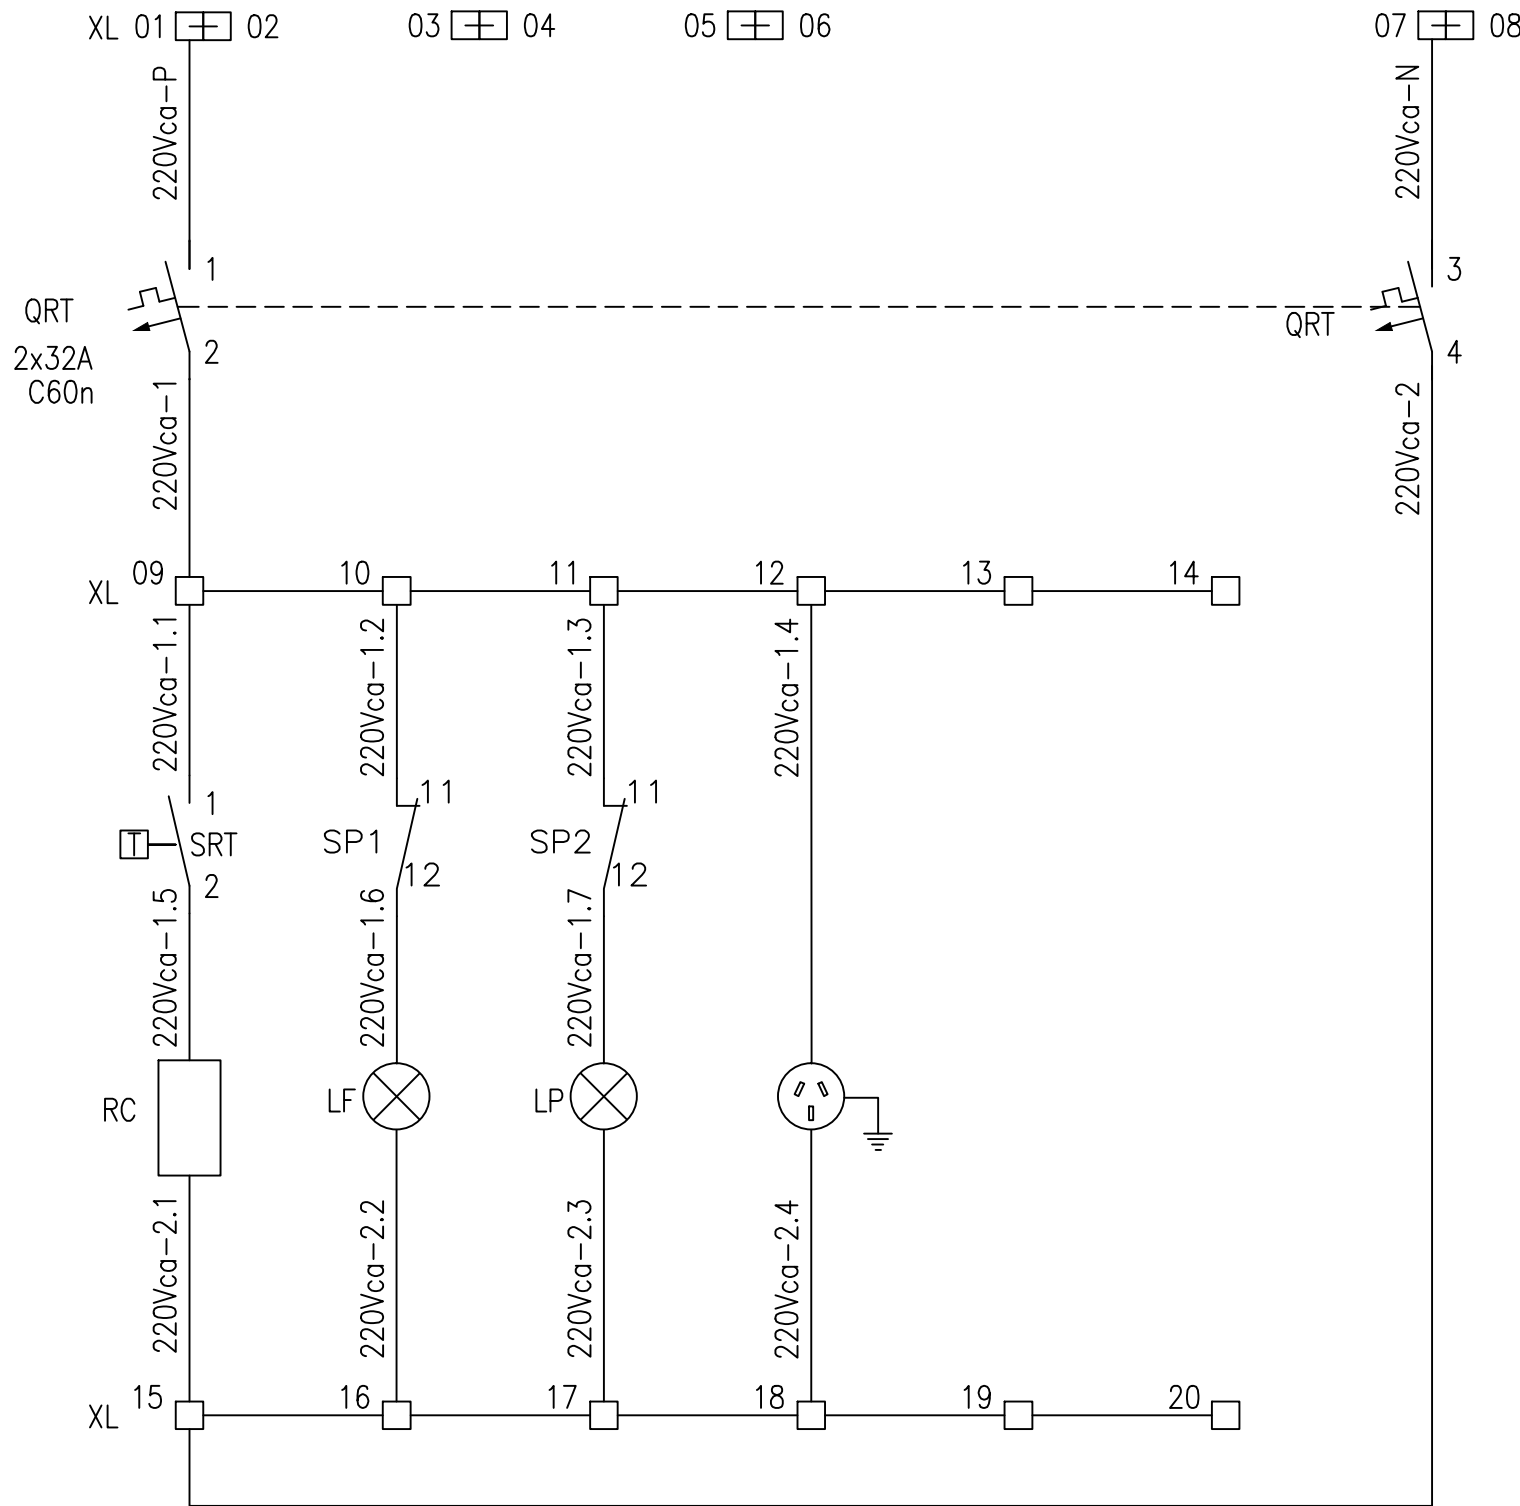

N° documento interno:

4403 -24-E-CI20

Formato:

A3

Escala:

S/E

Hoja:

05 de 05

Plano N°

E-RO-1-00-E-CI-0149

Rev.:

0