

TABLERO PROVISORIO  
ILUMINACION EXTERIOR

1	22/04/25	M.J.G.	CONFORME A FABRICACION
0	15/04/25	M.J.G.	APTO PARA CONSTRUIR
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES




RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricio Diez 175  
Tel.:03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
[www.electroluz.com.ar](http://www.electroluz.com.ar)  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rqta.  
Telefax:03482-429810(Rot.)  
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: <b>MSU AGRO</b>	
Dibujó	15/04/25	M.J.G.	RUFINO - STA. FE	
Revisó	15/04/25	N.M.P.	Obra: Nuevo Proceso Pelado de Mani y Masterplant	
Aprobó			N° de Plano	Rev.
Escala:	Denominación:		-	-
-	<b>TABLERO POVISORIO ILUMINACION EXTERIOR</b>		N° de Obra:	
<b>3205</b>				
N° de Plano:				
			4767-75-E-EU01	Rev. 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA.  
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

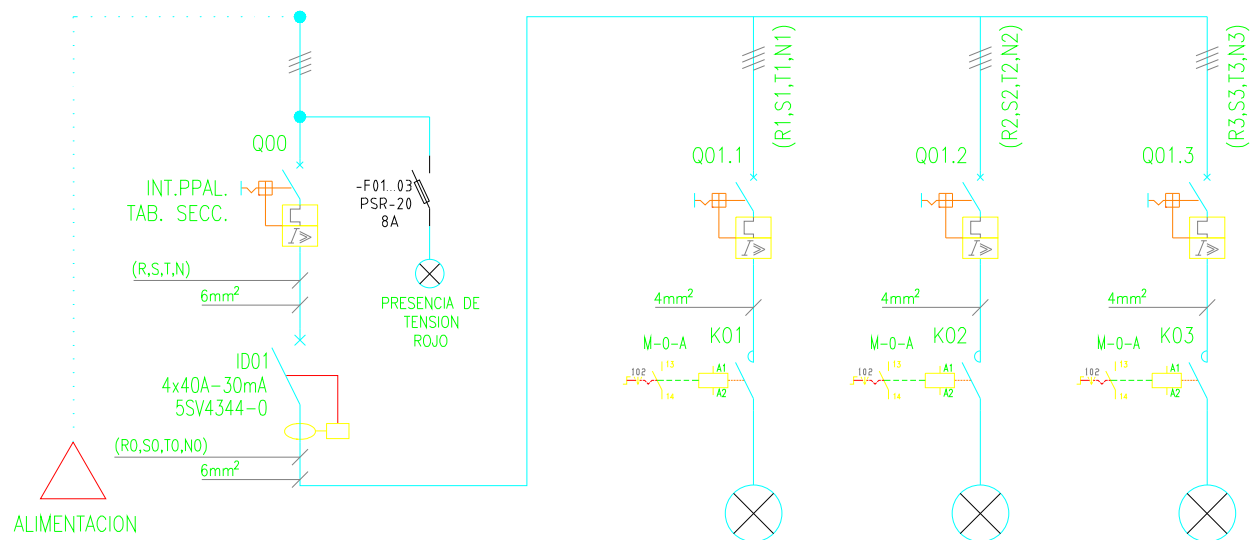

EQUIPO [TAG]	ALIMENTACION	TS-IL EXT	.	CIRCUITO ILUM. 01	CIRCUITO ILUM. 02	CIRCUITO ILUM. 03
COLUMNA-CUBICLE	.	.	.	.	.	.
TIPO DE ARRANQUE	.	ALIMENTACION	.	CIR-IL01	CIR-IL02	CIR-IL03
COORDINACION / CLASE	.	.	.	.	.	.
TENSION [V]	.	[V]	380	[V]	380	[V]
POTENCIA [KW]	.	[KW]	15	[KW]	.	[KW]
INTENSIDAD NONIMAL [A]	.	[A]	50	[A]	.	[A]
INTERRUPTOR / SECCIONADOR	.	5SY4450-7	.	5SY4416-7	5SY4416-7	5SY4416-7
REGULACION INTERRUPTOR / SECCIONADOR [A]	.	.	.	4x16 A	4x16 A	4x16 A
ACCIONAMIENTO PARA PUERTA	.	.	.	.	.	.
CONT.AUX. INTERRUPTOR / SECCIONADOR	.	.	.	.	.	.
BASE PORTAFUSIBLE	.	.	.	.	.	.
FUSIBLE	.	.	.	.	.	.
GUARDAMOTOR	.	.	.	.	.	.
REGULACION GUARDAMOTOR	.	.	.	.	.	.
ACCIONAMIENTO P/PUERTA GUARDAMOTOR	.	.	.	.	.	.
CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR	.	.	.	.	.	.
CONTACTOR DE LINEA	.	.	.	3RT2025-1NP30	3RT2025-1NP30	3RT2025-1NP30
CONTACTOR INVERSOR	.	.	.	.	.	.
CONTACTO AUXILIAR CONTACTOR	.	.	.	.	.	.
CONEXION ELECTRICA Y MECANICA	.	.	.	.	.	.
RELE TERMICO	.	.	.	.	.	.
REGULACION DE TERMICO	.	.	.	.	.	.
ARRANCADOR SUAVE	.	.	.	.	.	.
VARIADOR DE VELOCIDAD	.	.	.	.	.	.
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	.	.	.	.	.	.
ANALIZADOR DE RED	.	.	.	.	.	.
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE	.	.	.	.	.	.
RELE TERMISTOR	.	.	.	.	.	.
RELE AUXILIAR	.	.	.	.	.	.
FUSIBLE DE COMANDO	.	.	.	.	.	.
CUBREBORNES INT./SECCIONADOR	.	.	.	.	.	.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	.	.	.	.	.	.

1	22/04/25	M.J.G.	CONFORME A FABRICACION
0	15/04/25	M.J.G.	APTO PARA CONSTRUIR
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES



RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricio Diez 175  
Tel.:03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
www.electroluz.com.ar  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rqta.  
Telefax:03482-429810(Rot.)  
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: <b>MSU AGRO</b>
Dibujó	15/04/25	M.J.G.	RUFINO - STA. FE
Revisó	15/04/25	N.M.P.	
Aprobó			Obra: <b>Nuevo Proceso Pelado de Mani y Masterplant</b>
Escala:	Denominación:	N° de Plano	Cliente:
-		-	-
		N° de Plano:	Rev.
		4767-75-E-EU01	1




**MSU**


**TABLERO POVISORIO  
ILUMINACION EXTERIOR**

**3205**

ESQUEMA FUNCIONAL  
PRESENCIA DE TENSION

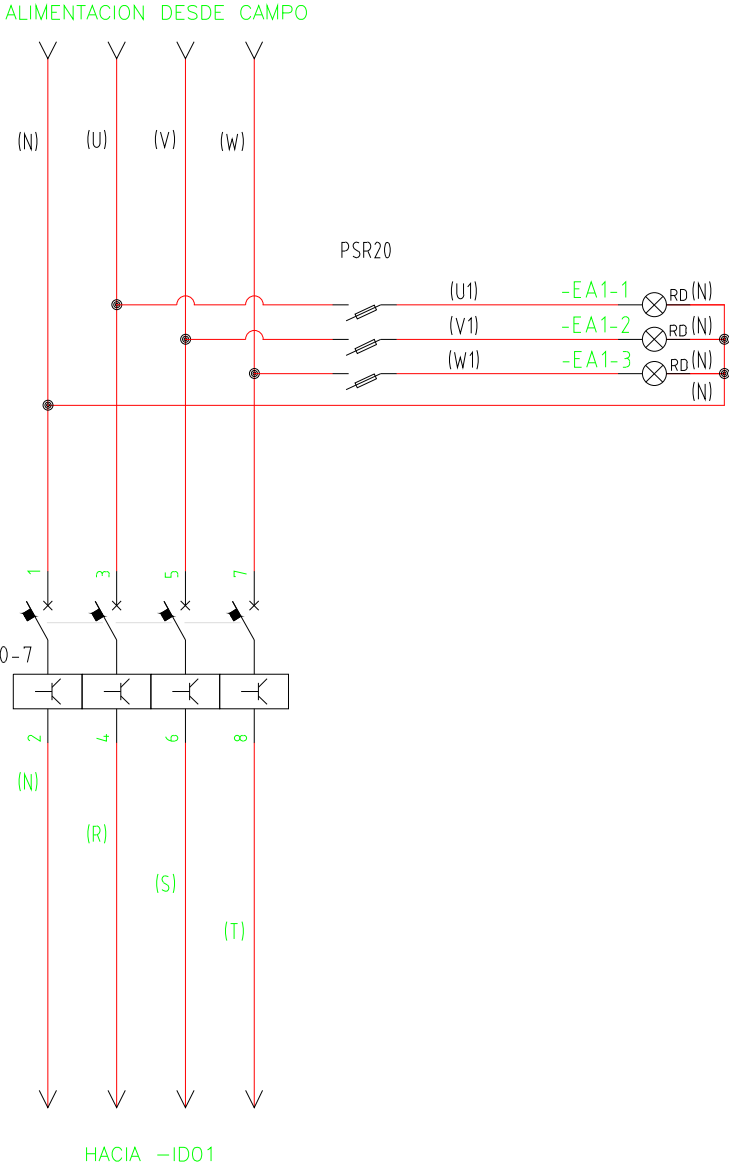

ESQUEMA FUNCIONAL  
CIRCUITOS DE ILUMINACION

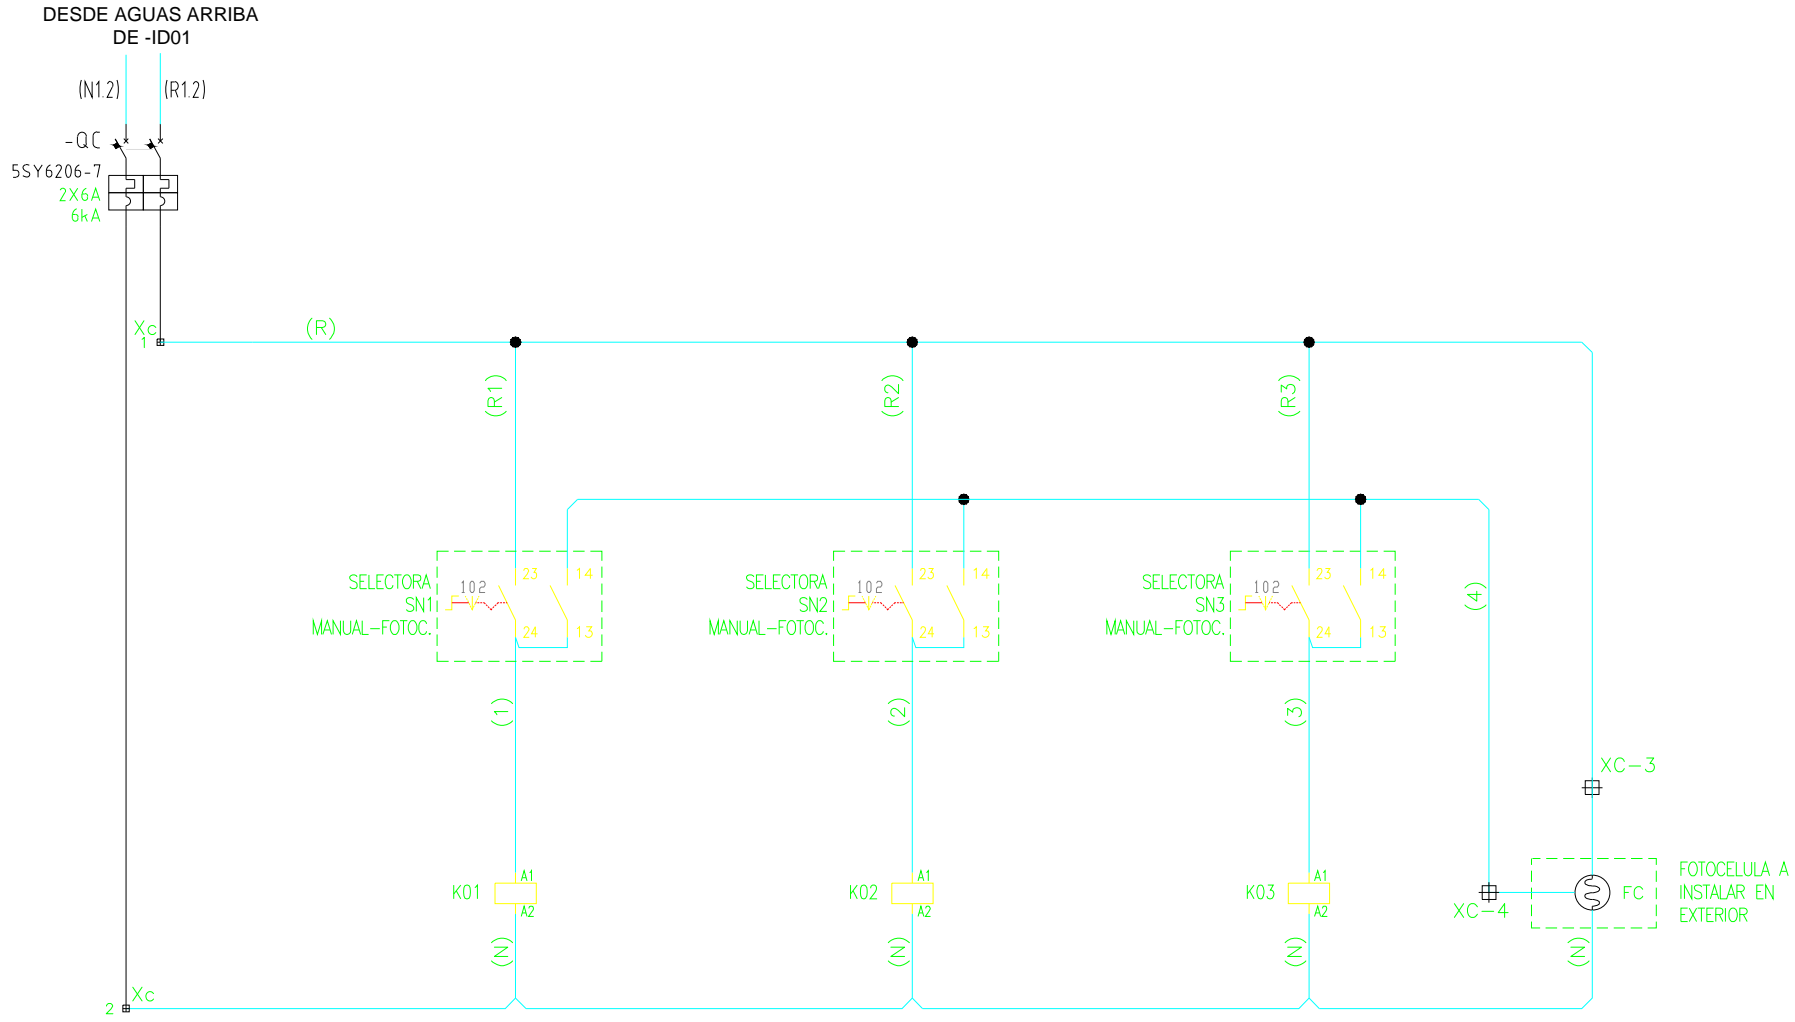

1	22/04/25	M.J.G.	CONFORME A FABRICACION
0	15/04/25	M.J.G.	APTO PARA CONSTRUIR
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES



RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricio Diez 175  
Tel.:03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
www.electroluz.com.ar  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rqta.  
Telefax:03482-429810(Rot.)  
Email:fabrica@electroluz.com.ar

Dibujó	15/04/25	M.J.G.
Revisó	15/04/25	N.M.P.
Aprobó		
Escala:	Denominación:	

Cliente:	MSU AGRO
	RUFINO - STA. FE
Obra:	Nuevo Proceso Pelado de Mani y Masterplant
N° de Plano Cliente:	-
N° de Obra:	3205
N° de Plano:	4767-75-E-EU01
Rev.	1



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA.  
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.