

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

4

3

2

1

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:



- CELDA DE M.T. 7,2 KV – Modelo: CB7V LI/LR
- ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA).
 - PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS).
 - GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
 - CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO.
 - CIERRE PUERTA INFERIOR FRENTE Y TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
 - TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE POR POLIMERIZACION A 180°C.
 - COLOR EXTERNO: RAL 9002 MICROTTEXTURADO.
 - BARRAS DE FASES AISLADAS.
 - BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS VERDE/AMARILLO.
 - SALIDA DE CABLES: INFERIOR ANTERIOR O POSTERIOR.

BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10) mm

Peso: 600 kG por unidad.

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	11/12/24	L.R.P.	EMISION PARA APROBACION
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

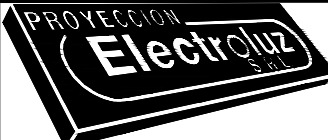 RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Díez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial – Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar		Fecha	Nombre	Cliente: Grencor - Promaíz S.A. 3686 Alejandro Roca – CBA	
	Dibujó	04/12/24	G. Muchut		
	Revisó	04/12/24	L. Picech	Obra: PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV	
	Aprobó				
Escala: 1:12.5	<div>Denominación:</div> CELDA 6.6 KV - 800 A - 16 KA VISTA Y CORTE CELDA DE SALIDA SE1 1/3			N° de Plano Cliente:	Rev.
				N° de Obra: 3219	
Tolerancia				N° de Plano:	Rev.
Rugocidad				4787-05-M-TP02	1

4


3

2

1


VISTA FRENTE

CORTE LATERAL

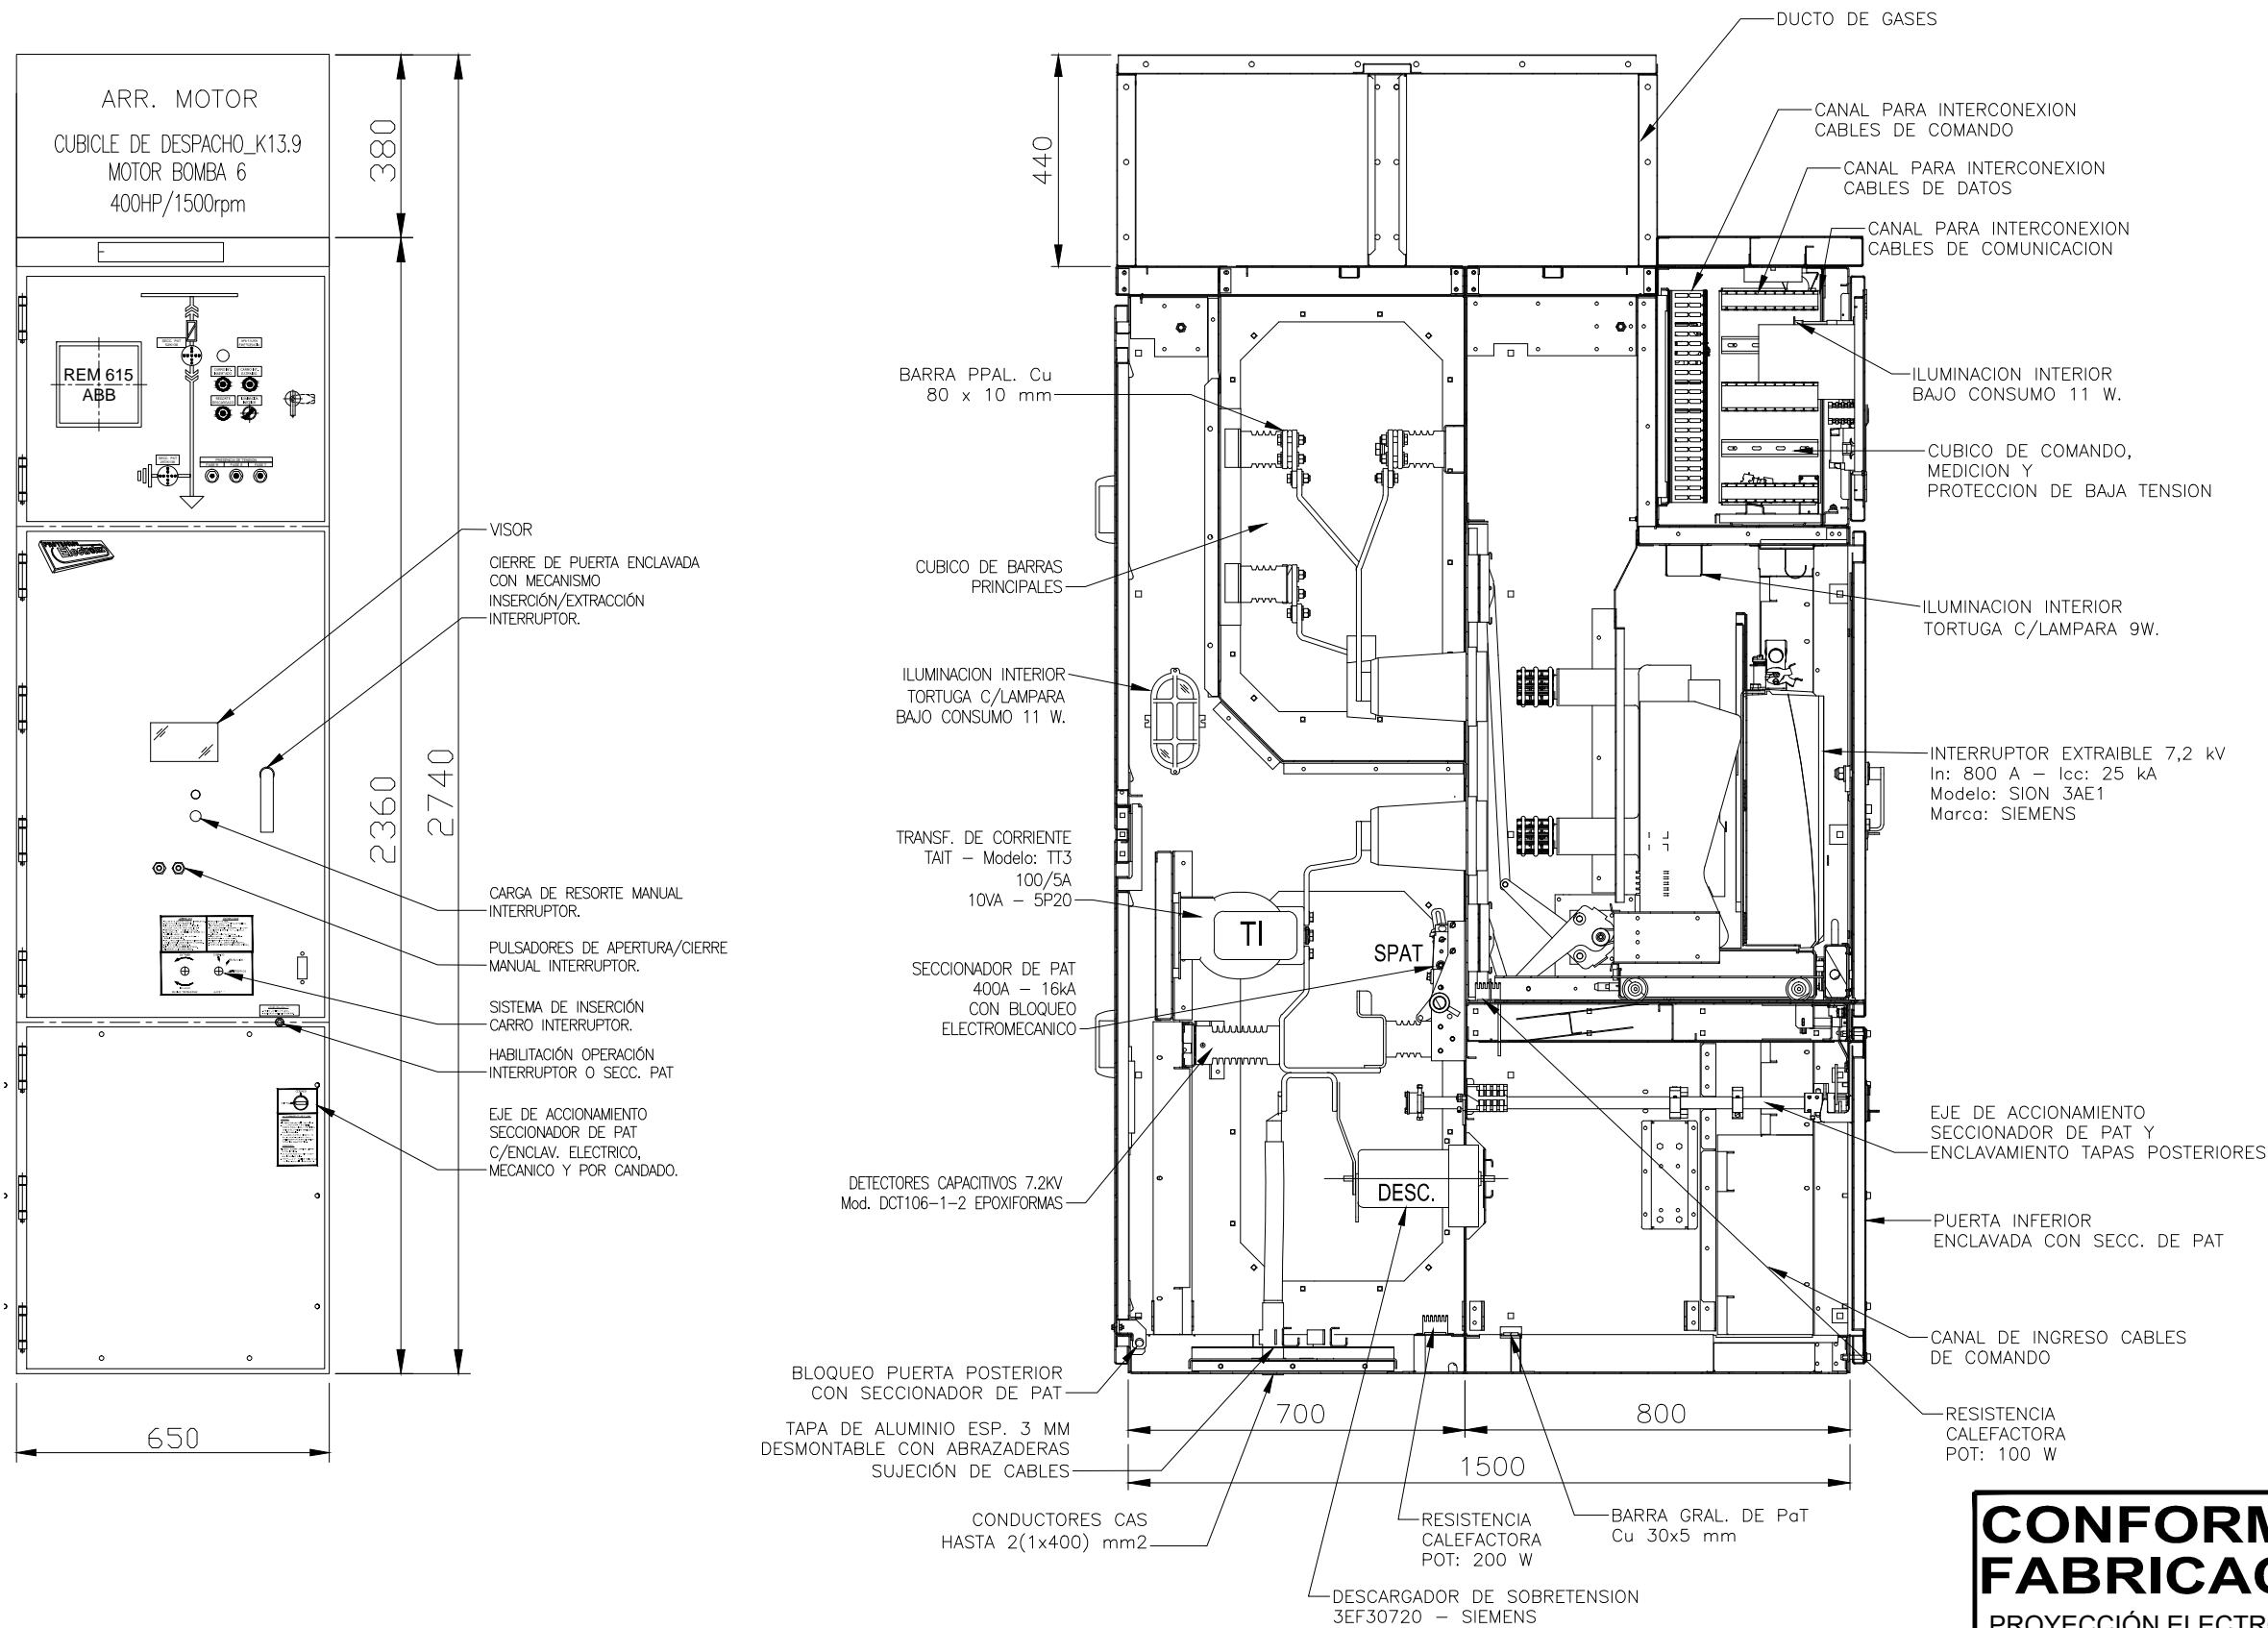

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA
				Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
				Aprobó		
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION			
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION			

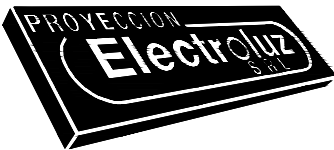


Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	2/3
Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
Denominación:	CELDAS 6.6 KV - 800A - 16 KA VISTA Y CORETE CELDA DE SALIDA 6.6KV SE.1	N° de Plano:	4787-05-M-TP02	Rev.N°	1


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

VISTA EN PLANTA

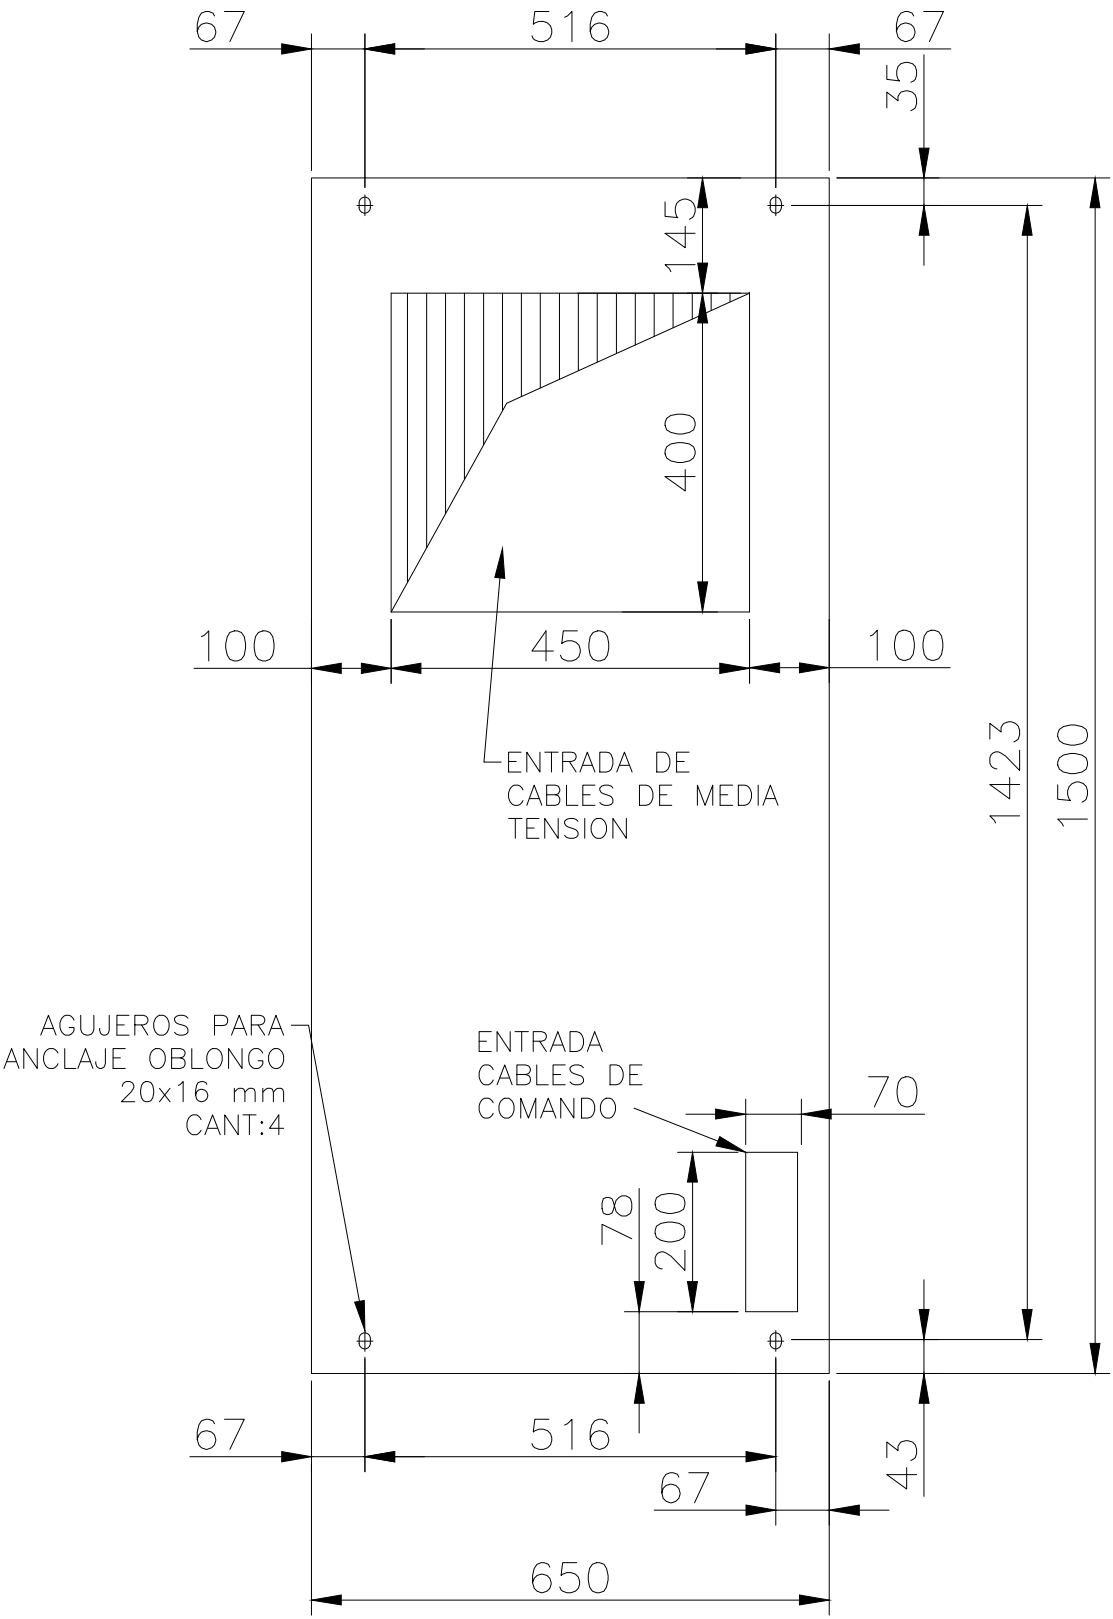

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

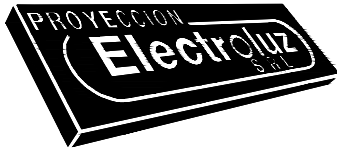

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA
				Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
				Aprobó		
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION			
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION			

Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	3/3
Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
Denominación:	CELDAS 6.6 KV - 800A - 16 KA DETALLE DE ANCLAJE CELDA DE SALIDA 6.6KV SE.1	N° de Plano:	4787-05-M-TP02	Rev.N°	1