

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

4

3

2

1

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

CELDA DE M.T. 13.2 KV - 25 KA
Modelo: CB15V LI/LR

- ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA).
- PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS).
- GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
- CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA.
- CIERRE TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
- TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE.
- COLOR: RAL 9002 TEXTURADO.
- BARRAS DE FASES AISLADAS.
- BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS V/A.
- SALIDA DE CABLES: INFERIOR POSTERIOR.


BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10)mm por fase.

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL


1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/01/25	G.Muchut	APTO PARA CONSTRUIR
A	11/12/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

PROYECCION
Electroluz
SRL


RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar


	Fecha	Nombre	Ciente: Grancor - Promaíz S.A.	
Dibujó	11/12/24	S.SOSA	3686 Alejandro Roca - CBA	
Revisó	11/12/24	L. Picech		
Aprobó			Obra: PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV	
Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.
1:12.5	CELDA 13.2 KV - 1250 A - 25 KA			
	CARATULA		N° de Obra:	
Tolerancia	CELDA DE SALIDA 13.2KV-K0.7			
Rugocidad	1/3		4787-04-M-TP02	1

CORTE LATERAL
A-A (1 : 10)

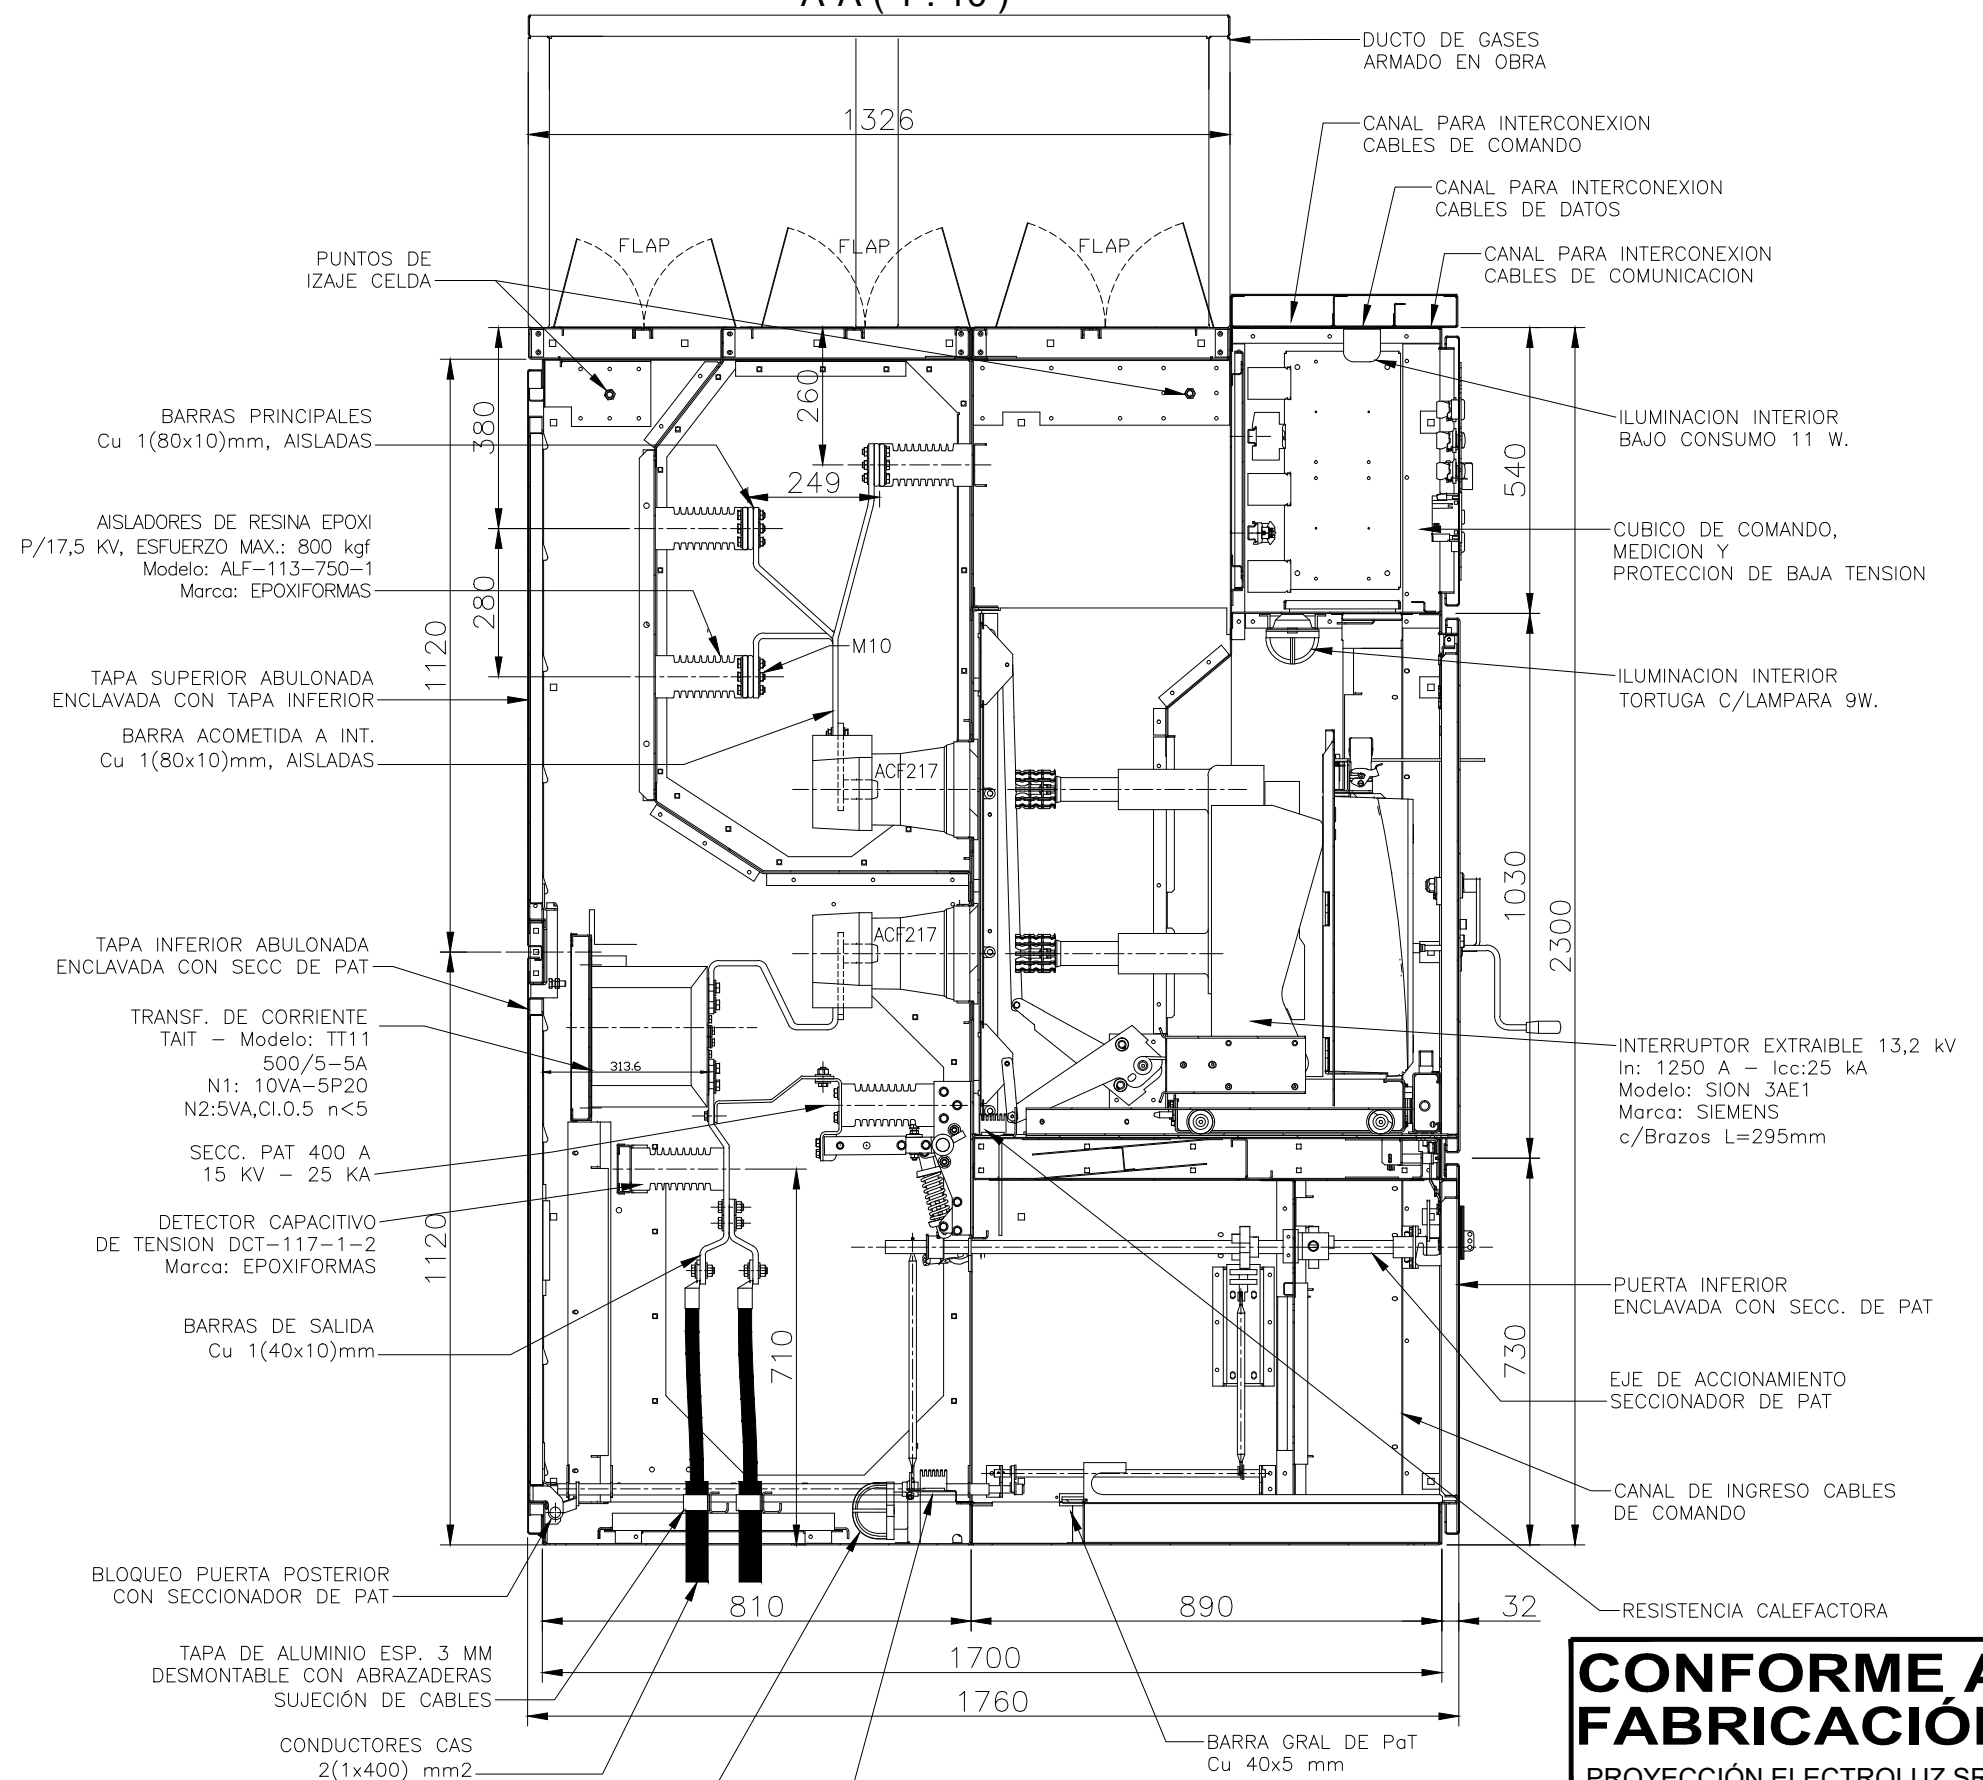

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	2/3
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV				
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA VISTA Y CORTE CELDA 13.2KV-K0.7 VISTA SE.0	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
0	13/01/25	G.Muchut	APTO PARA CONSTRUIR							N° de Plano:	4787-04-M-TP02	Rev.N°	1
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION	Aprobó									

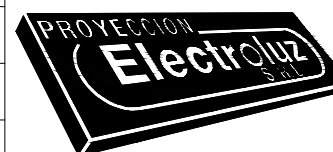


AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


B

A


VISTA EN PLANTA

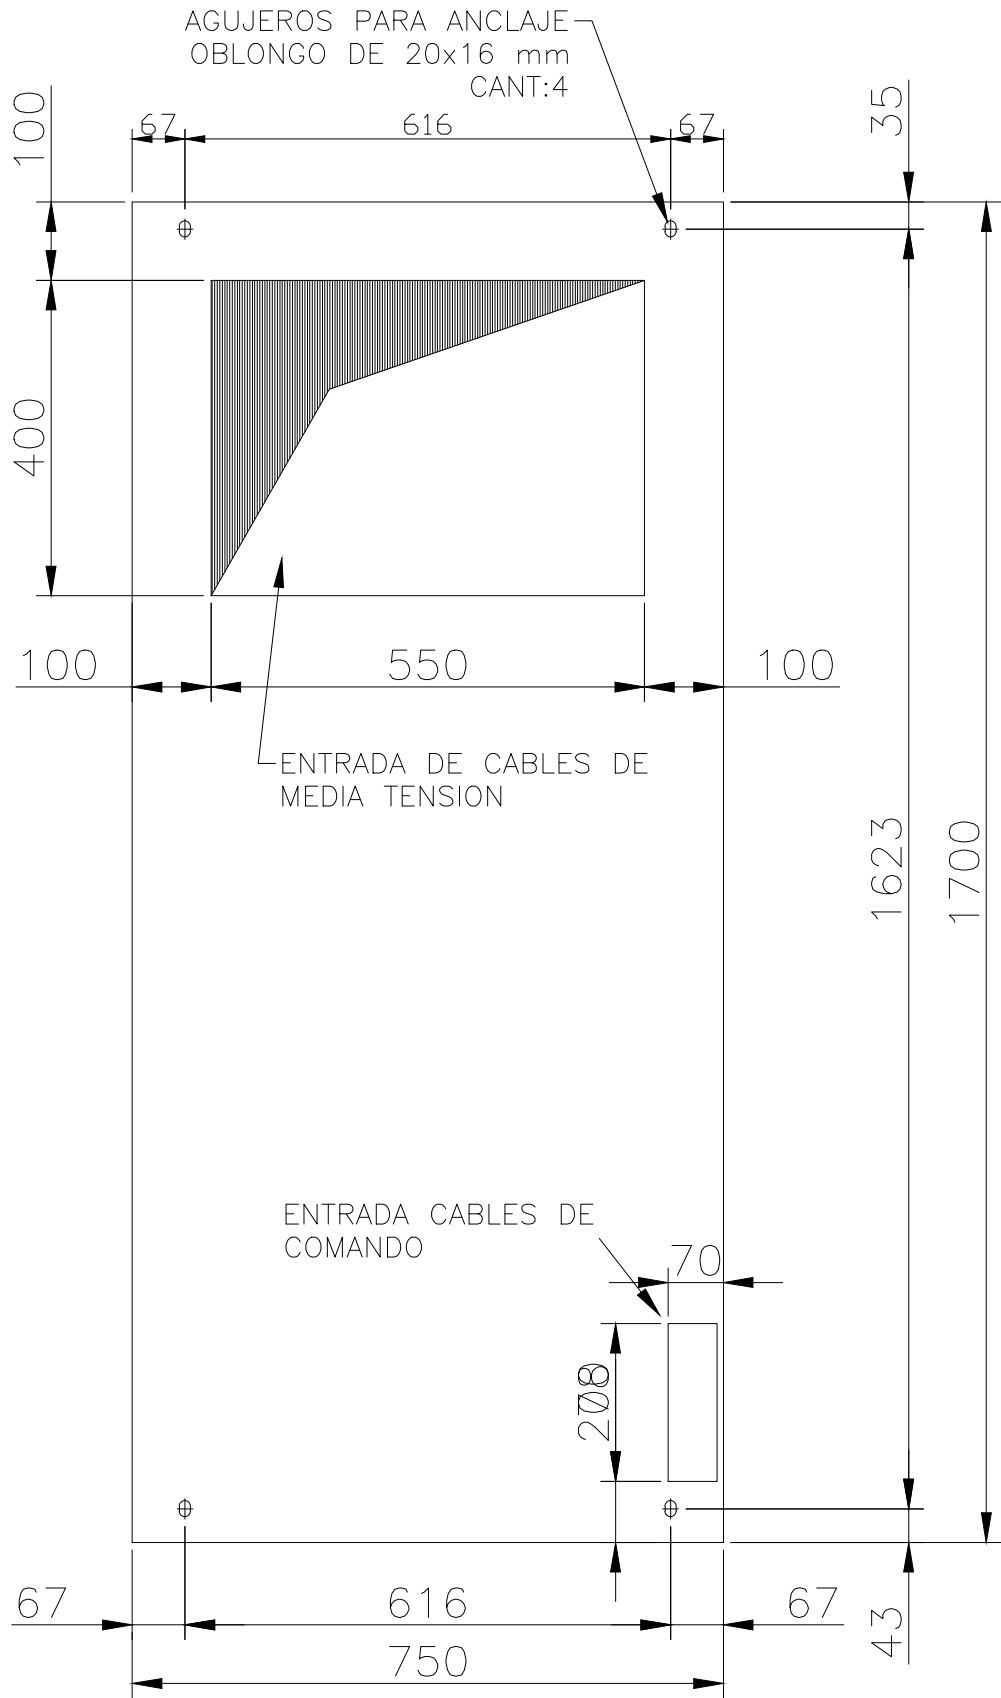

VISTA POSTERIOR

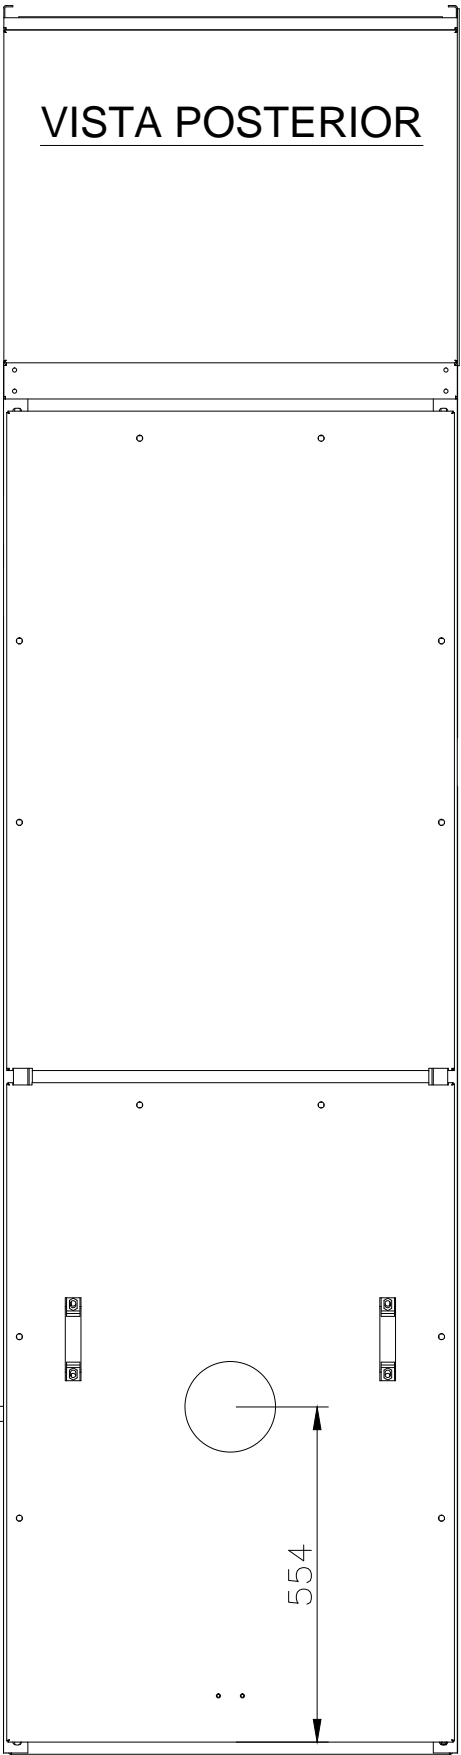

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

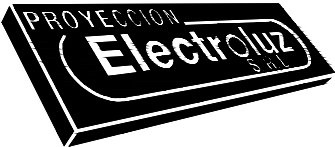Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	Hoja N°:
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra: PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	3219	3/3
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación: CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA VISTA Y CORTE CELDA 13.2KV-K0.7 VISTA SE.0	N° de Plano Cliente: -	Rev.N° -
0	13/01/25	G.Muchut	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobó					N° de Plano: 4787-04-M-TP02	Rev.N° 1
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION							