FRENTE CON PUERTAS

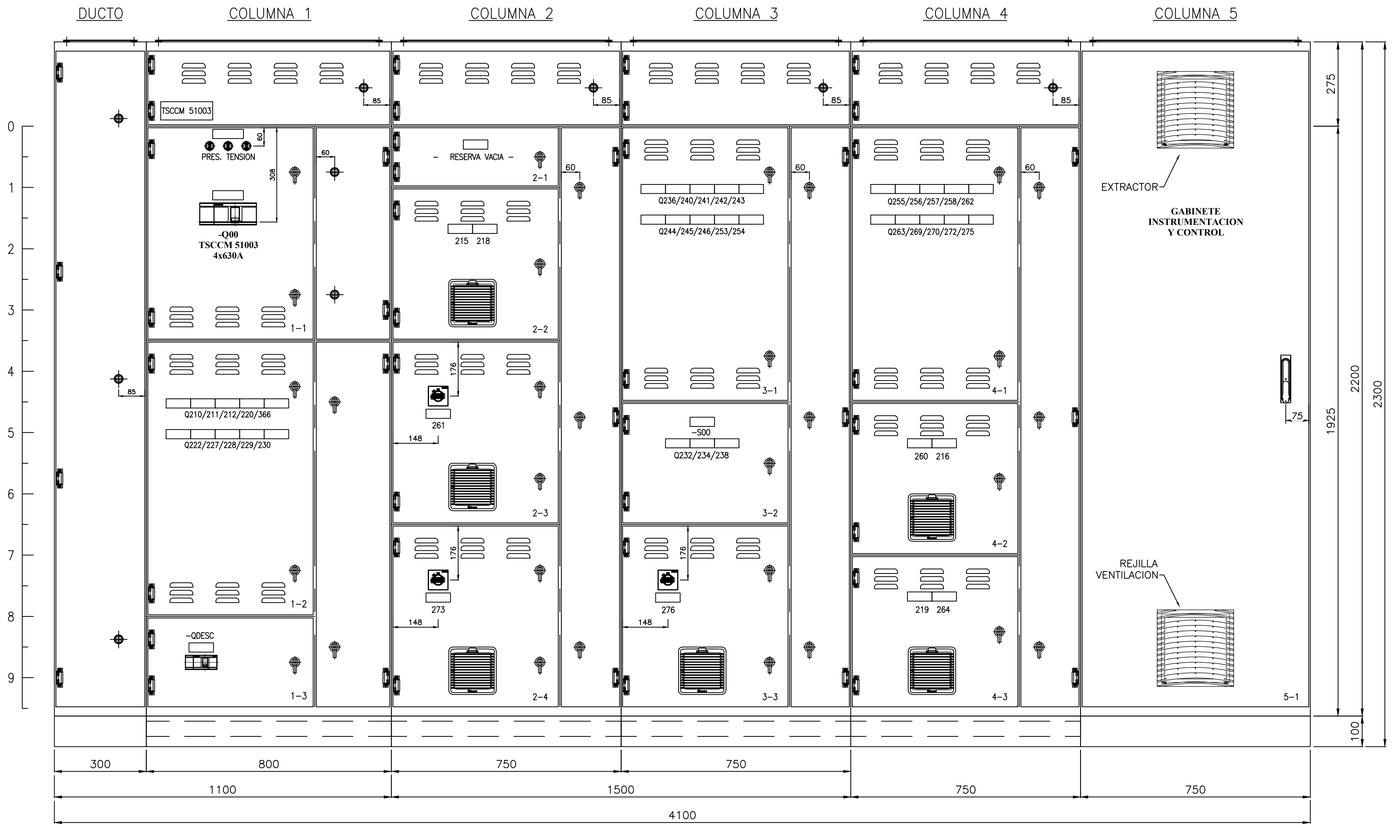

CORTE LAT COL 1

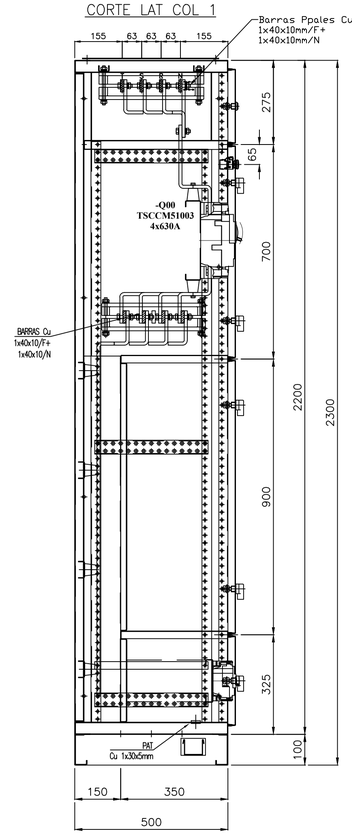

CORTE LAT COL 2

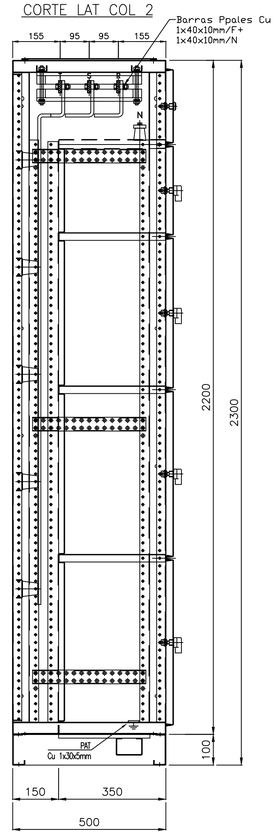

TOPOGRAFICO

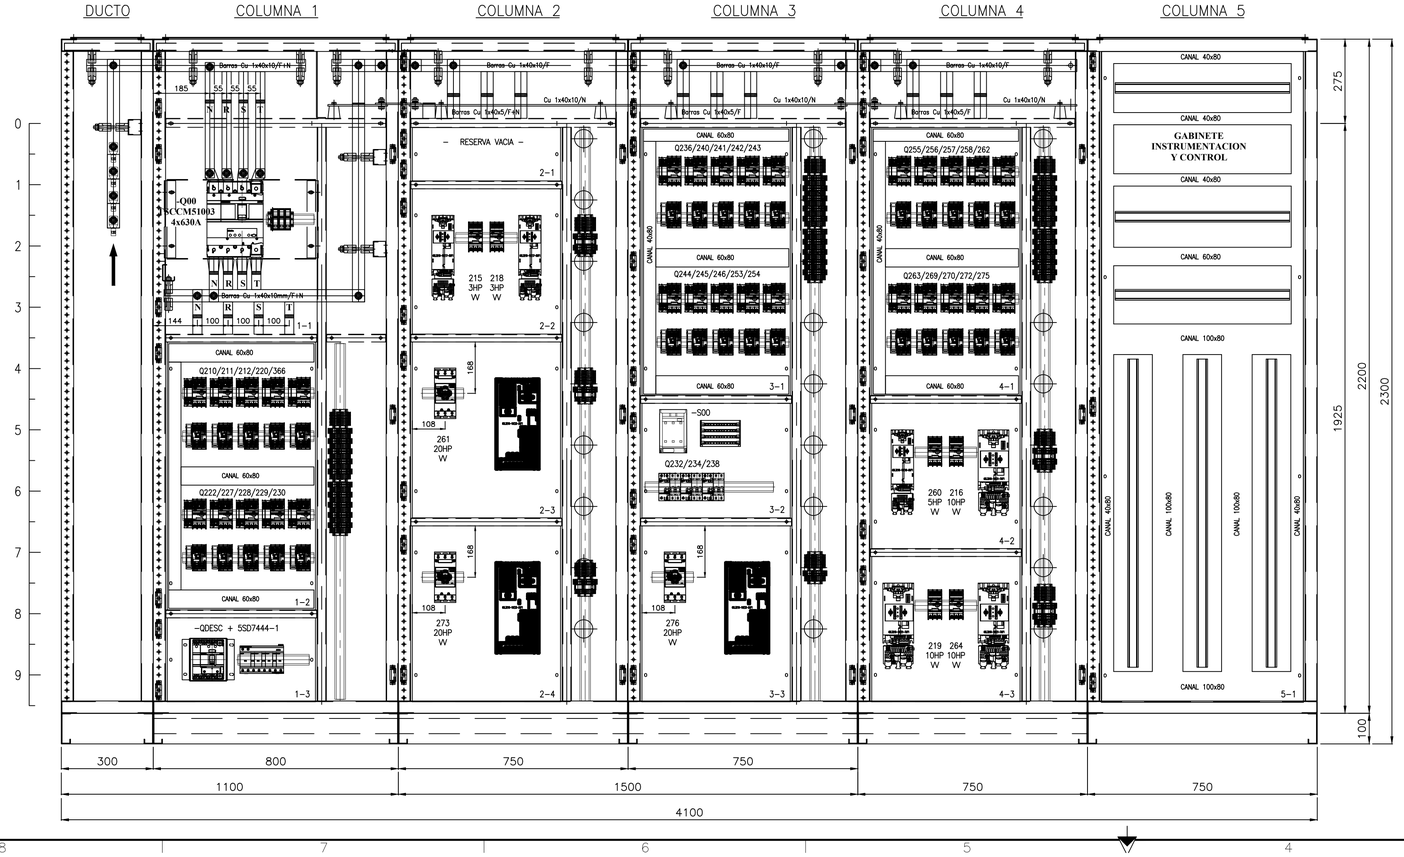

VISTA LATERAL

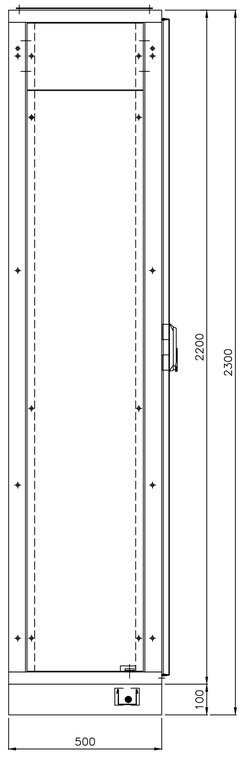

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

–GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
–CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
–PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
–CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO.
–BISAGRAS INTERIORES.
–GRADO DE PROTECCION IP 42.
–TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
–PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
–BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02–1–030.
–ALIMENTACIÓN INFERIOR CON CABLES .
–SALIDA A CAMPO INFERIOR CON CABLES .
–CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
–EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
–LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.
–SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
–CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
–CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
–CIRCUITO AMPEROMÉTRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

–BARRAS PRINCIPALES EN CCM: 1x40x10mm/FASES + 1x40x10/NEUTRO .–
–BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm .–
–BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .–
–COLORES DE BARRAS : R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.–

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	20/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	25/04/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRC N° 32
A	25/02/25	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL – PARA APROBACION

PROYECCIÓN Electroluz
RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482–421940 (Rot.)
Fax:03482–421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial – Rqta.
Telefax:03482–429810(Rot.)

	Fecha	Nombre
Dibujó	25/02/25	W.E.L.
Revisó		
Aprobó		

Cliente: MSU
Obra: PLANTA PROCESO PELADO DE MANI PROCESO PRINCIPAL

Escala: 1/10
Tolerancia
Rugocidad

Denominación: ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS TABLERO SECCIONAL CCM 51003 – TS CCM 51003 –

N° de Plano Cliente:
Rev.
N° de Obra: 3205
N° de Plano: 4767–32–M–TP01
Rev. 1

AUTORIZACION ESCRITA
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.