

AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

4

3

2

1

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

CELDA DE M.T. 13.2 KV - 25 KA
Modelo: CB15V LI/LR

- ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA).
- PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS).
- GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
- CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA.
- CIERRE TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
- TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE.
- COLOR: RAL 9002 TEXTURADO.
- BARRAS DE FASES AISLADAS.
- BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS NEGRAS.
- SALIDA DE CABLES: INFERIOR POSTERIOR.

BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10)mm por fase.

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	11/12/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

PROYECCION
Electroluz
SRL

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Ciente: Grancor - Promaiz S.A. Alejandro Roca - Córdoba	
Dibujó	02/12/24	G. Muchut	Obra: PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV	
Revisó	02/12/24	L. Picech		
Aprobó				
Escala: S/E	Denominación: CELDA 13.2 KV - 1250 A - 25 KA VISTA Y CORTE CELDA ENTRADA K8.0 1/3			N° de Plano Cliente: Rev.
				N° de Obra: 3219
Tolerancia				N° de Plano: 4787-01-M-TP01
Rugocidad				Rev. 1


4

3


2

1

CORTE LATERAL
A-A (1 : 10)

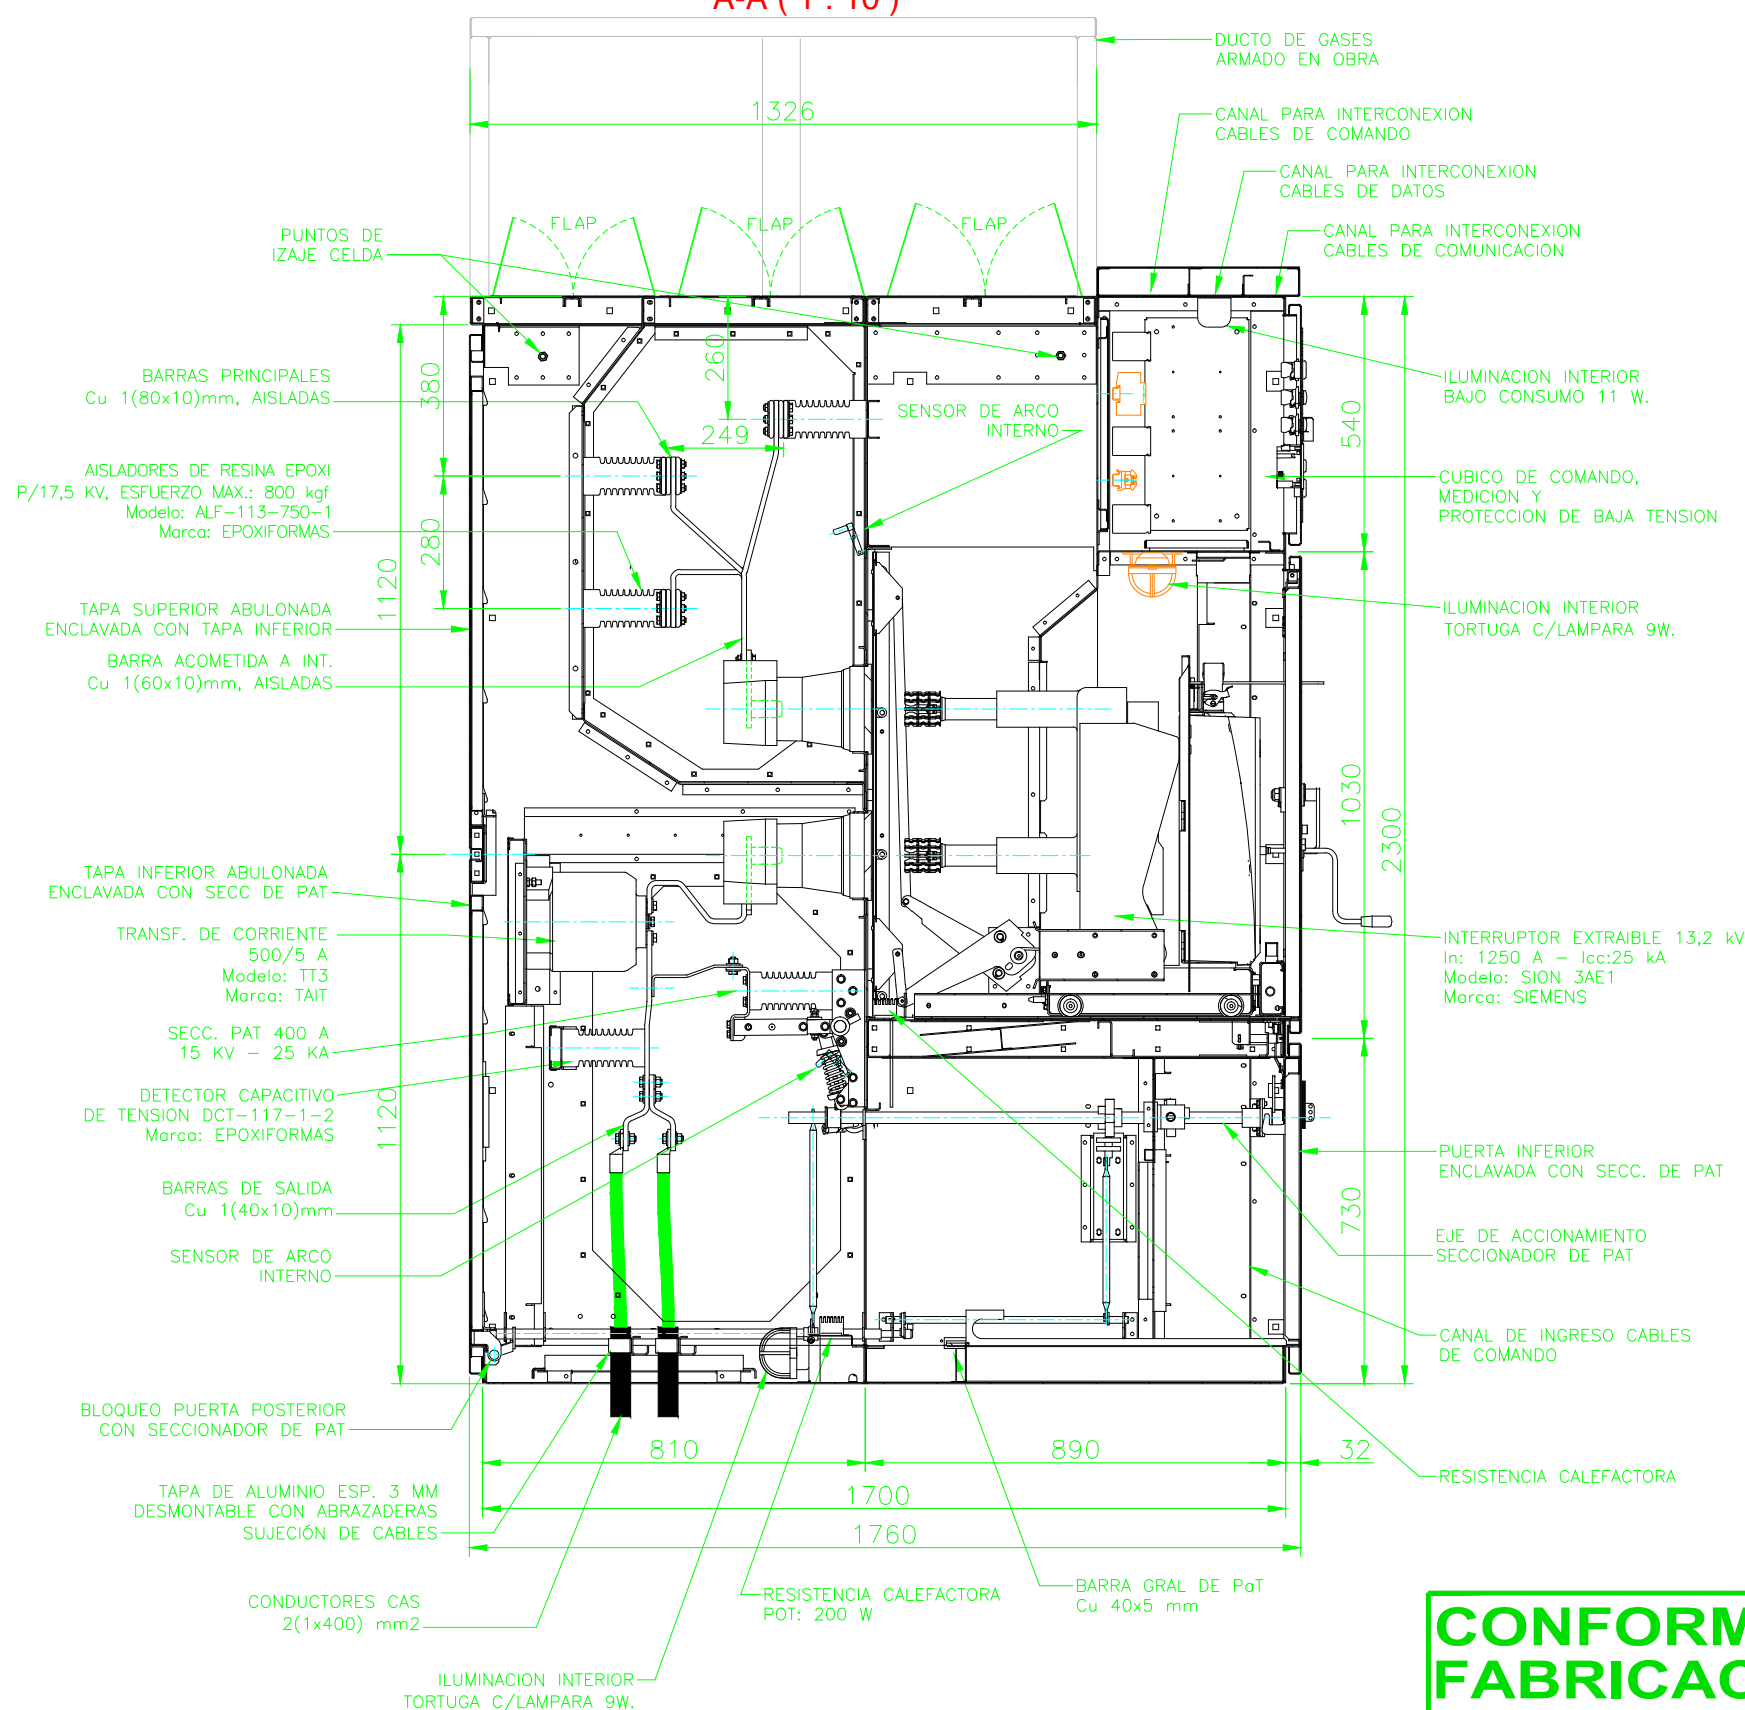

	Fecha	Nombre
Dibujó	11/12/24	S.SOSA
Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
Aprobó		

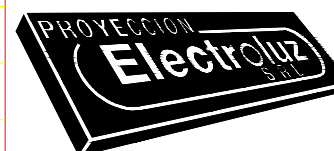


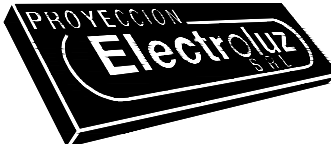
Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.
Obrg:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV
Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 VISTA Y CORTE CELDA ENTRADA K8.0

N° de Obra:	3219	Hoja N°:	2/3
N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
N° de Plano:	4787-01-M-TP01	Rev.N°	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

CONFORME A FABRICACIÓN

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Ciente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	Hoja N°:
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	3219	3/3
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
0	13/03/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICAICON	Aprobó					VISTA Y CORTE	N° de Plano:	Rev.N°
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION						CELDA ENTRADA K8.0	4787-01-M-TP01	1




VISTA EN PLANTA

ENTRADA CABLES DE COMANDO

ENTRADA DE CABLES DE MEDIA TENSION

AGUJEROS PARA ANCLAJE
OBLONGO DE 20x16 mm
CANT:

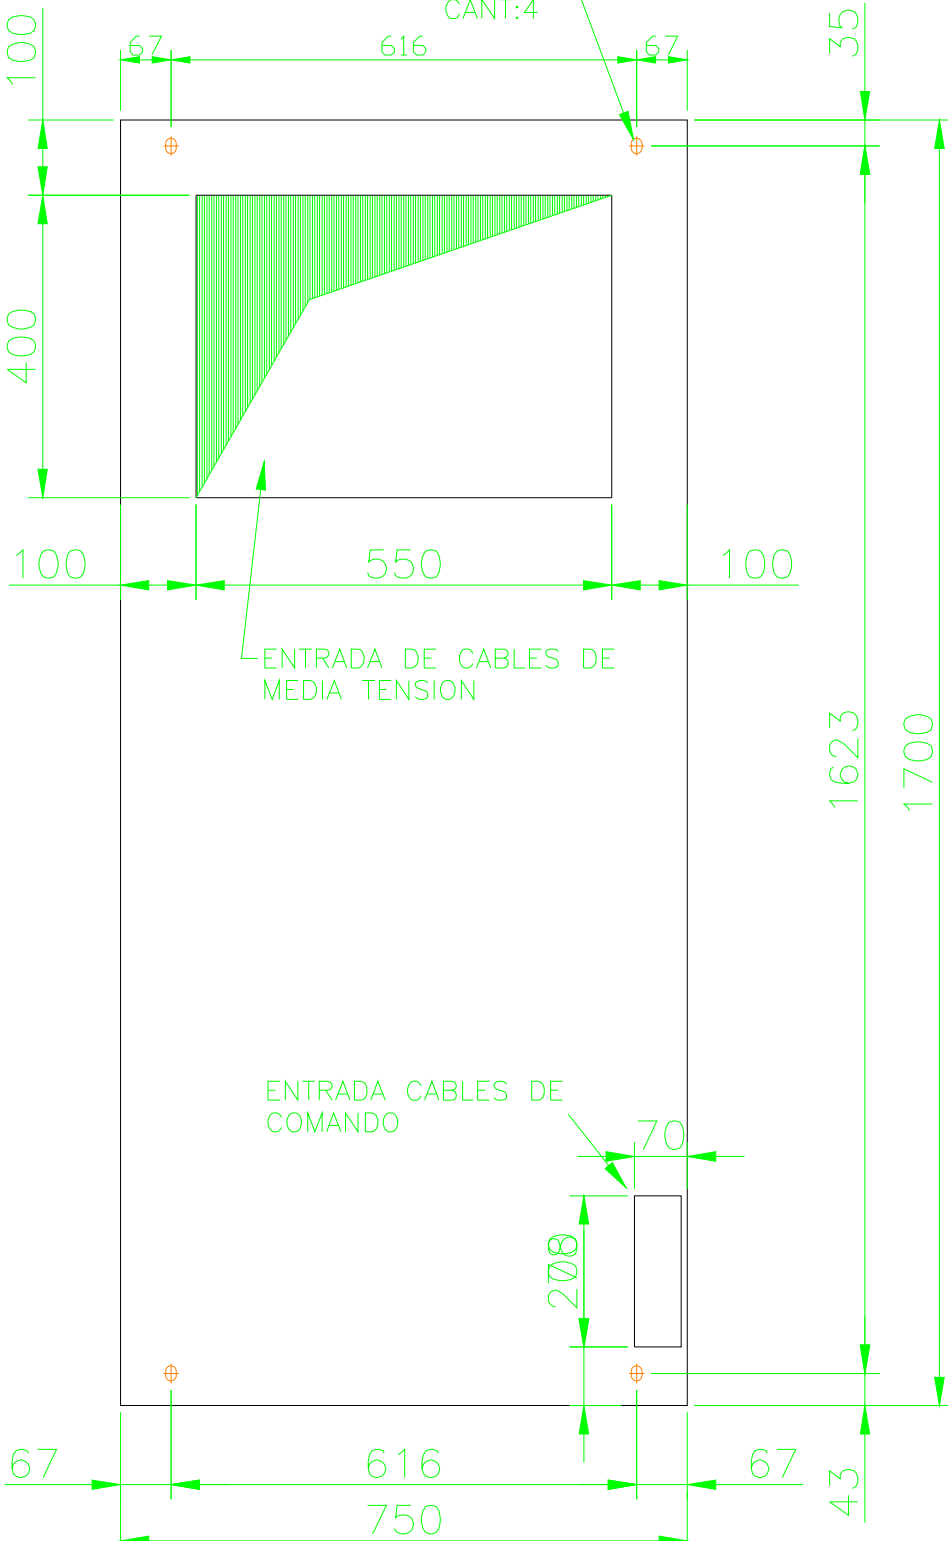

A

A

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.