

Corte lateral

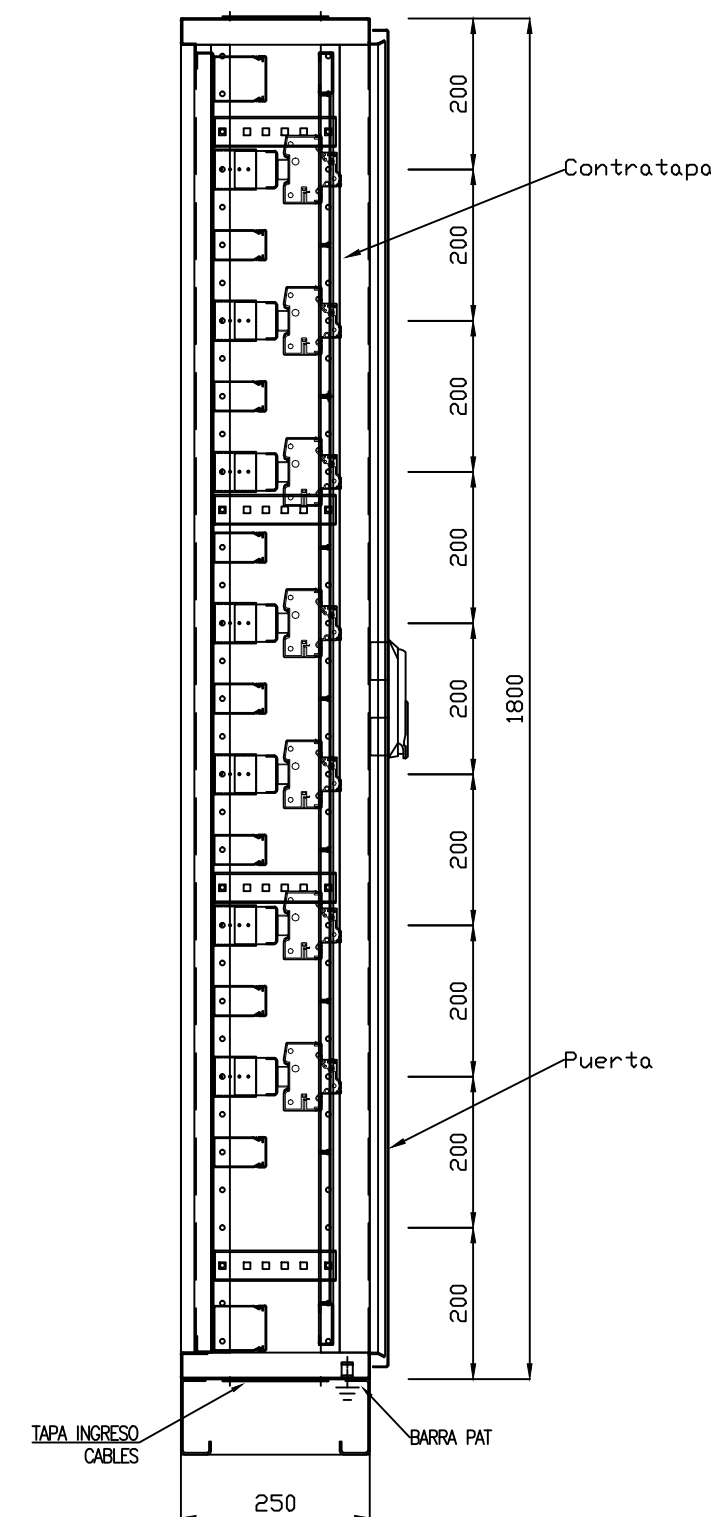


Diagrama de la configuración de la caja de cableado. Muestra una vista superior de la caja con una puerta de 690 mm de ancho y una contratapa de 290 mm de ancho. El ancho total es de 1000 mm y la profundidad es de 250 mm. Se indica la ubicación del 'Ducto Entrada/Salida de cables'.

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETO DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE TIPO FALLEBA .
- CERRADURAS CONTRATAPAS A HERRAMIENTA.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS CHAPA GALVANIZADA.
- ALIMENTACIÓN SUPERIOR/INFERIOR CON CABLES .
- SALIDA A CAMPO SUPERIOR/INFERIOR CON CABLES.
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO. FONDO NEGRO. LETRAS BLANCAS.

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

	Fecha	Cliente:				
	Dibujó	08/08/24	W.E.L.			
	Revisó					
	Aprobó					
Escala:	Denominación:	Obra:			HOSPITAL DE CLINICAS — SDE	
1/10		N° de Plano Cliente:				Rev.
Tolerancia		N° de Obra:				
Rugosidad	ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS TABLERO DOCENCIA 3P TS3P-E		3194		N° de Plano:	Rev.
			4748-44-M-TP01			1