

AUTORIZACION ESCRITA.  
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

CELDAS DE M.T. 13.2 KV - 25 KA  
Modelo: CB15V LI/LR

- ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA).
- PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS).
- GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
- CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA.
- CIERRE TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
- TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE.
- COLOR EXTERNO: RAL 9002.
- BARRAS DE FASES AISLADAS.
- BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS VERDE/AMARILLO.
- SALIDA DE CABLES: INFERIOR POSTERIOR.

BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10) mm

Peso: 700 kG por unidad.

CONFORME A  
FABRICACIÓN  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/01/25	G.Muchut	APTO PARA CONSTRUIR
A	11/12/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

PROYECCION  
Electroluz  
S.R.L.


RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricio Diez 175  
Tel.:03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
www.electroluz.com.ar  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rqta.  
Telefax:03482-429810(Rot.)  
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: <b>Grancor - Promaíz S.A.</b>	
Dibujó	11/12/24	S.SOSA	3686 Alejandro Roca - CBA	
Revisó	11/12/24	L. Picech	Obra: <b>PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV</b>	
Aprobó				
Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.
1:12.5	CELDAS 13.2 KV - 1250 A - 25 KA			
	CARATULA		N° de Obra:	
Tolerancia	CELDA DE SALIDA 13.2KV			
Rugocidad	1/5		N° de Plano:	Rev.
			4787-04-M-TP01	1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

SE0


VISTA FRENTE

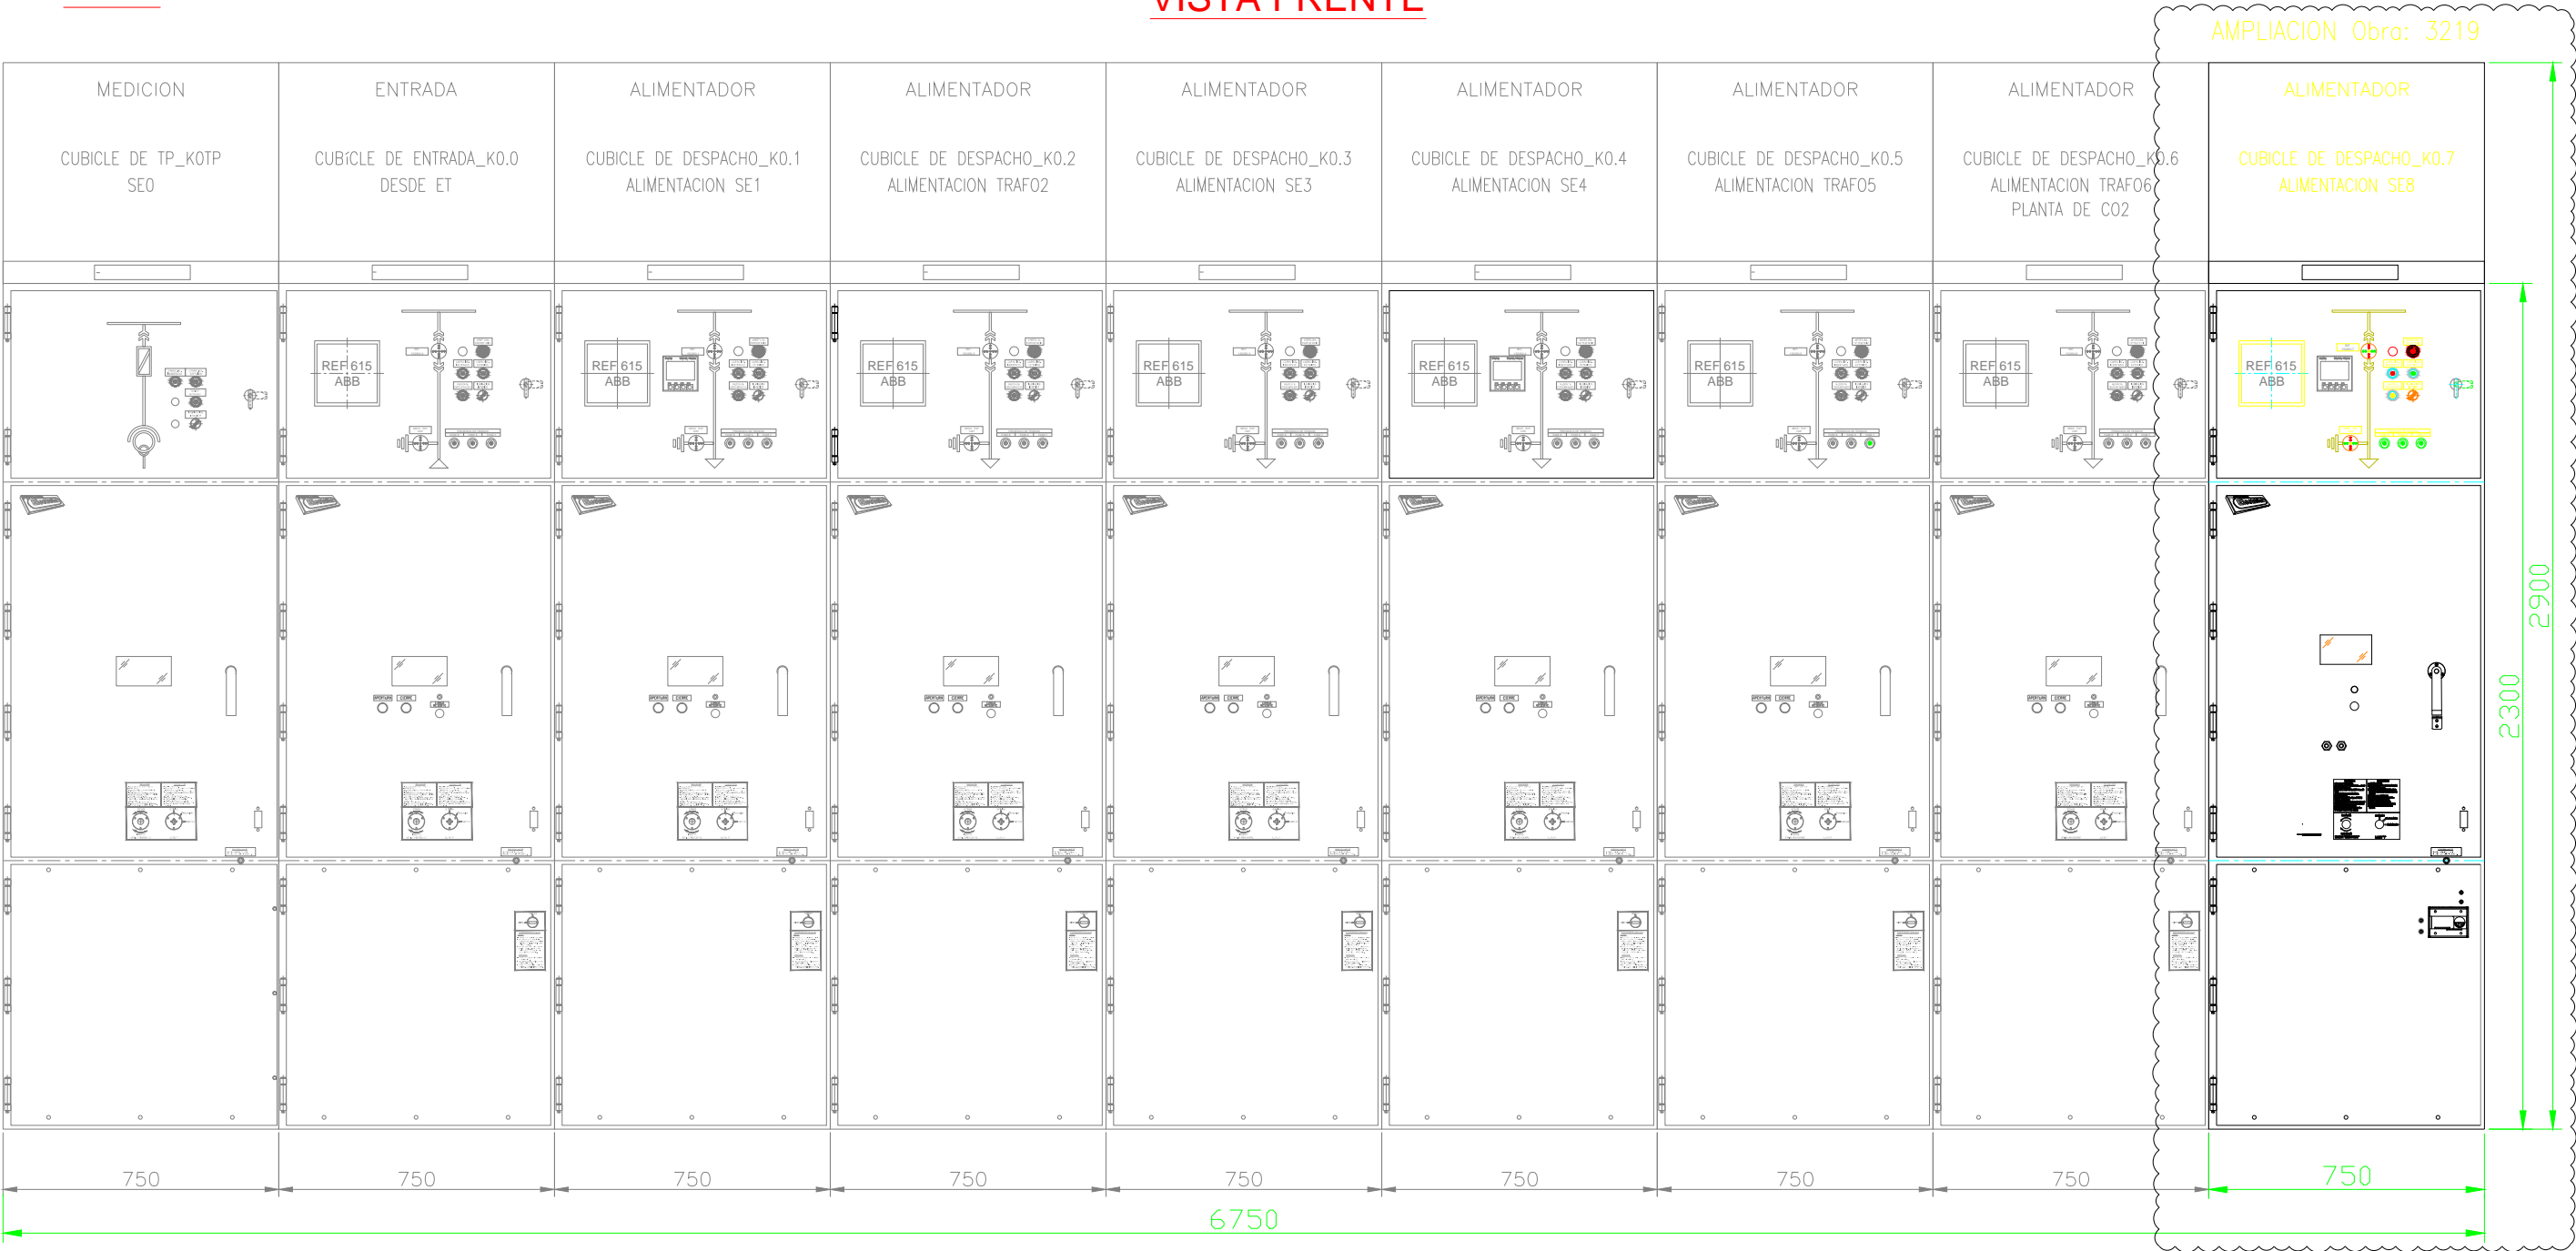

**CONFORME A FABRICACIÓN**  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	13/01/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION

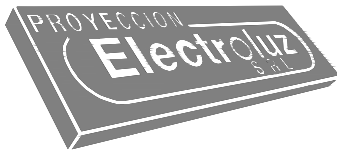

	Fecha	Nombre
Dibujó	11/12/24	S.SOSA
Revisó	11/12/24	G.MUCHUT
Aprobó		




Cliente:	<b>Grancor - Promaiz S.A.</b>
Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV
Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA TOPOGRAFICO CELDAS 13.2kV VISTA CONJUNTO SE0


N° de Obra:	<b>3219</b>	Hoja N°:	2/6
N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
N° de Plano:	4787-04-M-TP01	Rev.N°	1

**CONFORME A  
FABRICACIÓN**  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	3219	Hoja N°:	3/6
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV				
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA	N° de Plano Cliente:	-	Rev.N°	-
0	13/01/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION	Aprobó				TOPOGRAFICO CELDAS 13.2kV	N° de Plano:	4787-04-M-TP01	Rev.N°	1	
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION					VISTA CONJUNTO SE0					

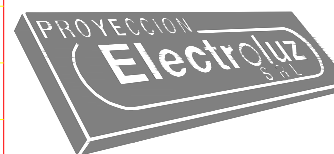

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

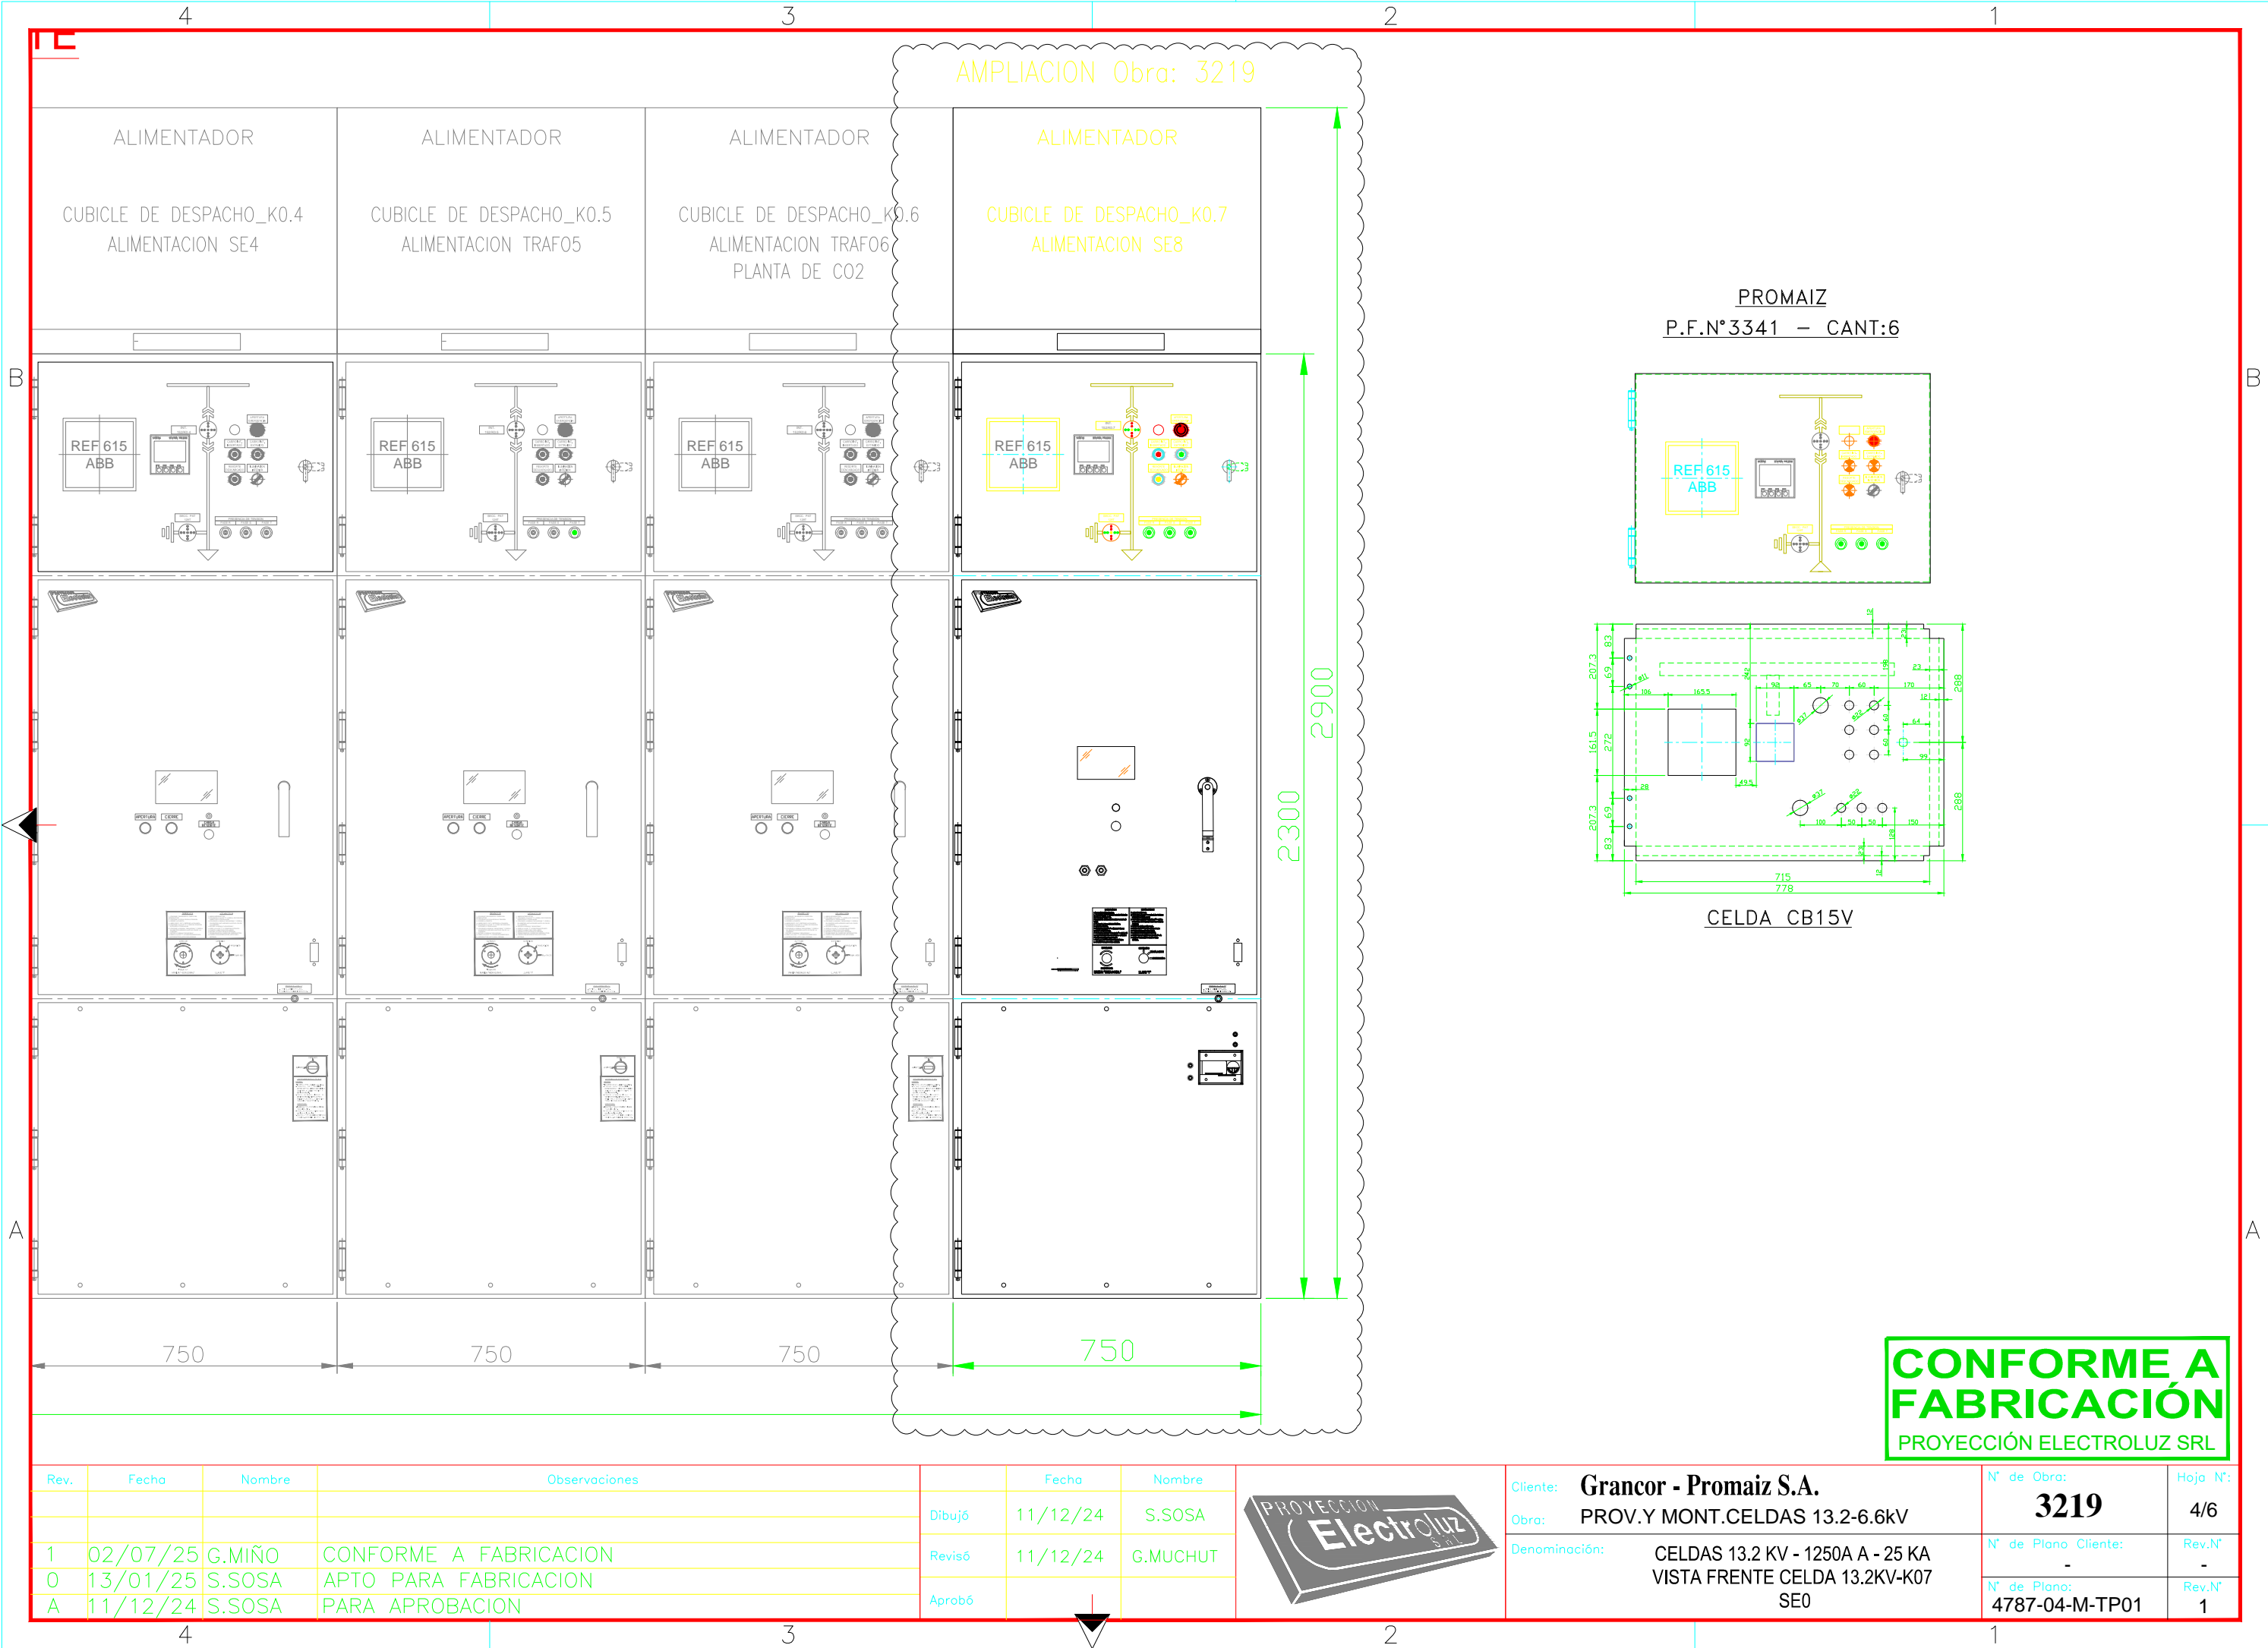


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

# DA DE CABLES


AGUJEROS PARA ANCLAJE OBLONGO DE 20x16 mm CANT:4

AMPLIACION Obra: 3219

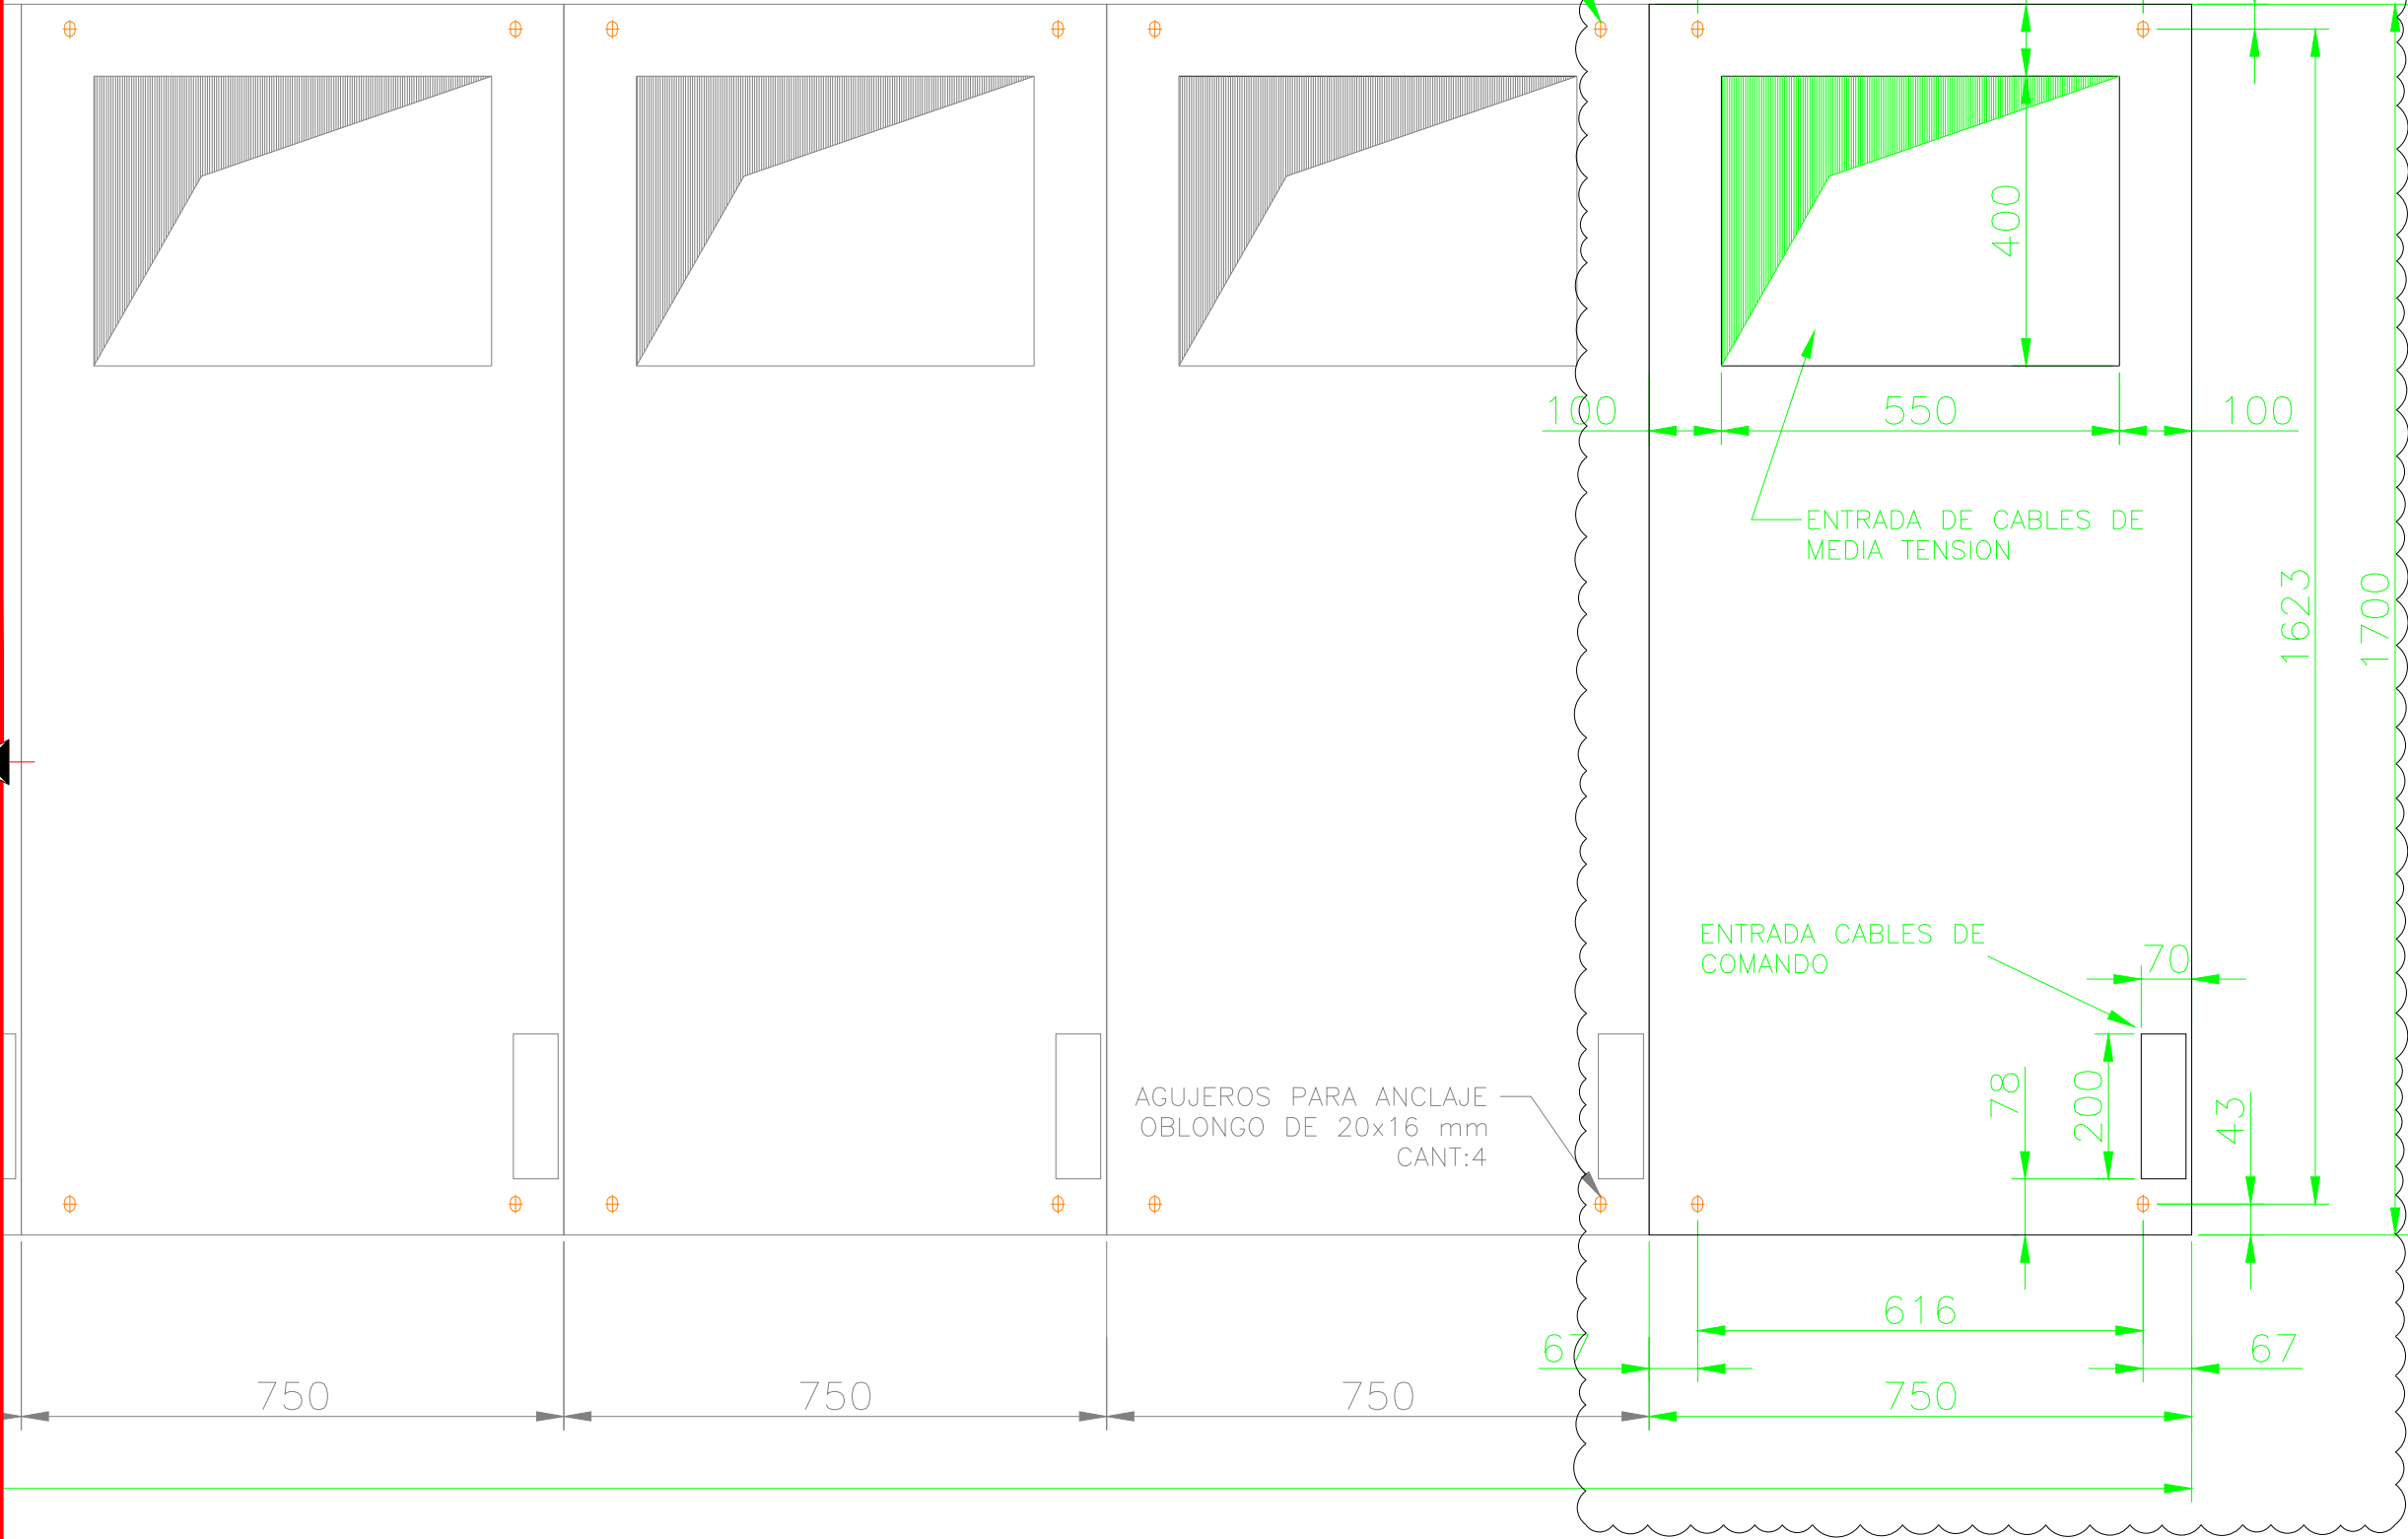

**CONFORME A FABRICACIÓN**  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente:	Grancor - Promaiz S.A.	N° de Obra:	Hoja N°:
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA <th>Obra:</th> <th>PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV</th> <th>3219</th> <th>5/6</th>		Obra:	PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV	3219	5/6
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación:	CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA VISTA ANCLAJE CELDA-K07- SE0 -	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
0	13/01/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION					N° de Plano:		-	-
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION	Aprobó						4787-04-M-TP01	1

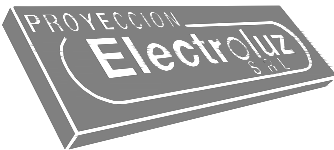

AUTORIZACION ESCRITA.  
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B

A

4

3

2


1

ALIMENTADOR  
CUBICLE DE DESPACHO\_K0.4  
ALIMENTACION SE4


ALIMENTADOR  
CUBICLE DE DESPACHO\_K0.5  
ALIMENTACION TRAF05

ALIMENTADOR  
CUBICLE DE DESPACHO\_K0.6  
ALIMENTACION TRAF06  
PLANTA DE C02

AMPLIACION Obra: 3219  
ALIMENTADOR  
CUBICLE DE DESPACHO\_K0.7  
ALIMENTACION SE8

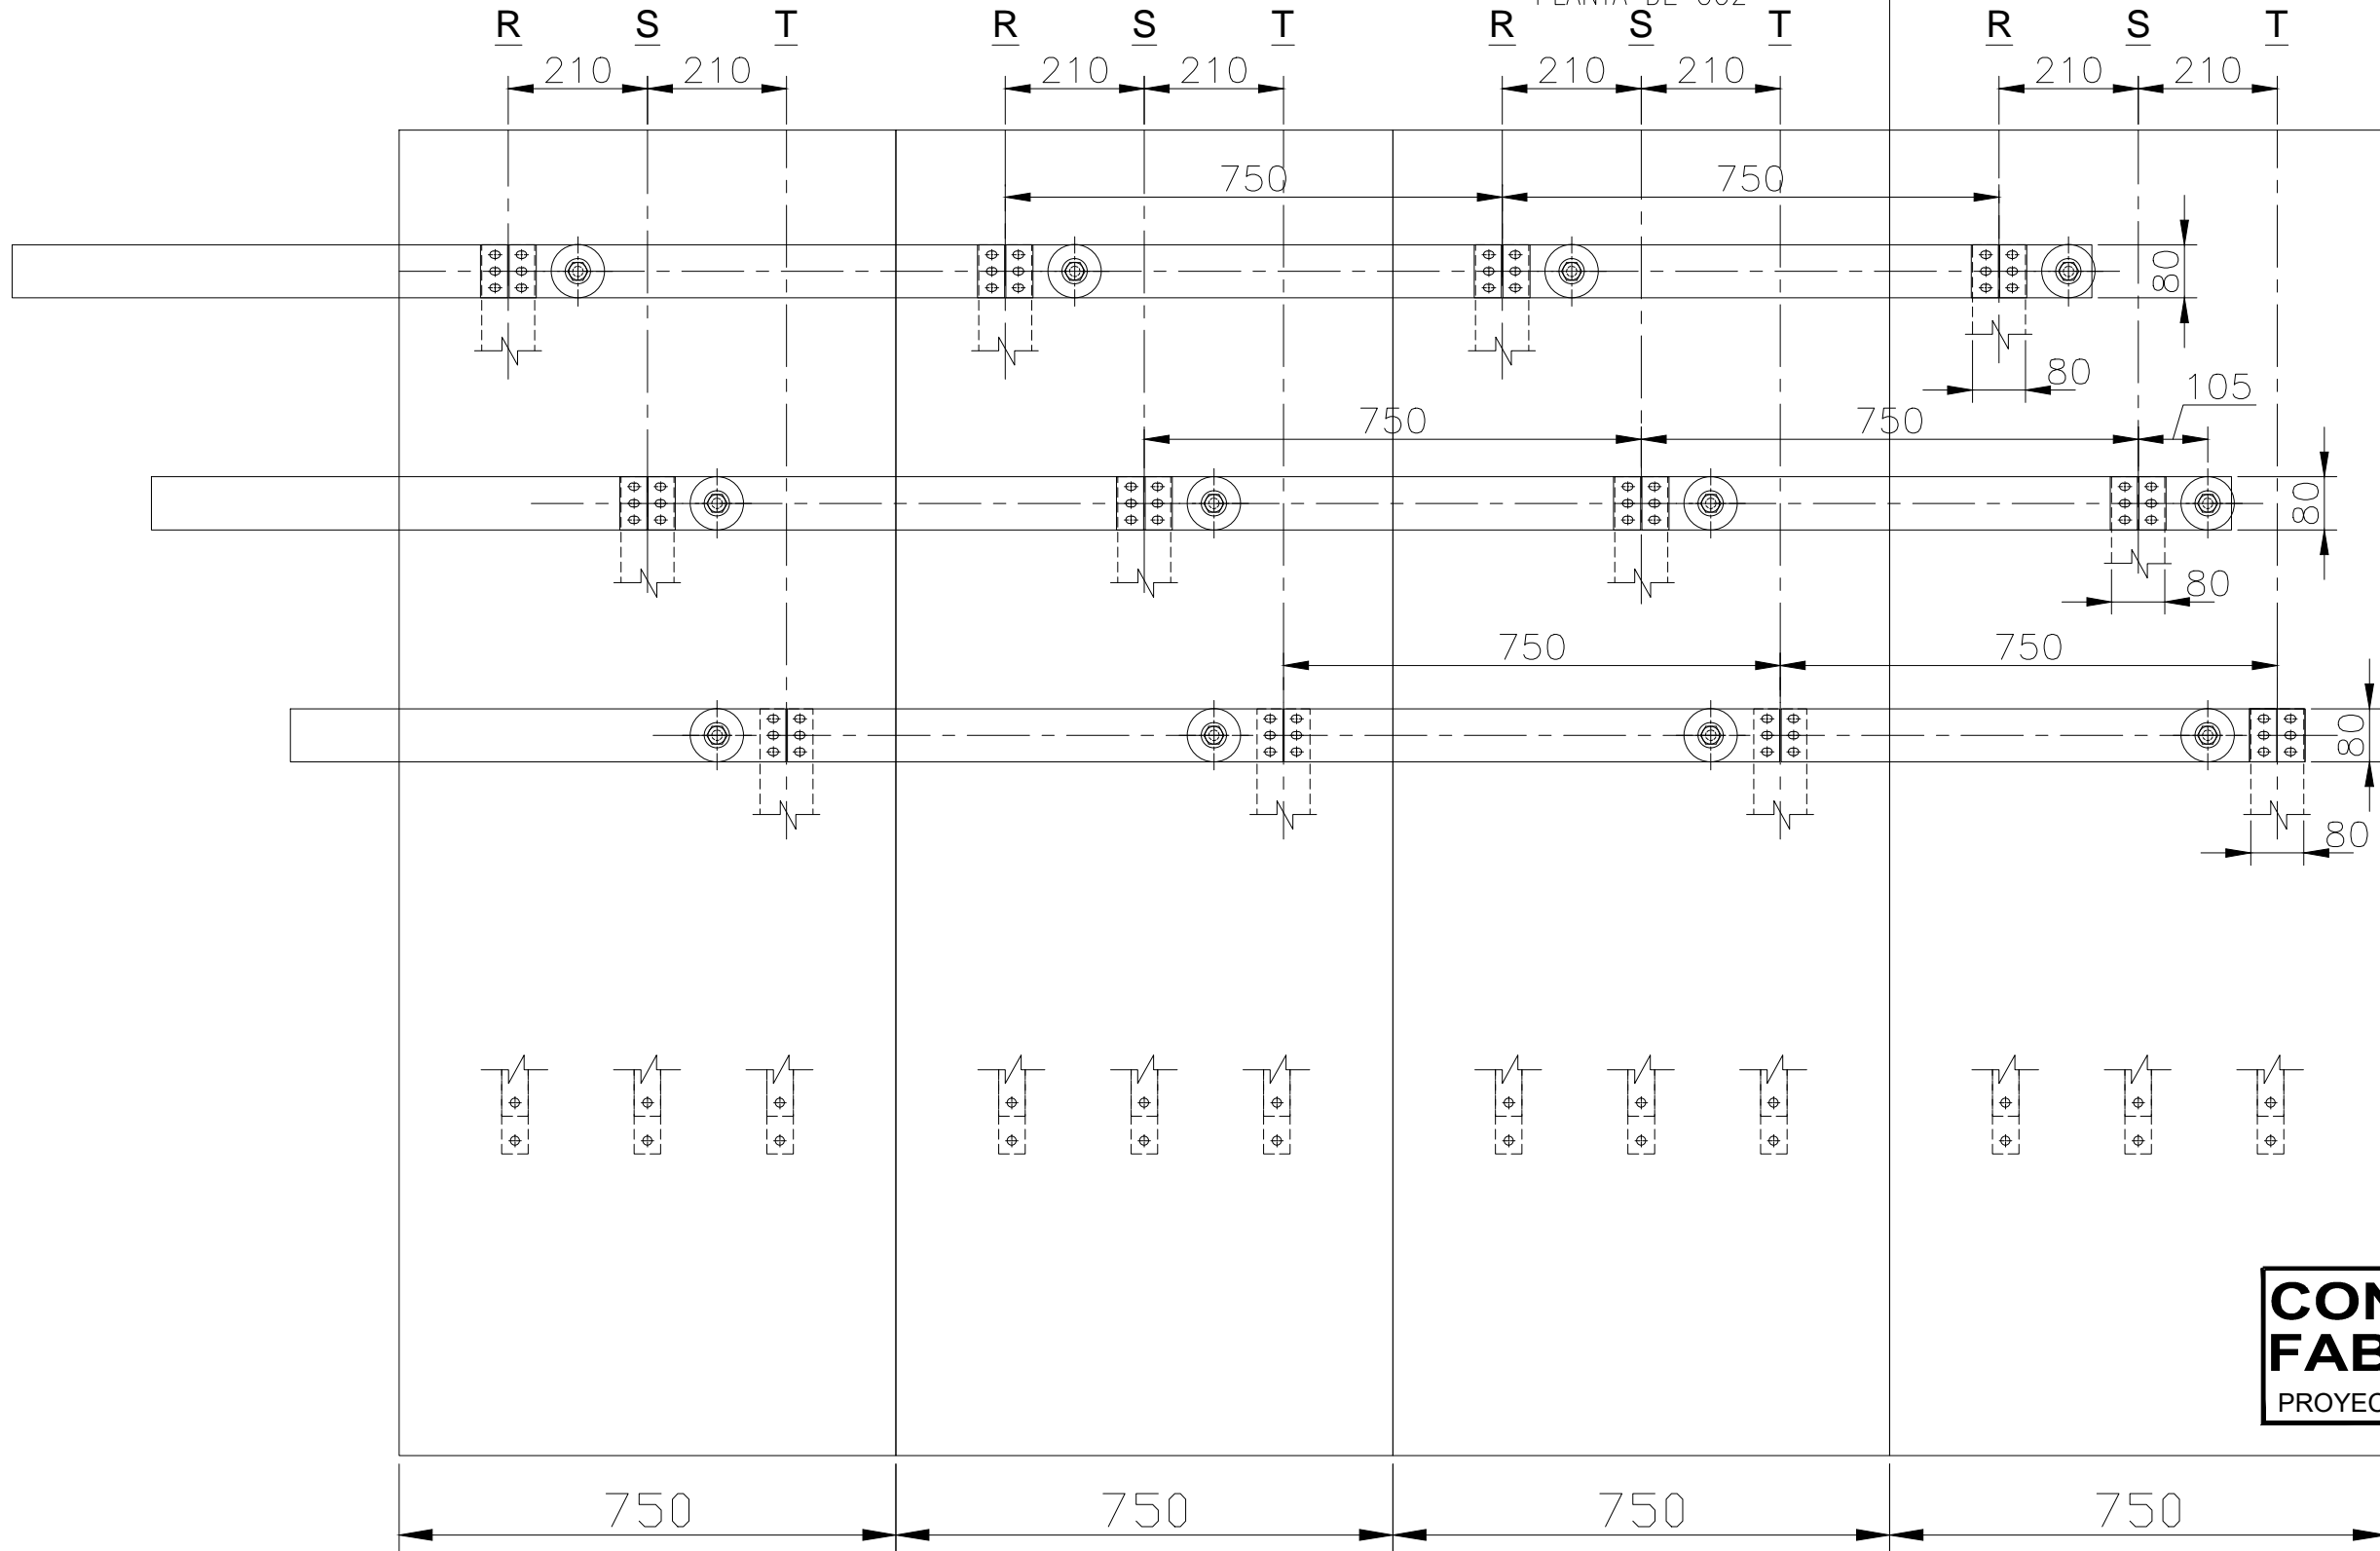

**CONFORME A  
FABRICACIÓN**  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

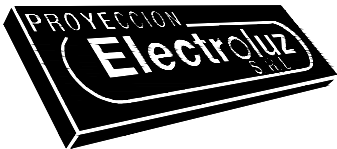Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: <b>Grancor - Promaiz S.A.</b>	N° de Obra: <b>3219</b>	Hoja N°: <b>6/6</b>
				Dibujó	11/12/24	S.SOSA		Obra: <b>PROV.Y MONT.CELDAS 13.2-6.6kV</b>	N° de Plano Cliente: <b>-</b>	Rev.N° <b>-</b>
1	02/07/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó	11/12/24	G.MUCHUT		Denominación: <b>CELDAS 13.2 KV - 1250A A - 25 KA BARRAS PPALES - SE0</b>	N° de Plano: <b>4787-04-M-TP01</b>	Rev.N° <b>1</b>
0	13/01/25	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION	Aprobó						
A	11/12/24	S.SOSA	PARA APROBACION							

4

3

2

1