FRENTE CONJUNTO CELDAS 6,6 KV – SUBESTACION "F"

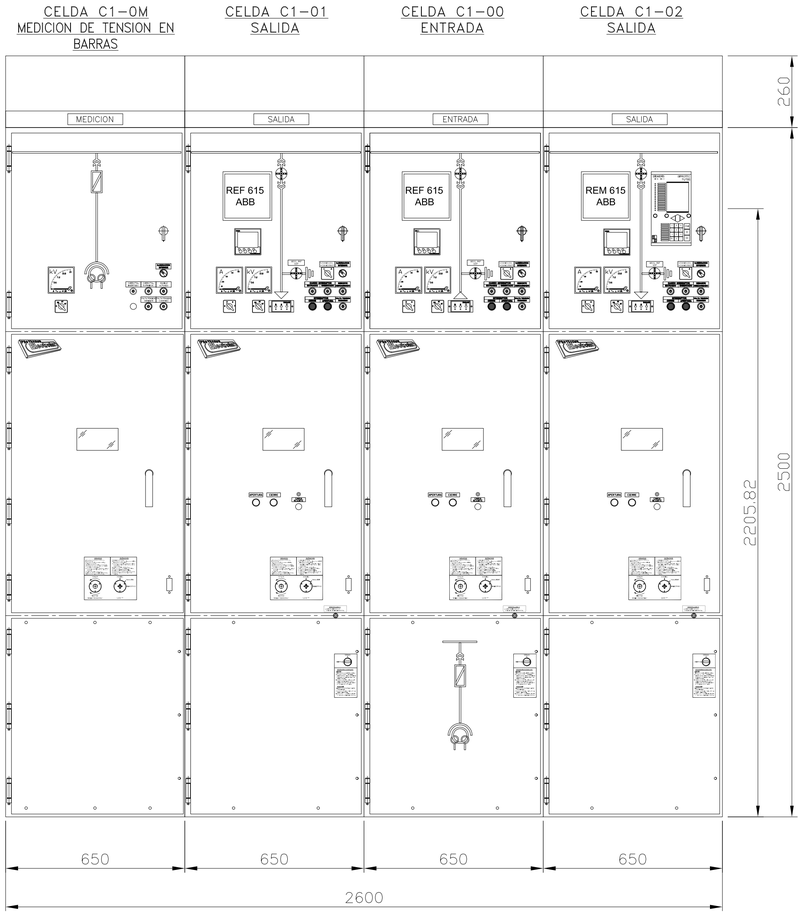

TIPO: ENTRADA/SALIDAS

CORTE LATERAL

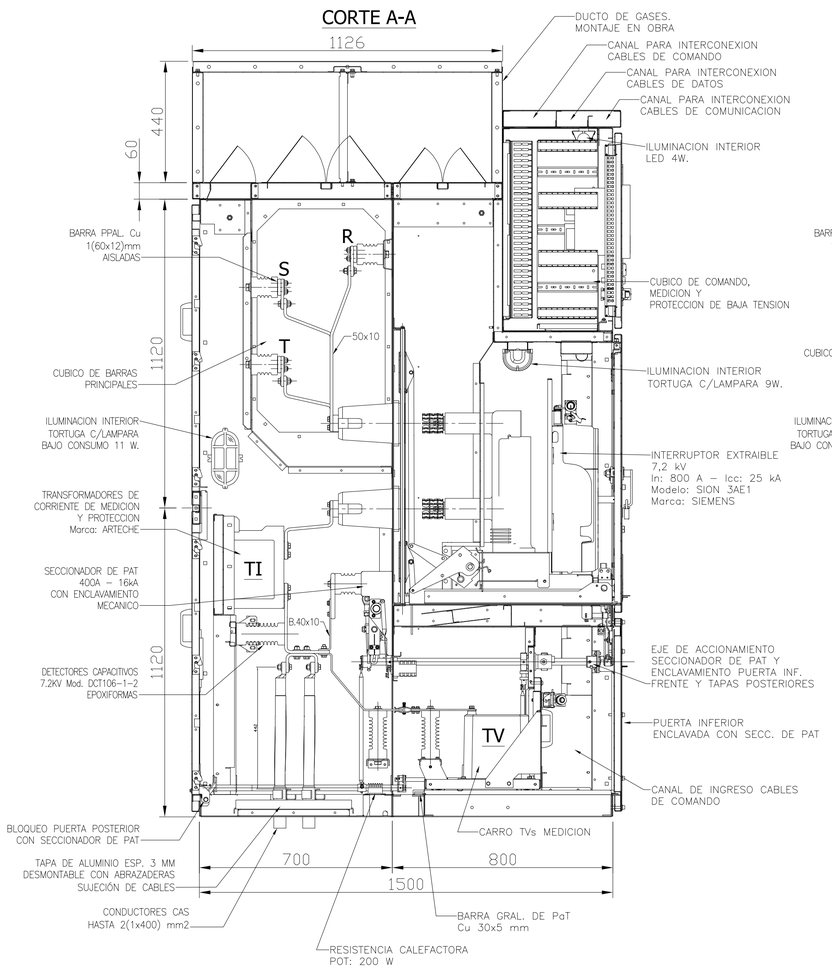

TIPO: MEDICION

CORTE LATERAL

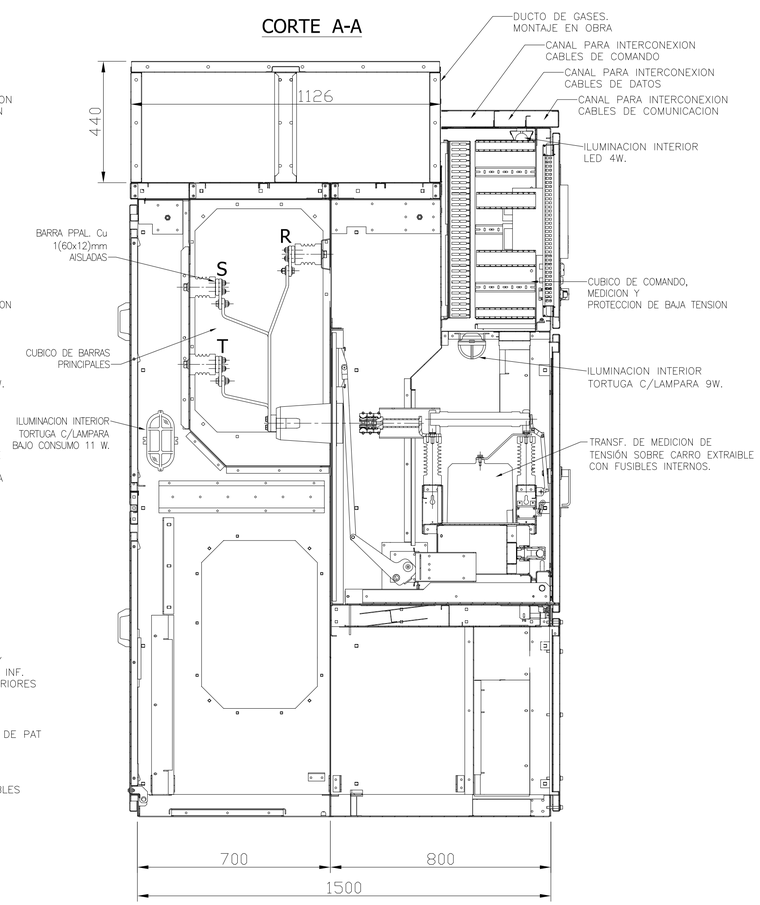

VISTA EN PLANTA

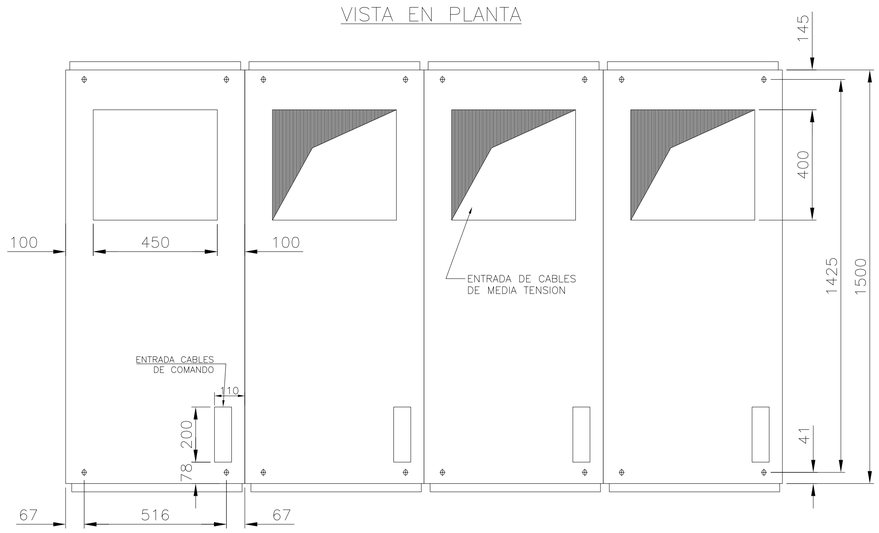

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

–ALTO: 2300 mm.
–PROFUNDIDAD: 1500 mm.
–LARGO TOTAL: 3350 mm.
–ESTRUCTURA DE CH. GALVANIZADA Esp. 2 y 2.5 mm (NO PINTADA).
–PUERTAS DE CH. LAMINADAS EN FRIO Esp. 2 mm y TAPAS TRASERAS (DOBLE CHAPA) Y TAPAS FINALES DEL TABLERO EN CH. LAMINADAS EN FRIO Esp. 2mm (PINTADAS).
–GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X.
–CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA.
–CIERRE TAPAS POSTERIORES ABULONADAS.
–TIPO DE PINTURA: POLVO TERMOCONVERTIBLE.
COLOR EXTERIOR: BLANCO RAL 9002, MICROTEXTURADO.
–BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS VERDE–AMARILLA.
–ACOMETIDA DE ALIMENTACION: INFERIOR FRONTAL/POSTERIOR.
–SALIDA DE CABLES: INFERIOR FRONTAL/POSTERIOR.

DIMENSIONAMIENTO BARRAS Cu

–BARRAS PRINCIPALES Cu 1250 A: 1(60 x 12) mm
–BARRAS Cu ACOMETIDA Y ENTRADA CELDA ENTRADA 800 A: 1(50 x 10) mm.

REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION
0	20/09/23	L.R.P.	APTO PARA CONSTRUIR
A	15/07/23	L.R.P.	REVISION PUERTA COMANDO
E0	13/03/23	L.R.P.	EMISION ORIGINAL - PARA COTIZAR

PROYECCION Electroluz

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482–421940 (Rot.)
Fax:03482–421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial – Rqta.
Telefax:03482–429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre
Dibujó	13/03/23	G.A.M.
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10
Tolerancia
Rugocidad

Denominación:
CONJUNTO DE CELDAS
CB7V-LI/LR - 7,2 KV
SUBESTACION "F"

Cliente: BUNGE
COMPLEJO INDUSTRIAL CAMPANA
Obra: SUBESTACION "F" 6,9/0,4 KV

N° de Plano Cliente: SAUX–E–001 — Rev. 2
N° de Obra: -
N° de Plano: 4646-00-M-DM01 — Rev. 0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.