

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

HOJA	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN
1	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES CARATULA	0
2	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES DISTRIBUCION DE TENSIONES	0
3	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ENTRADA/SALIDAN BINARIAS	0
4	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ALARMAS	0
5	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ESQUEMA DE RED	0
6	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES TELEPROTECCION TP1	0
7	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES SWITCH Y BORNERAS XK	0
8	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ILUMINACION Y CALEFACCION	0
9	CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES LISTADO DE MATERIALES	0

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

				<div><div>PROYECCION</div><div>Electroluz</div><div>S.R.L.</div></div> <div>RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar</div>		Fecha	Nombre	Cliente: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA			
					Dibujó	12/06/24	P.MONROIG	ROSARIO			
					Revisó	12/06/24	C.CENDRA				
					Aprobó			Obra: CONVERSION A D.T. L.A.T. 132kV ET ROSARIO OESTE-ET GODOY			
					Escala:	INDICADA			Denominación:		N° de Plano EPE Santa Fe:
O	10/09/25	J.FALABELLA	CONFORME A FABRICACION		CABLEADO INTERNO				E-PUN-1-00-E-CI-0103		
B	16/07/24	P.MONROIG	SE MODIFICO ESQUEMA DE RED		GABINETE DE COMUNICACIONES				N° de Obra:		
A	12/06/24	P.MONROIG	PARA APROBACION		E.T. PROVINCIAS UNIDAS A ET FUNDAR		2574		N° de Plano Interno:		Rev.
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		Tolerancia	Hoja 1 de 9			4403-25-E-CI02		0
					Rugocidad						



Cliente: EPE SANTA FE Obra: E.T. 132/33/13.2kV GODOY	N° de Obra: 2574	Hoja N°: 2/9
Denominación: CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES DISTRIBUCION DE TENSIONES	N° de Plano Cliente: E-PUN-1-00-E-CI-0103	Rev.N°
	N° de Plano: 4403-25-E-CI02	Rev.N° 0

SALIDAS BINARIAS IFC2			
RESERVA 1	RESERVA 2	RESERVA 3	RESERVA 4



	Cliente: EPE SANTA FE Obra: E.T. 132/33/13.2kV GODOY	N° de Obra: 2574	Hoja N°: 3/9
	Denominación: CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ENTRADA/SALIDAS BINARIAS	N° de Plano Cliente: E-PUN-1-00-E-CI-0103 N° de Plano: 4403-25-E-CI02	Rev.N° Rev.N° 0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ALARMAS

TELEPROTECCION HACIA ET FUNDAR

GABINETE DE COMUNICACIONES
ET PUN A ET FUNDAR

X2: 1

X21

X2

C23

K1

X2

A21

X24

X2: 4

X22

A25

K2

A28

X25

X2: 5

X23

C30

K3

A32

X26

X2: 6

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	12/06/24	P.MONROIG
				Revisó	12/06/24	C.CENDRA
0	10/09/25	J.FALABELLA	CONFORME A FABRICACION	Aprobó		
B	16/07/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			
A	12/06/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			

PROYECCION
Electroluz
S r.l

Cliente: **EPE SANTA FE**

Obra: **E.T. 132/33/13.2kV GODOY**

Denominación:
**CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES
ALARMAS**

N° de Obra:
2574


N° de Plano Cliente:
E-PUN-1-00-E-CI-0103

N° de Plano:
4403-25-E-CI02

Hoja N°:
4/9

Rev.N°
0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

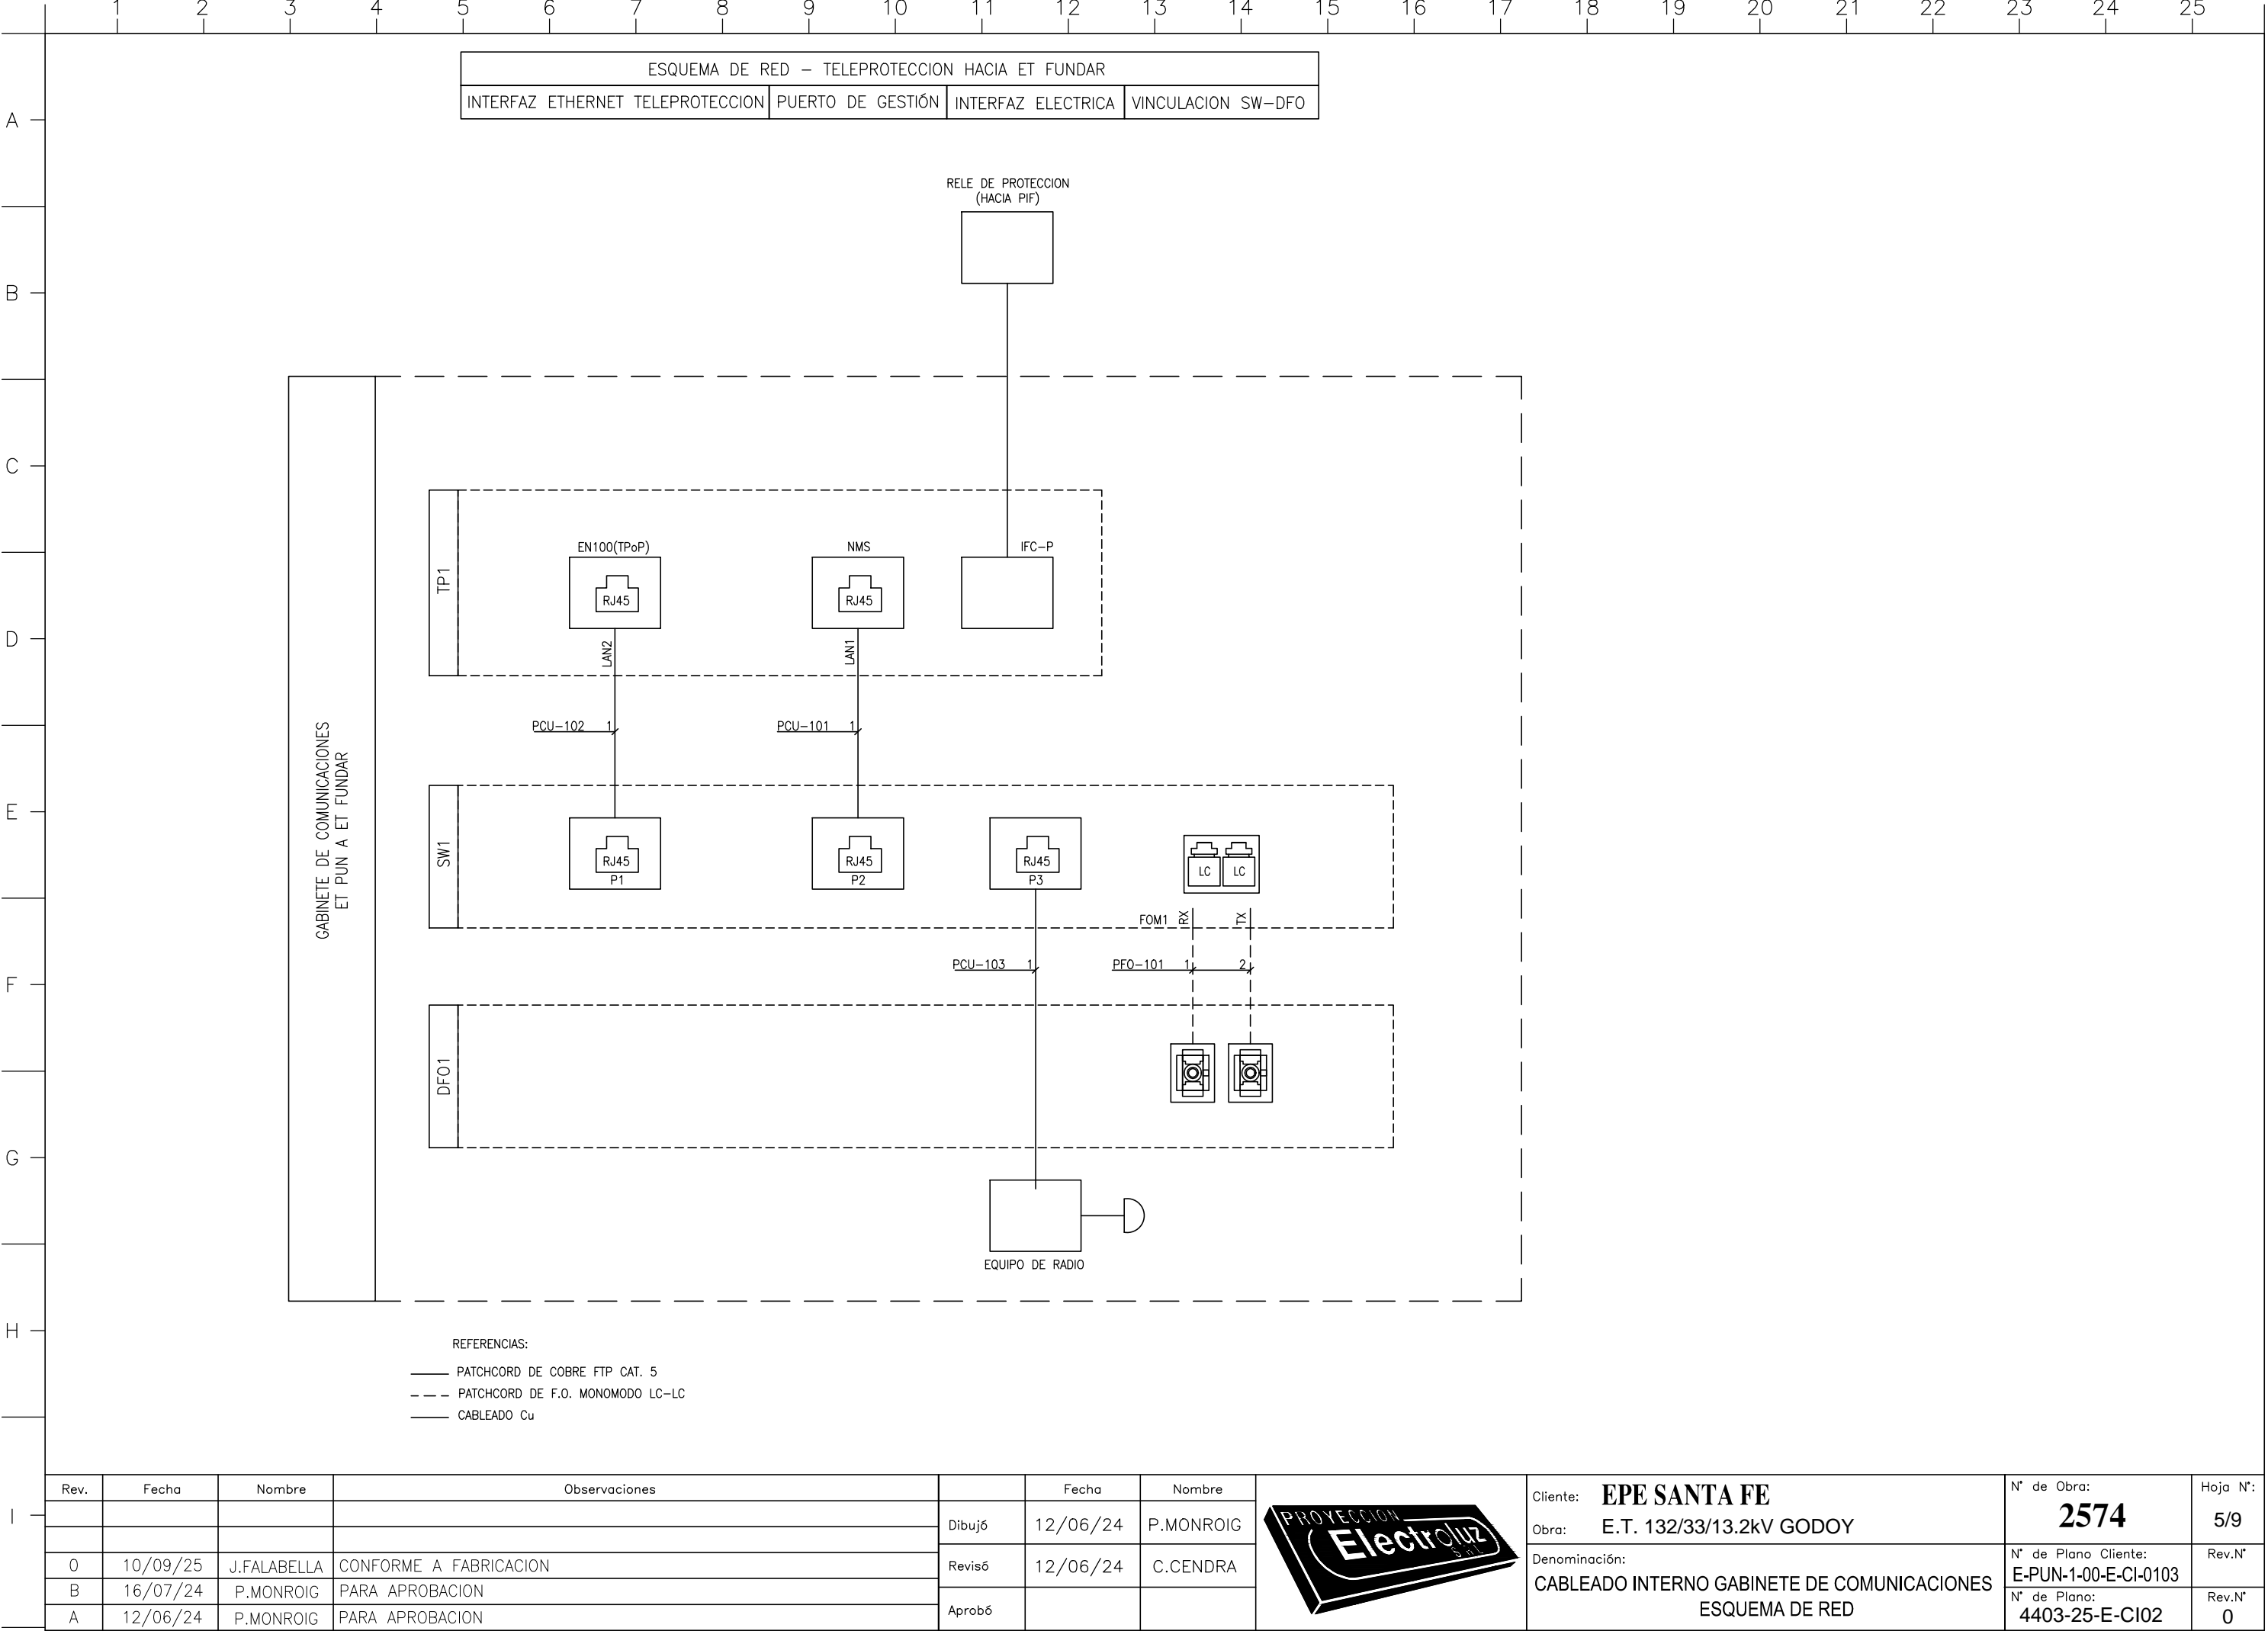

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	12/06/24	P.MONROIG
				Revisó	12/06/24	C.CENDRA
				Aprobó		
0	10/09/25	J.FALABELLA	CONFORME A FABRICACION			
B	16/07/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			
A	12/06/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			

PROYECCION
Electroluz
S r.l

Cliente:

EPE SANTA FE

Obra:

E.T. 132/33/13.2kV GODOY

Denominación:

CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES
ESQUEMA DE RED

N° de Obra:

2574

N° de Plano Cliente:

E-PUN-1-00-E-CI-0103

N° de Plano:

4403-25-E-CI02

Hoja N°:


5/9


Rev.N°

Rev.N°


0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

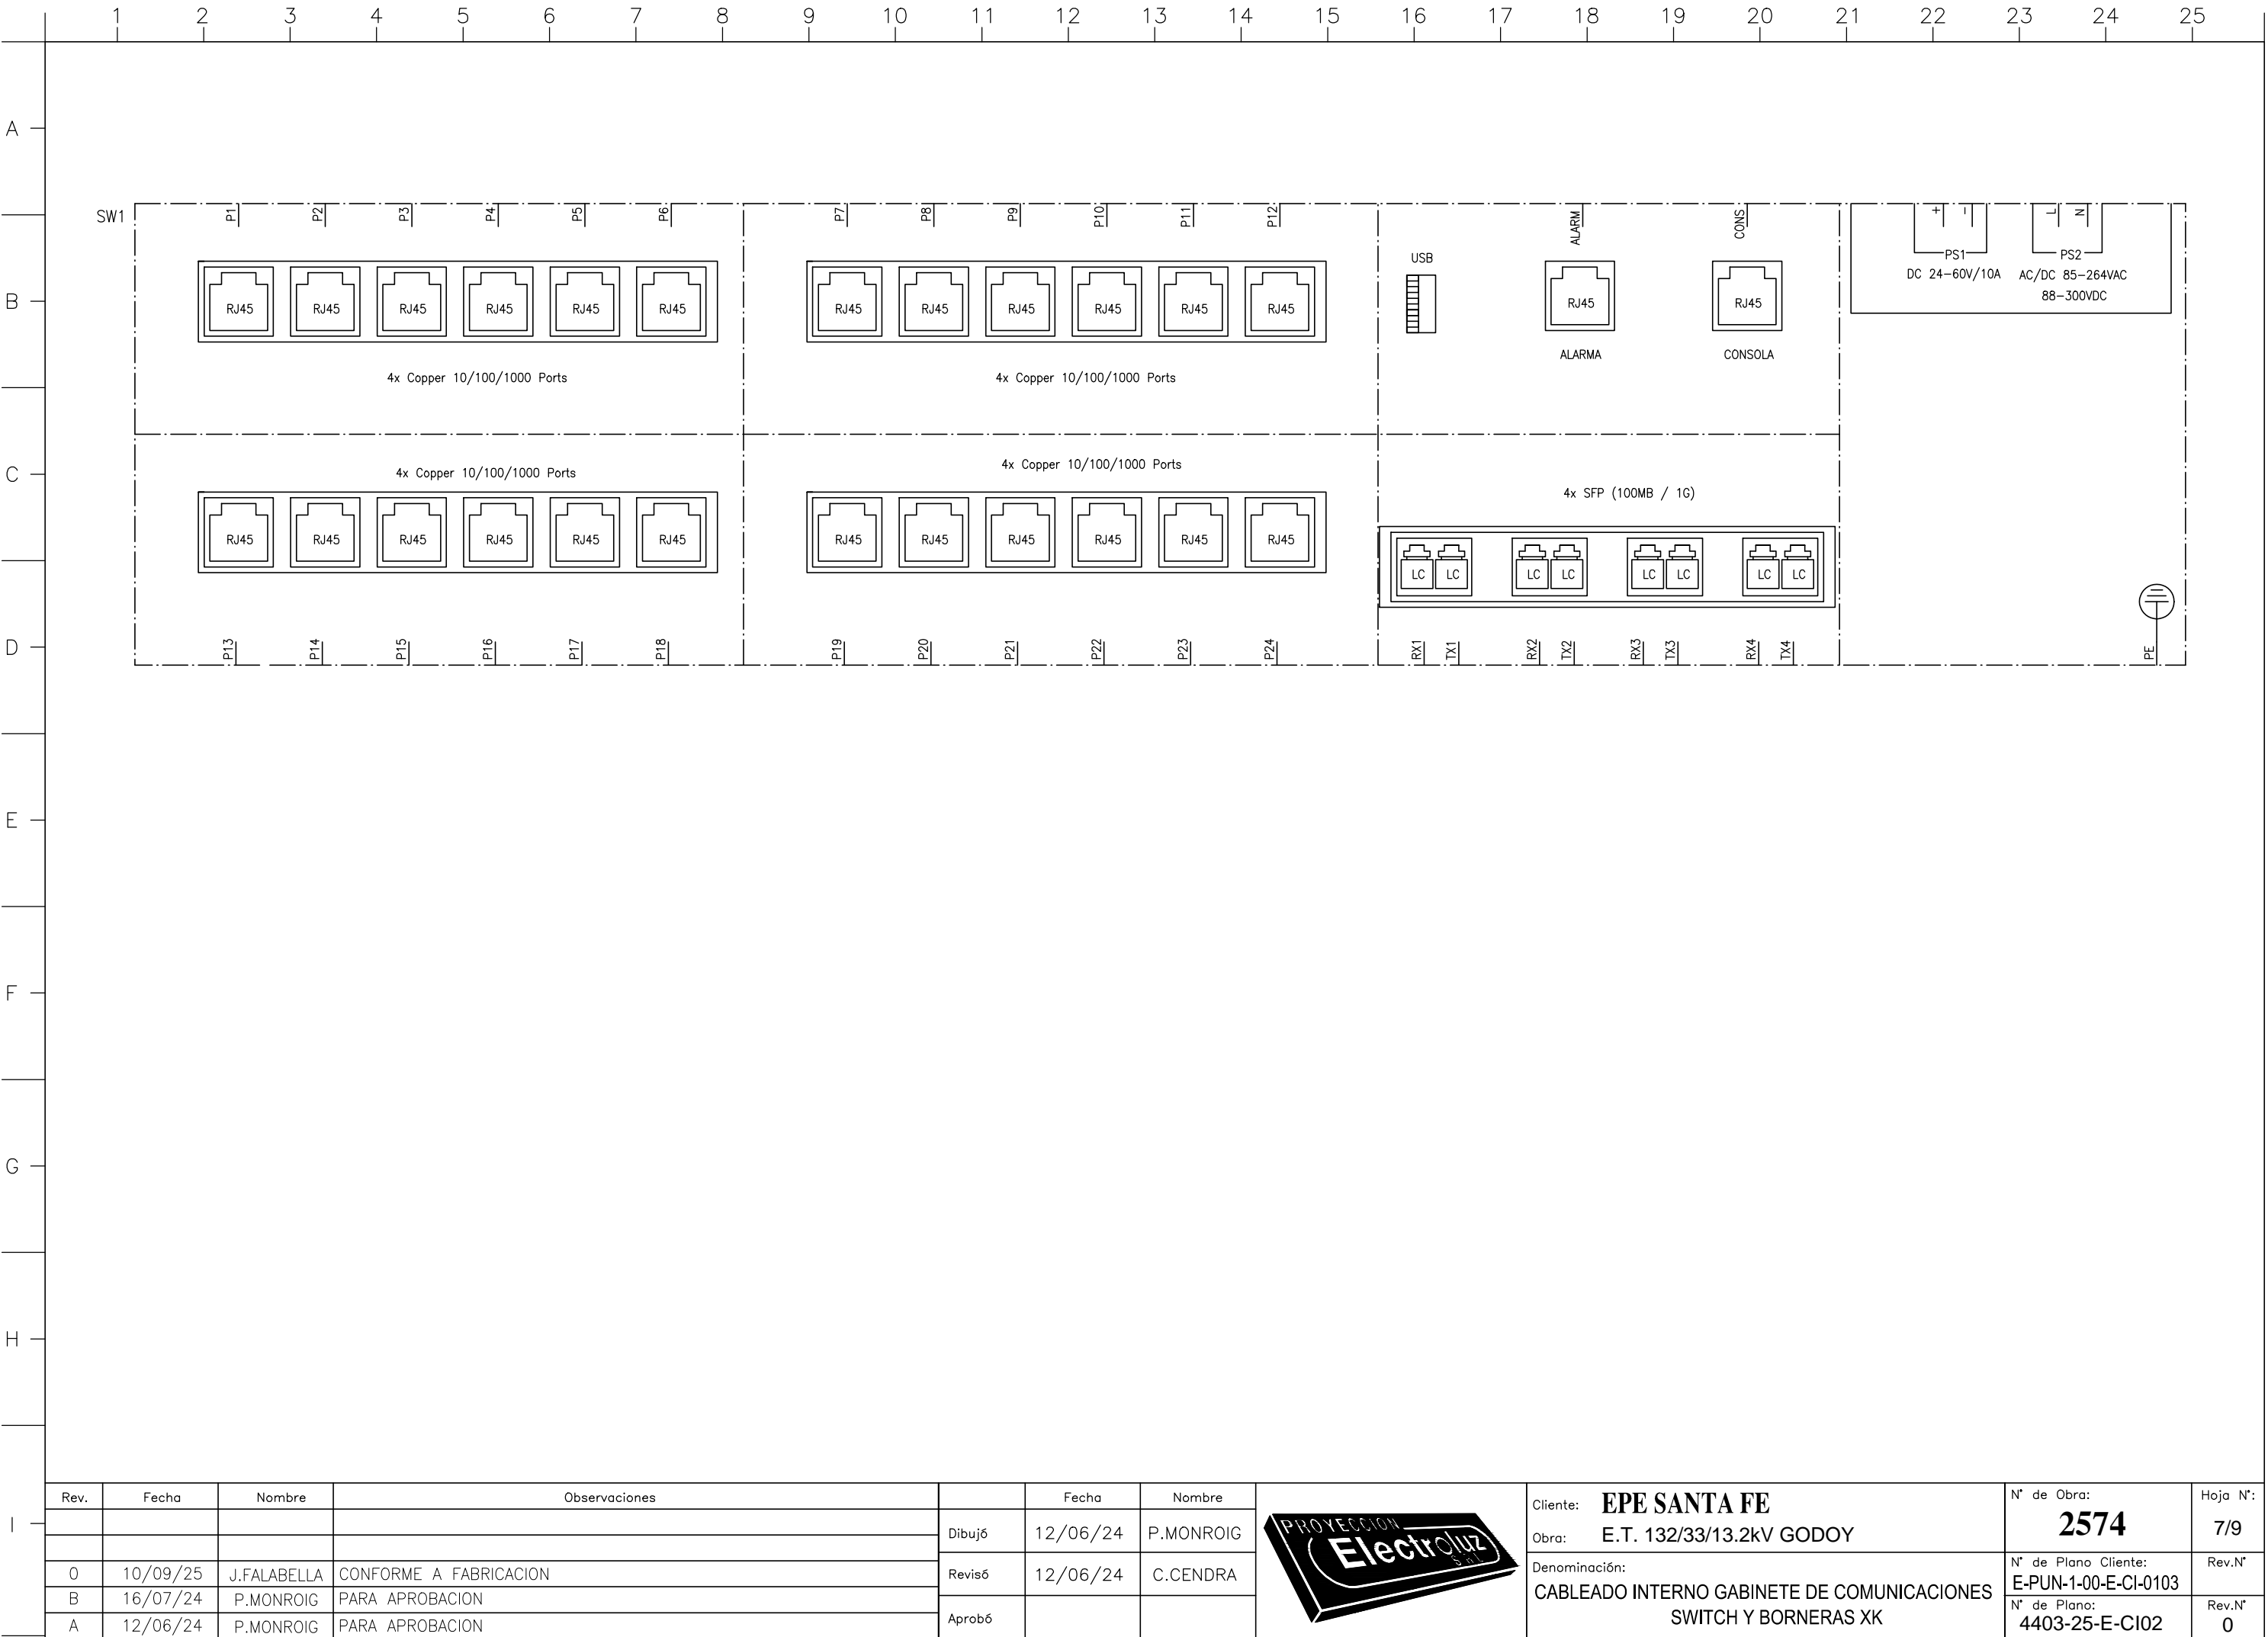

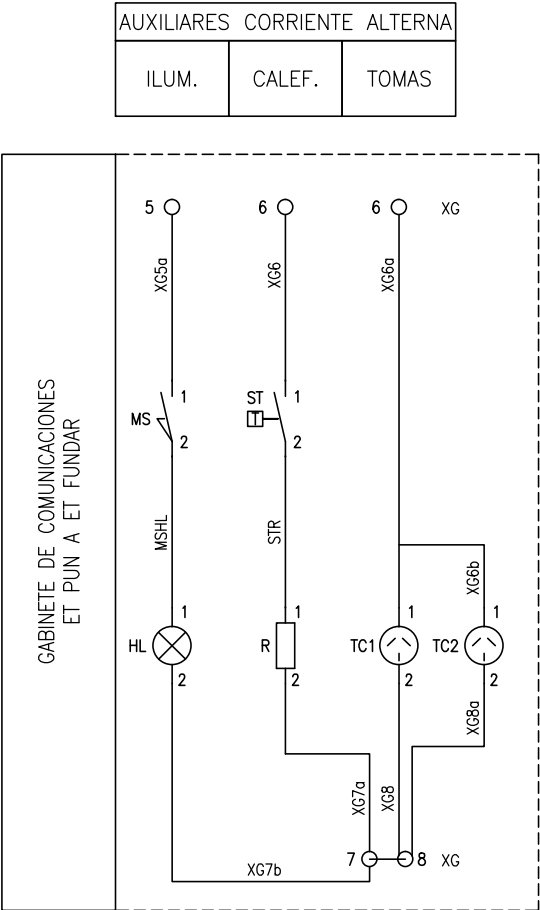

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	12/06/24	P.MONROIG
0	10/09/25	J.FALABELLA	CONFORME A FABRICACION	Revisó	12/06/24	C.CENDRA
B	16/07/24	P.MONROIG	PARA APROBACION	Aprobó		
A	12/06/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			

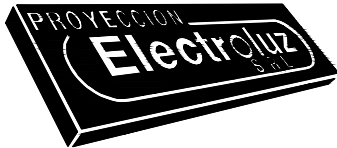

Cliente: EPE SANTA FE Obra: E.T. 132/33/13.2kV GODOY	N° de Obra: 2574	Hoja N°: 8/9
Denominación: CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES ILUMINACION Y CALEFACCION	N° de Plano Cliente: E-PUN-1-00-E-CI-0103 N° de Plano: 4403-25-E-CI02	Rev.N° Rev.N° 0

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

12345678910111213141516171819202122232425

LISTA DE COMPONENTES TABLERO DE COMUNICACIONES ET PUN A ET FUNDAR						
REF	TAG	ELEMENTO	MARCA	CODIGO O MODELO	CANT.	
1	SW1	SWITCH INDUSTRIAL	CISCO	IE4010-4S24P Y3XP59C9Y913X8N	1	
2	TP1	TELEPROTECCION SWT3000	SIEMENS	7VR5871-2EA00-OAD2/DD	1	
3	DFO	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS	GABITEL		1	
5	DC	DISTRIBUIDOR DE CABLES	PE		2	
6	72/1, 72/2, 72/3	INT. TERMOMAGNETICO 2x4A 10ka "C" (IEC 60947-2)	SCHNEIDER	C60H-DC A9N61524	3	
7	52/1, 52/2	INT. TERMOMAGNETICO 2x4A 10ka "C" (IEC 60947-2)	SCHNEIDER	iC60N A9F74204	2	
8	52Q	INT. TERMOMAGNETICO 2x10A 10ka "C" (IEC 60947-2)	SCHNEIDER	iC60N A9F74210	1	
9	ST	TERMOSTATO PARA CALEFACI3N -30 A 30°C	ALRE	F3000	1	
10	HL	LUMINARIA LED T4 12W	LUCCIOLA	RE308	1	
11	TC	TOMACORRIENTE 220 Vca 10 A	JELUZ		1	
12	R	RESISTENCIA CALEFACTORA 100W	CALROCAL	CT-ST150	1	
13	X2, XG, 48XG, 220XG	BORNES DE PASO	PHOENIX CONTACT	TB4-I	3	
14	X1	BORNE SECCIONABLE	PHOENIX CONTACT	TB6-RTK	32	
15	XG	BORNES DE PASO	PHOENIX CONTACT	TB4-QUATTRO	4	

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibuj3	12/06/24	P.MONROIG
				Revis3	12/06/24	C.CENDRA
0	10/09/25	J.FALABELLA	CONFORME A FABRICACION	Aprob3		
B	16/07/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			
A	12/06/24	P.MONROIG	PARA APROBACION			

PROYECCION
Electroluz
S r l

Cliente: EPE SANTA FE

Obra: E.T. 132/33/13.2kV GODOY

Denominaci3n:
CABLEADO INTERNO GABINETE DE COMUNICACIONES
LISTADO DE MATERIALES

N3 de Obra:
2574

N3 de Plano Cliente:
E-PUN-1-00-E-CI-0103

N3 de Plano:
4403-25-E-CI02

Hoja N3:
9/9

Rev.N3

Rev.N3
0