



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.




EQUIPO [TAG]	ALIMENTACION	.	INT. PRIN.	IL. SALA	IL. EMERGENCIA	TOMACORRIENTES	RESERVA EQUIPADA	AIRE ACONDIC.	PLC MAHILL	BBS CONDENSADO	EXTERIOR	ILUM. EXTERIOR
COLUMNA-CUBICLE	.	PRESENCIA DE TENSION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	CONTACTOR	ALIMENTACION
TIPO DE ARRANQUE
COORDINACION / CLASE
TENSION [V]	380 [V]	[V]	380 [V]	220 [V]	220 [V]	220 [V]	220 [V]	380 [V]	220 [V]	380 [V]	380 [V]	380 [V]
POTENCIA [KW]	30 [KW]	[KW]	[KW]	[KW]	[KW]	[KW]	[KW]	[KW]	[KW]	12 [KW]	[KW]	[KW]
INTENSIDAD NONIMAL [A]	50 [A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	30 [A]	[A]	[A]
INTERRUPTOR / SECCIONADOR	.	.	5SP44637	5SY4210-7	5SY4210-7	5SY4216-7	5SY4216-7	5SY4416-7	5SY4216-7	5SY4450-7	.	5SY4416-7
REGULACION INTERRUPTOR / SECCIONADOR [A]	.	.	63A
ACCIONAMIENTO PARA PUERTA
CONT.AUX. INTERRUPTOR / SECCIONADOR
BASE PORTAFUSIBLE	.	ZOL-BMFN 8x31
FUSIBLE	.	FUS 8x31mm/GL-GG/8A
GUARDAMOTOR
REGULACION GUARDAMOTOR
ACCIONAMIENTO P/PUERTA GUARDAMOTOR
CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR
CONTACTOR DE LINEA	3RT2027-1AP00	.
CONTACTOR INVERSOR
CONTACTO AUXILIAR CONTACTOR
CONEXION ELECTRICA Y MECANICA
RELE TERMICO
REGULACION DE TERMICO
ARRANCADOR SUAVE
VARIADOR DE VELOCIDAD
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
ANALIZADOR DE RED
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
RELE TERMISTOR
RELE AUXILIAR
FUSIBLE DE COMANDO	FUS 8x31mm/GL-GG/8A	.
CUBREBORNES INT./SECCIONADOR
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

2	05/03/25	C.G.O.	AGREGADO DE SALIDAS
1	14/03/25	C.G.O.	CONFORME A OBRA
0	07/01/25	C.G.O.	APTO PARA CONSTRUIR
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

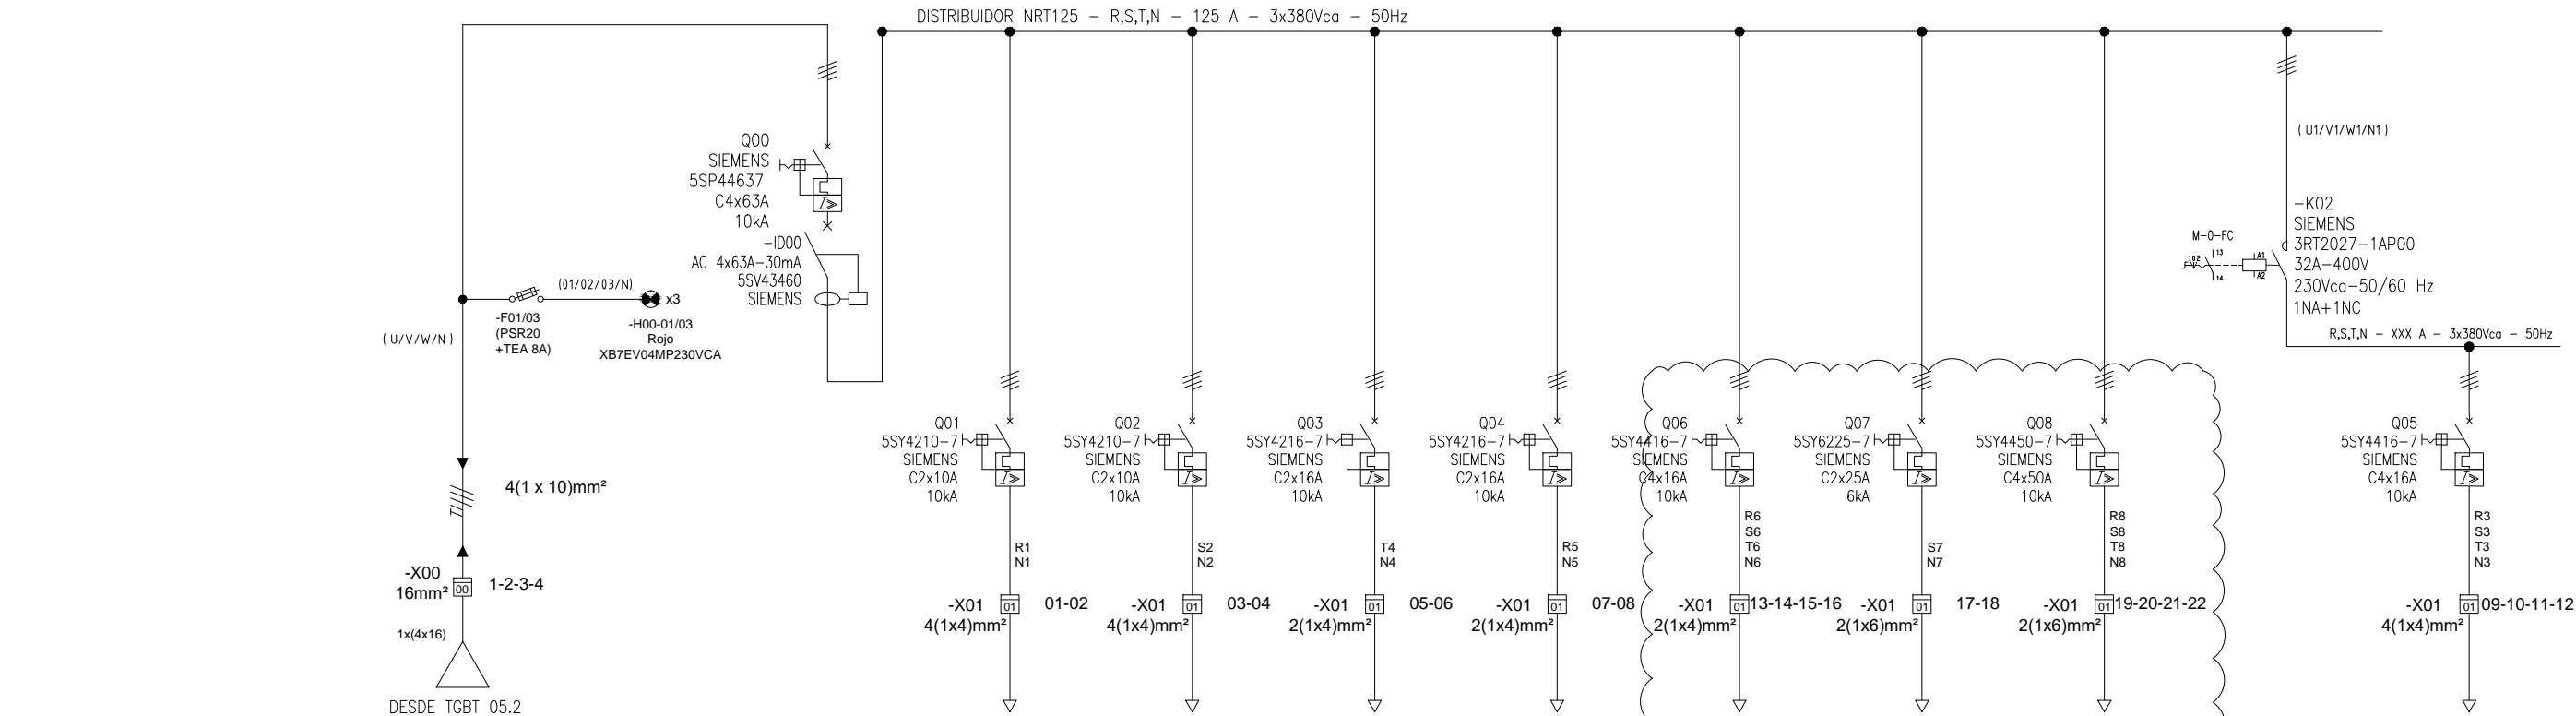

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rqta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: ACONTimber S:A.U.	
Dibujó	07/01/25	C.G.O.	Gdor V. Virasoro	
Revisó	07/01/25	N.M.P.	Obra: ASERRADERO	
Aprobó	07/01/25	N.M.P.	N° de Plano Cliente:	
Escala:	Denominación:		Rev.	
—		N° de Plano:		Rev.
		N° de Obra:		
Tolerancia	Rugocidad		3216	
			N° de Plano: 4783-00-E-LY008	