

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACION INFERIOR CON CABLES.
- SALIDA A CAMPO INFERIOR CON CABLES.
- CARTELES INDICADORES DE ACHILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VNI.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CONPOLICARBONATO.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:

- CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm<sup>2</sup>
- CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm<sup>2</sup>
- CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm<sup>2</sup>


DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- DISTRIBUIDORES DE BARRAS Cu 20x3mm , ln=237A .-
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm .-
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-


CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCION ELECTROLUZ SRL

1	27/05/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION		
0	17/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224		
B	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124		
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL – PARA COTIZACION		
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		

	
Dibujo	Fecha
Revisó	W.E.L.
Aprobó	
Escala:	Denominación:
1/10	
	
Tolerancia	
Rugosidad	

RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Díez 175 Tel:03482-421840 (Rot.) Fax:03482-421844 <a href="http://www.electrolux.com.ar">www.electrolux.com.ar</a> PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial – Rqta. Telef:03482-429810(Rot.)		MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI DESCARGA MATERIA PRIMA	
		N° de Plano Cliente:	Rev.
		N° de Otro:	
		3205	
		N° de Plano:	Rev.
		4767-12-M-TP01	

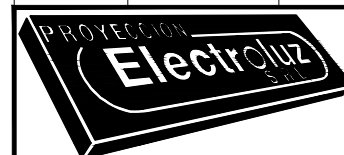

RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricia Diez 175  
Tel.:03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
www.electroluz.com.ar  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rga.  
Telefax:03482-429810(Rot.)

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS  
TABLERO SECCIONAL  
ILUMINACION  
- TSI 21001 -