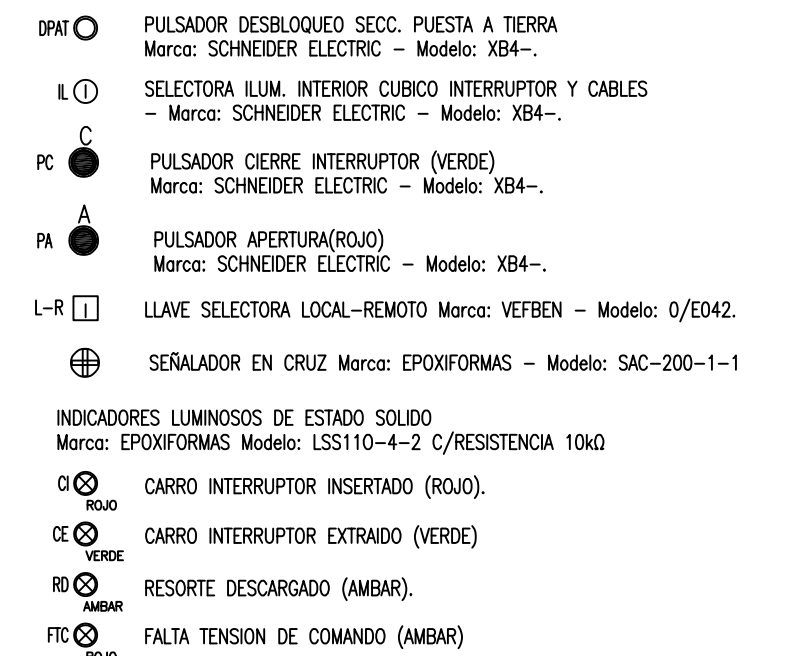
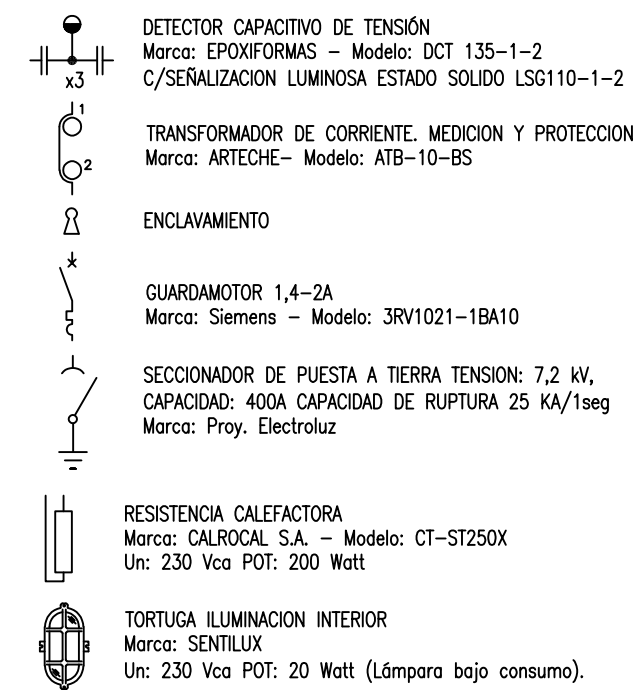
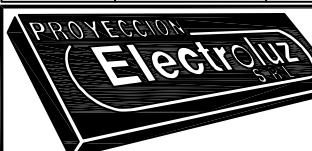


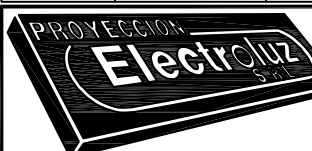



REFERENCIAS



0	13/09/2024	G.MiNO	APTO PARA CONSTRUIR
B	07/02/2024	G.MiNO	CAMBIO RELE DE PROTECCION Y CABLEADO CORRESPONDIENTE
A	17/01/24	G.MiNO	PARA APROBACION
REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION



RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Díez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrico@electroluz.com.ar

		Fecha	Nombre	Cliente: BUNGE ARGENTINA PLANTA CAMPANA-BS.AS.
	Dibujó	17/01/2024	G.MiNO	
	Revisó	17/01/2024	S.SOSA	
	Aprobó			
Escala:	Denominación:			Obra: PROVISIÓN CELDA 6,6 KV
	S/E	CELDAS 6,6 KV A PRUEBA DE ARCO INTERNO In: 1250 A - lcc: 25 kA UNIFILAR GENERAL		
	Tolerancia	<div>N° de Plano Cliente: SAUX-E-001</div> <div>N° de Obra: 3109</div>		
	Rugosidad			
		<div>N° de Plano: 4646-00-E-EU01</div> <div>Rev. 1</div>		

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.