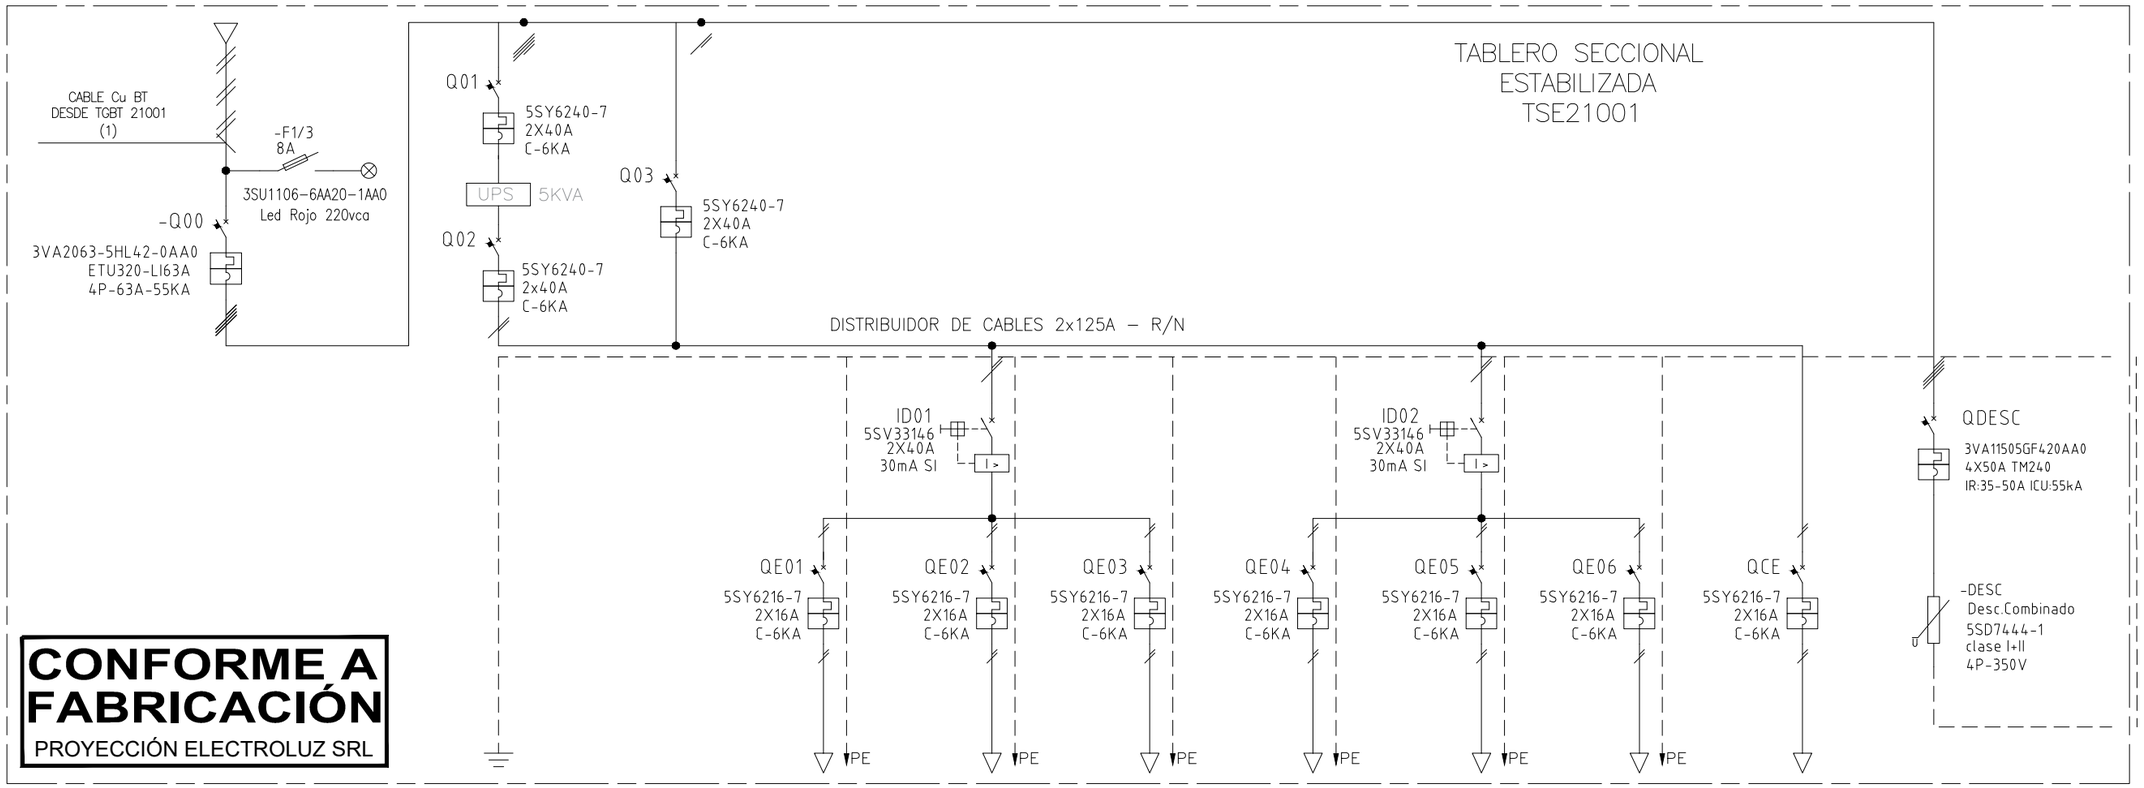

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CIRCUITO N°	INT.PPAL	Q01	Q02/Q03	CE01	CE02	CE03	CE04	CE05	CE06	QCE	DESCARGADOR
TAG/DESCRIPCION CARGA	TSE21001	Alim.UPS	Alim.ByPass	Alim.	Alim.	Alim.	Alim.	Alim.	Alim.	Alim.Comando	Alim.
FASES	R–S–T–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N	R–N
POTENCIA (kW)	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	–
POTENCIA (HP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORRIENTE (A)	63	25	40	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	–	50
INTERRUPTOR/TERMOMAG.	3VA20635HL420AA0	5SY6425–7	5SY6240–7(x2)	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	5SY6216–7	3VA11505GF42
AUXILIAR INTE./TERMOMA.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
INTERR. DIFERENCIAL	–	–	–	–	5SV33146	–	–	5SV33146	–	–	–
CONTACTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TELERRUPTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GUARDAMOTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A.VARIADOR VELO.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A.SUAVE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DESCARGADOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5SD7444–1
RELE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	Cu 4x10mm2
CODIGO INTERRUPTOR	Q00	Q01	Q01	QE01	QE02	QE03	QE04	QE05	QE06	QCE	QDESC.

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	14/10/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION
B	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10–051124
0	17/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17–161224
1	21/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	14/10/24	S.SOSA
Revisó	.	W.LUQUE
Aprobó	.	L.R.P.

PROYECCION Electroluz S.R.L.

Cliente: **MSU Agro**
Obra: DESCARGA MATERIA PRIMA
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL ESTABLIZADA TSE21001

N° de Obra: **3205**
Hoja N°: 1/1
N° de Plano Cliente: .
Rev.N°: .
N° de Plano: 4767-13-E-EU01
Rev.N°: 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA