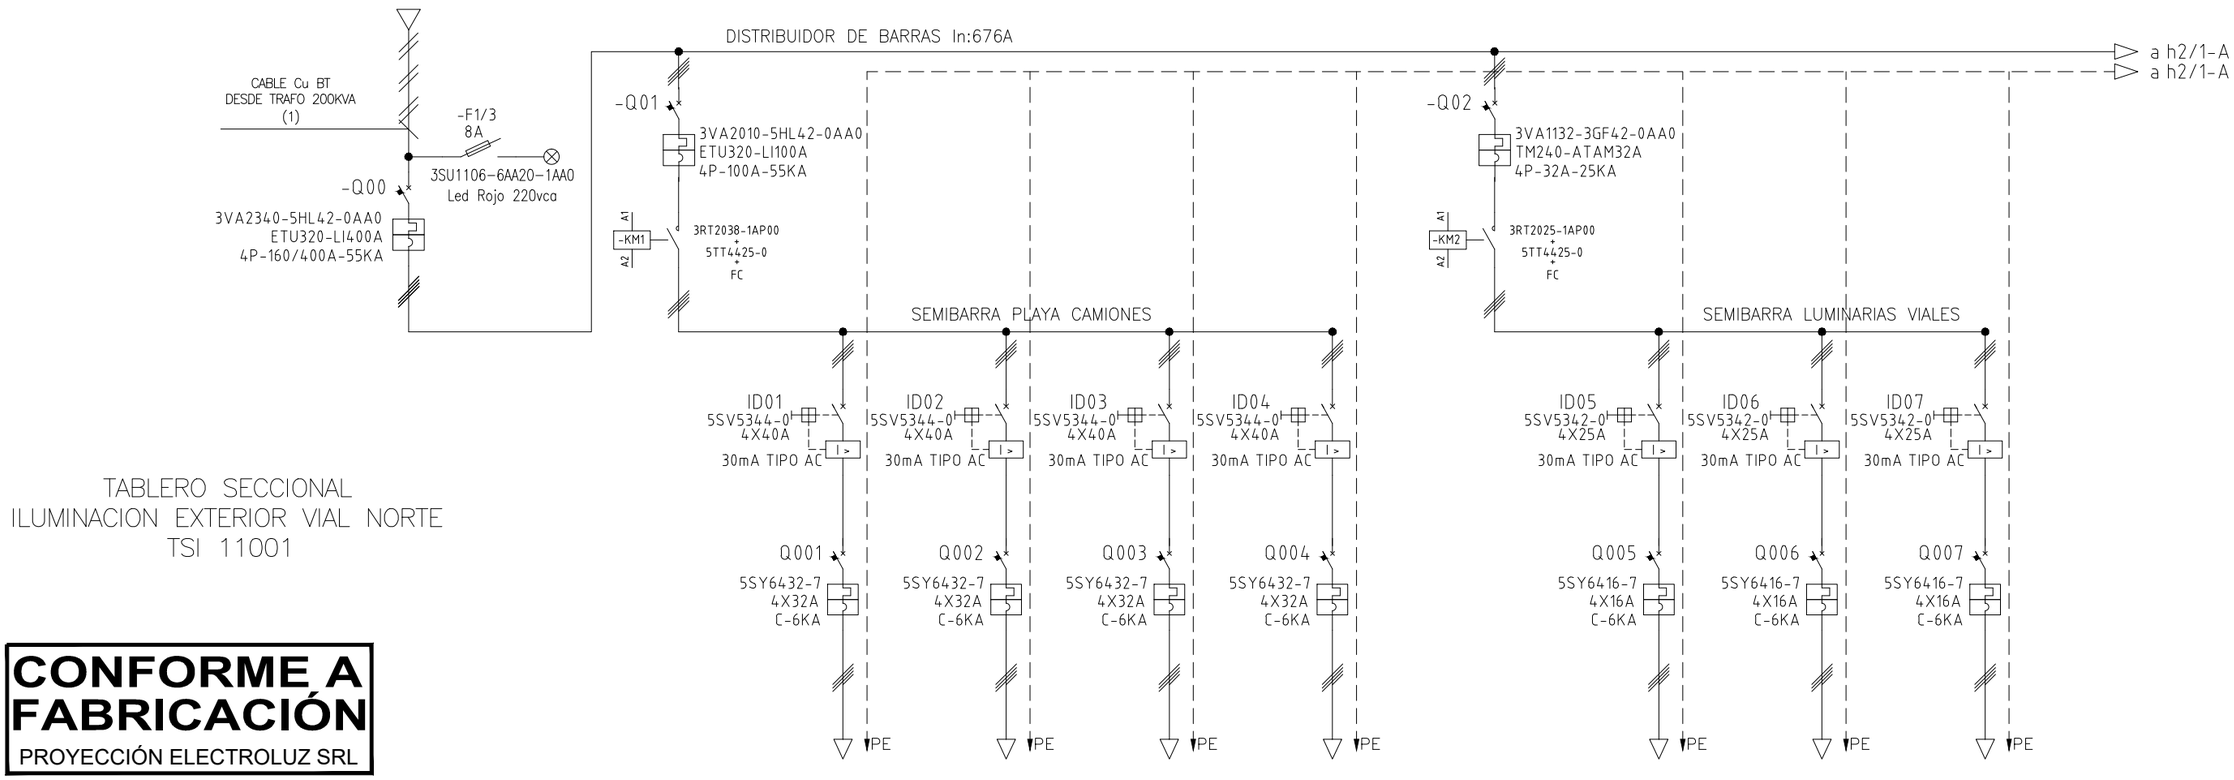

TABLERO SECCIONAL
ILUMINACION EXTERIOR VIAL NORTE
TSI 11001

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CIRCUITO Nº	INT.PPAL	Q01	CI 01	CI 02	CI 03	CI 04	Q02	CI 05	CI 06	CI 07
TAG/DESCRIPCION CARGA	TSI 11001	CI01...CI04	ALIMENT.	ALIMENT.	ALIMENT.	ALIMENT.	CI05...CI07	ALIMENT.	ALIMENT.	ALIMENT.
FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N
POTENCIA (kW)	–	–	9,00	9,00	6,00	6,00	–	2,40	2,40	2,40
POTENCIA (HP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORRIENTE (A)	160-400A	100A	17,10	17,10	11,40	11,40	17A	4,56	4,56	4,56
INTERRUPTOR/TERMOMAG.	3VA2340-5HL42-0AA0	3VA2010-5HL42	5SY6432-7	5SY6432-7	5SY6432-7	5SY6432-7	3VA1132-3GF42	5SY6416-7	5SY6416-7	5SY6416-7
AUXILIAR INTE./TERMOMA.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
INTERRU.DIFERENCIAL	–	–	5SV5344-0	5SV5344-0	5SV5344-0	5SV5344-0	–	5SV5342-0	5SV5342-0	5SV5342-0
CONTACTOR	–	3RT2038-1AP00	–	–	–	–	3RT2025-1AP00	–	–	–
TELERRUPTOR	–	5TT4425-0	–	–	–	–	5TT4425-0	–	–	–
GUARDAMOTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A.VARIADOR VELO.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A.SUAVE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DESCARGADOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RELE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SECCION CONDUCTOR	(1)	–	(1)	(1)	(1)	(1)	–	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	Q00	Q01	QI01	QI02	QI03	QI04	Q02	QI05	QI06	QI07

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION
B	08/02/25	W.E.L.	REVISION S/CIRCULAR Nº23 – 250125
0	07/03/25	W.E.L.	APTO PARA CONSTRUIR
1	23/05/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	21/01/25	W.E.L.
Revisó	.	W.E.L.
Aprobó	.	L.R.P.

Cliente: **MSU Agro**
Obra: PORTERIA
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO ILUMINACION EXTERIOR VIAL NORTE
TSI 11001

Nº de Obra: **3205**
Hoja Nº: 1/2
Nº de Plano Cliente: .
Rev.Nº .
Nº de Plano: 4767-41-E-EU01
Rev.Nº 1

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

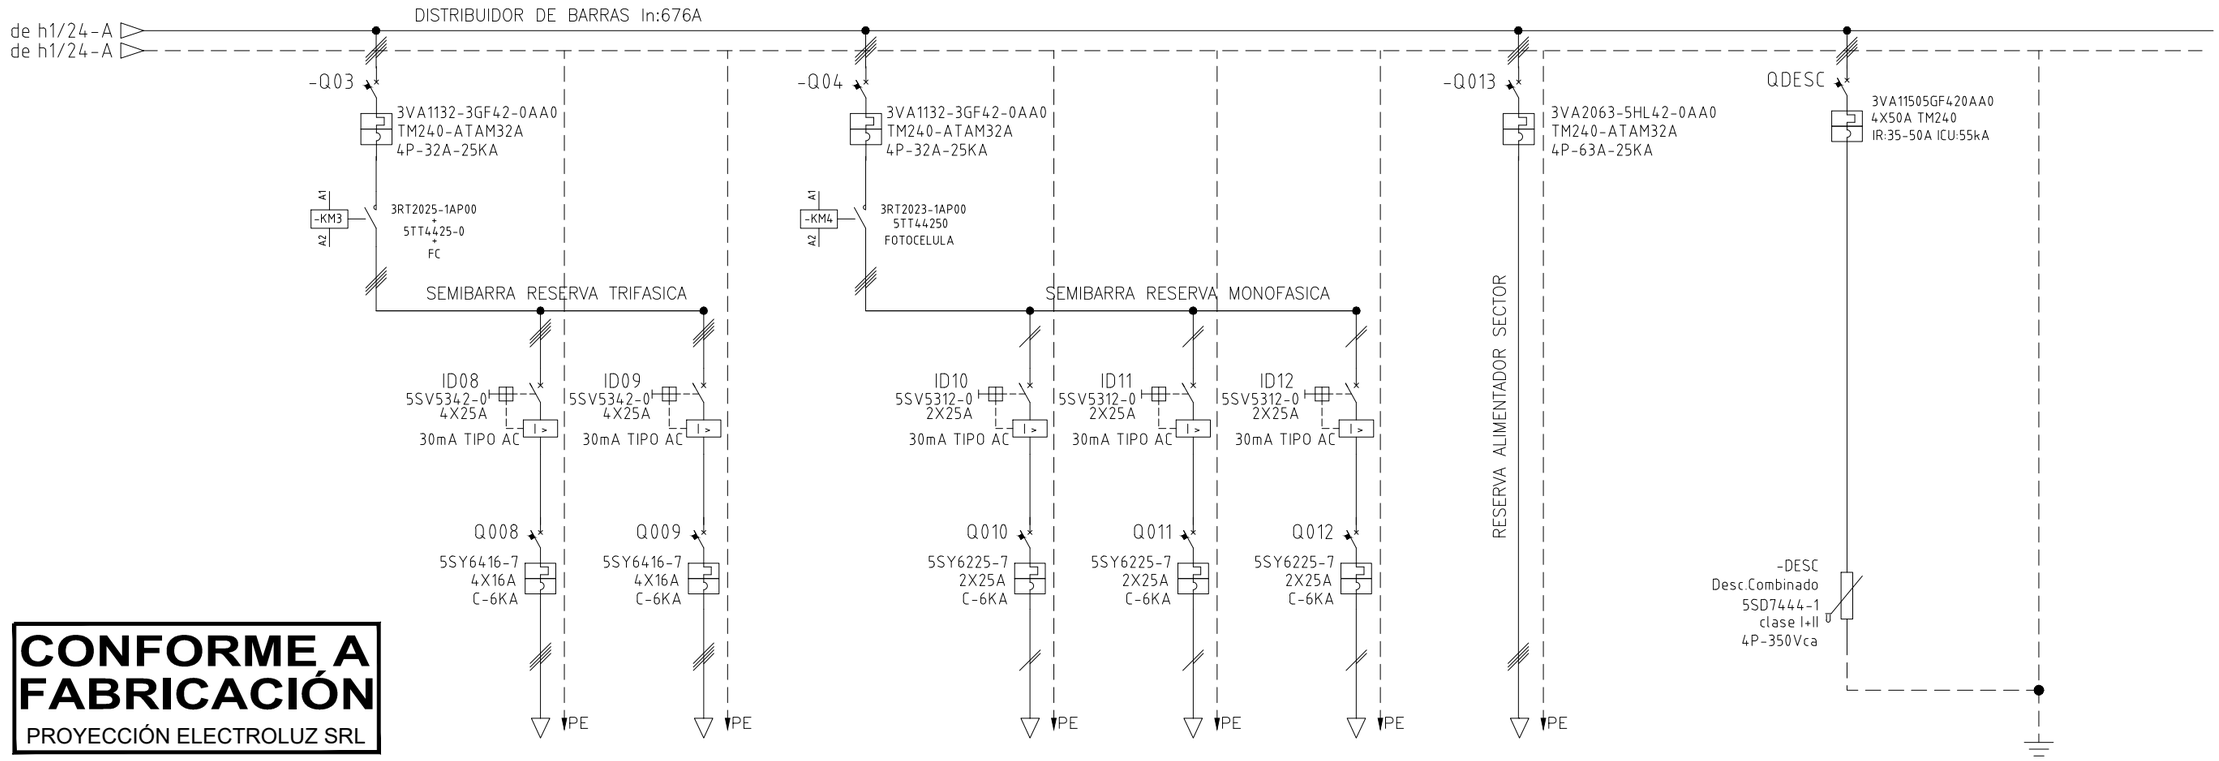

CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CIRCUITO N°	Q03	CI 08	CI 09	Q04	CI 10	CI 11	CI 12	CI 13	.	DESC.
TAG/DESCRIPCION CARGA	CI08/CI09	ALIMENT.	ALIMENT.	CI10/CI12	ALIME.	ALIME.	ALIME.	ALIME.	.	DESCARGADOR
FASES	R–S–T–N	R–S–T–N	R–S–T–N	R–S–T–N	R–N	S–N	T–N	R–S–T–N	.	R–S–T–N
POTENCIA (kW)	–	2,00	–	–	2,00	2,00	2,00	16,00	.	–
POTENCIA (HP)	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
CORRIENTE (A)	17A	3,80	–	32A	11,40	11,40	11,40	30,40	.	–
INTERRUPTOR/TERMOMAG.	3VA1132–3GF42	5SY6432–7	5SY6432–7	3VA1132–3GF42	5SY6225–7	5SY6225–7	5SY6225–7	3VA2063–5HL42	.	3VA11505GF420AA0
AUXILIAR INTE./TERMOMA.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
INTERRU.DIFERENCIAL	–	5SV5342–0	5SV5342–0	–	5SV5312–0	5SV5312–0	5SV5312–0	–	.	–
CONTACTOR	3RT2025–1AP00	–	–	3RT2038–1AP00	–	–	–	–	.	–
TELERRUPTOR	5TT4425–0	–	–	5TT4425–0	–	–	–	–	.	–
GUARDAMOTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
A.VARIADOR VELO.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
A.SUAVE	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
DESCARGADOR	–	–	–	–	–	–	–	–	.	3SD74441
RELE	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		.	Cu 4x10mm2
CODIGO INTERRUPTOR	Q03	QI08	QI09	Q04	QI10	QI11	QI12	QI13	.	–

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION
B	08/02/25	W.E.L.	REVISION S/CIRCULAR N°23 – 250125
0	07/03/25	W.E.L.	APTO PARA CONSTRUIR
1	23/05/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	21/01/25	W.E.L.
Revisó	.	W.E.L.
Aprobó	.	L.R.P.

Cliente: **MSU Agro**
Obra: PORTERIA
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO ILUMINACION EXTERIOR VIAL NORTE
TSI 11001

N° de Obra: **3205**
Hoja N°: 2/2
N° de Plano Cliente: .
Rev.N°: .
N° de Plano: 4767-41-E-EU01
Rev.N°: 1